

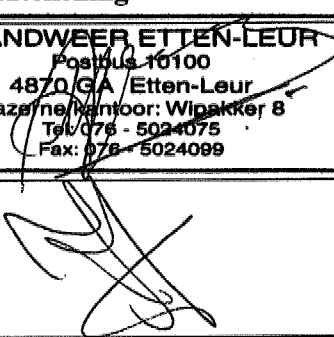

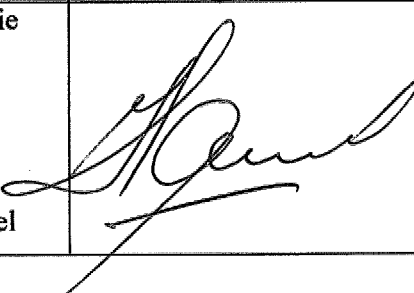
Programma van Eisen

1. Gegevens		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>
Documentnummer:	42826/21.12.01	
Datum opmaak:	24 mei 2002	
Certificaat vereist:	☒ Ja ☐ Nee	
Inspectiefrequentie:	☐ Hoog ☐ Midden ☒ Laag	
Bouwwerk:	Soort: Parkeergarage Adres: Valpoort 1	
Gebruiksvergunning:	V&H 05.014 d.d. 25 juli 2005	
Eigenaar / Beheerder:	Adres: EBN Telefoon: 076-5205206 Naam Opgeleid Persoon: P. Oosterom	
Eisende partij(en):	☒ Brandweer ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker	

1. Erratum			<i>Invullen door PvE-opsteller</i>
NEN 2535: 1996/ A1:2002	Omschrijving	Eis	
	Aanvulling op programma van eisen nummer 42826/21.12.01 d.d. 24 mei 2002 betreffende parkeergarage Valpoort 1 te Etten-Leur. In afwijking van de NEN 2535 van 1996 inclusief de bijlage NEN 2535/A1 van 2002 worden in afwijking van 7.6.1 meer dan 32 melders in een lus toegepast. Toelichting: In plaats van alleen puntmelders wordt gebruikt gemaakt van Listkabel en enkele individuele puntmelders in kleine ruimtes. Voor de Listkabel mogen per lus maximaal 99 melders/detectoren worden toegepast.		



Programma van Eisen

3. Goedkeuring Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller		
Partij	Gegevens	Handtekening
Brandweer 04 JAN. 2007	Naam: Brandweer Etten-Leur Adres: Wipakker 8 Contactpersoon: A. de Widt	BRANDWEER ETTEN-LEUR Postbus 10100 4870 GA Etten-Leur Kasier/kantoor: Wipakker 8 Tel: 078 - 5024075 Fax: 078 - 5024099 
Eigenaar / Gebruiker	Naam: EBN Adres: Valpoort 1 Contactpersoon: J. van Jeveren	
PvE-opsteller	Naam: Ontwikkeliingscombinatie Centrumplan Etten-Leur Adres: Postbus 334 1200 AH Hilversum Contactpersoon: H.J. van Harssel	

**PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE
VOLGENS NEN 2575**

1. Gegevens	
Documentnummer:	WW001/121006
Datum opmaak:	12 oktober 2006
PvE-opsteller	Naam: Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Etten-Leur Adres: Postbus 334 1200 AH Hilversum
Bouwwerk:	Soort: Parkeergarage Adres: Valpoort 1 te Etten-Leur
Bouwvergunning:	BA 2000319 d.d. 3 augustus 2001
Gebruiksvergunning:	V&H 05.014 d.d. 25 juli 2005
Certificering vereist:	☒ Ja ☐ Nee
Eigenaar / Beheerder:	Naam: EBN Adres: Markendaalseweg 23 te Breda Telefoon: 076-5205206
Eisende partij(en):	☒ Brandweer Contactpersoon: A.de Widt ☐ Verzekeraar Contactpersoon: ☐ Eigenaar / Gebruiker Contactpersoon:
Branddetectiebedrijf:	Naam: zie PvE brandmeldinstallatie 42826/21.12.01 Adres: ☐ onbekend
Installatiebedrijf:	Naam: zie PvE brandmeldinstallatie 42826/21.12.01 Adres: ☐ onbekend

2. Eisen

§	Omschrijving	Eis		
5.1 en 7.4	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering	Luid alarm ☐ Slow-whoop toonsignaal en gesproken bericht (A-installaties) ☒ Slow-whoop toonsignaal (B-installaties)	BP ☒ BP	HBM ☒ HBM
		Stil alarm ☐ Toonsignaal op geselecteerde plaatsen ☐ Toonsignaal en gecodeerd bericht ☐ Toonsignaal op ontvangers van een personenzoekinstallatie	 ☐ ☐ ☐	BM ☒ BM ☐ ☐
	BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder			

Ato

**PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE
VOLGENS NEN 2575**

2. Eisen					
§	Omschrijving	Eis			
5.1 en 7.4	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder	Luid alarm ☐ Slow-whoop toonsignaal en gesproken bericht (A-installaties) ☒ Slow-whoop toonsignaal (B-installaties) Stil alarm ☐ Toonsignaal op geselecteerde plaatsen ☐ Toonsignaal en gecodeerd bericht ☐ Toonsignaal op ontvangers van een personenzoekinstallatie	BP ☐ ☒ BP ☐ ☐ ☐	HBM ☐ ☒ HBM ☐ ☐ ☐	BM ☐ ☒ BM ☐ ☐ ☐
15.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ het gehele gebouw ☐ ☐ Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☐ ☐			
7.2.2	De taal of talen waarin een bericht moet worden uitgezonden	Alleen specificeren bij luid alarm A-installaties ☐ Nederlands ☐ ☐			
4.2	Geluidniveau van toonsignalen	Vereist geluidniveau ☐ Rekening houden met slaapgebieden			
4.3	Geluidniveau en verstaanbaarheid van gesproken berichten	Vereist geluidniveau ☐ Rekening houden met slaapgebieden Vereist verstaanbaarheid ☐ Verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor ☐ Gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849			

**PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE
VOLGENS NEN 2575**

2. Eisen		
§	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575 ☐% vanwege
15.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones ☐ ☐ ☐ Bij atria: ☐ Alle ruimten die aan de atria grenzen
16.2.2	Locatie bedieningspaneel	Hoofdbedieningspaneel ☒ Beheerdersruimte Nevenbedieningspaneel ☐ ☐
11.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is ☐ Geografisch paneel
-	Aanvullende eisen	☒ Nee ☐ Ja, zie bijlage
-	Aanvullende opmerkingen	☒ Nee ☐ Ja, zie bijlage

3. Goedkeuring

Partij	Gegevens	Ondertekening	BRANDWEER ETTEN-LEUR
Brandweer	Naam: Brandweer Adres: Wipakker 8 04 JAN. 2007	Plaats: Etten-Leur Naam: A. de Widt	Postbus 10100 4870 GA Etten-Leur Kasier/kantoor: Wipakker 8 Tel: 078 - 5024075 Fax: 076 - 5024099
Eigenaar/gebruiker	Naam: EBN Adres: Markendaalseweg 23	Plaats: Breda Naam: J. van Jeveren	
PvE-opsteller	Naam: Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Etten-Leur Adres: Postbus 334	Plaats: Hilversum Naam: H.J. van Harssel	