

Meerjarenonderhoudsplan

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4

Hellevoetsluis



INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

Rapport

De opbouw van het rapport is als volgt:

- Voorblad
- Inleiding
- Algemene gegevens
- Overzicht elementen
- Calculatie bevindingen/gebreken (constatering tijdens inspectie)
- Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd).
- 10 jaren-begroting gedetailleerd
- 10 jaren-begroting gecompriemd
- Kapitalisatie
- Planning

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**



Algemene Objectgegevens

Code

Code 415111

Object

Naam Sporthal de Fazant

Adres Fazantenlaan 4

Postcode 3222 AM

Plaats Hellevoetsluis

Inspecteur M. Bervoets

Inspectiedatum 12-3-2015

Opdrachtgever

Naam Gemeente Hellevoetsluis

Contactpersoon Mevrouw A. Weber

Adres Oostzanddijk 26

Postcode 3221 AL

Plaats Hellevoetsluis

Postadres Postbus 13
3220 AA
Hellevoetsluis

Telefoon 0181-140181

Mobiel 06-46211634

Emailadres gemeente@hellevoetsluis.nl

Technisch

Monumentaal Nee

Oppervlak 4822 m2

Bouwjaar 1981

Renovatiejaar 2011

Energie label Onbekend

Financieel

Prijspeil 1-1-2015

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis



Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen

Kantine BreakOut brandblusser staat los op de grond.
Periodieke keuring en geldig certificaat van SCIOS keuring CV ketels niet aangetroffen.

Elementenoverzicht

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
31	Buitenwandopeningen			
3132	Scheidingswand elektrisch <i>Scheidingwand met een oppervlakte van 190 m2.</i>	Gymzaal	2,00 stk	1
51	Warmteopwekking			
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW <i>Ketel 2 en 3</i>	CV ruimte 2	2,00 stk	1
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW <i>Ketel 1</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5121	Warmwaterketel VR 275 - 400 kW	CV ruimte	1,00 stk	3
5121	Ventilatorbrander gas 200 - 600 kW	CV ruimte	1,00 stk	3
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	CV ruimte	1,00 stk	3
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	CV ruimte 2	3,00 stk	1
52	Afvoeren			
5211	Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen	Algemeen 1	12,00 m1	1
5211	Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen	Algemeen 2	200,00 m1	1
5212	Hemelwaterafvoer kunststof	Algemeen 1	110,00 m1	3
5212	Hemelwaterafvoer staal	Algemeen 1	14,00 m1	3
5230	Vetvanginstallatie afvalwater	Terrein	1,00 stk	1
5240	Leidingen gecombineerd riolering kunststof	Algemeen	2707,00 bvo	1
5240	Leidingen gecombineerd riolering kunststof	Algemeen 1	2114,00 bvo	1
53	Water			
5310	Leidingen drinkwaterinstallatie	Algemeen	2707,00 pst	1
5310	Leidingen drinkwaterinstallatie	Algemeen 1	2114,00 pst	1
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse	Algemeen	1,00 stk	1
5320	Leidingen warmtapwater algemeen	Algemeen	2114,00 pst	1
5320	Leidingen warmtapwater algemeen	Algemeen	2707,00 pst	1
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	CV ruimte 2	1,00 stk	3
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 25	CV ruimte	1,00 stk	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	Algemeen	1,00 stk	1
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l	Jongerecentrum	1,00 stk	1
5322	Vorraadboiler indirect verwarmd 500 l	CV ruimte	1,00 stk	3

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5322	Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l <i>Inclusief platenwisselaar en Grundfos pomp</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5324	Indirect verw. tapw. doorstr.app. <i>T.b.v. warm tapwater, 110 kW</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
54	Gassen			
5411	Aardgasvoorzieningen algemeen <i>Gasgebrekbeveiliging</i>	Gang	1,00 stk	1
56	Warmtedistributie			
5610	Leidingen cv <i>Leidingen cv incl. verw. lichamen+app.</i>	Algemeen	2707,00 pst	3
5610	Leidingen cv <i>Leidingen cv incl. verw. lichamen+app.</i>	Algemeen	2114,00 pst	3
5610	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	CV ruimte	1,00 pst	3
5610	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg <i>T.b.v. CV ketels</i>	CV ruimte 2	1,00 pst	1
5610	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg <i>T.b.v. CV groepen</i>	CV ruimte 2	1,00 pst	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 25 <i>Type kogelafsluiter</i>	CV ruimte 2	9,00 stk	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte	3,00 stk	3
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 32 <i>Type kogelafsluiter</i>	CV ruimte 2	3,00 stk	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 40	CV ruimte	3,00 stk	3
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 40 <i>Type kogelafsluiter</i>	CV ruimte 2	3,00 stk	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 50	CV ruimte	5,00 stk	3
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 80	CV ruimte	3,00 stk	3
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 100	CV ruimte	2,00 stk	3
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	CV ruimte 2	4,00 stk	1
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte	2,00 stk	1
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 80	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 100	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	CV ruimte	1,00 stk	1

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5610	Expansievat CV-installatie 80 liter	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Expansievat CV-installatie 200 liter <i>Gebrek: Corrosievorming/lekkage op de aansluiting van het expantievat</i>	CV ruimte	1,00 stk	2
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>T.b.v. aanvoer stralingspanelen sporthal</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>T.b.v. aanvoer LBK</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>T.b.v. aanvoer radiatoren kantine, vergaderzalen, toilet en hal.</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>T.b.v. ketel 1</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>T.b.v. aanvoer stralingspanelen turnhal</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25 <i>T.b.v. aanvoer sportaccommodatie</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32 <i>T.b.v. LBK</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32 <i>T.b.v. ontmoetingsruimte</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40 <i>T.b.v. radiatoren</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50 <i>T.b.v. stralingspanelen</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 100 <i>Transportpomp</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25 <i>T.b.v. ontmoetingsruimte</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25 <i>T.b.v. aanvoer sportaccommodatie</i>	CV ruimte 2	2,00 stk	1
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25 <i>T.b.v. ketel 2 en 3</i>	CV ruimte 2	2,00 stk	1
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25 <i>T.b.v. aanvoer LBK</i>	CV ruimte 2	2,00 stk	1
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 32 <i>T.b.v. radiatoren</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 32 <i>T.b.v. aanvoer stralingspanelen sporthal</i>	CV ruimte	1,00 stk	1

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 32 <i>T.b.v. aanvoer stralingspanelen turnhal</i>	CV ruimte	1,00 stk	1
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 50 <i>T.b.v. stralingspanelen</i>	CV ruimte	1,00 stk	3
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 50 <i>T.b.v. aanvoer radiatoren kantine, vergaderzalen, toilet en hal</i> <i>Gebrek: Motor maakt lawaai</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5610	Afscheider warmtedistributie	CV ruimte	1,00 stk	3
5611	Thermostatische kraan radiator	Algemeen 1	21,00 stk	3
5611	Thermostatische kraan radiator	Algemeen 2	18,00 stk	1
5611	Thermostatische kraan radiator <i>Gebrek: Zitkamer, thermo element afgebroken</i>	Jongerencentrum	10,00 stk	1
5611	Thermostatische kraan radiator	Kantine "de BreakOut"	8,00 stk	1
5611	Plaatradiatoren algemeen	Algemeen 1	21,00 stk	3
5611	Plaatradiatoren algemeen <i>Gebrek: BGG, kantoor, corrosievorming/lekkage aansluiting radiator</i>	Algemeen 2	18,00 stk	1
5611	Plaatradiatoren algemeen	Jongerencentrum	10,00 stk	1
5611	Plaatradiatoren algemeen	Kantine "de BreakOut"	8,00 stk	1
5611	Stralingspanelen algemeen	Gymzaal	225,00 m1	3
5611	Stralingspanelen algemeen	Sporthal	44,00 m1	1
5611	Stralingspanelen algemeen	Turnhal	144,00 m1	1
5613	Vloerverwarming algemeen <i>T.b.v. voorruimte turnhal, Verdelers zit in de berging van de handbalvereniging</i>	Algemeen	200,00 m2	1
57 Luchtbehandeling				
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s <i>T.b.v. afzuiging keuken</i>	Dak kantine	1,00 stk	1
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s <i>Gebrek: Deuk in de kap en corrosievorming bevestigingsbouten</i>	Dak laag	1,00 stk	1
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag	1,00 stk	1
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag	3,00 stk	3
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s <i>T.b.v. toiletten</i>	Dak laag	2,00 stk	1
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag	1,00 stk	4
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s <i>T.b.v. vergaderzalen</i>	Dak tussen	2,00 stk	1

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5721	Dakventilator > 1,39 m3/s <i>T.b.v. kledruimtes</i>	Dak kantine	1,00 stk	1
5721	Dakventilator > 1,39 m3/s <i>T.b.v. afzuiging kantine</i>	Dak kantine	1,00 stk	3
5722	Afzuigkap RVS	Kantine "de BreakOut"	1,00 stk	1
5741	Luchtkanalen lokale ventilatie <i>Buiten kanalen</i>	Dak	30,00 stk	3
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig roset</i>	Algemeen 1	8,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig rooster 35 x 35 cm</i>	Algemeen 1	6,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig rooster 60 x 60 cm</i>	Algemeen 2	15,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig roset</i>	Algemeen 2	25,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig rooster 60 x 60 cm</i>	Jongerencentrum	5,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig roset</i>	Jongerencentrum	8,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig roset, in berging en opslag</i>	Kantine "de BreakOut"	2,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>Afzuig rooster 40 x 25 cm</i>	Sporthal	4,00 stk	1
5751	Luchtkanalen incl. ornamenten <i>1x 11,5 meter rond 50 cm 1x 24,5 meter rond 50 cm gegevens geschat</i>	Turnhal	2,00 stk	1
5771	Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s	Dak hoog	1,00 stk	1
5771	Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s <i>Gebrek: Op meerdere plaatsen vervuiling aangetroffen, o.a. dode insecten Gebrek: Op meerdere plaatsen, corrosievorming Gebrek: De deur van de ventilatorsectie sluit niet goed. Een aantal sluitingen sluiten niet goed.</i>	Dak hoog	1,00 stk	4
5771	Luchtbehandelingskast afvoer + WTW 0,6 - 1,4 m3/s <i>T.b.v. afzuiging sporthal, gegevens geschat omdat ruimte was afgesloten</i>	Opslag	1,00 stk	1
58	Regeling klimaat en sanitair			
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>1,2 x 1,4 meter + 12 motorgroepen inclusief 2x nevenpaneel tbv verlichting / storingen / overwerktimer</i>	CV ruimte	1,00 stk	1
5820	Centrale regelkast CV-installatie <i>1,4 x 1,0 meter + 13 motorgroepen</i>	CV ruimte 2	1,00 stk	1
5820	Autonome onderstations algemeen	CV ruimte	3,00 stk	1

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
5820	Autonome onderstations algemeen	CV ruimte 2	4,00 stk	1
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6120	Aarding algemeen	Algemeen	1,00 pst	1
6130	Kanaliseatie elektra algemeen	Algemeen	2707,00 bvo	1
6151	Verdeelinrichting 25 - 27 groepen 18 L + 9 K	Gang	1,00 stk	3
6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen 27 L + 1 K OV-Helios Gebrek: Kantine "de BreakOut", geen groepenverklaring bij de kast aanwezig	Kantine "de BreakOut"	1,00 stk	1
6151	Verdeelinrichting > 30 groepen 24 licht + 10 Kracht, 160 A	Gang	1,00 stk	1
63	Verlichting			
6311	Armaturen TL standaard montagebalk Met beschermingsrooster	Algemeen 1	6,00 stk	3
6311	Armaturen TL standaard montagebalk	Jongeren centrum	2,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard reflector	Jongeren centrum	17,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard reflector Armatuur met 2 TL lampen	Sporthal	24,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard reflector Armatuur met 2 TL lampen Armatuur met 2 TL lampen	Turnhal	48,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten T.b.v. de gymzaal, armaturen zijn in 2012 gereviseerd en geschikt voor T5 lampen	Algemeen 1	80,00 stk	3
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten T.b.v. kleedruimtes	Algemeen 1	30,00 stk	3
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten O.a. werkkast en CV ruimte	Algemeen 1	2,00 stk	3
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 2	52,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 2	21,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Jongeren centrum	4,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht	Algemeen 2	12,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht T.b.v. o.a. de keuken	Kantine "de BreakOut"	13,00 stk	1
6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht T.b.v. berging	Kantine "de BreakOut"	2,00 stk	1
6311	PL-armaturen algemeen	Algemeen 1	37,00 stk	3
6311	PL-armaturen algemeen	Algemeen 2	92,00 stk	1

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis



Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311	PL-armaturen algemeen	Jongerencentrum	28,00 stk	1
6311	PL-armaturen algemeen <i>T.b.v. de bar</i>	Kantine "de BreakOut"	7,00 stk	1
6311	PL-armaturen algemeen	Kantine "de BreakOut"	31,00 stk	1
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed <i>Gebrek: Bij meerdere armaturen brand het oranje storings LED</i>	Algemeen 1	26,00 stk	2
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed <i>Verwerkt in TL armatuur 60 x 30 cm.</i>	Algemeen 2	9,00 stk	1
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed <i>Aantal geschat, verwerkt in PL armatuur</i>	Jongerencentrum	6,00 stk	1
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed <i>Verwerkt in PL armatuur</i>	Kantine "de BreakOut"	14,00 stk	1
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed <i>Verwerkt in TL armatuur. aantal geschat</i>	Turnhal	9,00 stk	1
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. <i>Meerdere bouwjaren en types Gebrek: Bij meerdere armaturen brand het oranje storings LED</i>	Algemeen 1	13,00 stk	2
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Algemeen 2	15,00 stk	2
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. <i>Gebrek: Recreatieruimte, lamp defect</i>	Jongerencentrum	6,00 stk	1
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Kantine "de BreakOut"	2,00 stk	1
64	Communicatie			
6421	Telefooninstallatie	Algemeen 2	2707,00 bvo	3
6421	Telefooninstallatie	Jongerencentrum	1,00 bvo	1
6424	Geluidsinstallatie	BGG kantoor	2707,00 bvo	1
6424	Geluidsinstallatie <i>Met 17 luidsprekers</i>	Kantine "de BreakOut"	200,00 bvo	1
6431	CCTV-camera algemeen <i>Jongerencentrum 2 st. Sporthal 1 st. hal 3 st.</i>	Algemeen	9,00 stk	3
6431	CCTV-monitor	Jongerencentrum	1,00 stk	3
6432	CCTV-opname apparatuur videorecorder	BGG kantoor	1,00 stk	3
6441	Data-installatie algemeen	Algemeen 1	2707,00 bvo	3
6441	Data-installatie algemeen	Algemeen 2	2707,00 bvo	3
6441	Data-installatie algemeen	Jongerencentrum	2707,00 bvo	1

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Algemeen	1,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Algemeen 2	1,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder <i>Kantine "de BreakOut" 7 st.</i>	Algemeen 2	49,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie handmelder <i>Jongerencentrum 2 st. Sporthal 7 st.</i>	Algemeen 1	9,00 stk	3
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Algemeen 2	8,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator <i>Kantine "de BreakOut" 2 st.</i>	Algemeen 2	24,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene <i>Jongerencentrum 3 st. Sporthal 12 st.</i>	Algemeen 1	15,00 stk	3
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Algemeen 2	5,00 stk	1
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene <i>Speakers</i>	Algemeen 2	15,00 stk	1
6511	Omroep- en ontruimingsinstallatie algemeen	Algemeen 1	2707,00 bvo	3
6513	Handblusser poeder <i>In CV ruimte</i>	Algemeen 1	1,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim	Jongerencentrum	1,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"	1,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"	1,00 stk	1
6513	Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"	1,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 1	3,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2	1,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2	2,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2	5,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Jongerencentrum	1,00 stk	1
6513	Brandslanghaspel algemeen	Jongerencentrum	1,00 stk	1
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators <i>Inclusief nevenpaneel, oranje flitslamp, 2 magneetcontacten en 3 PIR melders</i>	Jongerencentrum	1,00 stk	1
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators <i>Inclusief nevenpaneel, oranje flitslamp, 2 magneetcontacten, 4 PIR melders en 2 sirenes</i>	Kantine "de BreakOut"	1,00 stk	1

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6522	Toegangscontrole stand-alone codeslot <i>T.b.v. nooduitgang. Inclusief sleutelcontact en noodknop</i>	Algemeen 1	1,00 stk	1
6522	Toegangscontrole stand-alone codeslot <i>T.b.v. tussen deur. Inclusief sleutelcontact en noodknop</i>	Algemeen 2	1,00 stk	1
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen <i>In HKL</i>	Gang	1,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>18 steunen + kabel</i>	Dak hoog	18,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak hoog	12,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak kantine	10,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak laag	2,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>10 steunen + kabel</i>	Dak laag	10,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak laag	4,00 stk	1
6539	Valbeveiliging algemeen <i>losse steunen</i>	Dak tussen	6,00 stk	1
6541	Invalidetoilet noodsignaal	Jongerencentrum	1,00 stk	1
6541	Invalidetoilet noodsignaal	Leraren	1,00 stk	3
66	Transport			
6610	Transport liften algemeen <i>Hydrolische lift</i>	LMK	1,00 pm	1
6612	Hydraulische lift algemeen	Hal	1,00 stk	1
73	Vaste keukenvoorzieningen			
7311	Keukenblok > 2.0 m. <i>5 onderkasten</i>	Jongerencentrum	1,00 st	1
7311	Keukenblok > 2.0 m. <i>Houten bar 8,5 meter lang, met RVS dubbele spoelbak</i>	Kantine "de BreakOut"	1,00 st	1
7311	Aanrechtblad RVS > 2.0 m. <i>5 onderkasten</i>	Kantine "de BreakOut"	1,00 st	1
74	Vaste sanitairvoorzieningen			
7411	Wastrog keramisch	Jongerencentrum	3,00 st	1
7411	Sanitair urinoir <i>Inclusief spoelkraan</i>	Algemeen 2	3,00 st	1
7411	Sanitair urinoir <i>Inclusief spoelkraan</i>	Jongerencentrum	2,00 st	1

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
7411	Sanitair closetpot	Algemeen 1	8,00 st	1
7411	Sanitair closetpot	Algemeen 2	22,00 st	1
7411	Sanitair closetpot	Jongerencentrum	5,00 st	1
7411	Sanitair wastafel	Algemeen 1	2,00 st	1
7411	Sanitair wastafel <i>T.b.v. kledkamers</i>	Algemeen 1	6,00 st	1
7411	Sanitair wastafel	Algemeen 2	18,00 st	1
7411	Sanitair uitstortgootsteen <i>T.b.v. werkkast</i>	Algemeen 1	1,00 st	1
7411	Sanitair uitstortgootsteen <i>T.b.v. werkkast</i>	Algemeen 2	2,00 st	1
7411	Douchegarnituur <i>Sproeier met vaste aansluiting</i>	Algemeen	44,00 st	1
7411	Douchegarnituur <i>Sproeier met vaste aansluiting</i>	Algemeen 2	49,00 st	1
7412	Opklapbare beugel	Jongerencentrum	2,00 st	1
7413	Schaamschot Geberit	Jongerencentrum	2,00 st	1
7413	Sanitaire accessoires algemeen <i>Spiegel</i>	Algemeen 2	3,00 st	1
7413	Sanitaire accessoires algemeen <i>Spiegel</i>	Algemeen 2	14,00 st	1
7413	Sanitaire accessoires algemeen <i>Spiegel 90 x 90 cm</i>	Jongerencentrum	3,00 st	1
7413	Tapkraan	Algemeen 1	8,00 st	1
7413	Tapkraan	Algemeen 2	17,00 st	1
7413	Tapkraan	Jongerencentrum	3,00 st	1
7413	Tapkraan	Jongerencentrum	3,00 st	1
7413	Tapkraan <i>T.b.v. de bar</i>	Kantine "de BreakOut"	1,00 st	1
7413	Mengkraan <i>T.b.v. werkkast</i>	Algemeen 1	1,00 st	1
7413	Mengkraan	Algemeen 2	3,00 st	1
7413	Mengkraan	Jongerencentrum	1,00 st	1
7413	Mengkraan <i>T.b.v. vaatdouche</i>	Kantine "de BreakOut"	1,00 st	1
7413	Sensorkraan <i>T.b.v. de douches</i>	Algemeen 1	20,00 st	1

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
7413	Sensorkraan <i>T.b.v. de douches</i>	Algemeen 2	49,00 st	1
7413	Kranen diverse	Algemeen 1	6,00 st	1
7413	Kranen diverse <i>Gebrek: Opslagruimte, niet bekend of de kraan wekelijks gebruikt wordt.</i>	Jongereencentrum	1,00 st	1
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen			
7513	Gevelladder railconstructie <i>Lengte 6m</i>	Algemeen	1,00 stk	1
90	Terrein			
9012	Beregeningsinstallatie <i>Beregeningsinstallatie t.b.v. honkbalveld. Leidingen, pomp en sproeiers</i>	Terrein	1,00 pst	1
9062	Terrein elektr. Krachtstroom installatie <i>Groepenkast t.b.v. verlichtingsmasten softbal veld</i>	Terrein	1,00 pst	1
9063	Verlichting lantaarnpaal incl. paal <i>Met rond PL armatuur</i>	Terrein	2,00 stk	1
9063	Verlichting lantaarnpaal incl. paal <i>Met dubbel armatuur</i>	Terrein	2,00 stk	1
9063	Verlichting lantaarnpaal incl. paal <i>Met enkel armatuur</i>	Terrein	3,00 stk	1
9063	Verlichting lantaarnpaal incl. paal <i>Met rond PL armatuur</i>	Terrein	3,00 stk	1
9063	Terreinverlichting lichtmast <i>T.b.v. multi-court</i>	Terrein	4,00 stk	1
9063	Terreinverlichting lichtmast <i>T.b.v. softbal veld</i>	Terrein	8,00 stk	1
9063	Gevel- en plafondarmaturen klein	Gevel	5,00 stk	1
99	Algemeen			
9999	Herinspectie NEN3140	Overige	4822,00 bvo	
9999	Brandveiligheidsinspectie >1000m²	Overige	4822,00 bvo	0
9999	Preventief Onderhoud	Overige	4822,00 bvo	
9999	Keuring blusmiddelen	Overige	1,00 pst	0
9999	Herinspectie NEN2767	Overige	4822,00 bvo	
9999	Storings onderhoud installaties	Overige	4822,00 bvo	0

Bevindingen

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

Conditie 4

5771 Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s

Dak hoog

K14EC01 Beschadiging (scheuren/gaten/barsten)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Ernstig	2	2	2	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 250



5771 Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s

Dak hoog

K14GO02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	1	3	1	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - gering effect Energie - gering effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 100



5771 Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s

Dak hoog

K14EM01 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Ernstig	1	3	2	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect Beleving & Esthetica - gering effect Energie - gering effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 500



Conditie 3

5610 Leidingen cv

Algemeen

K5GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:	0	Hvh	
Vervangen		1,00 pst	

Conditie 3

5610 Leidingen cv

Algemeen

K5GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:	0	Hvh	
Vervangen		1,00	pst

5610 Afscheider warmtedistributie

CV ruimte

K13GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit:	0	Hvh	
Vervangen		1,00	pst

6541 Invalidetoilet noodsignaal

Leraren

E10GV02

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
	0	0	0	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00	pst € 225

Conditie 2

5610 Expansievat CV-installatie 200 liter

CV ruimte

K6EM01 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Energie - ernstig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00	pst € 200




Conditie 2

6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed

Algemeen 1

E8SW01 Defecte accuset

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serieus	2	3	2	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect

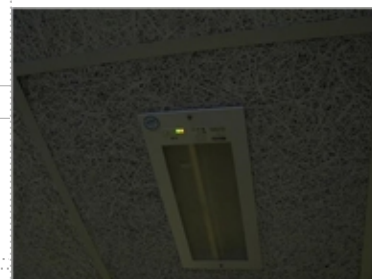

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.000

6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.

Algemeen 1

E8SW01 Defecte accuset

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serieus	2	3	2	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect



Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 500

Conditie 1

5610 Stelmotor warmtedistributie DN 50

CV ruimte 2

K16SC01 Beschadiging (deuken)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serieus	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Energie - matig effect



Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 250

Conditie 1

5611 Thermostatische kraan radiator

Jongeren centrum

K13SC02 Beschadiging (deuken) in omkasting of beplating

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 60



5611 Plaatradiatoren algemeen

Algemeen 2

K13EM02 Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Energie - ernstig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 300



5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s

Dak laag

K14SC02 Beschadiging (deuken)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Serius	2	2	1	Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 200



6151 Verdeelinrichting 28 - 30 groepen

Kantine "de BreakOut"

E5GO01 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	2	1	1	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect

Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 100



Conditie 1

6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.

Jongerencentrum

E8GO02 Defecte lampen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	1	1	1	Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Energie - ernstig effect



Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 50

6541 Invalidetoilet noodsignaal

Jongeren centrum

E10GV02

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
	0	0	0	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Activiteit:	2031	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 225

7413 Kranen diverse

Jongerencentrum

K18GO01 Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Aspect/prioriteit
Gering	2	1	1	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Energie - matig effect



Activiteit:	2016	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 100

Totaal object € 4.060

Btw € 853

Totaal inclusief BTW € 4.913

Jaarplan 2016

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
31	Buitenwandopeningen			
3132	Scheidingswand elektrisch Gymzaal	Vervangen aandrijfaggregaat	2,00 stk	€ 11.476
51	Warmteopwekking			
5121	Warmwaterketel VR 275 - 400 kW CV ruimte	Keuring warmwaterketel	1,00 stk	€ 468
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW CV ruimte 2	Keuring gasketel	1,00 stk	€ 468
53	Water			
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse Algemeen	Beheersplan legionella	1,00 stk	€ 720
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse Algemeen	Monstername legionella	1,00 stk	€ 51
56	Warmtedistributie			
■ 5610	Expansievat CV-installatie 200 liter CV ruimte	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 200
■ 5610	Stelmotor warmtedistributie DN 50 CV ruimte 2	Herstellen Beschadiging (deuken)	1,00 pst	€ 250
■ 5611	Plaatradiatoren algemeen Algemeen 2	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 300
■ 5611	Thermostatische kraan radiator Jongeren centrum	Herstellen Beschadiging (deuken) in omkasting of beplating	1,00 pst	€ 60
57	Luchtbehandeling			
■ 5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s Dak laag	Herstellen Beschadiging (deuken)	1,00 pst	€ 200
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s Dak hoog	Herstellen Vervuiling	1,00 pst	€ 100
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s Dak hoog	Herstellen Beschadiging (scheuren/gaten/barsten)	1,00 pst	€ 250
■ 5771	Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s Dak hoog	Herstellen Corrosie	1,00 pst	€ 500
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
■ 6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen Kantine "de BreakOut"	Herstellen Vervuiling	1,00 pst	€ 100
63	Verlichting			
■ 6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Algemeen 1	Herstellen Defecte accuset	1,00 pst	€ 1.000
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Algemeen 1	Vervangen accu	26,00 stk	€ 2.299
■ 6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. Algemeen 1	Herstellen Defecte accuset	1,00 pst	€ 500
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. Algemeen 1	Vervangen accu	13,00 stk	€ 1.150
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Algemeen 2	Vervangen accu	9,00 stk	€ 796

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. Algemeen 2	Vervangen accu	15,00 stk	€ 1.326
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Jongerencentrum	Vervangen accu	6,00 stk	€ 531
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. Jongerencentrum	Herstellen Defecte lampen	1,00 pst	€ 50
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. Jongerencentrum	Vervangen accu	6,00 stk	€ 531
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Kantine "de BreakOut"	Vervangen accu	14,00 stk	€ 1.238
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev. Kantine "de BreakOut"	Vervangen accu	2,00 stk	€ 177
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed Turnhal	Vervangen accu	9,00 stk	€ 796
65	Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie centrale Algemeen	Vervangen accuset	1,00 stk	€ 104
6513	Handblusser poeder Algemeen 1	Reviseren handblusser	1,00 stk	€ 68
6513	Handblusser sproeischuim Jongerencentrum	Reviseren handblusser	1,00 stk	€ 68
6513	Handblusser sproeischuim Kantine "de BreakOut"	Reviseren handblusser	1,00 stk	€ 68
6513	Handblusser sproeischuim Kantine "de BreakOut"	Reviseren handblusser	1,00 stk	€ 68
6513	Handblusser sproeischuim Kantine "de BreakOut"	Reviseren handblusser	1,00 stk	€ 68
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Jongerencentrum	Aansluiting alarmcentrale	1,00 pst	€ 250
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Jongerencentrum	Alarmopvolging	1,00 pst	€ 500
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Jongerencentrum	Contract bewakingsdienst	1,00 m2	€ 250
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Jongerencentrum	Vervangen accuset	1,00 st	€ 280
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Kantine "de BreakOut"	Aansluiting alarmcentrale	1,00 pst	€ 250
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Kantine "de BreakOut"	Alarmopvolging	1,00 pst	€ 500
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Kantine "de BreakOut"	Contract bewakingsdienst	1,00 m2	€ 250
6521	Inbraaksignalering Centrale met concentrators Kantine "de BreakOut"	Vervangen accuset	1,00 st	€ 280

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**



Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2016
6539	Valbeveiliging algemeen Dak hoog	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak hoog	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak kantine	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak laag	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak laag	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak laag	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
6539	Valbeveiliging algemeen Dak tussen	Keuren en onderhoud valbeveiliging	1,00 stk	€ 340
66	Transport			
6610	Transport liften algemeen LMK	Keuren lift	1,00 m2	€ 185
6612	Hydraulische lift algemeen Hal	Keuren lift	1,00 m2	€ 185
74	Vaste sanitairvoorzieningen			
■ 7413	Kranen diverse Jongeren centrum	Herstellen Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik	1,00 pst	€ 100
99	Algemeen			
9999	Brandveiligheidsinspectie >1000m² Overige	Brandveiligheidsinspectie	4822,00 m2	€ 9.644
9999	Preventief Onderhoud Overige	Preventief Onderhoud	4822,00 m2	€ 10.608
9999	Storings onderhoud installaties Overige	Storings onderhoud installaties	4822,00 m2	€ 5.304
9999	Keuring blusmiddelen Overige	Keuren brandslanghaspel	6,00 st	€ 192
Totaal object				€ 57.137
Btw				€ 11.999
Totaal inclusief BTW				€ 69.136

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
31 Buitenwandopeningen																
3132	Scheidingswand elektrisch	Gymzaal														
	Vervangen aandrijfaggregaat		2,00	stk	2016	15	€ 11.476									€ 11.476
	Vervangen opwikkelbanden		16,00	stk	2017	10		€ 38.544								€ 38.544
	Vervangen valbeveiligingen		4,00	stk	2024	15								€ 21.496		€ 21.496
	Vervangen wandvlakken		2,00	stk	2013	30										€ 0
	Vervangen windwerk		2,00	stk	2023	41							€ 35.280			€ 35.280
						€ 11.476	€ 38.544	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.280	€ 21.496	€ 0	€ 106.796
51 Warmteopwekking																
5121	Warmwaterketel VR 275 - 400 kW	CV ruimte														
	Vervangen warmwaterketel		1,00	stk	2022	25						€ 28.714				€ 28.714
	Keuring warmwaterketel		1,00	stk	2016	4	€ 468			€ 468				€ 468		€ 1.405
5121	Ventilatorbrander gas 200 - 600 kW	CV ruimte														
	Vervangen ventilatorbrander		1,00	stk	2020	18				€ 18.207						€ 18.207
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	CV ruimte 2														
	Keuring gasketel		1,00	stk	2016	4	€ 468			€ 468				€ 468		€ 1.405
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	CV ruimte														
	Vervangen toe-/afvoer rookgas		1,00	stk	2021	20					€ 468					€ 468
						€ 936	€ 0	€ 0	€ 0	€ 19.143	€ 468	€ 28.714	€ 0	€ 936	€ 0	€ 50.198
52 Afvoeren																
5212	Hemelwaterafvoer kunststof	Algemeen 1														
	Vervangen hemelwaterafvoer		110,00	m1	2023	30							€ 2.632			€ 2.632
5212	Hemelwaterafvoer staal	Algemeen 1														
	Vervangen hemelwaterafvoer		14,00	m1	2025	40									€ 1.092	€ 1.092
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.632	€ 0	€ 1.092	€ 3.725

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
53 Water																
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse	Algemeen														
	Beheersplan legionella		1,00	stk	2016	1	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 720	€ 7.202
	Monstername legionella		1,00	stk	2016	1	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 510
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 25	CV ruimte														
	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallaties		1,00	stk	2019	10			€ 796							€ 796
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	CV ruimte 2														
	Vervangen pomp warm-tapwaterinstallaties		1,00	stk	2019	10			€ 572							€ 572
5322	Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l	CV ruimte														
	Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2021	20					€ 3.366					€ 3.366
5324	Indirect verw. tapw. doorstr.app.	CV ruimte														
	Vervangen doorstr.app.		1,00	stk	2021	20					€ 5.712					€ 5.712
						€ 771	€ 771	€ 771	€ 2.139	€ 771	€ 9.848	€ 771	€ 771	€ 771	€ 771	€ 18.157
56 Warmtedistributie																
5610	Expansievat CV-installatie 200 liter	CV ruimte														
	Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		€ 200									€ 200
	Vervangen expansievat		1,00	stk	2024	15								€ 1.040		€ 1.040
5610	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	CV ruimte														
	Verdeler/verzamelaar CV-installatie vervangen		1,00	pm	2022	25					€ 5.000					€ 5.000
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50	CV ruimte														
	Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25					€ 520					€ 520
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 100	CV ruimte														
	Vervangen klepafsluiter		2,00	stk	2022	25					€ 728					€ 728

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte															
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25							€ 286				€ 286
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 80	CV ruimte															
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25							€ 988				€ 988
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte															
Vervangen klepafsluiter		3,00	stk	2022	25							€ 343				€ 343
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 100	CV ruimte															
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25							€ 1.326				€ 1.326
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 40	CV ruimte															
Vervangen klepafsluiter		3,00	stk	2022	25							€ 437				€ 437
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 80	CV ruimte															
Vervangen klepafsluiter		3,00	stk	2022	25							€ 780				€ 780
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 50	CV ruimte															
Vervangen klepafsluiter		5,00	stk	2022	25							€ 910				€ 910
5610 Leidingen cv	Algemeen															
Leidingen cv vervangen		2114,00	m2	2024	35									€ 16.912		€ 16.912
5610 Leidingen cv	Algemeen															
Leidingen cv vervangen		2707,00	m2	2024	35									€ 21.656		€ 21.656
5610 Afscheider warmtedistributie	CV ruimte															
Vervangen afscheider		1,00	stk	2020	15											€ 0
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 100	CV ruimte															
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15					€ 2.601						€ 2.601
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	CV ruimte															
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15					€ 1.092						€ 1.092

415111 • Sporthal de Fazant Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	CV ruimte														
	Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15				€ 1.092						€ 1.092
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	CV ruimte														
	Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15				€ 1.248						€ 1.248
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50	CV ruimte														
	Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2025	15									€ 1.535	€ 1.535
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 25	CV ruimte														
	Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	20					€ 312					€ 312
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 32	CV ruimte														
	Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	20					€ 468					€ 468
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 50	CV ruimte														
	Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	20					€ 988					€ 988
5610	Stelmotor warmtedistributie DN 50	CV ruimte 2														
■	Herstellen	Beschadiging (deuken)	1,00	pst	2016		€ 250									€ 250
5611	Thermostatische kraan radiator	Jongerencentrum														
■	Herstellen	Beschadiging (deuken) in omkasting of beplating	1,00	pst	2016		€ 60									€ 60
5611	Thermostatische kraan radiator	Algemeen 1														
	Vervangen thermostatische kraan		21,00	stk	2022	25						€ 1.311				€ 1.311
5611	Plaatradiatoren algemeen	Algemeen 1														
	Vervangen plaatradiatoren		21,00	stk	2022	25						€ 7.647				€ 7.647
5611	Stralingspanelen algemeen	Gymzaal														
	Vervangen stralingspanelen		225,00	m1	2022	25						€ 58.520				€ 58.520
5611	Plaatradiatoren algemeen	Algemeen 2														
■	Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		€ 300									€ 300
						€ 810	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.034	€ 1.769	€ 78.798	€ 0	€ 39.608	€ 1.535	€ 128.554

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
57 Luchtbehandeling																
5721 Dakventilator > 1,39 m3/s	Dak kantine															
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25							€ 2.174				€ 2.174
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag															
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2019	25				€ 1.248							€ 1.248
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag															
Vervangen dakventilator		3,00	stk	2022	25							€ 3.745				€ 3.745
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag															
■ Herstellen	Beschadiging (deuken)	1,00	pst	2016		€ 200										€ 200
5741 Luchtkanalen lokale ventilatie	Dak															
Luchtkanalen lokale ventilatie		30,00	pm	2022	25											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Jongerencentrum															
Luchtkanalen incl. ornamenten		8,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 1															
Luchtkanalen incl. ornamenten		8,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Kantine "de BreakOut"															
Luchtkanalen incl. ornamenten		2,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Jongerencentrum															
Luchtkanalen incl. ornamenten		5,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 1															
Luchtkanalen incl. ornamenten		6,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 2															
Luchtkanalen incl. ornamenten		25,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 2															
Luchtkanalen incl. ornamenten		15,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Sporthal															

415111 • Sporthal de Fazant Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Luchtkanalen incl. ornamenten		4,00	pm	2010	50											€ 0
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Turnhal															
Luchtkanalen incl. ornamenten		2,00	pm	2010	50											€ 0
5771 Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s	Dak hoog															
■ Herstellen	Vervuiling	1,00	pst	2016		€ 100										€ 100
■ Herstellen	Beschadiging (scheuren/gaten/barsten)	1,00	pst	2016		€ 250										€ 250
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		€ 500										€ 500
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2019	25				€ 2.809							€ 2.809
						€ 1.050	€ 0	€ 0	€ 4.057	€ 0	€ 0	€ 5.920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.027

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Verdeelinrichting 25 - 27 groepen	Gang															
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25						€ 5.056					€ 5.056
6151 Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Kantine "de BreakOut"															
■ Herstellen	Vervuiling	1,00	pst	2016		€ 100										€ 100
						€ 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.056	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.156

63 Verlichting

6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 1															
Vervangen TL-armaturen		2,00	stk	2021	20						€ 558					€ 558
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 1															
Vervangen TL-armaturen		30,00	stk	2021	20						€ 8.365					€ 8.365
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 1															
Vervangen TL-armaturen		80,00	stk	2021	20						€ 22.306					€ 22.306
6311 Armaturen TL standaard montagebalk	Algemeen 1															

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen TL-armaturen		6,00	stk	2021	20						€ 1.042					€ 1.042
6311 PL-armaturen algemeen	Algemeen 1															
Vervangen TL-armaturen		37,00	stk	2021	20						€ 8.854					€ 8.854
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Jongerencentrum															
Vervangen accu		6,00	stk	2016	5	€ 531					€ 531					€ 1.061
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Kantine "de BreakOut"															
Vervangen accu		14,00	stk	2016	5	€ 1.238					€ 1.238					€ 2.476
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Algemeen 2															
Vervangen accu		9,00	stk	2016	5	€ 796					€ 796					€ 1.592
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Algemeen 1															
■ Herstellen	Defecte accuset	1,00	pst	2016		€ 1.000										€ 1.000
Vervangen accu		26,00	stk	2016	5	€ 2.299					€ 2.299					€ 4.598
Vervangen noodverlichtingarmatuur		26,00	stk	2024	15									€ 5.951		€ 5.951
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Jongerencentrum															
■ Herstellen	Defecte lampen	1,00	pst	2016		€ 50										€ 50
Vervangen accu		6,00	stk	2016	5	€ 531					€ 531					€ 1.061
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Kantine "de BreakOut"															
Vervangen accu		2,00	stk	2016	5	€ 177					€ 177					€ 354
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Algemeen 1															
■ Herstellen	Defecte accuset	1,00	pst	2016		€ 500										€ 500
Vervangen accu		13,00	stk	2016	5	€ 1.150					€ 1.150					€ 2.299
Vervangen vluchtverlichtingarmatuur		13,00	stk	2024	15									€ 2.975		€ 2.975
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Turnhal															
Vervangen accu		9,00	stk	2016	5	€ 796					€ 796					€ 1.592

415111 • Sporthal de Fazant Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.															
	Vervangen accu	15,00	stk	2016	5	€ 1.326					€ 1.326					€ 2.653
	Vervangen vluchtverlichtingarmatuur	15,00	stk	2024	15									€ 3.433		€ 3.433
						€ 10.393	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 49.967	€ 0	€ 0	€ 12.360	€ 0	€ 72.720

64 Communicatie

6421	Telefooninstallatie															
	Vervangen telefooninstallatie	2707,00	bvo	2019	10				€ 16.892							€ 16.892
6431	CCTV-camera algemeen															
	Vervangen CCTV-camera	9,00	stk	2019	10				€ 7.200							€ 7.200
6431	CCTV-monitor															
	Vervangen CCTV-monitor	1,00	stk	2018	8				€ 839							€ 839
6432	CCTV-opname apparatuur videorecorder															
	Vervangen CCTV-opname apparatuur	1,00	stk	2018	8				€ 1.769							€ 1.769
6441	Data-installatie algemeen															
	Vervangen data-installatie	2707,00	bvo	2019	10				€ 5.414							€ 5.414
6441	Data-installatie algemeen															
	Vervangen data-installatie	2707,00	bvo	2019	10				€ 5.414							€ 5.414
						€ 0	€ 0	€ 2.607	€ 34.920	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.527

65 Beveiliging

6511	Omroep- en ontruimingsinstallatie algemeen															
	Vervangen omroep- en ontruimingsinstallatie	2707,00	bvo	2020	15					€ 13.535						€ 13.535
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene															
	Vervangen meldsirene	15,00	stk	2020	15					€ 1.436						€ 1.436
6511	Brandmeldinstallatie handmelder															

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Vervangen handmelder		9,00	stk	2020	15					€ 1.648						€ 1.648
6511 Brandmeldinstallatie centrale	Algemeen															
Vervangen accuset		1,00	stk	2016	5	€ 104					€ 104					€ 208
Contract bewakingsdienst		1,00	pst	2017	1		€ 250	€ 250	€ 250	€ 250		€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 2.000
6513 Handblusser sproeischuim	Jongerencentrum															
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5	€ 68					€ 68					€ 135
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"															
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5	€ 68					€ 68					€ 135
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"															
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5	€ 68					€ 68					€ 135
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"															
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5	€ 68					€ 68					€ 135
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"															
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5	€ 68					€ 68					€ 135
6513 Brandslanghaspel algemeen	Jongerencentrum															
Afpersen brandslanghaspel		1,00	stk	2020	5					€ 55					€ 55	€ 110
6513 Brandslanghaspel algemeen	Jongerencentrum															
Afpersen brandslanghaspel		1,00	stk	2020	5					€ 55					€ 55	€ 110
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 1															
Afpersen brandslanghaspel		3,00	stk	2020	5					€ 165					€ 165	€ 330
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2															
Afpersen brandslanghaspel		5,00	stk	2020	5					€ 275					€ 275	€ 550
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2															
Afpersen brandslanghaspel		1,00	stk	2020	5					€ 55					€ 55	€ 110
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2															
Afpersen brandslanghaspel		2,00	stk	2020	5					€ 110					€ 110	€ 220
6513 Handblusser poeder	Algemeen 1															
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5	€ 68					€ 68					€ 135

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
6521 Inbraaksignalering Centrale met concentrators	Jongeren centrum															
Aansluiting alarmcentrale		1,00	pst	2016	1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 2.500
Alarmopvolging		1,00	pst	2016	1	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 5.000
Contract bewakingsdienst		1,00	m2	2016	1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 2.500
Vervangen accuset		1,00	st	2016	5	€ 280					€ 280					€ 560
6521 Inbraaksignalering Centrale met concentrators	Kantine "de BreakOut"															
Aansluiting alarmcentrale		1,00	pst	2016	1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 2.500
Alarmopvolging		1,00	pst	2016	1	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 5.000
Contract bewakingsdienst		1,00	m2	2016	1	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 2.500
Vervangen accuset		1,00	st	2016	5	€ 280					€ 280					€ 560
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak laag															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak hoog															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak laag															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak tussen															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak hoog															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak laag															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak kantine															
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 340	€ 3.400
6541 Invalidetoilet noodsignaal	Leraren															

415111 • Sporthal de Fazant Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
■ Vervangen		1,00	pst	2020	15					€ 225						€ 225
						€ 5.382	€ 4.630	€ 4.630	€ 4.630	€ 22.189	€ 5.382	€ 4.630	€ 4.630	€ 4.630	€ 5.345	€ 66.078
66 Transport																
6610	Transport liften algemeen	LMK														
	Keuren lift		1,00	m2	2016	1	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 1.850
6612	Hydraulische lift algemeen	Hal														
	Keuren lift		1,00	m2	2016	1	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 1.850
							€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 3.700
74 Vaste sanitairvoorzieningen																
7413	Kranen diverse	Jongeren centrum														
■	Herstellen	Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik	1,00	pst	2016	€ 100										€ 100
						€ 100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100
99 Algemeen																
9999	Brandveiligheidsinspectie >1000m²	Overige														
	Brandveiligheidsinspectie		4822,00	m2	2016	6	€ 9.644					€ 9.644				€ 19.288
9999	Herinspectie NEN2767	Overige														
	Herinspectie		4822,00	m2	2018	5		€ 3.617					€ 3.617			€ 7.233
9999	Herinspectie NEN3140	Overige														
	NEN3140 keuring		4822,00	m2	2018	4		€ 2.893				€ 2.893				€ 5.786
9999	Preventief Onderhoud	Overige														
	Preventief Onderhoud		4822,00	m2	2015	1	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 10.608	€ 106.084
9999	Storings onderhoud installaties	Overige														
	Storings onderhoud installaties		4822,00	m2	2015	1	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 5.304	€ 53.042
9999	Keuring blusmiddelen	Overige														
	Keuren brandblusser		5,00	st	2015	2		€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 200

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Keuren brandslanghaspel		6,00	st		2015 1	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192	€ 1.920
						€ 25.749	€ 16.145	€ 22.614	€ 16.145	€ 16.105	€ 16.145	€ 28.642	€ 19.761	€ 16.105	€ 16.145	€ 193.553
Totaal object						€ 57.137	€ 60.460	€ 30.993	€ 62.261	€ 64.612	€ 83.949	€ 152.901	€ 63.445	€ 96.276	€ 25.258	€ 697.291
Btw						€ 11.999	€ 12.697	€ 6.508	€ 13.075	€ 13.568	€ 17.629	€ 32.109	€ 13.323	€ 20.218	€ 5.304	€ 146.431
Totaal inclusief BTW						€ 69.136	€ 73.156	€ 37.501	€ 75.336	€ 78.180	€ 101.578	€ 185.011	€ 76.768	€ 116.494	€ 30.562	€ 843.722

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code	Hoofdgroep	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
31	Buitenwandopeningen	€ 11.476	€ 38.544						€ 35.280	€ 21.496		€ 106.796
51	Warmteopwekking	€ 936				€ 19.143	€ 468	€ 28.714		€ 936		€ 50.198
52	Afvoeren								€ 2.632		€ 1.092	€ 3.725
53	Water	€ 771	€ 771	€ 771	€ 2.139	€ 771	€ 9.848	€ 771	€ 771	€ 771	€ 771	€ 18.157
56	Warmtedistributie	€ 810				€ 6.034	€ 1.769	€ 78.798		€ 39.608	€ 1.535	€ 128.554
57	Luchtbehandeling	€ 1.050			€ 4.057			€ 5.920				€ 11.027
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 100						€ 5.056				€ 5.156
63	Verlichting	€ 10.393					€ 49.967			€ 12.360		€ 72.720
64	Communicatie			€ 2.607	€ 34.920							€ 37.527
65	Beveiliging	€ 5.382	€ 4.630	€ 4.630	€ 4.630	€ 22.189	€ 5.382	€ 4.630	€ 4.630	€ 4.630	€ 5.345	€ 66.078
66	Transport	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370	€ 3.700
74	Vaste sanitairvoorzieningen	€ 100										€ 100
99	Algemeen	€ 25.749	€ 16.145	€ 22.614	€ 16.145	€ 16.105	€ 16.145	€ 28.642	€ 19.761	€ 16.105	€ 16.145	€ 193.553
Totaal object		€ 57.137	€ 60.460	€ 30.993	€ 62.261	€ 64.612	€ 83.949	€ 152.901	€ 63.445	€ 96.276	€ 25.258	€ 697.291
Btw		€ 11.999	€ 12.697	€ 6.508	€ 13.075	€ 13.568	€ 17.629	€ 32.109	€ 13.323	€ 20.218	€ 5.304	€ 146.431
Totaal inclusief BTW		€ 69.136	€ 73.156	€ 37.501	€ 75.336	€ 78.180	€ 101.578	€ 185.011	€ 76.768	€ 116.494	€ 30.562	€ 843.722

Kapitalisatie 15 - Jaren

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.


Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2016	€ -57.137	€ 61.958	€ 4.821
2017	€ -60.460	€ 61.958	€ 6.319
2018	€ -30.993	€ 61.958	€ 37.285
2019	€ -62.261	€ 61.958	€ 36.982
2020	€ -64.612	€ 61.958	€ 34.329
2021	€ -83.949	€ 61.958	€ 12.338
2022	€ -152.901	€ 61.958	€ -78.605
2023	€ -63.445	€ 61.958	€ -80.092
2024	€ -96.276	€ 61.958	€ -114.410
2025	€ -25.258	€ 61.958	€ -77.709
2026	€ -51.674	€ 61.958	€ -67.425
2027	€ -60.460	€ 61.958	€ -65.926
2028	€ -36.073	€ 61.958	€ -40.041
2029	€ -58.204	€ 61.958	€ -36.286
2030	€ -25.672	€ 61.958	€ 0
	€ -929.373	€ 929.373	

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

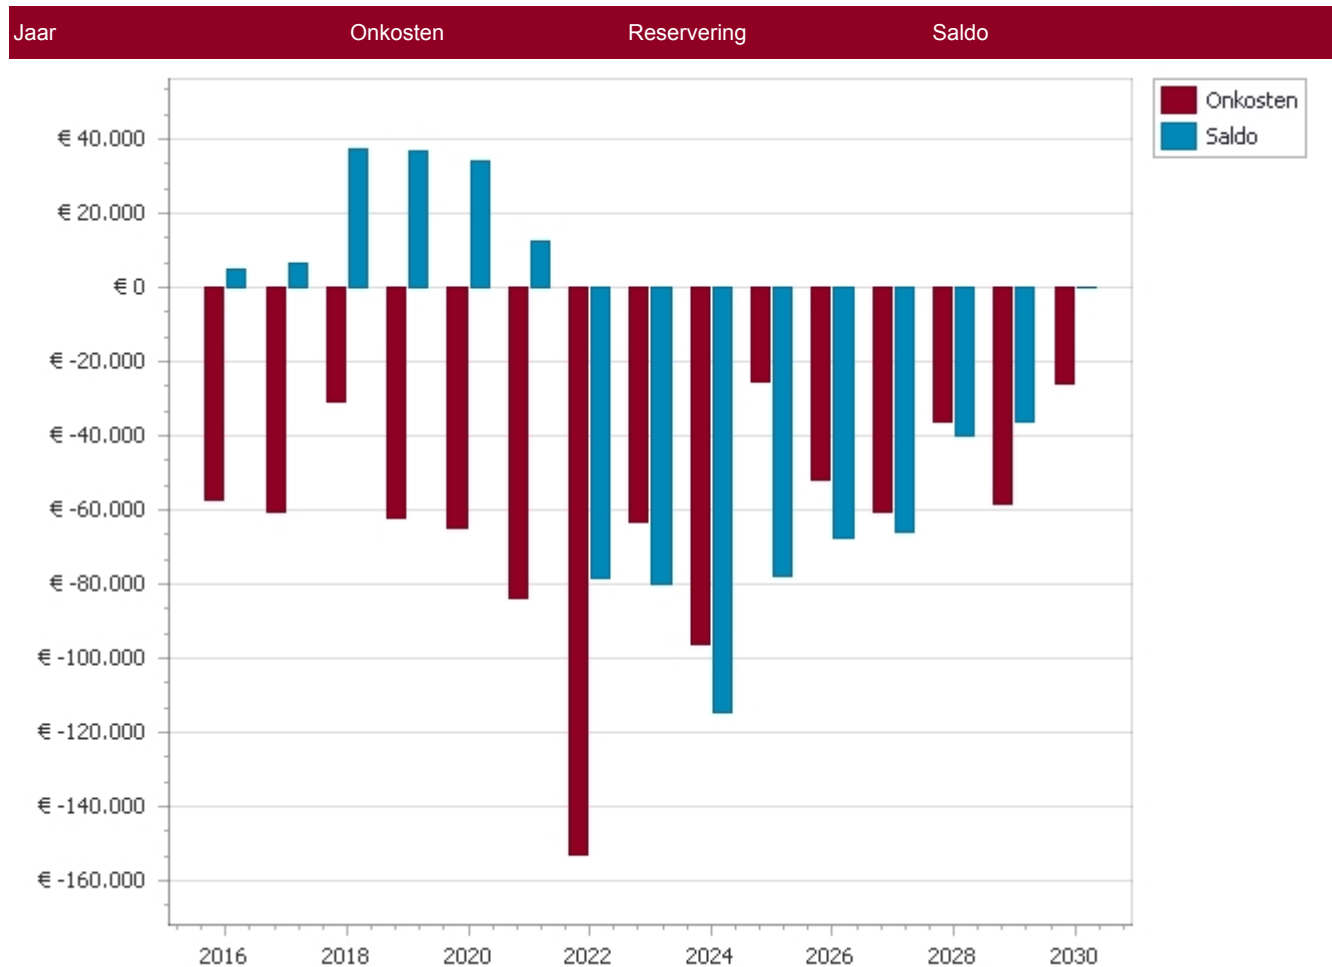

Planning 10 - Jaren

415111 • Sporthal de Fazant

Fazantenlaan 4
3222 AM Hellevoetsluis

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31 Buitenwandopeningen															
3132	Scheidingswand elektrisch	Gymzaal													
	Vervangen aandrijfaggregaat		2,00	stk	2016	15	■								
	Vervangen opwikkelbanden		16,00	stk	2017	10		■							
	Vervangen valbeveiligingen		4,00	stk	2024	15								■	
	Vervangen wandvlakken		2,00	stk	2013	30									
	Vervangen windwerk		2,00	stk	2023	41							■		
51 Warmteopwekking															
5121	Warmwaterketel VR 275 - 400 kW	CV ruimte													
	Vervangen warmwaterketel		1,00	stk	2022	25						■			
	Keuring warmwaterketel		1,00	stk	2016	4	■			■				■	
5121	Ventilatorbrander gas 200 - 600 kW	CV ruimte													
	Vervangen ventilatorbrander		1,00	stk	2020	18				■					
5121	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	CV ruimte 2													
	Keuring gasketel		1,00	stk	2016	4	■			■				■	
5124	Rookgas toe-/afvoer gecombineerd	CV ruimte													
	Vervangen toe-/afvoer rookgas		1,00	stk	2021	20					■				
52 Afvoeren															
5212	Hemelwaterafvoer kunststof	Algemeen 1													
	Vervangen hemelwaterafvoer		110,00	m1	2023	30							■		
5212	Hemelwaterafvoer staal	Algemeen 1													
	Vervangen hemelwaterafvoer		14,00	m1	2025	40									■
53 Water															
5310	Legionella uitgebreide risico-analyse	Algemeen													
	Beheersplan legionella		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Monstername legionella		1,00	stk	2016	1										
5320 Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 25	CV ruimte														
Vervangen pomp warm-tapwaterinstallaties		1,00	stk	2019	10										
5320 Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	CV ruimte 2														
Vervangen pomp warm-tapwaterinstallaties		1,00	stk	2019	10										
5322 Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l	CV ruimte														
Vervangen voorraadboilers		1,00	stk	2021	20										
5324 Indirect verw. tapw. doorstr.app.	CV ruimte														
Vervangen doorstr.app.		1,00	stk	2021	20										
56 Warmtedistributie															
5610 Expansievat CV-installatie 200 liter	CV ruimte														
Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016											
Vervangen expansievat		1,00	stk	2024	15										
5610 Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	CV ruimte														
Verdeler/verzamelaar CV-installatie vervangen		1,00	pm	2022	25										
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50	CV ruimte														
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25										
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 100	CV ruimte														
Vervangen klepafsluiter		2,00	stk	2022	25										
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte														
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25										
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 80	CV ruimte														
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25										
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 32	CV ruimte														

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen klepafsluiter		3,00	stk	2022	25										
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 100	CV ruimte														
Vervangen inregelafsluiter		1,00	stk	2022	25										
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 40	CV ruimte														
Vervangen klepafsluiter		3,00	stk	2022	25										
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 80	CV ruimte														
Vervangen klepafsluiter		3,00	stk	2022	25										
5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 50	CV ruimte														
Vervangen klepafsluiter		5,00	stk	2022	25										
5610 Leidingen cv	Algemeen														
Leidingen cv vervangen		2114,0	m2	2024	35										
5610 Leidingen cv	Algemeen	0													
Leidingen cv vervangen		2707,0	m2	2024	35										
5610 Afscheider warmtedistributie	CV ruimte														
Vervangen afscheider		1,00	stk	2020	15										
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 100	CV ruimte														
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15										
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	CV ruimte														
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15										
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	CV ruimte														
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15										
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	CV ruimte														
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2020	15										
5610 Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50	CV ruimte														

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen circulatiepomp		1,00	stk	2025	15										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 25	CV ruimte														
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	20										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 32	CV ruimte														
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	20										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 50	CV ruimte														
Vervangen regelklep en stelmotor		1,00	stk	2021	20										
5610 Stelmotor warmtedistributie DN 50	CV ruimte 2														
■ Herstellen	Beschadiging (deuken)	1,00	pst	2016											
5611 Thermostatische kraan radiator	Jongerencentrum														
■ Herstellen	Beschadiging (deuken) in omkasting of beplating	1,00	pst	2016											
5611 Thermostatische kraan radiator	Algemeen 1														
Vervangen thermostatische kraan		21,00	stk	2022	25										
5611 Plaatradiatoren algemeen	Algemeen 1														
Vervangen plaatradiatoren		21,00	stk	2022	25										
5611 Stralingspanelen algemeen	Gymzaal														
Vervangen stralingspanelen		225,00	m1	2022	25										
5611 Plaatradiatoren algemeen	Algemeen 2														
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016											
57 Luchtbehandeling															
5721 Dakventilator > 1,39 m3/s	Dak kantine														
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2022	25										
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag														
Vervangen dakventilator		1,00	stk	2019	25										
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag														
Vervangen dakventilator		3,00	stk	2022	25										

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5721 Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Dak laag														
■ Herstellen	Beschadiging (deuken)	1,00	pst	2016		■									
5741 Luchtkanalen lokale ventilatie	Dak														
Luchtkanalen lokale ventilatie		30,00	pm	2022	25							■			
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Jongerencentrum														
Luchtkanalen incl. ornamenten		8,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 1														
Luchtkanalen incl. ornamenten		8,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Kantine "de BreakOut"														
Luchtkanalen incl. ornamenten		2,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Jongerencentrum														
Luchtkanalen incl. ornamenten		5,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 1														
Luchtkanalen incl. ornamenten		6,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 2														
Luchtkanalen incl. ornamenten		25,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Algemeen 2														
Luchtkanalen incl. ornamenten		15,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Sporthal														
Luchtkanalen incl. ornamenten		4,00	pm	2010	50										
5751 Luchtkanalen incl. ornamenten	Turnhal														
Luchtkanalen incl. ornamenten		2,00	pm	2010	50										
5771 Luchtbehandelingskast toevoer V < 0,6 m3/s	Dak hoog														
■ Herstellen	Vervuiling	1,00	pst	2016		■									
■ Herstellen	Beschadiging (scheuren/gaten/barsten)	1,00	pst	2016		■									
■ Herstellen	Corrosie	1,00	pst	2016		■									

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vervangen Luchtbehandelingskast toevoer		1,00	stk	2019	25										
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen															
6151 Verdeelinrichting 25 - 27 groepen	Gang														
Vervangen verdeelinrichting		1,00	stk	2022	25										
6151 Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Kantine "de BreakOut"														
Herstellen	Vervuiling	1,00	pst	2016											
63 Verlichting															
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 1														
Vervangen TL-armaturen		2,00	stk	2021	20										
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 1														
Vervangen TL-armaturen		30,00	stk	2021	20										
6311 Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Algemeen 1														
Vervangen TL-armaturen		80,00	stk	2021	20										
6311 Armaturen TL standaard montagebalk	Algemeen 1														
Vervangen TL-armaturen		6,00	stk	2021	20										
6311 PL-armaturen algemeen	Algemeen 1														
Vervangen TL-armaturen		37,00	stk	2021	20										
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Jongerencentrum														
Vervangen accu		6,00	stk	2016	5										
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Kantine "de BreakOut"														
Vervangen accu		14,00	stk	2016	5										
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Algemeen 2														
Vervangen accu		9,00	stk	2016	5										
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Algemeen 1														

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Herstellen	Defecte accuset	1,00	pst	2016		■									
Vervangen accu		26,00	stk	2016	5	■					■				
Vervangen noodverlichtingarmatuur		26,00	stk	2024	15									■	
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Jongerencentrum														
■ Herstellen	Defecte lampen	1,00	pst	2016		■									
Vervangen accu		6,00	stk	2016	5	■					■				
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Kantine "de BreakOut"														
Vervangen accu		2,00	stk	2016	5	■					■				
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Algemeen 1														
■ Herstellen	Defecte accuset	1,00	pst	2016		■									
Vervangen accu		13,00	stk	2016	5	■					■				
Vervangen vluchtverlichtingarmatuur		13,00	stk	2024	15									■	
6324 Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Turnhal														
Vervangen accu		9,00	stk	2016	5	■					■				
6324 Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Algemeen 2														
Vervangen accu		15,00	stk	2016	5	■					■				
Vervangen vluchtverlichtingarmatuur		15,00	stk	2024	15									■	
64 Communicatie															
6421 Telefooninstallatie	Algemeen 2														
Vervangen telefooninstallatie		2707,0	bvo	2019	10						■				
		0													
6431 CCTV-camera algemeen	Algemeen														
Vervangen CCTV-camera		9,00	stk	2019	10						■				
6431 CCTV-monitor	Jongerencentrum														
Vervangen CCTV-monitor		1,00	stk	2018	8										

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6432 CCTV-opname apparatuur videorecorder	BGG kantoor														
Vervangen CCTV-opname apparatuur		1,00	stk	2018	8										
6441 Data-installatie algemeen	Algemeen 1														
Vervangen data-installatie		2707,0	bvo	2019	10										
		0													
6441 Data-installatie algemeen	Algemeen 2														
Vervangen data-installatie		2707,0	bvo	2019	10										
		0													
65 Beveiliging															
6511 Omroep- en ontruimingsinstallatie algemeen	Algemeen 1														
Vervangen omroep- en ontruimingsinstallatie		2707,0	bvo	2020	15										
		0													
6511 Brandmeldinstallatie meldsirene	Algemeen 1														
Vervangen meldsirene		15,00	stk	2020	15										
6511 Brandmeldinstallatie handmelder	Algemeen 1														
Vervangen handmelder		9,00	stk	2020	15										
6511 Brandmeldinstallatie centrale	Algemeen														
Vervangen accuset		1,00	stk	2016	5										
Contract bewakingsdienst		1,00	pst	2017	1										
6513 Handblusser sproeischuim	Jongeren centrum														
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5										
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"														
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5										
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"														
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5										
6513 Handblusser sproeischuim	Kantine "de BreakOut"														
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5										
6513 Brandslanghaspel algemeen	Jongeren centrum														

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afpersen brandslanghaspel		1,00	stk	2020	5										
6513 Brandslanghaspel algemeen	Jongerencentrum														
Afpersen brandslanghaspel		1,00	stk	2020	5										
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 1														
Afpersen brandslanghaspel		3,00	stk	2020	5										
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2														
Afpersen brandslanghaspel		5,00	stk	2020	5										
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2														
Afpersen brandslanghaspel		1,00	stk	2020	5										
6513 Brandslanghaspel algemeen	Algemeen 2														
Afpersen brandslanghaspel		2,00	stk	2020	5										
6513 Handblusser poeder	Algemeen 1														
Reviseren handblusser		1,00	stk	2016	5										
6521 Inbraaksignalering Centrale met concentrators	Jongerencentrum														
Aansluiting alarmcentrale		1,00	pst	2016	1										
Alarmopvolging		1,00	pst	2016	1										
Contract bewakingsdienst		1,00	m2	2016	1										
Vervangen accuset		1,00	st	2016	5										
6521 Inbraaksignalering Centrale met concentrators	Kantine "de BreakOut"														
Aansluiting alarmcentrale		1,00	pst	2016	1										
Alarmopvolging		1,00	pst	2016	1										
Contract bewakingsdienst		1,00	m2	2016	1										
Vervangen accuset		1,00	st	2016	5										
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak laag														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1										

415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak hoog														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak laag														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak tussen														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak hoog														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak laag														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6539 Valbeveiliging algemeen	Dak kantine														
Keuren en onderhoud valbeveiliging		1,00	stk	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6541 Invalidetoilet noodsignaal	Leraren														
■ Vervangen		1,00	pst	2020	15					■					
66 Transport															
6610 Transport liften algemeen	LMK														
Keuren lift		1,00	m2	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6612 Hydraulische lift algemeen	Hal														
Keuren lift		1,00	m2	2016	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
74 Vaste sanitairvoorzieningen															
7413 Kranen diverse	Jongerencentrum														
■ Herstellen	Vervuiling exclusief vervuiling door gebruik	1,00	pst	2016		■									
99 Algemeen															
9999 Brandveiligheidsinspectie >1000m²	Overige														
Brandveiligheidsinspectie		4822,0	m2	2016	6	■						■			
9999 Herinspectie NEN2767	Overige	0													

**415111 • Sporthal de Fazant
Fazantenlaan 4 • Hellevoetsluis**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Herinspectie		4822,0	m2	2018	5										
		0													
9999 Herinspectie NEN3140	Overige														
NEN3140 keuring		4822,0	m2	2018	4										
		0													
9999 Preventief Onderhoud	Overige														
Preventief Onderhoud		4822,0	m2	2015	1										
		0													
9999 Storings onderhoud installaties	Overige														
Storings onderhoud installaties		4822,0	m2	2015	1										
		0													
9999 Keuring blusmiddelen	Overige														
Keuren brandblusser		5,00	st	2015	2										
Keuren brandslanghaspel		6,00	st	2015	1										