




Inspectierapport

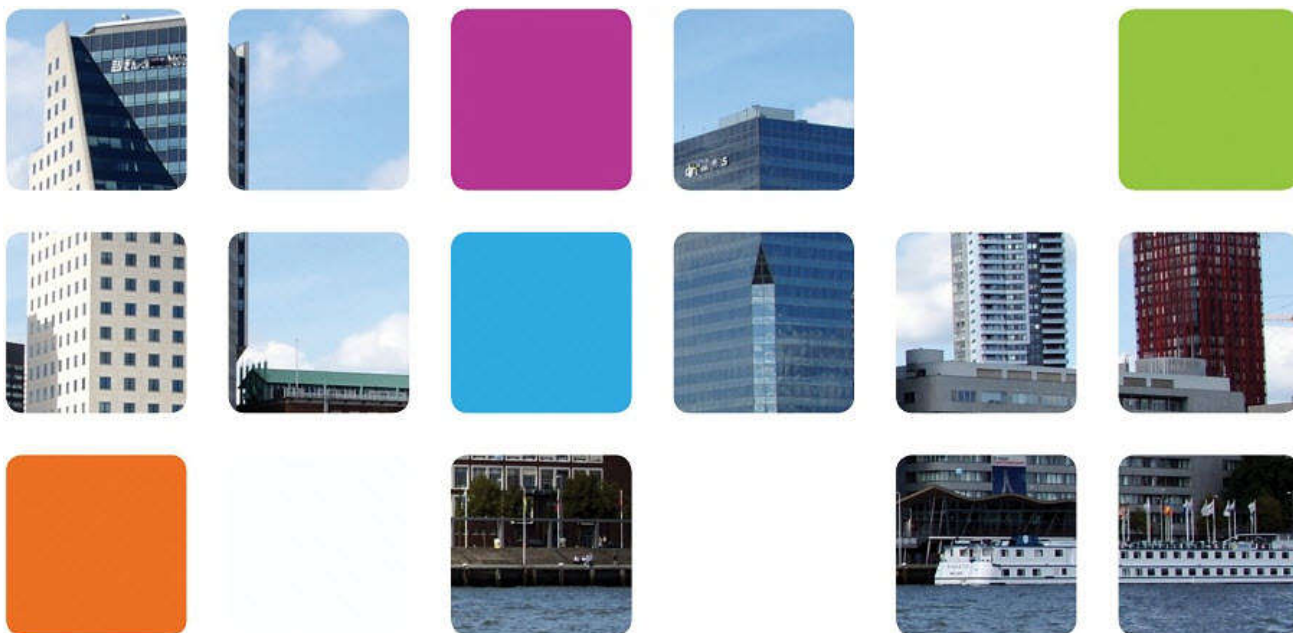

0000000294 De Werf vm overlaadstation 69

Dr. A.F. Philipsweg 69

7 februari 2020

J. van Zoest

Objectgegevens

Objectcode	0000000294
Objectomschrijving	De Werf vm overlaadstation 69
Adres	Dr. A.F. Philipsweg 69 9403 AC Assen
Bouwjaar	1982
Verbouwing	Niet van toepassing
BVO	735 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 5
------------------	---------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	735,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	735,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	735,00 BVO	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	735,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.200	Gesloten gevel beton	1,00 PM	1
21.16.091	Boeib./windv. < 300 mm schilderwerk dekkend	6,40 M1	4
21.16.100	Boeiboord/windveer hout	6,40 M1	3
23 - VLOEREN			
Algemeen - Algemeen			
23.10.000	Vloerconstructies constr. & niet constructief alg.	1,00 PM	5
Gevel - Gevel			
23.11.200	Vloerconstructie vrijdragend beton	1,00 PM	2
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.20.010	Ramen hang & sluitwerk algemeen	2,00 STK	5
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	3
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	2,00 M2	3
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	2,00 M2	4
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	80,00 M1	1
31.40.081	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu	5,00 M1	4
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	80,00 M1	4
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	5,00 M1	5
31.41.100	Kozijnwerk hout	2,00 M2	2
31.41.100	Kozijnwerk hout	29,00 M2	3
31.43.900	Buitenluik diverse (damwand profiel)	2,00 STK	2
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	4,00 M2	4
41.12.100	Gevelbekleding hout	4,00 M2	3
41.12.230	Gevelbekleding staal	130,00 M2	3
41.12.230	Gevelbekleding staal	715,00 M2	4
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	604,00 M2	1
47.11.110	Vlakke dakafwerking bitumineus	4,00 M2	3
47.12.310	Hellende dakafwerking profielplaat metaal	600,00 M2	3
47.31.120	Dakaansluiting loodslabben in buitenblad	3,50 M1	3
52 - AFVOEREN			
Gevel - Gevel			
52.12.410	Hemelwaterafvoer kunststof	10,00 M1	3

55 - KOUDE OPWEKKING

Gevel - Gevel

55.12.110	Split systeem enkelvoudig < 3 kW	1,00 STK	4
-----------	----------------------------------	----------	---

61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.

Installatie - Installatie

61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	735,00 BVO	1
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	2,00 STK	1
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK	1
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK	3

63 - VERLICHTING

Installatie - Installatie

63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	735,00 BVO	1
63.11.400	Lampen algemeen	735,00 BVO	1

65 - BEVEILIGING

Installatie - Installatie

65.13.310	Handblusser algemeen	2,00 STK	1
-----------	----------------------	----------	---

90 - TERREINVOORZIENINGEN

Gevel - Gevel

90.63.230	Terreinverlichting gevelstraler	1,00 STK	2
90.63.290	Terreinverlichting armaturen diversen	6,00 STK	3
90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	9,00 STK	3
90.63.320	Gevel- en plafondarmaturen middelgroot	1,00 STK	1
90.63.320	Gevel- en plafondarmaturen middelgroot	5,00 STK	3