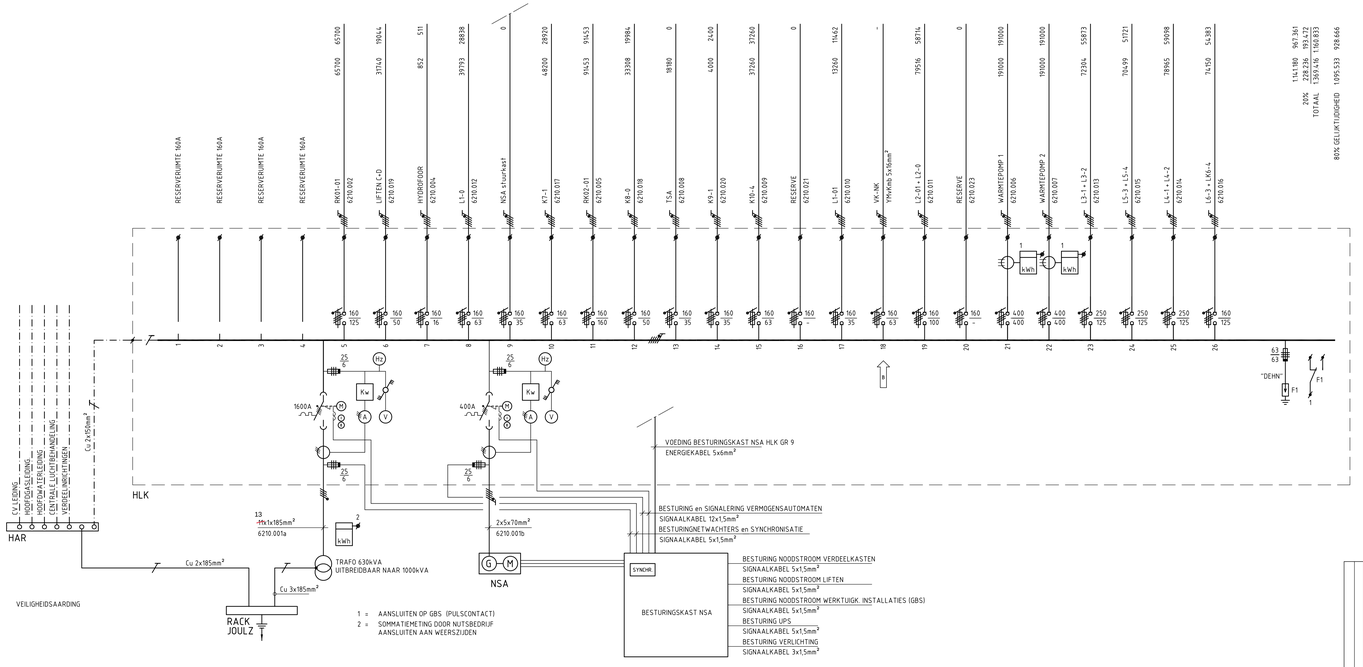

INDIEN NIET ANDERS AANGEGEVEN:

- STELSEL : TN-S / 3~N-PE 230/400V 50Hz
- LEIDINGEN : YMzKnbzh,z,Dah; ZIE KABELNUMMERLIJST LS.6004
- RAIL : MINIMAAL 35kA/sec

OPMERKINGEN:

- RESOPALPLAAT MET KASTBENAMING OP VOORZIJDE KAST
- UITVOERING VERDEELINRICHTING OPBOUW PLAATSTAAL
- DEURSLUITING KNEVEL MET SLOT
- MAGNEETRELAIS SPOELSPANNING 24VAC, KONTAKTEN 25A
- INVOER VOEDING BOVEN IN KAST
- INVOER KABELS BOVEN IN KAST
- BESCHERMINGSGRAAD IP20 (GEOPEND IP20)
- VOOR KABELDOORSNEDE EN INSTELLINGEN, ZIE KABELNUMMERLIJST LS.6004
- OVERSPANNINGSBEVEILIGING KLASSE B 4-POLIG MET DEFECTSIGNALERING

D	29-03-2011	WIJZ. N.A.V. PR-NR. WB9604.4861.	
C	19-08-2016	WIJZ.	
B	24-02-2011	CONCEPT	
A			
Gewijzigd			

VROM Rijksgebouwendienst

Opdrachtgever
Directie Projecten
Koningin Juliana plein 2
2595 AA Den Haag

Projecten
Telefoonnummer
Faxnummer

Onderhavig en adres van het werk
Rijkskantorencomplex
Raad van State
DEN HAAG

Onderwerp
SCHEMA HOOFDVERDEELINRICHTING HLK
KELDER

Hiertij behoort tek.
Berekeningen –
Akkoord –
Formaat A3x3 Schaal 1:1
Getekend:JdP Datum 29-03-2011
Bouwdeel OR nr.

Adviseur / Architect / Constructeur
MERKX + GROOTsv Architecten
Gerlachstraat 23 1015 RB Amsterdam
Tel:020-5250052, Fax 020-6201529

Adviseur
Huygen Elwaks Raadg. Ingenieurs
Postbus 42503, 3006 DA Rotterdam
Tel:010-4196155, Fax 010-4119200

Installateur
croon TBI techniek

Bouwkaag-
Discipline Fase
Bladnummer
E R HV.62.01

Projectnr 534675

Werk directory
DWG-file HV62D1.dwg