

BOUWBESLUIT

Bouwwerk
Bovengronds baksteden en hekken, ± 1,1m+ plaatsje
vloeren
Incompleet aldaar tussen de vloeren en de baksteden ± 5
cm
Het werk heeft een D7-vloer die breedte van 20 cm
tussen de 0,2 tot 0,7m vloer geen opslagmogelijkheden.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient minimaal een vloerhoogte te
hebben van 2,00m.
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

Opmerkingen
Het bouwwerk dient te worden uitgevoerd op een
vloer van 2,00m.

AANTAL PERSONEN

Aantal personen in het gebouw
1300
1300
1300

AANTAL TOILETTEN

Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

ENERGIE

Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

MAATVOERING

Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

BRANDVEILIGHEID

Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

BUITENWANDEN

Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

BINNENWANDEN


Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

VLOEREN DAKEN

Op 1 toilet volgens maximum 30 personen aangehouden zijn
1300
1300
1300

De gegevens op deze tekening zijn met de grootste zorg samengesteld. Aan mogelijke verschillen tussen de getekende en de werkelijke situatie kunnen echter geen rechten ontleend worden.
Maatvoering in het werk te controleren.
Constructieve gegevens te bepalen door constructeur.

Gebruikte bronnen:
Onderliggende situatie: Gemeente Rotterdam,
Constructie: Kaskon, 23-07-2015
Installaties: WHR, 27-11-2013

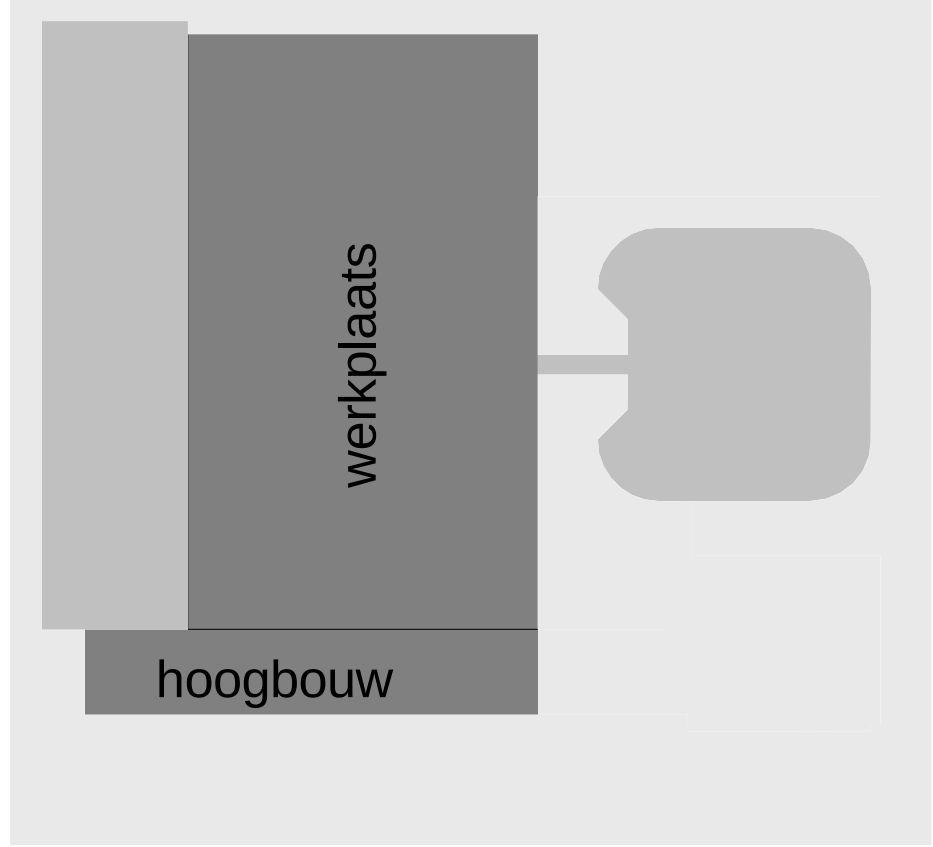

E: 23-02-2016
21-07-2015

datum

Hout- en Meubileringscollege Rotterdam

project

Sichting H.M.C. opdrachtgever

M.T.J. (Mathijs) van den Berg projectmanager

C. (Christiaan) de Wit projectleider

Uitvoeringsgereed projectfase

2736-UG-111 projectnummer en tekeningnummer

1e Verdieping - Werkplaats - overzicht onderdeel

1:100 schaal

RoosRos Architecten

L.J. Costerstraat 2 | 3061 LH

Postbus 1633 | 3060 BC

Oud-Beijerland

0186 69 15 80

info@roosros.nl

www.roosros.nl

ARCHITECTEN