


Kadaster Apeldoorn
Brandcompartimentering lifthal
Nota van Inlichtingen d.d. 15-12-2021
Toelichting positie/plaatsing brandwerend rolscherm in kelder



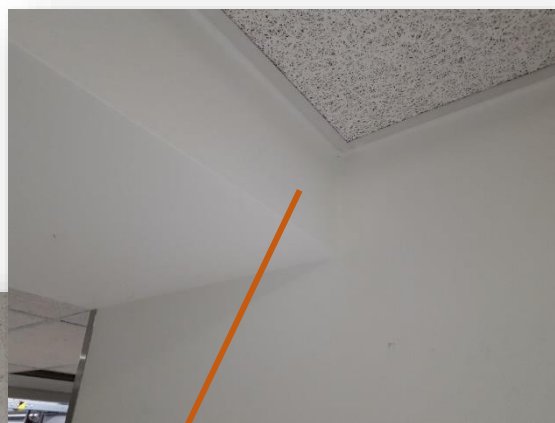

Rolscherm aan deze
van de betonbalk

Vrije hoogte tussen vloer en onderzijde
betonbalk 2170 mm