


peil b.k. afgewerkte vloer nieuwbouw = 0 = XXX + NAP (ntb conform opgave gemeente)

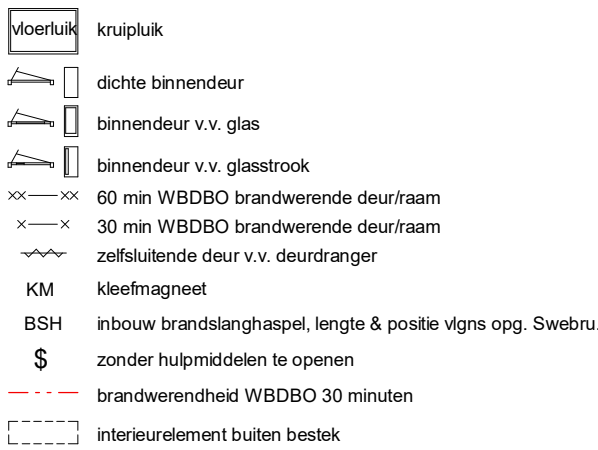

voor brandveiligheidsconcept zie adviseur DWA B.V. ;
 voor zelfsluitendheid, rfit te openen, welgpen paniekbeslag en WDBDO zie adviseur DWA B.V. ;
 bouwphysica zie rapport adviseur DWA B.V. ;
 voor constructie zie tekeningen en berekeningen adviseur Pieters Bouwtechniek;
 voor installaties E zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V. ;
 voor installaties W zie tekeningen en berekeningen adviseur DWA B.V. ;
 indeling en belijningen gymzaal volgens adviseur Bosan;

- doorborende platenconstructie > 1200x vier
 - buigvermogen volgens bestaande normen en NEN 1770,
 - inrichting drinkwater en warmwater voorziening conform NEN 1006;
 - elektrotechnische installatie conform nEN 1010 bijlage NL8.2.70;
 - de rioolroute wordt dient te beschikken over een brandwerendheid m.b.t. bezijken van 30 min.
 - opbouw vloer brandwerend en conform installatie en programma van eisen voor aanpak van de werkzaamheden wordt getoelkenning van de gemeente Amsterdam
 - ontwerp-ontwikkelaar installatie conform NEN 2575: 2004.
 - Vochtroute afdichting conform NEN 301, projectieering conform NVB en NEN-n en 1838;
 - brandafslangingschijf hebben een knijpkr. otf. DWA 6 v., conform NVB;
 - noodverlichting conform NVB en NEN 1838;
 - kan niet brandveiligheid conform NEN 6063;
 - met name uitgangsvaart conform NEN 6063;
 - ventilatie met name uitgangsvaart conform NEN 1087;
 - de voorziening van hemelwater, afvalwater en fecalen
 - conform NEN 3215 en NEN 1087;
 - glasloot volgens NEN 3569 en de glas vloer afsluitende NEN-NEN 1900 en 1991
 - onder 1200x 400x 400 mm uitlozen alle vloer afsluitende
 - afmetingen door gangen min. 500x320, 300x300, m.m. materialen en bergingruide;
 - deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen in een schiedingsconstructie
 - onder niet gemeenschappelijke ruimten die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor brandweer
 - hebben een volgens NEN 5096 bepaalde travee brandwerendheid die voldoet aan de in de norm
 - vastgelegde weerstand van 30 min.
 - Als draaiende elementen van de begane grond en bodem voorzien van inbraakveiligheids
 - NEN 5096 (weerstandsklasse 2). Hang- en sluitwerk voor beweegbare delen
 - voorkomt overeenkomstig de NEN 5096
 - Voordertafels overbrengen maximaal 80m² schrupm d'vloerconstructie conform opbouw
 - constructie en plaatsen op een
 - noodoverstijg v'gls bereik constructie, ter beiderzijde aan architect
 - afmetingen fundering, vloer- en wandkanten en staalconstructie volgens opbouw constructie;
 - wandkanten, vloer- en wandkanten en staalconstructie ter brandveiligheids conform NEN 6065,
 - een constructie-onderdeel heeft een bepaalde travee
 - rookproductie met niet rookdichtheid conform NEN 6066;
 - brandveiligheidsconstructie conform NEN 6066;
 - vloerconstructie met een draagvermogen van 500 N/m² en 0,1 meter;
 - waterpompe schiedingsconstructie toel., spoelruimte d' bakdammer volgens nEN 2778;
 - de begreping vloer tot plafond
 - het geheel gebouwd is integraal bepaalkelijk m.b.t. de beschikte ruimtes
 - aansluiting bestemming > 20 L.v. p. m.v. u.v. technische
 - definitieve p'lichtvoorz. vaststelling in overleg met de gemeente
 - opengangschoof van de deuren is minstens 30 graden
 - uit te oefenen kracht op de deuren is minstens 30 graden
 - bedieningswaaierstand van breedtemin 50 N
 - bedieningswaaierstand van breedtemin 50 N
 - uit te oefenen kracht op de deuren is minstens 30 graden
 - vanden v.v. voldoende achterlucht tot d.v.
 - tekenen
 - keukens en party's
 - smantborden
 - presentatiewanden
 - projectieproefscherm/ projectors
 - wandkanten
 - monitoren
 - kapschakel/ gardebord
 - projectieproefscherm
 - werkbladen
 - sanitair
 - gebruikersinstallaties
 - vast meubilair
 - overige inrichtingsvoorwerpen
 - werkstaten
 - bergingen en facilitaire ruimten
 - buitenberging

onderwerp
eerst verdieping

datum	getekend/gezien
23-12-2021	IWU/TDIL
formaat	schaal
A1	1:100

E info@bdgarchitecten.nl
I bdgarchitecten.nl