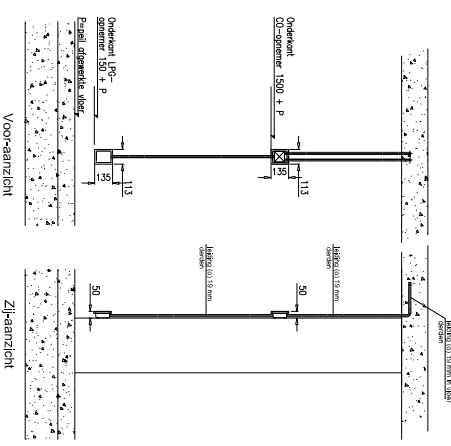
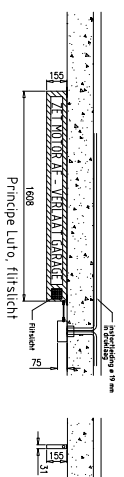
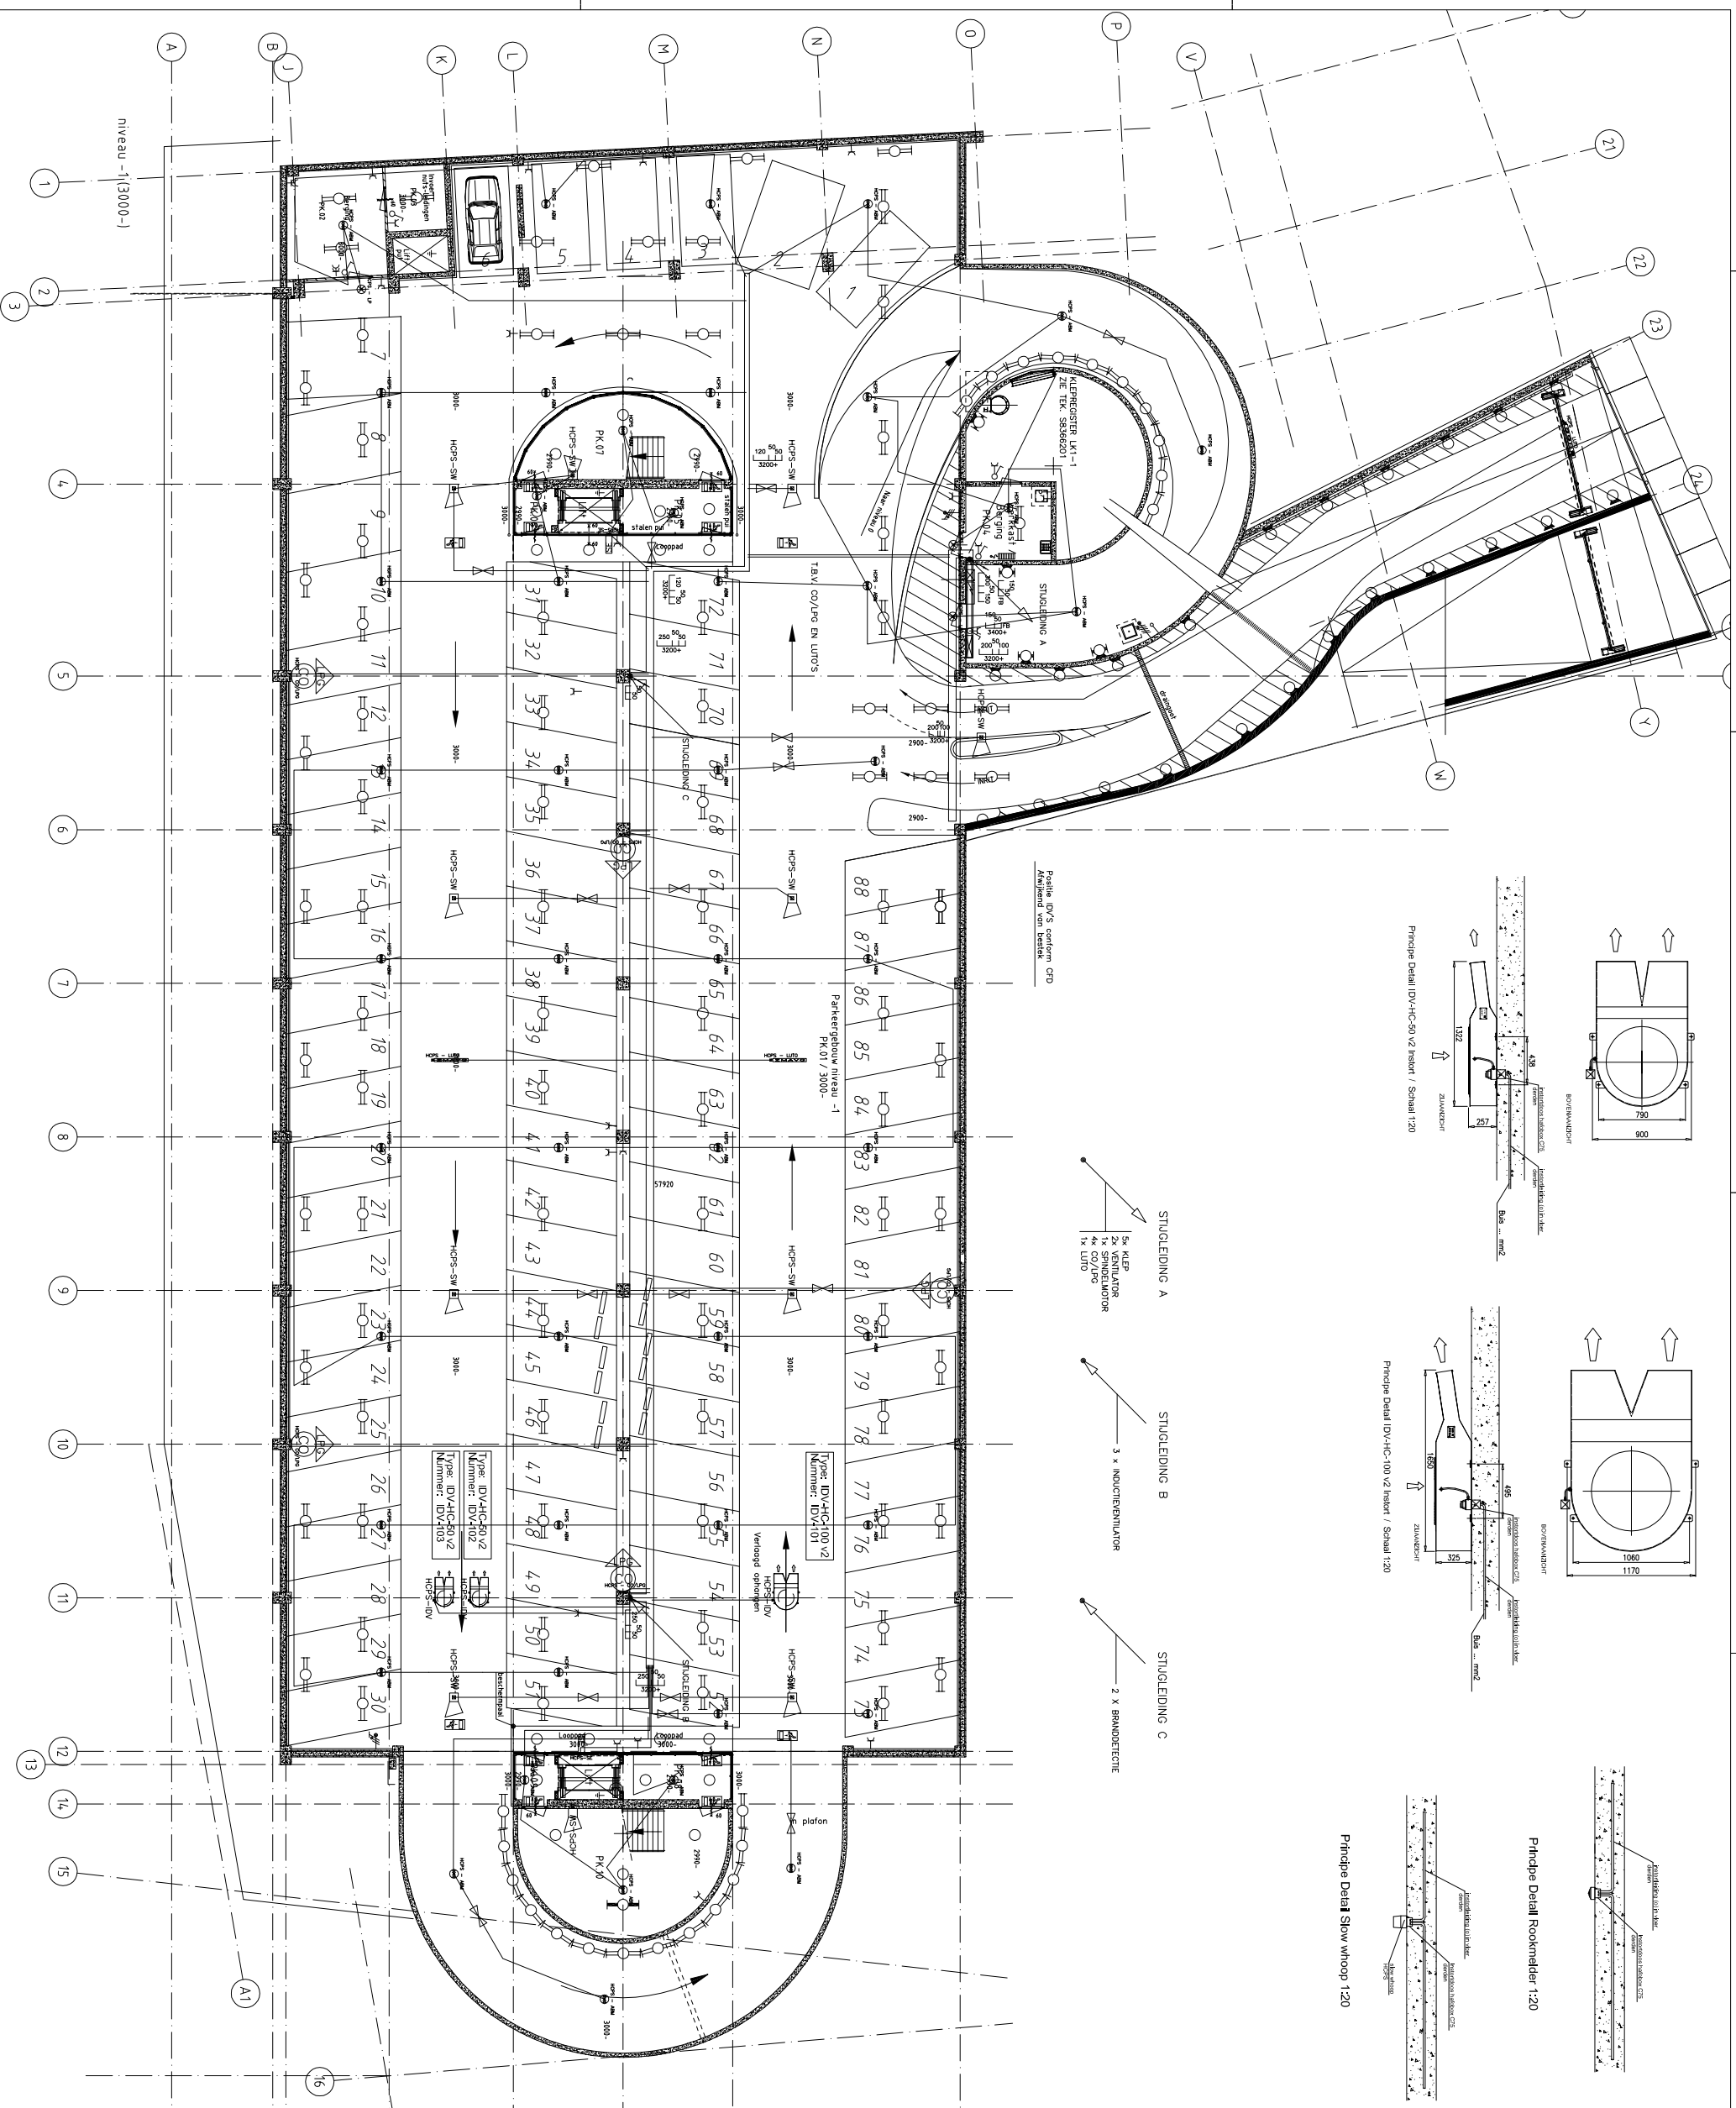




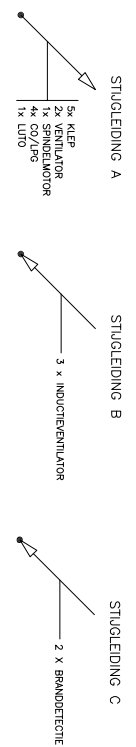

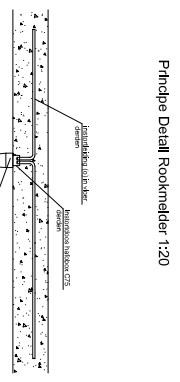

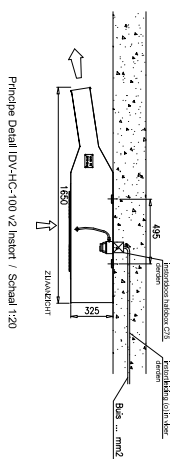
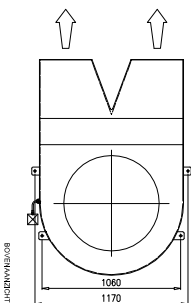
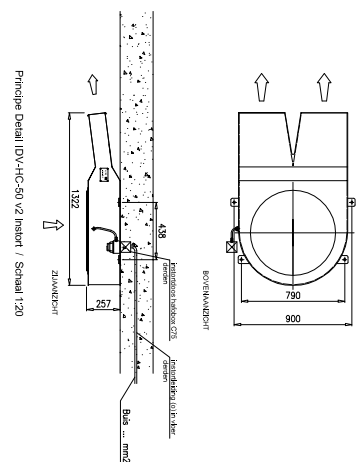


Leidingloop is indicatief ten behoeve van coördinatie door E-aannemer instortleidingen. Exacte leidingloop aan te passen met inachtnahme van tekening B8366301

Aleen voeding van de componenten welke tijdens brand in bedrijf dienen te blijven, dienen in functiebehoud te worden uitgevoerd.

Uitgangspunt voor onze installatie zijn insonderdingen in het beton. Zoals omschreven in de NEN 2076, kan worden afdalen met behoud van zand en 60 minuten insluitendheid verwachting is zijn. Het verven van E-60 bekleding, brengt op de massasituering 60 minuten te garanderen is geen standaard onderdeel van onze optiek. Toets onze opdrachtbevestiging themam.

Aanpak van beddingloop: een principe box. Met aanpak van zijn de aanpak van bedden (om te maximaliseren). De aanpak van bedden, bedden en bedden (om te maximaliseren). De aanpak van bedden, bedden en bedden (om te maximaliseren). De aanpak van bedden, bedden en bedden (om te maximaliseren).

RENVOOI

[illegible]