Begane grond

De brandscheidingen zijn weergeven op de tekeningen van Maas Architecten met tekeningnummers B60-BC,B61-BC,B62-BC en B63-BC

De kabelladder t.b.v. de energiecentrale zijn weergegeven op tekening.
Dit geldt niet voor de kabelgoten. Deze kabelgoten dienen wel geplaatst te worden bij drie of meer kabels welke het zelfde traject volgen. Het kabelgoten trace afstemmen o.b.v. de werktuigbouwkundige. installaties. Met kabels worden bedoeld de kabels voor:
- de kracht-, licht-, data-, beveiliging-, regel- en de overige installaties.

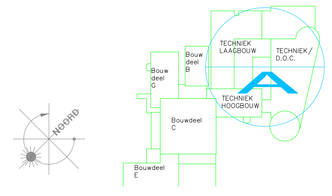

WERKOMSCHRIJVING

Onderwerp:	Fase 6: bwd T Graafschap College Elektro-technisch installatie Licht en kracht install. en data begane grond			Opdrachtgever: Graafschap College J.F. Kennedylaan Doetinchem
Datum:	18-03-2022	Formaat:	A0	Gewijzigd:
Getekend:	PB	Schaal:	1:100	

TRIAS
Advies & Energiemanagement
Nassaustraat 1
7121 DG Aalten
T : 0543 - 473 970
I : www.trias-advies.nl
E : info@trias-advies.nl

Projektnummer: 08884
Blad: E1A