


01		DRAAIBANK ()	7000 VA
02	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
03	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
04	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
05	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
06	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
07	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
08	16A	DRAAIBANK ()	7000 VA
09	32A	DRAAIBANK ()	9400 VA
10	32A	5x6mm2 DRAAIBANK ()	9400 VA
11	32A	5x6mm2 DRAAIBANK ()	9400 VA
12	32A	5x6mm2 DRAAIBANK ()	9400 VA
13	32A	5x6mm2 DRAAIBANK ()	9400 VA
14	32A	5x6mm2 FREESBANK ()	4700 VA
15	16A	FREESBANK ()	3500 VA
16	16A	FREESBANK ()	11000 VA
17	32A	5x6mm2 FREESBANK ()	11000 VA
18	32A	5x6mm2 FREESBANK ()	9400 VA
19	32A	5x6mm2 SCHAAFBANK ()	2400 VA
20	16A	SCHAAFBANK ()	2400 VA
21	16A	BOORMACHINE ()	1200 VA
22	16A	BOORMACHINE ()	1200 VA
23	16A	BOORMACHINE ()	1200 VA
24	16A	1x KRACHT WCD	1500 VA
25	16A	1x KRACHT WCD	1500 VA
26	16A	SLIJPMACHINE ()	1200 VA
27	16A	SLIJPMACHINE ()	1200 VA

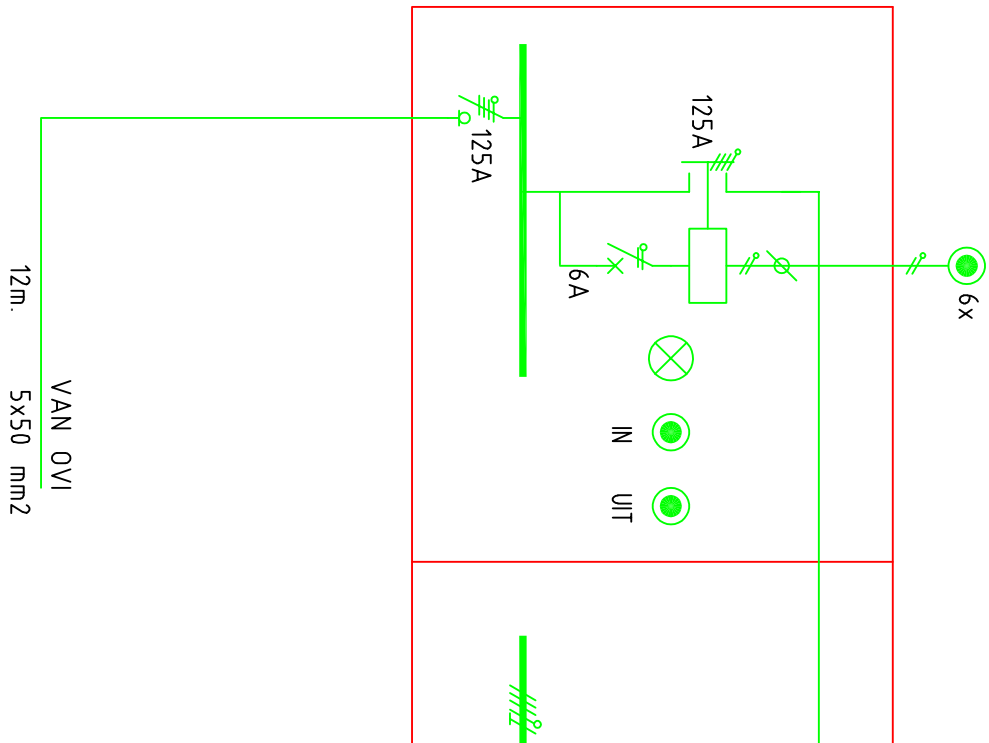

AANGESLOTEN	VERMOGEN	CA. 183,800	KVA
GELIJKTIJDIG	VERMOGEN	CA. 55,140	KVA

K6-2

ZIE VERVOLG TEKNR. E-31/8b

(*) DOOR DERDEN TE PLAATSEN
APPARATEN EN MACHINES DIE
DOOR DE INSTALLATEUR BEDRIJFS-
VAARDIG DIENEN TE WORDEN
AANGESLOTEN

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm2
LICHT GROEPEN 3x2,5mm2

REVIEWS

W.A.KEMKENS b.v.
VOOR ALLE
techniek
INSTALLATIE

GRAAFSCHAP COLLEGE & CENTRUM VAKOPLEIDING, DOETINCHEM		Blaad: E31/8A
Getekend : JK	Projektnr.: 95-001	
Datum : 01-11-96	Gewijzigd : 24-04-97	C.V.O. BEGANE GROND KRACHTKAST K6-2A