


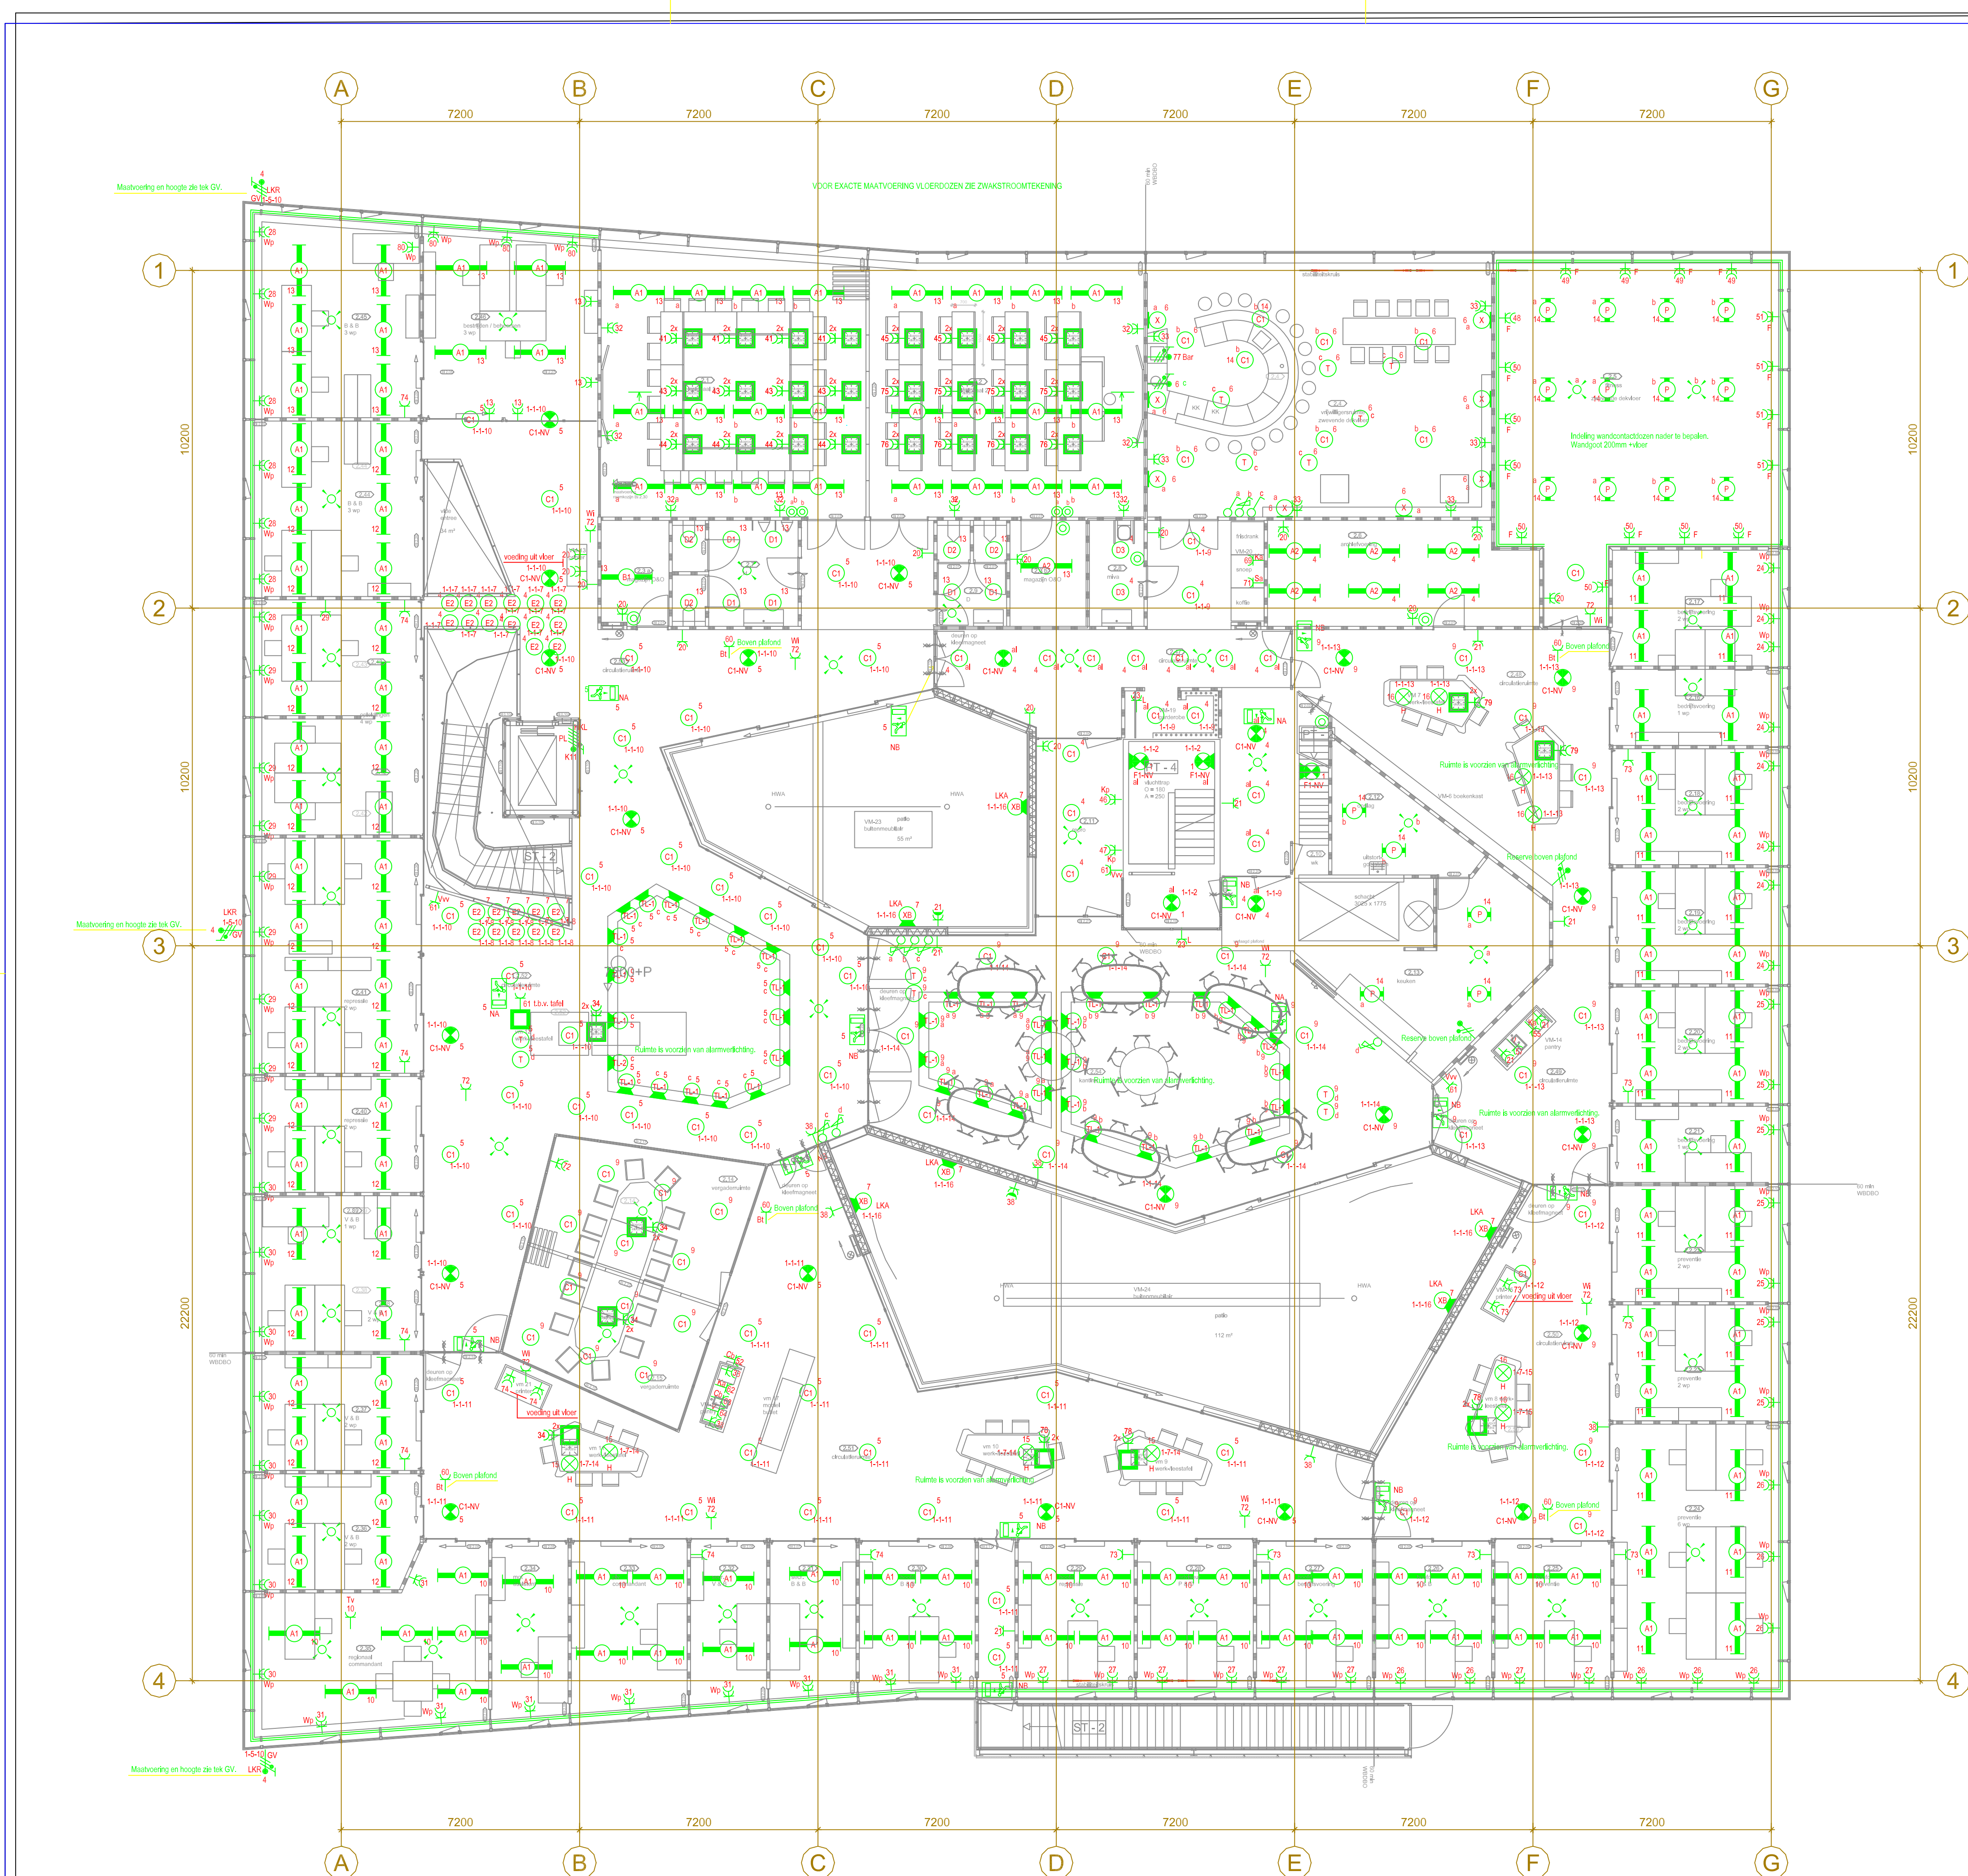

Rijstest	
21	Leslokaal 1
22	Leslokaal 2
23	Adviseur P&D
24	Magazijn B&B
25	Magazijn B&B
26	Magazijn B&B
27	Magazijn B&B
28	Magazijn B&B
29	Magazijn B&B
30	Magazijn B&B
31	Magazijn B&B
32	Magazijn B&B
33	Magazijn B&B
34	Magazijn B&B
35	Magazijn B&B
36	Magazijn B&B
37	Magazijn B&B
38	Magazijn B&B
39	Magazijn B&B
40	Magazijn B&B
41	Magazijn B&B
42	Magazijn B&B
43	Magazijn B&B
44	Magazijn B&B
45	Magazijn B&B
46	Magazijn B&B
47	Magazijn B&B
48	Magazijn B&B
49	Magazijn B&B
50	Magazijn B&B
51	Magazijn B&B
52	Magazijn B&B
53	Magazijn B&B
54	Magazijn B&B

Code	Omschrijving	Vormaat
Bar	Apparatuur bar	1000
BR	Wol t.v. Besturingstechniek	500
Ca	Chassisunit	1000
F	Fitness	750
Ka	Koffiezetapparaat	2500
Kp	Kopieerapparaat	3000
L	Lichtkruis	200
PL	Personenlift	7000
Sa	Snoep en Hieldronkautomat	1000
V	Vakanties	2500
Vw	Wol t.v. Warmteverwarming	400
Wp	Werkplek	350

RENNOOI ELEKTRA

Hoogte schakelmateriaal tenzij anders aangegeven

- Schakelmateriaal inbouw merk
- Schakelmateriaal opbouw merk
- Schakelmateriaal krachtinstallaties merk
- Hoogte schakelaarsmaterialen
- Hoogte schakelaars in betegelde wanden
- Hoogte aanwezigheidsensoren
- Hoogte wandcontactdozen in overige ruimten
- Hoogte wandcontactdozen t.b.v. data en/of telefonie/cal
- Schakelmateriaal in betegelde ruimten in de kruising van de tegels monteren

: Busch-Jaeger
: Busch-Jaeger
: Menkes Cee Industrial
: 1050+vl
: 1050+vl
: tegen plafond
: 300+vl
: 300+vl

Hoogte overige tenzij anders aangegeven

- Hoogte bedieningspanelen bovenzijde
- Hoogte verdelers bovenzijde

: 1700+vl
: 1800+vl

Kabel(vloer)goten en/of kabelladders

- Fabriek kabelgoot
- Kabelgoten met een hellingshoek groter dan 45 graden afsluiten met deksels

: Van Geel, sendzind verzinkt

400 breedte van de goot
200 50 150 indeling scheidingsschot
2550 ok montagehoogte gemeten vanaf de vloer (+vl), plus peil (+p) of onderkant beton (-beton)

- Maatvoering kabelgoot vanuit stramen tot hart kabelgoot
- Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot hart kabelgoot
- Bovenzijde zandcement dekvloer is +VL

Verlichtingsinstallatie

- Armaturen in verlaagd plafond aansluiten en doorverbinden doormiddel van

: wielandsysteem

Noodverlichtingsinstallatie

- De noodverlichtingsinstallatie uitvoeren als
- De vluchtwegenaanduidingen branden continu.

: decentrale noodverlichting

Hoogte zwakstroom materiaal tenzij anders aangegeven

- Hoogte infrarood beamers ontvanger/zender
- Hoogte slow-whoop's in zwemzalen
- Hoogte passieve infrarood melder (PIR)
- Hoogte slow-whoop's in ruimten met systeem plafond
- Hoogte handmelders
- Hoogte nevenindicatoren t.b.v. brandmeld installatie
- Hoogte nevenindicatoren t.b.v. miva toilet
- Hoogte infrarood beveiligingsmelders zwemzalen
- Hoogte infrarood beveiligingsmelders overige ruimten

: 500mm onder het plafond
: tegen plafond, of 2400+vl
: tegen plafond, of 2400+vl
: tegen plafond
: boven deur in plafond
: boven deur in plafond
: 3000mm
: tegen plafond, of 2400+vl

Codering lichtschakelsysteem (EIB)

1.1.1

Lijnnummer
Componentnummer
Contactnummer

Wijzigingspijl met wijzigingsnummer

In samenwerking met: **BIT**

Project: Brandw. kasernen Hilversum		Omschrijving: E-installatie 2e verdieping			
Datum: 6-5-15		Schaal: 1:100		A 8-4-15	Get. JJB Gez.
ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIEBEDRIJF				Get.	Gez.
				Tekeningnr:	Format:
				E06	A1
Voordr. 21 3264 AT Nieuw-Beijerland Tel: 0186 - 69 30 99 E-mail: info@beyerelectro.nl Internet: www.beyerelectro.nl					