

Elementenoverzicht

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie

Tobias Asserlaan 1
2662SB Bergschenhoek

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 26-4-2022

31 Buitenwandopeningen

3120	Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal	Kantoor Gevel	7,00 pst
------	---	---------------	----------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Bestuursgebouw, 2 x per jaar reinigen met perslucht.

Gebrek	B7SM02	Beschadiging
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Esthetica & Techniek - matig effect	

31 Buitenwandopeningen

3120 Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal B Gevel 4,00 pst

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Kantoorgebouw, 3 x per jaar reinigen met perslucht.

Gebrek	B7SM02	Beschadiging
--------	--------	--------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Esthetica & Techniek - matig effect

51 Warmteopwekking

5120 Opstellings-/stookruimte algemeen B0-TR 1,00 pst

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

51 Warmteopwekking

5121 Gasketel 6 (atmosferisch) wand HR 114 kW B0-TR 5,00 stk

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Remeha Quinta Pro115

Capaciteit 114kW

Koelmiddel



Omschrijving

Scios adr aaa 24

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

51 Warmteopwekking

5121 Gasketel 3 (atmosferisch) wand HR 90 kW B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Remeha Quinta Pro 90

Capaciteit 90kW

Koelmiddel



Omschrijving

Scios adr aaa 24

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

51 Warmteopwekking

5129	Circulatiepomp Gasketel 1	B0-TR	1,00 stk
-------------	----------------------------------	--------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Scios adr aaa 24

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

51 Warmteopwekking

5129	Circulatiepomp Gasketel 2 t/m 6	B0-TR	5,00 stk
-------------	--	--------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Scios adr aaa 24

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

51 Warmteopwekking

5151	Combiwarmtepomp bron Bodem ETP	B0-TR	1,00 st
-------------	---------------------------------------	--------------	----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat ETP

Type ETP-HW-1400

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onttrekking : Koudebron 60 m3/h, warmtebron 50 m3/h
Infiltratie :Koudebron 50 m3/h, warmtebron 60 m3/h.
Jaarlijkse rapportage aan bevoegd gezag (Grondwaterwet)

Gebrek	K4GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

51 Warmteopwekking

5151	Combiwarmtepomp bron Bodem ETP	B0-TR	2,00 st
-------------	---------------------------------------	--------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat ETP

Type ETP GR1 7551

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onttrekking : Koudebron 60 m3/h, warmtebron 50 m3/h
Infiltratie :Koudebron 50 m3/h, warmtebron 60 m3/h.
Jaarlijkse rapportage aan bevoegd gezag (Grondwaterwet)

Gebrek	K4GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

51 Warmteopwekking

5152	Zonnepanelen	K dak	450,00 st
-------------	---------------------	--------------	------------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Kyocera

Type KD245GH-2PB

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	B12XXXX	Geen gebreken
---------------	---------	---------------

Ernst

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Gebrek	B12XXXX
---------------	---------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect



52 Afvoeren

5221	Fecaliënafvoer standaard systeem algm.	Algemeen	1,00 pm
-------------	---	-----------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Geen onderhoud, bij verstopping Rioolbedrijf inschakelen

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

52	Afvoeren		
5236	Vuilwaterpomp afvalwater	Algemeen	1,00 st

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5314	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp	B0-TR	1,00 stk

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type CRIE 10-04

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Oh door Duijvelaar
Instr:12182669

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5315	Keerkleppen	Algemeen	121,00 st
-------------	--------------------	-----------------	------------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Keerkleppen in waterleiding

53 Water

5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	B0	3,00 stk
------	--------------------------------------	----	----------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UP 20-15N 150

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321 Voorraadboiler elektrisch < 30 l K1-West K1 West 1,00 stk

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type close in 10

Capaciteit 10L

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek K3GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K2-West	K2-West	1,00 stk
-------------	--	----------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type Modesto Qslide in Q10

Capaciteit 10L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K3-West	K3 West	1,00 stk
-------------	--	----------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type Modesto Qslide in Q10

Capaciteit 10L

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk


Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K1-Oost	K1 Oost	1,00 stk
-------------	--	----------------	-----------------

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabricaat Daalderop
Type close up 10
Capaciteit 10L
Koelmiddel

3 = Redelijk

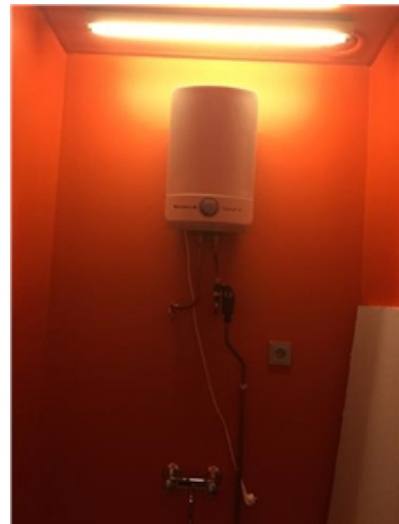

Omschrijving

Waterzijdig en electrisch afgekoppeld ivm leegstand.

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K2-Oost	1,00 stk
-------------	--	----------------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort


Fabricaat Daalderop

Type close up 15

Capaciteit 15L

Koelmiddel

3 = Redelijk

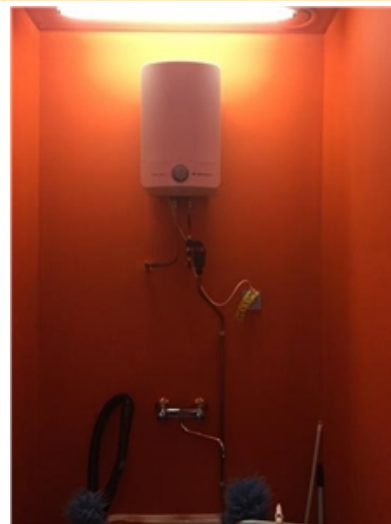

Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K3-Oost	K3 Oost	1,00 stk
-------------	--	----------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close up 10

Capaciteit 10L

Koelmiddel



Omschrijving

2200watt

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l B3	B3	1,00 stk
-------------	---	-----------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type Modesto Qslide in Q10

Capaciteit 10L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l B2	B2	1,00 stk
-------------	---	-----------	-----------------

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabricaat Inventum
Type Modesto Qslide in Q10
Capaciteit 10L
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

In koffiecounter.

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l B2	B2	1,00 stk
-------------	---	-----------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Close-up 10L

Capaciteit 10L

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l B1	B1	1,00 stk
-------------	---	-----------	-----------------

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close-up 10L
Capaciteit 10L
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost K3 West	1,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type Modesto Qslide in Q10

Capaciteit 10L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost K3 Oost	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type Modesto Qslide in Q10

Capaciteit 10L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K2-Oost	1,00 stk
-------------	--	----------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type Modesto Qslide in Q10

Capaciteit 10L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l K1-West K1 Oost	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabricaat Inventum
Type Modesto Qslide in Q10
Capaciteit 10L
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Waterzijdig en electrisch afgekoppeld ivm leegstand.

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 l B3	B3	1,00 stk
-------------	---	-----------	-----------------

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close-up 10L
Capaciteit 10L
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water	
5321	Voorraadboiler elektrisch < 30 B0 B0 1,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Daalderop
Type	Close-up 10L
Capaciteit	10L
Koelmiddel	

3 = Redelijk

Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	3 - Redelijk	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch 120 l B4-Keuken	B4 Schoonmaakkast.	1,00 stk
-------------	--	---------------------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Mono Koper 3 120L 400v

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

7500w

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch 120 l B0	B0	1,00 stk
-------------	---	-----------	-----------------

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Mono Koper 3 120L
Capaciteit
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K3GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

53		Water	
5330	Keerkleppen waterleiding	B0	13,00 st
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Keerkleppen in waterleiding			

53		Water	
5330	Keerkleppen waterleiding	B1	6,00 st
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Keerkleppen in waterleiding			

53 Water			
5330	Keerkleppen waterleiding	B2	13,00 st
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Keerkleppen in waterleiding			

53 Water			
5330	Keerkleppen waterleiding	B3	7,00 st
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Keerkleppen in waterleiding			

53 Water

5330	Keerkleppen waterleiding	B4	18,00 st
-------------	---------------------------------	-----------	-----------------

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Keerkleppen in waterleiding

53 Water

5330	Keerkleppen waterleiding	K0	6,00 st
-------------	---------------------------------	-----------	----------------

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Keerkleppen in waterleiding

53 Water			
5330	Keerkleppen waterleiding	K1	14,00 st
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Keerkleppen in waterleiding			

53 Water			
5330	Keerkleppen waterleiding	K2	13,00 st
Jaar	2015	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Keerkleppen in waterleiding			

53 Water

5330	Keerkleppen waterleiding	K3	15,00 st
-------------	---------------------------------	-----------	-----------------

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Keerkleppen in waterleiding

53 Water

5350	CV ontgasser	B0-TR	1,00 pm
-------------	---------------------	--------------	----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flamco SCU / ENA 20

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving



54 Gassen

5410	Brandstofleiding aardgas	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

55 Koudeopwekking

5513	fancoilunits carrier	K Serruimtes	10,00
-------------	-----------------------------	---------------------	--------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort Gekoeldwater

Fabricaat Carrier

Type 42NZS45F

Capaciteit 5,5KW

Koelmiddel Water



Omschrijving

Trappenhuis 2e verd 1 maal
Trappenhuis 3e verd 1 maal
Bg 2 maal aan de wand achter merruimte
Serruimte ander gebouw 2e verd 5 maal + 1 afgekoppeld

Gebrek	K11GA01	Geen spanning op de 3 watergekoelde binnendelen
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect



55 Koudeopwekking

5520	Downflowunit watergekoeld	B0 MER	1,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Downflowunit

Fabricaat Uniflair

Type TDCV 1200 DUG

Capaciteit 23.5KW

Koelmiddel Nvt



Omschrijving

Gebrek	K11GA03	Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet beïnvloedt
---------------	---------	---


Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 0 - n.v.t.

Conditie

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

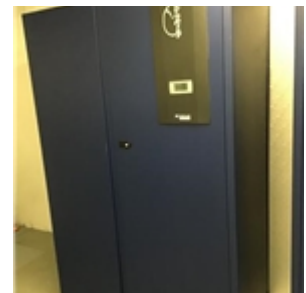

55 Koudeopwekking

5520 Luchtgekoelde condensor algemeen B0-TR zijruimte 2,00 stk

Jaar 2011
Tag
Soort Luchtgekoelde condensor
Fabricaat Uniflair
Type Apac CAP 0801P
Capaciteit Onbekend
Koelmiddel R410A. 20.3kg

2 = Goed



Omschrijving

Condensor van dx koeling serverruimte
Bg grond

Gebrek	K12GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

55 Koudeopwekking

5521 Lokale koudeopwekking B0-TR 1,00 pm

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type EWWQ0114KBW1N

Capaciteit 14KW

Koelmiddel



Omschrijving

Deze is in 2020 geplaatst.
Moet nog nieuwe transportpomp geplaatst worden

55 Koudeopwekking

5521 Schroef/scroll koelmachines MER B0 MER 1,00 stk

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort DX koeling

Fabricaat Apac

Type Apac TDCA 0722 CUG

Capaciteit 23,4 kW

Koelmiddel R410A. 20.8kg



Omschrijving

Koeling CCU. Filters opgevraagd bij apac. Aantal controleren (Unica contract geeft er 2 aan.)

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

55 Koudeopwekking

5531 Leidingen gekoeld water + app. algemeen Algemeen 1,00 pst

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking			
5531	Verdeler/verzamelaar gekoeld water	K Oost West	2,00 pm
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit	DN150		
Koelmiddel			
			
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5531	Klepafsluiter koudedistributie < DN 25	K Oost West	4,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit	DN20		
Koelmiddel			
Omschrijving			

55 Koudeopwekking

5531 Klepafsluiter koudedistributie DN 50 Kantoorgebouw 48,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit DN50

Koelmiddel

Omschrijving

55 Koudeopwekking

5531 Klepafsluiter koudedistributie DN 80 B0-TR 12,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit DN80

Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking			
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 100	K Oost West	16,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit	DN100		
Koelmiddel			
Omschrijving			

55 Koudeopwekking			
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 100	K Oost West	16,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit	DN100		
Koelmiddel			
Omschrijving			

55 Koudeopwekking	
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 40 B0-TR 2,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Siemens
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

55 Koudeopwekking	
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 50 K Oost West 4,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Siemens
Type	
Capaciteit	DN50
Koelmiddel	
Omschrijving	

55 Koudeopwekking

5531 Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 65 B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

55 Koudeopwekking

5531 Inregelafsluiter koudedistributie DN 40 Algemeen 6,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat T & A

Type

Capaciteit DN40

Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking			
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 65	K3-Oost West	2,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit	DN65		
Koelmiddel			
Omschrijving			

55 Koudeopwekking			
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 80	K Oost West	2,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	T & A		
Type			
Capaciteit	DN80		
Koelmiddel			
Omschrijving			

55	Koudeopwekking		
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 25 standaard	B0-TR	1,00 stk

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 25-40 180

Capaciteit DN25

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

55 Koudeopwekking

5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 40 toerenger.	K Oost West	2,00 stk
-------------	---	--------------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag


Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 40-120F

Capaciteit DN40

Koelmiddel

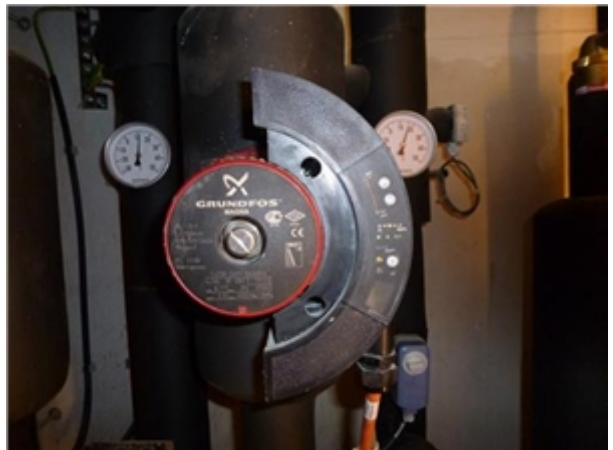

Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

55 Koudeopwekking

5531 Buffervat gekoeld water 1,00 stk

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabrikaat Itho
Type
Capaciteit 1500 Liter
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Onderdeel van de ETP warmtepomp installatie

55 Koudeopwekking

5531 Stelmotor koudedistributie DN 50 K3-Oost West 1,00 stk

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabrikaat SE
Type CVSIN-1
Capaciteit DN50
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Tbv koelblok lbk west

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K16GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

56 Warmtedistributie

5610 Verdelers/verzamelaars CV-installatie alg B0-TR 1,00 pst

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

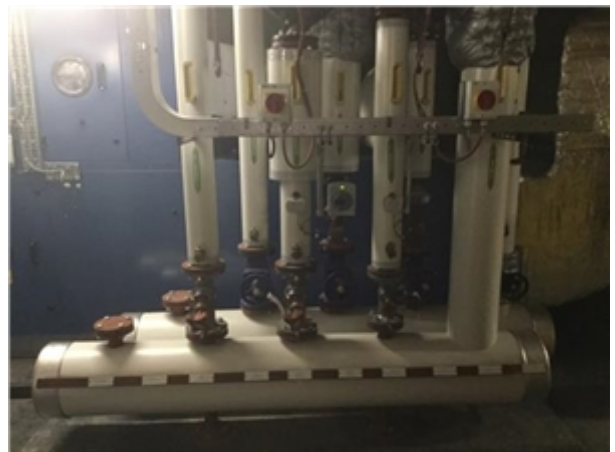

Omschrijving

Drie groepen met pompen afsluiters regelkleppen.

56 Warmtedistributie

5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 50 Kantoorgebouw 63,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit DN50

Koelmiddel

Omschrijving

56 Warmtedistributie

5610 Klepafsluiter warmtedistributie DN 80 B0-TR 12,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit DN80

Koelmiddel



Omschrijving

56 Warmtedistributie	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN B0-TR 25 3,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Siemens
Type	
Capaciteit	DN25
Koelmiddel	
Omschrijving	

56 Warmtedistributie	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN B0-TR 25 1,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Siemens
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

56 Warmtedistributie	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN B0-TR 40 2,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Siemens
Type	
Capaciteit	
Koelmiddel	
Omschrijving	

56 Warmtedistributie	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN K Oost West 50 2,00 stk
Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Siemens
Type	SKD62
Capaciteit	DN50
Koelmiddel	
Omschrijving	

56 Warmtedistributie

5610 Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN B0-TR 65 **1,00 stk**

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

56 Warmtedistributie

5610 Inregelafsluiter warmtedistributie B0-TR **3,00 stk**

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat T & A

Type STAD

Capaciteit DN15

Koelmiddel



Omschrijving

56 Warmtedistributie			
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	3,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	T & A		
Type	STAD		
Capaciteit	DN25		
Koelmiddel			
Omschrijving			

56 Warmtedistributie			
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50	B en K	10,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	T & A		
Type			
Capaciteit	DN50		
Koelmiddel			
Omschrijving			

56 Warmtedistributie

5610 Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter B0-tr stookruimte 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type 25/0,5

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K6GB01 geen aansluitgroep aanwezig


Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

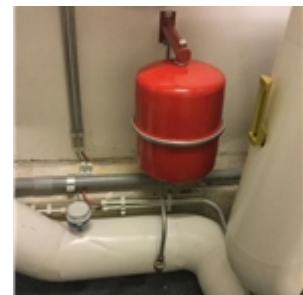

56 Warmtedistributie

5610 Expansieautomaat CV-installatie 400 liter B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon M-K

Capaciteit 400 lt

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K6GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

56 Warmtedistributie

5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	B0-TR	1,00 stk
-------------	---	--------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type 40-120F

Capaciteit DN40

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

56	Warmtedistributie		
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	B0-TR	5,00 stk

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 25-40

Capaciteit DN40

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

56 Warmtedistributie

5610	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	K Oost West	2,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 50-120F

Capaciteit DN50

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

56 Warmtedistributie

5613	Vloerverwarming set	B1	14,00 pst
------	---------------------	----	-----------

Jaar 2011

Tag

Soort


Fabricaat Albrand

Type compactverd. Div nrs.

Capaciteit

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

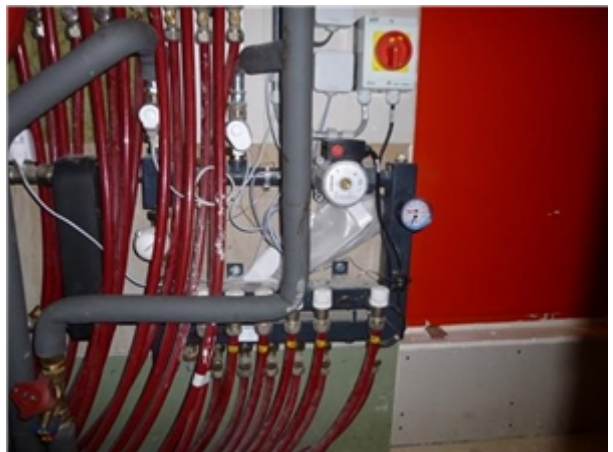

Omschrijving

14 stuks verspreid over verdieping 1,2,3.

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator Toiletten-Pantry	K dak	1,00 stk
------	--------------------------------	-------	----------

Jaar 2011

Tag west

Soort

Fabricaat Emod

Type AS138-25/6

Capaciteit 1500 m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Typeplaatje onleesbaar.
Ingevulde gegevens zijn van motortypeplaatje.

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator HKL	B0-TR	1,00 stk
-------------	--------------------------	--------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type KV200CZ

Capaciteit 327 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator Toiletten-Pantry	K dak	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	--------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag Oost

Soort

Fabricaat Emod/Inatherm

Type AS138-25/6

Capaciteit 1500 m3/h

Koelmiddel

Omschrijving

Typeplaatje onleesbaar.
Ingevulde gegevens zijn van motortypeplaatje.



9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator Spoelkeuken	B4-Dak	1,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------	-----------------

Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Emod/Inatherm
Type	DRVF-H 250/28-4/8
Capaciteit	1850m3/h
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

400v

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator Cont. Ruimte & Toiletten/Douches	B4-Dak	2,00 stk
-------------	---	---------------	-----------------

Jaar 2020

Tag

Soort

Fabricaat TROX Technik

Type

Capaciteit 4500 m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator Keuken	B4-Dak	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat TLT turbo gmbh

Type DRVH-H 400/30-6

Capaciteit 4700 m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

400v

57 Luchtbehandeling

5721 Centrifugaal ventilator Algemeen TR B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Ostberg

Type Ck200a

Capaciteit 100 m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721 Centrifugaal ventilator Stookruimte B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat ostberg

Type CK125a

Capaciteit 600 m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721 Centrifugaal ventilator Stookruimte B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat ostberg

Type CK125c

Capaciteit 600 m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721 Centrifugaal ventilator Algemeen TR B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat Ostberg

Type Ck100a

Capaciteit 100 m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5741	Luchtgordijn algemeen	B Tourniquette	2,00 st
-------------	------------------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Installatienummer 2001-2519, Installatienummer 2001-2520

57 Luchtbehandeling

5741	Ventilatorconvector K2-Oost	K2-Oost	3,00 stk
-------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type Carrier 42N

Capaciteit

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

57 Luchtbehandeling			
5741	Ventilatorconvector K2-West	K2-West	3,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	Carrier 42N		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

57 Luchtbehandeling			
5741	Ventilatorconvector B0	B0	2,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	Carrier 42N		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

57 Luchtbehandeling			
5741	Ventilatorconvector B3	B3	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	Carrier 42N		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

57 Luchtbehandeling			
5741	Ventilatorconvector B2	B2	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	Carrier 42N		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

57 Luchtbehandeling			
5741	Inductieunits	Algemeen	524,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Waterloo		
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

57 Luchtbehandeling			
5771	Luchtbehandelingskast MER	B0 MER	1,00 pm
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Uniflair		
Type	TDAV 0722 CUG		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant	B0-TR	1,00 stk
-------------	---	--------------	-----------------

Jaar	2011
Tag	5014-30
Soort	
Fabricaat	Verhulst
Type	VKT 0504/0504
Capaciteit	7596m3/h
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 noord-oost	K3 Noord Oost	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Menerga
Type	Resolair
Capaciteit	20000m3/h
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Let op, kast is op 23-6-2013 opgetoert naar 21000 m3/h

Kantelthermsysteem.

Door de grote frequentie van omschakelen van de kleppensecties, adviseerd Menerga met klem geen smeersprays te gebruiken. Alleen schoonmaken is voldoende.

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 zuid-west K3 Zuid-West	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Menerga

Type Resolair

Capaciteit 20000m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

Kantelthermsysteem.

Door de grote frequentie van omschakelen van de kleppensecties, adviseerd Menerga met klem geen smeersprays te gebruiken. Alleen schoonmaken is voldoende.

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw	B0-TR	1,00 stk
-------------	---	--------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Verhulst

Type VKT 1105/1105

Capaciteit 24012 m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

Toevoer
4 xpa 1950

57 Luchtbehandeling

5771 Luchtbehandelingskast bestuursruimten B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Verhulst

Type VKT 0404/0404

Capaciteit 6192m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771 VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag Vav 2

Soort

Fabricaat Trox

Type TVR easy 400 mm

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771 VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011
Tag Vav 3
Soort
Fabrikaat Trox
Type TVJ TVT easy 400 mm
Capaciteit
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771 VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011
Tag
Soort
Fabrikaat Trox
Type TVR easy 250 mm
Capaciteit
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771 Luchtbehandelingskast Archief B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Verhulst

Type VKT 0403/0403

Capaciteit 3600 m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771 Stoomopwekker > 10 kW B0-TR 1,00 stk

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Vapac

Type LE18P

Capaciteit 18 kg/h

Koelmiddel



Omschrijving

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	3 - Redelijk	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

57 Luchtbehandeling

577101	Frequentieregeling LBK Bestuursruimten B0-TR	2,00 st
---------------	---	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Danfoss

Type VLT HVAC Drive

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	3 - Redelijk	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

57 Luchtbehandeling

577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00 st
---------------	--	--------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Klingenburg

Type Rotorregelaar KR 4 11

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

57 Luchtbehandeling

577101 Frequentieregeling LBK Restaurant B0-TR 2,00 st

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Danfoss

Type VLT HVAC Drive

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

57 Luchtbehandeling

577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Restaurant	B0-TR	1,00 st
---------------	---	--------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Klingenburg

Type Rotorregelaar KR 4 11

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

57 Luchtbehandeling

577101 Frequentieregeling LBK Archief B0-TR 2,00 st

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Danfoss

Type VLT HVAC Drive

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

57 Luchtbehandeling

577101 **Frequentieregeling Warmtewiel LBK** **B0-TR** **1,00 st**
Archief

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Klingenburg

Type Rotorregelaar KR 4 11

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast klimaat	B0-TR	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	--------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort KLimaat regeling

Fabricaat Priva

Type HX

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Compyr hx installatie met touchscreen en bedien pc.
Let op Priva HX einde levering IVM einde productie.

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast klimaat	K3 Oost	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag K3131rk02

Soort KLimaat regeling

Fabricaat Priva

Type HX

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Priva Compyr hx.
Let op Priva HX einde levering IVM einde productie.

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast klimaat	K3 West	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Jaar	2011
Tag	K3171rk03
Soort	KLimaat regeling
Fabricaat	Priva
Type	HX
Capaciteit	
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Let op Priva HX einde levering IVM einde productie.

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
61	NEN3140 keuring	Kantoorgebouw	1,00 pst
Jaar	2011	2 = Goed	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
61	NEN3140 keuring	Bestuursgebouw	1,00 pst
Jaar	2011	2 = Goed	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	UPS No-break installatie statisch accu 30 B0 HVK UPS2 kVA	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Schneider Electric

Type MGE Galaxy 3500

Capaciteit 30 kVA

Koelmiddel



Omschrijving

Geen IBS en onderhouds rapportage gevonden.

Gebrek	E1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 UPS No-break installatie statisch accu B0 MER 2,00 stk
MER ruimte

Jaar 2020

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Schneider Electric

Type Galaxy VS

Capaciteit 15 kVA

Koelmiddel



Omschrijving

UPS A en B
Geen IBS rapport gevonden.
3ph 32 C-kar

Gebrek	E1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 UPS No-break installatie statisch accu K1 West 2,00 stk
SER-K1 west

Jaar 2020

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat APC

Type Smart UPS

Capaciteit 6 kVA

Koelmiddel



Omschrijving

UPS SER4 en SER 5
230 V 32A
Geen IBS rapport gevonden.

Gebrek E1GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodstroom aggregaat	Algemeen	1,00 stk
-------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat Zwart

Type G240

Capaciteit 300 KvA

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6132	Kanalisisatie elek. kabel-/ladderrbanen	Algemeen	1,00 bvo
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting B HVK 1,00 stk

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag


Soort Unimes

Fabricaat Hager

Type Weber

Capaciteit

Koelmiddel

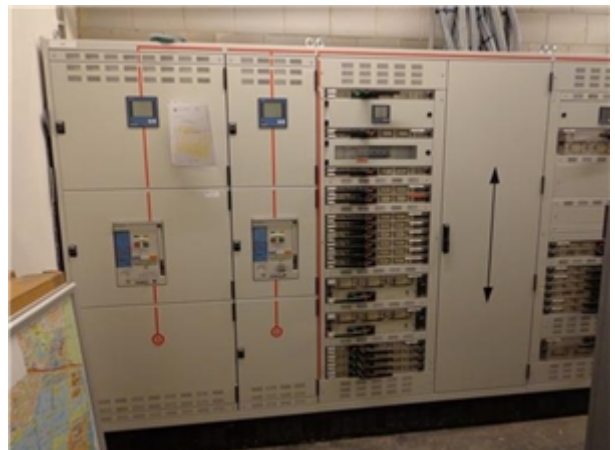

Omschrijving

Revisie is niet

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Laagspanning (sub)Verdeelinrichting SHVK 1 en 2 2,00 stk

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Hoofdverdeelinrichting HVK	Bestuursgebouw	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit	23 schakels		
Koelmiddel			

Omschrijving

Hoofdverdeelkast HVK.
Tekening Homij-E--HVK-B00.
Capaciteit spanning 400V
Hoofdschakelaar 2500 A
Kast is voorzien van een vermogensautomaat Terasaki 2500A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting Glazen lift	Algemeen	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Holec		
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Onderverdeelkast Glazen lift
Tekening geen ?
Capaciteit 400V
Hoodschakelaar 125A en 40A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting KK-4-1	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast KK-4-1.
Tekening Homij E-KK41-B04
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 250A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-0-1	Algemeen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type FP83QS

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-0-1.
Tekening Homij E-LK01-B00
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-1-1	Algemeen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 8 schakels & 2 hoofdschakelaar

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-1-1.
Tekening Homij E-LK11-B01
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 40A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-1-2	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 8 schakels & 2 hoofdschakelaar

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-1-2.
Tekening Homij E-LK12-B01
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-2-1	Algemeen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast LK-2-1.
Tekening Homij E-LK21-B02
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 160A
2 Priva HX onderstations

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-2-2	Algemeen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-2-2.
Tekening Homij E-LK22-B02
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 40A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-3-1	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-3-1.
Tekening Homij E-LK31-B03
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 100A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-4-1	Algemeen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-4-1.
Tekening Homij E-LK41-B04
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-MER	Algemeen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast Mer.
Tekening Homij E-LKMER-B00.
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 160A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-MER2	B0 MER	1,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast Mer2.
Tekening Terberg 22.12.6003.
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-UPS 1	Algemeen	1,00 stk
------	----------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 8 schakels & 2 hoofdschakelaar

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-UPS 1
Tekening geen ?
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-UPS2	Algemeen	1,00 stk
------	---------------------------	----------	----------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-UPS2.
Tekening Homij E-LKUPS2-B02
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Verdeelinrichting LK-UPSA Algemeen 1,00 stk

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast UPSA.
Tekening Terberg 22.12.6003/3-01
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 160A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-UPSB	Algemeen	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast UPSB.
Tekening Terberg 22.12.6003/3-02
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 63A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Hoofdverdeelinrichting S-HVK-1	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Hoofdverdeelkast S-HVK-1.
Tekening Homij-E--HVK1-K00.
Capaciteit spanning 400V
Hoofdschakelaar 630 A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Hoofdverdeelinrichting S-HVK-2	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Hoofdverdeelkast S-HVK-2.
Tekening Homij-E--HVK2-B00.
Capaciteit spanning 400V
Hoofdschakelaar 400 A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6151	Verdeelinrichting LK-1-3	Algemeen	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Onderverdeelkast LK-1-3. Tekening Homij E-LK13-K01 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6151	Verdeelinrichting LK-1-4	Algemeen	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Onderverdeelkast LK-1-4. Tekening Homij E-LK14-K01 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 80A			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-2-3	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-2-3.
Tekening Homij E-LK23-K02
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 100A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6151	Verdeelinrichting LK-2-4	Algemeen	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-2-4.
Tekening Homij E-LK24-K02
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 100A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6151	Verdeelinrichting LK-3-2	Algemeen	1,00 stk
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-3-2.
Tekening Homij E-LK32-K03
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 100A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-3-3	Algemeen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast LK-3-3.
Tekening Homij E-LK33-K03
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 100A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-MER4	Algemeen	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast Mer4. (SER 4)
Tekening Terberg 22.12.6003-3/04.
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 125A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-MER5	Algemeen	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Onderverdeelkast Mer5.
Tekening Terberg 22.12.6003-3/05.
Capaciteit 400 V
Hoofdschakelaar 125A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting BayPass A	B0 MER	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast BayPass A

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting BayPass B	B0 MER	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Onderverdeelkast BayPass B

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6171 Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie Algemeen 1,00 pst

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Van der Heuvel

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E2EB02	Ontbrekende leiding
Ernst	1 - Ernstig	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

63 Verlichting			
6310	Verlichtings bediening	Algemeen	1,00
Jaar	2022	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

63 Verlichting			
6354	Noodverlichting Armaturen centraal gevoed	Kantoorgebouw	297,00 stk
Jaar	2011	2 = Goed	
Tag			
Soort			
Fabricaat	diverse		
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
			
Omschrijving			
Eigen telling Gemeente (MJ)			



9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

63 Verlichting

6354	Noodverlichting Armaturen centraal gevoed	Bestuursgebouw	406,00 stk
-------------	--	-----------------------	-------------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat diverse

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Eigen telling Gemeente (MJ)

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

64 Communicatie

6422 Intercominstallatie algemeen B Entree 1,00 st

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E12GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

64 Communicatie

6422 Intercominstallatie algemeen B Invalidetoegang 1,00 st

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E12GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

64 Communicatie

6422 Intercominstallatie algemeen B Personeelsingang 1,00 st

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E12GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

64 Communicatie

6422 Intercominstallatie algemeen B Goederenontvangst 1,00 st

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E12GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

64 Communicatie

6422	Intercominstallatie algemeen	Kantoor pand nr 3	1,00 st
------	------------------------------	-------------------	---------

Jaar 2019

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldcentrale Bestuursgebouw	Bestuursgebouw	1,00 stk
------	----------------------------------	----------------	----------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Notifier

Type NF3000

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Brandmeldinstallatie bij sprinklerinstallatie

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

65 Beveiliging

6511	Brandmeldcentrale Kantoorgebouw	Kantoorgebouw	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar	2011
Tag	
Soort	
Fabricaat	Notifier
Type	NF3000
Capaciteit	
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Brandmeldinstallatie kantoorgebouw

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Bestuursgebouw	1,00 st
-------------	------------------------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Kantoorgebouw	2,00 st
-------------	------------------------------------	----------------------	----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6513	Rookluiken	Bestuursgebouw	3,00 st
-------------	-------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Colt

Type ACE/1E/1000/1200/T/IA25/M1B24/FX/
I/E/S/1250/1450/N5/WM

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Rookluiken Gemeentehuis.

De installatie bestaat uit 3 rookluiken type : ACE/1E/1000/1200/T/IA25/M1B24/FX/ I/E/S/1250/1450/N5/WM en een besturingskast.

65 Beveiliging

6513	Droge brandleiding	Bestuursgebouw	1,00 pst
-------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Handblusser	Algemeen	28,00 stk
-------------	--------------------	-----------------	------------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel	Algemeen	41,00 stk
-------------	-------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Saval

Type Decohaspels BLD-30 m 3/4

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Blusgasinstallatie	B0 MER	1,00 stk
-------------	---------------------------	---------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag


Soort

Fabricaat Pro Inert

Type IG-55/IG-71-080-300

Capaciteit 148 kg

Koelmiddel

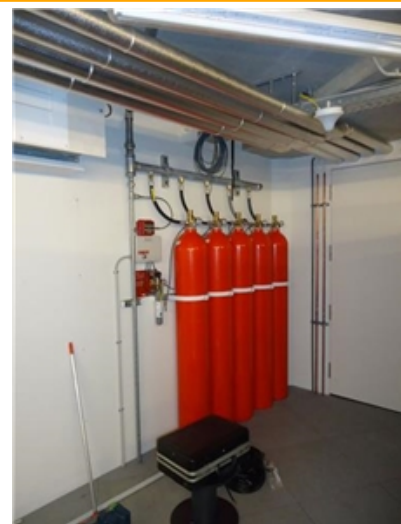

Omschrijving

Na blussing is er geen afzuiging, tevens geen rapportage ingezien.
Ten behoeve van MER-ruimte

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	K8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	3 - Redelijk	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

65 Beveiliging

6513	Sprinklerinstallatie algemeen	Algemeen	1,00 bvo
-------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	3 - Redelijk	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

65 Beveiliging

6513	Centrale sprinklerinstallatie	B0-TR	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	--------------	-----------------

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell

Type BMZ NF3000

Capaciteit

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging			
6513	Sprinklerpomp	B0-TR	1,00 stk
Jaar	2011	2 = Goed	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging			
6513	Jockeypomp sprinklerinstallatie	B0-TR	1,00 stk
Jaar	2011	2 = Goed	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging

6513	Brandventilatievoorz. brandkleppen	Algemeen	131,00 stk
-------------	---	-----------------	-------------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Trox

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K15GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale	Algemeen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell

Type Galaxy Dimension

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6522	Toegangscontrole algemeen	Algemeen	1,00 pm
-------------	----------------------------------	-----------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E16GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Algemeen	60,00 stk
-------------	---	-----------------	------------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E16GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

65 Beveiliging

6530	Overlast, detectie en alarmering	Algemeen	9,00 st
-------------	---	-----------------	----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type Cavia

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6531	Zonwering bedieningsinstallatie	Algemeen	1,00 pm
-------------	--	-----------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6535	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder	B0-TR	1,00 stk
-------------	---	--------------	-----------------

Jaar 2011

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Drager

Type Regard 1

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6541	Invalidetoilet noodsignaal	B-Algemeen	3,00 stk
-------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Gebrek	E10GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

65 Beveiliging

6541	Invalidetoilet noodsignaal	K-Algemeen	3,00 stk
-------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------

Jaar	2011	2 = Goed
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit		
Koelmiddel		

Omschrijving

Gebrek	E10GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect	

65 Beveiliging

6564	CCTV-systeem	Bestuursgebouw	1,00 st
-------------	---------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2011

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type

Capaciteit

Koelmiddel



Omschrijving

Omvang

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

90	Terrein	
9052	Vetput terrein algemeen	1,00 st
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit		
Koelmiddel		
Omschrijving		

90	Terrein	
9052	Vuilwaterput Riolering	1,00 st
Jaar	2011	1 = Uitstekende conditie
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit		
Koelmiddel		
Omschrijving		

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

90 Terrein			
9063	Gevel armaturen	Algemeen	52,00 stk
Jaar	2011	2 = Goed	
Tag			
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur	
Ernst	3 - Gering		
Intensiteit	1 - Beginstadium		
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)		
Conditie	2 - Goed		
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect		