





- Legenda**
- Rookmelder
 - Brandmelder
 - Kliefmagneet
 - Schuitsignaal van BMC
 - Ontvangstsignaal naar BMC
 - Nevenindicator
 - Luidspreker opbouw
 - Luidspreker inbouw plafond
 - Stuurboxen t.b.v. afschakelen sloten 24V TGC
 - Brandmeldcentrale/Sprinklercentrale
 - Flitslicht
 - Zwaailicht
 - Nevenpaneel
 - Geografische paneel

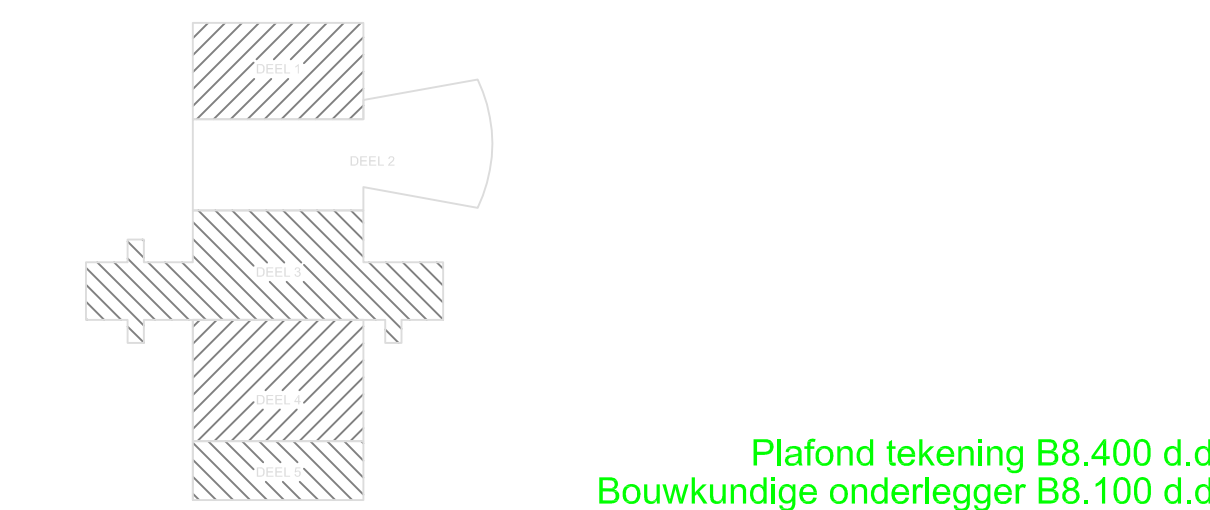

Plafond tekening B8.400 d.d. 26-01-2012
Bouwkundige onderlegger B8.100 d.d. 26-01-2012

Provinciehuis Utrecht

Architect
Van Mourik Architecten

Phylaxagras 101
3584 BR Utrecht
T 030 2669111
www.provinciehuis-utrecht.nl

Wissensdrieweg 32
3508 GJ Den Haag
T 070 3660830
www.architectenvanmourik.nl

Deerns		RAADGEVER EN INGENIEUR BV		Plafond, 00.40-2012, 1:4		get.	teken.	etc.	etc.
1	Revisie	1	Revisie	1	Revisie	1	Revisie	1	Revisie
2	Revisie	2	Revisie	2	Revisie	2	Revisie	2	Revisie
3	Revisie	3	Revisie	3	Revisie	3	Revisie	3	Revisie
4	Revisie	4	Revisie	4	Revisie	4	Revisie	4	Revisie
5	Revisie	5	Revisie	5	Revisie	5	Revisie	5	Revisie
6	Revisie	6	Revisie	6	Revisie	6	Revisie	6	Revisie
7	Revisie	7	Revisie	7	Revisie	7	Revisie	7	Revisie
8	Revisie	8	Revisie	8	Revisie	8	Revisie	8	Revisie
9	Revisie	9	Revisie	9	Revisie	9	Revisie	9	Revisie
10	Revisie	10	Revisie	10	Revisie	10	Revisie	10	Revisie
11	Revisie	11	Revisie	11	Revisie	11	Revisie	11	Revisie
12	Revisie	12	Revisie	12	Revisie	12	Revisie	12	Revisie
13	Revisie	13	Revisie	13	Revisie	13	Revisie	13	Revisie
14	Revisie	14	Revisie	14	Revisie	14	Revisie	14	Revisie
15	Revisie	15	Revisie	15	Revisie	15	Revisie	15	Revisie
16	Revisie	16	Revisie	16	Revisie	16	Revisie	16	Revisie
17	Revisie	17	Revisie	17	Revisie	17	Revisie	17	Revisie
18	Revisie	18	Revisie	18	Revisie	18	Revisie	18	Revisie
19	Revisie	19	Revisie	19	Revisie	19	Revisie	19	Revisie
20	Revisie	20	Revisie	20	Revisie	20	Revisie	20	Revisie
21	Revisie	21	Revisie	21	Revisie	21	Revisie	21	Revisie
22	Revisie	22	Revisie	22	Revisie	22	Revisie	22	Revisie
23	Revisie	23	Revisie	23	Revisie	23	Revisie	23	Revisie
24	Revisie	24	Revisie	24	Revisie	24	Revisie	24	Revisie
25	Revisie	25	Revisie	25	Revisie	25	Revisie	25	Revisie
26	Revisie	26	Revisie	26	Revisie	26	Revisie	26	Revisie
27	Revisie	27	Revisie	27	Revisie	27	Revisie	27	Revisie
28	Revisie	28	Revisie	28	Revisie	28	Revisie	28	Revisie
29	Revisie	29	Revisie	29	Revisie	29	Revisie	29	Revisie
30	Revisie	30	Revisie	30	Revisie	30	Revisie	30	Revisie
31	Revisie	31	Revisie	31	Revisie	31	Revisie	31	Revisie
32	Revisie	32	Revisie	32	Revisie	32	Revisie	32	Revisie
33	Revisie	33	Revisie	33	Revisie	33	Revisie	33	Revisie
34	Revisie	34	Revisie	34	Revisie	34	Revisie	34	Revisie
35	Revisie	35	Revisie	35	Revisie	35	Revisie	35	Revisie
36	Revisie	36	Revisie	36	Revisie	36	Revisie	36	Revisie
37	Revisie	37	Revisie	37	Revisie	37	Revisie	37	Revisie
38	Revisie	38	Revisie	38	Revisie	38	Revisie	38	Revisie
39	Revisie	39	Revisie	39	Revisie	39	Revisie	39	Revisie
40	Revisie	40	Revisie	40	Revisie	40	Revisie	40	Revisie
41	Revisie	41	Revisie	41	Revisie	41	Revisie	41	Revisie
42	Revisie	42	Revisie	42	Revisie	42	Revisie	42	Revisie
43	Revisie	43	Revisie	43	Revisie	43	Revisie	43	Revisie
44	Revisie	44	Revisie	44	Revisie	44	Revisie	44	Revisie
45	Revisie	45	Revisie	45	Revisie	45	Revisie	45	Revisie
46	Revisie	46	Revisie	46	Revisie	46	Revisie	46	Revisie
47	Revisie	47	Revisie	47	Revisie	47	Revisie	47	Revisie
48	Revisie	48	Revisie	48	Revisie	48	Revisie	48	Revisie
49	Revisie	49	Revisie	49	Revisie	49	Revisie	49	Revisie
50	Revisie	50	Revisie	50	Revisie	50	Revisie	50	Revisie
51	Revisie	51	Revisie	51	Revisie	51	Revisie	51	Revisie
52	Revisie	52	Revisie	52	Revisie	52	Revisie	52	Revisie
53	Revisie	53	Revisie	53	Revisie	53	Revisie	53	Revisie
54	Revisie	54	Revisie	54	Revisie	54	Revisie	54	Revisie
55	Revisie	55	Revisie	55	Revisie	55	Revisie	55	Revisie
56	Revisie	56	Revisie	56	Revisie	56	Revisie	56	Revisie
57	Revisie	57	Revisie	57	Revisie	57	Revisie	57	Revisie
58	Revisie	58	Revisie	58	Revisie	58	Revisie	58	Revisie
59	Revisie	59	Revisie	59	Revisie	59	Revisie	59	Revisie
60	Revisie	60	Revisie	60	Revisie	60	Revisie	60	Revisie
61	Revisie	61	Revisie	61	Revisie	61	Revisie	61	Revisie
62	Revisie	62	Revisie	62	Revisie	62	Revisie	62	Revisie
63	Revisie	63	Revisie	63	Revisie	63	Revisie	63	Revisie
64	Revisie	64	Revisie	64	Revisie	64	Revisie	64	Revisie
65	Revisie	65	Revisie	65	Revisie	65	Revisie	65	Revisie
66	Revisie	66	Revisie	66	Revisie	66	Revisie	66	Revisie
67	Revisie	67	Revisie	67	Revisie	67	Revisie	67	Revisie
68	Revisie	68	Revisie	68	Revisie	68	Revisie	68	Revisie
69	Revisie	69	Revisie	69	Revisie	69	Revisie	69	Revisie
70	Revisie	70	Revisie	70	Revisie	70	Revisie	70	Revisie
71	Revisie	71	Revisie	71	Revisie	71	Revisie	71	Revisie
72	Revisie	72	Revisie	72	Revisie	72	Revisie	72	Revisie
73	Revisie	73	Revisie	73	Revisie	73	Revisie	73	Revisie
74	Revisie	74	Revisie	74	Revisie	74	Revisie	74	Revisie
75	Revisie	75	Revisie	75	Revisie	75	Revisie	75	Revisie
76	Revisie	76	Revisie	76	Revisie	76	Revisie	76	Revisie
77	Revisie	77	Revisie	77	Revisie	77	Revisie	77	Revisie
78	Revisie	78	Revisie	78	Revisie	78	Revisie	78	Revisie
79	Revisie	79	Revisie	79	Revisie	79	Revisie	79	Revisie
80	Revisie	80	Revisie	80	Revisie	80	Revisie	80	Revisie
81	Revisie	81	Revisie	81	Revisie	81	Revisie	81	Revisie
82	Revisie	82	Revisie	82	Revisie	82	Revisie	82	Revisie
83	Revisie	83	Revisie	83	Revisie	83	Revisie	83	Revisie
84	Revisie	84	Revisie	84	Revisie	84	Revisie	84	Revisie
85	Revisie	85	Revisie	85	Revisie	85	Revisie	85	Revisie
86	Revisie	86	Revisie	86	Revisie	86	Revisie	86	Revisie
87	Revisie	87	Revisie	87	Revisie	87	Revisie	87	Revisie
88	Revisie	88	Revisie	88	Revisie	88	Revisie	88	Revisie
89	Revisie	89	Revisie	89	Revisie	89	Revisie	89	Revisie
90	Revisie	90	Revisie	90	Revisie	90	Revisie	90	Revisie
91	Revisie	91	Revisie	91	Revisie	91	Revisie	91	Revisie
92	Revisie	92	Revisie	92	Revisie	92	Revisie	92	Revisie
93	Revisie	93	Revisie	93	Revisie	93	Revisie	93	Revisie
94	Revisie	94	Revisie	94	Revisie	94	Revisie	94	Revisie
95	Revisie	95	Revisie	95	Revisie	95	Revisie	95	Revisie
96	Revisie	96	Revisie	96	Revisie	96	Revisie	96	Revisie
97	Revisie	97	Revisie	97	Revisie	97	Revisie	97	Revisie
98	Revisie	98	Revisie	98	Revisie	98	Revisie	98	Revisie
99	Revisie	99	Revisie	99	Revisie	99	Revisie	99	Revisie
100	Revisie	100	Revisie	100	Revisie	100	Revisie	100	Revisie