



EVALUATIERAPPORT

BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT

TE NEDERWEERT



Bodem



Evaluatierapport

Burgemeester Hobusstraat te Nederweert

Opdrachtgever	Gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT
Rapportnummer	6022.010
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	13 januari 2021
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Dhr. B.H.J. Coenders
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	drs. E. Hartingsveld
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
2.	LOCATIEGEGEVENS EN VERONTREINIGINGSSITUATIE.....	1
2.1	Algemeen.....	1
2.2	Verontreinigingssituatie	1
3.	SANERINGSDOELSTELLING EN -WIJZE	2
3.1	Doelstelling	2
3.2	Saneringswijze, uitgangspunten en randvoorwaarden	2
4.	PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN	3
4.1	Procedurele aspecten.....	3
4.2	Organisatorische aspecten.....	4
4.3	Arbeidshygiëne en veiligheid.....	4
5.	BESCHRIJVING SANERINGSWERKZAAMHEDEN	5
5.1	Algemeen.....	5
5.2	Vorbereidende werkzaamheden.....	5
5.2.1	Inrichting werkterrein	5
5.2.2	Kabels en leidingen	5
5.3	Uitvoeren verwijderingswerkzaamheden en eindcontrole	5
5.4	Analyseresultaten controlemonstersmonsters	6
5.5	Afronding saneringswerkzaamheden	6
5.6	Veiligheid en gezondheid	6
6.	NAZORG.....	6
7.	CONCLUSIE	7

BIJLAGEN:

1. - Topografische ligging van de locatie
2. - Tekeningen, foto's en kadastrale gegevens
 - 2a. Saneringslocatie/ontgravingsvak
 - 2b. Foto's saneringslocatie
 - 2c. Kadastrale gegevens
3. - Analysecertificaten
4. - Getoetste analyseresultaten
5. - Weeg- en registratiebonnen

1. INLEIDING

Gemeente Nederweert heeft Econsultancy opdracht verleend voor de milieukundige begeleiding van de sanering van een asbesthoudende puinlaag op een locatie aan de Burgemeester Hobusstraat te Nederweert.

De sanering is uitgevoerd in het kader van het Besluit Asbestwegen alsmede voor de voorgenomen (grond)werkzaamheden op de planlocatie. Ter plaatse van het noordelijk deel van de parkeerplaats is, tijdens een infrastructureel onderzoek in oktober 2018 door Econsultancy een verontreiniging met asbest boven de maximale samenstellingswaarde aangetoond (rapportnummer 6022.001, d.d. 10 oktober 2018).

De eigenaar die een asbestweg voorhanden heeft dient dit te melden bij het Ministerie. Voor de uitvoering van de voorgenomen sanering is melding gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

2. LOCATIEGEGEVENS EN VERONTREINIGINGSSITUATIE

2.1 Algemeen

De saneringslocatie betreft het noordelijk terreindeel van een parkeerplaats, gelegen aan de Burgemeester Hobusstraat, in de kern van Nederweert. De saneringslocatie betreft (een deel van) een puinfunderingslaag. De saneringslocatie is sinds 1990 in gebruik als een parkeerterrein. De ontsluiting van het parkeerterrein is verhard met asfalt. De parkeervakken zijn voorzien van een elementenverharding (betonstraatsteen). Volgens de topografische kaart van Nederland, bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 32,3 m +NAP en zijn de coördinaten van de locatie X = 180.135, Y = 366.120.

2.2 Verontreinigingssituatie

Op het noordelijk deel van de parkeerplaats is in de puinfundatie onder het asfalt (asbestgat 65) zowel zintuiglijk als analytisch asbest aangetoond. Het berekende indicatieve asbestgehalte van asbestinspectiegat 65 bedraagt 1.369,9 mg/kg d.s. De asbesthoudende puinfundatie is circa 10 cm dik. Het materiaal betreft hechtgebonden asbest.

In aanvulling op voorgenoemd onderzoek zijn op 8 april 2019 twee aanvullende asbestinspectiegaten in het asfalt gemaakt. In beide gaten is ter plaatse van de puinfundatie visueel 1 stuk asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen (respectievelijk 15 en 20 gram). Het asbestverdacht plaatmateriaal blijkt na analyse 10-15% hechtgebonden, chrysotiel asbest te bevatten. In de fractie < 20 mm is analytisch geen asbest aangetoond. Het berekende indicatieve asbestgehalte van asbestinspectie gat 103 en 104 bedraagt respectievelijk 105,3 mg/kg d.s. en 121,4 mg/kg d.s. Deze gehalten overschrijden (de helft van) de interventiewaarde.

Ter plaatse van asbestinspectiegat 104 is onder de puinlaag een volledige, zintuiglijk schone, stollaag aanwezig met een dikte van 10 cm. Ter plaatse van de plaatselijk aanwezige stolfundatie is in de fijne fractie 2,4 mg/kg d.s. aan asbest aangetoond. Het berekende indicatieve asbestgehalte van de stolfundatie (gat 104) bedraagt 2,1 mg/kg d.s.

3. SANERINGSDOELSTELLING EN -WIJZE

3.1 Doelstelling

Ter voorbereiding op de sanering is door Econsultancy een plan van aanpak opgesteld (rapportnummer 6022.010, d.d. 3 mei 2019).

Conform het plan van aanpak zal de asbesthoudende puinlaag, daar waar grondwerkzaamheden worden verricht, volledig worden verwijderd tot de hergebruiksnorm (gehalte < 100 mg/kg d.s.) en tot visueel geen asbestverdacht (plaat)materiaal meer wordt waargenomen.

Indien bij de controle de bodem rondom het (asbesthoudende) puin de interventiewaarde voor asbest in bodem (gehalte > 100 mg/kg d.s.) wordt overschreden is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreinigingen en dient de asbesthoudende bodem gesaneerd te worden conform een door het bevoegd gezag goedgekeurd saneringsplan en/of middels een melding conform het Besluit Uniforme Saneringen. Bodemsanering maakte geen deel uit van het plan.

3.2 Saneringswijze, uitgangspunten en randvoorwaarden

De sanering zal op "conventionele" wijze plaatsvinden:

- Het asbesthoudende puin ter plaatse van de saneringslocatie zal op zintuiglijke basis worden ontgraven en afgevoerd worden naar een erkende verwerker;
- De graafwerkzaamheden vinden in den droge plaats;

Voor de uitvoering van de sanering zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld:

- De saneringswerkzaamheden hebben betrekking op de aanwezige puinlaag;
- De maximale dikte van de met asbest verontreinigde puinlaag wordt geschat op circa 10 tot 50 cm;
- Putbemaling wordt niet noodzakelijk geacht;
- Op het terrein zijn kabels, leidingen, riolering e.d. aanwezig, die de saneringslocatie doorkruisen en dienen te worden behouden;
- De ontgraving zal na de sanering worden aangevuld. Hiervoor is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing;
- Uitvoering vindt plaats onder asbestcondities;
- Sanering vindt plaats daar waar (grond)werkzaamheden plaatsvinden;
- Een deel van de asfaltverharding blijft gehandhaafd;
- De werkzaamheden ter plaatse van het asbesthoudende puin worden, aangezien er geen sprake is van (een geval van) bodemverontreiniging, uitgevoerd op basis van de meest recente en geldende versie van het VKB-protocol 6001 "Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden", echter niet onder certificaat op grond van de BRL SIKB 6001;
- De werkzaamheden ter plaatse van het asbesthoudende puin worden, aangezien er geen sprake is van (een geval van) bodemverontreiniging, uitgevoerd op basis van de meest recente en geldende versie van het protocol 7001 "Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden", echter niet onder certificaat op grond van de BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem", protocol 7001.

4. PROCEDURELE, ORGANISATORISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

4.1 Procedurele aspecten

Het voorhanden hebben van een asbestweg dient door de eigen(a)r(en) gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en afronding van de saneringswerkzaamheden zijn de procedurele aspecten van toepassing, zoals weergegeven in tabel I.

Tabel I. *Procedurele aspecten*

Fase	Onderdeel	Door	Opmerkingen
Start	Melding bij ILT betreffende voorgenomen saneringswerkzaamheden	Econsultancy	Plan van Aanpak (PvA). Dit PvA is ter beoordeling op 11 juli 2019 ingediend bij IL&T.
Voorbereiding saneringswerkzaamheden	Melding bij Inspectie SZW	Aannemer	Melding dient minimaal 2 dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden te worden verricht.
	Aanvraag afvalstroomnummer(s)	Aannemer	Waar van toepassing dient voor de afvoer van afvalstoffen van de locatie bij de ontvanger/verwerker een afvalstroomnummer aangevraagd te worden.
	V&G-plan	Aannemer	Voorafgaand aan de sanering dient een V&G-plan te worden opgesteld waarin aspecten zoals risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu en de daartegen te treffen maatregelen worden vermeld.
	KLIC -melding	Aannemer	Uiterlijk drie werkdagen voor start van de grondwerkzaamheden dient de ligging van kabels en leidingen opgevraagd te worden bij het KLIC.
Uitvoering saneringswerkzaamheden	Toolbox-meeting	Aannemer/hogere veiligheidsdeskundiger/ arbeidshygiënist	Bij start sanering worden aan alle medewerkers van de sanering de veiligheids- en gezondheidsaspecten, die van toepassing zijn op de bodemsanering, toegelicht. De aannemer controleert of beschermingsmaatregelen zijn getroffen en ziet toe op een correct gebruik van de middelen.
Afronding	Opstellen evaluatierapport	Milieukundig adviseur	Het evaluatierapport wordt ter beoordeling in gedient bij het IL&T.

4.2 Organisatorische aspecten

In tabel II is de organisatiestructuur van het saneringsproject weergegeven.

Tabel II. **Organisatiestructuur**

Partij	Instantie	Contactpersoon
Opdrachtgever	Gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert	Contactpersoon: De heer J. Metselaars
Bevoegd gezag	Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Postbus 16191 2500 BD Den Haag	-
Milieukundige begeleiding	Econsultancy Rijksweg Noord 39 6071 KS Swamen	Projectleider/MKB: De heer B.H.J. Coenders
Hoofdaannemer	Mansvelt Infra Fahrenheitstraat 22 6003 DC Weert	Contactpersoon: Dhr. T. Mansvelt
Hogere Veiligheidskundige	NLVO Arbo en milieu Meester Prinsenstraat 19 5254 JB Haarsteeg	Contactpersoon: Dhr. J. van Oosterhout
Verwerker verontreinigde grond	Theo Pouw Weetering 2 6002 SM Weert	-

4.3 Arbeidshygiëne en veiligheid

De sanering van sterk verontreinigde puin is, volgens CROW 400 aangemerkt als veiligheidsklasse zwart niet vluchtig. Over het algemeen geldt dat ten aanzien van de inrichting, uitvoerings- en veiligheidsaspecten van de saneringswerkzaamheden in dit plan van aanpak wordt geconformeerd aan hetgeen beschreven/opgenomen de "Werken in of met verontreinigde bodem"; CROW 400.

De definitieve veiligheidsklasse is voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden door de aannemer bepaald. Op basis van voorgaande informatie is betrokkenheid bij de voorbereiding en begeleiding bij de werkzaamheden ter plaatse van ontgravingsvak door een Arbeidshygiënist of Hogere Veiligheidskundige voor het onderhavig geval verplicht. Voordat er begonnen is aan de sanering is er door de aannemer een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld.

De kans op blootstelling aan verontreinigende stoffen bij de saneringswerkzaamheden via de mond of de huid zijn voorkomen door het gebruiken van het "Basispakketpersoonlijke beschermingsmiddelen met aanvullende veiligheidsmaatregelen", die voor elke bodem- en waterbodemsanering gelden.

5. BESCHRIJVING SANERINGSWERKZAAMHEDEN

5.1 Algemeen

De totale duur van de saneringswerkzaamheden bedroeg 1 werkdag. De milieukundig begeleider heeft er op toe gezien dat de saneringswerkzaamheden conform het plan van aanpak zijn uitgevoerd. In bijlage 2a is een overzicht van de saneringslocatie opgenomen.

Bij een sanering van een asbestweg is het niet verplicht dat de uitvoering en begeleiding worden uitgevoerd door erkende bedrijven (BRL 6000 (milieukundige begeleiding van bodemsanering) en BRL 7000 (uitvoering van bodemsanering)). Onderhavige sanering is door Econsultancy onafhankelijk van de opdrachtgever onder certificaat uitgevoerd.

5.2 Voorbereidende werkzaamheden

5.2.1 Inrichting werkterrein

Voorgaand aan de saneringswerkzaamheden is de saneringslocatie hiertoe ingericht. Het inrichten van het werkterrein bestond uit de volgende onderdelen:

- De bouwhekken op het terrein rondom de saneringslocatie zijn voorzien van de benodigde gebods- en waarschuwborden;
- Plaatsen 4-traps decontaminatie-unit (buiten verontreinigde zone);
- Aan- en afvoer materiaal en materieel.

5.2.2 Kabels en leidingen

Voorafgaand aan het werk is, op basis van een graafmelding bij het KLIC, de ligging van kabels en leidingen bepaald. Het bleek niet noodzakelijk te zijn om eerst proefsleuven te graven voor het lokaliseren van de kabels en leidingen.

5.3 Uitvoeren verwijderingswerkzaamheden en eindcontrole

De sanering heeft op "conventionele" wijze plaatsgevonden. In totaal is er 104,58 ton asbesthoudend puin afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Bij iedere af te voeren vracht is door de milieukundig begeleider een transportbegeleidingsformulier ondertekend.

Indien uit de zintuiglijke beoordeling van het materiaal bleek dat het asbesthoudende puin voldoende was ontgraven, zijn van de putbodem en putwanden controlemonsters worden genomen ter vaststelling van de eindsituatie. Eindcontrole van de putwanden en -bodem vindt op visuele en analytische basis plaats, op basis van de BRL SIKB 6000 (protocol 6001).

De resultaten zijn getoetst conform de NEN 5707:2015 "Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" en/of conform de NEN 5897:2015 "Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. In het laboratorium zullen de putbodem- en putwandmonsters geanalyseerd worden op de volgende componenten/parameters:

- *asbest (kwantitatief):*
droge stofgehalte, serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet) en hechtgebondenheid.

5.4 Analyseresultaten controlemonstersmonsters

Tabel III geeft een overzicht van de analyseresultaten van de controlemengmonsters.

Tabel III. *Analyseresultaten controlemengmonsters*

Controlemeng-monster	Herkomst	Gehalte > interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Gehalte > terugsaneerwaarde (ja/nee)	Bijzonderheden/actie
B1-1	putbodem	-	nee	-
B2-1	putbodem	-	nee	-
B3-1	putbodem	-	nee	-
W1-1	putwand	-	nee	-
W2-1	putwand	-	nee	-
W3-1	putwand	-	nee	-
W4-1	putwand	-	nee	-

5.5 Afronding saneringswerkzaamheden

Na de bouwwerkzaamheden zal de saneringslocatie worden aangevuld met grond die aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW) voldoet of met puingranulaat. De aanvulgrond/ puingranulaat dient voorzien te zijn van een erkend kwaliteitscertificaat.

Na beëindiging van de ontgravingswerkzaamheden zal het werkterrein worden opgeruimd en ordentelijk worden opgeleverd.

5.6 Veiligheid en gezondheid

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de betreffende richtlijnen voor het werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater in acht genomen. Er hebben zich geen voorvallen voorgedaan waarbij gezondheidsrisico's ontstonden.

6. NAZORG

Over de locatie loopt een geasfalteerde weg die gehandhaaft blijft (zie bijlage 2a). In de eerdere bodemonderzoeken zijn hier verontreinigingen aangetroffen. Vanwege de aanwezige afdeklaag zijn er geen risico's.

Er is reeds rekening gehouden met het nuts-trace zodat er geen werkzaamheden onder het asfalt hoeven plaats te vinden.

Indien er in de toekomst werkzaamheden plaatsvinden dan dient dit met een plan van aanpak gemeld te worden bij IL&T.

7. CONCLUSIE

Gemeente Nederweert heeft Econsultancy opdracht verleend voor de milieukundige begeleiding van de sanering van een asbesthoudende puinlaag op een locatie aan de Burgemeester Hobusstraat te Nederweert.

De sanering is uitgevoerd in het kader van het Besluit Asbestwegen alsmede voor de voorgenomen (grond)werkzaamheden op de planlocatie. Ter plaatse van het noordelijk deel van de parkeerplaats is, tijdens een infrastructureel onderzoek in oktober 2018 door Econsultancy een verontreiniging met asbest boven de maximale samenstellingswaarde aangetoond (rapportnummer 6022.001, d.d. 10 oktober 2018).


De sanering heeft op “conventionele” wijze plaatsgevonden. In totaal is er 104,58 ton asbesthoudend puin afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de asbestverontreiniging voldoende verwijderd is.

Over de locatie loopt een geasfalteerde weg die gehandhaaft blijft. Indien er in de toekomst werkzaamheden plaatsvinden dan dient dit met een plan van aanpak gemeld te worden bij IL&T.

Econsultancy
Swalmen, 13 januari 2021

Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie

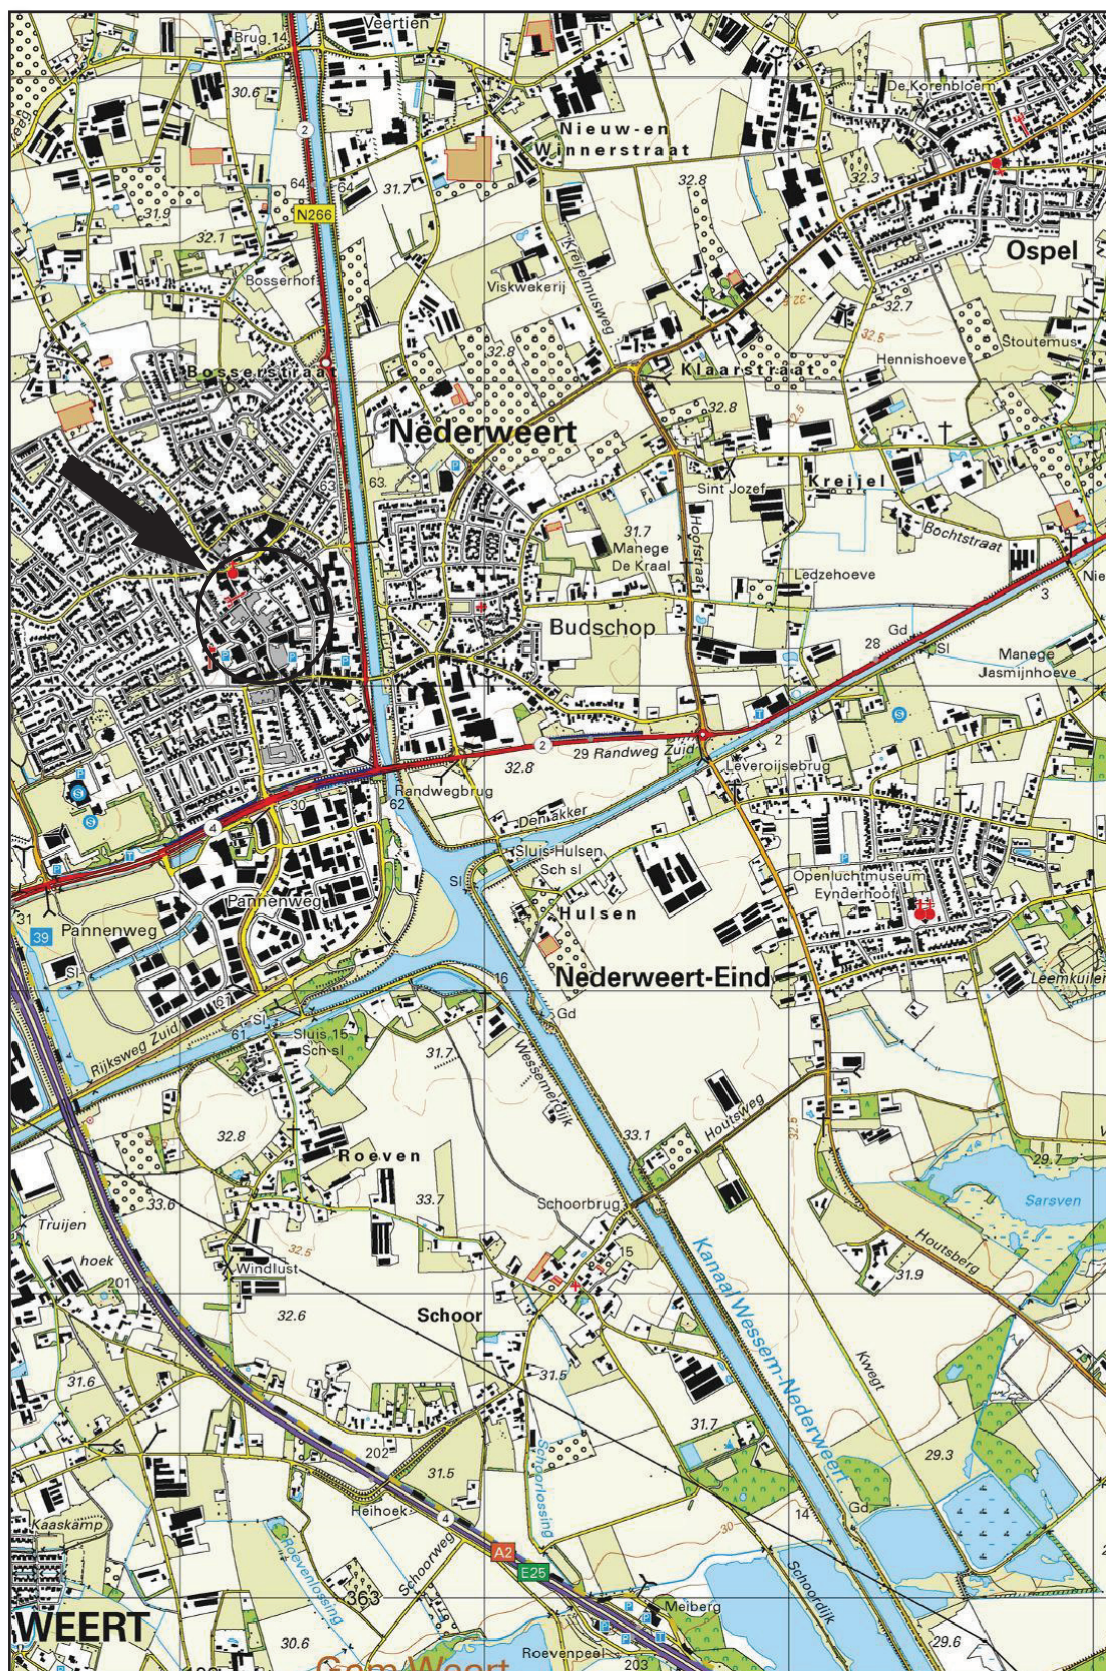

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht



Legenda

Symbolen:	Polygonen:	Boringen:
⌘⌘ Asfalt ⌘⌘⌘ Klinker ⌘ Beton ⌘⌘ Ontgravingsdiepte (m -mv) ⌘⌘ Partijhoogte (m +mv) 📷 Opnamerichting foto ⌘⌘ Vloeistofdichte vloer ⌘⌘⌘ Prefab betonnen vloerplaat ⌘⌘ Tegels ⌘ Golfplaat (asbest verdacht) 🌳 Boom 🌳 Bos 🌳 Struiken ⌘⌘ Gras ⌘⌘ Water ⌘⌘ Braak ⌘⌘ Grind ⌘⌘ Onverhard 🌳 Puinverharding ⌘⌘ Talud ⌘⌘ Spoorbaan 🚲 Fietspad 🅑 Parkeerplaats ▲ Duiker ▲ Voormalige duiker ⚡ Trafo ⌘ Pomp 📷 Olie/vetafscheider 🌳 Mangat 🌳 Riool inspectieput ⌘ Zinkput ● Ontluchting ○ Vulpunt ⌘ Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm	⌘ Ontgravingsvak ⌘ Saneringslocatie ⌘ Partij ontgraven grond ⌘ Toekomstige bebouwing ⌘ Voormalige bebouwing ⌘ Asfaltverharding ⌘ Reparatievak asfalt ⌘ Opslagtank (bovengronds) ⌘ Opslagtank (bovengronds in lekbak) ⌘ Opslagtank (ondergronds) 🌳 Struweel 🌳 Haag Lijnen: ⌘ Bebouwing ⌘ Grens onderzoekslocatie ⌘ Toekomstige bebouwing ⌘ Voormalige bebouwing ⌘ Beschoeiing ⌘ Hekwerk ⌘ Spoorlijn ⌘ Wandmonster Verontreiniging: ⌘ Niet verontreinigd ⌘ Gehalte >AW/S-waarde ⌘ Gehalte >T-waarde ⌘ Gehalte >I-waarde ⌘ Niet verontreinigd ⌘ AW/S-waarde contour ⌘ T-waarde contour ⌘ I-waarde contour ⌘ Niet verontreinigd ⌘ AW/S-waarde contour ⌘ T-waarde contour ⌘ I-waarde contour ⌘ Niet verontreinigd ⌘ Licht verontreinigd ⌘ Matig verontreinigd ⌘ Sterk verontreinigd ? Verontreinigingsgraad onbekend ⌘ Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld	⌘ Boring tot 0,5 m -mv ⌘ Boring tot 1,0 m -mv ⌘ Boring tot 1,5 m -mv ⌘ Boring tot 2,0 m -mv ⌘ Boring tot 2,5 m -mv ⌘ Boring tot 3,0 m -mv ⌘ Boring tot 3,5 m -mv ⌘ Boring tot 4,0 m -mv ⌘ Boring tot 4,5 m -mv ⌘ Boring tot 5,0 m -mv 📷 Peilbuis (diep) 📷 Peilbuis ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv ⌘ Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv 📷 Peilbuis voorgaand onderzoek (diep) 📷 Peilbuis voorgaand onderzoek ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv ⌘ Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep) 📷 Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis ⌘ Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep) 📷 Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis ⌘ Kernboring 80 mm ⌘ Kernboring 120 mm ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv ⌘ Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv ⌘ Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv 📷 Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep) 📷 Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis ⌘ Boring tot 0,5 m -waterbodem ⌘ Boring tot 1,0 m -waterbodem

Bijlage 2b Foto's saneringslocatie



Foto 1.



Foto 2.

Bijlage 2c Kadastrale gegevens

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Nederweert A 6862](#)

Kadastrale objectidentificatie : 034530686270000

Locaties **Burgemeester Hobusstraat 62**

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234228](#)

Burgemeester Hobusstraat 66

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234229](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 10

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234239](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 11

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234240](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 1

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234230](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 2

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234231](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 3

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234232](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 4

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234233](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 5

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234234](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 8

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234237](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 A 9

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234238](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 10

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234250](#)



BETREFT

Nederweert A 6862

UW REFERENTIE

bco

GELEVERD OP

06-01-2021 - 10:39

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11085931328

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

05-01-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

05-01-2021 - 14:59

BLAD

2 van 3

Burgemeester Hobusstraat 70 B 1

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234241](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 2

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234242](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 3

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234243](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 4

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234244](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 5

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234245](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 6

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234246](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 7

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234247](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 8

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234248](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 B 9

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234249](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 C 1

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234251](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 C 2

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234252](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 C 3

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234253](#)

Burgemeester Hobusstraat 70 C 4

6031 VA Nederweert

Verblijfsobject ID: [0946010000234254](#)

Er zijn meer locaties bij dit object

Kadastrale grootte 41.394 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 180176 - 366059

Ontstaan uit [Nederweert A 6505](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken	Hyp4 15378/106 Roermond	Ingeschreven op	13-10-2005 om 09:00
	Hyp4 11437/40 Roermond	Ingeschreven op	26-02-1999
	Hyp4 10168/12 Roermond	Ingeschreven op	28-11-1996
	Hyp4 6906/38 Roermond	Ingeschreven op	01-08-1990
	Hyp4 6591/35 Roermond	Ingeschreven op	22-06-1989
	Hyp4 6500/29 Roermond	Ingeschreven op	24-02-1989
	84 NDW00/16764 RMD		
Naam gerechtigde	Gemeente Nederweert		
Adres	Raadhuisplein 1 6031 VR NEDERWEERT		
Postadres	Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT		
Statutaire zetel	NEDERWEERT		
KvK-nummer	52395413 (Bron: Handelsregister)		
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister		



12345

Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Nederweert

A

6862

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 januari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Bijlage 3 Analysecertificaten

Econsultancy
T.a.v. Bart Coenders
Rijksweg Noord 39
6071 KS SWALMEN

Analysecertificaat

Datum: 07-Jan-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2021000878/1
Uw project/verslagnummer	6022.010
Uw projectnaam	Nederweert
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	05-Jan-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 6022.010
 Uw projectnaam Nederweert
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2021000878/1
 Startdatum analyse 05-Jan-2021
 Datum einde analyse 07-Jan-2021
 Rapportagedatum 07-Jan-2021/14:02
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Extern / Overig onderzoek						
Droge stof (Extern)	% (m/m)	93.2 ¹⁾	92.7 ¹⁾	91.4 ¹⁾	95.0 ¹⁾	93.9 ¹⁾
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	14.3 ²⁾	13.1 ²⁾	12.2 ²⁾	13.5 ²⁾	13.1 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.3 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	9.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	6.8 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	8.9 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	130 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<6.7 ²⁾	<3.5 ²⁾	<8.0 ²⁾	150 ²⁾	<5.1 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.6 ²⁾	<0.3 ²⁾	<0.8 ²⁾	36 ²⁾	<0.5 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.6 ²⁾	<0.3 ²⁾	<0.8 ²⁾	12 ²⁾	<0.5 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.6 ²⁾	<0.3 ²⁾	<0.8 ²⁾	9.5 ²⁾	<0.5 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	2.7 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	12 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

1 B1-1
 2 B2-1
 3 B3-1
 4 W1-1
 5 W2-1

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)

Monster nr.

11792868
 11792869
 11792870
 11792871
 11792872

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 6022.010
 Uw projectnaam Nederweert
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2021000878/1
 Startdatum analyse 05-Jan-2021
 Datum einde analyse 07-Jan-2021
 Rapportagedatum 07-Jan-2021/14:02
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	6	7
Extern / Overig onderzoek			
Droge stof (Extern)	% (m/m)	93.7 ¹⁾	92.0 ¹⁾
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	12.8 ²⁾	14.3 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<3.2 ²⁾	<7.2 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.3 ²⁾	<0.6 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.3 ²⁾	<0.6 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.3 ²⁾	<0.6 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

6 W3-1
 7 W4-1

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
 Grond (AS3000)

Monster nr.

11792873
 11792874

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Akkoord
 Pr.coörd.

VA


Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPNL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

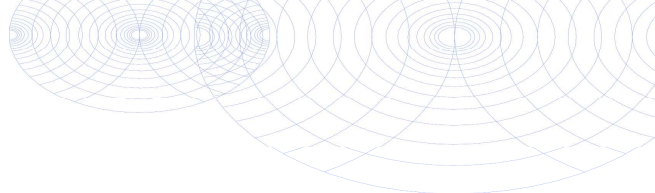

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021000878/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
11792868	B1-1				
1647141MG				05-Jan-2021	
11792869	B2-1				
1647142MG				05-Jan-2021	
11792870	B3-1				
1647145MG				05-Jan-2021	
11792871	W1-1				
1647143MG				05-Jan-2021	
11792872	W2-1				
1647144MG				05-Jan-2021	
11792873	W3-1				
1647146MG				05-Jan-2021	
11792874	W4-1				
1647147MG				05-Jan-2021	




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

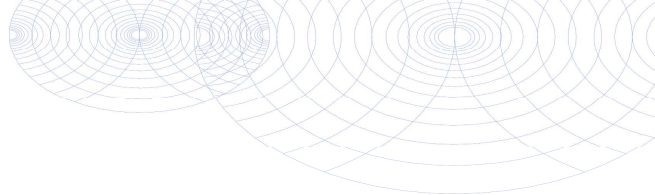**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021000878/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

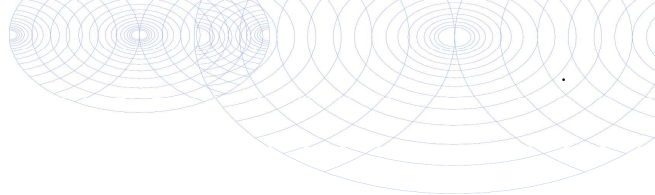**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021000878/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Extern / Overig onderzoek			
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Extern	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	pb. 3070-1 NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582015
 Uw referentie : B1-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14330 g
 Droge massa aangeleverde monster : 13356 g
 Percentage droogrest : 93,2 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12876,5	98,0	13,3	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	145,7	1,1	20,6	14,14	0	0,0
1-2 mm	71,2	0,5	21,5	30,20	0	0,0
2-4 mm	27,8	0,2	27,8	100,00	0	0,0
4-8 mm	18,1	0,1	18,1	100,00	0	0,0
8-20 mm	1,9	0,0	1,9	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13141,2	100,0	103,2		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
1-2 mm	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	1,0	<0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582016
 Uw referentie : B2-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13090 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12134 g
 Percentage droogrest : 92,7 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11908,3	99,8	13,3	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	6,5	0,1	1,6	24,62	0	0,0
1-2 mm	6,2	0,1	2,8	45,16	0	0,0
2-4 mm	4,4	0,0	4,4	100,00	0	0,0
4-8 mm	4,7	0,0	4,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	0,4	0,0	0,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11930,5	100,0	27,2		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,6	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582017
 Uw referentie : B3-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12240 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11187 g
 Percentage droogrest : 91,4 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10895,7	99,2	13,3	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	24,4	0,2	5,8	23,77	0	0,0
1-2 mm	27,9	0,3	6,1	21,86	0	0,0
2-4 mm	15,0	0,1	15,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	18,9	0,2	18,9	100,00	0	0,0
8-20 mm	4,4	0,0	4,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	10986,3	100,0	63,5		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,8	0,0	1,4	<0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,8 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: UYCW-BWQY-BCIB-GIJI

Ref.: 1135237_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582018
 Uw referentie : W1-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : J.T.M.D.S
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13530 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12854 g
 Percentage droogrest : 95,0 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11479,0	90,6	12,9	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	20,6	0,2	5,0	24,27	2	0,4
1-2 mm	91,2	0,7	32,1	35,20	6	19,8
2-4 mm	227,7	1,8	227,7	100,00	3	42,5
4-8 mm	402,0	3,2	402,0	100,00	1	55,8
8-20 mm	443,0	3,5	443,0	100,00	2	809,3
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12663,5	100,0	1122,7		14	927,8

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	+								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,7	0,3	1,6	0,6	0,3	1,2	0,2	0,1	0,4
2-4 mm	0,5	0,4	0,7	0,4	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
4-8 mm	0,7	0,5	0,9	0,6	0,4	0,7	0,2	0,1	0,2
8-20 mm	10	7,7	13	8,0	6,4	9,6	2,2	1,3	3,2
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	12	8,9	16	9,5	7,4	12	2,7	1,5	4,0

Aangetroffen type asbest : Serpentiin en Amfibool
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	9,5	2,7	12
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	9,5	2,7	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **36 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 + : enkele losse vezels

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582018
 Uw referentie : W1-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
0.5-1 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
1-2 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
2-4 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
4-8 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
8-20 mm	cement, golfplaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582019
 Uw referentie : W2-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13110 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12310 g
 Percentage droogrest : 93,9 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10904,5	90,2	9,9	0,09	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	94,1	0,8	21,0	22,32	0	0,0
1-2 mm	117,9	1,0	39,0	33,08	0	0,0
2-4 mm	114,0	0,9	114,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	269,2	2,2	269,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	594,6	4,9	594,6	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12094,3	100,0	1047,7		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	0,8	<0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582020
 Uw referentie : W3-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12850 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12040 g
 Percentage droogrest : 93,7 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11333,1	95,9	9,9	0,09	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	7,0	0,1	2,0	28,57	0	0,0
1-2 mm	47,5	0,4	22,0	46,32	0	0,0
2-4 mm	100,0	0,8	100,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	142,2	1,2	142,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	185,8	1,6	185,8	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11815,6	100,0	461,9		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,5	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: UYCW-BWQY-BCIB-GIJI

Ref.: 1135237_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
 Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6582021
 Uw referentie : W4-1
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/01/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.Z.
 Datum geanalyseerd : 07-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14320 g
 Droge massa aangeleverde monster : 13174 g
 Percentage droogrest : 92,0 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11863,9	91,5	13,3	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	121,8	0,9	19,2	15,76	0	0,0
1-2 mm	237,3	1,8	63,7	26,84	0	0,0
2-4 mm	140,2	1,1	140,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	217,4	1,7	217,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	391,4	3,0	391,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12972,0	100,0	845,2		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
1-2 mm	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	1,1	<0,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
6582015	B1-1	B1-1	-	1647141MG
6582016	B2-1	B2-1	-	1647142MG
6582017	B3-1	B3-1	-	1647145MG
6582018	W1-1	W1-1	-	1647143MG
6582019	W2-1	W2-1	-	1647144MG
6582020	W3-1	W3-1	-	1647146MG
6582021	W4-1	W4-1	-	1647147MG

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1135237
Uw project omschrijving : 2021000878-6022.010
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 4 Getoetste analyseresultaten

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer 6022.010
Projectnaam Nederweert
Datum monsternamen 05-01-2021
Certificaatnummer 2021000878
Startdatum 05-01-2021
Rapportagedatum 07-01-2021

Analyse	Eenheid	1	GSSD Oordeel	2	GSSD Oordeel	3	GSSD Oordeel	4	GSSD Oordeel	5	GSSD Oordeel	6	GSSD Oordeel	7	GSSD Oordeel
Extern / Overig onderzoek															
Droge stof (Extern)	% (m/m)	93,2	93,2		92,7	92,7		91,4	91,4		95	95		93,9	93,9
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0			0			0			0,3			0	
Asbest fractie 1-2mm	mg	0			0			0			9			0	
Asbest fractie 2-4mm	mg	0			0			0			6,8			0	
Asbest fractie 4-8mm	mg	0			0			0			8,9			0	
Asbest fractie 8-20mm	mg	0			0			0			130			0	
Asbest fractie >20mm	mg	0			0			0			0			0	
Asbest (som)	mg	<6,7			<3,5			<8,0			150			<5,1	
Asbest in grond	mg/kg ds	<0,6			<0,3			<0,8			36			<0,5	
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0,6			<0,3			<0,8			12			<0,3	
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0,6	0,42		<0,3	0,21		<0,8	0,56		9,5	9,5		<0,5	0,35
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0			0			0			2,7			0	
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0			0			0			12			0	
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0			0			0			0			0	

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster	Oordeel
1	11792868	B1-1	Voldoet
2	11792869	B2-1	Voldoet
3	11792870	B3-1	Voldoet
4	11792871	W1-1	Voldoet
5	11792872	W2-1	Voldoet
6	11792873	W3-1	Voldoet
7	11792874	W4-1	Voldoet

Verklaring van de gebruikte tekens:

*** groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Bijlage 5 Weeg- en registratiebonnen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **GEMEENTE NEDERWEERT**
straat + nr **Gemeente Nederweert**
postc. + woonpl. **6031 VR NEDERWEERT**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Mansvelt Infra-ontwikkeling en Manag**
postbus of straat **Postbus 2737**
postc. + woonpl. **6030 AA NEDERWEERT**

3
ontvanger **GEMEENTE NEDERWEERT**
straat + nr **Gemeente Nederweert**
postc. + woonpl. **6031 VR NEDERWEERT**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
straat + nr **Postbus 40329**
postc. + woonpl. **3504 AC UTRECHT**
VIHB-nummer **600037VIHB**
kenteken **71-BH-B-8**

3
locatie van herkomst **NEDERWEERT, BURGEMEESTER H.**
straat + nr **BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT**
postc. + woonpl. **6031 VA NEDERWEERT**
datum aanvang transport **5-1-21**

4
locatie van bestemming **PSB Weert BV**
straat + nr **Wetering 2**
postc. + woonpl. **6002 SM WEERT**
datum ontvangst transport **5-1-21**

6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11V6M0200597	Veront. puin, asbest >I		170605	D05		
Contractnummer M380						
10783 Mansvelt Infra-ontwikkeling en Managemen Postbus 2737 6030 AA NEDERWEERT						
AFHAAL / LEVEREN Weegbonnummer: I3000100057142 Datum: 05-01-2021 Begeleidingsbrief: 71EHB8 Kenteken/wagennr.: 71EHB8 Vervoerder: PSB Weert BV Product: WG1112 Veront. puin, asbest >I Contractnummer: 30043489 Bestemming: NEDERWEERT BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT 6031 VA NEDERWEERT Certificaat: Toepassing:						
Afvalstr.: 11V6M0200597 Vergunning: 11V6M Weging 1: 18.100 kg (Pt.) 08:46 Weging 2: 49.060 kg 09:38 Netto: 30.960 kg Inkomend						

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 08659021

handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
---------------------------	----------------------------	---	--

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Aalfahrt 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 966
lelystad@theopouw.nl

Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert
Watering
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 311
Fax 0495 520 511
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **GEMEENTE NEDERWEERT**
straat + nr **Gemeente Nederweert**
postc. + woonpl. **6031 VR NEDERWEERT**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Mansvelt Infra-ontwikkeling en Mana**
postbus of straat + nr **Postbus 2737**
postc. + woonpl. **6030 AA NEDERWEERT**

3
ontdoener **GEMEENTE NEDERWEERT**
straat + nr **Gemeente Nederweert**
postc. + woonpl. **6031 VR NEDERWEERT**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **theo Pouw BV**
straat + nr **Postbus 40329**
postc. + woonpl. **3504 AC UTRECHT**

3
locatie van herkomst **NEDERWEERT, BURGEMEESTER H. HOBUSSTRAAT**
straat + nr **BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT**
postc. + woonpl. **6031 VA NEDERWEERT**
datum aanvang transport **5-1-2021**

4
locatie van bestemming **PSB Weert BV**
straat + nr **Watering 2**
postc. + woonpl. **6002 SM WEERT**
datum ontvangst transport **5-1-2021**

6
kenteken **71-303-B**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

11V6M0200597	Veront. puin, asbest >I		170605	D05		
--------------	-------------------------	--	--------	-----	--	--

Contractnummer M260

10763
Mansvelt Infra-ontwikkeling en Managemen
Postbus 2737
6030 AA NEDERWEERT

AFHAAL / LEVERSON
Weegbonnummer: 13000100057175
Datum: 05-01-2021
Begeleidingsbrief:
Kenteken/wagennt.: 71EH38
Vervoerder: TFSB Weert BV
Product: WG1112
Veront. puin, asbest >I

Contractnummer: 30043489

Bestemming: NEDERWEERT BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT
BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT
6031 VA NEDERWEERT

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.:	11V6M0200597
Vergunning:	11VGM
Weging 1:	18.100 kg (PT) 08:46
Weging 2:	51.100 kg 11:04
Netto:	33.000 kg Inkom

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 09659022

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	---

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht - www.theopouw.nl

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender GEMEENTE NEDERWEERT

straat + nr Gemeente Nederweert

postc. + woonpl. 6031 VR NEDERWEERT

VIHB-nummer

2 factuuradres Mansvelt Infra-ontwikkeling en Mana

postbus of straat Postbus 2737

postc. + woonpl. 6030 AA NEDERWEERT

3^e ontvanger GEMEENTE NEDERWEERT

straat + nr Gemeente Nederweert

postc. + woonpl. 6031 VR NEDERWEERT

4^e uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

3^e locatie van herkomst NEDERWEERT, BURGEMEESTER H.

straat + nr BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT

postc. + woonpl. 6031 VA NEDERWEERT

datum aanvang transport 5-1-21

4^e locatie van bestemming PSB Weert BV

straat + nr Wetering 2

postc. + woonpl. 6002 SM WEERT

datum ontvangst transport 5-1-21

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar Theo Pouw BV

straat + nr Postbus 40329

postc. + woonpl. 3504 AC UTRECHT

VIHB-nummer 600037 VIHB

kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

route lijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee

repeteerende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
11V6M0200597	Veront. puin, asbest >1		170805*	D05		

Opdrachthummer M260

10783
Mansvelt Infra-ontwikkeling en Managemen
Postbus 2737
6030 AA NEDERWEERT

AFHAAL / LEVERBON

Weegbonnummer: 13000100057192

Datum: 05-01-2021

Begleidingsbrief:

Kenteken/wagennr.: 71HMB8

Vervoerder: TFSB Weert BV

Product: WG1112

Veront. puin, asbest >1

Contractnummer: 30043489

Bestemming: NEDERWEERT BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT
BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT
6031 VA NEDERWEERT

Certificaat:
Toepassing:

Afvalstr.: 11V6M0200597
Vergunning: 11V6M

Weging 1: 18.100 kg (Pt) 08116
Weging 2: 47.960 kg 12132

Netto: 29.860 kg Inkomer

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 08659023

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerd op goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief)
-----------------------	------------------------	---	---

0658

Tel. 085 - 27 34 999

28/01/19

logistiek concurrent.nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

version 7.0 28/01/19
Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl
Tel. 085 - 27 34 999 0658

iek
arrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



THEO POW GROEP

Theo Pouw bv Isotopenweg 21 Isotopenweg 29 3542 AS Utrecht Tel. 030 24 25 262 Fax 030 24 25 242 info@theopouw.nl	Theo Pouw bv Vestiging Lelystad Asfaltstraat 25 8211 AC Lelystad Tel. 0320 236 966 Fax 0320 236 946 lelystad@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv Kwelderweg 15 9979 XN Eemshaven Spikerboor 19 8491 PB Akkrum Tel. 0596 548 900 Fax 0596 548 999 eemshaven@theopouw.nl akkrum@theopouw.nl	Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert bv Wetering 6002 SM Weert Tel. 0495 583 33 Fax 0495 520 57 weert@theopouw.nl
---	---	--	--

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **GEMEENTE NEDERWEERT**
Gemeente Nederweert
postc. + woonpl. **8031 VR NEDERWEERT**
VIHB-nummer

2 **Mansvelt Infra-ontwikkeling en Managemen**
Postbus 2737
postc. + woonpl. **6030 AA NEDERWEERT**

3 **GEMEENTE NEDERWEERT**
Gemeente Nederweert
postc. + woonpl. **8031 VR NEDERWEERT**

4 **uitbesteed vervoerder**
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3 **NEDERWEERT BURGEMEESTER H. HOBUSSTRAAT**
BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT
8031 VA NEDERWEERT
datum aanvang transport **5-1-21**

4 **PSB Weert BV**
Wetering 2
6002 SM WEERT
datum ontvangst transport **5-1-21**

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Theo Pouw BV**
Postbus 40329
3504 AC UTRECHT
VIHB-nummer **800037 VIHB**
kenteken **41-BH8-E**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1 Verw. puin, asbest > I	Verw. puin, asbest > I	170805*	D05			
Opdrachtnummer M260						
10783 Mansvelt Infra-ontwikkeling en Managemen Postbus 2737 6030 AA NEDERWEERT						
AFHAAL / LEVERBON						
Weegbonnummer: I3000100057210 Datum: 05-01-2021 Begeleidingsbrief: 71BHB8 Kenteken/wagenr.: TPSB Weert BV Product: WGI112 Verontr. puin, asbest > I						
Contractnummer: 30043489						
Bestemming: NEDERWEERT BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT 6031 VA NEDERWEERT						
Certificaat: Toepassing:						
Afvalstr.: 11V040200597 Vergunning: 11V64 Weging 1: 18.100 kg (Pt) 08:46 Weging 2: 28.860 kg 13:57 Netto: 10.760 kg Inkomend						

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 08659024

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

