



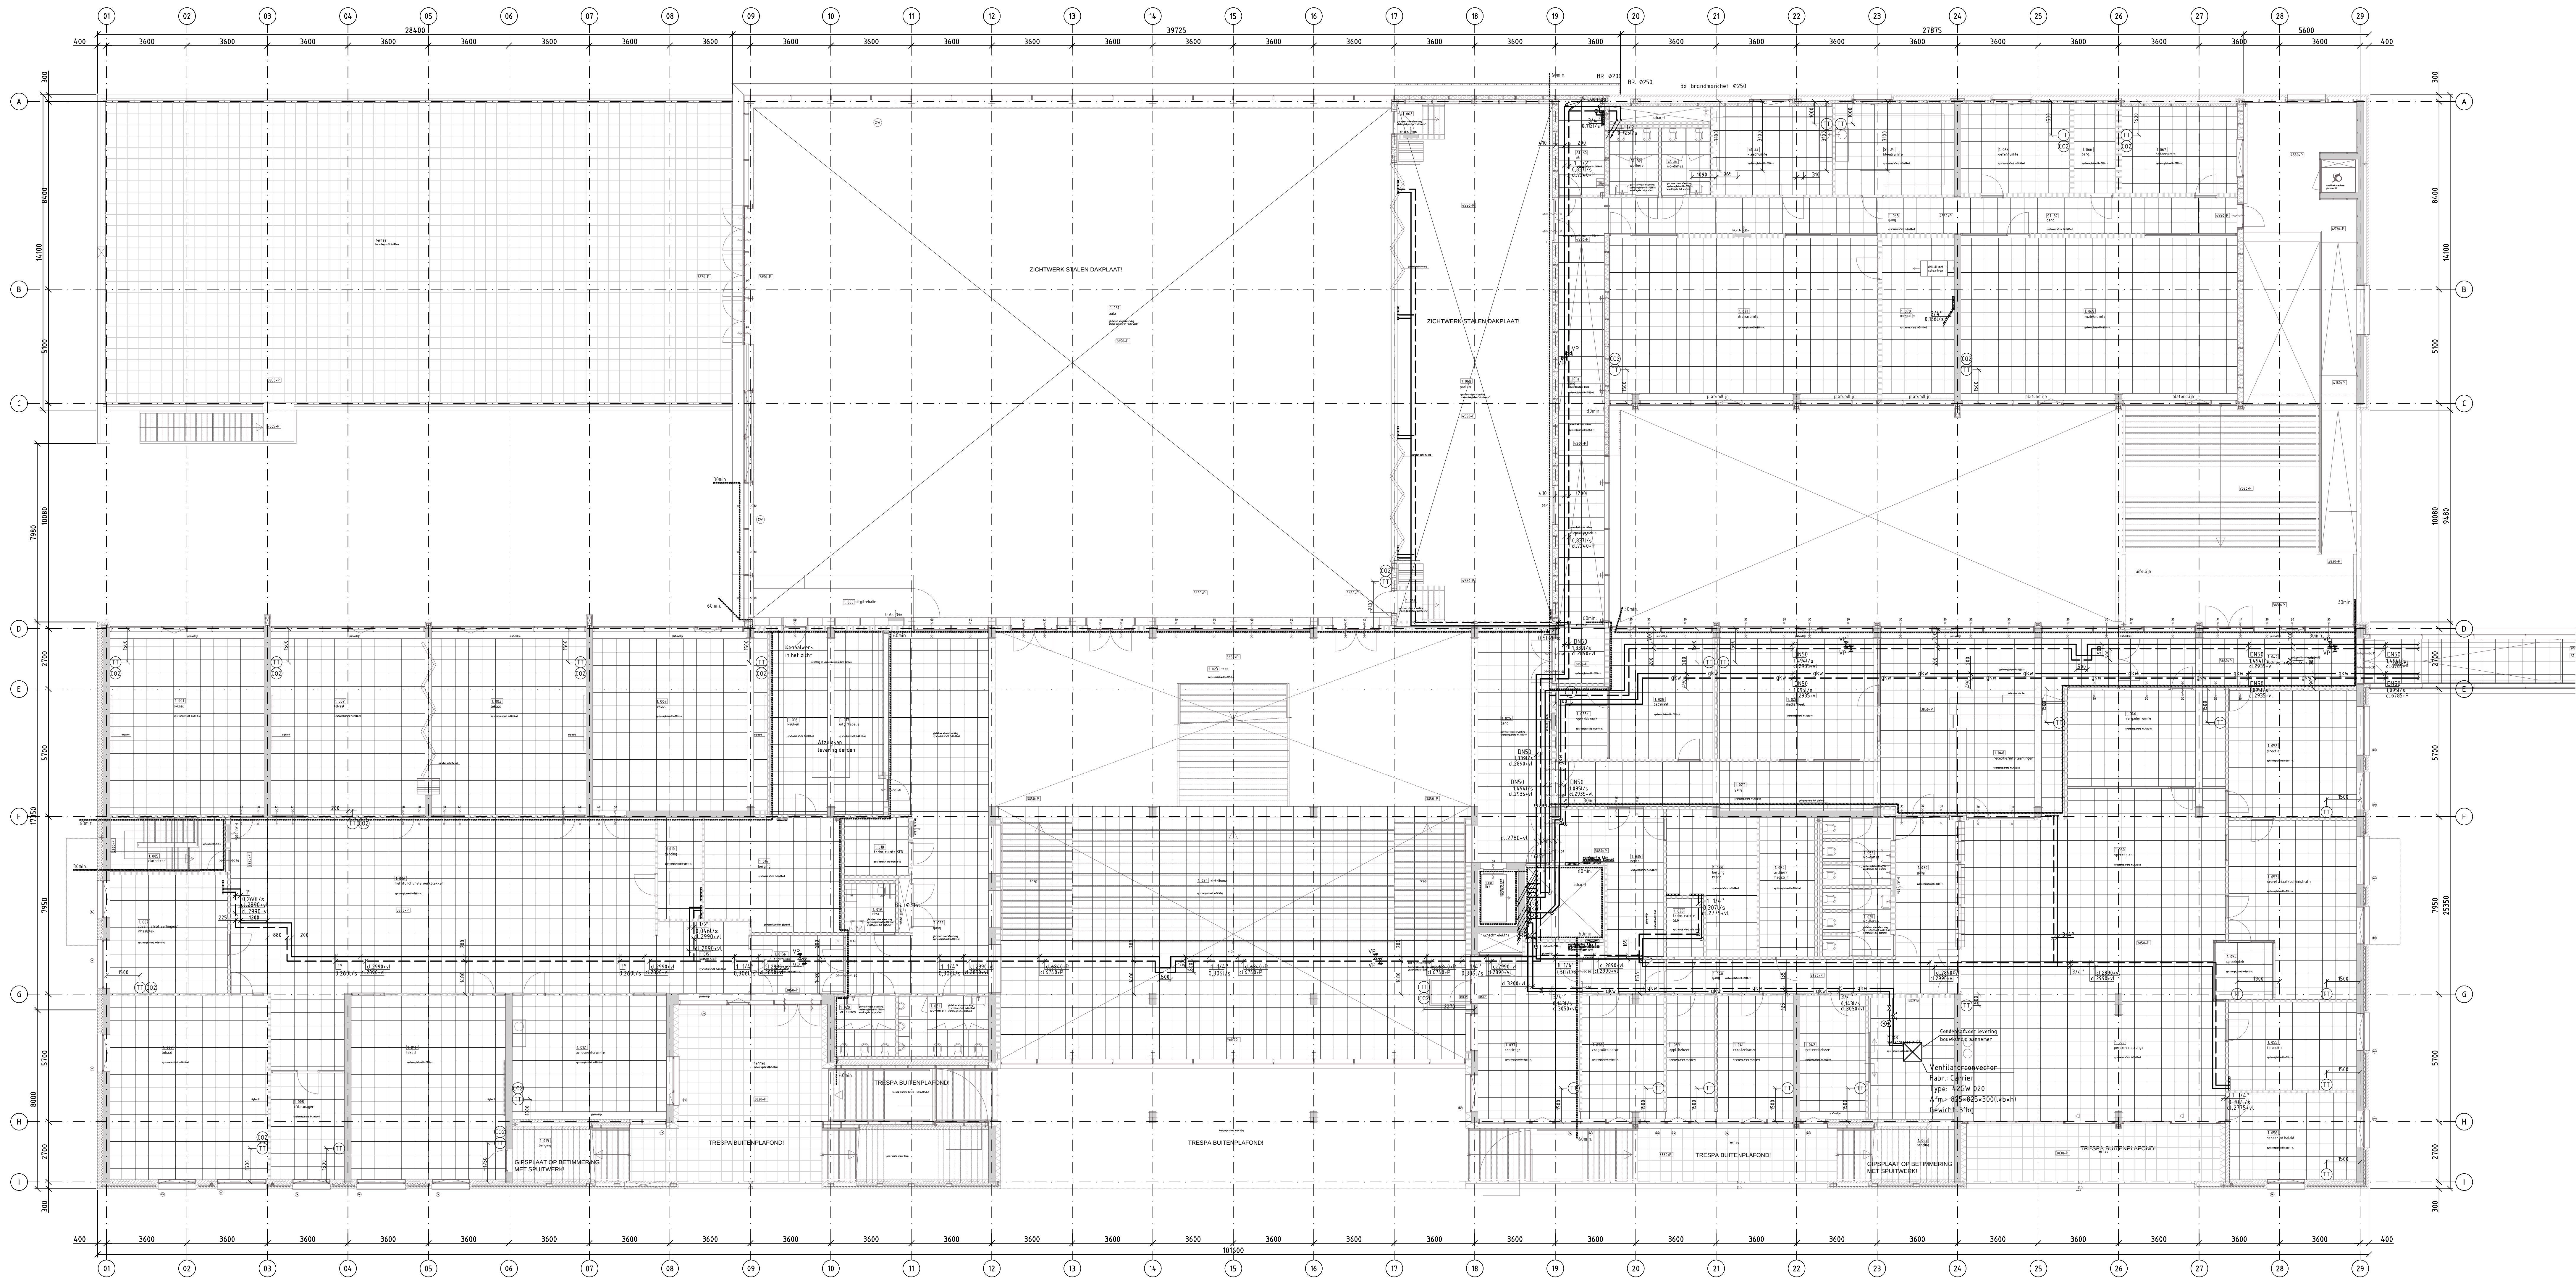

OVERZICHTSTEKENING

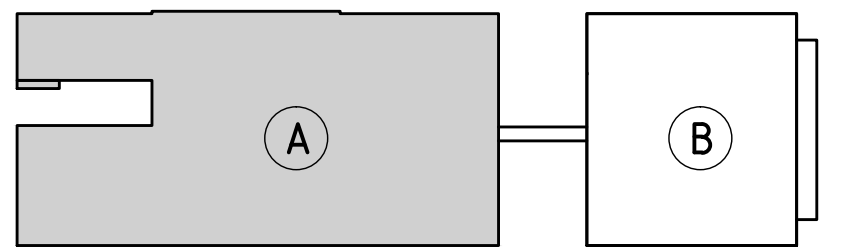

Bouwdeel A: College
Bouwdeel B: Sporthal

RENVOOI


—	CV-aanvoleiding	✚	Klapafsluiter Fabr. Econosto Type Fig.215 Type Fig.138 ±1 1/2"
- - -	CV-terugleiding	✚	Iregelafsluiter Fabr. Tour & Andersson Type STAD ±1 1/2" Type STAF ±DN50
—	GW-aanvoleiding	✚	Thermoshaaf Fabr. AERASGARD Type RTM-C02 cl.1600-vl
- - -	GW-terugleiding	✚	Thermoshaaf incl. CO2-meter Fabr. AERASGARD Type RTM-C02 cl.1600-vl
✚	Ventilatorconvector Fabr. Carrier Type 450W/16 1b.v. ruimte 2.001/2.044/3.005 1b.v. ruimte 1.043	✚	Luchtpot Verdelers vloerverwarming
✚	Positie vloerverwarming	✚	Vastpuntconstructie
✚	Ribbenradiator	✚	

ISOLATIESTAAT

	OMSCHRIJVING	ISOLATIEMATERIAAL	MATERIAAL
CV	CV-leidingen in verlaagde plafonds en schachten diameter DN15 t/m DN40	Steenwol dikte 30 mm	
	CV-leidingen in verlaagde plafonds en schachten diameter DN50 t/m DN80	Steenwol dikte 40 mm	
	CV-leidingen in verlaagde plafonds en schachten diameter DN100 en groter	Steenwol dikte 50 mm	
	CV-leidingen in technische ruimte diameter DN100 en groter	Steenwol dikte 50 mm	
GW	GW-leidingen	AF/Armaflex 13mm	
GW	GW-leidingen buiten	AF/Armaflex 13mm	Stucoplaat


MATERIAALSTAAT

	OMSCHRIJVING	MATERIAAL
CV	CV-leidingen diameter 1/2" t/m 1 1/2"	Stalen draadbus NEN 3257
	CV-leidingen diameter vanaf DN50	Stalen viambus NEN 3253
	CV-leidingen onder de sportvloer	Rehal
	GW-leidingen diameter 1/2" t/m 1 1/2"	Stalen draadbus NEN 3257
GW	GW-leidingen diameter vanaf DN50	Stalen viambus NEN 3253
GW	Bron-leidingen	HDPE PN10

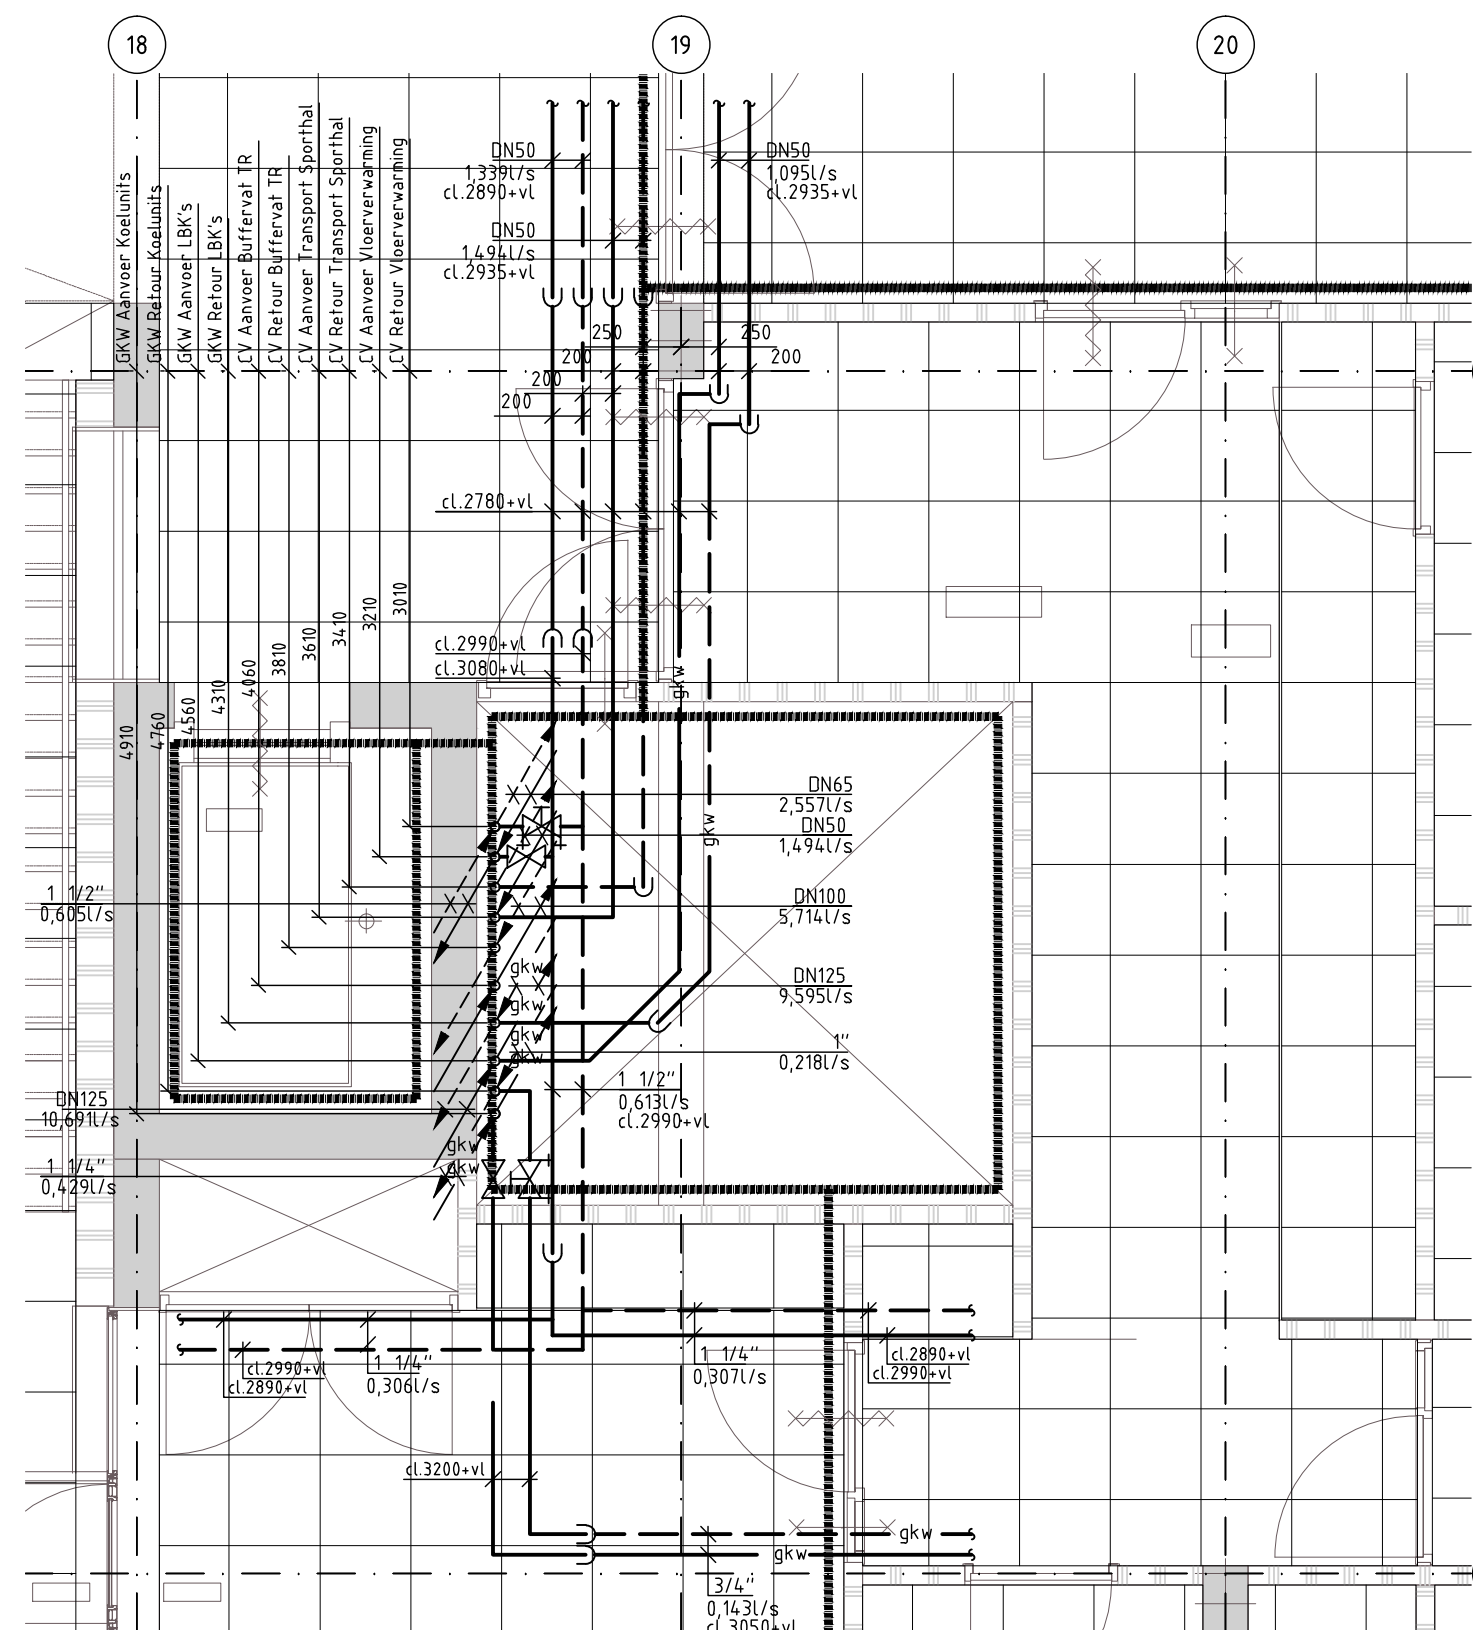


Schaal 1:50

Doorsnede aangepast door:
Kuijpers Installaties

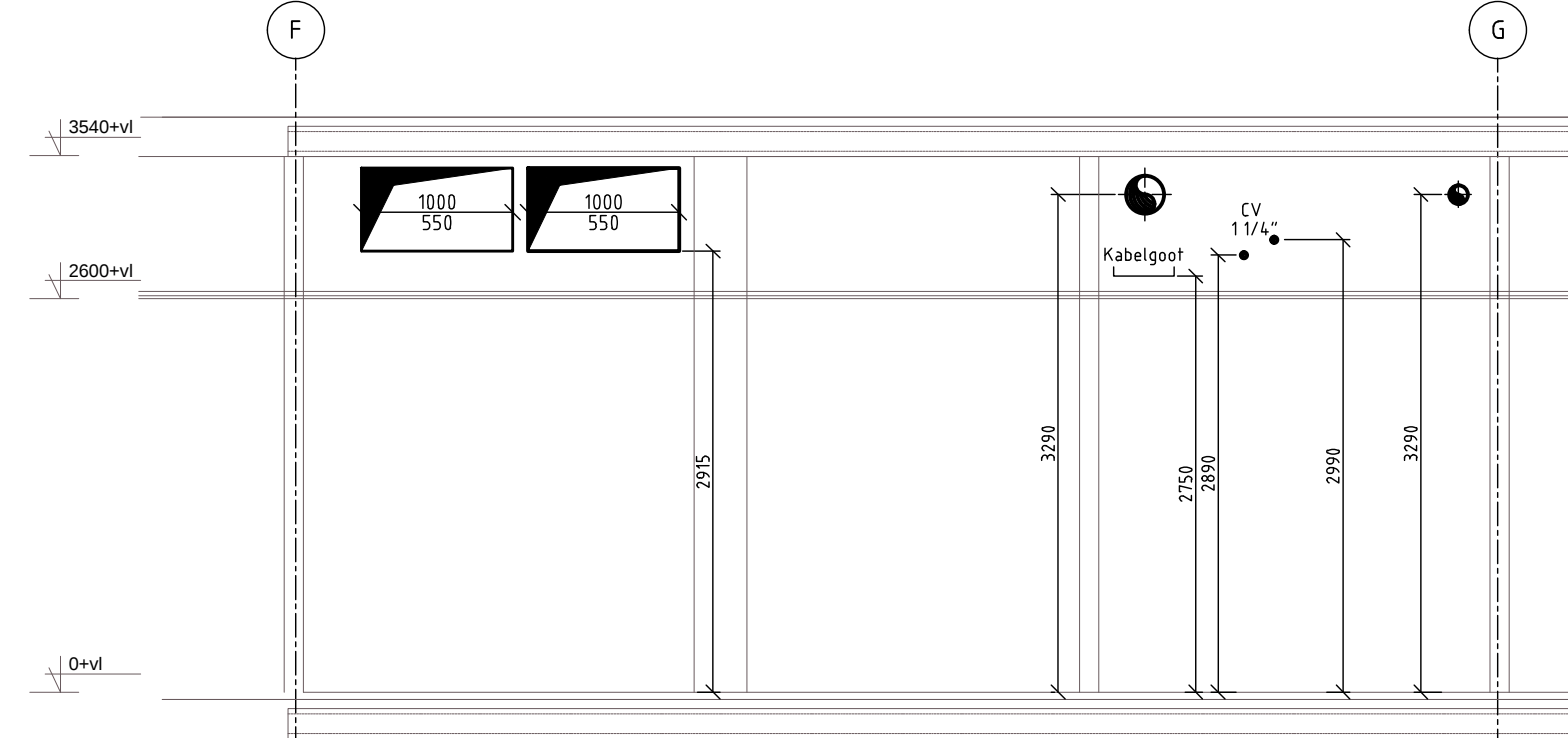

Schaal 1:50

Doorsnede aangepast door:
Kuijpers Installaties

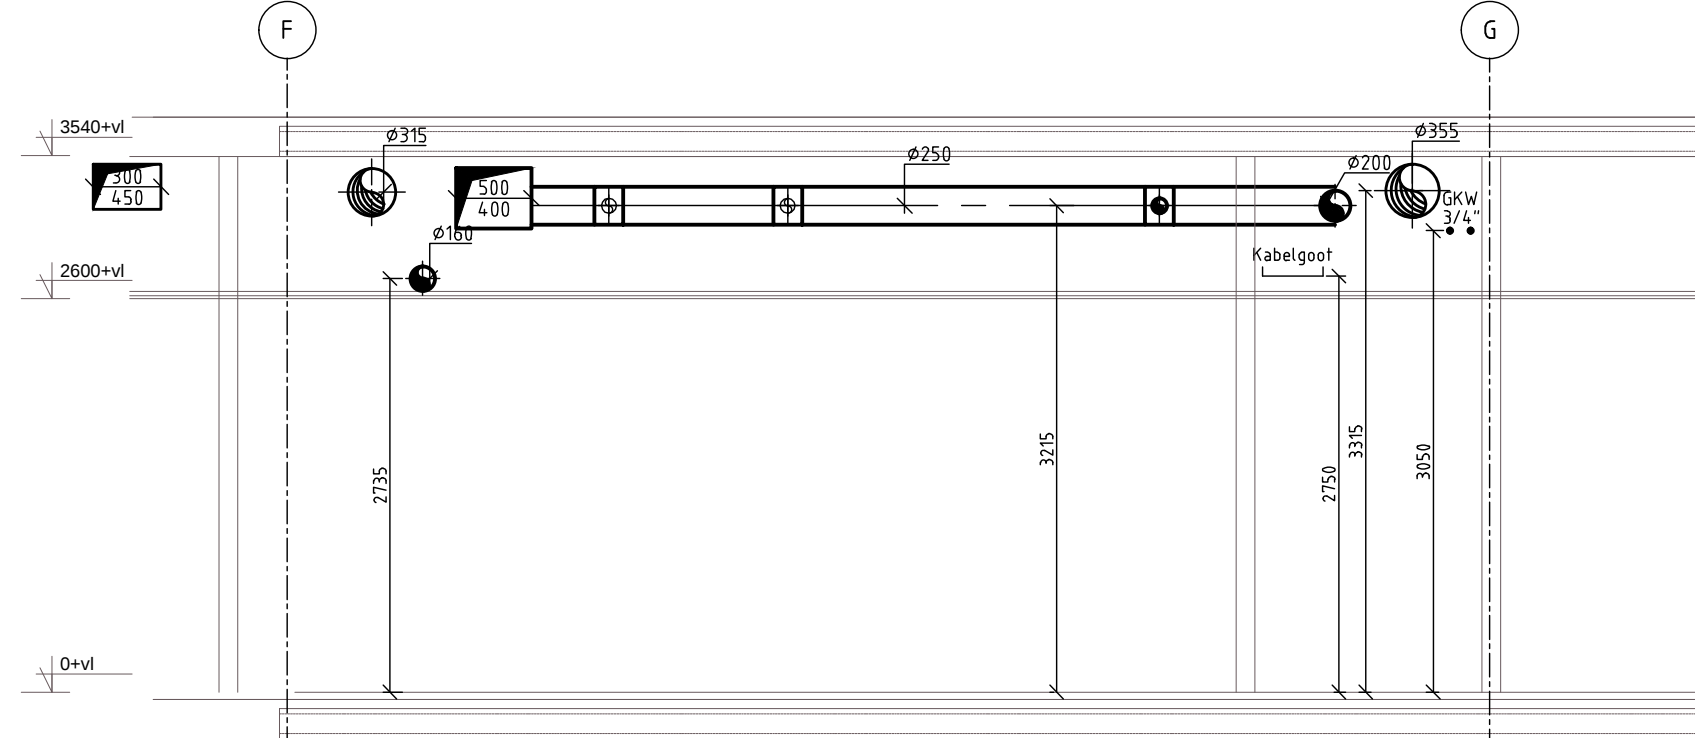

Schaal 1:50

Gemeente Amstelveen

Vastgoed Bouwzaken
Laas Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Postbus 4, 1100 BA Amstelveen, T (020) 540 46 66, F (020) 540 41 42

DMV ARCHITECTEN

WHR

WHR Installatie-adviseurs bv
Maatschappij van de
Werkzaamheden
Postbus 1305
T: 020-242 02 00
F: 020-242 02 00
E: w@whr.nl
W: www.whr.nl

REVISIE APRIL 2013

Wijziging	Getekend	Omschrijving	A0	Datum	-	Definitief	Datum
Schaal	1:500	Formaat				Getekend	MK
Amstelveen College en Sporthal						Gezien	
CV- en GW-installaties 1e verdieping college						Accoord	
						Projector	2011180
						Tekeningnr	WIA-CV
						Bladnr	

Kuijpers

De Meern
Tel: 030-6629300
Fax: 030-6629301
www.kuijpers.com

Dit tekeningblad is een deel van een project dat kan worden gebruikt voor andere projecten. Het is niet toegestaan dit tekeningblad te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan dit tekeningblad te verspreiden of te verspreiden.

AutoCAD file: W1