

Renvooi



Luchtkanaal rechthoekig Toevoer




Luchtkanaal rechthoekig Retour



Luchtkanaal rond Toevoer




Luchtkanaal rond Retour

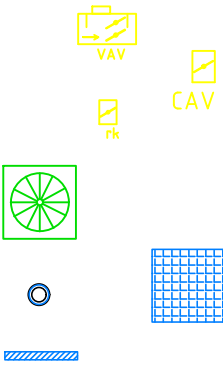

VAV klep

CAV klep

Regelklep



Luchttoevoerrooster

Luchtafzuigrooster



Flexibel kanaal



Aanwezigheidsdetectie



Standenschakelaar

-50

+100

Ventilatiedebit

Renvooi



Rioleringsleiding



Koudwaterleiding




Warmwaterleiding



Hemelwaterafvoerleiding




Gasleiding

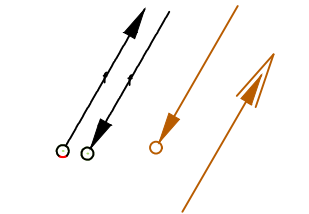

Zak en stijgleidingen

Beluchtingsleidingen



Leidingwerk verwarming/koeling

Leidingwerk koudemiddel



Airco binnendeel



Airco buitendeel



Radiator met thermostaatknop

Opmerkingen

- Leidingafschot minimaal 5mm/m.
- Maatvoering in het werk controleren.
- Rioleringsleidingen tot op bestaande leiding
- Koudwaterleidingen isoleren met armaflex, 9mm dik.
- Waterleidingen onder de vloer. in koude zones.
- Toestellen en aansluitingen conform leverancier sanitair
- Alle maten controleren in het werk. Deze tekening is ter indicatie.
- Verwarmingsleidingen, in onverwarmde ruimten en boven verlaagd plafond, isoleren met wol, 35mm dik.
- Verwarmingsleidingen, waar mogelijk instorten in de afwerkvloer.

BESTEK

				project:	onderwerp:	opdrachtgever:
			par.:	Harmonielaan 2	Renvooi	ROC MNL
			datum wijz.:	ROC Midden NL	Werktuigkundige installaties	
				STRAKKS INGENIEURS	datum:	proj.nr.: 21063
					01-08-2022	getekend: SM
					Formaat: A3	tek.nr.: B-B-RENVOOI
					gezien: AH	status: DEFINITIEF