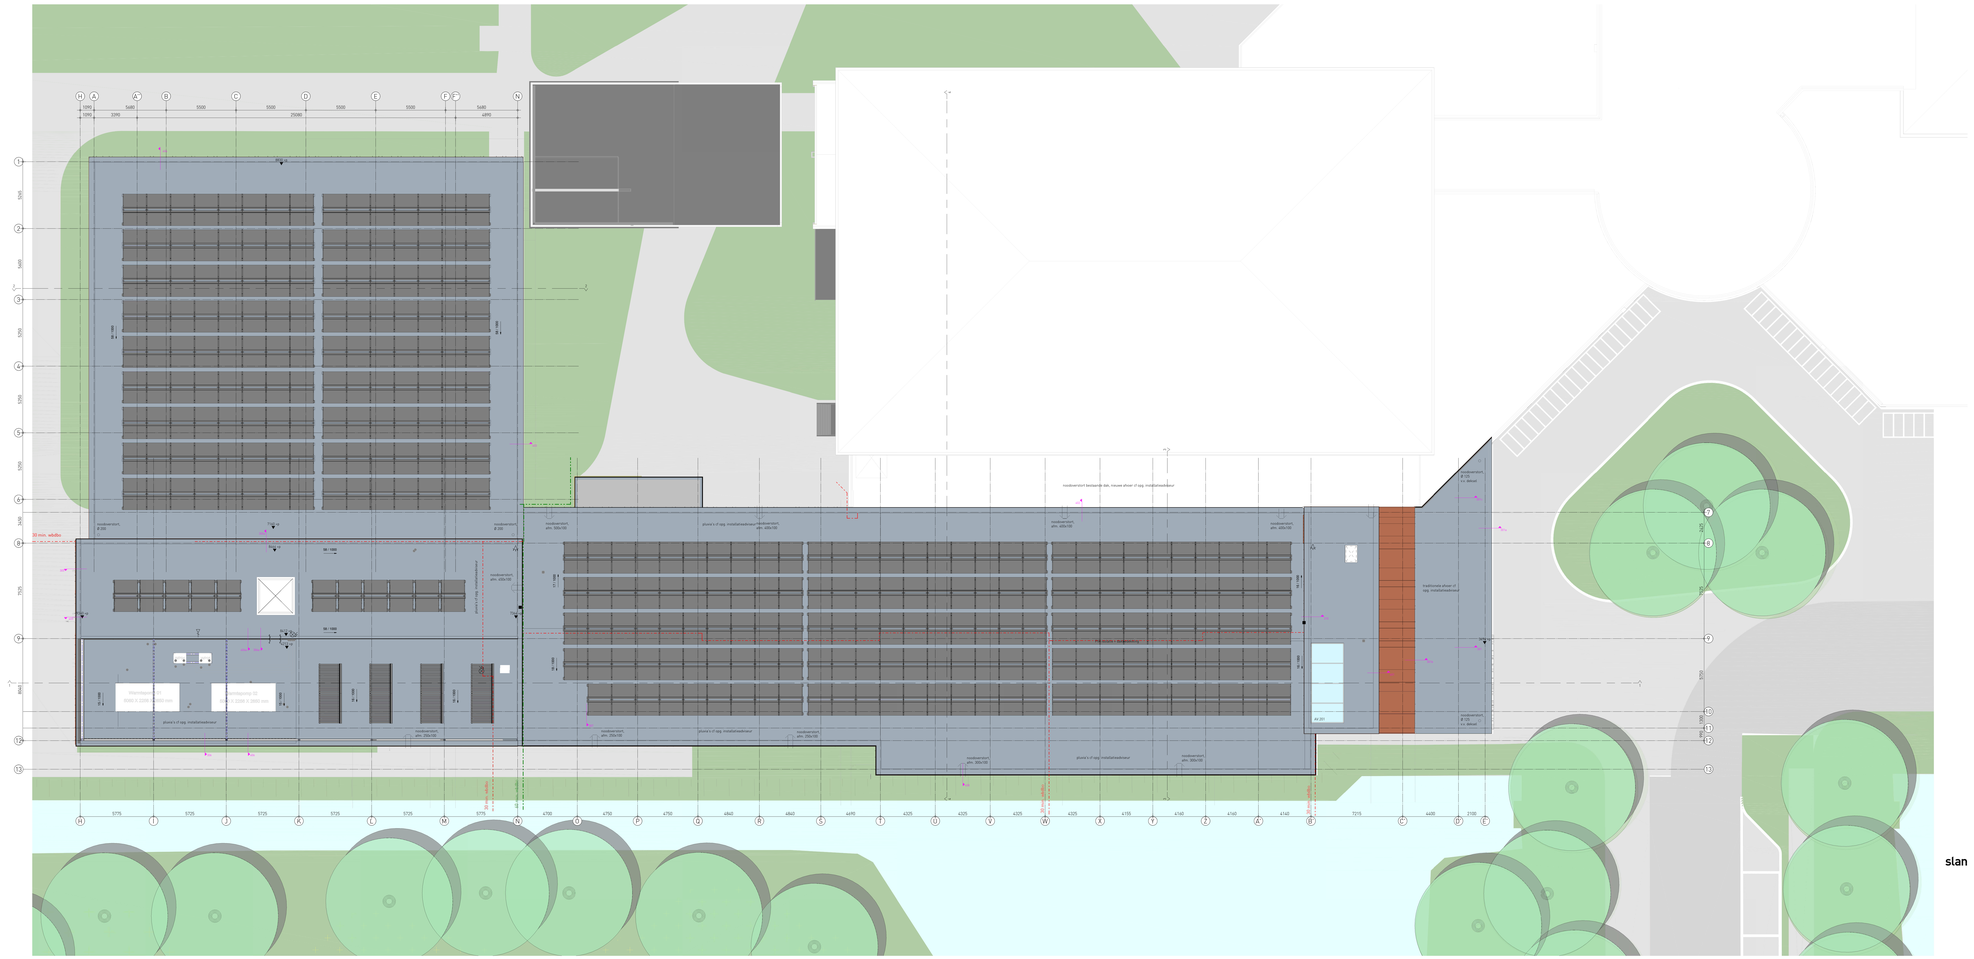

Nummer	Ruimte	Oppervlakte
M01	ontslag	412 m²
M02	ontslag kantoor	37 m²
M04	buffercelder	30 m²
M05	buffercelder	33 m²
M06	buffercelder schoeiler	13 m²
M07	buffercelder buitenland	28 m²
M08	buffercelder met bestaande ramen	36 m²
002	verbindingsgang entree	16 m²
003	entreehal	80 m²
004	gang	13 m²
005	toilet dames	9 m²
006	toilet heren	9 m²
007	toilet heren	6 m²
008	toilet MIVA	4 m²
009	berging	6 m²
010	reservering toekomstigen lift	5 m²
011	kinderopvang	24 m²
012	kinder personeel heren	23 m²
013	kinder personeel dames	23 m²
014	mediatheek/winkel	1 m²
015	mediatheek	1 m²
016	nulde inlaatgang	176 m²
017	schone overgang	99 m²
018	gezinscabines	13 m²
019	gezinscabines	13 m²
020	wisselcabines	7 m²
021	groepsleeskamten	112 m²
022	wisselcabines buiten	12 m²
023	wisselcabines buiten	12 m²
024	gezinscabines buiten	13 m²
025	gezinscabines buiten	13 m²
026	douchecentrale buitensport	11 m²
027	toilet dames buitensport	10 m²
028	toilet heren buitensport	7 m²
029	berging	6 m²
030	MIVA buitensport	4 m²
031	MIVA kleden	4 m²
032	werkruimte	5 m²
033	wasruimte	5 m²
034	kleedcentrale	23 m²
035	toilet dames	16 m²
036	toilet heren	11 m²
037	berging	10 m²
038	wedstrijdbad	528 m²
039	kinder toilet	1 m²
040	EHBO / jury	29 m²
041	berging algemeen	29 m²
042	berging verlengstig 1	38 m²
043	berging verlengstig 2	38 m²
044	trap	4 m²
045	kookruimte	15 m²
046	consumptiruimte	13 m²
047	kleedruimte	13 m²
048	mindjebakers Aveerlijpsch	5 m²
049	gang	99 m²
050	sportfoc. (meer ass / comm.	56 m²
051	kleedruimte	23 m²
052	trainersdoor	23 m²
053	vergaderr. klein	14 m²
054	vergaderruimte groot	53 m²
055	trainer	12 m²
056	fitnesse	32 m²
057	zwembad	30 m²
058	fiedkantoor	10 m²
059	sportservice	75 m²
060	sportservice / centrine / keuken	18 m²
061	jachtvoorzieninn	37 m²
062	trap	4 m²
063	werkkoor	4 m²
064	toilet heren	4 m²
065	toilet dames	4 m²
066	technische ruimte	15 m²
067	hetsenstelling inpendig	23 m²
068	magazijn	160 m²
100	omwegkitcentie	30 m²
101	trap	4 m²
102	technieek	20 m²
103	trap	4 m²

renvooi

- beton/zand
- betonsteen metselwerk
- isolatie
- stoomo metalstukkend
- HSB gestekeerd
- aluminium sloegeselsystemen buiten
- houten binnendeurkozijn
- aluminium buitenkozijn buiten
- aluminium binnenkozijn binnen
- houten binnenpui
- hardglazen schedelgoaand
- deur, dra zelfsluitend is uitgevoerd
- deur, dra zelfsluitend is uitgevoerd en in combinatie met een rookwerende deur WBDBO
- beld aan rookcrisis 60 minuten

alle deuren min. doorgang van 850 mm vlgs. bouwbesluit.
deuren en puien in schachtgen met 30/60 minuten WBDBO dienen aan dezelfde eisen als de betreffende scheiding te voldoen.
bepaling van ontwikkeling van brand, de materialen moeten voldoen aan klasse 2 en 1? 75/76/0/0 en 60/60

- 20 min. WBDBO
- 30 min. WBDBO
- 60 min. WBDBO

- brandblusser
  uitvoering conform NEN 2559 en NEN 4771-2
  aanbouding met pictogram conform NEN-EN-ISO 7010
- brandslangkoper Ø= m
  uitvoering conform NEN 2559 en NEN 4771-1
  aanbouding met pictogram conform NEN-EN-ISO 7010
- handmelder
  uitvoering conform NEN 2559 en NEN 4771-1
  aanbouding met pictogram conform NEN-EN-ISO 7010
- nuttige voorzien van noodverlichting conform NEN-EN 1838
  pictogrammen conform NEN-EN-ISO 7010
- multimedia aanbouding (hoogspanninstrichtingsmaatvoorz), uitvoering conform NEN-EN 1838 en NEN 3011
  pictogrammen conform NEN-EN-ISO 7010
- Multiblaser weerop meer dan 100 personen zijn aangewezen, te openen door 1ch9e drukt tegen de deur of een ander gedeelte van de deur. Deuren moet voor nich-brandst van de deur aangebracht ook paniekbeslag, die sluitset — aant NEN-EN 1125
- deur weiko te openen is onder gebruik te maken van een sluizen en ontmoedelijk over de ten minste eenzelde breedte ten eenen gespend
- automatische schuifdeur bij opening wegval gekoverde openingsbijlaten in gespende stand sluiten of handmatig te openen (zo dieso instructie dient zichtbaar op de deur te zijn aanwezig).

Het ontwerp voldoet aan de eisen voor integrale toegankelijkheid zoals gesteld in de Integrale Toegankelijkheid Standaard 2018

maatvoering
Peilmaten: Pw1 = 00 = ± 0, afgewerkte vloer van ruimte 001 (entree) overige peilmaten zijn t.o.v.Pw1

- Voor constructieve elementen, zie de tekeningen van MOP ingenieursbureau te Nieuwegein
- Voor installaties, zie de tekeningen van Installatiebureau Van Dijk
- Voor brandveiligheid, zie rapportages van Rosmalen Bouw- en Ontwikkelaars te Apeldoorn.

sanitaire ruimten: stoeren en wanden bekegeld en wanteerbrilt afgewerkt volgens de NEN-normen

hekwerken op vloerafschedelingen bk. op 1000vloeiwaqet
leuningen bij trappen op 900 mm aan trapzijl.

noodoverstort, aantal en afmeting conform opgave constructeur

alle glas uitvoeren conform:
NEN 2608 2011 - veiligheidsbeglazing in gebouwen
NEN 2608 2011 - constructieve veiligheid van glas in gebouwen

wm - wapnachrina
wd - weardrager

kadaster/nat beheerd
gemeente Amstelveen
sectie M
nummer 6621 6620

plaatselijk bekend:
straat Amstelveen
huisnr. 239
postcode + plaats 1185 LN Amstelveen

slangen+koenis architecten

Swammerdamweg 17
3621 NP Loenersloot

T +31(0)20 6888044
F +31(0)20 6888074

E contact@slangenkoenis.nl
I www.slangenkoenis.nl

Plan: **zwembad te Amstelveen**
Onderdeel: **dakaanzicht**
Ontwerp: erik slangen
architect
Gekeerd: dioeve hummelink
Schaal: 1:100
Datum: 14.04.2023
Gewijzigd:

Project nr. 2021032-T0-13