


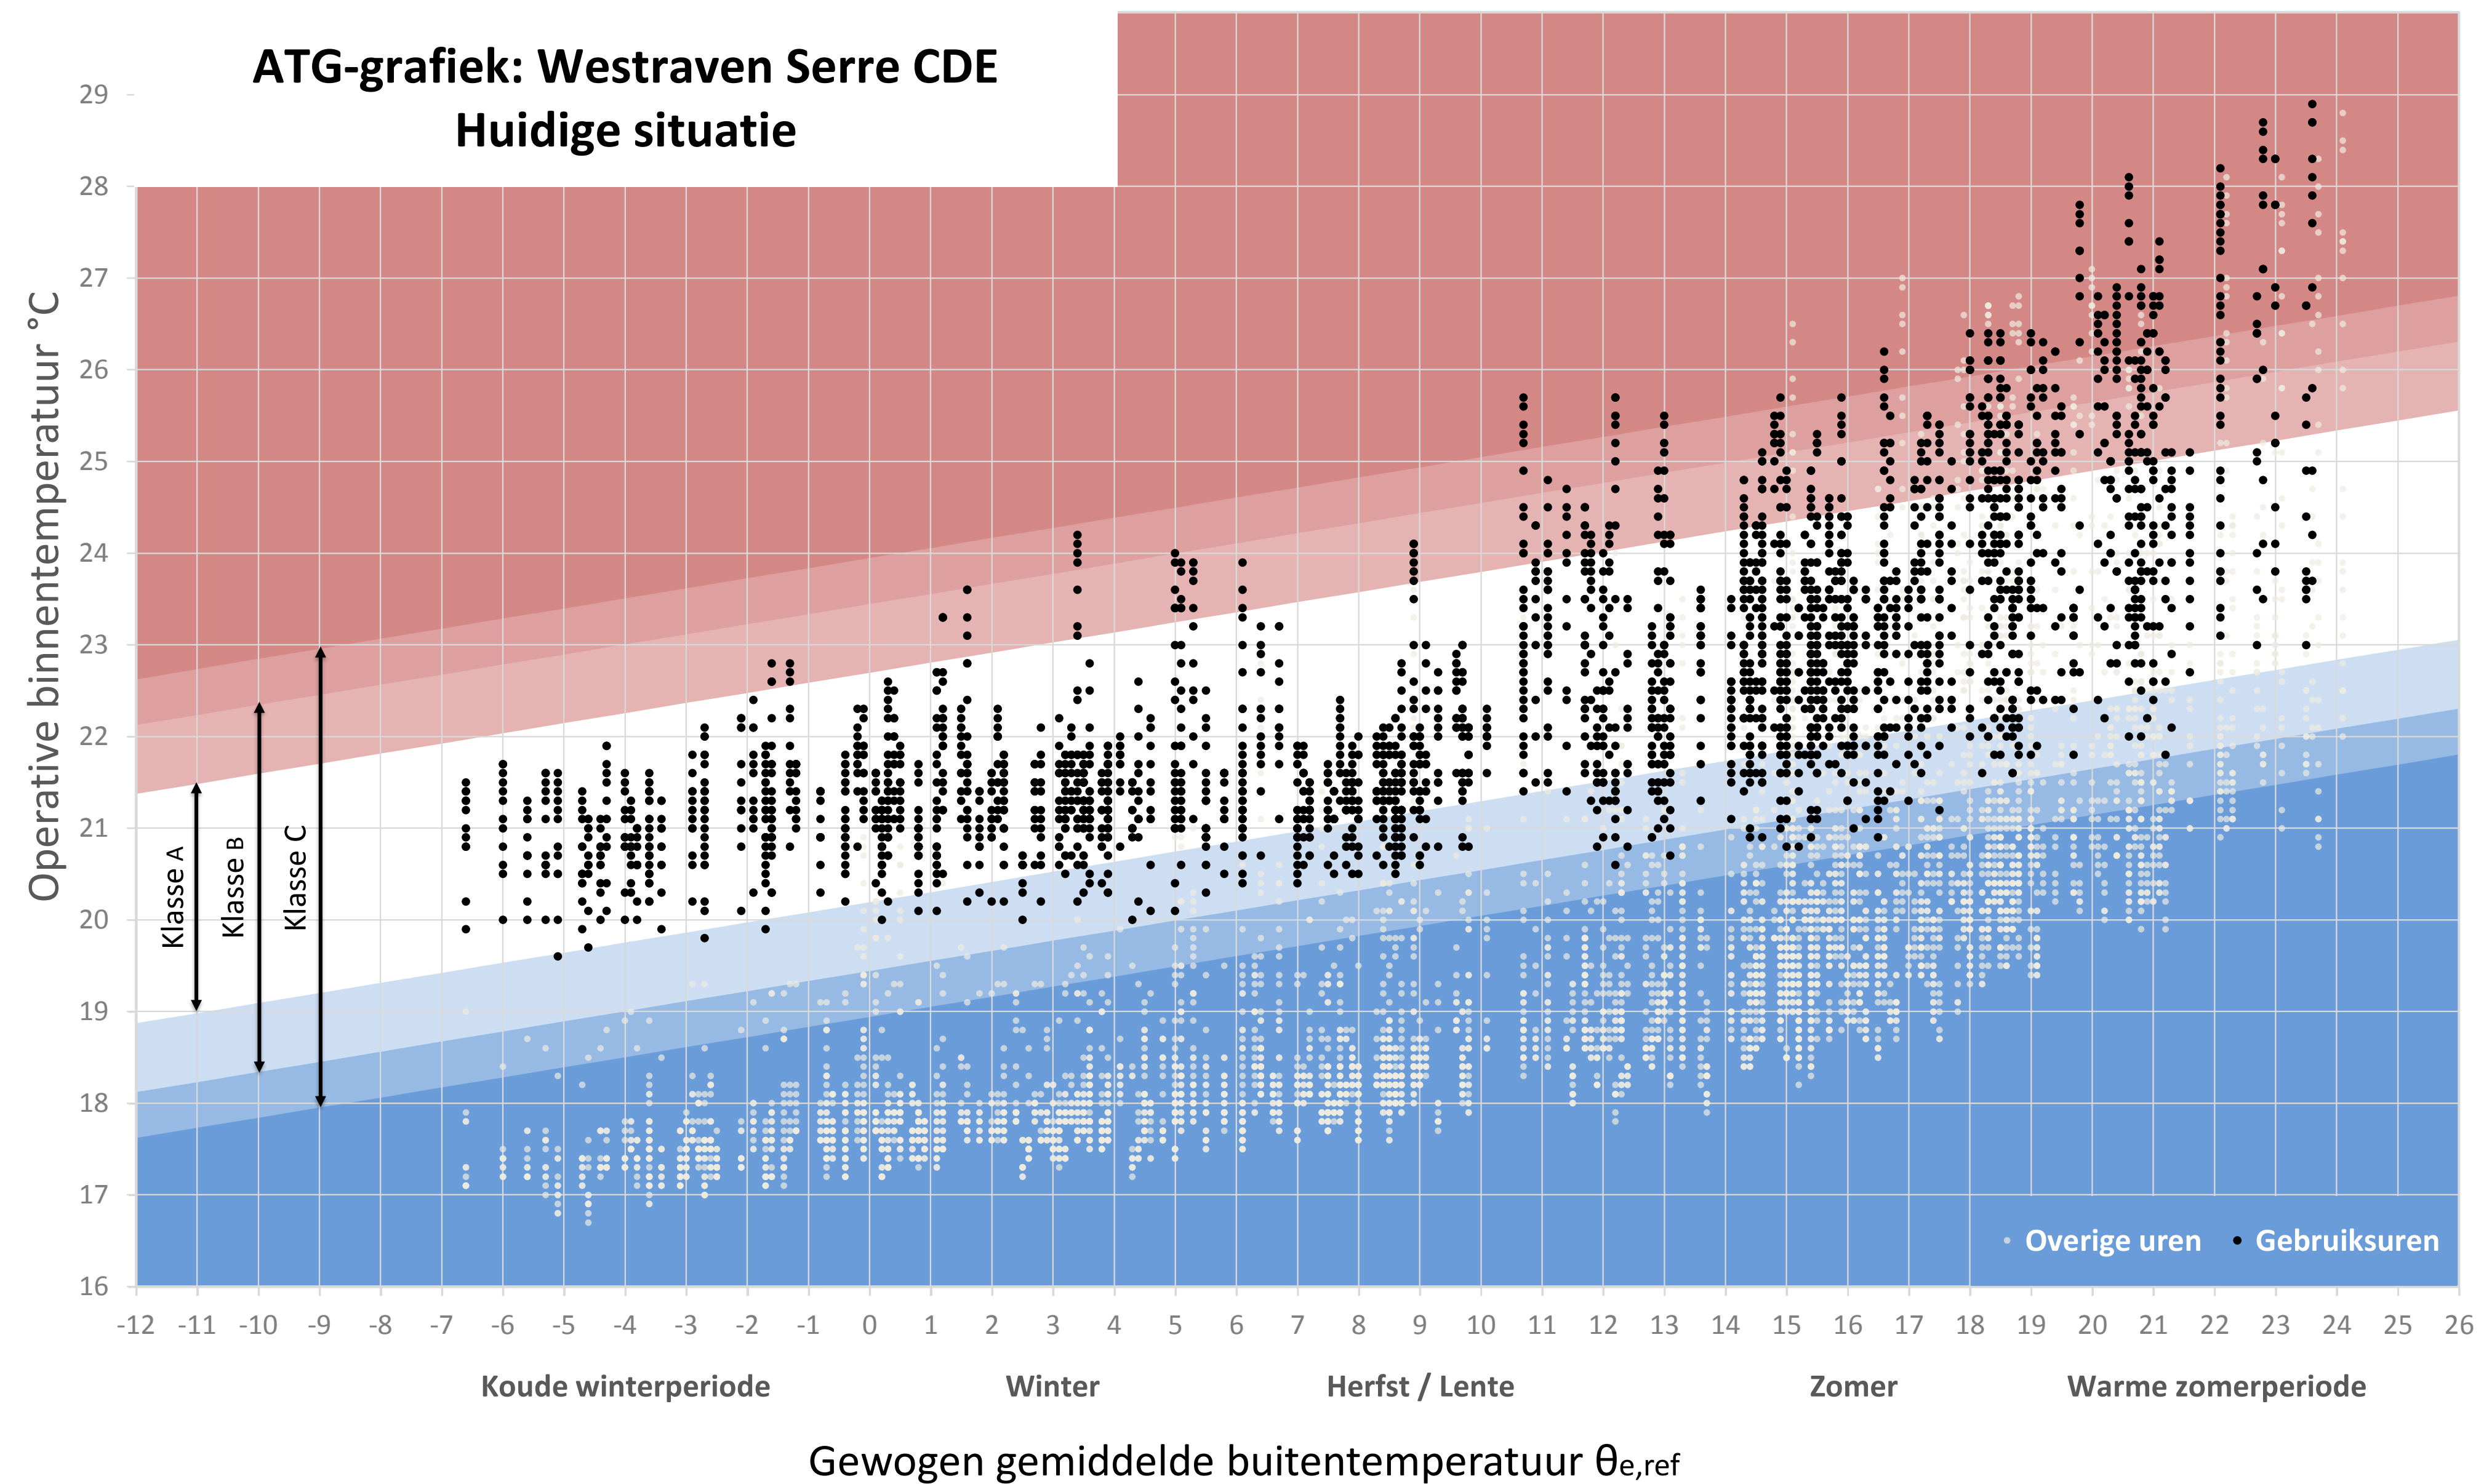

Rekenperiode:
Geheel jaar: NEN 5060 5%


Type binnentemperatuur:
Operative temperature


Gebouwklimaatype
Bèta

Gebruiksuren binnen klimaatklassen:

Acceptatie	Uren:	Percentage:
>90%	2.318	74,3%
90%-80%	541	17,3%
65%-80%	125	4,0%
<65%	136	4,4%

Klimaatclassificatie:
Klasse D

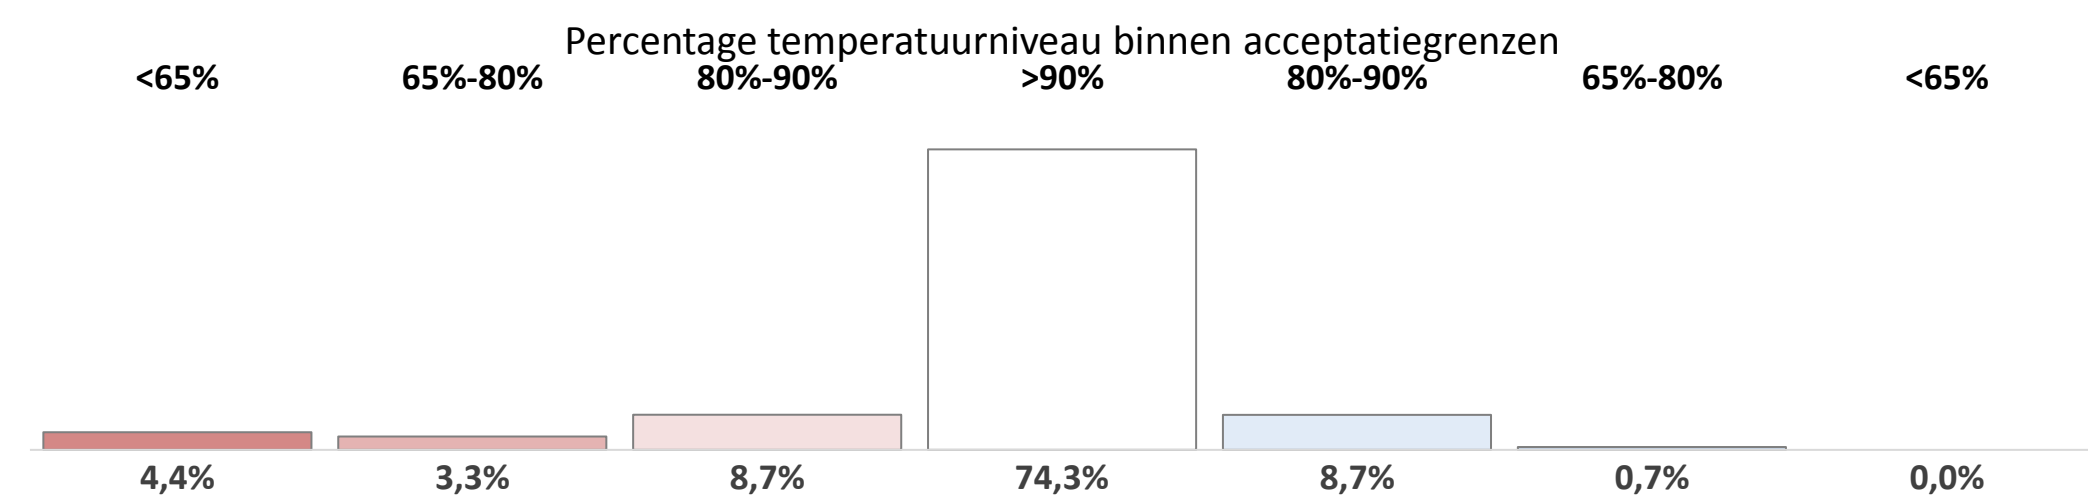

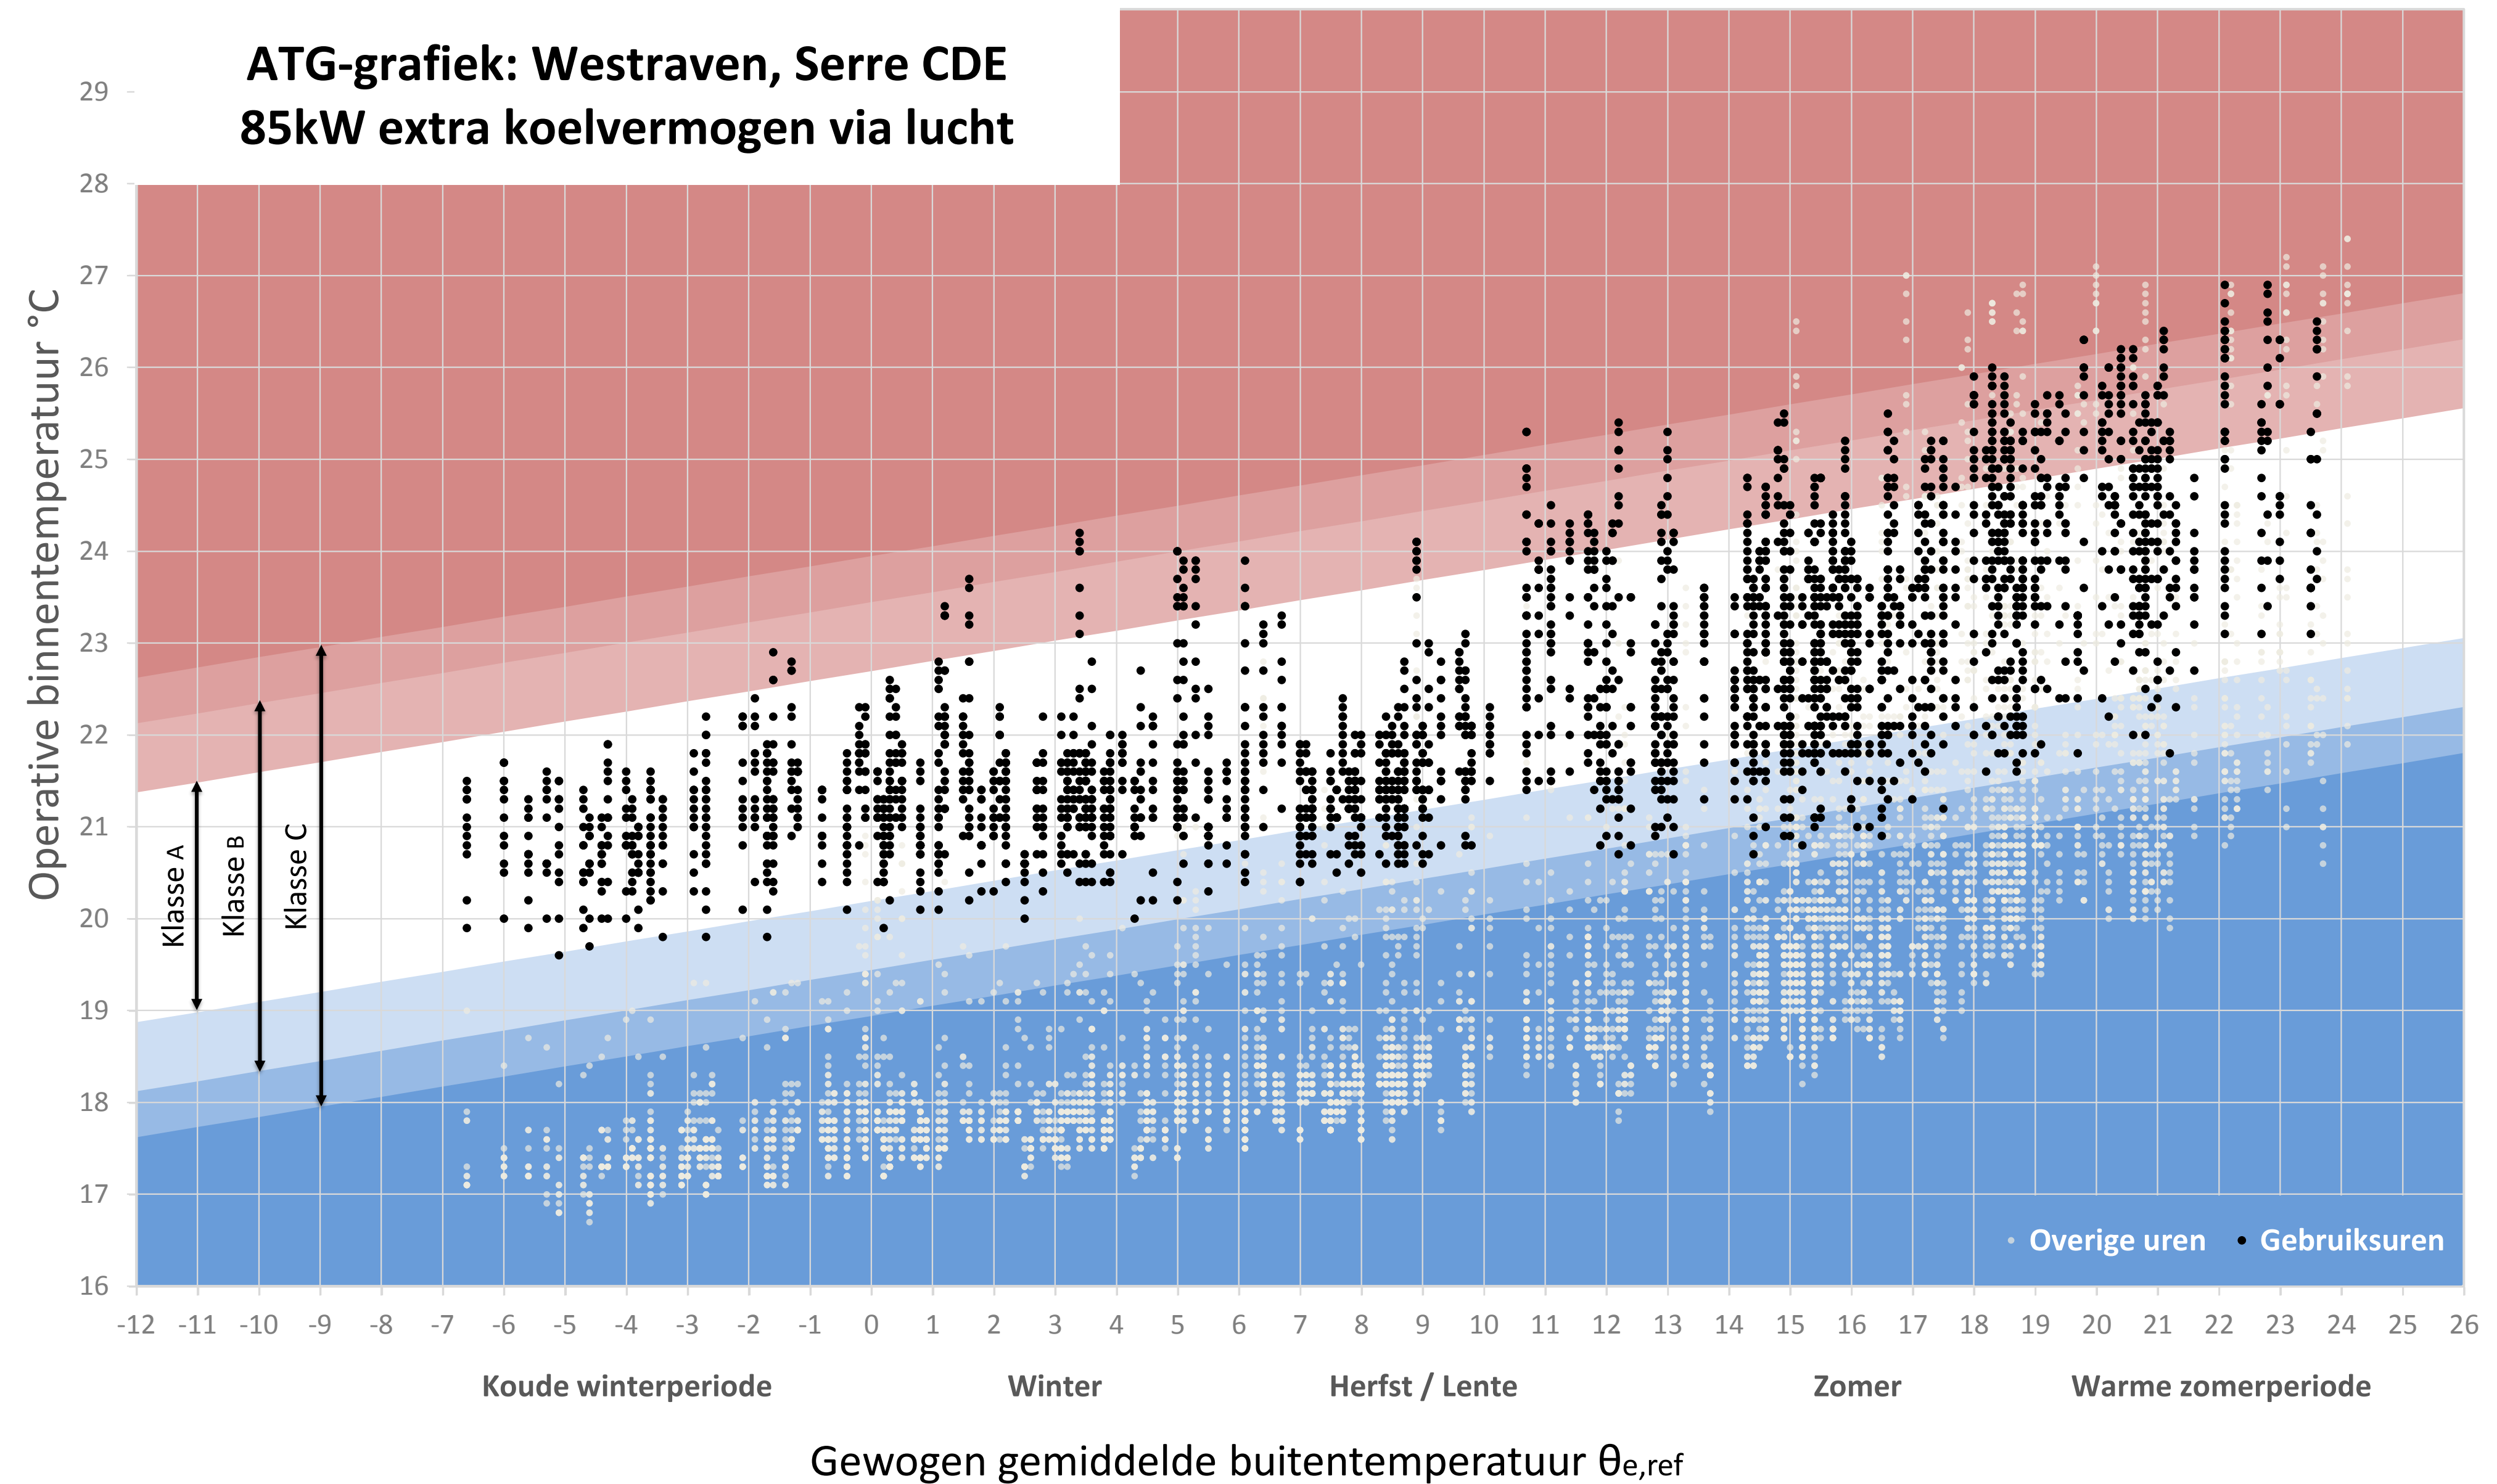

Rekenperiode:
Geheel jaar: NEN 5060 5%


Type binnentemperatuur:
Operative temperature


Gebouwklimaatype
Bèta

Gebruiksuren binnen klimaatklassen:

Acceptatie	Uren:	Percentage:
>90%	2.423	77,7%
90%-80%	556	17,8%
65%-80%	121	3,9%
<65%	20	0,6%

Klimaatclassificatie:
Klasse C

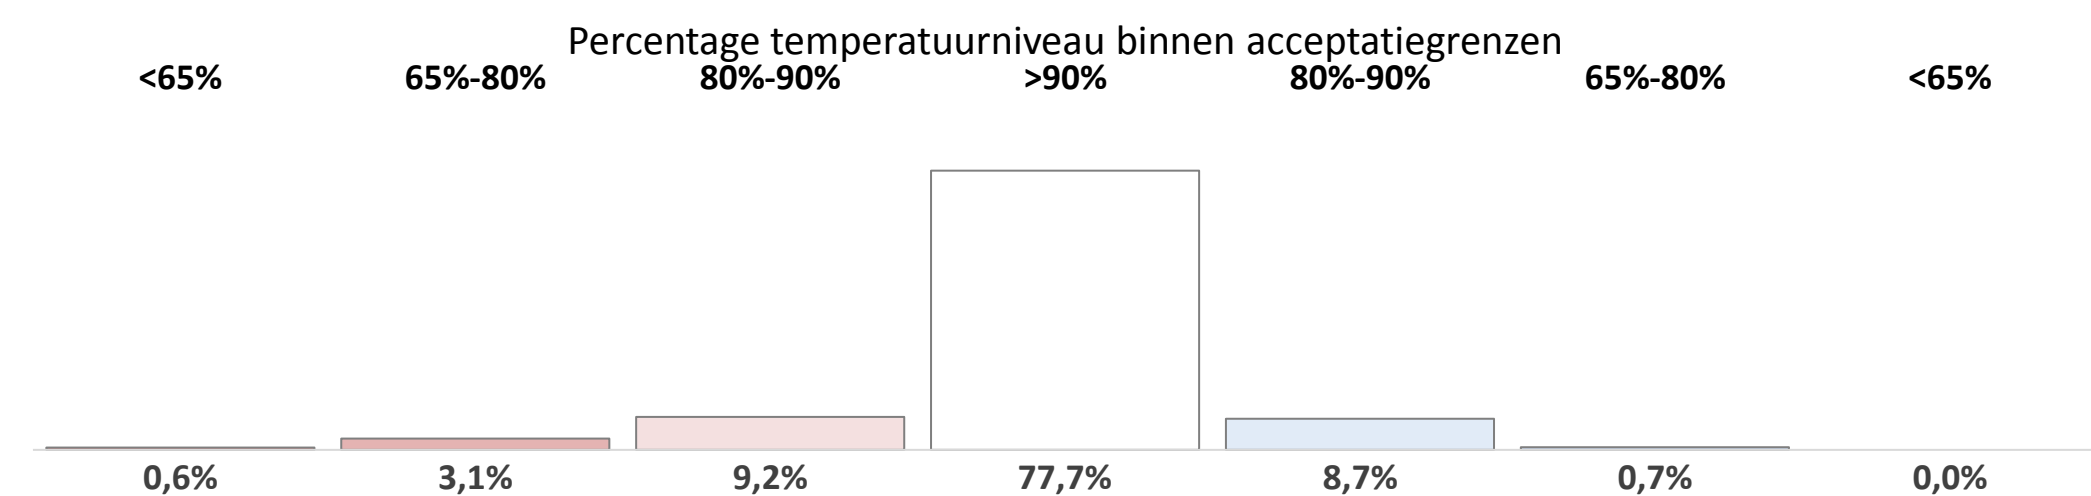

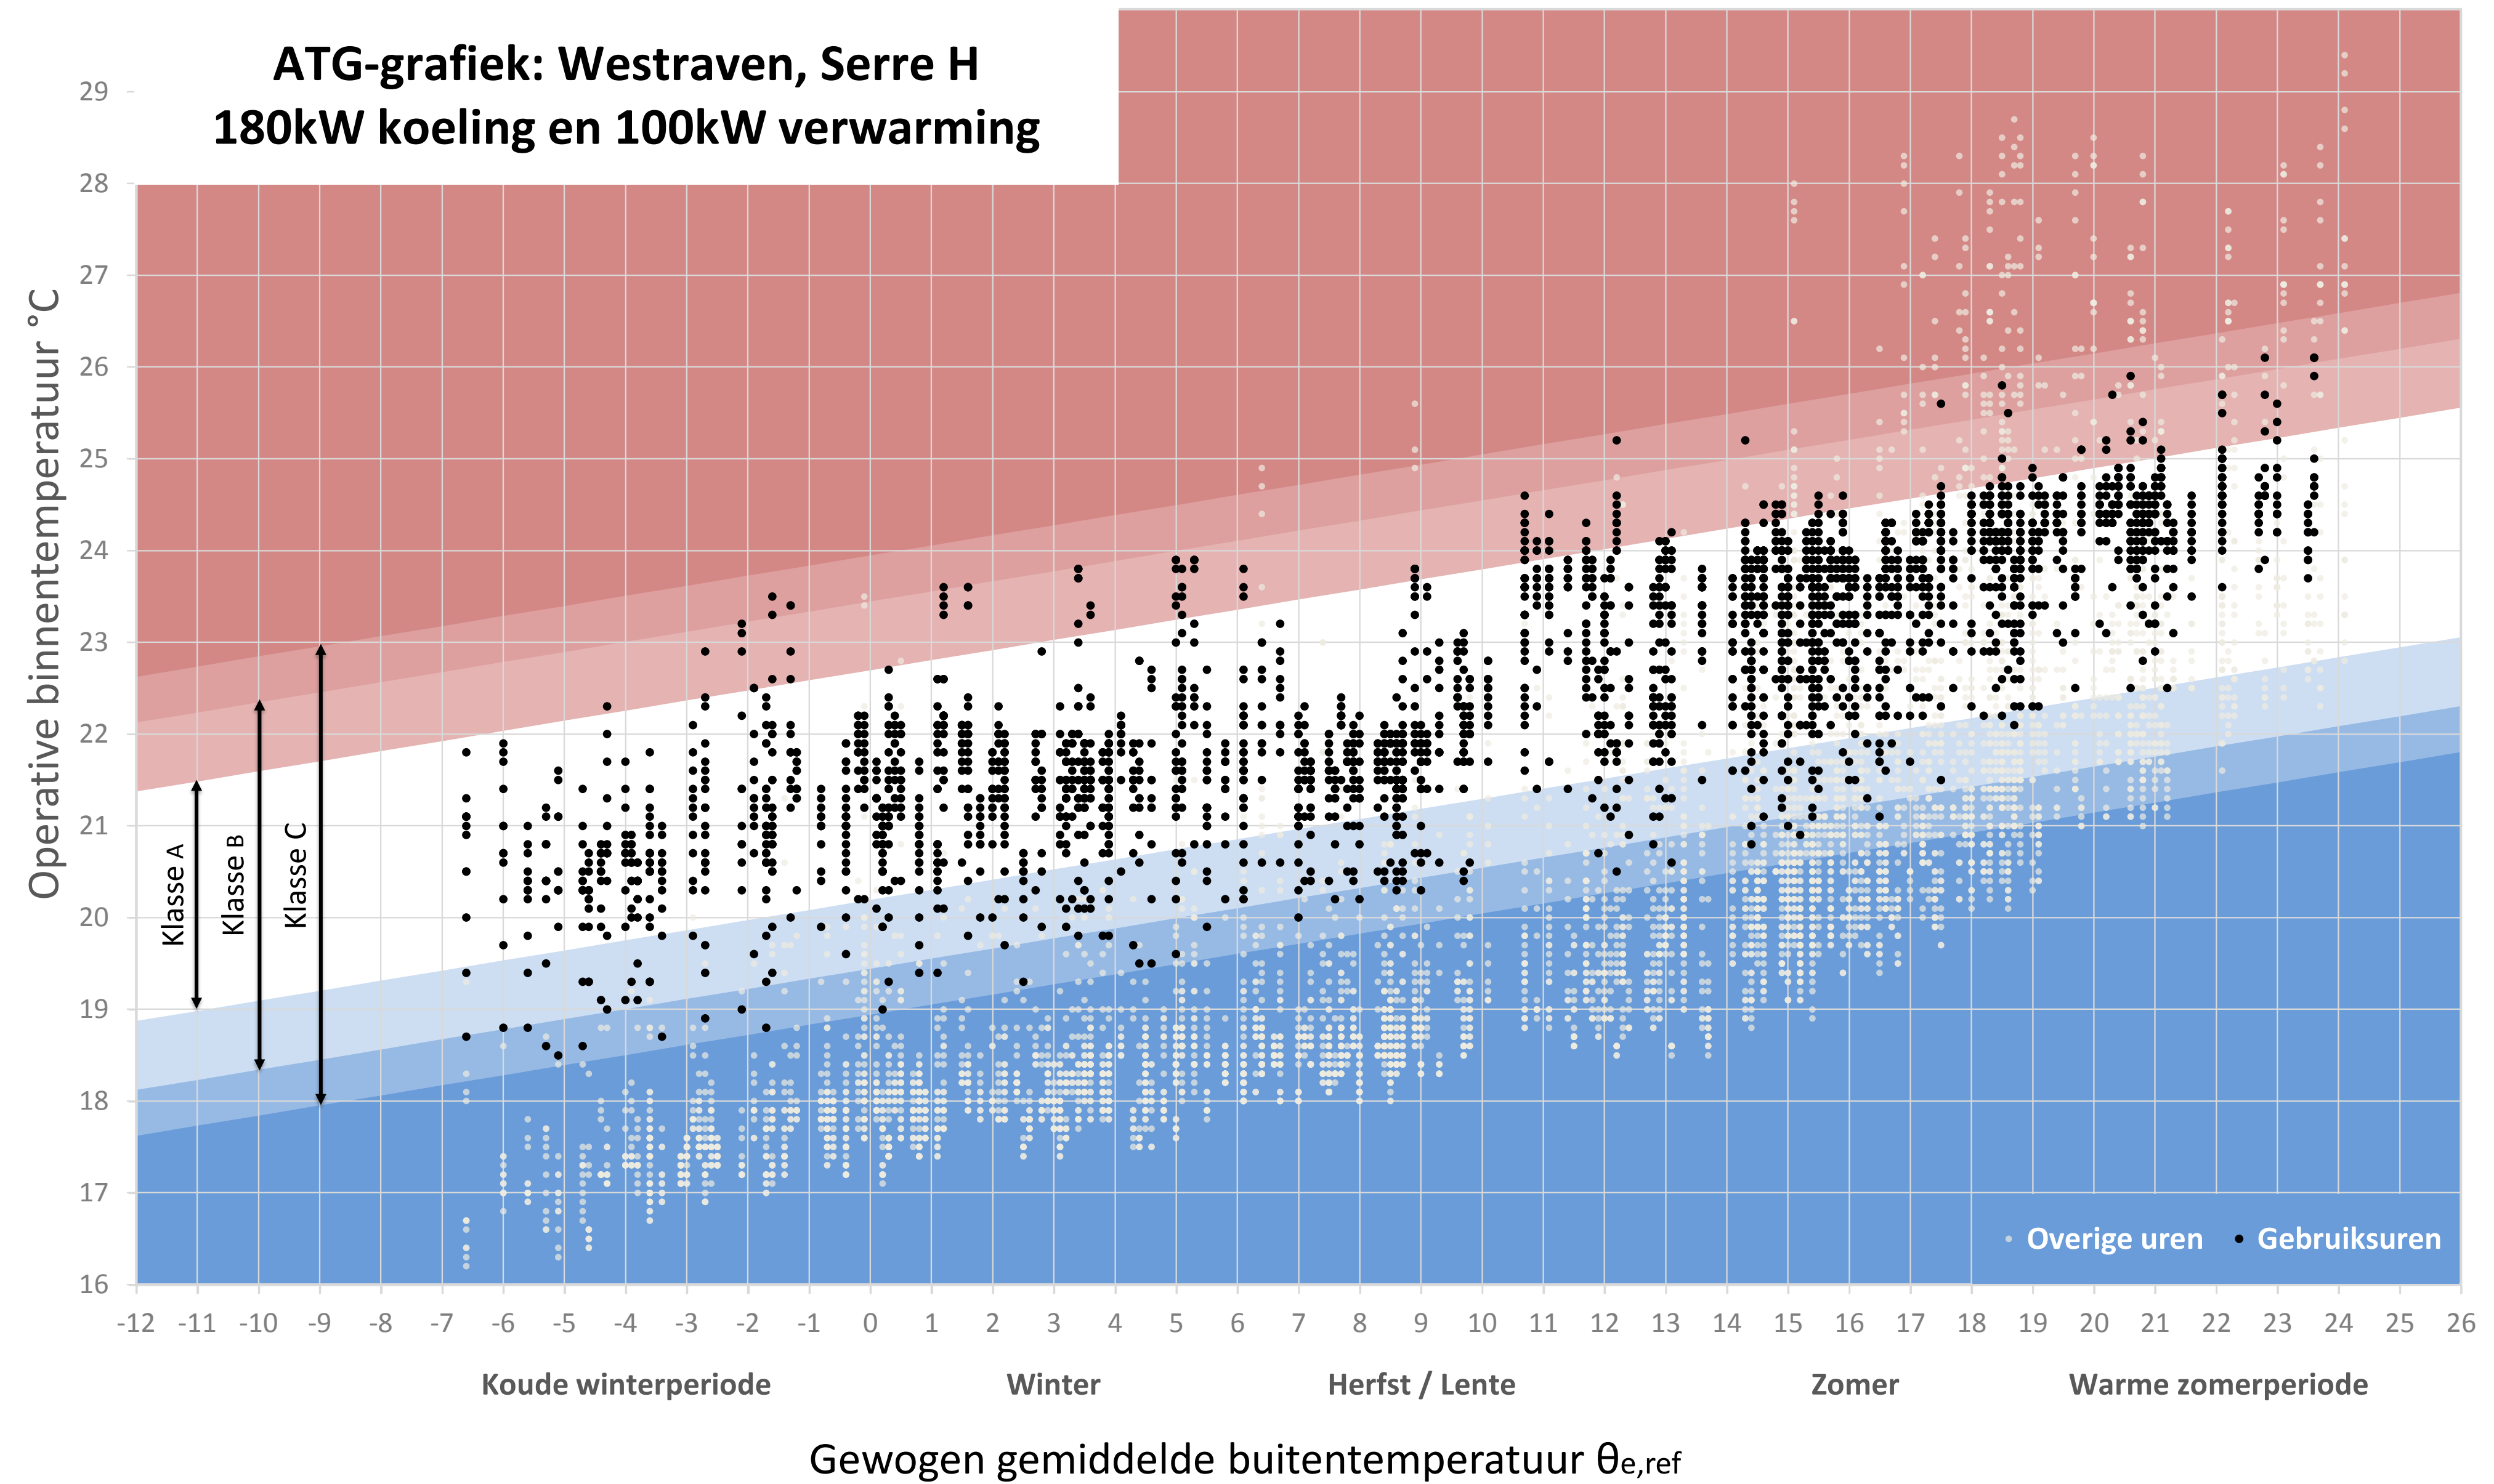

Rekenperiode:
Geheel jaar: NEN 5060 5%

Type binnentemperatuur:
Operative temperature

Gebouwklimaatype
Bèta

Gebruiksuren binnen klimaatklassen:

Acceptatie	Uren:	Percentage:
>90%	2.769	88,8%
90%-80%	294	9,4%
65%-80%	56	1,8%
<65%	0	0,0%

Klimaatclassificatie:
Klasse C

