voor aansluiting zie tekening UO-113

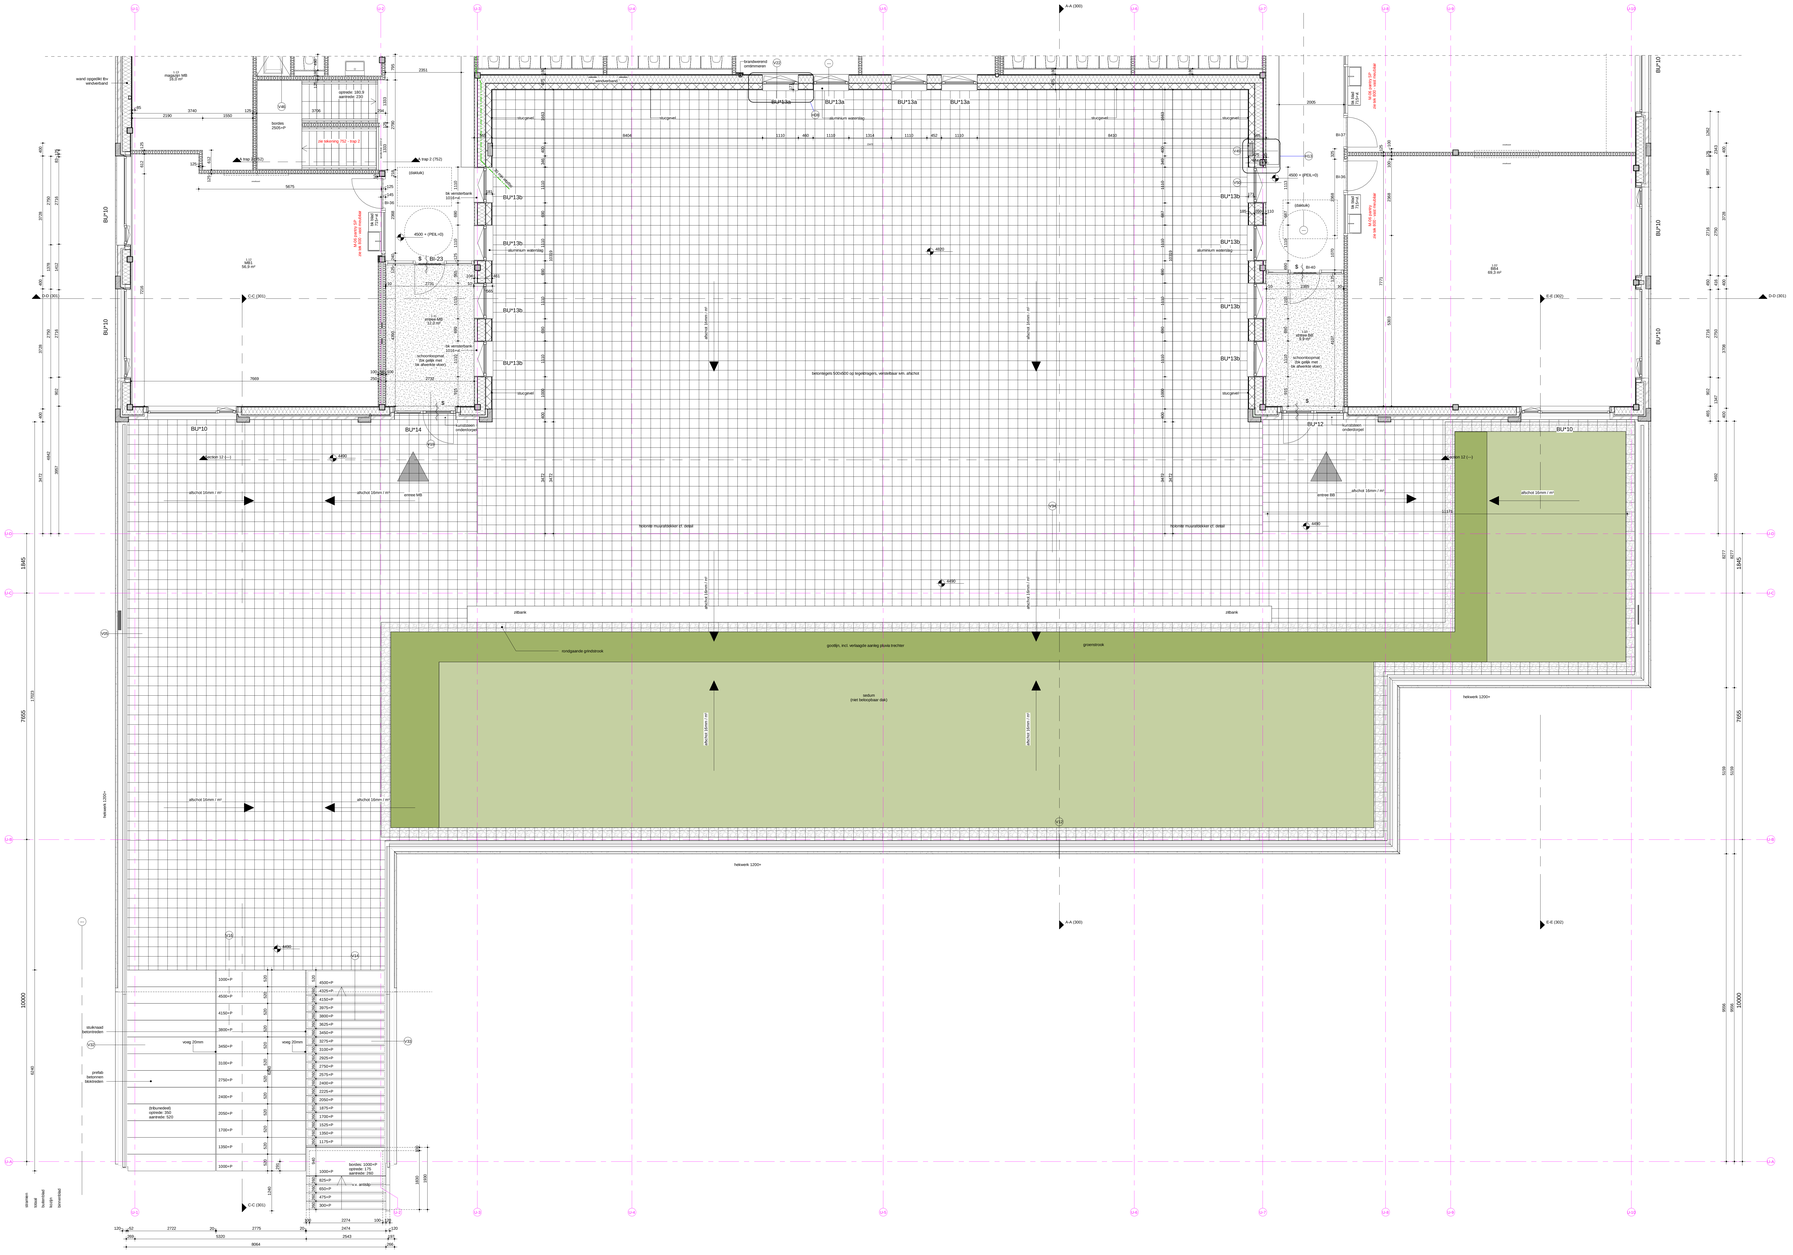


## Renvooi

pel 0 k. afgemeerkte vloer nieuwbouw = + 3.40 = 1.74 m - NAP

- metalwerk, lichtpouvre, lolitte
- betonwerkt betonpermant
- kalkzandsteen
- betonwerkt betonpermant
- houtskeletdouwwand
- staken gevelrooster (lamellen)
- lolitte
- lichte schedelgrawand, van deur tot deur aerodichtgemaakt voerdrijven volgens opgave leverancier
- aerodichtgemaakt voerdrijven
- * aerodichtgem voerdrijven volgens opgave leverancier
- aluminium buitenkozijn, R772
- houten kozijn, EI1/1,5 min
- dakdekbitte + v. dakbedekking
- schilderen, dikdan per verdeeping verschillend
- dekvaten gemaal conf. detail
- kanaalplaatvloer + v. druklaag en isolatie
- (uitvoeringen) platbrekb
- sedum dak >100 kg/m² (niet beloopbaar)
- hopkering
- knijpluik
- dichte binnendeur
- binnendeur v.v. glas
- binnendeur v.v. glasdrzwk
- 60 min WBDBO brandwerende deurmaam
- 30 min WBDBO brandwerende deurmaam
- zelfsluitende deur v.v. deurdrenger
- KW Meetfragment
- BSH inbouw brandslangkastjet, lengte & breite vlyns opg. DWA
- S/F zonder hulpmiddelen te openen, cf. tekening UO-904
- brandweerstedhet WBDBO 30 minuten
- brandweerstedhet WBDBO 60 minuten
- mosterkrching cf art. 6.2
- intersuondement buiten beldek
- P2 handlikoser
- excoriatwand (tot minimaal 100mm boven plafond doorzetten)
- draaicirkel mva 1500
- V vingerwaltig profiel

**opmerkingen**

- alle afmetingen/hoogtes/crossat ze akkoord **DWA**.
- voor aerodichtheid, vrij te kunnen verdigen gerwkmeting en WBDBO ze akkoord **DWA**.
- voor constructie ze akkoord **DWA**.
- voor constructie ze bekeurgen en bekeurgen akkoord **van Hellen**.
- voor installaties ze akkoord **van Hellen** en bekeurgen akkoord **van Hellen**.
- voor installaties ze akkoord **van Hellen** en bekeurgen akkoord **DWA**.
- indeling en bekeurgen gerwkat vrijgeen akkoord **ROIRAS**.

- doorsnede dekkgrondsm = 1500+ dikt
- bouwkeurs volgens bestaat brandcelcoeur ze NEN 1775
- bouwkeurs volgens bestaat brandcelcoeur ze NEN 1775
- elektrotechnische installatie conform ner 1010 bstaat NLT 720
- de nakurlse dorkhoek dient ik beschikken over een brandwerendheid in bu. bevestiger van 30 min.
- voor de aerodichtheid ze akkoord gerwkmeting en WBDBO ze akkoord van gerwkmeting
- voor de aerodichtheid ze akkoord ze gerwkmeting van de gerwkmeting van Hellendoorn
- voor de aerodichtheid ze akkoord ze gerwkmeting van Hellendoorn
- voorhoeve aerdpadbg conform NEN 3011, programmeg conform NVAR en NEN en 1838.
- voorhoeve aerdpadbg conform NEN 3011, programmeg conform NVAR.
- voorhoeve aerdpadbg conform NVAR en NEN en 1838.
- voorhoeve aerdpadbg conform NVAR.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- dak niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.
- aerdbaa meetcarrier opg NEN 3267.
- de voorziening aan bestaanbaar, afmetbaar en facaden
- aerdbaa meetcarrier opg NEN 3267.
- glas conform NEN 2608 en NEN 2608 en NEN 2608 en NEN 2608 en NEN 2608
- glas conform 1200+ in combinat gebonden en vergrendeldgen.
- afmetingen dosgargen min. 80x50(B) mv v.v. instemaaien en bergsgeboen.
- voor de aerodichtheid ze akkoord ze gerwkmeting van de gerwkmeting van Hellendoorn constructie
- aan ner min. gerdaanschgdgebbe sulme die volgens NEN 3267 bevestiaa dp voor schaak.
- aan ner min. gerdaanschgdgebbe sulme die volgens NEN 3267 bevestiaa dp voor schaak.
- aan ner min. gerdaanschgdgebbe sulme die volgens NEN 3267 bevestiaa dp voor schaak.
- spanggaaien weerstandsklasse 2.
- voorzieningen aan bestaanbaar (afmetbaar) en hang, en dusteen conform addebescmark wdg weren.
- mbt dnaanse elementen van de bagen grond en tandsteen wacmer van cmnaakbeadgdg.
- volgens NEN 3266 (weerstandsklasse 2). Hang, en dusteen van bewegbare delen
- aan ner min. gerdaanschgdgebbe sulme die volgens NEN 3267
- dilatatiec detailsmark cmdemcbgdg: aanbrcbm dmi kaapacaan cruiffer ecn TON.
- voorzieningen aan bestaanbaar, afmetbaar en facaden
- voorzieningen aan bestaanbaar, afmetbaar en facaden
- voorzieningen aan bestaanbaar, afmetbaar en facaden