






Rechter zijgeve

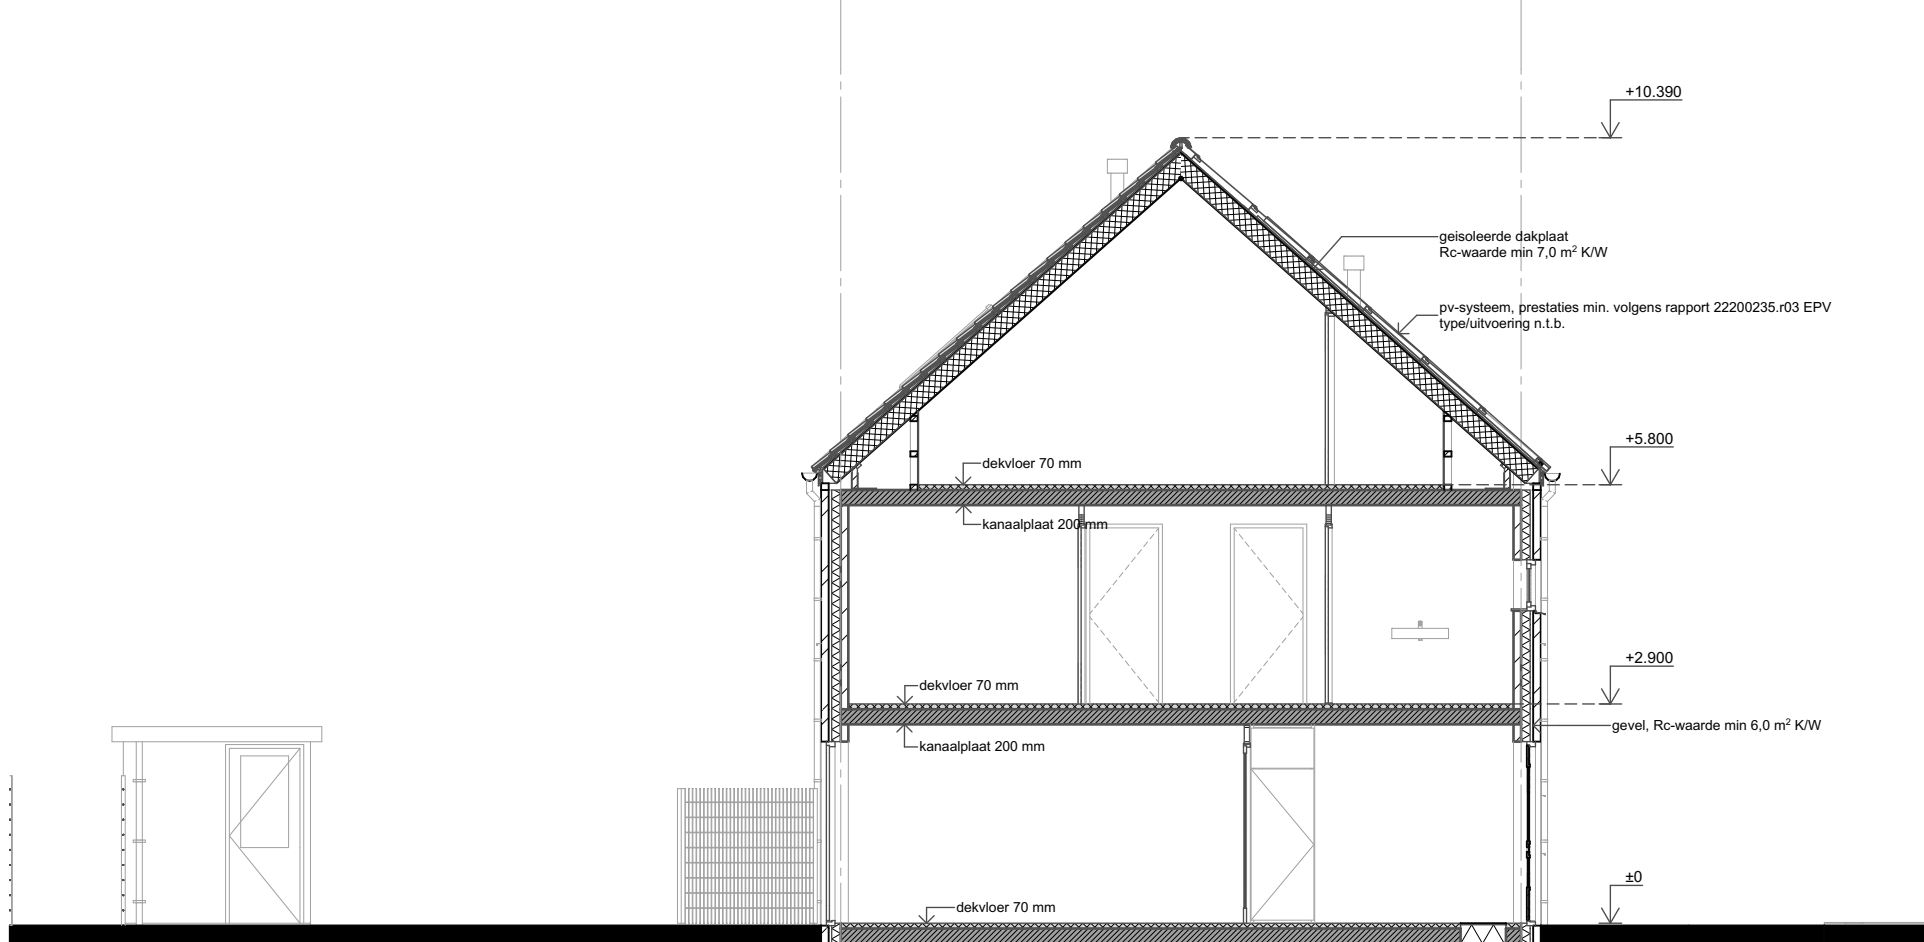


Principe doorsnede



Linker zijgevel





Begane gronc

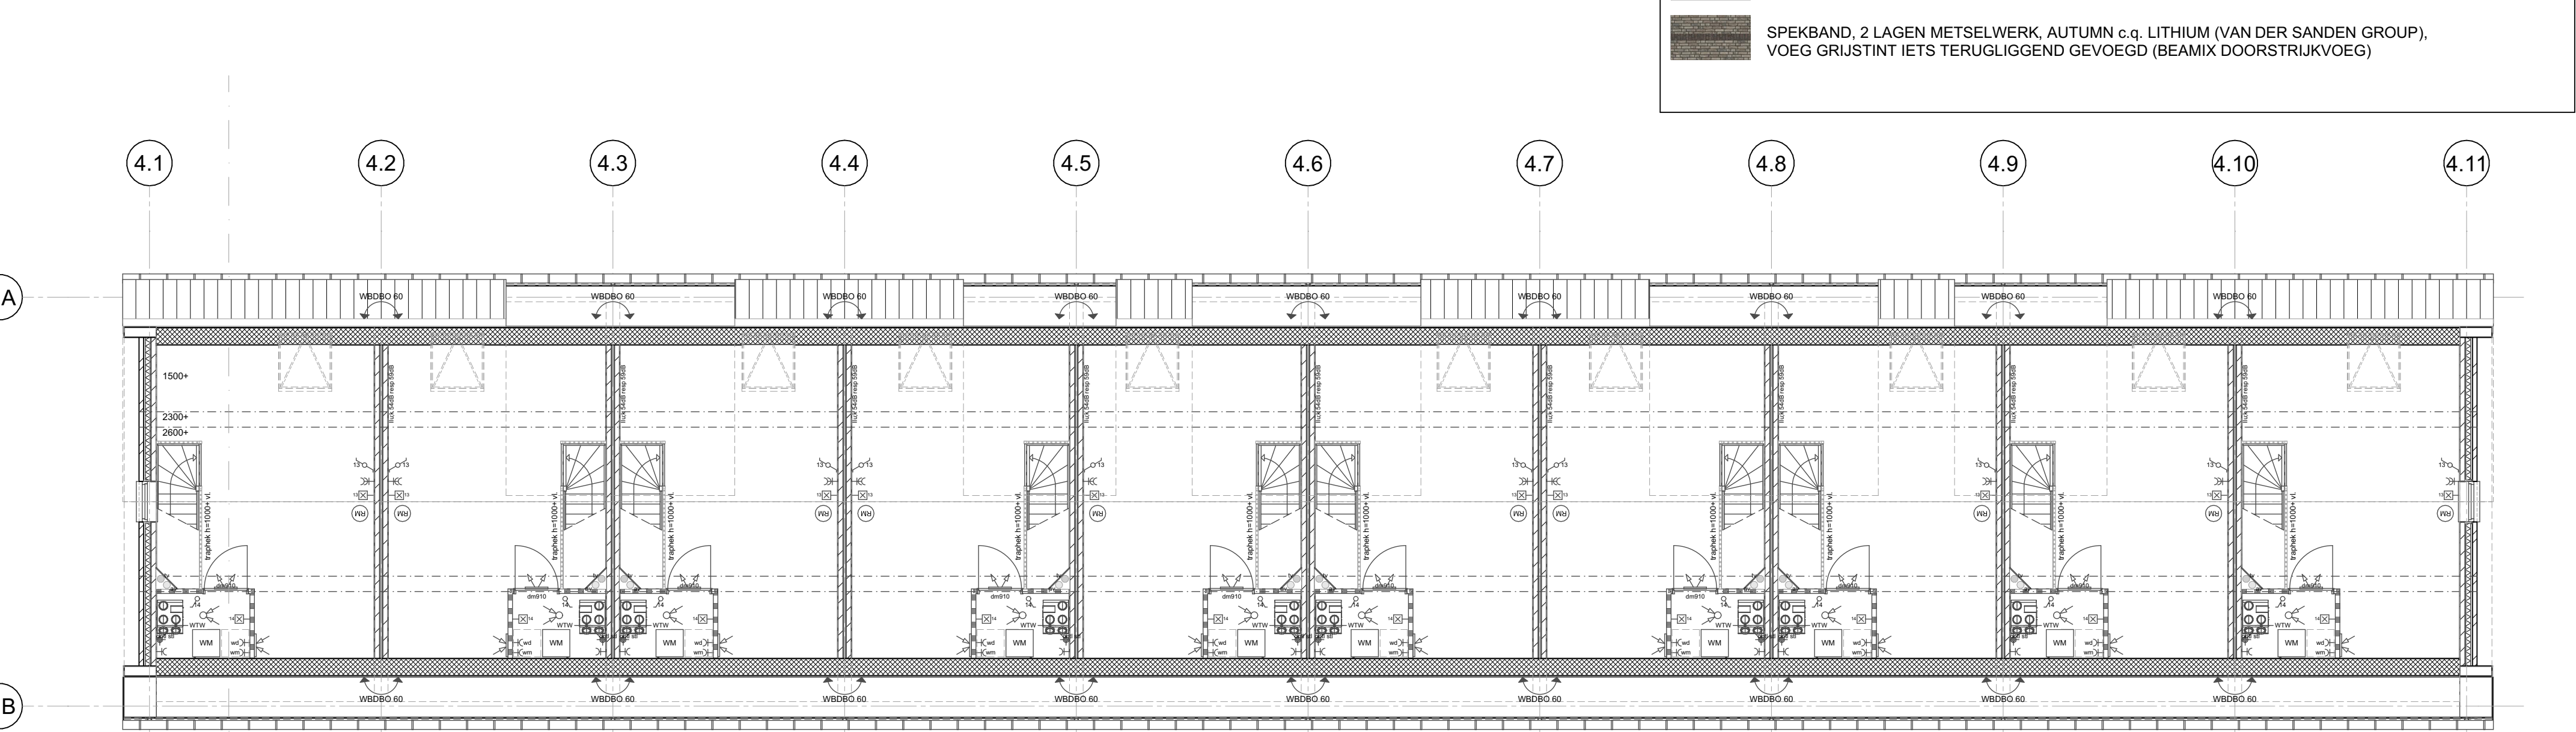

1^a Verdieping

2^o Verdieping

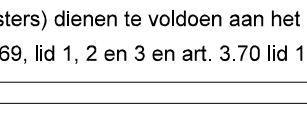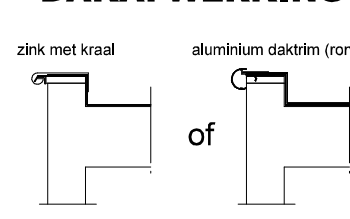ZIE VOOR GELUIDWEGEENDE MAATREGELEN Rapport 22-09-2023.02 "PATRIJZENLAAN IN OOSTVOORNE ONDERKOER BOUTWYSGIA" DATUM: 22-09-2022 DOOR SPA WSP INGENIEURS EDE.	ZIE VOOR CONSTRUCTIEAANTEGENSTANDEN MET BUREHOORENDE STAAL, HOUT EN BETONCONSTRUCTIES BEREKENINGEN EN TEKENINGEN VAN METSELAAR CONSTRUCTIEVE INGENIEURS MET KENMERK S-8256	ELEKTRA VOLGENS NEN 1010 RIOLERING VOLGENS NEN 3215
ZIE VOOR MAATREGELEN BRANDVEILIGHEID Rapport 22-09-2023.02 "PATRIJZENLAAN IN OOSTVOORNE ONDERKOER BOUTWYSGIA" DATUM: 22-09-2022 DOOR SPA WSP INGENIEURS EDE.	ZIE VOOR PRINCIPTE DETAILEN DETAILBOOD-MD-00 ZIE VOOR BEREKENINGEN BLAD B-8 t/m B-11 RC-VAARDEN KAK, GEVELS EN BEGANE GROND VOOR VLSA, opgaaf in rapportage met kenmerk 22-09-2023.03 d.d. 23 september 2022	UITLOGINGSPUNTEN METSELWERK : 
ZIE VOOR MAATREGELEN ENERGIE Rapport 22-09-2023.03 "PATRIJZENLAAN IN OOSTVOORNE EPTV (ENERGIEPRESTATIE VERGOEDING)" DATUM: 23-09-2022 DOOR SPA WSP INGENIEURS EDE.	De aansluitpunten van elektriciteitsleidingen dienen te voldoen aan het gestelde in art. 6.11 d 1 t/m 4, art. 6.2, 6.3 d 1 en 4, art. 6.3 d 1, 3.4.7 en art. 6.4 t/m 6.6 "Verlenging nieuwbouw en bestaande bouw" van het bouwveld.	Voorzorgingen betreffende weering van raten en muizen. (muizendichte roosters) dienen te voldoen aan het gestelde in art. 3.68, 1d, 2 en 3 art. 3.69, 1d, 1.2 en 3 en art. 3.70 d 1.2 en 3 van het bouwveld.
keukenopstelling in indicatief	De keukerleefte gedefinieerd van de uwerlende scheidingenstructuur dient te voldoen aan het gestelde in artikel 3.2, "gevels van buiten" van het bouwveld. De warmteplan van toegestelde materialen van vuer, word en plafonds in sanitaire ruimten dient te voldoen aan het gestelde in artikel 3.23, lid 1 en 2 van het bouwveld. lij verteltte voorwerpen 2 inestomkecapaciteit binnen het gebied van 0 tot 25% van de normale capaciteit aanbrengen De afzetdrift en uwerlende voorzorgingen van hwerlende en uwerlende scheidingenstructuur dienen te voldoen aan het gestelde in artikel 3.21, lid 1 t/m 4 "Wiering van vocht" van het bouwveld.	☑ = TOEPASSEN VEILIGHEIDSGOLAS VOLGENS NEN 3569 Afmetingen binnenziden: 930 x 2315 mm, tenzij anders vermeld Bereikbare geveelentoren (volgens NEN 5087) moeten voldoen aan tenminste klasse 2 van inbraakveerlende volgens NEN 5096 De voorzorgingen betreffende de toevoer van verbrandingsgaslucht en de afvoer van rookgasen dienen te voldoen aan het gestelde in art. 3.48 t/m 3.55 (nieuwbouw) en art. 3.56 t/m 3.61 (bestaande bouw) "toevoer van verbrandingsgaslucht en afvoer van rookgasen" van het bouwveld.
halverken, balustrades en vloerafschalingen dienen te voldoen aan het bouwveld (geen opstapmogelijkheden, afstand spijlen, hoogtes, openingen, e.d.)	DAKAFWERKING  DAKDOORVOEREN 	Politiekeurmerk  toestroom kernbreukbeveiliging kast verluchtingsarmatuur verluchtingsarmatuur bereikbare geveelentoren zijn inbraakveerlende uitgevoerd
VOOR KLEUREN EN MATERIALEN ZIE BLAD B-12		
PV-panelen zijn indicatief. Prestaties PV-systeem min. volgens rapportage met kenmerk 22-09-2023.03 d.d. 28 september 2022. TOEPASSEN VEILIGHEIDSGOLAS VOLGENS NEN 3569  DAKPANNEN, DE NIEUWE HOLLANDER V (MONIER), GRAFIEGTURUS BRONSKLEURIG METSELWERK, AUTUMN (VAN DER SANDEN GROUP), VOGEL GRUJNT IETS TERUGLIGEND GEVOEG (BEAMIX DOORSTRIJKVOEG) BRUIN-GRUS METSELWERK, LITHIUM (VAN DER SANDEN GROUP), VOGEL GRUJNT IETS TERUGLIGEND GEVOEG (BEAMIX DOORSTRIJKVOEG) SPEKBAND, 2 LAGEN METSELWERK, AUTUMN c.q. LITHIUM (VAN DER SANDEN GROUP), VOGEL GRUJNT IETS TERUGLIGEND GEVOEG (BEAMIX DOORSTRIJKVOEG)		