Rapportage ontruimingsberekening conform MR 2012

Project : OVDC Westraven Utrecht
Variant : C-Ia

Bestand: WR-OVDC-C-Ia_20181207_1.0.oMR
Bestandsdatum: 2018-12-07 12:18:18

Omschrijving

MODELGEGEVENS:

Aantal aanwezigen:	4170
Aantal gebieden:	203
Aantal uitgangen:	16
Aantal trappenhuizen:	10

Status berekeningen:
=Complete berekening van het model uitgevoerd (151 scenarios)

Er kan NIET worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de eisen in de toegepaste rekenmethode

=Aantal geconstateerde issues: 603

ISSUES

1: T02B01 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
2: T02B02M is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
3: T02B02 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
4: T02B03 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
5: T02B04 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)

6: T02B05 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
7: T02B06 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
8: T02B07 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
9: T02B08 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
10: T02B09 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)

11: T02B10 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
12: T02B11 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
13: T02K01 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
14: VP02A-B01 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
15: VP01B01 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T02B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)

16: T01B01 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
17: T01B02M is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
18: T01B02 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
19: T01B03 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
20: T01B04 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)

ISSUES

21: T01B05 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
22: T01B06 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
23: T01B07 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
24: T01B08 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
25: T01B09 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)

26: T01B10 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
27: T01B11 is niet binnen de standtijd van het trappenhuis T01B01 (= 20'00 min) ontruimd (tijd: 20'00)
28: Gebied VP02B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B12)
29: Gebied VP01B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B12)
30: Gebied VP02B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B12)

31: Gebied VP01B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B12)
32: Gebied VP02B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B13)
33: Gebied VP01B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B13)
34: Gebied VP02B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B13)
35: Gebied VP01B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B13)

36: Gebied VP01B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B14)
37: Gebied VP02B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B14)
38: Gebied VP01B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B14)
39: Gebied VP02B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B14)
40: Gebied VP01B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B15)

ISSUES

41: Gebied VP02B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B15)
42: Gebied VP01B14 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B15)
43: Gebied VP02B15 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B15)
44: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
45: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)

46: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
47: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
48: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
49: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
50: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)

51: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
52: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
53: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
54: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
55: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)

56: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
57: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
58: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
59: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
60: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)

ISSUES

61: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
62: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
63: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
64: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B16)
65: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)

66: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
67: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
68: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
69: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
70: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)

71: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
72: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
73: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
74: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
75: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)

76: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
77: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
78: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
79: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
80: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)

ISSUES

81: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
82: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
83: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
84: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)
85: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B17)

86: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
87: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
88: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
89: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
90: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)

91: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
92: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
93: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
94: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
95: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)

96: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
97: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
98: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
99: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
100: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)

ISSUES

101: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
102: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
103: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
104: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
105: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)

106: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B18)
107: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
108: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
109: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
110: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)

111: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
112: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
113: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
114: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
115: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)

116: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
117: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
118: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
119: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
120: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)

ISSUES

121: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
122: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
123: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
124: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
125: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)

126: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
127: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B19)
128: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
129: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
130: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)

131: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
132: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
133: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
134: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
135: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)

136: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
137: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
138: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
139: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
140: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)

ISSUES

141: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
142: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
143: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
144: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
145: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)

146: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
147: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
148: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B20)
149: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
150: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)

151: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
152: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
153: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
154: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
155: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)

156: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
157: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
158: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
159: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
160: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)

ISSUES

161: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
162: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
163: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
164: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
165: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)

166: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
167: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
168: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
169: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B21)
170: Gebied VP01B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)

171: Gebied G23B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
172: Gebied G24B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
173: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
174: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
175: Gebied G23B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)

176: Gebied G24B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
177: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
178: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
179: Gebied G23B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
180: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)

ISSUES

181: Gebied G22B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
182: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
183: Gebied G22B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
184: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
185: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)

186: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
187: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
188: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
189: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)
190: Gebied VP02B22 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G21B22)

191: De vluchtroutes in G22B11 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B08)
192: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B08)
193: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B09 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B08)
194: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B08)
195: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B08)

196: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B09 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B09)
197: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B09)
198: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B09)
199: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B09)
200: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B10)

ISSUES

201: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B10)
202: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B10)
203: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B10)
204: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B11)
205: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B11)

206: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B11)
207: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B11)
208: De vluchtroutes in G22B17 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B16)
209: De vluchtroutes in G22B18 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B16)
210: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)

211: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
212: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
213: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
214: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
215: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)

216: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
217: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
218: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B16)
219: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B16)
220: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B16)

ISSUES

221: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B16)
222: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B16)
223: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B16)
224: De vluchtroutes in G22B16 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B17)
225: De vluchtroutes in G22B18 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B17)

226: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
227: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
228: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
229: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
230: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)

231: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
232: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
233: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
234: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B17)
235: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B17)

236: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B17)
237: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B17)
238: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B17)
239: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B17)
240: De vluchtroutes in G22B17 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B18)

ISSUES

241: De vluchtroutes in G22B16 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B18)
242: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
243: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
244: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
245: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)

246: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
247: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
248: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
249: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)
250: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B18)

251: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B18)
252: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B18)
253: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B18)
254: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B18)
255: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B18)

256: De vluchtroutes in G22B18 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B19)
257: De vluchtroutes in G22B17 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B19)
258: De vluchtroutes in G22B16 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G22B19)
259: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)
260: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)

ISSUES

261: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)
262: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)
263: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)
264: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)
265: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)

266: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G22B19)
267: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B19)
268: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B19)
269: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B19)
270: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B19)

271: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G22B19)
272: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B06)
273: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B06)
274: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B07)
275: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B07)

276: minder dan B30 gescheiden gebied G25B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B07)
277: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B08)
278: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B08)
279: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B08)
280: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B12)

ISSUES

281: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B12)
282: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B12)
283: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B12)
284: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B12)
285: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B12)

286: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B12)
287: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B12)
288: G22B19 is niet verbonden met een uitgang. Geblokkeerd door brand? (tijd: 05'00 brandgebied: G23B12)
289: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B13)
290: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B13)

291: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B13)
292: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B13)
293: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B13)
294: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B13)
295: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B13)

296: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B13)
297: G22B19 is niet verbonden met een uitgang. Geblokkeerd door brand? (tijd: 05'00 brandgebied: G23B13)
298: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B14)
299: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B14)
300: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B14)

ISSUES

301: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B14)
302: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B14)
303: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B14)
304: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B14)
305: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B14)

306: G22B19 is niet verbonden met een uitgang. Geblokkeerd door brand? (tijd: 05'00 brandgebied: G23B14)
307: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B15)
308: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B15)
309: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B15)
310: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B15)

311: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B15)
312: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B15)
313: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B15)
314: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B15)
315: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)

316: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
317: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
318: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
319: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
320: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)

ISSUES

321: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
322: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
323: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
324: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)
325: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B19)

326: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)
327: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)
328: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)
329: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)
330: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)

331: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)
332: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B19)
333: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B20)
334: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
335: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)

336: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
337: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
338: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
339: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
340: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)

ISSUES

341: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
342: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
343: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
344: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B20)
345: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)

346: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)
347: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)
348: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)
349: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)
350: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)

351: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B20)
352: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B21)
353: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
354: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
355: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)

356: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
357: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
358: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
359: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
360: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)

ISSUES

361: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
362: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
363: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B21)
364: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)
365: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)

366: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)
367: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)
368: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)
369: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)
370: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B21)

371: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B22)
372: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B22)
373: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
374: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
375: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)

376: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
377: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
378: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
379: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
380: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)

ISSUES

381: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
382: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B22)
383: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)
384: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)
385: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)

386: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)
387: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)
388: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)
389: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G23B22)
390: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G23B5)

391: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G23B5)
392: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B05)
393: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B05)
394: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B05)
395: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B06)

396: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B06)
397: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B06)
398: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B07)
399: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B07)
400: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B07)

ISSUES

401: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B12)
402: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B12)
403: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B12)
404: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B12)
405: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B12)

406: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B12)
407: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B12)
408: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B12)
409: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B12)
410: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B13)

411: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B13)
412: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B13)
413: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B13)
414: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B13)
415: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B13)

416: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B13)
417: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B13)
418: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B13)
419: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B14)
420: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B14)

ISSUES

421: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B14)
422: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B14)
423: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B14)
424: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B14)
425: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B14)

426: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B14)
427: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B14)
428: De vluchtroutes in G23B15 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B15)
429: De vluchtroutes in G23B14 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B15)
430: De vluchtroutes in G23B13 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B15)

431: De vluchtroutes in G23B12 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B15)
432: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B15)
433: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B14 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B15)
434: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B13 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B15)
435: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B12 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B15)

436: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B15 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B15)
437: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B20)
438: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B20)
439: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
440: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)

ISSUES

441: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
442: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
443: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
444: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
445: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)

446: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
447: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
448: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
449: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B20)
450: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)

451: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)
452: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)
453: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)
454: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)
455: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)

456: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B20)
457: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B21)
458: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B21)
459: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
460: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)

ISSUES

461: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
462: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
463: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
464: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
465: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)

466: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
467: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
468: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
469: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B21)
470: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)

471: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)
472: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)
473: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)
474: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)
475: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)

476: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B21)
477: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B22)
478: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G24B22)
479: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
480: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)

ISSUES

481: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
482: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
483: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
484: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
485: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)

486: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
487: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
488: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G24B22)
489: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)
490: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)

491: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)
492: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)
493: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)
494: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)
495: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G24B22)

496: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B09)
497: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B09)
498: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B09)
499: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B10)
500: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B10)

ISSUES

501: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B10)
502: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B11)
503: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B10 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B11)
504: minder dan B30 gescheiden gebied G23B08 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B11)
505: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B11 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B11)

506: De vluchtroutes in G22B16 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B16)
507: De vluchtroutes in G22B17 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B16)
508: De vluchtroutes in G22B18 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B16)
509: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
510: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)

511: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
512: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
513: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
514: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
515: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)

516: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
517: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B16)
518: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B16)
519: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B16)
520: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B16)

ISSUES

521: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B16)
522: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B16)
523: De vluchtroutes in G22B17 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B17)
524: De vluchtroutes in G22B16 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B17)
525: De vluchtroutes in G22B18 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B17)

526: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
527: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
528: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
529: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
530: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)

531: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
532: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
533: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
534: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B17)
535: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B17)

536: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B17)
537: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B17)
538: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B17)
539: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B17)
540: De vluchtroutes in G22B18 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B18)

ISSUES

541: De vluchtroutes in G22B17 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B18)
542: De vluchtroutes in G22B16 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G25B18)
543: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
544: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
545: minder dan B30 gescheiden gebied VP02B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)

546: minder dan B30 gescheiden gebied G26B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
547: minder dan B30 gescheiden gebied G23B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
548: minder dan B30 gescheiden gebied G23B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
549: minder dan B30 gescheiden gebied G23B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
550: minder dan B30 gescheiden gebied G27B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)

551: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G25B18)
552: Gebied VP01B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B18)
553: Gebied VP02B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B18)
554: Gebied VP01B20 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B18)
555: Gebied VP02B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B18)

556: Gebied VP01B21 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G25B18)
557: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G26B08)
558: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B08)
559: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B08)
560: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G26B19)

ISSUES

561: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G26B19)
562: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
563: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
564: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
565: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)

566: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
567: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
568: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
569: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
570: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)

571: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G26B19)
572: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)
573: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)
574: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)
575: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)

576: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)
577: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)
578: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G26B19)
579: De vluchtroutes in G23B07 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G27B08)
580: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B07 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B08)

ISSUES

581: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B06 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B08)
582: De vluchtroutes in G23B20 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G27B19)
583: De vluchtroutes in G23B21 zijn geblokkeerd door brand voordat het gebied ontruimd is (tijd: 01'00 brandgebied: G27B19)
584: minder dan B30 gescheiden gebied G22B19 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
585: minder dan B30 gescheiden gebied G22B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)

586: minder dan B30 gescheiden gebied G25B18 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
587: minder dan B30 gescheiden gebied G22B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
588: minder dan B30 gescheiden gebied G25B17 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
589: minder dan B30 gescheiden gebied G22B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
590: minder dan B30 gescheiden gebied G25B16 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)

591: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B20 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
592: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B21 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
593: minder dan B30 gescheiden gebied VP01B22 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G27B19)
594: Gebied VP02B19 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)
595: Gebied VP01B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)

596: Gebied VP02B18 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)
597: Gebied VP01B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)
598: Gebied VP02B17 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)
599: Gebied VP01B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)
600: Gebied VP02B16 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G27B19)

ISSUES

601: minder dan B30 gescheiden gebied G40B01 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G38B01)
602: Gebied G50B02 in de "brandzone/verd" is niet binnen 6 min ontruimd (tijd: 06'00 brandgebied: G50B01)
603: minder dan B30 gescheiden gebied G70B02 is niet binnen 3,5 minuut ontruimd (tijd: 03'30 brandgebied: G70B01)

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G21B01	0,0	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B02	4,8	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B03	8,2	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B04	11,6	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B05	15,0	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B06	18,4	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B07	21,8	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B08	25,2	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B09	28,6	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B10	32,0	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B11	35,4	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B12	38,8	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B13	42,2	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B14	45,6	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B15	49,0	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B16	52,4	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B17	55,8	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B18	59,2	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B19	62,6	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B20	66,0	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G21B21	69,4	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B22	72,8	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21B23	76,26	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G21K01	-3,55	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B08	25,2	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B09	28,6	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B10	32,0	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B11	35,4	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B16	52,4	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B17	55,8	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B18	59,2	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G22B19	62,6	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B06	18,4	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B07	21,8	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B08	25,2	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B12	38,8	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B13	42,2	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B14	45,6	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B15	49,0	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B19	62,6	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G23B20	66,0	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B21	69,4	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B22	72,8	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G23B5	15,0	10,0	13	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B05	15,0	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B06	18,4	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B07	21,8	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B12	38,8	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B13	42,2	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B14	45,6	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B15	49,0	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B20	66,0	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B21	69,4	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G24B22	72,8	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G25B09	28,6	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G25B10	32,0	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G25B11	35,4	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G25B16	52,4	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G25B17	55,8	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE
G25B18	59,2	10,0	93	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G26B08	25,2	10,0	40	NEE	NEE	0	60	NEE
G26B19	62,6	10,0	40	NEE	NEE	0	60	NEE
G27B08	25,2	10,0	40	NEE	NEE	0	60	NEE
G27B19	62,6	10,0	40	NEE	NEE	0	60	NEE
G302	-3,55	3,7	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G303	-3,55	100,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
G304	80,16	100,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
G305	80,16	100,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
G30B01	0,0	100,0	2	NEE	NEE	0	60	NEE
G30B02	3,1	100,0	42	NEE	NEE	0	60	NEE
G30B03	6,2	100,0	23	NEE	NEE	0	60	NEE
G30B04	9,3	100,0	41	NEE	NEE	0	60	NEE
G30K01	-3,55	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
G31B01	0,0	400,0	5	NEE	NEE	0	60	NEE
G31B02	3,1	0,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G31B03	6,2	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G31B04	9,3	0,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G31K01	-3,55	10,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
G32B01	0,0	50,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G32B02	3,1	100,0	66	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G32B03	6,2	100,0	58	NEE	NEE	0	60	NEE
G32B04	9,3	100,0	50	NEE	NEE	0	60	NEE
G32K01	-3,55	10,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
G33B01	0,0	50,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G33K01	-3,55	10,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
G34K01	-3,55	10,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
G35B01	0,0	30,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G36B01	0,0	75,0	30	NEE	NEE	0	60	NEE
G38B01	0,0	75,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G39B01	0,0	250,0	32	NEE	NEE	0	60	NEE
G40B01	0,0	100,0	80	NEE	NEE	0	60	NEE
G40B02	3,1	100,0	81	NEE	NEE	0	60	NEE
G40B03	6,2	100,0	96	NEE	NEE	0	60	NEE
G40B04	9,3	100,0	80	NEE	NEE	0	60	NEE
G40B0X	0,0	25,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G437	-3,55	10,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
G50B01	0,0	100,0	124	NEE	NEE	0	60	NEE
G50B02	3,1	100,0	73	NEE	NEE	0	60	NEE
G50B03	6,2	100,0	63	NEE	NEE	0	60	NEE
G50B04	9,3	100,0	57	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G60B01	0,0	60,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G60B02	3,1	100,0	85	NEE	NEE	0	60	NEE
G60B03	6,2	100,0	72	NEE	NEE	0	60	NEE
G60B04	9,3	100,0	67	NEE	NEE	0	60	NEE
G61B01	0,0	10,0	4	NEE	NEE	0	60	NEE
G61B02	3,1	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G62B02	3,1	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G70B01	0,0	60,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G70B02	3,1	100,0	72	NEE	NEE	0	60	NEE
G70B03	6,2	100,0	70	NEE	NEE	0	60	NEE
G70B04	9,3	100,0	75	NEE	NEE	0	60	NEE
G71B01	0,0	10,0	74	NEE	NEE	0	60	NEE
G72B01	0,0	10,0	60	NEE	NEE	0	60	NEE
G80B01	0,0	60,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G80B02	3,1	100,0	69	NEE	NEE	0	60	NEE
G80B03	6,2	100,0	76	NEE	NEE	0	60	NEE
G80B04	9,3	100,0	61	NEE	NEE	0	60	NEE
G81B01	0,0	10,0	64	NEE	NEE	0	60	NEE
G82B01	0,0	10,0	58	NEE	NEE	0	60	NEE
G90B01	0,0	50,0	20	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
G90B02	4,8	40,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G90B03	8,2	30,0	104	NEE	NEE	0	60	NEE
G90B04	11,6	30,0	65	NEE	NEE	0	60	NEE
G91B01	0,0	10,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
G91B02	4,8	10,0	30	NEE	NEE	0	60	NEE
G91B04	11,6	10,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
G92B01	0,0	10,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
G92B02	4,8	10,0	48	NEE	NEE	0	60	NEE
G93B01	0,0	10,0	8	NEE	NEE	0	60	NEE
G93B02	4,8	10,0	60	NEE	NEE	0	60	NEE
G94B01	0,0	10,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
T04B02	3,1	15,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T04B02-M	1,5	10,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T04B03	6,2	15,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T04B03-M	4,7	10,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T04B04	9,3	15,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T04B04-M	7,8	10,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T05B02	3,1	25,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T05B02-M	1,5	10,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T05B03	6,2	15,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
T05B03-M	4,7	10,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T05B04	9,3	15,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T05B04-M	7,8	10,5	0	NEE	NEE	0	60	NEE
T13B02M	1,5	2,7	0	NEE	NEE	0	60	NEE
VP01B01	0,0	4,8	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B02	4,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B03	8,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B04	11,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B05	15,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B06	18,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B07	21,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B08	25,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B09	28,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B10	32,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B11	35,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B12	38,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B13	42,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B14	45,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B15	49,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B16	52,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
VP01B17	55,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B18	59,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B19	62,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B20	66,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B21	69,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B22	72,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP01B23	76,26	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02A-B01	0,0	4,8	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B-B01	0,0	20,0	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B02	4,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B03	8,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B04	11,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B05	15,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B06	18,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B07	21,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B08	25,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B09	28,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B10	32,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B11	35,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B12	38,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
VP02B13	42,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B14	45,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B15	49,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B16	52,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B17	55,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B18	59,2	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B19	62,6	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B20	66,0	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B21	69,4	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B22	72,8	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
VP02B23	76,26	6,9	0	NEE	JA	0	60	NEE
X24B23	76,26	25,0	0	NEE	NEE	0	60	NEE
X25B23	76,26	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X26B23	76,26	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X27B23	76,26	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X28B23	76,26	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X29B23	76,26	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X30B24	80,16	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X40B05	13,9	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X50B05	13,9	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE

GEBIEDEN

Naam	Nivo[m]	Opvangcap.[m2]	Personen[-]	Bijeenkomstfunctie	Beschermde VR	Ontruimzone	Vultijd	Hellend
X60B05	13,9	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X70B05	13,9	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE
X80B05	13,9	25,0	1	NEE	NEE	0	60	NEE

TRAPPENHUIZEN

Naam	Nivo[m]	Breedte[m]	Gecorr. breedte[m]	Hoofdbordes[m2]	Tussenbordes[m2]	Aantal treden	Veiligh. VR
T01B01	0,0	1,1	1,1	4,2	0,0	0	NEE
T01B02	4,8	1,1	1,1	3,6	2,9	11	NEE
T01B02M	3,1	1,1	1,1	0,0	2,9	20	NEE
T01B03	8,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B04	11,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B05	15,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B06	18,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B07	21,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B08	25,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B09	28,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B10	32,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B11	35,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B12	38,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B13	42,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B14	45,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B15	49,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B16	52,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B18	59,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B19	62,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B20	66,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE

TRAPPENHUIZEN

Naam	Nivo[m]	Breedte[m]	Gecorr. breedte[m]	Hoofdbordes[m2]	Tussenbordes[m2]	Aantal treden	Veiligh. VR
T01B22	72,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01B23	76,26	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01G17	55,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T01G21	69,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B01	0,0	1,1	1,1	4,2	0,0	0	NEE
T02B02	4,8	1,1	1,1	3,6	2,9	11	NEE
T02B02M	3,1	1,1	1,1	0,0	2,9	20	NEE
T02B03	8,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B04	11,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B05	15,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B06	18,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B07	21,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B08	25,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B09	28,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B10	32,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B11	35,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B12	38,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B13	42,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B14	45,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B15	49,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE

TRAPPENHUIZEN

Naam	Nivo[m]	Breedte[m]	Gecorr. breedte[m]	Hoofdbordes[m2]	Tussenbordes[m2]	Aantal treden	Veiligh. VR
T02B16	52,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B17	55,8	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B18	59,2	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B19	62,6	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B20	66,0	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B21	69,4	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B22	72,8	1,2	1,2	3,6	3,0	22	NEE
T02B23	76,26	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02B24	80,1	1,1	1,1	3,6	3,0	22	NEE
T02K01	-3,55	1,1	1,2	3,4	4,8	20	NEE
T03B01	0,0	1,27	1,27	3,7	0,0	0	NEE
T03B02	3,1	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T03B03	6,2	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T03B04	9,3	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T06B01	0,0	1,27	1,27	3,7	0,0	0	NEE
T06B03	6,2	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T06B04	9,3	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T07B01	0,0	1,27	1,27	3,7	0,0	0	NEE
T07B03	6,2	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T07B04	9,3	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE

TRAPPENHUIZEN

Naam	Nivo[m]	Breedte[m]	Gecorr. breedte[m]	Hoofdbordes[m2]	Tussenbordes[m2]	Aantal treden	Veiligh. VR
T08B01	0,0	1,0	1,0	3,3	0,0	0	NEE
T08B02	3,1	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T08B03	6,2	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T08B04	9,3	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T08B05	13,95	1,0	1,0	3,7	0,0	8	NEE
T08B05-M	12,4	1,0	1,0	3,1	2,7	16	NEE
T09B01	0,0	1,0	1,0	3,3	2,6	0	NEE
T09B02	3,1	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T09B03	6,2	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T09B04	9,3	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T09B05	13,95	1,0	1,0	3,7	0,0	8	NEE
T09B05-M	12,4	1,0	1,0	3,1	2,7	16	NEE
T10B01	0,0	1,0	1,0	3,3	2,6	0	NEE
T10B02	3,1	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T10B03	6,2	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T10B04	9,3	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T10B05	13,95	1,0	1,0	3,7	0,0	8	NEE
T10B05-M	12,4	1,0	1,0	3,1	2,7	16	NEE
T11B01	0,0	1,0	1,0	3,3	2,6	0	NEE
T11B02	3,1	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE

TRAPPENHUIZEN

Naam	Nivo[m]	Breedte[m]	Gecorr. breedte[m]	Hoofdbordes[m2]	Tussenbordes[m2]	Aantal treden	Veiligh. VR
T11B03	6,2	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T11B04	9,3	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T11B05	13,95	1,0	1,0	3,7	0,0	8	NEE
T11B05-M	12,4	1,0	1,0	3,1	2,7	16	NEE
T12B01	0,0	1,0	1,0	3,3	2,6	0	NEE
T12B03	6,2	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T12B04	9,3	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T12B05	13,95	1,0	1,0	3,7	0,0	8	NEE
T12B05-M	12,4	1,0	1,0	3,1	2,7	16	NEE
T13B02	3,1	1,0	1,0	3,3	2,6	16	NEE
T6B2	3,1	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE
T7B2	3,1	1,27	1,27	3,7	3,7	20	NEE

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v10	G39B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v103	G70B01	G39B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v104	G80B01	G39B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v105	G80B01	G81B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v106	G80B01	G81B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v108	G80B01	G82B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v109	G80B01	G82B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v110	G82B01	G80B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v111	G80B01	G82B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v112	G80B01	G81B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v113	G80B01	G81B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v114	G39B01	G33B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,0
v116	T03B01	G30B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v117	G40B01	G30B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v118	G40B01	G30B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v119	G39B01	G60B01	B30	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v12	G39B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v122	G24B05	G23B5	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v123	G24B05	G23B5	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v139	G24B07	G23B07	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v140	G24B07	G23B07	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v145	G24B06	G23B06	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v146	G24B06	G23B06	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v166	G26B08	G23B08	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v167	G27B08	G23B08	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v17	G38B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v175	X29B23	X25B23	B60	enkele deur (< 135°)	0,9	enkele deur (< 135°)	0,9
v176	VP01B05	T01B05	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v177	G23B5	VP01B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v178	VP02B05	T02B05	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v179	G24B05	VP02B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v18	G38B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v180	VP01B06	T01B06	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v181	G23B06	VP01B06	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v182	G25B10	G22B10	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v183	G25B10	G22B10	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v184	G24B06	VP02B06	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v185	VP02B06	T02B06	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v186	G23B08	VP01B08	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v187	VP01B08	T01B08	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v188	VP02B08	T02B08	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v189	G22B08	VP02B08	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v19	G40B01	G30B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,2
v190	G24B07	VP02B07	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v191	VP02B07	T02B07	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v192	G25B09	G22B09	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v193	G25B09	G22B09	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v194	G25B09	VP01B09	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v195	VP01B09	T01B09	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v196	G25B11	G22B11	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v197	G25B11	G22B11	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v198	VP02B09	T02B09	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v199	G22B09	VP02B09	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v20	G36B01	G30B01	B20	dubbele deur (< 135°)	1,3	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v200	G24B13	G23B13	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v201	G24B13	G23B13	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v202	G25B10	VP01B10	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v203	VP01B10	T01B10	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v204	G24B14	G23B14	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v205	G24B14	G23B14	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v206	VP02B10	T02B10	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v207	G22B10	VP02B10	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v208	G25B16	G22B16	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v209	G25B11	VP01B11	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v210	VP01B11	T01B11	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v211	G25B16	G22B16	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v212	G25B17	G22B17	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v213	G25B17	G22B17	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v214	G22B11	VP02B11	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v215	VP02B11	T02B11	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v216	G25B18	G22B18	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v217	G25B18	G22B18	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v218	G24B12	VP02B12	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v219	VP02B12	T02B12	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v220	G24B20	G23B20	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v221	G24B20	G23B20	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v222	G23B12	VP01B12	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v223	VP01B12	T01B12	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v224	G26B19	G22B19	B20	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v226	G23B14	VP01B14	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v227	VP01B14	T01B14	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v228	G24B21	G23B21	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v229	G24B14	VP02B14	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v230	VP02B14	T02B14	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v231	G24B21	G23B21	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v232	G24B22	G23B22	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v233	G24B22	G23B22	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v234	G23B13	VP01B13	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v235	VP01B13	T01B13	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v236	G21B05	G24B05	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v237	G21B05	G23B5	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v238	G21B07	G23B07	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v239	G21B07	G24B07	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v24	G36B01	G30B01	B20	dubbele deur (< 135°)	1,3	enkele deur (< 135°)	0,0
v240	G21B06	G24B06	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v241	G21B06	G23B06	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v242	G21B09	G22B09	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v243	G21B09	G25B09	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v244	G21B08	G22B08	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v245	G21B08	G23B08	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v246	G21B10	G22B10	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v247	G21B10	G25B10	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v248	G21B11	G22B11	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v249	G21B11	G25B11	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v25	G50B01	G30B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,22	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,0
v250	G21B13	G23B13	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v251	G21B13	G24B13	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v252	G21B15	G24B15	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v253	G21B15	G23B15	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v254	G24B15	G23B15	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v255	G24B15	G23B15	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v256	G24B12	G23B12	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v257	G24B12	G23B12	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v258	G21B12	G23B12	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v259	G21B12	G24B12	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v26	G50B01	G30B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v260	G21B14	G24B14	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v261	G21B14	G23B14	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v262	G21B16	G22B16	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v263	G21B16	G25B16	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v264	G21B17	G22B17	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v265	G21B17	G25B17	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v266	G21B19	G22B19	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v267	G21B19	G23B19	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v268	G21B21	G24B21	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v269	G21B21	G23B21	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v27	G50B01	G30B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v270	G21B18	G22B18	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v271	G21B18	G25B18	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v272	G21B20	G24B20	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v273	G21B20	G23B20	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v274	G21B22	G24B22	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v275	G21B22	G23B22	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v276	G24B13	VP02B13	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v277	VP02B13	T02B13	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v278	G23B15	VP01B15	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v279	VP01B15	T01B15	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v28	G30B01	G31B01	B60	dubbele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v280	G24B15	VP02B15	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v281	X26B23	X25B23	B60	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9	enkele deur (< 135°)	0,9

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v282	X25B23	G21B23	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v283	X24B23	G21B23	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v284	X27B23	X25B23	B60	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9	enkele deur (< 135°)	0,9
v285	X26B23	X24B23	B60	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9	enkele deur (< 135°)	0,9
v286	X27B23	X24B23	B60	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0	enkele deur (< 135°)	0,9
v287	VP02B15	T02B15	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v288	G25B16	VP01B16	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v289	X28B23	X24B23	B60	enkele deur (< 135°)	0,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9
v291	VP01B16	T01B16	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v292	VP02B16	T02B16	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v293	G22B16	VP02B16	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v294	G25B17	VP01B17	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v295	VP01B17	T01G17	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v296	G22B17	VP02B17	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v297	VP02B17	T02B17	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v298	G25B18	VP01B18	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v299	VP01B18	T01B18	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v300	G22B18	VP02B18	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v301	VP02B18	T02B18	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v302	G23B19	VP01B19	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v303	G26B19	G23B19	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v304	VP01B19	T01B19	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v305	G22B19	VP02B19	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v306	VP02B19	T02B19	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v308	G23B20	VP01B20	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v309	VP01B20	T01B20	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v310	G24B20	VP02B20	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v311	VP02B20	T02B20	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v312	G23B21	VP01B21	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v313	VP01B21	T01G21	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v314	G24B21	VP02B21	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v315	VP02B21	T02B21	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v316	G24B22	VP02B22	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v317	VP02B22	T02B22	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v318	G23B22	VP01B22	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v319	VP01B22	T01B22	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v325	G26B08	G22B08	B20	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v326	G27B08	G22B08	B20	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v327	G23B07	VP01B07	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v328	VP01B07	T01B07	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v33	G90B01	G31B01	geen	enkele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v34	G31B01	G94B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v343	VP01B23	T01B23	B20	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v344	X25B23	VP01B23	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,71
v345	X24B23	VP02B23	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v346	VP02B23	T02B23	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v347	T02B24	T02B23	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v348	T02B24	G305	B60	enkele deur (< 135°)	0,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9
v349	T02B22	T02B21	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v350	T02B23	T02B22	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v351	T02B21	T02B20	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v352	T01B22	T01G21	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v354	T02B20	T02B19	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v355	T01B20	T01B19	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v356	T01G21	T01B20	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v357	T01B18	T01G17	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v358	T01B19	T01B18	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v359	T02B18	T02B17	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v360	T02B19	T02B18	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v361	T01G17	T01B16	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v362	T02B17	T02B16	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v363	T02B16	T02B15	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v364	T01B16	T01B15	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v365	T02B14	T02B13	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v366	T02B15	T02B14	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v367	T01B14	T01B13	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v368	T01B15	T01B14	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v369	T02B13	T02B12	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v370	T01B13	T01B12	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v371	T01B12	T01B11	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v372	T02B12	T02B11	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v373	T02B10	T02B09	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v374	T02B11	T02B10	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v375	T01B11	T01B10	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v376	T01B10	T01B09	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v377	T01B09	T01B08	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v378	T02B09	T02B08	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v379	T02B08	T02B07	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v38	G94B01	G93B01	B60	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v380	T01B08	T01B07	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v382	T02B06	T02B05	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v383	T02B07	T02B06	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v384	T01B07	T01B06	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v385	T01B06	T01B05	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v386	T01B05	T01B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v387	T01B04	T01B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v388	T02B05	T02B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v389	T02B04	T02B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v390	T02B03	T02B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v391	T02B02M	T02B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v392	T01B03	T01B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v393	T01B02M	T01B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v394	T08B05-M	T08B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v395	T08B04	T08B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v396	T08B03	T08B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v397	T08B02	T08B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v398	T09B05-M	T09B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v399	T09B04	T09B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v40	VP02B-B01	G90B01	B60	dubbele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v400	T09B03	T09B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v401	T09B02	T09B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v402	T10B05-M	T10B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v403	T10B04	T10B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v404	T10B03	T10B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v405	T10B02	T10B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v406	T11B05-M	T11B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v407	T11B04	T11B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v408	T11B03	T11B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v409	T11B02	T11B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v41	G93B01	VP02B-B01	B60	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v410	T12B05-M	T12B04	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v412	T13B02	T12B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v413	T03B04	T03B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v414	T03B03	T03B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v415	T03B02	T03B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v416	T04B04	T04B04-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v417	T04B03	T04B03-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v418	T04B02	T04B02-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v419	T05B04	T05B04-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v420	T05B03	T05B03-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v421	T05B02	T05B02-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v422	T06B04	T06B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v423	T06B03	T6B2	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v424	T6B2	T06B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v425	T07B04	T07B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v426	T07B03	T7B2	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v427	T7B2	T07B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,27	trap (aantrede > 0.17m)	1,27
v429	T13B02M	G90B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,7	trap (aantrede > 0.17m)	1,7
v43	G92B01	G90B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v431	G33K01	G35B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v433	G21B02	G90B02	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v434	G21B02	G91B02	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v437	G21K01	G437	B60	dubbele deur (< 135°)	1,7	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,7
v441	G31K01	G302	B20	andere doorgang	1,0	andere doorgang	1,0
v442	G34K01	G31K01	geen	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v443	G30K01	G31K01	geen	andere doorgang	1,0	andere doorgang	1,0
v444	G437	G31K01	geen	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v445	G31K01	G437	geen	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v449	G303	T02K01	B60	enkele deur (< 135°)	0,79	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,79
v452	G31K01	G32K01	B60	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v453	G32K01	G33K01	geen	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v455	G302	G31B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	0,0
v456	T02K01	T02B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v457	G32K01	G31K01	B60	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v458	G32B03	T07B03	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v459	G23B5	G23B06	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v46	VP01B01	G90B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v460	G23B06	G23B07	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v461	G23B07	G23B08	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v462	G22B08	G22B09	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v463	G22B09	G22B10	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v464	G22B10	G22B11	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v465	G23B12	G23B13	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v466	G23B13	G23B14	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v467	G23B14	G23B15	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v468	G22B16	G22B17	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v469	G22B17	G22B18	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v47	G91B01	G94B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v470	G22B18	G22B19	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v471	G23B19	G23B20	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v472	G23B20	G23B21	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v473	G23B21	G23B22	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v475	G40B02	T08B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v476	G40B02	T08B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v477	G50B02	T09B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v478	G50B02	T09B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v479	G60B02	T10B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v48	G21B01	G90B01	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v480	G60B02	T10B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v481	G70B02	T11B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v482	G70B02	T11B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v483	G80B02	T13B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v484	G80B02	T13B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v485	G40B03	T08B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v486	G40B03	T08B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v487	G50B03	T09B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v488	G50B03	T09B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v489	G60B03	T10B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v49	G21B01	G93B01	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v490	G60B03	T10B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v491	G70B03	T11B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v492	G70B03	T11B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v493	G80B03	T12B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v494	G80B03	T12B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v495	G40B04	T08B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v496	G40B04	T08B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v497	G50B04	T09B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v498	G50B04	T09B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v499	G60B04	T10B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v50	G32B01	G31B01	B60	dubbele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v500	G60B04	T10B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v501	G70B04	T11B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v502	G70B04	T11B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v503	G80B04	T12B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v504	T12B04	G80B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v505	G32B03	T06B03	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v506	G30B03	T03B03	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v507	G32B02	T7B2	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v508	G32B02	T6B2	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v509	G30B02	T03B02	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v51	G39B01	G32B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,4	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,4
v510	G30B03	T04B03	B60	dubbele deur (< 135°)	1,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,9
v511	G90B04	G91B04	B30	dubbele deur (< 135°)	2,2	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,2
v512	G90B04	G91B04	B30	dubbele deur (< 135°)	2,2	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,2
v513	G92B02	G90B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9
v514	G93B02	G90B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9
v515	G90B04	VP01B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v516	VP01B04	T01B04	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v517	G21B04	G90B04	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v518	G21B04	G90B04	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v519	G90B04	VP02B04	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v52	G39B01	G32B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,4	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,4
v520	VP02B04	T02B04	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v521	G90B03	VP01B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v522	VP01B03	T01B03	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v523	G90B03	VP02B03	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88
v524	VP02B03	T02B03	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v525	G21B03	G90B03	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v526	G21B03	G90B03	B60	dubbele deur (< 135°)	1,45	dubbele deur (< 135°)	1,45
v527	G90B02	VP02B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,88

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v528	VP02B02	T02B02	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v529	G91B02	VP01B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v53	G35B01	G60B01	B20	dubbele deur (< 135°)	0,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v530	VP01B02	T01B02	B60	enkele deur (< 135°)	0,92	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,92
v531	G21K01	G437	B60	dubbele deur (< 135°)	1,7	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,7
v532	G32B03	T05B03	B60	dubbele deur (< 135°)	1,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,9
v533	G32B02	T05B02	B60	dubbele deur (< 135°)	1,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,9
v534	G30B02	T04B02	B60	dubbele deur (< 135°)	1,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,9
v535	T01B01	VP01B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	enkele deur (< 135°)	0,85
v536	G90B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,15		
v537	X40B05	T08B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v538	X50B05	T09B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v539	X60B05	T10B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v54	G35B01	G32B01	B20	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v540	X70B05	T11B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v541	X80B05	T12B05	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,95
v542	G40B04	G30B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v543	G40B04	G30B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v544	G50B04	G30B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v545	G50B04	G30B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v546	G30B04	T04B04	B60	dubbele deur (< 135°)	1,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,9
v547	VP01B01	G91B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v548	G32B04	T05B04	B60	dubbele deur (< 135°)	1,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,9
v549	G60B04	G32B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v550	G60B04	G32B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v551	G70B04	G32B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v552	G70B04	G32B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v553	G80B04	G32B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v554	G80B04	G32B04	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v555	G32B04	T07B04	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v556	G32B04	T06B04	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v557	T02B01	VP02A-B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v558	G30B04	T03B04	B20	dubbele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v559	T04B04-M	T04B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v56	G60B01	G39B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v560	T05B04-M	T05B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v561	T12B05	T12B05-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v562	T11B05	T11B05-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v563	T10B05	T10B05-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v564	T09B05	T09B05-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v565	T08B05	T08B05-M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v566	G31B01	G31B02	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v567	G40B03	G30B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v568	G31B02	G31B03	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v569	G31B03	G31B04	geen	vide (open verbinding)	1,0	vide (open verbinding)	1,0
v57	G70B01	G71B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v570	G60B02	G62B02	B30	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v571	G60B02	G62B02	B30	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v572	G60B02	G61B02	B30	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v573	G60B02	G61B02	B30	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v574	G62B02	G61B02	B30	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v575	G40B03	G30B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v576	G50B03	G30B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v577	G50B03	G30B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v578	G60B03	G32B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v579	G60B03	G32B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v58	G60B01	G32B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v580	G70B03	G32B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v581	G70B03	G32B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v582	G80B03	G32B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v583	G80B03	G32B03	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v584	G40B02	G30B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v585	G40B02	G30B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v586	G50B02	G30B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v587	G50B02	G30B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v588	G60B02	G32B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v589	G60B02	G32B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v59	G39B01	G32B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,0	enkele deur (< 135°)	1,0
v590	G70B02	G32B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v591	G70B02	G32B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v592	G80B02	G32B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v593	G80B02	G32B02	B20	enkele deur (< 135°)	1,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,1
v594	T04B03-M	T04B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v595	G90B02	G91B02	B20	dubbele deur (< 135°)	1,7	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,7
v596	T01B23	T01B22	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v597	T05B03-M	T05B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	2,2
v598	T04B02-M	G31B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	0,0
v599	T12B04	T12B03	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0
v6	G30B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v600	T12B03	T13B02	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,0	trap (aantrede > 0.17m)	1,0

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v601	G304	T02B24	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v602	G90B02	G91B02	B20	dubbele deur (< 135°)	1,7	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,7
v603	G27B19	G22B19	B20	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v604	G27B19	G23B19	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,8
v605	G81B01	G39B01	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0
v606	G71B01	G39B01	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v607	G61B01	G39B01	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v608	G72B01	G39B01	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v609	G82B01	G39B01	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v61	T06B01	G32B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v610	G80B02	G70B02	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v611	G70B02	G60B02	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v612	G39B01	G80B02	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0
v613	G60B01	G61B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v614	G80B02	G80B03	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0
v615	G80B03	G70B03	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v616	G70B03	G60B03	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v617	G80B04	G70B04	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v618	G70B04	G60B04	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v619	G80B03	G80B04	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v620	G92B02	G90B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,9	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,9
v621	G90B02	G92B02	B20	enkele deur (< 135°)	0,8	enkele deur (< 135°)	0,8
v622	T05B02-M	G31B01	geen	trap (aantrede > 0.17m)	2,2	trap (aantrede > 0.17m)	0,0
v623	G90B01	buiten	geen	enkele deur (< 135°)	2,15		
v624	G50B02	G40B02	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v625	G38B01	G50B02	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0
v626	G50B03	G40B03	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v627	G50B02	G50B03	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0
v628	G50B04	G40B04	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v629	G50B03	G50B04	geen	vide (open verbinding)	0,0	vide (open verbinding)	0,0
v63	G32B01	G33B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,5	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v630	G39B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	1,85		
v631	G39B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	1,85		
v632	G38B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	1,85		
v633	G38B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	1,85		
v634	VP02B-B01	buiten	geen	enkele deur (< 135°)	1,85		
v635	T01B02	T01B02M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v636	VP02A-B01	G92B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v637	G94B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	1,8		
v638	G90B02	T13B02M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	0,0	trap (aantrede > 0.17m)	0,0

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v639	G437	G303	B20	enkele deur (< 135°)	0,79	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,79
v640	T02B02	T02B02M	geen	trap (aantrede > 0.17m)	1,1	trap (aantrede > 0.17m)	1,1
v641	X30B24	G305	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v642	X30B24	G304	B20	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v643	G70B01	G71B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	enkele deur (< 135°)	1,05
v644	G31B02	G90B02	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v645	G31B03	G90B03	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v646	G31B04	G91B04	geen	andere doorgang	0,0	andere doorgang	0,0
v647	VP02A-B01	VP02B-B01	B60	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v649	G40B0X	G40B01	geen	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v65	G33B01	G32B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,0
v650	G40B0X	G40B01	geen	enkele deur (< 135°)	0,85	deur tegen vluchtri.(nieuw)	0,85
v66	G70B01	G33B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,2
v67	G80B01	G33B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,0	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,2
v68	T07B01	G33B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,15	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,15
v7	G31B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,65		
v71	G40B01	G38B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,1
v72	T08B01	G40B0X	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v73	T08B01	G40B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v74	T09B01	G50B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95

VERBINDINGEN

Naam	Van	Naar	Bxx	Type heen	Breed	Type terug	Breed
v75	T09B01	G50B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v76	T10B01	G39B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v77	T10B01	G60B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v78	T11B01	G70B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,0
v79	T11B01	G70B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,0
v8	G33B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v80	T12B01	G80B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v81	T12B01	G80B01	B20	enkele deur (< 135°)	0,95	enkele deur (< 135°)	0,95
v82	G50B01	G38B01	B20	dubbele deur (< 135°)	2,1	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,1
v83	G36B01	G38B01	geen	dubbele deur (< 135°)	2,6	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,6
v84	G36B01	G38B01	geen	dubbele deur (< 135°)	2,6	deur tegen vluchtri.(nieuw)	2,6
v89	G70B01	G71B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v9	G39B01	buiten	geen	dubbele deur (< 135°)	2,45		
v90	G70B01	G71B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v92	G70B01	G72B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v93	G70B01	G72B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v94	G70B01	G72B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05
v95	G70B01	G72B01	B20	enkele deur (< 135°)	1,05	deur tegen vluchtri.(nieuw)	1,05

TOELICHTING FIGUUR BIJLAGE: Visualiseren van het verloop van de ontruiming

Voor elk geselecteerde scenario is een aparte bladzijde aanwezig met het gehele rekenmodel.

De figuur is opgebouwd uit lagen waarin de gegevens van een berekening/model geplot zijn.

-de eerste 2 lagen kunnen evt. plattegronden en teksten bevatten (ondergrond) die aan/uitgezet kunnen worden

-verdere lagen geven per laag voor de betreffende tijdstap aan hoeveel personen nog in de gebieden aanwezig zijn, en hoeveel personen in die tijdstap door alle verbindingen zijn gepasseerd

- de laatste figuurbladzijde bevat extra gegevens van gebieden/verbindingern [deurbreedte, aantal treden etc] als kleine driehoekjes bij objecten, die openvouwen na aanwijzen met de muis

- op één bladzijde zijn alle verbindingern aangegeven waardoor in enig scenario meer dan 100 personen passeren [hulpmiddel paniekbeslag]

Middels het menu "lagen" in Acrobat Reader, kunnen de verschillende tijdstappen worden zichtbaar gemaakt, door de betreffende laag te activeren.

Het menu "lagen" kan in Acrobat Reader worden geactiveerd via het menu: Beeld | Tonen,verbergen | navigatievensters | lagen

Er verschijnt dan een formulier aan de zijkant van het scherm met alle lagen, die aan en uitgezet kunnen worden.

Het handigst werkt het om eerst in te zoomen op het gewenste gebied in de pdf, en daarna met de muis de eerste tijdstap in het lagenformulier te selecteren

--Vervolgens kan met de spatiebalk de geselecteerde laag worden (de-)geactiveerd.

--Met de cursorpijlen op het toetsenbord kunnen andere lagen worden geselecteerd die met een druk op de spatiebalk worden geactiveerd

De resultaten van elke tijdstap (dus de personenaantallen) worden in de plattegrond over de vorige tijdstap heengetekend,

zodat de hele berekening voor het betreffende scenario kan worden beoordeeld, door de opeenvolgende tijdstappen (lagen) te activeren.

--In de plattegronden zijn voor elk scenario met brand, de gebieden met brand rood gekleurd; de overige gebieden groen en de trappenhuizen blauw gekleurd

--In de gebieden is aangegeven hoeveel personen aan het einde van elke tijdstap nog aanwezig zijn in dat gebied

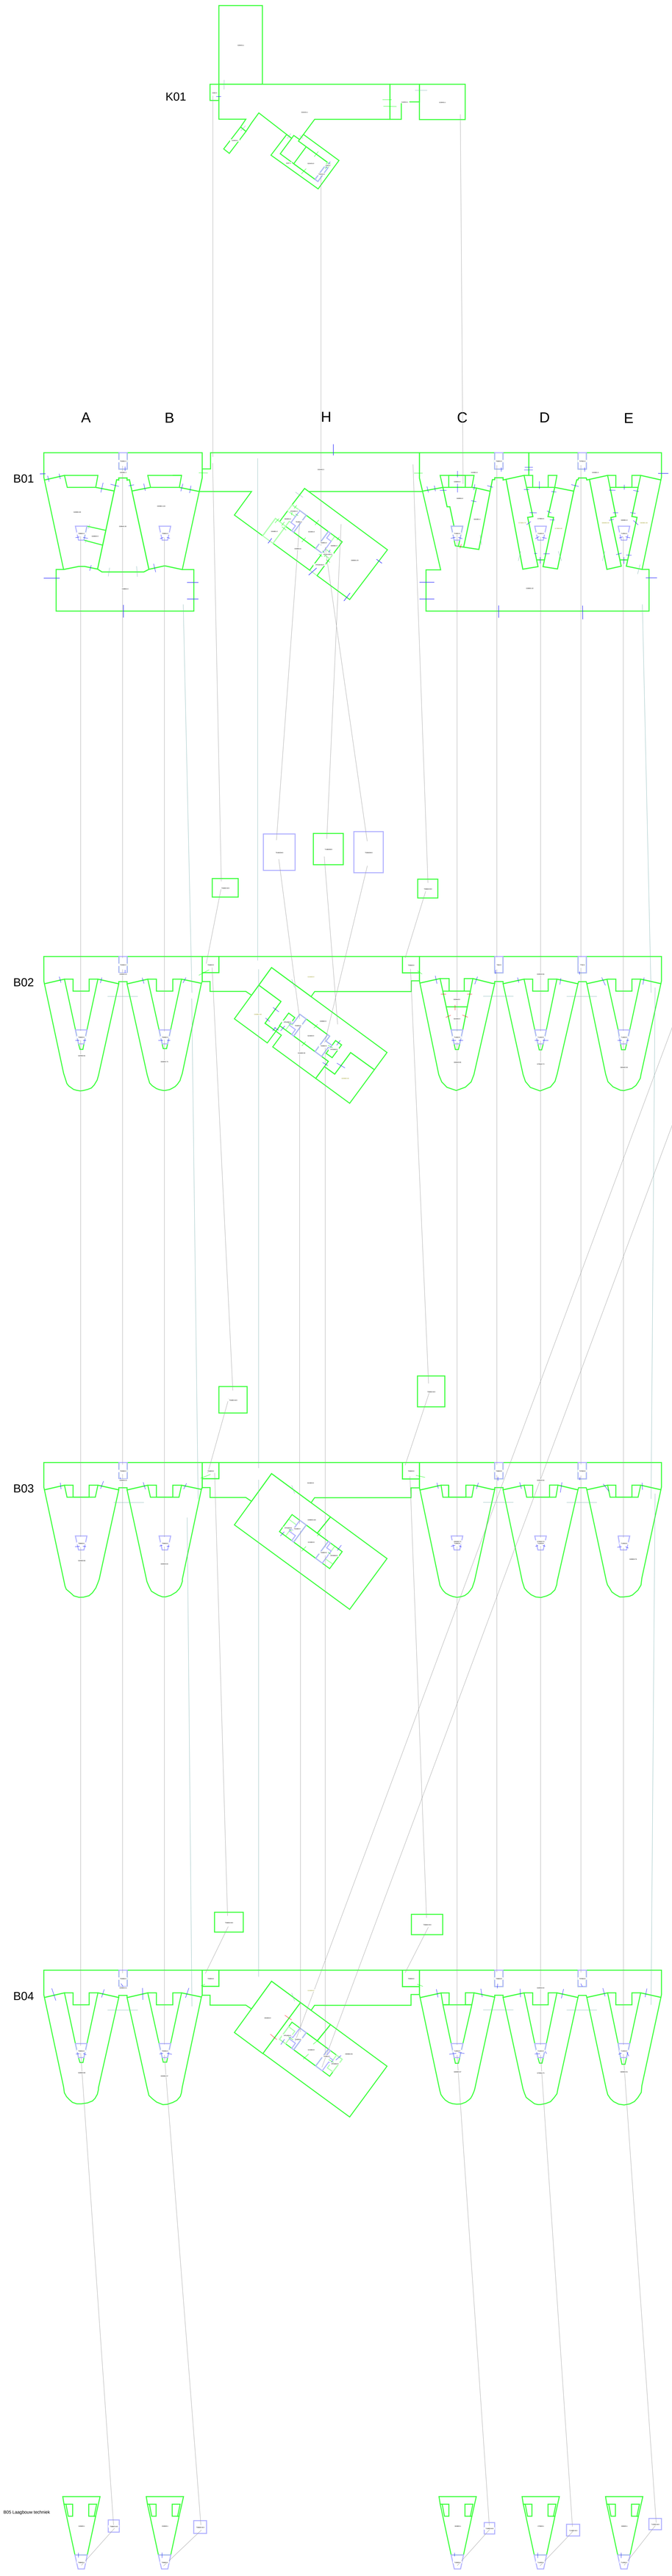
--Bij de verbindingen is tussen rechte haken [xx] aangegeven hoeveel hoeveel personen in de beschouwde tijdstap de verbinding (deur,uitgang) zijn gepasseerd

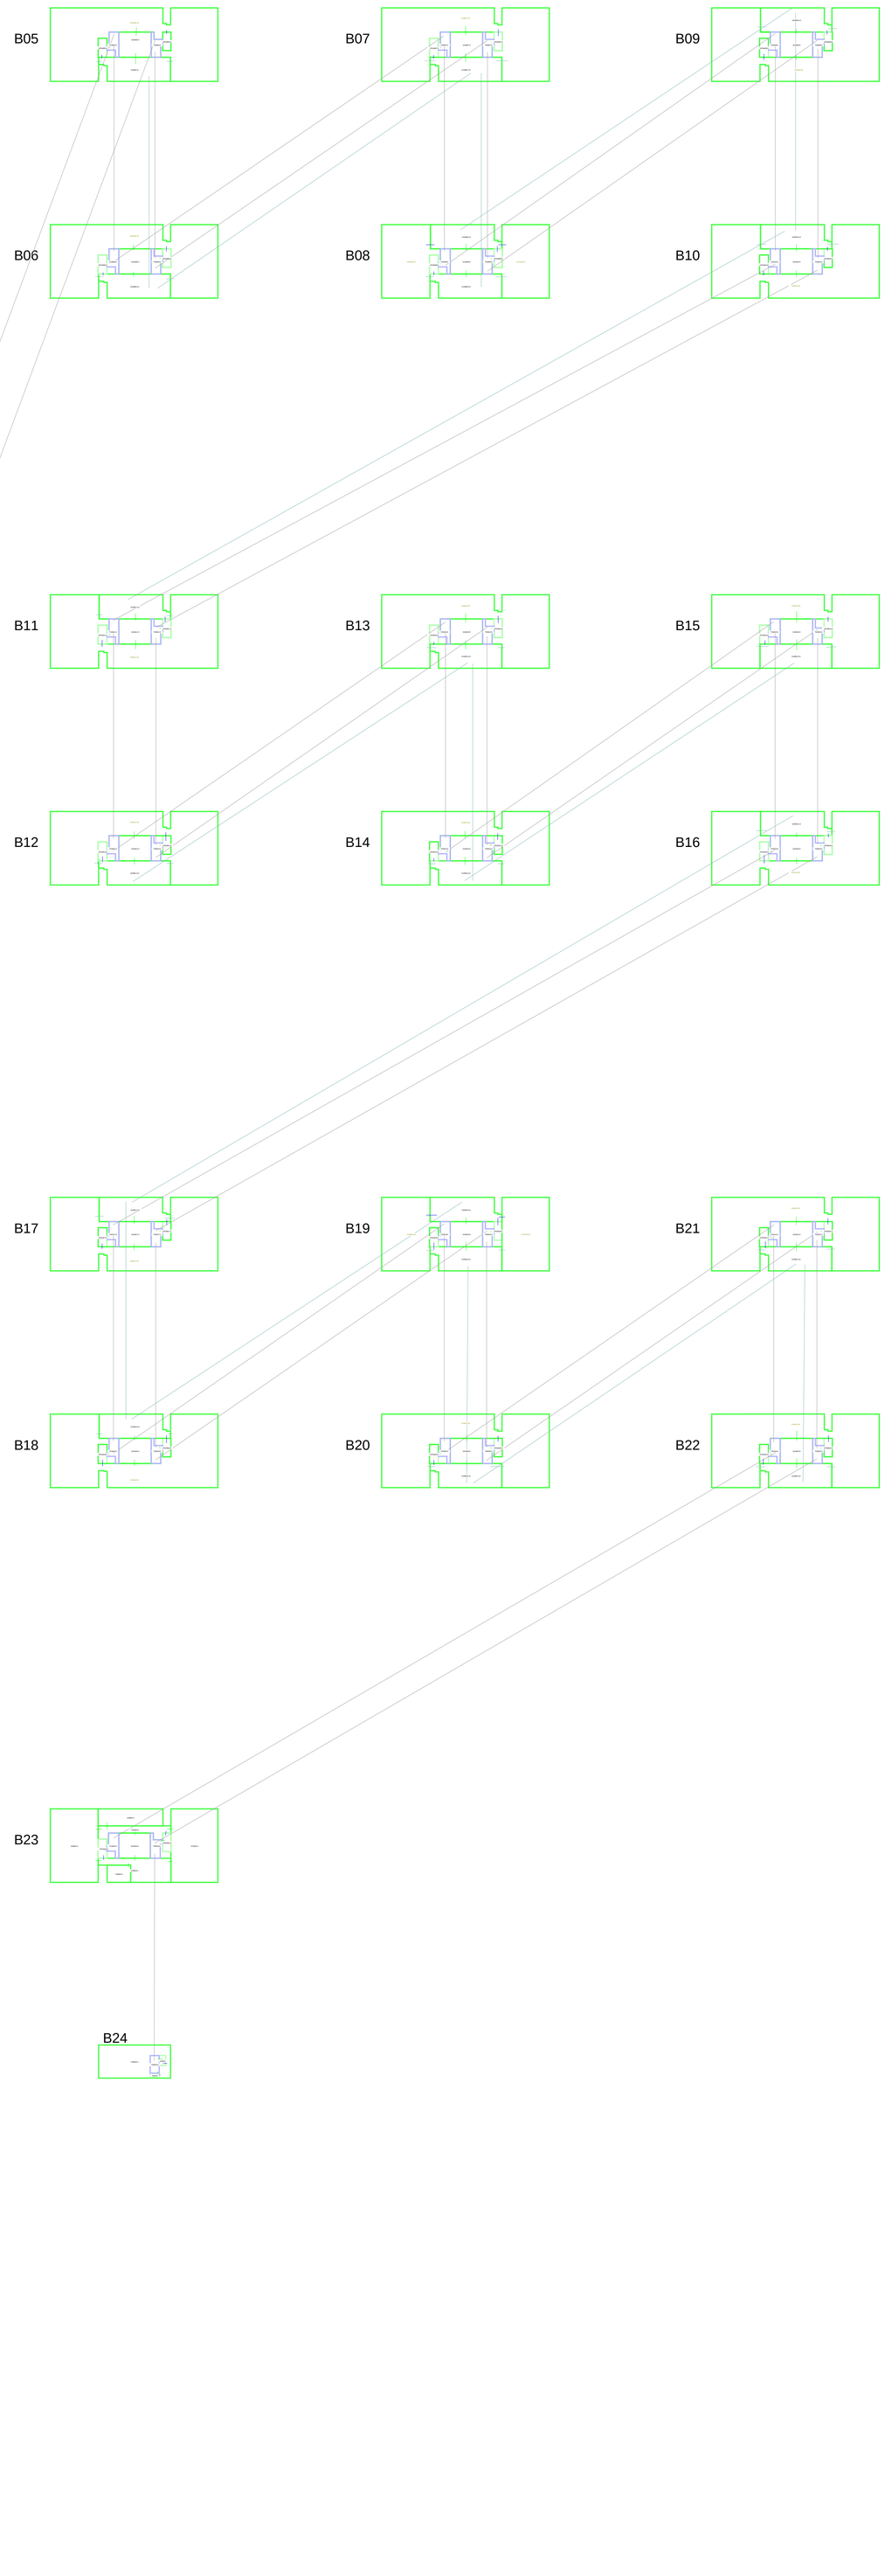
--Bij de verbindingen is tussen ronde haken (xx) aangegeven hoeveel hoeveel personen totaal (t/m de beschouwde tijdstap) de verbinding (deur,uitgang) zijn gepasseerd

De personenaantallen worden in standaard in het zwart afgedrukt. De aantallen worden echter in beige afgedrukt als:

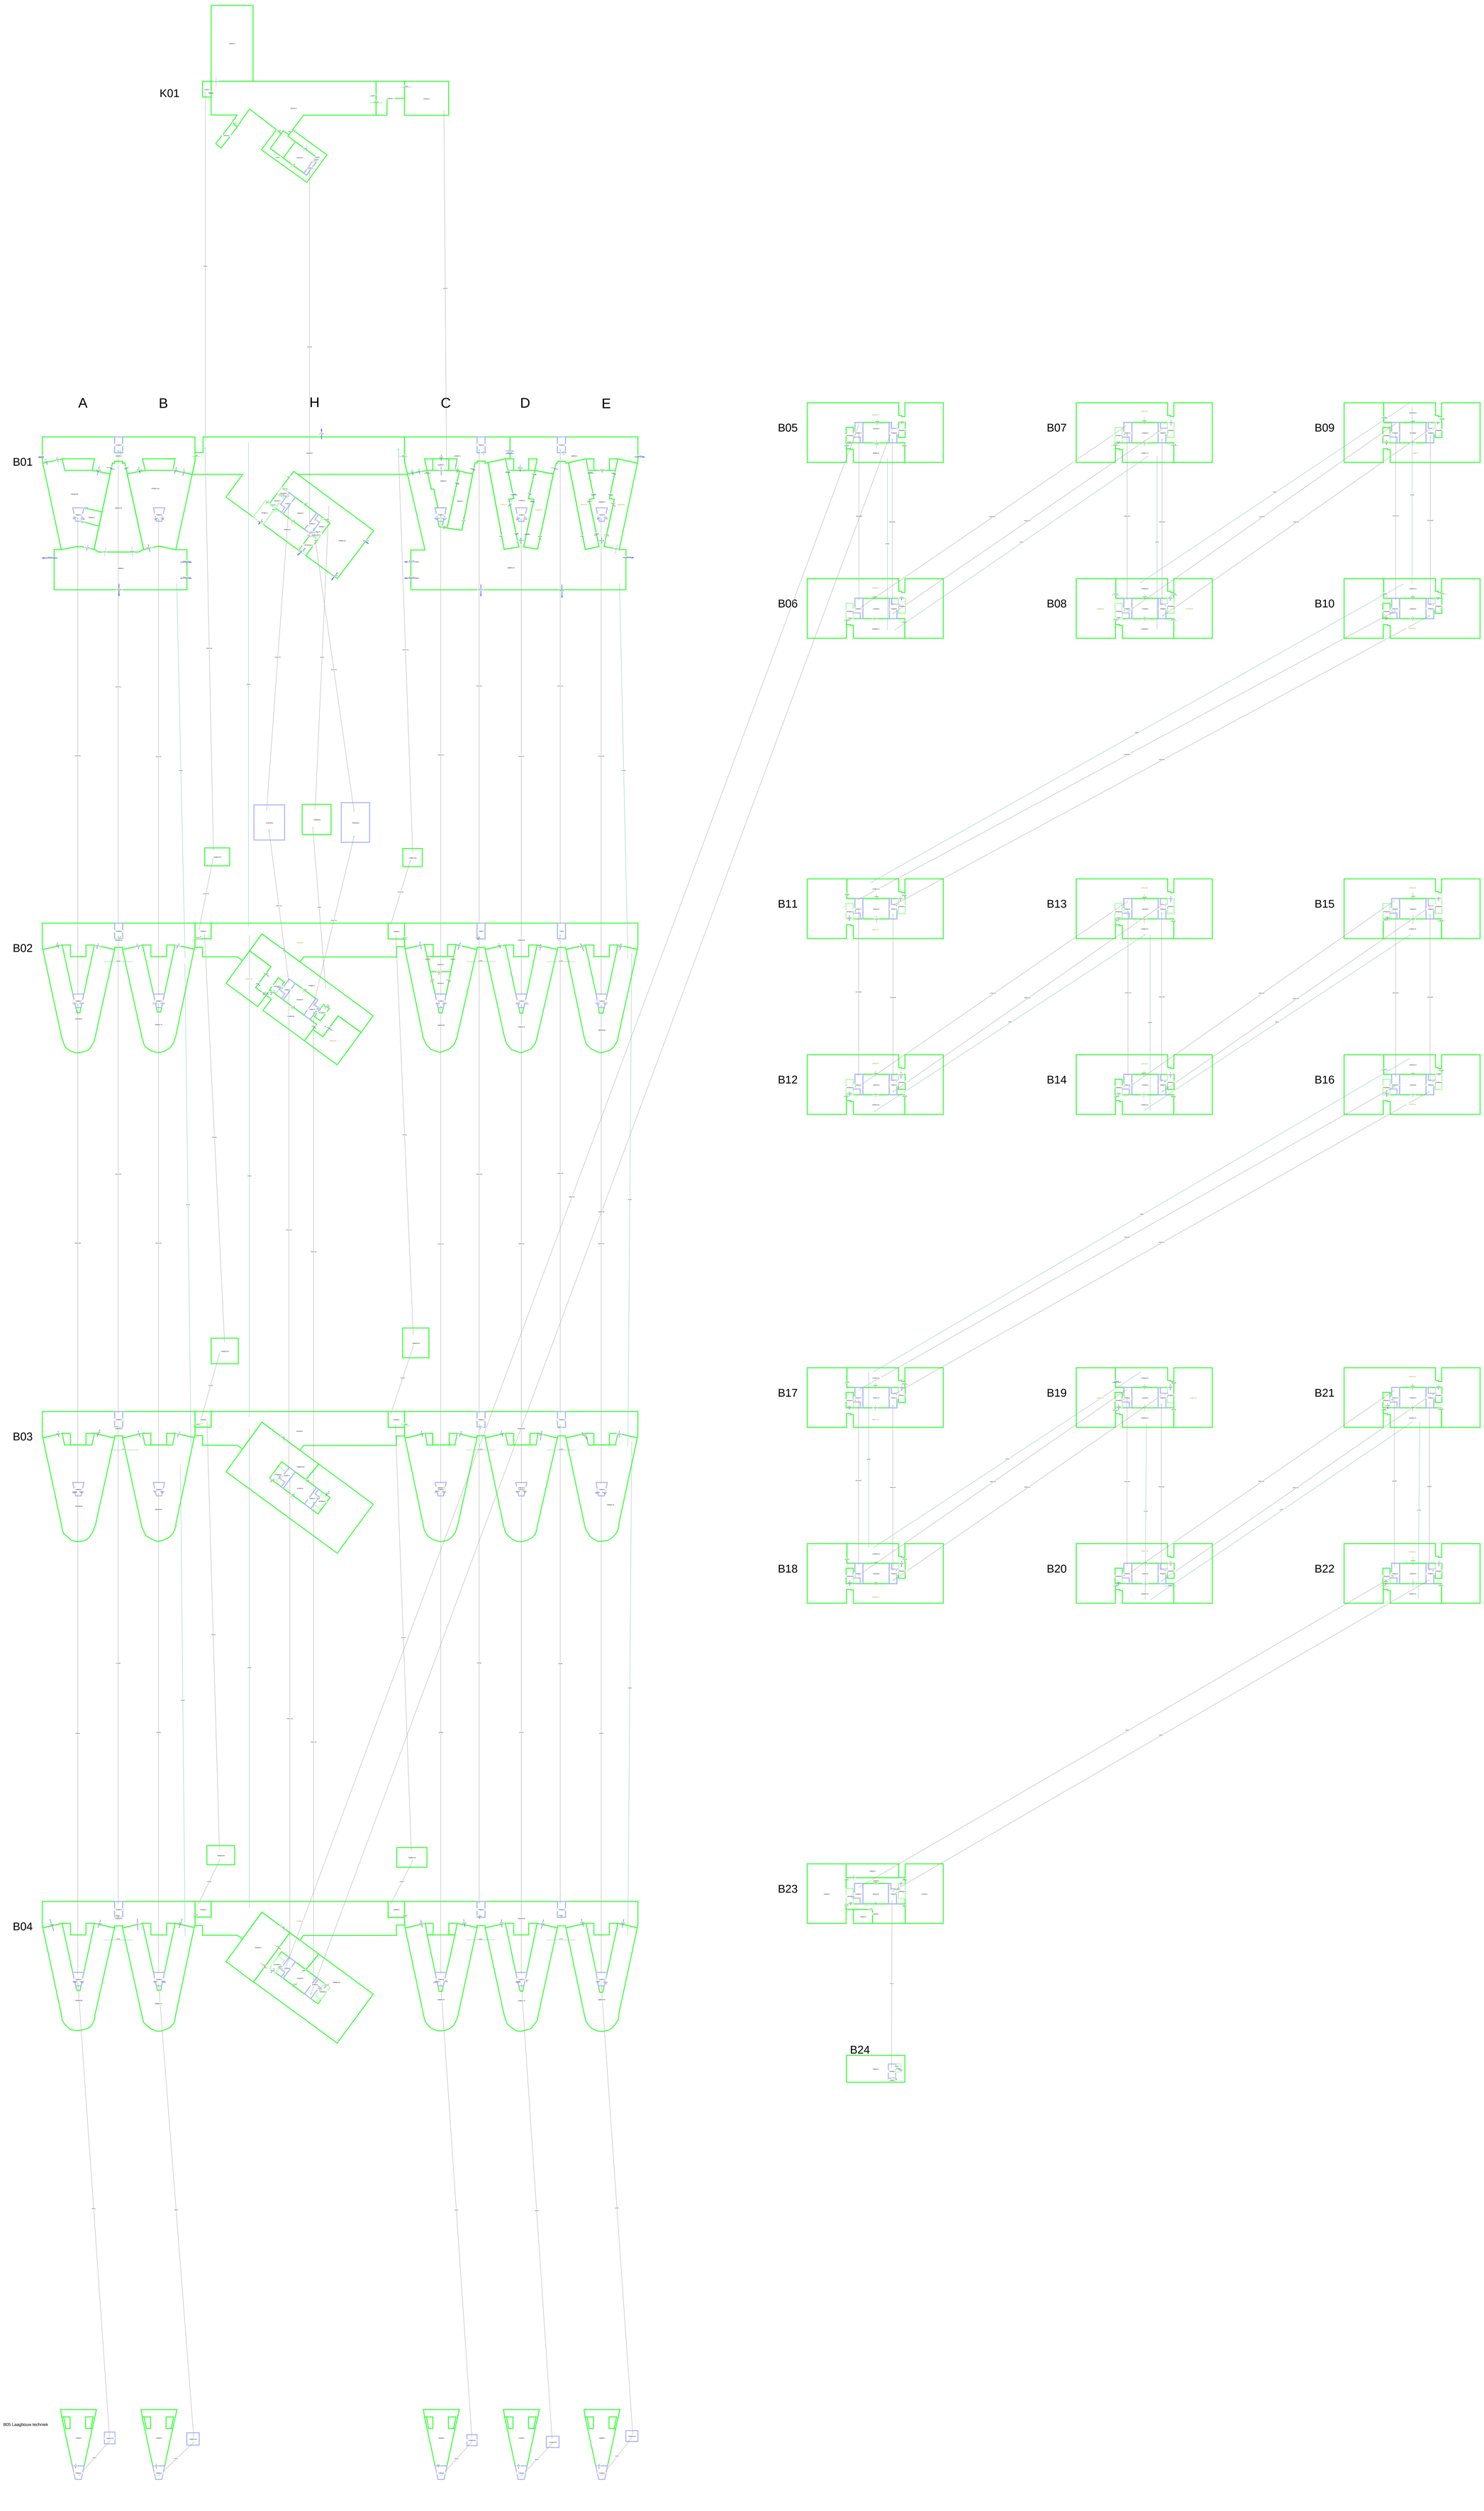
--- van een gebied in de betreffende tijdstap de gehele opvangcapaciteit benut is, of

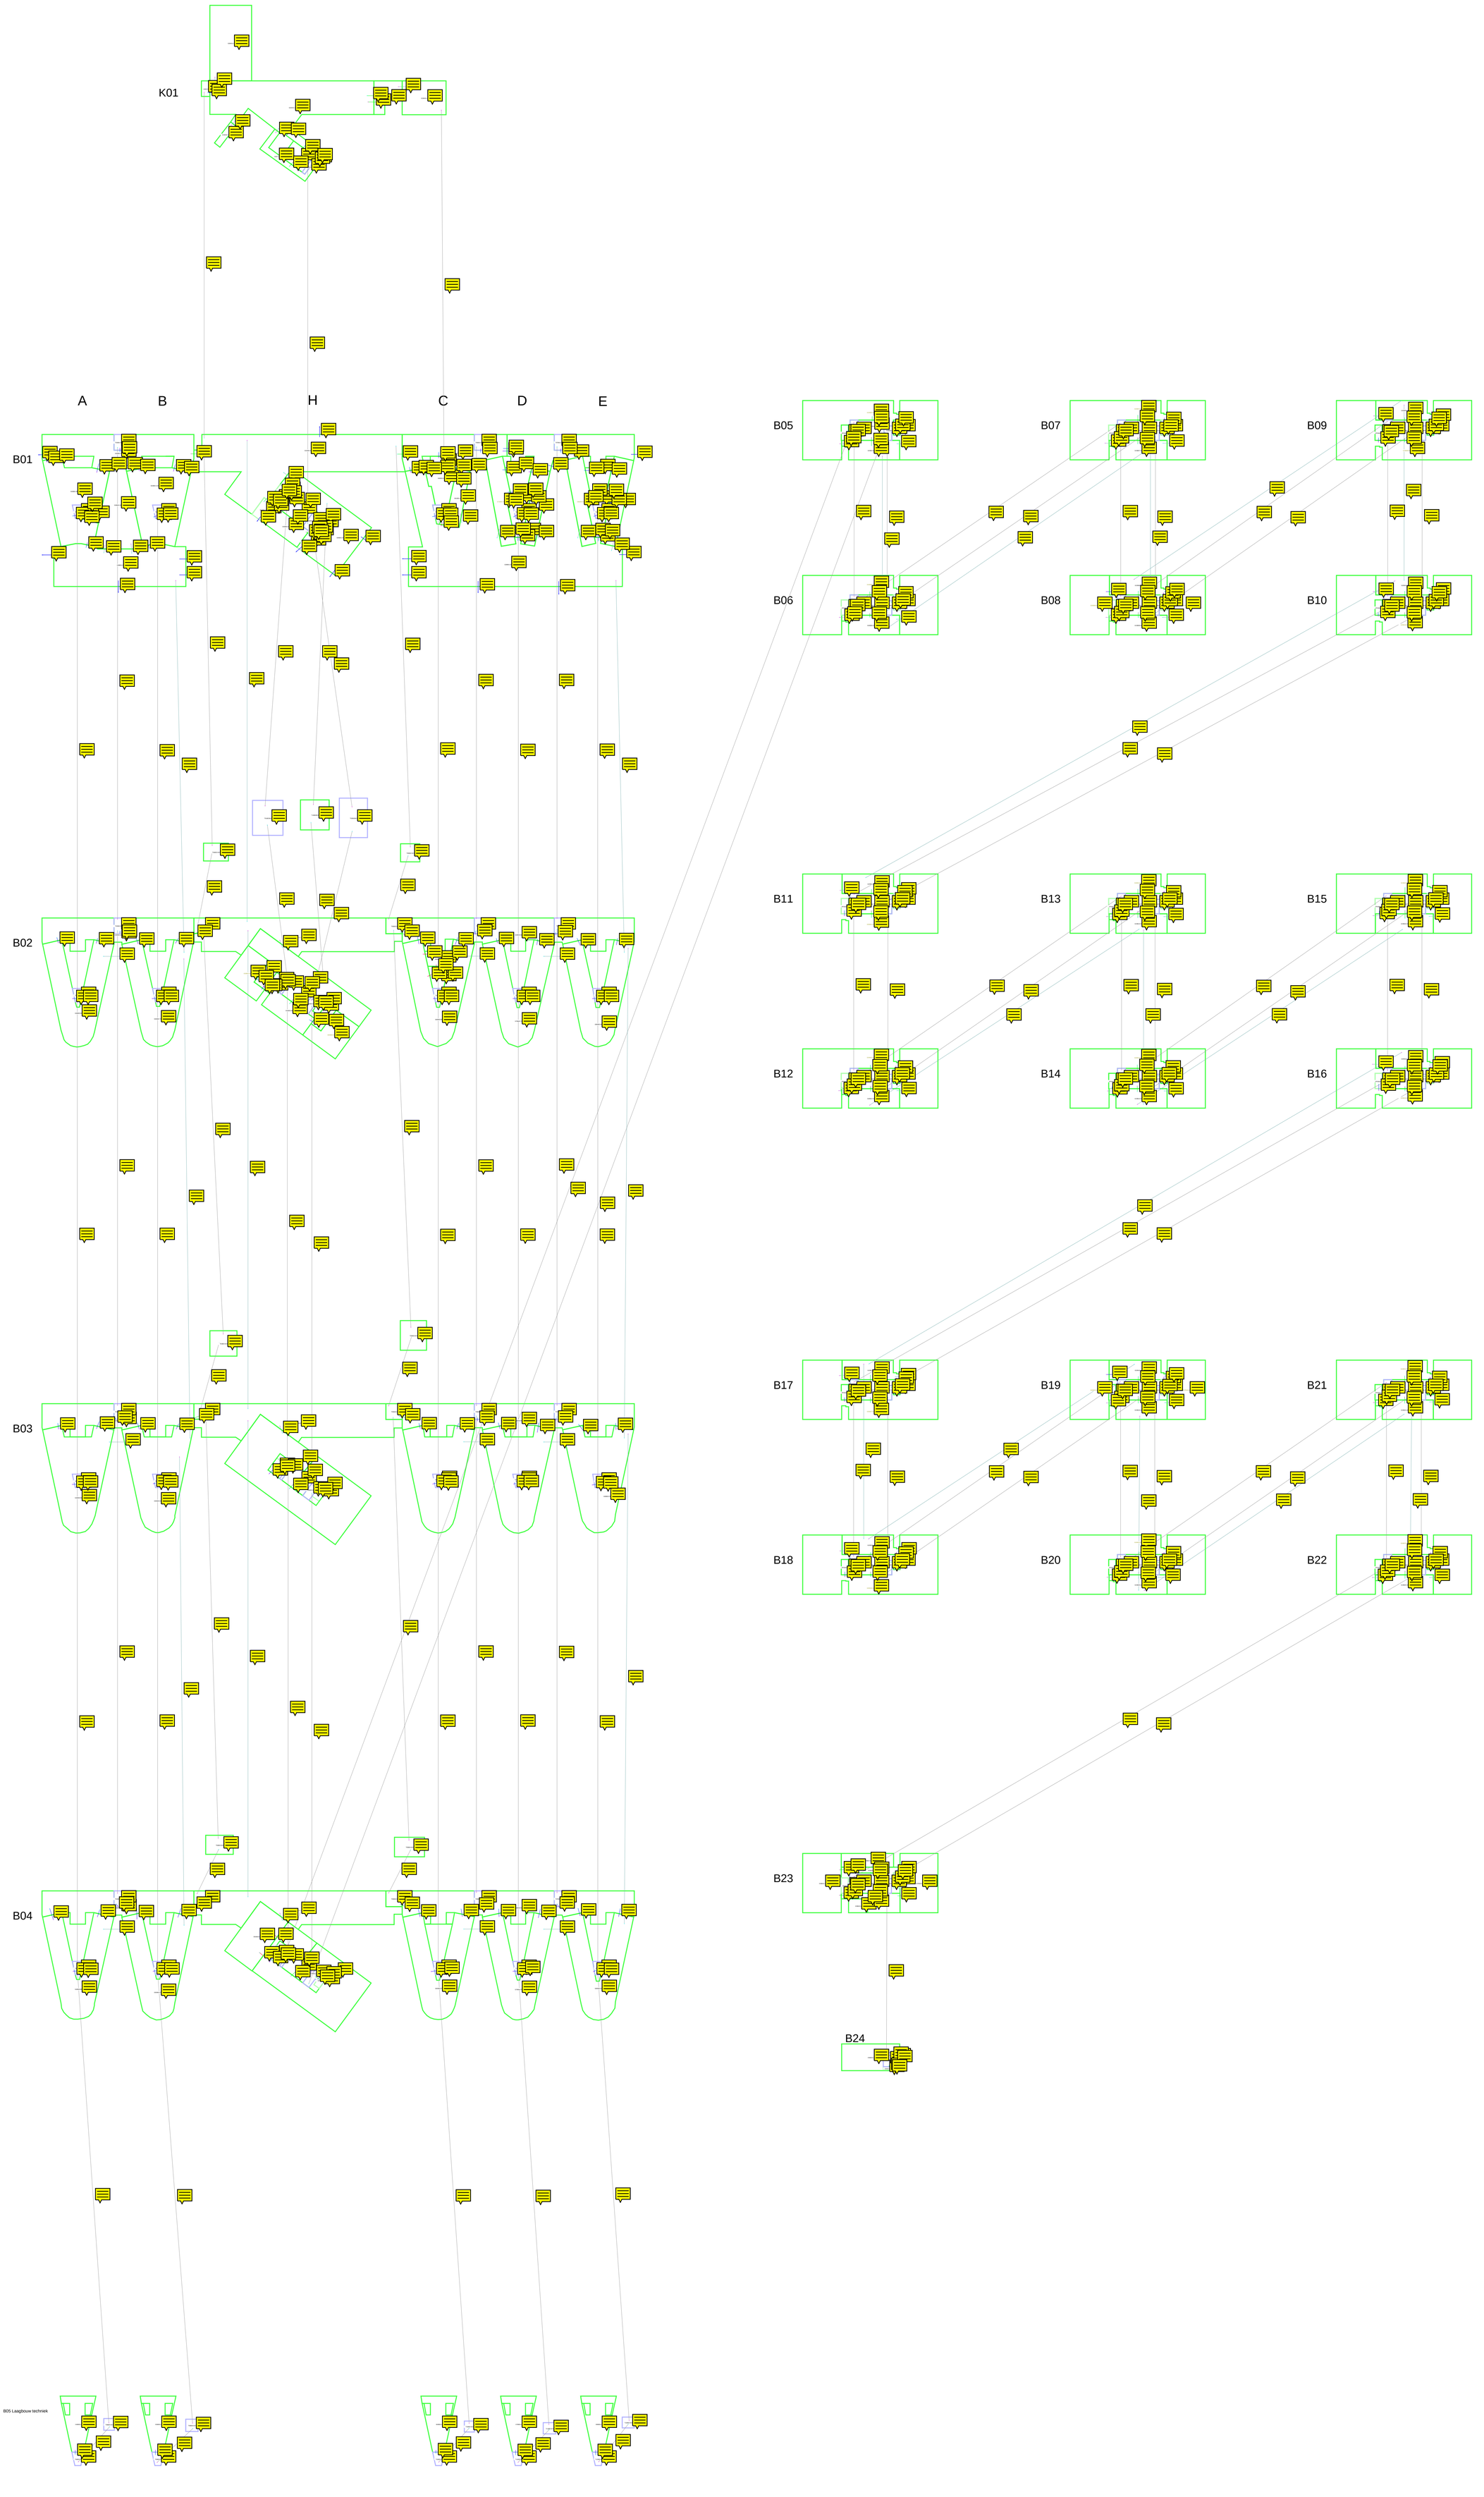
--- de capaciteit van een uitgang in de betreffende tijdstap maximaal benut is


K01
A
B
H
C
D
E
B01
B02
B03
B04
B05 Laagbouw techniek


B05
B07
B09
B06
B08
B10
B11
B13
B15
B12
B14
B16
B17
B19
B21
B18
B20
B22
B23
B24

Figuur rekenmodel : Maximaal aantal passanten per verbinding (hulpmiddel paniekbeslag deuren)




K01
A
B
H
C
D
E
B01
B02
B03
B04
B05 Laagbouw techniek
B05
B07
B09
B06
B08
B10
B11
B13
B15
B12
B14
B16
B17
B19
B21
B18
B20
B22
B23
B24

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd) Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
G21B01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G21K01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G22B08	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G22B09	13	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
G22B10	13	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
G22B11	13	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
G22B16	13	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
G22B17		13	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G22B18		13	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G22B19		13	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G23B06		13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G23B07		13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G23B08		13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G23B12		13	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
G23B13		13	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G23B14		13	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G23B15		13	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G23B19		13	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G23B20		13	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G23B21		13	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G23B22		13	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
G23B5		13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G24B05		93	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G24B06		93	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G24B07		93	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G24B12		93	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
G24B13		93	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G24B14		93	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G24B15		93	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G24B20		93	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G24B21		93	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-
G24B22		93	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G25B09		93	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-
G25B10		93	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-
G25B11		93	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
G25B16		93	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
G25B17		93	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G25B18		93	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
G26B08		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G26B19		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G27B08		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G27B19		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G302		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G303		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G304		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G305		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G30B01		2	-	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-
G30B02		42	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G30B03		23	19	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G30B04		41	25	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G30K01		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G31B01		5	-	42	34	26	22	16	16	-	-	-	-
G31B02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G31B03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G31B04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G31K01		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G32B01		-	-	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-
G32B02		66	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G32B03		58	29	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G32B04		50	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G32K01		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G33B01		-	-	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-
G33K01		1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
G34K01		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G35B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
G36B01		30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G38B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G39B01		32	-	11	11	12	11	11	10	-	-	-	-
G40B01		80	-	11	11	10	11	11	11	-	-	-	-
G40B02		81	19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40B03		96	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40B04		80	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40B0X		-	-	11	11	12	11	11	11	-	-	-	-
G437		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G50B01		124	-	22	22	22	22	22	21	-	-	-	-
G50B02		73	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G50B03		63	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G50B04		57	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G60B01		-	-	11	11	10	11	11	11	-	-	-	-
G60B02		85	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G60B03		72	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G60B04		67	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G61B01		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G61B02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G62B02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G70B01		-	18	22	22	22	22	22	13	-	-	-	-
G70B02		72	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G70B03		70	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G70B04		75	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G71B01		74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G72B01		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80B01		-	26	22	22	22	22	22	10	-	-	-	-
G80B02		69	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G80B03		76	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
G80B04		61	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G81B01		64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G82B01		58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G90B01		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G90B02		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G90B03		104	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G90B04		65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G91B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G91B02		30	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G91B04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G92B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G92B02		48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G93B01		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G93B02		60	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G94B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T04B02		-	18	15	13	8	9	-	-	-	-	-	-
T04B02-M		-	19	18	15	13	8	9	-	-	-	-	-
T04B03		-	13	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-
T04B03-M		-	15	13	8	9	-	-	-	-	-	-	-
T04B04		-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T04B04-M		-	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T05B02		-	16	11	9	8	7	-	-	-	-	-	-
T05B02-M		-	23	16	11	9	8	7	-	-	-	-	-
T05B03		-	9	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-
T05B03-M		-	11	9	8	7	-	-	-	-	-	-	-
T05B04		-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T05B04-M		-	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T13B02M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP01B01		-	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
VP01B02		-	14	26	15	4	-	-	-	-	-	-	-
VP01B03		-	9	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-
VP01B04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP01B05		-	9	11	8	5	-	-	-	-	-	-	-
VP01B06		-	9	14	13	12	6	-	-	-	-	-	-
VP01B07		-	9	14	13	12	9	1	-	-	-	-	-
VP01B08		-	9	15	15	15	13	9	-	-	-	-	-
VP01B09		-	9	9	9	9	15	13	7	-	-	-	-
VP01B10		-	9	9	9	9	9	15	12	-	-	-	-
VP01B11		-	9	9	9	9	9	9	15	-	-	-	-
VP01B12		-	9	9	9	9	9	9	15	-	-	-	-
VP01B13		-	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-
VP01B14		-	9	9	9	9	9	9	9	1	-	-	-
VP01B15		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP01B16		-	9	9	9	9	9	9	9	13	-	-	-
VP01B17		-	9	9	9	9	9	9	9	15	-	-	-
VP01B18		-	9	9	9	9	9	9	9	15	-	-	-
VP01B19		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP01B20		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP01B21		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP01B22		-	9	9	9	9	9	8	7	2	-	-	-
VP01B23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP02A-B01		-	-	6	19	19	19	19	19	19	19	19	19
VP02B-B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP02B02		-	14	26	15	4	-	-	-	-	-	-	-
VP02B03		-	9	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-
VP02B04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VP02B05		-	9	11	8	5	-	-	-	-	-	-	-
VP02B06		-	9	13	12	11	5	-	-	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
VP02B07		-	9	16	15	14	11	3	-	-	-	-	-
VP02B08		-	9	15	15	15	13	9	-	-	-	-	-
VP02B09		-	9	9	9	9	15	13	8	-	-	-	-
VP02B10		-	9	9	9	9	9	15	13	-	-	-	-
VP02B11		-	9	9	9	9	9	15	14	-	-	-	-
VP02B12		-	9	9	9	9	9	9	15	-	-	-	-
VP02B13		-	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-
VP02B14		-	9	9	9	9	9	9	9	2	-	-	-
VP02B15		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP02B16		-	9	9	9	9	9	9	9	13	-	-	-
VP02B17		-	9	9	9	9	9	9	9	15	-	-	-
VP02B18		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP02B19		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP02B20		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP02B21		-	9	9	9	9	9	9	9	9	-	-	-
VP02B22		-	-	10	10	9	8	7	6	1	-	-	-
VP02B23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X24B23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X25B23		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X26B23		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X27B23		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X28B23		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X29B23		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X30B24		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40B05		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X50B05		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X60B05		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70B05		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80B05		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T08B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
T09B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T07B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T10B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T11B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T12B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03B01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02B01		-	-	-	3	6	10	13	16	17	17	17	17
T01B01		-	-	-	3	6	9	12	15	17	17	17	17
T02B03		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B03		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T08B03		-	32	32	32	32	19	-	-	-	-	-	-
T09B03		-	32	32	32	32	11	-	-	-	-	-	-
T10B03		-	32	32	32	32	11	-	-	-	-	-	-
T12B03		-	32	32	32	22	-	-	-	-	-	-	-
T11B03		-	32	32	32	25	3	-	-	-	-	-	-
T06B03		-	51	52	52	51	23	-	-	-	-	-	-
T07B03		-	51	52	52	52	25	-	-	-	-	-	-
T03B03		-	51	52	52	52	42	14	-	-	-	-	-
T08B05		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02B05		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B05		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T02B24		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03B02		-	51	52	52	52	52	52	38	-	-	-	-
T08B02		-	32	32	32	32	32	29	7	-	-	-	-
T09B02		-	32	32	32	32	32	21	-	-	-	-	-
T01B02		-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
T02B02		-	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
T6B2		-	51	52	52	52	52	47	19	-	-	-	-
T7B2		-	51	52	52	52	52	49	21	-	-	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
T11B02		-	32	32	32	32	32	13	-	-	-	-	-
T10B02		-	32	32	32	32	32	21	-	-	-	-	-
T13B02		-	32	32	32	32	32	10	-	-	-	-	-
T08B04		-	32	32	31	9	-	-	-	-	-	-	-
T09B04		-	32	32	23	1	-	-	-	-	-	-	-
T01B04		-	33	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T02B04		-	32	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T10B04		-	32	32	23	1	-	-	-	-	-	-	-
T11B04		-	32	32	15	-	-	-	-	-	-	-	-
T12B04		-	32	29	12	-	-	-	-	-	-	-	-
T07B04		-	51	52	29	1	-	-	-	-	-	-	-
T06B04		-	51	49	27	-	-	-	-	-	-	-	-
T03B04		-	51	52	46	18	-	-	-	-	-	-	-
T09B05		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T10B05		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T11B05		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T12B05		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02B09		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B09		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B07		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T02B07		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B06		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T02B06		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B08		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T02B08		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B10		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T02B10		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
T01B11		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	24	24
T02B11		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36
T01B13		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
T02B13		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T01B15		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T01B12		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T02B12		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T01B14		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T02B14		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T01B16		-	37	37	37	37	37	37	37	37	20	-	-
T02B16		-	37	37	37	37	37	37	37	37	34	-	-
T01G17		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T02B17		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T01B19		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T02B19		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T01G21		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T02B21		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T01B18		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T02B18		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T01B20		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T02B20		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T01B22		-	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-	-
T02B22		-	46	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-
T01B23		-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T02B23		-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T02B15		-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	-	-
T02K01		-	6	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1
T08B05-M		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T09B05-M		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T10B05-M		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T11B05-M		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T12B05-M		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T01B02M		-	-	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Overzicht personen aantallen per gebied in alle gebieden

SCENARIO: Ontruiming zonder brand Ontruimingstijd: 30,0 min

Gebied (bedreigd)	Tijd[min]:	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	6	15	20	30
T02B02M		-	-	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22