

Elementenoverzicht

APL-19 • ROC Mondriaan

**Aspasialaan 19
2493 WN Den Haag**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 2-8-2023

31	Buitenwandopeningen		
3120	beglazing totaal buitenwand	gevel	1561,50 m2

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

31	Buitenwandopeningen		
3134	Tourniquet	Begane grond entree	2,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

32	Binnenwandopeningen		
3220	beglazing totaal binnenwand	Gang/Lokalen	7165,00 m2

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

32	Binnenwandopeningen		
3230	Deurdranger/ BMI magneet	Algemeen	42,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Dorma
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Technische ruimtes	156,00 m2
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Gangen	7482,20 m2
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Lokalen	8749,80 m2

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

51	Warmteopwekking		
5121	CV-ketel collect.	Stookruimte 4e verd.	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Remeha
Type Gas 610 ECO
Capaciteit 395kW
Koelmiddel



Omschrijving

51	Warmteopwekking		
5121	CV-ketel collect.	Stookruimte 4e verd.	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Remeha
Type Gas 310 ECO
Capaciteit 427kW
Koelmiddel



Omschrijving

51	Warmteopwekking		
5124	Ventilatie voorziening (lucht toevoer)	Stookruimte 4e verd.	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Aluminium
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

51	Warmteopwekking		
5124	Rookgasafvoer	Daken	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Aluminium
Capaciteit
Koelmiddel




Omschrijving

Combi aansluiting

52	Afvoeren		
5240	Binnenriolering	Gebouw	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type PVC/PE
Capaciteit
Koelmiddel

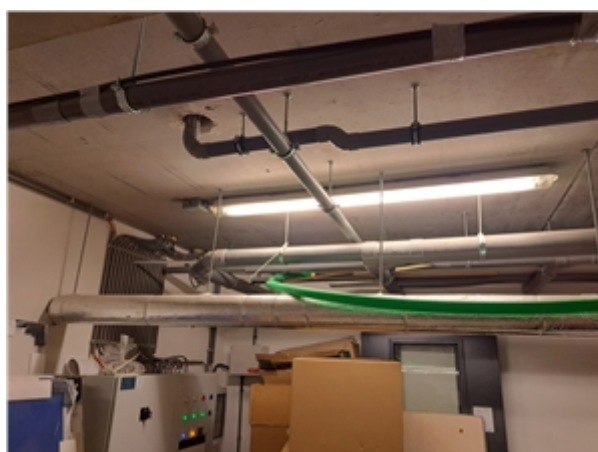

Omschrijving

53	Water		
5310	Waterleiding compleet	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal/ koper
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5314	Hydrofoor	Algemeen	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Grundfos
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler15 liter	4de verdieping-430	4,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close in
Capaciteit 15L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Quooker elektrisch	Keukenblokken	8,00 st

Jaar 2022
Tag 2023
Soort
Fabricaat Quooker
Type Diverse
Capaciteit 7 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektr. 120 liter	Stookruimte 4de verdieping	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Mono koper
Capaciteit 120L
Koelmiddel

Omschrijving



53	Water		
5321	Boiler elektr. 120 liter	3de verdieping 3.105	2,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Mono koper
Capaciteit 120L
Koelmiddel

Omschrijving



53	Water		
5321	Boiler elektr. 120 liter	1e verdieping 1.068	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Mono koper
Capaciteit 120L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektr. 30 liter	Begane grond 0.040	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Mono koper
Capaciteit 30L
Koelmiddel



Omschrijving

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet compleet	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



54	Gassen		
5421	Compressor	1de verdieping-Schacht	1,00 st
Jaar	2020		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Parise Compressori		
Type	P100-OF2-P-RETBOX-CC		
Capaciteit	2+2/1+5+1,5 HP/kW		
Koelmiddel			
Omschrijving			





55	Koudeopwekking		
5512	Koelmachine split-unit	Algemeen	2,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PUHZ-P100 VHA
Capaciteit
Koelmiddel R410a-3,0kg



Omschrijving

2stuks

55	Koudeopwekking		
5512	Koelmachine split-unit SER ruimte	Algemeen Dak	2,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PUHZ-P100 VHA3
Capaciteit
Koelmiddel R410a-3kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Binnen-unit SER ruimte (binnen unit)	3de verdieping SER 3.055	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Binnen-unit SER ruimte (binnen unit)	1e verdieping SER 1.040	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Binnen-unit SER ruimte (binnen unit)	1e verdieping MER	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5520	Koelmachine 2 centraal 400 KW	Daken	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type 30XA0852
Capaciteit
Koelmiddel R134a-135kg



Omschrijving

2 circuits koelmiddel
 72kg
 63kg

55	Koudeopwekking		
5521	Koelmachine 1 centraal 400 KW	Daken	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type 30XA0852
Capaciteit
Koelmiddel R134a-135kg



Omschrijving

2 circuits koelmiddel
 72kg
 63kg

55	Koudeopwekking		
5521	Koelaggregaat	Garage/ Keuken	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat KOVU
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel R507



Omschrijving

Hoort bij de keuken apparatuur

55	Koudeopwekking		
5530	Verdeler/verzamelaar (koeling)	Tech. ruimte 4de verdieping	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Geisoleerd 2 groepen met 1 pomp, (in) regelafsluiters en 2 weg kleppen.

55	Koudeopwekking		
5530	GKW expansievat 140L	Tech. ruimte 4de verdieping	1,00 st


Jaar 2016
Tag 2023
Soort
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 140/1
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5530	Buffervat gekoeld water	Tech. ruimte 4de verdieping	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

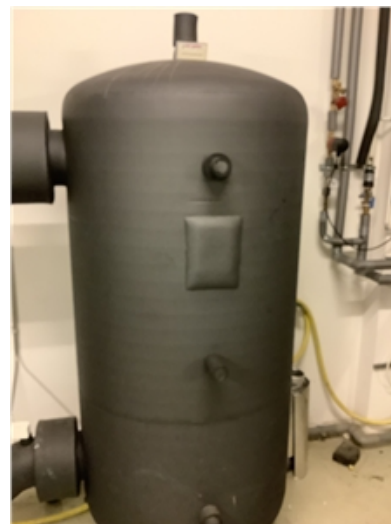

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Verdeler/verzamelaar	Tech. ruimte 4de verdieping	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Geïsoleerd 4 groepen met 2 pompen, (in) regelafsluiters en 2/3 weg kleppen.

56	Warmtedistributie		
5610	Ruimtethermostaten	Algemeen	160,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Fundatiepomp	Stookruimte 4de verdieping	2,00 st

Jaar 2013
Tag 2023
Soort
Fabricaat Grundfos
Type MG13MB4
Capaciteit 7,5KW
Koelmiddel

Omschrijving



56	Warmtedistributie		
5610	CV-expansievat collectief/ 12 ltr.	Tech. ruimte 4de verdieping	2,00 st

Jaar 2019
Tag 2023
Soort
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 12/05
Koelmiddel



Omschrijving

2 stuks

56	Warmtedistributie		
5610	CV-expansievat collectief 300 ltr.	Tech. ruimte 4de verdieping	1,00 st

Jaar 2016
Tag 2023
Soort
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 300/0.5
Koelmiddel




Omschrijving

56 Warmtedistributie			
5610	Automatische ontluchter	Tech. ruimte 4de verdieping	1,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Flamco		
Type	Flamcovent		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

56 Warmtedistributie			
5610	CV-leidingen	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Staal		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

56	Warmtedistributie		
5610	Verdeelset radiatoren	Diverse	17,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

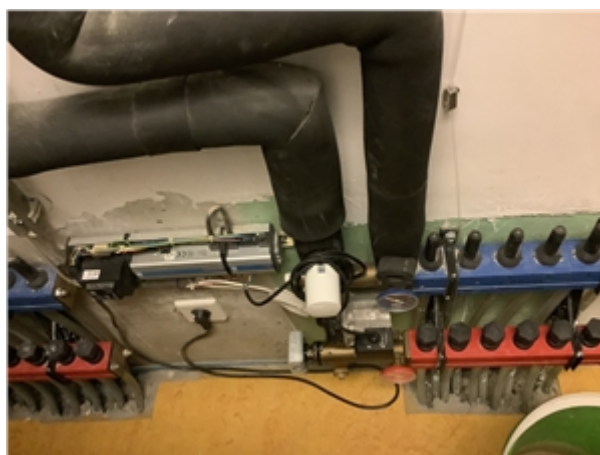

Omschrijving

1e verdieping kasten:
 1.040 B. 2x
 1.085B 2x
 Begane grond:
 Begane grond 0.040 2x
 Begane grond balie 1x

56	Warmtedistributie		
5610	Leiding tracing Raychem	Tech. ruimte	2,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

56 Warmtedistributie	
5611	Inductie-unit/ VAV boxen
	Algemeen
	240,00 st
Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Niet bekend
Type	Model 100-160
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

Aantal vanuit installatie tekening:

3de: 59

2de: 97

1e 84 stuks

56 Warmtedistributie	
5611	Radiatoren
	Algemeen
	97,00 st
Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Niet bekend
Type	Niet bekend
Capaciteit	
Koelmiddel	



Omschrijving

56 Warmtedistributie			
5640	Heteluchtverwarming	Tourniquet	2,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

57 Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator afzuig toiletten	Dak	2,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rosenberg
Type D450-6D
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving



57	Luchtbehandeling		
5721	Stuw ventilator	Garage	1,00 pst
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Novenco		
Type	CGF 500 F300/F200		
Capaciteit	0,3/1.2 kW		
Koelmiddel			
Omschrijving			



57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator praktijklokaal	Daken	1,00 st
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Rosenberg		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
T.b.v. chemiekast.			



57	Luchtbehandeling	
5750	Kanalen/luchtverdeel slang	1,00 pst


Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling	
5770	Toe-afvoerroosters	Algemeen 847,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Waterloo
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

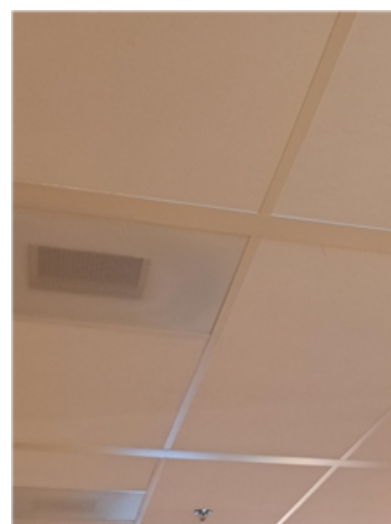

Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast 1 toe-afvoer. warm/ koel/ wtw warmtewiel	Dak	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Verhulst
Type VKT 1508/1510
Capaciteit 18,49m³/s
Koelmiddel



Omschrijving

15.03m³/s lucht afvoer. Inclusief frequentie regelaar danfos.

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast 2 toe-afvoer. warm/ koel/ wtw warmtewiel	Dak	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Verhulst
Type VKT 1407/1408
Capaciteit 14.58m³/s
Koelmiddel



Omschrijving

13,06 m³/s lucht afvoer. Inclusief frequentie regelaar danfos.

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast 3 toe-afvoer. warm/ koel/ wtw warmtewiel	Dak	1,00 st
------	---	-----	---------

Jaar	2012
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Verhulst
Type	VKT 1006/1006 BO
Capaciteit	6.81m3/s
Koelmiddel	



Omschrijving

6.25 m3/s lucht afvoer. Inclusief frequentie regelaar danfos.

58 Regeling klimaat en sanitair

5810	Regelkast RK01	Stookruimte 4de verdieping	1,00 st
------	----------------	----------------------------	---------

Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Priva
Type	Compri HX
Capaciteit	
Koelmiddel	



Omschrijving

58	Regeling klimaat en sanitair		
5810	Regelkast OS 1200	Schacht/ zuurstofcompressor	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Priva
Type Compri HX
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

58	Regeling klimaat en sanitair		
5822	Regelkast CO/LPG&Ventilatie	Garage 0.028	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Novenco
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK2+3	4de verdieping	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat Eaton
Type EWP10142
Capaciteit 2x HS 54A, 67 groepen, 1x OSB
Koelmiddel

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK1+3	4de verdieping	1,00 st

Jaar 2012
Tag 2023
Soort
Fabricaat EATON
Type EWP10142
Capaciteit 2x HS 125A, 73 groepen, 4 krachtgroepen, 1x OSB
Koelmiddel

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK2+2	3de verdieping 3.114	1,00 st

Jaar	2012
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	EATON
Type	EWP10142
Capaciteit	2x HS 125A, 79 groepen, 2 krachtgroepen, 1x OSB
Koelmiddel	



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK1+2	3de verdieping 3.041	1,00 st

Jaar	2012
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	EATON
Type	EWP10142
Capaciteit	2x HS 125A, 62 groepen, 1 krachtgroep, 1x OSB
Koelmiddel	



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK2+1	2de verdieping 2.097A	1,00 st

Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	EATON
Type	Niet bekend
Capaciteit	2X HS 100A, 60 groepen, 1 krachtgroep, 1x OSB
Koelmiddel	

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK1+1	2de verdieping 2.051A	1,00 st

Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	EATON
Type	EWP10122
Capaciteit	2x HS 100A, 59 groepen 1x OSB
Koelmiddel	

Omschrijving



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK1+BE	1e verdieping 1.012A	1,00 st

Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabrikaat	EATON
Type	EWP10122
Capaciteit	2X HS 100A, 57 groepen, 2 krachtgroep, 1x OSB
Koelmiddel	



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast Kk1+BE	1e verdieping 1.085A	1,00 st

Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabrikaat	EATON
Type	EWP10122
Capaciteit	2X HS 100A, 15 groepen, 8 krachtgroep, 1x OSB
Koelmiddel	



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK2+BE	1e verdieping 1.017A	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat EATON
Type EWP10122
Capaciteit 2X HS 100A, 70groepen, 2 krachtgroep, 1x OSB
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast LK1+0	Garage 0.011	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat EATON
Type EWP08122
Capaciteit 2X HS 63A, 30groepen, 1 krachtgroep, 1x OSB
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	HVK	Garage 0.011	1,00 st
------	-----	--------------	---------

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat EATON
Type Niet bekend
Capaciteit HS 2500A, 19 krachtgroepen
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Groepenkast Legrand	Garage 0.011	1,00 st
------	---------------------	--------------	---------

Jaar 2023
Tag 2023
Soort
Fabricaat Legrand
Type XL3 400
Capaciteit HS 160A, 6 krachtgroepen
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6150	Stopcontactpunten	Algemeen	4629,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6171	Bliksembeveiligingsinstallatie	Algemeen Dak	1,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



63 Verlichting			
6311	Elektra armaturen totaal	Algemeen	2945,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



63 Verlichting			
6311	Elektra armaturen buitenlamp	Algemeen	24,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



63	Verlichting		
6324	Decentrale noodverlichtingsinstallatie	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Armaturen opgenomen bij: Elektra armaturen totaal

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting (pictogrammen)	algemeen	83,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Van Lien
Type Niet bekend
Capaciteit Niet van toepassing
Koelmiddel



Omschrijving

63 Verlichting			
6341	Bewegingsmelders	Gang/Lokalen	28,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

64 Communicatie			
6420	Speakers geluidinstallatie	Algemeen	331,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

64	Communicatie		
6422	datapunten	Algemeen	2429,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Hubs: 56 stuks

64	Communicatie		
6431	Oproep/ ontruimingsinstallatie/ Astrea	Algemeen 1e verdieping-MER	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat VAQ
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera binnen	Algemeen	44,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

64	Communicatie		
6440	Ruimtereregistratie apparaten wand	Lokalen	86,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

t.b.v registratie leerkacht.

65	Beveiliging		
6510	Sprinklerkoppen	Algemeen	1649,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6510	Brandkleppen	Algemeen	72,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit Niet bekend
Koelmiddel

Omschrijving

3tr dak: 9
 3de verdieping :14 BK
 2de : 25 BK
 1e: 24 BK

65 Beveiliging			
6511	Slow Whoops	Algemeen	18,00 st
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie	Algemeen 1e verdieping-MER	1,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Honeywell		
Type	Notifier		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Handmelders: 39 stuks. Kleefmagneten: 21 stuks. Rookmelders: 168 stuks.			



65	Beveiliging		
6511	Brandmeld paneel	Algemeen buitendeel	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Notifier
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Brandslang haspel	Algemeen	39,00 st

Jaar
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Diverse
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar: Diverse

65		Beveiliging	
6513	brandwerende doorvoering	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



65		Beveiliging	
6513	Droge blusleiding	Trappenhuis	2,00 pst
Jaar	2011		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			





65	Beveiliging		
6513	Schuimblussers	Algemeen	6,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Diverse
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar: Diverse

65	Beveiliging		
6513	Sprinklerinstallatie	Begane grond-Sprinkler ruimte 0.031	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Unica
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Controllekast Sprinklerinstallatie	Begane grond-Sprinkler ruimte 0.031	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Esser
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraak-alarminstallatie	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Sensoren: 75 stuks.

65	Beveiliging		
6521	Toegangscontrole systeem	Algemeen begane grond-0.040	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Syntegro
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Kartlezers: 234 stuks.

65	Beveiliging		
6530	Bedieningspunten zonwering	Lokalen	41,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

65 Beveiliging	
6535	Brakel Atmos RWA systeem
	Algemeen
	1,00 pst
Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Atmos
Type	Niet bekend
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

65 Beveiliging	
6535	CO/LPG Installatie
	Garage
	1,00 pst
Jaar	2011
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Niet bekend
Type	Niet bekend
Capaciteit	
Koelmiddel	

Omschrijving

67	Gebouwbeheersvoorzieningen		
6710	Valbeveiliging algemeen	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

90	Terrein		
9034	Schuifpoorten elektrisch	Terrein	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving