

Elementenoverzicht

LWP-72 • ROC Mondriaan

**Leeghwaterplein 72
2521 DB Den Haag**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 4-8-2023

31	Buitenwandopeningen		
3100	beglazing totaal buitenwand	gevel	1454,90 m2

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

31	Buitenwandopeningen		
3120	Zonwering screens elektrisch	Gevelkozijnen	86,00 m1

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

31	Buitenwandopeningen		
3134	Tourniquet (elektrisch)	Hoofdentree	2,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

32	Binnenwandopeningen		
3220	beglazing totaal binnenwand	Gang/Lokalen	4550,20 m2

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Glas
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

33	Vloeropeningen		
3321	Vetput	T.b.v keuken	1,00 st

Jaar 2005
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Gangen	6107,00 m2

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

43	Vloerafwerkingen		
4320	Vloeroppervlakte	Lokalen	11886,00 m2

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Voor materialen zie tellijsten.

51	Warmteopwekking		
5121	Verdeler/ verzamelaar	Kelder-0.066	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet Bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

52	Afvoeren		
5211	Hemelwaterafvoer Staal	Gevel	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Staal		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



52	Afvoeren		
5211	Dakdoorvoer algemeen	Dak	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Alu/ Zink		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



52 Afvoeren			
5211	Hemelwater afvoer uitloop	Dak	30,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			





52 Afvoeren			
5216	Vuilwaterpompen	Kelder	2,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	DAB		
Type	ED 1.3 M		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			





52	Afvoeren		
5240	Binnenriolering PVC-PE	Algemeen	1,00 pst


Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type PVC/ PE
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5310	Waterleidingnet compleet	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Koper
Capaciteit
Koelmiddel

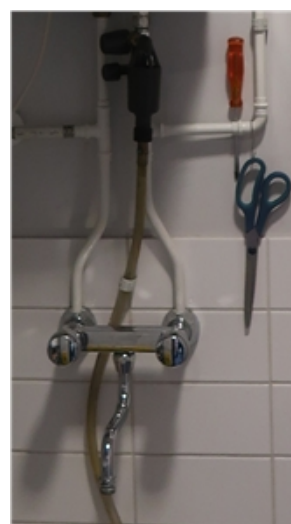

Omschrijving

53	Water		
5314	Pompinstallatie,hydrofoor	Begane grond	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Duijvelaar		
Type	HU2 DPVE10-30		
Capaciteit	2 pompen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53	Water		
5321	Boiler direct/indirect gestookt	Tussenverdieping kelder	2,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	AO Smith		
Type	ST-500 N M 8XC		
Capaciteit	500L		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53	Water		
5321	Quooker	Hoofdgebouw	8,00 st
Jaar	2023		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Quooker		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



53	Water		
5321	Boiler elektrisch80 liter	3e verdieping- Technische ruimte	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Daalderop		
Type	Duo Koper		
Capaciteit	80 L		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53	Water		
5321	Boiler elektrisch10 liter	3e verdieping- Werkkast 312a	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close up
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektrisch10 liter	2e verdieping-Werkkast 2.205	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close up
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53 Water			
5321	Boiler elektrisch10 liter	2e verdieping-Werkkast 2.37A	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Daalderop		
Type	Close up		
Capaciteit	10 L		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53 Water			
5321	Boiler elektrisch10 liter	2e verdieping-Werkkast 2.209	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Daalderop		
Type	Close up		
Capaciteit	10 L		
Koelmiddel			
Omschrijving			



53	Water		
5321	Boiler elektrisch 15 liter	2e verdieping-Pantry praktijklokaal 2.54	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close in
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektrisch 10 liter	1e verdieping- Werkkast 1.068	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close up
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektrisch10 liter	1e verdieping- Werkkast 123B	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close up
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektrisch10 liter	1e verdieping- Werkkast 1.214	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close up
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektrisch 10 liter	Begane grond- Pantry 0.08	1,00 st

Jaar 2011
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close in
Capaciteit 10 L
Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler elektrisch 15 liter	2e verdieping- 2.04	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Daalderop
Type Close in
Capaciteit 15 L
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5503	EPBD Klasse 3 (>270 kW) Inspectie en advies	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat
Type
Capaciteit 1029 kW
Koelmiddel

Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	Dak	3,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type 38GLP028G9
Capaciteit
Koelmiddel R410a-1kg



Omschrijving

Condensor haarsalon 1/2/3 ruimte 2.955

55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	Dak	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type 38VYX050N
Capaciteit
Koelmiddel R410a-1kg



Omschrijving

Condensor les lokaal ruimte 3.956

55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	Algemeen	1,00 st

Jaar 2021
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PUZ-ZM100YKA
Capaciteit
Koelmiddel R32-4kg



Omschrijving

55	Koudeopwarming		
5512	Airco split/ unit (binnenunit)	3de verdieping SER	1,00 st

Jaar 2021
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PKA
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwarming		
5512	Airco split/ unit (binnenunit)	1de verdieping SER	1,00 st

Jaar 2021
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PKA
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Airco installatie (plafond units)	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Condensor haarsalon 3 ruimte 2.955

55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	3e verdieping- Dak	1,00 st

Jaar 2021
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PUZ-ZM100YKA
Capaciteit
Koelmiddel R32-4kg



Omschrijving

55 Koudeopwekking			
5512	Airco split/ unit	4de verdieping- Dak	3,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	Puron-38GLP028G9		
Capaciteit	3450W		
Koelmiddel	R410a-2.1kg		
Omschrijving Product voorbereiding 1/2/3 ruimte 3.061			



55 Koudeopwekking			
5512	Airco split/ unit	3de verdieping- Dak	1,00 st
Jaar	2020		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Toshiba		
Type	RAV GM801ATP		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32-1.30kg		
Omschrijving			



55	Koudeopwrekking		
5512	Airco split/ unit (binnenunit)	1e verdieping- SER	1,00 st

Jaar 2020
Tag 2023
Soort
Fabricaat Toshiba
Type RAV
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwrekking		
5512	Airco split/ unit (binnenunit)	1e verdieping- SER 1.053	1,00 st

Jaar 2021
Tag 2023
Soort
Fabricaat Mitsubishi
Type PKA
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking			
5512	Airco split/ unit	1e verdieping- Dak	2,00 st
Jaar	2005		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	Puron-38GLP028G9		
Capaciteit	3450W		
Koelmiddel	3410a-2.1kg		
Omschrijving			



55 Koudeopwekking			
5512	Airco split/ unit	1e verdieping- Dak	1,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	PUZ-ZM71VHAR1		
Capaciteit			
Koelmiddel	R32-2.8kg		
Omschrijving			



55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	1e verdieping- Dak	1,00 st

Jaar	2007
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Silensys
Type	Niet bekend
Capaciteit	
Koelmiddel	R448A-3.05kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	Garage	1,00 st

Jaar	2021
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Mitsubishi
Type	PUZ-ZM100YKA
Capaciteit	
Koelmiddel	R32-4kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5512	Airco split/ unit	Garage	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel 3410a-0.66 KG



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5520	Gekoeld waterleiding	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal geïsoleerd
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5521	Centrale koelmachine 1	Dak Links	1,00 st

Jaar	2013
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Carrier
Type	30 RBS 090
Capaciteit	80 kW
Koelmiddel	R410a-19kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5521	Centrale koelmachine 2	Dak rechts	1,00 st

Jaar	2014
Tag	2023
Soort	
Fabricaat	Carrier
Type	30 RBS 090
Capaciteit	80 kW
Koelmiddel	R410a-10.7 kg



Omschrijving

55 Koudeopwekking			
5521	Centrale koelmachine 3	Dak links	1,00 st
Jaar	2008		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	30 RB 0402		
Capaciteit	388 kW		
Koelmiddel	R410a-77kg		
Omschrijving 2 circuits van 38,5 kg koelmiddel			



55 Koudeopwekking			
5521	Centrale koelmachine 4	Dak rechts	1,00 st
Jaar	2013		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Carrier		
Type	30 RB 0402		
Capaciteit	388 kW		
Koelmiddel	R410a-77kg		
Omschrijving 2 circuits van 38,5 kg koelmiddel			



55	Koudeopwekking		
5521	Centrale koelmachine	1e verdieping- Dak	3,00 st
Jaar	2021		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Schneider		
Type	ERAF0621A1		
Capaciteit			
Koelmiddel	R454B-7,6 kg		
Omschrijving			



55	Koudeopwekking		
5521	Koel aggregaat keuken	1e verdieping- Dak	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Type plaatje niet ingevuld. Bouwjaar ingeschat.			



55	Koudeopwekking		
5531	Koelvat/ gekoeldwater	Technische ruimte 4e links en rechts	2,00 st

Jaar 2014
Tag 2023
Soort
Fabricaat Diversen
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Vooraadvat CV	Technische ruimte 4e links en rechts	2,00 st

Jaar 2014
Tag 2023
Soort
Fabricaat Diversen
Type Diversen
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Ruimtethermostaten	Gang/lokalen	214,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	CV expansievat	4e verdieping-Technische ruimte	1,00 st
Jaar	2006		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Flamco		
Type	Flexcon		
Capaciteit	25/0.5		
Koelmiddel			

Omschrijving



56 Warmtedistributie			
5610	CV expansievat	4e verdieping-Technische ruimte	1,00 st
Jaar	2012		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Flamco		
Type	Flexcon		
Capaciteit	35/1.5		
Koelmiddel			
Omschrijving			



56 Warmtedistributie			
5610	CV expansievat	Garage-0.066	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2018		
Soort			
Fabricaat	Flamco		
Type	Flexcon		
Capaciteit	200/3.0		
Koelmiddel			
Omschrijving			



56	Warmtedistributie		
5610	CV expansievat		1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2018
Soort
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 300/2.5
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	CV-leidingen	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5611	Radiatoren	Algemeen	97,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rucon
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

Geen type plaatje.
 Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rucon
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

Geen type plaatje.
Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	2,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rucon
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

Geen type plaatje.
Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rucon
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

Geen type plaatje.
Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rucon
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

Geen type plaatje.
Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator	Dak	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Rucon
Type Diversen
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

Geen type plaatje.
Bouwjaar ingeschat

57	Luchtbehandeling		
5741	Stuwventilator	Garage	4,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat HC PS
Type IDV-HC-50 v2
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5752	LBK verwarmen/koelen + WTW 1	Technische ruimte 4e rechts	1,00 st

Jaar 2006
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier /Holland heating
Type 39HQ25.10 6/0618-10
Capaciteit 22 m³/s
Koelmiddel



Omschrijving

Lucht toe/afvoer

57	Luchtbehandeling		
5752	LBK verwarmen/koelen + WTW 2	Technische ruimte 4e links	1,00 st

Jaar 2006
Tag 2023
Soort
Fabricaat Carrier
Type 39HQ25.10 6/0618-50
Capaciteit 22 m³/s
Koelmiddel




Omschrijving

Lucht toe/afvoer

57	Luchtbehandeling		
5761	VAV unit	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Barcoil air		
Type	NBOBOOB		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5770	Toe-afvoerroosters LBK	Gang/Lokalen	651,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

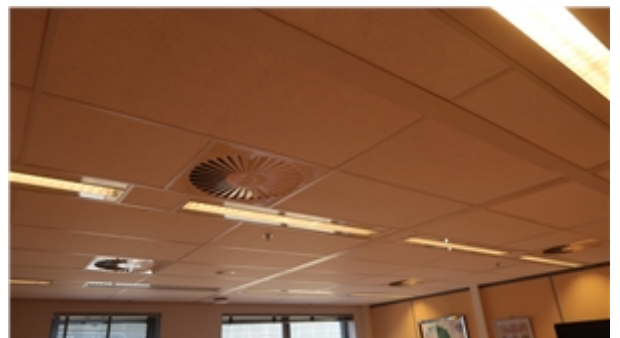

Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtkanalen/ verdeelslang	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Diversen
Type Staal
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

58	Regeling klimaat en sanitair		
5822	Regelinstallatie-RK05100	Technische ruimte 5de verdieping	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Priva
Type Compri Hx4
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

58	Regeling klimaat en sanitair		
5822	Regelkast luchtbehandelingskasten	Technische ruimte 5de verdieping	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

2x Hitachi frequentie regelaar.

58	Regeling klimaat en sanitair		
5822	Regelinstallatie RK-12	Garage-0.066	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

T.b.v stadsverwarming ENECO.

58	Regeling klimaat en sanitair		
5822	Regelinstallatie	Garage-0.066	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Besturingskast ventilatie parkeergarage

58	Regeling klimaat en sanitair		
5822	Regelinstallatie RK-00.1.00	Garage-0.066	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Priva
Type Compri HX
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 4.3	4e verdieping-Hall	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 160A, 88 groepen, 3 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	HVK-1	Garage-0.069	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/Eaton		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 1600 , 24 krachtgroepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Meterkast HVI	Garage-0.069	1,00 st
------	---------------	--------------	---------

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Dlms
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Groepenkast ov 3.5	3e verdieping-SER	1,00 st
------	--------------------	-------------------	---------

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Eltechna/Eaton
Type Elatis
Capaciteit HS 63A, 7 groepen
Koelmiddel

Omschrijving



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 4.2	4e verdieping-Hall	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 160A, 95 groepen, 3 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 4.1	4e verdieping-Hall	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	2xHS 63A, 51 groepen, 9 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast ov3.3	3e verdieping-Hall	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Eltechna/ Eaton
Type Elatis
Capaciteit HS 250A, 111 groepen, 5 overspanningsbeveiliging
Koelmiddel



Omschrijving

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6111	Groepenkast ov3.1	3e verdieping-Hall	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Eltechna/ Eaton
Type Elatis
Capaciteit HS 63A, 43 groepen, 3 overspanningsbeveiliging
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 3.4	3e verdieping-SER	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 63A, 7 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov3.2	3e verdieping-Hall	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 56 groepen, 5 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov3.6	3e verdieping-3.053a	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 12 krachtgroepen, 3 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov2.2	2e verdieping-Hall	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 104 groepen, 3 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov2.1	2e verdieping-Hall	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 160A, 81 groepen, 8 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov2.3	2e verdieping-Hall 2.014	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 106 groepen, 6 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov2.4	2e verdieping-Lokaal 2.56	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Viditole		
Capaciteit	HS 250A, 66 groepen, 7 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 1.6	1e verdieping-1.062a	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 70 groepen, 10 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 1-5	1e verdieping-SER 1.054	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 63A, 5 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 1.3	1e verdieping-1.014	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 125A, 63 groepen, 4x overspanningsbeveiliging, 2 krachtgroepe		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 1.1	1e verdieping-1.013	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 110 groepen,17 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 1.2	1e verdieping-1.012	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 250A, 102 groepen, 3 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 1-4	1e verdieping-SER 1.053	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 63A, 5 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 0.5	Begane grond-0.022	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 1260A, 90 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 0.2	Begane grond-0.012	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 125A, 78 groepen, 6x overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 0.1	Begane grond-0.013	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	2x HS 125A, 90 groepen, 17 overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 0.3	Begane grond-0.014	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/ Eaton		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	HS 125A, 115 groepen, 5x overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	HVK-2	Garage-0.069	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/Eaton		
Type	Niet bekend		
Capaciteit	2x HS1600A, 26 krachtgroepen, 1x overspanningsbeveiliging		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Groepenkast ov 0-4	Begane grond-0a.012	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Eltechna/Eaton		
Type	Elatis		
Capaciteit	HS 160A, 39 groepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	LK-MER	Begane grond-0a.012	1,00 st
Jaar	2008		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Croon		
Type	M75		
Capaciteit	HS 1200A, 9 krachtgroepen		
Koelmiddel			
Omschrijving			



61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Noodstroom/ No-Breakvoorziening (NSA) Garage		1,00 st
Jaar	2008		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Olympian		
Type	GEP400-2		
Capaciteit	400 KVA		
Koelmiddel			
Omschrijving			





61Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6150	Stopcontactpunten	Algemeen	4261,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6171	Bliksem/ aardingsinstallatie	Algemeen	1,00 pst
------	------------------------------	----------	----------

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel




Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen totaal	Algemeen	3447,00 st
------	--------------------------	----------	------------

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

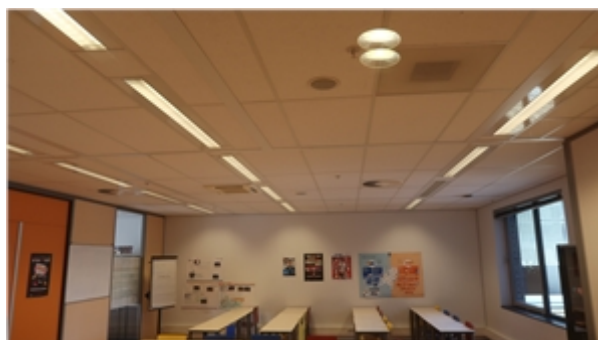

Omschrijving


63		Verlichting	
6324	Noodverlichting (pictogrammen)	algemeen	138,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Van Lien		
Type	Diversen		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

A photograph of a green rectangular emergency exit sign. The sign features a white silhouette of a person running towards the right, followed by a white downward-pointing arrow. The sign is mounted on a dark, possibly black, surface. Above the sign, a metal rod or track is visible, with some wires attached to it. The background shows a window with vertical blinds.



63		Verlichting	
6341	Bewegingsmelders	Algemeen	103,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			



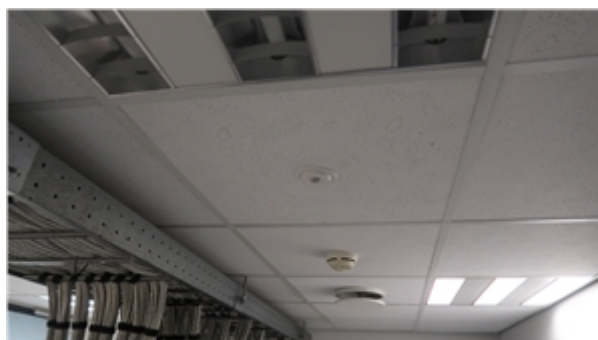

63	Verlichting		
6350	Noodverlichtingsinstallatie	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel




Omschrijving

Armaturen opgenomen bij: Elektra armaturen algemeen.

64	Communicatie		
6420	Speakers geluidsinstallatie	Gang/lokalen	406,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

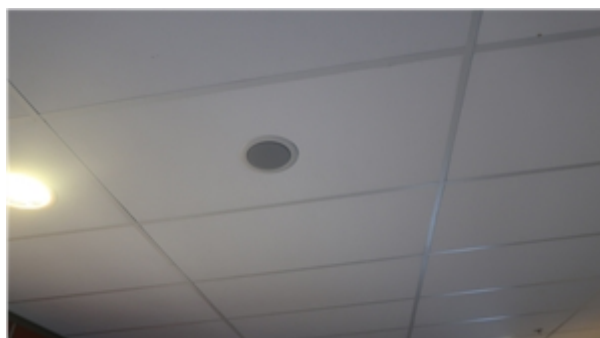

Omschrijving

64	Communicatie		
6422	datapunten	Algemeen	2076,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Hubs: 73 stuks

64	Communicatie		
6431	Beeld beveiliging / CCTV systeem	Algemeen	36,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving



64 Communicatie			
6431	Beeld beveiliging / CCTV systeem	Buitengevel Entree	6,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

64 Communicatie			
6440	Ruimtereregistratie apparaten wand	Gang/lokalen	71,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving		t.b.v registratie leerkrachten.	

65	Beveiliging		
6510	Brandkleppen	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Barcoil air		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			

Omschrijving

65	Beveiliging		
6510	Sprinklerkoppen	Gang/lokalen	1954,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Slow Whoops	Gang/Lokalen	7,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Sprinkler ruimte	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Van Ginkel
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Begane grond pantry	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Penta
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Brandmeldpanelen: 12 stuks. Handmelders: 53 stuks. Kleefmagneten: 14 stuks. Rookmelders: 88 stuks.

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Begane grond	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Van Ginkel
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Begane grond	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Van Ginkel
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeld paneel	Begane grond entree	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Van Ginkel
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	brandwerende doorvoering	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2014
Tag 2023
Soort
Fabricaat Brandpunt
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Brandslang haspel	Algemeen	53,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel



Omschrijving

Bouwjaar: Diverse

65	Beveiliging		
6513	Handblusser	Algemeen	19,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving

Bouwjaar: Diverse

65	Beveiliging		
6513	Droge blusleiding	Algemeen	1,00 pst

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Niet bekend
Type Niet bekend
Capaciteit
Koelmiddel

Omschrijving



65 Beveiliging			
6513	Blusgasinstallatie	MER 0a.012	1,00 st
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Fike		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



65 Beveiliging			
6513	Sprinklerinstallatie	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Van Wijk & Boerma		
Type	WB882-E10		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			



65		Beveiliging	
6521	Inbraak-alarminstallatie	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Van ginderen		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Sensoren: 31 stuks.			





65		Beveiliging	
6521	Toegangscontrolesysteem	Algemeen	1,00 pst
Jaar	2007		
Tag	2023		
Soort			
Fabricaat	Niet bekend		
Type	Niet bekend		
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			
Kaartlezers: 151 stuks.			

65	Beveiliging		
6535	CO/gassen-detectie installatie	Garage	1,00 pst


Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Dräger
Type 70147429
Capaciteit Nvt.
Koelmiddel



Omschrijving

90	Terrein		
9034	Speedgate parkeergarage	Parkeergarage-0.074	1,00 st

Jaar 2007
Tag 2023
Soort
Fabricaat Xentry
Type Speedgate K214 L S
Capaciteit
Koelmiddel

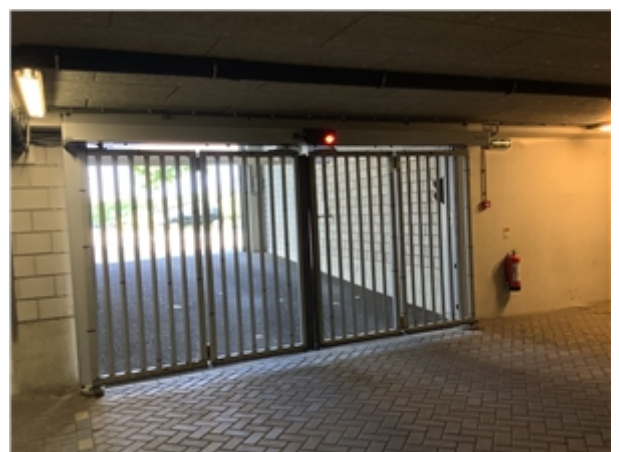

Omschrijving