

Elementenoverzicht

54611311 • Zalencentrum

Herenhof 2
Geleen

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5310	Waterleidingnet watermeter	Zalencentrum	1,00 pst

Jaar 2004

Tag fm

Soort Watermeter

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 6m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

53	Water		
5310	Waterleidingnet watermeter	Zalencentrum	1,00 pst

Jaar 2004

Tag fm

Soort Watermeter

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 10m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

53	Water		
5319	Wateropslag buffervat algemeen	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag fm
Soort Opslagvat
Fabricaat GEMS
Type Warmteopslag
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

53	Water		
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 25	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort Tapwaterpomp

Fabricaat Grundfos

Type UP-15-14B

Capaciteit 25w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort Close up boiler

Fabricaat Daalderop

Type Close up 25

Capaciteit 15L 2200w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch 120 l	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort Elektrisch verwarmd

Fabricaat Daalderop

Type Mono 3 Koper

Capaciteit 120L 7500w

Koelmiddel



Omschrijving

07.11.49.253

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K3GO01	Uitwendige vervuiling
---------------	---------------	------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking uitwendige vervuiling



53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch 120 l	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort Elektrisch verwarmd

Fabricaat Daalderop

Type Duo Koper

Capaciteit 120L 3250w

Koelmiddel



Omschrijving

07.14.38.453

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K3GO01	Uitwendige vervuiling
---------------	--------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking uitwendige vervuiling



54 Gassen

5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag KZ
Soort Warmtemeter
Fabrikaat Sensus
Type PoluStat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag GZ
Soort Warmtemeter
Fabricaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag GC
Soort Warmtemeter
Fabricaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54 Gassen

5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag FY
Soort Warmtemeter
Fabrikaat Sensus
Type Polustat E 13
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54 Gassen

5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag FY
Soort Warmtemeter
Fabrikaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2010
Tag FY
Soort Warmtemeter
Fabricaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

54 Gassen

5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag FY
Soort Warmtemeter
Fabrikaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5411	Tussenmeter compleet	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004

Tag FY

Soort Warmtemeter

Fabricaat Sensus

Type Polustat E

Capaciteit 7m3/h

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5520	Leidingen koelwater algemeen	Zalencentrum	1,00 pst

Jaar	2004	2 = Goed
Tag	m	
Soort	Leidingwerk	
Fabricaat	NB	
Type	Geisoleerd	
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		

Omschrijving

Gebrek	K5EM01	Corrosie
Ernst	1 - Ernstig	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Technische vervolgschade - matig effect	
Opmerking	Corrosie aan koelleidingen van de LBK Foyer (-1.21)	



55 Koudeopwekking

5530	Koude opslag buffervat	Zalencentrum	2,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Buffervat
Fabrikaat GEMS
Type 1.8m3
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 25 standaard	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag FY
Soort Standaard
Fabrikaat Grundfos
Type UPS 25-40 180
Capaciteit 60W
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek K7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5531 Circulatiepomp koudedistributie DN 80 standaard Zalencentrum 1,00 stk

Jaar 2005

Tag m

Soort Transportpomp

Fabricaat Grundfos

Type MMG90L

Capaciteit 1500w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K7EM01	Corrosie
---------------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Technische vervolgschade - matig effect

Opmerking Corrosie door condens en verwijderde isolatie



55	Koudeopwekking		
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 80 standaard	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag m
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPE 80-120 I
Capaciteit 1550w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5531	Circulatiepomp warmtedistributie	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Transportpomp
Fabricaat Grundfos
Type MGE 90 SA2 24FT 115-B
Capaciteit 1500w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 80 standaard	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar	2004
Tag	m
Soort	Standaard
Fabricaat	Grundfos
Type	MG 112MC2-28FF215-D1
Capaciteit	4kw
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 50 toerenger.	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar	2004
Tag	m
Soort	Toerengeregeld
Fabricaat	Grundfos
Type	Magna 50-60/F
Capaciteit	32-340w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 80 toerenger.	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Transportpomp
Fabricaat Grundfos
Type MMGE 160 M2
Capaciteit 11000w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5531	TSA koudedistributie platenwisselaar	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Platenwisselaar
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

56	Temperatuur meters	Zalencentrum	8,00 stk
----	--------------------	--------------	----------

Jaar 2005
Tag GC
Soort Temperatuur meter
Fabricaat Ubel
Type nb
Capaciteit 120 Gr
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

56	Temperatuur meters	Zalencentrum	8,00 stk
-----------	---------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag GC
Soort Temperatuur meter
Fabricaat Ubel
Type nb
Capaciteit 120 Gr
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5620	Warmtepomp bron Bodem	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Warmtepomp water
Fabrikaat Trane
Type EKN1762
Capaciteit 59kw
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

-134a 78kg

Gebrek	K4GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K4EB01	Elektrisch niet aanrakingsveilig
---------------	--------	----------------------------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Afdekkap is niet aanwezig op bedieningsregeling



56	Warmtedistributie		
5630	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	Zalencentrum	2,00 pst

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort CV verdeler

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 8str

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	Zalencentrum	1,00 pst

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort CV verdeler

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 10str

Koelmiddel

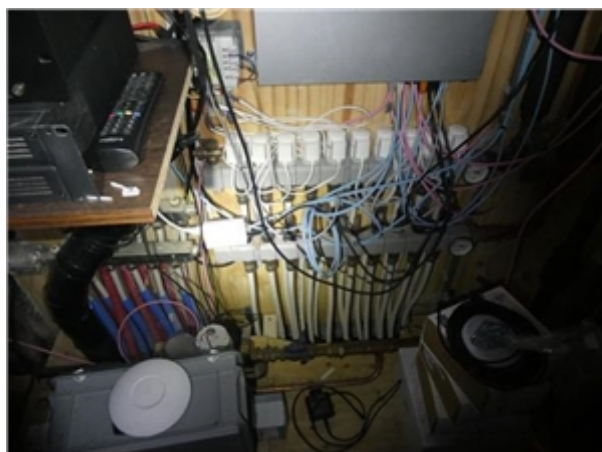

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2005
Tag FY
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon 18/0.5
Capaciteit 18L
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K6GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5630	Expansievat CV-installatie > 200 liter	Zalencentrum	3,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2022
Tag m
Soort Expansievat
Fabrikaat Flamco
Type Flexcon300/1.5
Capaciteit 425L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

56 Warmtedistributie

5630	Expansievat CV-installatie > 200 liter	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2022
Tag m
Soort Expansievat
Fabrikaat Flamco
Type Flexcon 425/4.0
Capaciteit 425L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

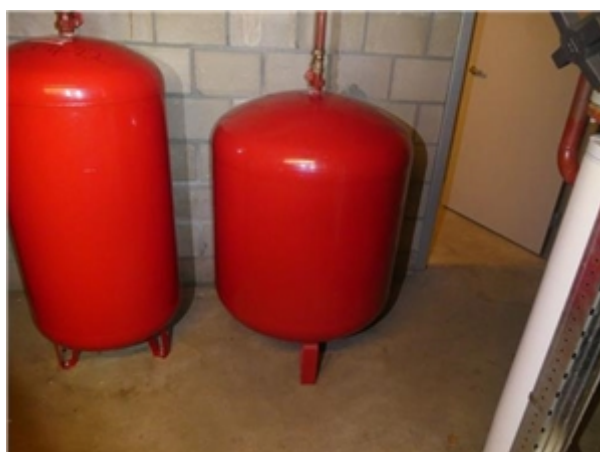

Omschrijving

56 Warmtedistributie

5631	TSA warmtedistributie platenwisselaar	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Platenwisselaar
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Klepafsluiter warmtedistributie DN 80	Zalencentrum	6,00 stk

Jaar	2005
Tag	m
Soort	Vlinderklepafsluiter
Fabricaat	KSB
Type	Handmatig
Capaciteit	DN 80
Koelmiddel	

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie	
5641	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN Zalencentrum 25	4,00 stk

Jaar 2005
Tag GZ
Soort Afsluiter
Fabricaat KSB
Type NB
Capaciteit DN25
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K5EM01	Corrosie
---------------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 1 - Incidenteel ($< 2\%$)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Corrosie op afsluiter van LBK grote zaal



56	Warmtedistributie	
5641	Membraamafsluiter warmtedistributie DN 25 Zalencentrum	4,00 stk

Jaar 2005
Tag GC
Soort Afsluiter
Fabricaat NB
Type Membraamafsluiter
Capaciteit DN25
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Zalencentrum	8,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag GC
Soort Regelklep
Fabrikaat Siemens
Type SQS65
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 80	Zalencentrum	5,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2009
Tag m
Soort Regelklep
Fabricaat Siemens
Type Aquatix SKB62
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag KZ
Soort Circulatiepomp standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 25-50 180
Capaciteit 80w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag FY
Soort standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 25-55 180
Capaciteit 120w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 32	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2004
Tag GZ
Soort Circulatiepomp
Fabricaat Grundfos
Type UPS 32-80 B 180
Capaciteit 245w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 80	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2009
Tag m
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type 80--120 F
Capaciteit 1500w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25 (GC)	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag GC

Soort Toerengeregeld

Fabricaat Wilo

Type 25/1-6-(ROW)

Capaciteit 4-40w

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Zalencentrum	30,00 stk
-------------	---------------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Radiatorkaan
Fabrikaat Jager
Type Thermostaatkraan
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K13GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Plaatradiatoren convectoren algemeen	Zalencentrum	30,00 stk
-------------	---	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Radiatoren
Fabrikaat NB
Type Plaatradiator
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K13GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K13SC02	Beschadiging (deuken) in omkasting of beplating
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel ($< 2\%$)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - matig effect
Opmerking Beschadigde afdekkap



57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag m

Soort Boxventilatie

Fabricaat Bergschenhoek

Type WV

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling
-----------	-------------------------

5741	Ventilatiekanalen binnen	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag m

Soort Kanalen metaal

Fabricaat NB

Type Luchtkanalen

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K1GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K1GA01	Beschadiging isolatie
---------------	--------	-----------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Beschadigde isolatie van luchtkanalen



57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer (Grand Cafe)	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar	2005
Tag	GC
Soort	Luchtbehandeling toevoer
Fabrikaat	GEA
Type	ATP15.10IVBV
Capaciteit	4000 m3/h
Koelmiddel	

3 = Redelijk



Omschrijving

54611311 • Zalencentrum
Herenhof 2 • Geleen

Gebrek K14GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771 Luchtbehandelingskast toevoer (Foyer) Zalencentrum 10,00 stk

Jaar 2005

Tag FY

Soort Liuchtbehandelig Toevoer


Fabricaat GEA

Type ATP15.15IVBV

Capaciteit 6790 m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

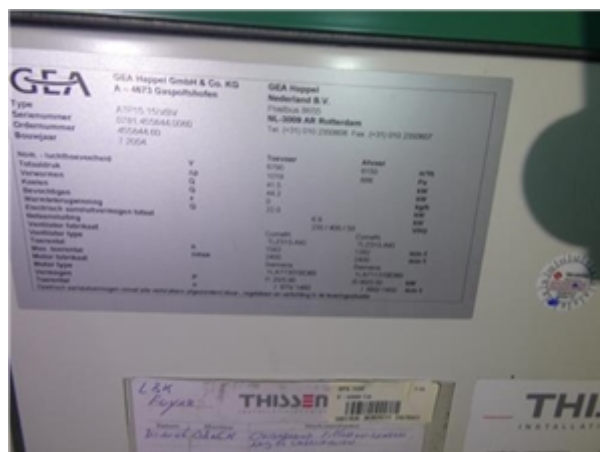

Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast afvoer (Foyer)	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag FY
Soort Luchtbehandeling afvoer
Fabricaat GEA
Type ATP15.15IVBV
Capaciteit 6150 m3/h
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast toevoer (Grote Zaal)	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2005
Tag GZ
Soort Toevoer
Fabricaat GEA
Type ATP20 20IVBV
Capaciteit 14000 m2/h
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast klimaat RK-3	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Regelkast

Fabricaat Rense

Type klimaat

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast koelinstallatie	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort Regelkast koelinstallatie

Fabricaat Trane

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Regelkast Overdrukinstallatie
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar 1741	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Frequentieregelaar
Fabrikaat Comander SE
Type SE33400550 SE 8 T
Capaciteit 5.5klw
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar 12U1	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Frequentieregelaar
Fabrikaat Comander SE
Type SE23400220 SE3.5T
Capaciteit 2.2kw
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar 1641	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag m
Soort Frequentieregelaar
Fabrikaat Comander SE
Type SE33400550 SE 8 T
Capaciteit 5.5klw
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting HK-HH	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag


Soort Hoofdverdeler

Fabricaat NB

Type Smeltzekering

Capaciteit 11 Hfdgr

Koelmiddel

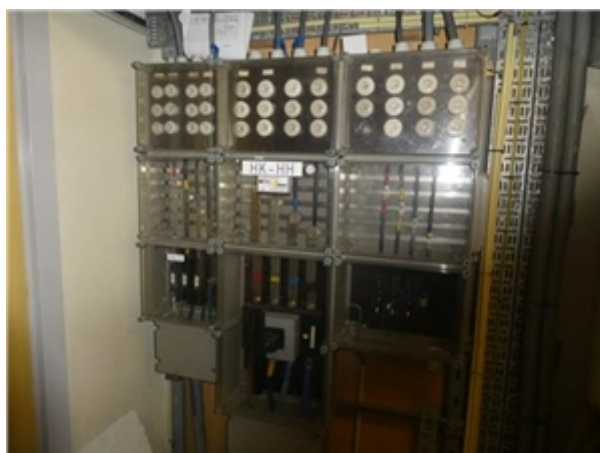

Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-HH2	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 7L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 3L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 3L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E5SB01	Ontbreken van onderdeel (deksel/beschermplaat/..)
---------------	---------------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking Deels vverwijderde afdekking



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK HHO	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit L14

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting Veldverdeler	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 8L 3K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 13 - 15 groepen	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 12L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-HH1	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag


Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 14L 3K

Koelmiddel

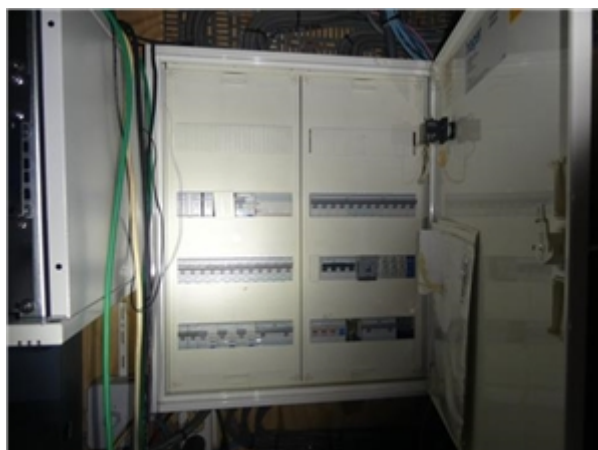

Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E5SB01	Ontbreken van onderdeel (deksel/beschermplaat/..)
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	3 - Redelijk	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Ontbreken van beschermplaat	



61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting OVK	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 18L 2 K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LV L3	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005 **3 = Redelijk**
Tag
Soort Verdeelinrichting
Fabricaat NB
Type Smeltzekering
Capaciteit 18L
Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

62	Krachtstroom		
6221	Krachtstroom installatie wandcontactdoos	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag fm

Soort Krachtstroom

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E6GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E6EB03	Aansluiting podium niet via uitval ontruimingsinstallatie
---------------	--------	---

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect

Opmerking Krachtstroomaansluiting wordt niet uitgeschakeld bij ontruimingsalarm



63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Zalencentrum	6,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2022

Tag m

Soort Ledstraler

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit 45w

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen TL spiegellamp	Zalencentrum	16,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2005

Tag m

Soort TL opbouw 38w


Fabricaat NB

Type Spiegelverlichting

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk

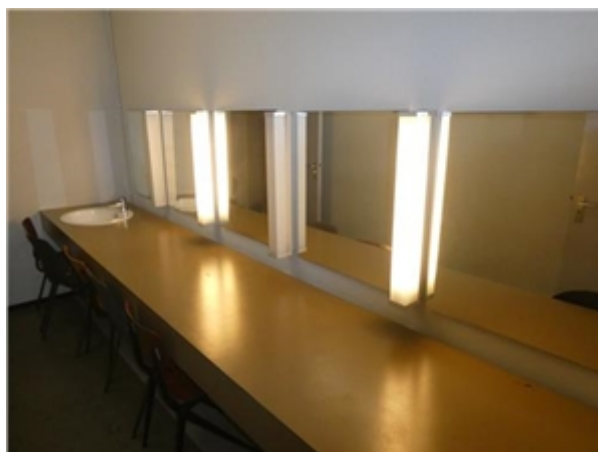

Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Defecte lampen



63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnenlamp	Zalencentrum	14,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2005 2 = Goed
Tag m
Soort Ledarmatuur
Fabricaat NB
Type Ledbak
Capaciteit 15w
Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen wandlamp halogeen	Zalencentrum	12,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2005 **2 = Goed**
Tag m
Soort Halogeen opbouw
Fabricaat NB
Type Wandmontage
Capaciteit 100w
Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard tube 1x48w	Zalencentrum	17,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Opbouwtube
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 1 x 48w
Koelmiddel

4 = Matig

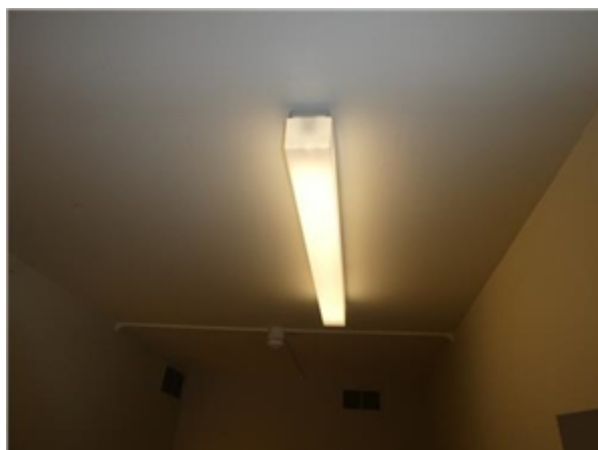

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard tube 2x48w	Zalencentrum	40,00 stk
------	-----------------------------------	--------------	-----------

Jaar 2005
Tag m
Soort Opbouwtube
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 2 x 48w
Koelmiddel

4 = Matig

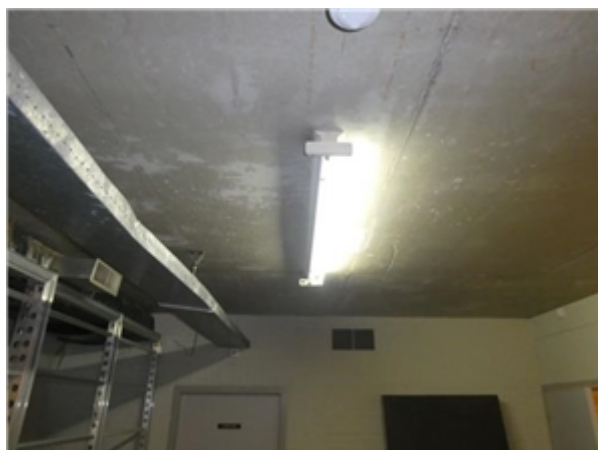

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Defecte en ontbrekende lampen

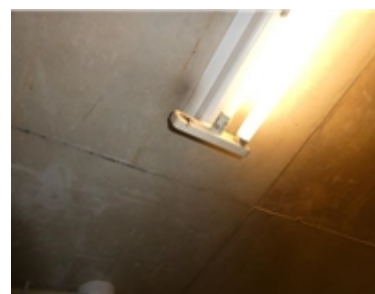

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard tube 1X65w	Zalencentrum	6,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Opbouwtube
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 1 x 65w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht 1x 38w	Zalencentrum	5,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag m

Soort Spatwaterdicht

Fabricaat NB

Type TL

Capaciteit 1 x 38w

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht 2x58w	Zalencentrum	13,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Spatwaterdicht
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 2 x 58w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig Opbouw	Zalencentrum	31,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag m

Soort U27 Bolarmatuur

Fabricaat NB

Type Opbouw

Capaciteit 38w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL design 2x 38w	Zalencentrum	95,00 stk
------	----------------------------	--------------	-----------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag m

Soort Inbouwspot

Fabricaat NB

Type PL

Capaciteit 2x38w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Defecte en ontbrekende lampen



63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen inbouwspot	Zalencentrum	137,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag fm

Soort Inbouwspot

Fabricaat NB

Type Halogeen

Capaciteit 15w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig


Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting armaturen Vluchtrouteaanduiding	Zalencentrum	31,00 stk

Jaar 2005
Tag f
Soort Vluchtrouteaanduiding
Fabricaat NB
Type Divers
Capaciteit 8w
Koelmiddel

4 = Matig

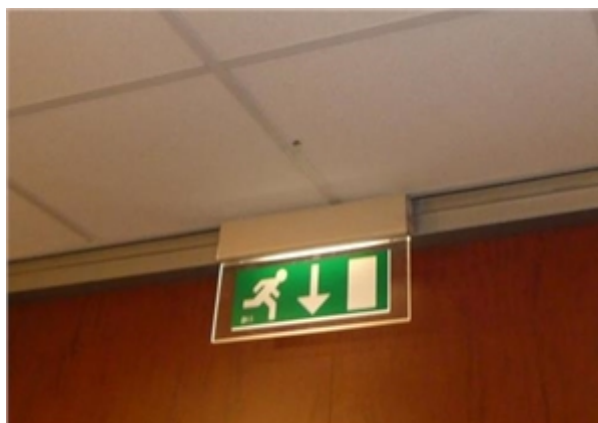

Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

Gebrek	E8SW01	Defecte accuset
---------------	--------	-----------------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Defecte accu of accuspanning laag

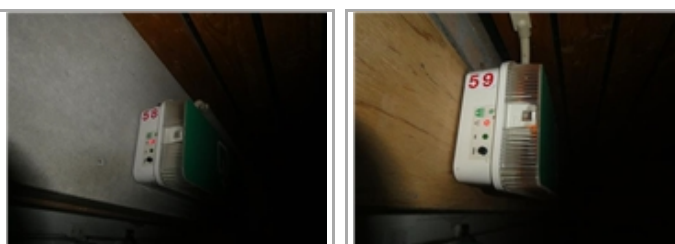

63 Verlichting

6324	Noodverlichting armaturen Vluchtwegverlichting	Zalencentrum	34,00 stk
-------------	---	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag f
Soort Vluchtwegverlichting
Fabricaat NB
Type Geïntegreerd bestaandearmaturen
Capaciteit 2x34W
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E8GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Defect armatuur noodverlichting



65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder met sirene	Zalencentrum	61,00 stk

Jaar	2023
Tag	fm
Soort	Optisch
Fabricaat	NB
Type	Met sirene
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Zalencentrum	27,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Optisch
Fabrikaat NB
Type Met sirene
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Zalencentrum	11,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Handbrandmelder
Fabrikaat Apollo
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

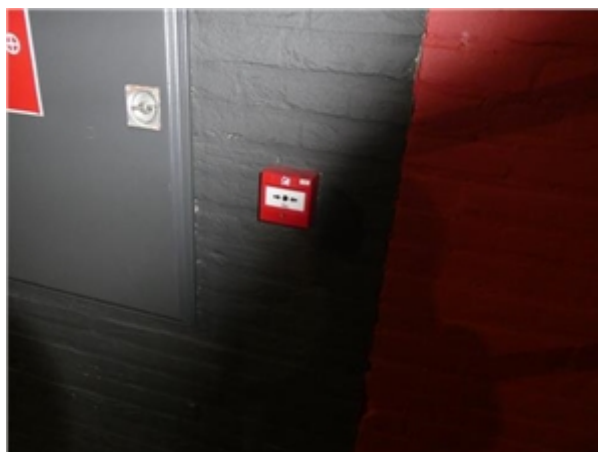

Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Zalencentrum	33,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2023

Tag fm

Soort Nevenindicator


Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

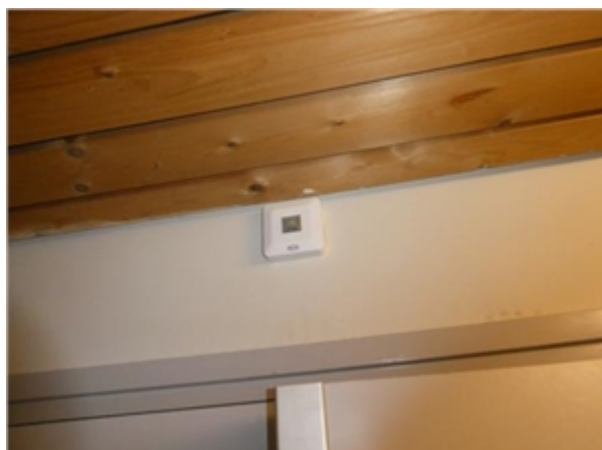

Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Zalencentrum	3,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2023

Tag m

Soort Meldsirene

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Zalencentrum	5,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Flitser
Fabrikaat NB
Type Wit
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Zalencentrum	15,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Kleefmagneet
Fabrikaat NB
Type wandmontage
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6512	Brandwerende doorvoeringen	Zalencentrum	1,00 pst
-------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------


Jaar	2005
Tag	m
Soort	Brandwerende doorvoer
Fabricaat	Linisol
Type	Coating
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Gebrek	B3SM01	Beschadiging
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Beschadigde doorvoeren brandscheiding	

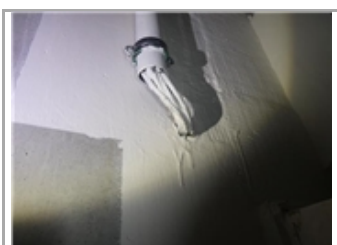

65 Beveiliging

6513 Handblusser sproeischuim Zalencentrum 21,00 stk

Jaar 2023
Tag fm
Soort Schuimblusser
Fabricaat Paraat
Type Sproeischuim
Capaciteit 6L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Zalencentrum	8,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Haspel
Fabrikaat Ajax
Type Opbouw
Capaciteit 25m
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Luchtk. brandventilatievoorz. brandklep	Zalencentrum	8,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort Brandklep
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering accu	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Bewegingssensor

Fabricaat NB

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Zalencentrum	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Bedieningspaneel

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel




Omschrijving

65 Beveiliging

6540 Sociale alarmering algemeen Zalencentrum 1,00 pm

Jaar 2005
Tag fm
Soort Sociale alarmering
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed

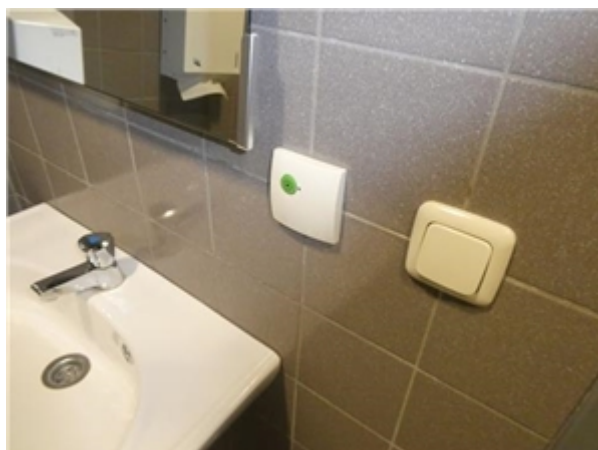

Omschrijving

Gebrek E10GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat/sanitair RK-2	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

Tag m

Soort Regelkast

Fabricaat Rensen

Type 4L196

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat	Zalencentrum	1,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

Tag f

Soort Thermstaat

Fabricaat NB

Type Ruimte regeling

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

73	Vaste keukenvoorzieningen		
7322	Koelcel incl. aggregaat	Zalencentrum	1,00 M3

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Koelcel

Fabricaat NB

Type Drankenkoeling

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving