

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAAL	120740	93805	26118	34825	26118	34825	26118	34825	26118	34825	26118	34825	26118
GELIJK- TIJDIG (PER GEBOUW)	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
GELIJK- TIJDIG	26118	18783	71512	37566	52710	25968	27844	34805	116783	80000	60000	40000	10600
VERDEELINRICHTING	H1	ROMEO	PAPA	QUEBEC	ECHO	RESERVE	ROMEO	PAPA	QUEBEC	ECHO	RESERVE	ROMEO	PAPA
VULTmb	5x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120	4x120

Alle mutaties en uitbreidingen moeten conform de huidige NEN1010 en NEN-EN-IEC 61439 (deel 1 en 2) worden uitgevoerd. Ontwerp- en revisietekening door de installateur op te leveren, in dit document toegevoegde tekeningen zijn indicatief.

- Herplaatsen tussenmeters in Nieuwe verdeelinrichting H
- tussenmeters in gebouwen
- Romeo;
 - Papa;
 - Quebec;
 - Echo;
 - HKL-B.


Alle hoofdmeter in hoofdverdeelinrichting "H" tussenmeters in verdeelinrichting H, H1, Romeo, Papa, Quebec, Echo, HKL-B en warmtepompen dienen te worden aangesloten op GBS

Instellingen M1:

1. $I_r \times I_n$
2. $6 I_m \times I_r$
3. $I_r > 0,4$
4. $I_r \times I_n = 0,8$
5. $I_r \neq 0,5$

R. Reset

Hoofdschakelaar M1

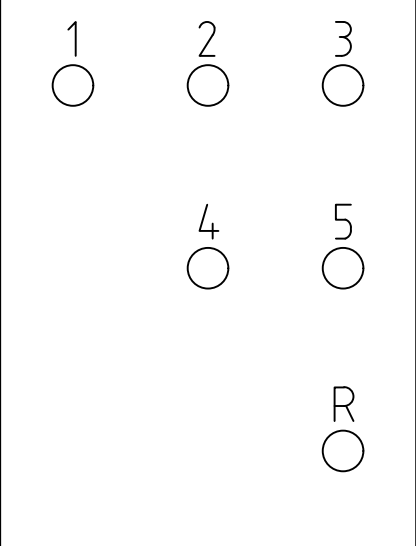

Fabriek: GE
Type: MP31F
In: 1600A, type D

De verdeelinrichting dient hiervoor te worden uitgebreid met aantal groepen "zie omschrijving", het vermogen van warmtepompen zijn:

- Groep 16 t.b.v. Warmtepomp 1 Gebouw E: 55kW;
- Groep 17 t.b.v. Warmtepomp 2 Gebouw E: 55kW;
- Groep 18 t.b.v. Warmtepomp 1 Gebouw R: 31kW;
- Groep 19 t.b.v. Warmtepomp 2 Gebouw R: 31kW;
- Groep 20 en 21 Reserve.

SPANNING 230/400V
AANSLUITWAARDE : 2001122 VA
GELIJKTIJDIGHEID : 1071258 VA

NOODSTROOM AANSLUITWAARDE : 144721VA
GELIJKTIJDIGHEID : 144107 VA

H
ODINK & KOENDERINK (type OK Center 1600F)
3x400V-230V-50Hz L1, L2, L3, N, PE
In=1600A Ik=35kA
(Afm. hxbxd= 2280x2650x550)

H1
HOLEC (type HALYESTER)
3x400V-230V-50Hz L1, L2, L3, N, PE
In=160A
(Afm. hxb= 1350x540)

Motorgestuurde automaten
Fabrikaat: Merlin Gerin
Type: NS400N en NS250N


Gewijzigd 14-11-2023

BIJGEWERKTE REVISIE 05-03-2009

INTERN ALGEMEEN



TES INSTALLATIETECHNIEK B.V.
Logtenburg 1 Prinsenveld
Postbus 56 4840 AB
Tel: 076-5410296 Fax: 076-5422315



RIJKSGEBOUWENDIENST









DIRECTIE PROGRAMMA'S EN PROJECTEN
POSTBUS 20952 2500 EZ s'-GRAVENHAGE

noordpijl

werk
GEBOUW ECHO (SPORT- EN ARBEIDSGEBOUW) P.C. NIEUWERSLUIS
te NIEUWERSLUIS

onderwerp	hierbij behoort tekening			
BLOKSCHEMA SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING H EN H1	schaal	NVT	gef.	M.E. dd. 18-01-2002
	obj.nr.	I17PCN	w.nr.	--
	code	--	bouwdeel	A
		--	vloer/bouw	--
		--	bladnr.	E2-02
		--	kenmerk	R

Heineind 31
Tel:013-5354135



Projectnr. 1534 gek. C.K. dd. 18-01-2002