

Elementenoverzicht

54611241 • 't Plenkhoes

Bachstraat 2
6164 BZ Geleen

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Plieger

Type Plieger 10

Capaciteit 2000 W - 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Itho Daalderop

Type Close in 10 liter

Capaciteit 2200 W 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

53 Water

5321	Boiler gas 80-250 liter	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Itho Daalderop

Type Mono plus koper

Capaciteit 120

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

53 Water

5321	Voorraadboiler elektrisch 30 l	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2015

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Zanker

Type WG30EP

Capaciteit 30 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (binnenunit)	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Plenkhoes	4,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Tosot

Type GWH18AGD - K6NA1A/O

Capaciteit 4.6 kW

Koelmiddel R32 - 0.75 kg



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW (buitenunit)	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Coolwell

Type XCOOL 70 UE N

Capaciteit 1.8 kW

Koelmiddel R 32- 1.3 kg



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (buitenunit)	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type RAV-SP 1404AT-E

Capaciteit 2.2 KW

Koelmiddel R401A - 3.1 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (binnenunit)	Plenkhoes	2,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Tosot

Type GWH18AGD-k6DNA1A/T

Capaciteit 4.6 kW

Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (binnenunit)	Plenkhoes	2,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Tosot

Type GWH18AGD-k6DNA1A/T

Capaciteit 4.6 kW

Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig 6 - 10 kW (binnenunit)	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Coolwell

Type XCOOL 70 ui N

Capaciteit 6.5 kW

Koelmiddel R 32 - 1.3 kg



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 100-150 kW	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Rendamax

Type R304

Capaciteit 144 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Geen cascadeopstelling.

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 100-150 kW	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Rendamax

Type R303

Capaciteit 116 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Geen cascadeopstelling.

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR < 25 kW	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Avanta 28 C

Capaciteit 24.6 kW

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	Plenkhoes	1,00 pst

Jaar 2003

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie algemeen (12 liter)	Plenkhoes	2,00 stk

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 12 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 18 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5630	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Plenkhoes	2,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2019

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 50 liter

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5640	Convectoren algemeen	Plenkhoes	4,00 stk
-------------	-----------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2003

Tag

Soort

Fabricaat GEA

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K13GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie	Plenkhoes	8,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Star Z20/1

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 20	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Alpha 1 20 - 40 130

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 25 - 80 180

Capaciteit 140 - 245 W

Koelmiddel



Omschrijving

54611241 • 't Plenkhoes
Bachstraat 2 • Geleen

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar	2020
Tag	
Soort	
Fabricaat	Grundfos
Type	Magna 25 - 80 180
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 32 - 80 180

Capaciteit 145 - 245 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 32 - 80 180

Capaciteit 145 - 245 W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Plenkhoes	2,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Johnson Control Inc.

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Plenkhoes	3,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Johnson Controls Inc.

Type VA 7152 100I

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16SC03	Beschadiging (barsten/gaten) in beschermkap stelmotor
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Belimo

Type NMV D2M VA

Capaciteit 50/60v Hz

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Johnson Control

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5681	Radiatoren (plafond)	Plenkhoes	2,00 stk

Jaar 2003

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56	Warmtedistributie		
5681	Thermostatische kraan radiator	Plenkhoes	33,00 stk

Jaar 2003

Tag

Soort

Fabricaat Divers

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

54611241 • 't Plenkhoes
Bachstraat 2 • Geleen

Gebrek	K13GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast algemeen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2003

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat GEA

Type ATP20

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast algemeen	Plenkhoes	6,00 stk
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2003

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat GEA

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandeling diversen (Ontluchter)	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flamcovent

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Rital

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GB02	Geen deugdelijke bevestiging
---------------	----------------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium


Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Technische vervolgschade - ernstig effect



Opmerking

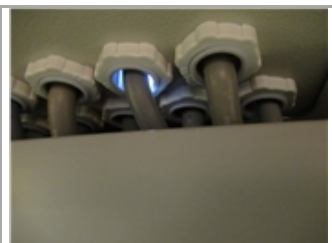

Gebrek	K17SW01	Brommend relais
---------------	---------	-----------------

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar LBK	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	-------------------------------	------------------	-----------------

Jaar	2003
Tag	
Soort	
Fabricaat	Danfoss
Type	VLT 6000
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

5 = Slecht



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

Gebrek	K17SB05	Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar
---------------	---------	---

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	5 - Slecht
Risico/prioriteit	



Opmerking De VLT 6000 heeft de Inactive-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Reserveonderdelen en serviceopties zijn niet langer beschikbaar. Het gebruik van een frequentieregelaar in deze fase kan leiden tot onvoorspelbare procesonderbrekingen als gevolg van slijtage of een defect.

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	
6132	Kanal. elek. schakelaars/wandcontactd. (Noodschakelaar)	Plenkhoes 1,00 stk

Jaar	2003
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar 2018
Tag
Soort
Fabrikaat Häger
Type
Capaciteit 3 groepen 2 x 3 fase
Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 16 - 18 groepen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar 2009
Tag
Soort
Fabrikaat
Type
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Plenkhoes	61,00 stk
-------------	-------------------------------------	------------------	------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

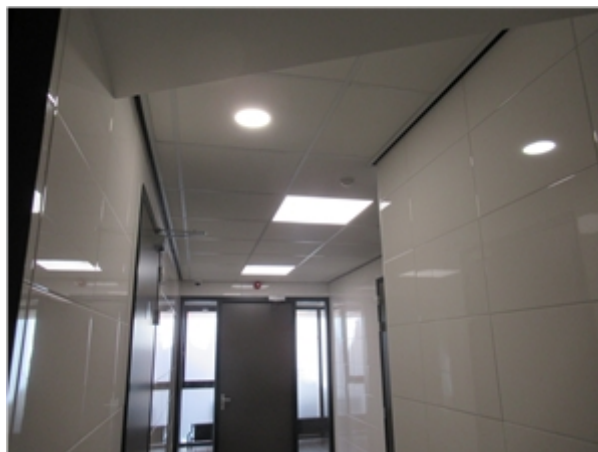

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buiten LED	Plenkhoes	3,00 stk
-------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Armaturen TL	Plenkhoes	99,00 stk
-------------	---------------------	------------------	------------------

Jaar 2010

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Plenkhoes	8,00 stk
-------------	-------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Plenkhoes	11,00 stk
-------------	--------------------------------------	------------------	------------------

Jaar 2015

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Halogeenarmaturen algemeen	Plenkhoes	38,00 stk
-------------	-----------------------------------	------------------	------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Plenkhoes	24,00 stk
-------------	--	------------------	------------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Vluchtverlichting Armaturen centraal gevoed	Plenkhoes	18,00 stk
-------------	--	------------------	------------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
---------------	--------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie
-----------	---------------------

6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie	Plenkhoes	4,00 stk
-------------	---------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera dome	Plenkhoes	2,00 stk
-------------	-------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie doormeldeenheid	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat ASB Security

Type DME 128 IP/GPRS

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Plenkhoes	2,00 stk
-------------	------------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Notifier

Type IDR 2A

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Plenkhoes	37,00 stk
-------------	--	------------------	------------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Plenkhoes	8,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Plenkhoes	18,00 stk
-------------	--	------------------	------------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging
-----------	--------------------

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Plenkhoes	14,00 stk
-------------	--	------------------	------------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	--	------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	HandblusserCO2	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit 5 kg

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen	Plenkhoes	13,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Plenkhoes	1,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat PArat

Type Plieger 10

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Plenkhoes	6,00 stk

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen PIR	Plenkhoes	9,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Besam

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Plenkhoes	1,00 stk
-------------	---	------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Gilgen

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6535	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder	Plenkhoes	1,00 stk
------	----------------------------------	-----------	----------

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Sieger

Type BIAS 4

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

66 Transport

6613	Traplift	Plenkhoes	2,00 stk
------	----------	-----------	----------

Jaar 2003

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Tangent

Type RTL 9000

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T1GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	--------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat	Plenkhoes	4,00 stk
-------------	----------------------------------	------------------	-----------------

Jaar 2003

Tag

Soort

Fabricaat GEA control

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	

Opmerking

90	Terrein		
9064	CCTV-camera terrein algemeen	Plenkhoes	5,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Realink

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking