


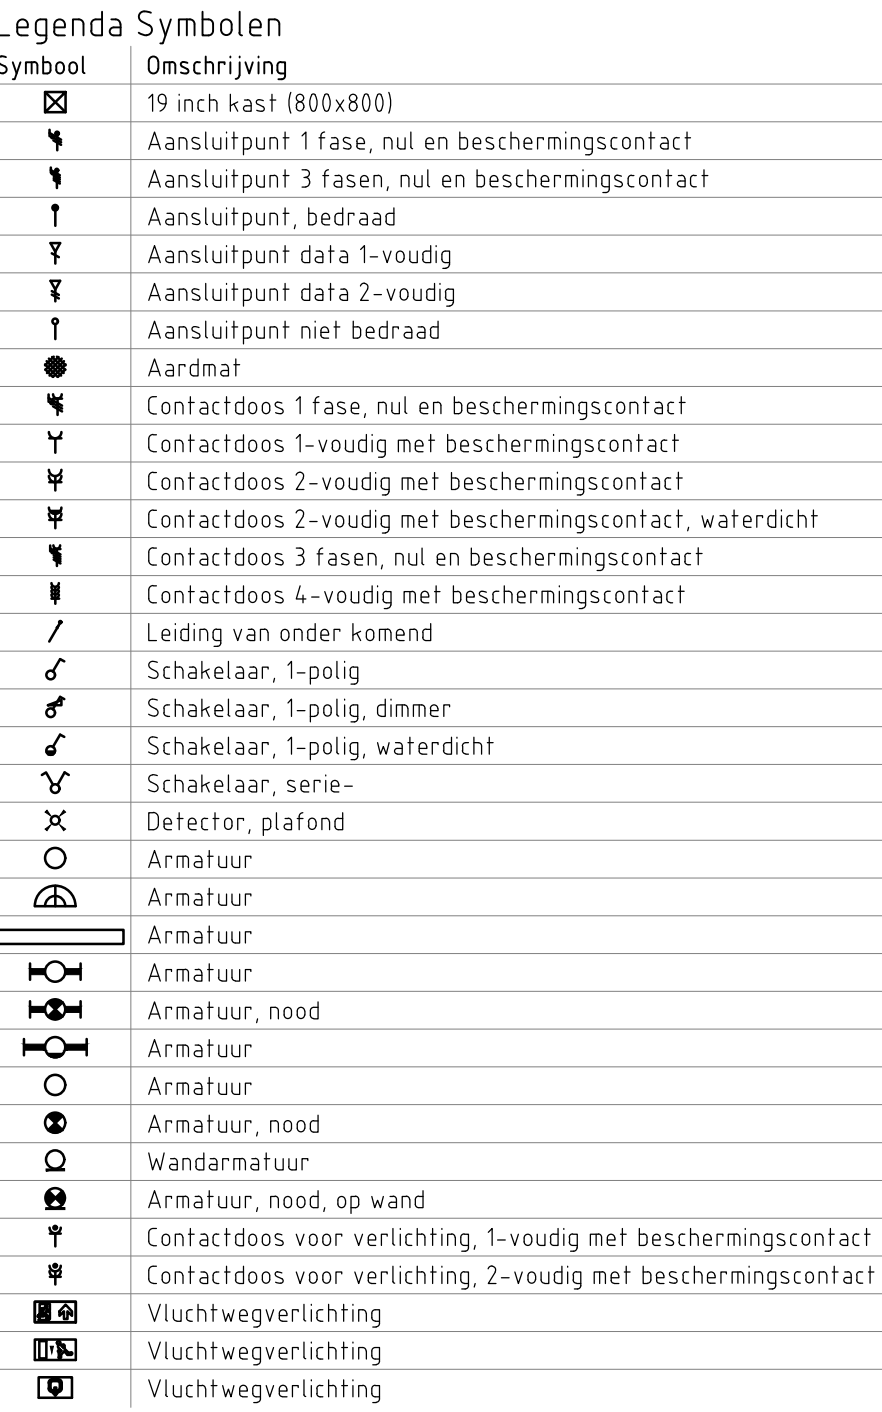

Code	Omschrijving	Fasen	Vermogen
ALC	Algemeen w.d.	1	200
ALG	Algemeen w.d.	1	200
ASP	Aspiratielender	1	200
AULP	Laadpaal auto's	3	22000
BAP	Baaspak	3	8000
BCE	Beveiligers	500	1
BMC	Brandmeldcentrale	1	500
BO	Boiler	1	2400
CS	Combi-steamer	3	10000
CSA	Doorschuifmachine	1	2500
CSMA	Doorschuifmachine met watervernieuwer	3	13100
ELDER	Elektrische deur	1	200
ELF	Oploader elektrische fiets	1	350
FR	Frituse	3	18000
HYD	Hydrosfor	3	1000
KA	Koffieautomaat	1	2500
KEFP	Keramische koelplaat	1	2400
KK	Koelkast	1	500
KKK	Koelkast-keuken	1	600
KM	Koelmachine	3	8400
KMW	Koelmachine wandkoeling	1	3000
KOKP	Koelplaat	3	8000
KOK	Koelwerkbank	1	450
LD	Lift	3	6000
LOK	Loekers	1	200
MAG	Magnetron	1	1600
MHC	Mechanische	1	100
PK	Patkastoek	1	3000
POLL	Hydraulische Pompers	1	0
PR	Printer	1	250
PRP	Printhe well	1	600
SP	Sturing personeelsinloggen	1	100
TOUR	Touristiek	1	100
VVL	Vloerlanc	1	50
VW	Voorwasser	1	2500
WAKO	Wandkoeling	1	300
WAR	Warmtebrug	1	600
WP	Werphek	1	200

Legende Armaturen	Omschrijving	Fabrikant	Vermogen
A	onbekend armatuur, vermogen is aanname		60
A1	pi d/winterlicht	Unired	26
A1-NV	pi d/winterlicht + noodunit	Unired	26
A2	pi d/winterlicht	Unired	26
A2-NV	pi d/winterlicht + noodunit	Unired	26
A3	Onbekend armatuur, vermogen is aanname		60
A3-NV	Paalopbouwarmatuur	Philips	60
A4	led armatuur waterdicht opbouw		36
A41	pi d/winterlicht	Unired	52
A41-NV	pi d/winterlicht + noodunit	Unired	52
A42	pi d/winterlicht dimbaar 0-10 V	Unired	52
A43	h1 armatuur	Unired	35
A43K	h1 armatuur	Unired	54
A44	h1 armatuur met daglichtregeling	Unired	35
A45	h1 armatuur met daglichtregeling	Unired	54
A46	pi d/winterlicht met deusschijf dicht	Unired	52
A47	grondarmatuur	Igguzini	2
A48	pi d/winterlicht	Unired	18
A49	pi d/winterlicht	D-light	36
A5	pi d/winterlicht + noodunit	Igguzini	14
A6	pi d/winterlicht	Unired	26
A7	h1 opbouwarmatuur	Unired	72
A7-NV	h1 armatuur	Unired	72
A72	h1 armatuur + noodunit	Unired	72
A73	vandarmatuur	Igguzini	14
A74	pi d/winterlicht	Unired	52
A75	pi d/winterlicht + noodunit	Unired	52
A76	pi d/winterlicht dimbaar 0-10 V	Unired	52
A77	paalopbouwarmatuur	Philips	60
A78	pi d/winterlicht	Unired	36
A79	pi d/winterlicht + noodunit	Unired	36
A8	pi d/winterlicht	Unired	36
A8-NV	pi d/winterlicht + noodunit	Unired	36
A9	pi vandarmatuur + noodunit	D-light	36
A9-NV	Onbekend armatuur, vermogen is aanname		60
A10	Onbekend armatuur, vermogen is aanname		60
A11	Pictogram		5
A12	Onbekend armatuur, vermogen is aanname		60
A13		Unired	23
A14	+ noodunit	Unired	23
A15	Serena ser-fix	Van. Lien	4
A16	Roadszad armatuur n.f.b.	Unired	50
A17	Roadszad armatuur n.f.b.	Unired	50
A18	Roadszad noodverlichting	Unired	5
A19	MIVA armatuur	Unired	50

OPMERKINGEN

- Exacte positie vloerpoten nog nader aan te geven
- Reclame voorzieningen op gevel nader te bepalen

MONTAGEHOOGTEN

Wanneer niet anders op tekening aangeduid dienen, indien van toepassing, de volgende montagehoogten te worden aangehouden

- schakelaars: 1050mm + vl
- schakelaars gecombineerd met wcd: 1.050mm + vl
- wandcontactdozen alg.: 300mm + vl
- data/telefoon: 300mm + vl (of in wandgoot)
- ruimtethermostaat: 1500mm + vl
- opnemers: 1500mm + vl
- handmelders: geïntegreerd in bsh-kast
- intercom: 1500mm + vl
- slowwhoops: 150mm onder plafond

POSITIES VLOERPOTEN EN HANGLAMPEN
 Voor posities van vloerpotten en hanglampen zie de laatste tekeningen VBA.

Xref : 20007_UT_R2021_fietsenstalling_avandepol-Sheet datum : 03-02-2023
- UT-121 - Plattegrond 2e verdieping as M-V.dwg

Xref : 20007_UT_R2021_fietsenstalling_avandepol-Sheet datum : 03-02-2023
- UT-120 - Plattegrond 2e verdieping as A-M.dwg

Project: Uitbreiding stadhuis Nijkerk	Projectnummer: 2210599
Opdrachtgever: Prins Bouw	Fase: Uitvoering
	Formaat: A0
	Xref:
Omschrijving: Elektrotechnische installatie 2e verdieping	Get.
	Get.
Op 1-1-2022 09:00:00 11-03-2022 09:00:00 2-1-2022 09:00:00	Get.

van den Berg Faradaystraat 2
6718 XT Ede
tel: 0318-614776