

Elementenoverzicht

54611614 • Vm School Limbrichterveld

Pattonstaat 2
Sittard

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5310	Leidingen drinkwaterinstallaties terugslagklep	Pattonstraat 2	1,00 pst

Jaar 2015

4 = Matig

Tag

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

53 Water

5310	Drinkwaterinstallaties watermeter	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2011

2 = Goed

Tag

Soort Watermeter

Fabricaat Itron

Type Aquadis

Capaciteit 205m³/h

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

53	Water		
5321	Boiler elektrisch 80 liter (ad HOC)	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 2020

2 = Goed

Tag fm

Soort Elektrisch

Fabricaat Nefit

Type NB

Capaciteit 80L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3SC02	Losgeraakte beschermkap
--------	--------	-------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect

Opmerking Losgeraakte isolatiekap onderzijde boiler



53 Water

5321	Boiler elektrisch 80 liter	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort Elektrisch verwarmd

Fabricaat Daalderop

Type Mono Koper

Capaciteit 80L 1000w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet compleet	Pattonstraat 2	1,00 m1

Jaar 2021

Tag fm

Soort Gasmeter


Fabricaat Honeywell

Type BK-G16

Capaciteit 25m3/h

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

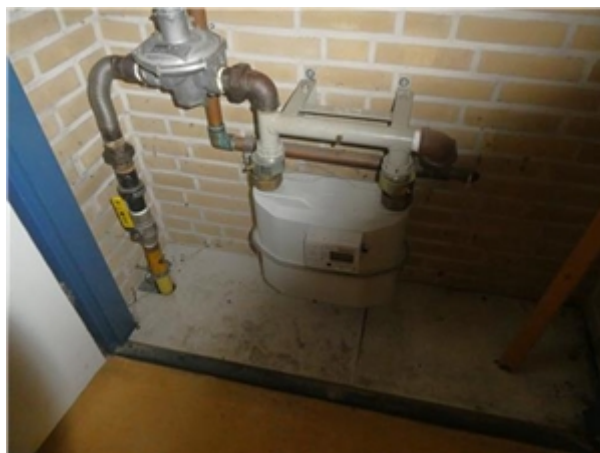

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Afscheider warmtedistributie	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 1997

Tag fm

Soort Luchtafscheider

Fabricaat Flamco

Type Flexair

Capaciteit 10Bar

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand Ketel 2	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar	2015
Tag	fm
Soort	Gasketel
Fabricaat	Nefit
Type	Topline Hr45
Capaciteit	43.5kw
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand ketel 4	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 2012
Tag fm
Soort Gasketel
Fabricaat Nefit
Type Topline Hr45
Capaciteit 43.5kw
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand Ketel 1	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 2015
Tag fm
Soort Gasketel
Fabricaat Nefit
Type Topline Hr 30
Capaciteit 18.5kw
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand Ketel 3	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 2015
Tag fm
Soort Gasketel
Fabricaat Nefit
Type Topline Hr45
Capaciteit 43.5kw
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 2012
Tag fm
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 50L
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving


Gebrek	K6GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 2006
Tag fm
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 40-80 F250
Capaciteit 135-240w
Koelmiddel

4 = Matig

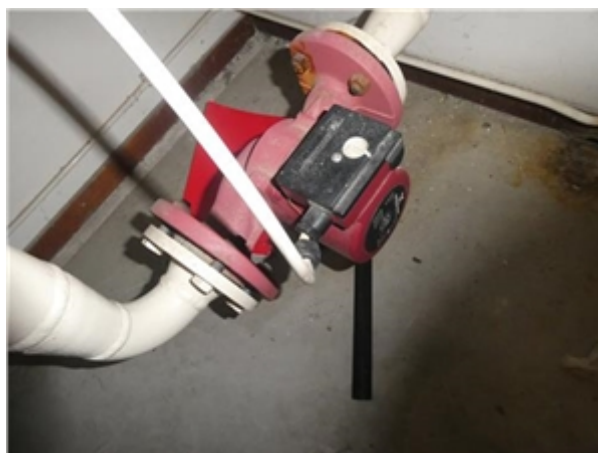

Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatoren algemeen	Pattonstraat 2	37,00 stk
-------------	----------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Radiator Hoog temp
Fabricaat NB
Type PLaatradiator
Capaciteit Div
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Pattonstraat 2	37,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Radiatorkraan
Fabrikaat Danfoss
Type Thermostaatkraan
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	K13EM01	Defecte knop
---------------	---------	--------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Opmerking Defecte thermostaatknop



57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator > 1,39 m3/s	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997

Tag fm

Soort Dakventilator

Fabricaat Stork air

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator > 1,39 m3/s	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Dakventilator
Fabrikaat Stork air
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2012

2 = Goed

Tag fm

Soort Cascaderegelaar

Fabricaat UVR

Type UVR 16

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 1997

4 = Matig

Tag fm

Soort verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 5L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort verdeelinrichting
Fabricaat Hager
Type Uitvalautomaat
Capaciteit 17L 1 K
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63	Verlichting		
6311	Noodschakelaar CV installatie	Pattonstraat 2	1,00 pst

Jaar 1997

Tag

Soort Noodschakelaar

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63	Verlichting		
6311	Elektra kwh meter	Pattonstraat 2	1,00 pst

Jaar 2021

Tag

Soort Kwh meter

Fabricaat Saegecom

Type Cat M1

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Pattonstraat 2	89,00 stk
-------------	--	-----------------------	------------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort TL armatuur opb
Fabricaat NB
Type Lamellen
Capaciteit 1x38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard tube	Pattonstraat 2	13,00 stk
-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 1x38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Pattonstraat 2	8,00 stk
-------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997

Tag fm

Soort Opbouwarmatuur

Fabricaat NB

Type PL

Capaciteit 1x28w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E7SC01	Beschadigde beschermkappen en roosters
---------------	--------	--

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Opmerking Ontbrekende beschermkap



63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Pattonstraat 2	2,00 stk
-------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997

Tag fm

Soort Opbouwarmatuur

Fabricaat NB

Type u27

Capaciteit 40w

Koelmiddel

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E7SC01	Beschadigde beschermkappen en roosters
---------------	---------------	---

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect

Opmerking Beschermkap ontbreekt



Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect	
Opmerking	Defecte lampen	




63 Verlichting

6311	Armaturen Hanglamp design	Pattonstraat 2	6,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar	1997
Tag	fm
Soort	Hangarmatuur
Fabricaat	NB
Type	Industrieel
Capaciteit	50w
Koelmiddel	

4 = Matig

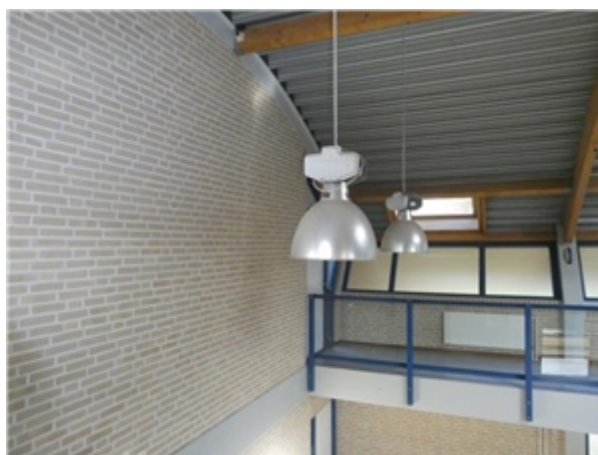

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	4 - Matig	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect	
Opmerking		

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen lichtrail	Pattonstraat 2	6,00 stk
-------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Hlogeen spot
Fabrikaat NB
Type Railopbouw
Capaciteit 35w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed VVW	Pattonstraat 2	6,00 stk

Jaar 1997
Tag fm
Soort Vluchtwegverlichting
Fabricaat Kagenaar
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gecontroleerd Jan 2020

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed VRA	Pattonstraat 2	15,00 stk

Jaar	1997
Tag	fm
Soort	Vluchtrouteaanduiding
Fabricaat	Kagenaar
Type	TL
Capaciteit	8w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gekeurd jan 2020

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E8GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Opmerking	Defecte lampen



65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar	1997
Tag	fm
Soort	Ontruimingsinstallatie
Fabricaat	NSC
Type	Solution F2
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Pattonstraat 2	6,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Handmelder
Fabricaat Siemens
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Pattonstraat 2	20,00 stk
-------------	--	-----------------------	------------------

Jaar 1997

Tag fm

Soort Meldsirene

Fabricaat NB

Type Slow woop

Capaciteit 95DB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 1997

4 = Matig

Tag

Soort Flitslicht

Fabricaat NB

Type Rood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Handblusser sproeischuim	Pattonstraat 2	5,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2010
Tag fm
Soort Handblusser
Fabrikaat Ajax/paraat
Type Schuimblusser
Capaciteit 6L
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E15GO02	Ontbreken keuringssticker
---------------	---------	---------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Opmerking gekeurd Jan 2018



65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Pattonstraat 2	4,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Haspel in kast
Fabricaat Saval
Type Opbouwkast
Capaciteit NB
Koelmiddel

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K15SC01	Keuring ontbreekt
---------------	---------	-------------------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Opmerking Keuring jan 2020



65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Pattonstraat 2	1,00 st
-------------	--	-----------------------	----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Inbraakalarm
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit 1095BVO
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering Flitslicht	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar 1997

4 = Matig

Tag

Soort Inbraak centrale

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale sirene	Pattonstraat 2	2,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 1997

3 = Redelijk

Tag

Soort Sirene inbraakalarm

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 1997

4 = Matig

Tag

Soort Inbraak centrale

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	Pattonstraat 2	25,00 stk

Jaar 1997

4 = Matig

Tag

Soort Bewegingssensor

Fabricaat NB

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

73 Vaste keukenvoorzieningen

7311	Keukenblok compleet+inbouwapp.	Pattonstraat 2	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Inbouwkeuken
Fabricaat NB
Type Standaard wit hoek
Capaciteit 3.6m
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

90 Terrein

9063	Gevel- en plafondarmaturen klein	Pattonstraat 2	4,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag
Soort Gevelarmatuur
Fabricaat NB
Type Wandmontage
Capaciteit 38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E7EC01	Beschadiging (scheuren/gaten)
---------------	--------	-------------------------------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Beleving & Esthetica - matig effect



Opmerking Deel afdekking armatuur ontbreekt

90	Terrein		
9063	Gevel- en plafondarmaturen groot	Pattonstraat 2	1,00 stk

Jaar	1997
Tag	
Soort	Gevelstraler
Fabricaat	NB
Type	halogeen met bewegingssensor
Capaciteit	500w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	4 - Matig	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect	
Opmerking		