

Elementenoverzicht

54611634 • Vm Basischool de Springplank

Van Galenstraat 32
Geleen

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53 Water			
5310	Watermeter	Springplank	1,00 pst
Jaar	2010	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Watermeter		
Fabricaat	Itron		
Type	Aquadis + P1		
Capaciteit	1.5m3/h		
Koelmiddel			
Omschrijving			

53 Water			
5321	Boiler close-in 10 liter	Springplank	1,00 stk
Jaar	2007	4 = Matig	
Tag	fm		
Soort	Close in boiler		
Fabricaat	Daalderop		
Type	07.02.24.631		
Capaciteit	2200w 10L		
Koelmiddel			
Omschrijving			

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

53	Water		
5321	Voorraadboiler elektrisch 80 l	Springplank	1,00 stk

Jaar	2007
Tag	fm
Soort	Elektrisch verwarmd
Fabricaat	Daalderop
Type	Mono Koper
Capaciteit	1000w 80L
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet gasmeter	Springplank	1,00 m1

Jaar 2012
Tag fm
Soort Gasmeter
Fabricaat Uniflo
Type G25SR
Capaciteit 40m3/h
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5610	Afscheider warmtedistributie	Springplank	1,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Afscheider lucht
Fabricaat Flamco
Type Flexair 65 P
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	Springplank	1,00 stk

Jaar	2014
Tag	fm
Soort	Gasketel HR
Fabricaat	Remeha
Type	Quinta Pro 115
Capaciteit	114kw
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	Springplank	1,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Gasketel HR
Fabricaat Remeha
Type Quinta Pro 90
Capaciteit 89.5kw
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving


Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
 Toename klachtenonderhoud - gering effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	Springplank	1,00 pst

Jaar 1999
Tag fm
Soort CV verdeler
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

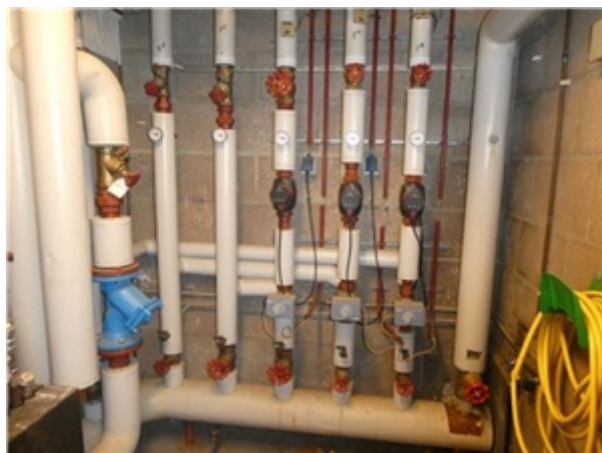

Omschrijving

Gebrek	K5GB03	Loszittende isolatiedelen
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Corrosie en loszittend isolatiedelen	



56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Springplank	1,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon 80/0.5
Capaciteit 80L
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K6GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
 Toename klachtenonderhoud - gering effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32	Springplank	3,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Regelklep
Fabricaat Siemens
Type SQS85.00
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Springplank	1,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Toerengeregeld
Fabricaat Grundfos
Type Alpha 2 32-40 180
Capaciteit 3-18W
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Springplank	1,00 stk

Jaar	2014
Tag	fm
Soort	Toerengeregeld
Fabricaat	Grundfos
Type	Alpha 2 32-40 180
Capaciteit	3-18W
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---


Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Springplank	1,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Toerengeregeld
Fabricaat Grundfos
Type Alpha 2 32-40 180
Capaciteit 3-18W
Koelmiddel

2 = Goed

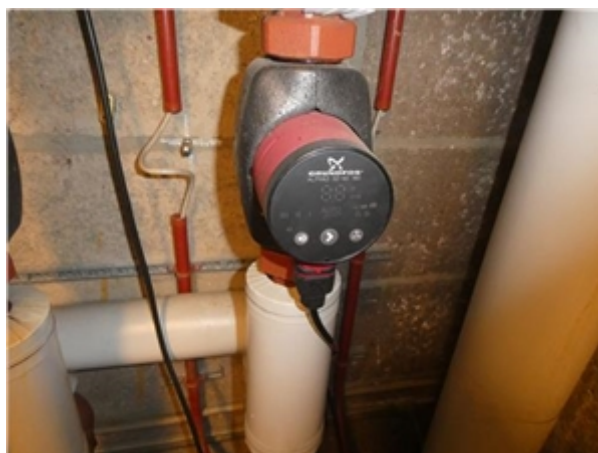

Omschrijving

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
 Toename klachtenonderhoud - gering effect
Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatoren algemeen	Springplank	63,00 stk
-------------	----------------------------	--------------------	------------------

Jaar 1970
Tag fm
Soort Hoog temperatuur
Fabrikaat NB
Type Plaatradiator
Capaciteit Divers
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5681	Thermostatische kraan radiator	Springplank	63,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag fm

Soort Radiatorkraan

Fabricaat Danfoss

Type Thermostaatkraan

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator < 0,04 m3/s	Springplank	3,00 stk

Jaar 1999

Tag fm

Soort Dakventilator

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator < 0,04 m3/s	Springplank	5,00 stk

Jaar 1999

4 = Matig

Tag fm

Soort Dakventilator

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Springplank	6,00 stk
-------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2004
Tag fm
Soort Dakventilator
Fabricaat J..E.Stork Air
Type MX 10/10
Capaciteit 24-170W
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV-installatie	Springplank	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2007
Tag fm
Soort Regelkast CV
Fabrikaat NB
Type Klimaat
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig




Omschrijving

Gebrek	K17SW03	Storing
---------------	---------	---------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Tijdens de inspectie stond de kast op storing (gereset)

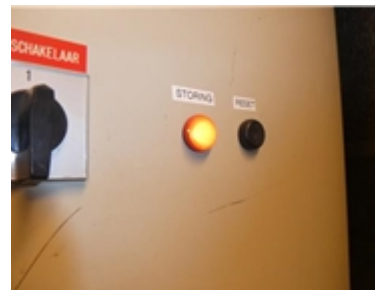

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 13 - 15 groepen	Springplank	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 1970
Tag fm
Soort Verdeelinrichting
Fabricaat Holec
Type Smeltzekering
Capaciteit 11L 3K
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 13 - 15 groepen	Springplank	1,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2007

2 = Goed

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 14L 1K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Overwerktimer	Springplank	1,00 pst
-------------	----------------------	--------------------	-----------------

Jaar 1999
Tag fm
Soort Overwerktimers
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit 6st
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Kwh Meter Elktra	Springplank	1,00 pst
-------------	-------------------------	--------------------	-----------------

Jaar 2013
Tag fm
Soort Kwh meter
Fabrikaat ISKRA
Type MT 382
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

63 Verlichting

6311	Armaturen PL standaard 1 x 38w	Springplank	2,00 stk
-------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------

Jaar	1999
Tag	fm
Soort	Armatuur Plafond
Fabricaat	NB
Type	PL
Capaciteit	1x 38w
Koelmiddel	

4 = Matig

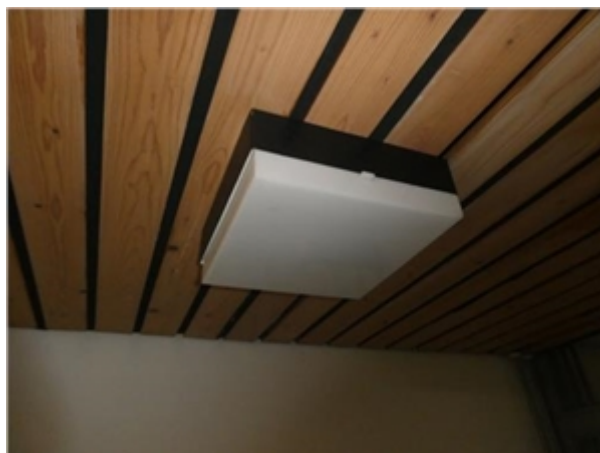

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking	

63	Verlichting		
6311	Armaturen PL standaard 1 x 13w	Springplank	45,00 stk

Jaar 1999
Tag fm
Soort Inbouwspot
Fabricaat Lumiance
Type Insaver 150 PL
Capaciteit 13w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen TL standaard 2 x 38w	Springplank	118,00 stk

Jaar 1999
Tag fm
Soort Inbouwarmatuur
Fabricaat NB
Type TL armatuur
Capaciteit 2 x 38w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---


Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht Springplank	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabricaat NB
Type Spatwaterdicht
Capaciteit 2x 48W
Koelmiddel

4 = Matig

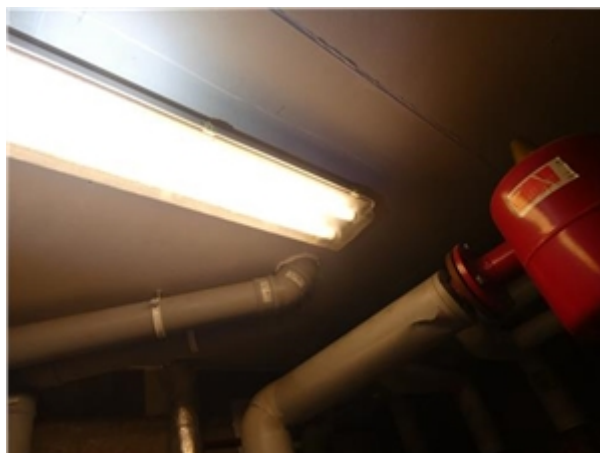

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen PL eenvoudig 2 x 28w	Springplank	13,00 stk

Jaar 1999
Tag fm
Soort Opbouwarmatuur
Fabricaat NB
Type PL armatuur
Capaciteit 2 x 28W
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Springplank	5,00 stk

Jaar 2007
Tag fm
Soort Vluchtwegverlichting
Fabricaat HBI
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Springplank	12,00 stk

Jaar	2007
Tag	fm
Soort	Vluchtrouteaanduiding
Fabricaat	HBI
Type	TL
Capaciteit	1x8w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E8GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	
Opmerking	Defecte lamp Vluchtrouteaanduiding



65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Springplank	1,00 stk

Jaar 2007
Tag fm
Soort Centrale
Fabricaat NSC
Type Solution F2
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Springplank	9,00 stk

Jaar 2007

Tag fm

Soort Rookmelder

Fabricaat NB

Type Optisch

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Springplank	3,00 stk
-------------	--	--------------------	-----------------

Jaar 2007

4 = Matig

Tag fm

Soort Handbrandmelder

Fabricaat Hochiki

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Springplank	3,00 stk

Jaar 2007
Tag fm
Soort Nevenindicator
Fabricaat NB
Type Opbouw
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Springplank	23,00 stk

Jaar 2007
Tag fm
Soort Meldsirene
Fabricaat Hertek
Type Slow woop
Capaciteit 95DB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

65	Beveiliging		
6512	Brandwerende doorvoeren	Springplank	1,00 pst

Jaar 2014
Tag fm
Soort Brandwerende doorvoeren
Fabricaat NB
Type Coating
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen	Springplank	1,00 stk

Jaar 2010
Tag fm
Soort Handblusser
Fabricaat De Vries
Type Schuimblusser
Capaciteit 6L
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gekeurd juli 2023

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen ECO	Springplank	1,00 stk

Jaar	2019
Tag	fm
Soort	Handblusser
Fabricaat	De Vries
Type	Schuimblusser
Capaciteit	6L
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Gekeurd juli 2023

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen	Springplank	3,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag fm

Soort Handblusser

Fabricaat De Vries

Type Schuimblusser

Capaciteit 6L

Koelmiddel



Omschrijving

Gekeurd juli 2023

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Springplank	1,00 stk

Jaar 2007

2 = Goed

Tag fm

Soort haspel in kast

Fabricaat Ajax

Type Inbouwkast

Capaciteit 20m

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Springplank	1,00 st
-------------	---	--------------------	----------------

Jaar 2007
Tag fm
Soort Inbraak alarm
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering accu	Springplank	1,00 stk

Jaar 2022

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering Sirene	Springplank	2,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag f

Soort Meldsirene

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging			
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Springplank	1,00 stk

Jaar 2007

Tag f

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Springplank	18,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag f

Soort Bedieningspaneel

Fabricaat Risco

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

73	Vaste keukenvoorzieningen		
7311	Keukenblok compleet+inbouwapp.	Springplank	1,00 stk

Jaar 2007

Tag fm

Soort Inbouwkeuken

Fabricaat NB

Type Met bovenkasten

Capaciteit 5.20m

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving