

Elementenoverzicht

54611642 • Willibrordusschool

Sint Willibrordusstraat 1
Obbicht

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2020
Tag fm
Soort Close in boiler
Fabricaat Daalderop
Type 07.02.26.631
Capaciteit 2200w 10L
Koelmiddel



Omschrijving

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet gasmeter compleet	Willibrordus	1,00 m1

Jaar 2017
Tag fm
Soort Gasmeter
Fabricaat Itron
Type G16
Capaciteit 25m3/h
Koelmiddel



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5610	Afscheider warmtedistributie	Willibrordus	1,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Vuil en lucht
Fabrikaat Spirovent
Type BC050F
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR 25 - 50 kW	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2004
Tag fm
Soort Gasketel VR
Fabrikaat Nefit
Type Economy VR 24
Capaciteit 25kw
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand Ketel 1	Willibrordus	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Gasketel
Fabrikaat Remeha
Type Quinta 65
Capaciteit 65kw
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand Ketel 2	Willibrordus	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Gasketel
Fabrikaat Remeha
Type Quinta 85
Capaciteit 85kw
Koelmiddel

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	K2SC01	Beschadiging afdekkap
---------------	--------	-----------------------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit
Opmerking Beschadigde afdekkap bedieningsdeel



56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon 80/1
Capaciteit 80L
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K6GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Inregelafsluiter warmtedistributie	Willibrordus	2,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Regelklep
Fabricaat Siemens
Type Aquavix SQS35
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2005

Tag fm

Soort Standaard

Fabricaat Wilo

Type RSL/15/5-1

Capaciteit 88w

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2007
Tag fm
Soort Toerengeregeld
Fabricaat Grundfos
Type Magna 25-100 180
Capaciteit 10-185w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

7

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2020
Tag fm
Soort Toerengeregeld
Fabrikaat Grundfos
Type Magna 25-80 18-
Capaciteit 9-128w
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5681	Radiatorcranken	Willibrordus	16,00 stk
-------------	------------------------	---------------------	------------------

Jaar 1955
Tag fm
Soort Radiatorcrank
Fabrikaat NB
Type Standaard
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5681	Thermostatische kraan radiator	Willibrordus	37,00 stk

Jaar	1995
Tag	fm
Soort	Thermostaatknop
Fabricaat	Danfos
Type	NB
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Ledenradiatoren algemeen	Willibrordus	53,00 stk
-------------	---------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 1955
Tag fm
Soort Ledenradiatoren
Fabrikaat NB
Type Hooog temperatuur
Capaciteit Dive
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

56 Warmtedistributie

5690	Rookgasafvoer	Willibrordus	3,00 stk
-------------	----------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2005

4 = Matig

Tag fm

Soort Rookgasafvoer

Fabricaat NB

Type Schuin dak

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K1GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator < 0,04 m3/s	Willibrordus	3,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1995
Tag FM
Soort Dakventilator
Fabricaat NB
Type Lokaal
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar	1995
Tag	fm
Soort	Dakventilator
Fabricaat	Begsenhoek
Type	B
Capaciteit	0.145kw
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	K14GB03	Loszittende bekabeling
---------------	---------	------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	
Opmerking	Loszittende bekabeling en afdekplaat ontbreekt




57 Luchtbehandeling

5721	Douche-/toiletventilator algemeen	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort Lokale ventilator
Fabricaat O.Erre
Type Standaard IZ
Capaciteit 23w
Koelmiddel

4 = Matig

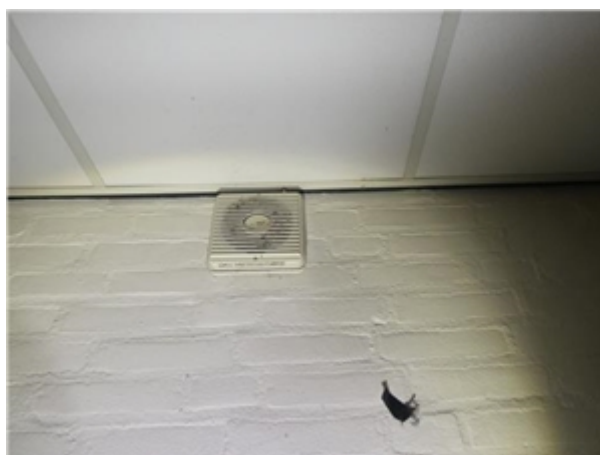

Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Willibrordus	1,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Boxventilator
Fabrikaat Comair
Type Solo 34
Capaciteit 53w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	K14GB03	Loszittend onderdeel
---------------	---------	----------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit
Opmerking Loszittende aanvoerslang



57 Luchtbehandeling

5741	Afzuigventilator algemeen	Willibrordus	2,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1997

Tag fm

Soort Gevelventilator

Fabricaat NB

Type Lokaal

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	K14GO02	Vervuiling
---------------	---------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Vervuiling



58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Cascade regeling CV-installatie	Willibrordus	2,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Cascade regeling
Fabrikaat Remeha
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6130	Elektra algemeen KWH meter	Willibrordus	1,00 st
-------------	-----------------------------------	---------------------	----------------

Jaar 2017
Tag fm
Soort kwh meter
Fabrikaat Saegecom
Type Cat 1
Capaciteit NB
Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar	1995
Tag	fm
Soort	verdeelinrichtin
Fabricaat	Holec
Type	Smeltzekering
Capaciteit	3L
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking	

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar	1999
Tag	fm
Soort	Verdeelinrichting
Fabricaat	NB
Type	Uitvalautomaat
Capaciteit	3L
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking	

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar	1990
Tag	fm
Soort	Verdeelinrichting
Fabricaat	Holec
Type	Smeltyzekering
Capaciteit	27L 3k
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Deels met uitvalautomaat 12 gr

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking	

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten 60 60	Willibrordus	5,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort TL armatuur lamellen
Fabrikaat NB
Type TL5
Capaciteit 4 x 14 w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten TL5 2x 14w	Willibrordus	18,00 stk
-------------	---	---------------------	------------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type Lamellen
Capaciteit 2 x 14w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL5 standaard	Willibrordus	2,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1999
Tag fm
Soort TL armatuur lamellen
Fabricaat NB
Type TL5
Capaciteit 2x28w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten 120	Willibrordus	98,00 stk

Jaar 1995
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type TL
Capaciteit 2*x 28w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E7GO01	Vervuiling
--------	--------	------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 1 - Incidenteel ($< 2\%$)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit
Opmerking Waterschade



Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect	
Opmerking	Veel defecte lampen	



63 Verlichting

6311	Armaturen TLD standaard tube	Willibrordus	3,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar	1999
Tag	fm
Soort	TLD tube
Fabricaat	Philips
Type	Opbouw
Capaciteit	1x 58w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)	
Conditie	4 - Matig	
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect	
Opmerking		

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Willibrordus	1,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1999
Tag fm
Soort Inbouwspot
Fabrikaat NB
Type PL armatuur
Capaciteit 2x34w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Willibrordus	7,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar	1995
Tag	fm
Soort	Bolarmatuur
Fabricaat	NB
Type	Schroeffitting
Capaciteit	20w
Koelmiddel	

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking	

Gebrek	E7SC01	Beschadigde beschermkappen en roosters
Ernst	1 - Ernstig	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	4 - Matig	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Ontbrekende afdekkappen	



63 Verlichting

6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Willibrordus	14,00 stk
------	---	--------------	-----------

Jaar	2002
Tag	fm
Soort	Noodverlichting
Fabricaat	Van Lien
Type	TL
Capaciteit	8w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E8GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Defecte lampen



63 Verlichting

6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Willibrordus	6,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar	2002
Tag	fm
Soort	Vluchtrouteaanduiding
Fabricaat	Van Lien
Type	TL
Capaciteit	8w
Koelmiddel	

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

Gebrek	E8SW01	Defecte accuset
---------------	---------------	------------------------

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	
Opmerking	Defecte accuset



65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie centrale	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort Brandmeldcentrale
Fabrikaat Ajax
Type W/O07495
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Willibrordus	3,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2005

Tag m

Soort Rookmelder

Fabricaat NB

Type Optisch

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Willibrordus	4,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Handmelder
Fabricaat	Ajax
Type	NB
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Opmerking	

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Willibrordus	12,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Meldsirene
Fabricaat Ajax
Type Slow woop
Capaciteit 95DB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Handblusser algemeen	Willibrordus	5,00 stk
-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2015
Tag fm
Soort Handblusser
Fabrikaat Ajax
Type Schuimblusser
Capaciteit 6L
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gekeurd jan 2020

Gebrek	E15GO02	Ontbreken logboek bij gecertificeerde installatie
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit
Opmerking Keuring uitgeveord Jan 2020



65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Willibrordus	2,00 stk
-------------	----------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Haspel in kast
Fabricaat Ajax
Type Opbouwkast
Capaciteit 20mtr
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gekeurd jan 2020

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

Gebrek	E15GO02	Ontbreken logboek bij gecertificeerde installatie
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Keuring uitgevoerd Jan 2020	



65 Beveiliging

6521	Inbraak-alarminstallatie	Willibrordus	3240,00 bvo
------	--------------------------	--------------	-------------

Jaar	2000
Tag	fm
Soort	Inbraakalarm
Fabricaat	NB
Type	NB
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering accu	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar	2017	9 = Niet te inspecteren
Tag		
Soort	Accu	
Fabricaat	NB	
Type	NB	
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		

Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort NB

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Willibrordus	17,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort Bewegingssensor

Fabricaat NB

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering sirene	Willibrordus	1,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort Bewegingssensor

Fabricaat NB

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Willibrordus	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort Bedieningspaneel

Fabricaat Holland elektro

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6534	Overspanningsbeveiliging algemeen	Willibrordus	1,00 pm
-------------	--	---------------------	----------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Overspanningsbeveiliging
Fabricaat	Hager
Type	T275 DE Nguard
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	E3SB04	Ontbreken van afdekkap
---------------	---------------	-------------------------------

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	
Opmerking	Afdekkapje ontbreekt




65 Beveiliging

6540 Sociale alarmering algemeen Willibrordus 1,00 pm

Jaar 1995
Tag fm
Soort Sociale alarmering
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig

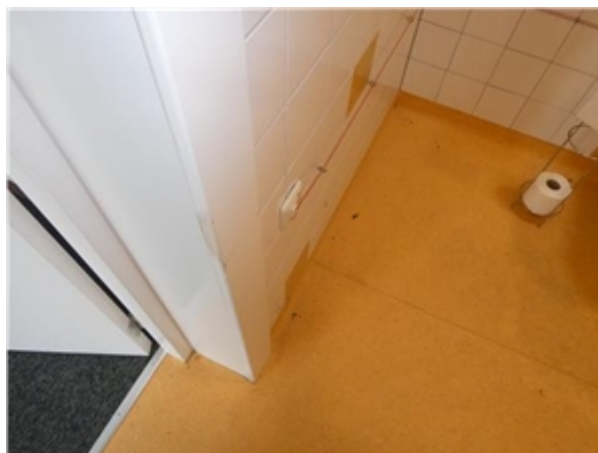

Omschrijving

Gebrek E10GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

73	Vaste keukenvoorzieningen		
7311	Keukenblok compleet+inbouwapp.	Willibrordus	1,00 stk

Jaar	1995
Tag	fm
Soort	Inbouwkeuken
Fabricaat	NB
Type	Met bovenkasten
Capaciteit	2.4m
Koelmiddel	



Omschrijving