

Elementenoverzicht

54611654 • Vm Da Capocollege excl gymzaal - Valkstraat 4

Valkstraat 4
6135 GC Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53	Water		
5310	Waterleidingnet compleet watermeter	Valkstraat 4	1,00 pst

Jaar 2013
Tag fm
Soort Watermeter
Fabrikaat Elster
Type Artist
Capaciteit 6m3/h
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

53	Water		
5310	Leidingen drinkwaterinstallaties terugslagklep	Valkstraat 4	1,00 pst

Jaar 2018
Tag fm
Soort Keerleppen
Fabrikaat VSH
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed

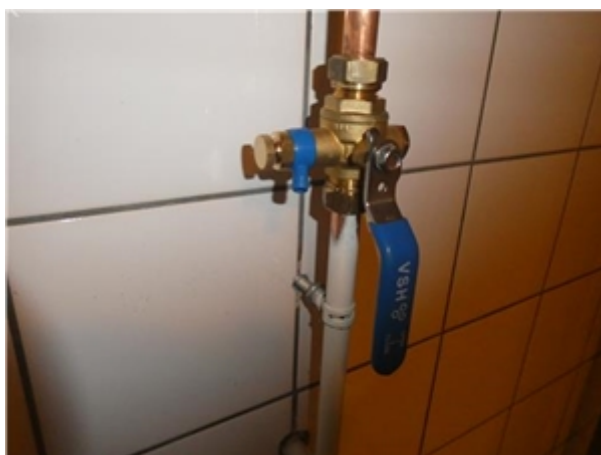

Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

53 Water

5310	Drinkwaterinstallaties meetstation	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar	2015
Tag	fm
Soort	Watermeter
Fabricaat	Itron
Type	Aquadis
Capaciteit	1.5m3/h
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2014
Tag fm
Soort Close In boiler
Fabricaat Itho Daalderop
Type Close in 15
Capaciteit 2200w 15L
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5410	Gasleidingnet compleet gasmeter	Valkstraat 4	1,00 m1

Jaar 2008
Tag fm
Soort Gasmeter
Fabricaat Gastec
Type NB
Capaciteit 6m3.h
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR 150-170 kW	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2003
Tag fm
Soort Gasketel staand
Fabricaat Remeha
Type B11 (BS)
Capaciteit 167kw
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek K2GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621 Gasketel (atmosferisch) staand HR 150-170 kW Valkstraat 4 1,00 stk

Jaar 2003

Tag fm

Soort Gasketel staand

Fabricaat Remeha

Type B11 (BS)

Capaciteit 167kw

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek K2GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 80 liter	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2022
Tag fm
Soort Expansievat
Fabrikaat Flamco
Type Flexcon 80/0.5
Capaciteit 80Liter
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 140 liter	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2022
Tag fm
Soort Expansievat
Fabrikaat Flamco
Type Flexcon 140/0.5
Capaciteit 140L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

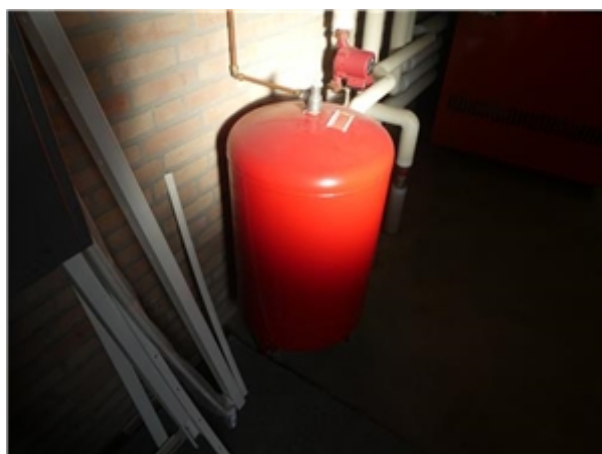

Omschrijving

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 2003
Tag fm
Soort Mengklep LBK
Fabrikaat Cenvax
Type M6063L100CX
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2003
Tag fm
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 25-80 180
Capaciteit 140-245w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort Standaard

Fabricaat Grundfos

Type UPS 40-50 F250

Capaciteit 90-140w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort Standaard

Fabricaat Grundfos

Type UPC 40-60 Model D

Capaciteit 96-185w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatoren algemeen	Valkstraat 4	78,00 stk
-------------	----------------------------	---------------------	------------------

Jaar 1976
Tag fm
Soort Hoge temperatuur
Fabrikaat NB
Type Plaatradiator
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Valkstraat 4	78,00 stk
-------------	---------------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 1999
Tag fm
Soort Radiatorkraan
Fabricaat heimeijer
Type Thermoataatknop of afsluitbaar
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2003
Tag fm
Soort Dakventilator
Fabricaat Stork air
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2003
Tag fm
Soort Dakventilator
Fabricaat Stork air
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast toevoer K 0,6 - 1,4 m3/s	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 1975
Tag fm
Soort Toevoer
Fabricaat Happel
Type 25
Capaciteit 2500m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Buiten gebruik

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtreiniger	Valkstraat 4	2,00 stk
-------------	----------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1999

Tag fm

Soort Air cleaner

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtreiniger	Valkstraat 4	2,00 stk
-------------	----------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1999

Tag fm

Soort Air cleaner

Fabricaat Euromate

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV-installatie	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag fm

Soort Regelkast

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodverlichtingsunit accu's	Valkstraat 4	2,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 2020
Tag fm
Soort Accu
Fabrikaat Wing
Type ES 18-12
Capaciteit 14.8v
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	E8GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar	2000
Tag	fm
Soort	verdeelinrichting
Fabricaat	Hager
Type	Smeltzekeringen
Capaciteit	1L
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Verdeelinrichting
Fabricaat Weber
Type Uitvalautomaat
Capaciteit 8L 1K
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Weber

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 8L 1K

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gesloten (Inschatting op basis van andere lokalen)

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 7L

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 7L

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 6L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 1976
Tag fm
Soort verdeelinrichting
Fabricaat NB
Type Smeltzekeringen
Capaciteit 22 L K6
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Verdeelinrichting
Fabrikaat Hager
Type Uitvalautomaat
Capaciteit 27L 6K
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Valkstraat 4	83,00 stk
-------------	-------------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 2015
Tag fm
Soort Ledarmatuur
Fabrikaat NB
Type Led
Capaciteit 15w
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

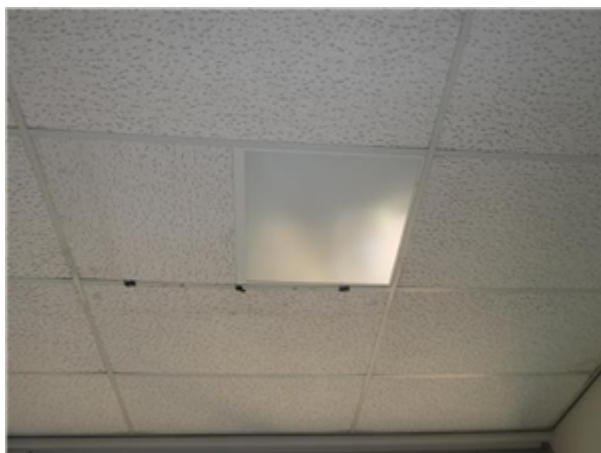

Omschrijving

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard gesloten	Valkstraat 4	25,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 1976
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type Opbouw
Capaciteit 2x18w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311 Armaturen TL standaard lamel 2x Valkstraat 4 49,00 stk

Jaar 1976

Tag fm

Soort TI Armatuur

Fabricaat NB

Type Lamellen

Capaciteit 2 x38w

Koelmiddel

5 = Slecht



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7SC01	Beschadigde beschermkappen en roosters
---------------	--------	--

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Opmerking Defecte lamp en open lasdoos armatuur Ruimte 521((0.40)




Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect

Opmerking Diverse defecte en ontbrekende lampen

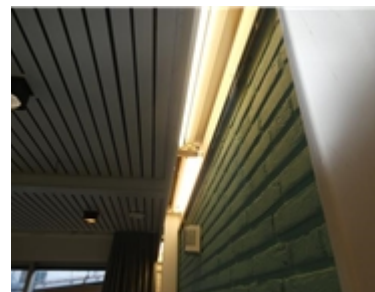


63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Valkstraat 4	8,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort TI Armatuur
Fabricaat NB
Type Inbouw lamellen
Capaciteit 4x18w
Koelmiddel

4 = Matig

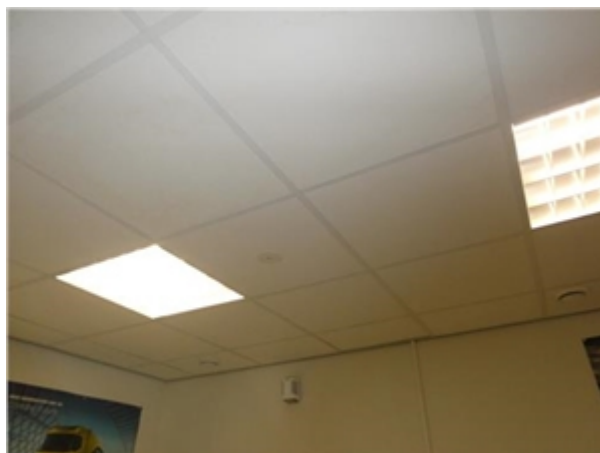

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard rond	Valkstraat 4	3,00 stk
-------------	------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1997
Tag fm
Soort TI Armatuur
Fabrikaat Phillips
Type Rond
Capaciteit 1x22w
Koelmiddel

4 = Matig

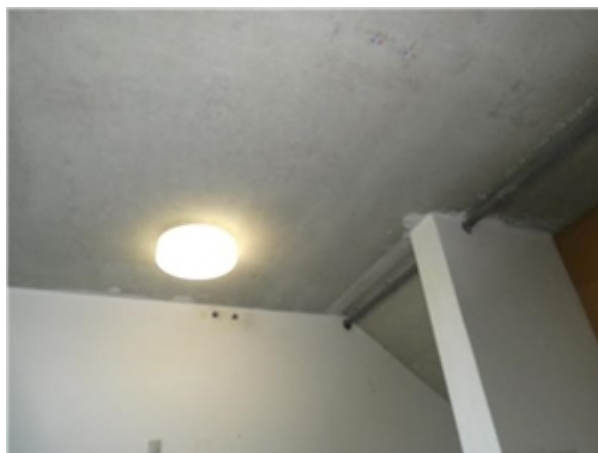

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
Ernst	3 - Gering	
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium	
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Defecte lampen en beschermkappen ontbreken	




63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard tube	Valkstraat 4	6,00 stk
------	-----------------------------	--------------	----------

Jaar	1997
Tag	fm
Soort	TL armatuur
Fabricaat	NB
Type	Tube opbouw
Capaciteit	1x38w
Koelmiddel	

4 = Matig

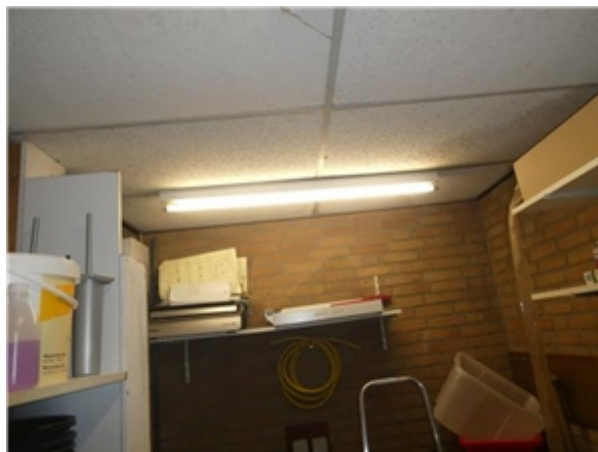

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig	Valkstraat 4	45,00 stk
-------------	-------------------------------	---------------------	------------------

Jaar 1999

4 = Matig

Tag fm


Soort PL armatuur

Fabricaat NB

Type Inbouw

Capaciteit 1x38w

Koelmiddel

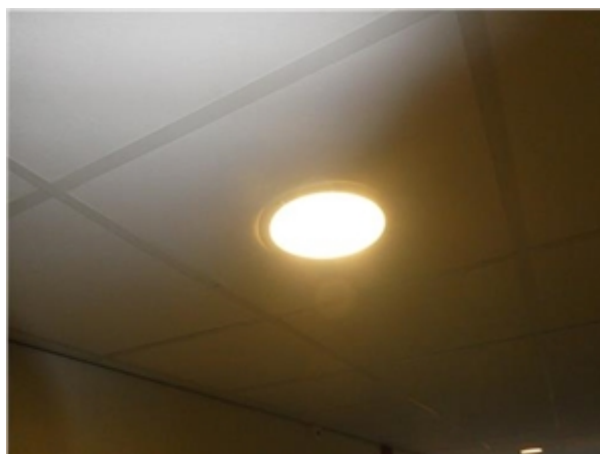

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Valkstraat 4	6,00 stk
-------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

Jaar 1995
Tag fm
Soort Bolarmatuur
Fabrikaat NB
Type U27
Capaciteit 40w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Noodverlichting Vluchtwegverlichting	Valkstraat 4	7,00 stk
-------------	---	---------------------	-----------------

Jaar 1999
Tag fm
Soort Vluchtwegverlichting
Fabricaat NB
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

gecontroleerd Mei 2021

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Noodverlichting vluchtroute aanduiding	Valkstraat 4	17,00 stk
-------------	---	---------------------	------------------

Jaar	1999
Tag	fm
Soort	Vluchtrouteaanduiding
Fabricaat	Blessing
Type	TL
Capaciteit	8w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6422	Intercom installatie loketintercom	Valkstraat 4	10,00 stk
------	------------------------------------	--------------	-----------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Loketintercom

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie	Valkstraat 4	9612,00 bvo
------	----------------------	--------------	-------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag m

Soort Ontruiming

Fabricaat Honeywell

Type Notifier NF30/CAB-A1/NL

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gecontroleerd 2023

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie paneel **Valkstraat 4** **1,00 stk**

Jaar 2000

Tag fm

Soort Brandmeldinstallatie

Fabricaat Honeywell

Type Notifier

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Valkstraat 4	16,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag fm

Soort Rookmelder

Fabricaat NB

Type Optisch

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Valkstraat 4	5,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Handbrandmelder
Fabrikaat Honeywell
Type Notifier
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Valkstraat 4	11,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2000

Tag fm

Soort nevenindicator

Fabricaat NB

Type Rood

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Valkstraat 4	24,00 st
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort Meldsirene
Fabrikaat NB
Type Slow woop
Capaciteit 95DB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Valkstraat 4	8,00 stk

Jaar 2015
Tag fm
Soort Schuimblusser
Fabrikaat DOKA
Type A B
Capaciteit 6L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Okt 2023 gekeurd

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Valkstraat 4	4,00 stk

Jaar 2000
Tag fm
Soort Brandslanghaspel
Fabrikaat Noha
Type Haspel in kast
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gekeurd Okt 2024

Gebrek E15GV06 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521 Inbraaksignalering centrale algemeen Valkstraat 4 1,00 st

Jaar 2000

4 = Matig

Tag fm

Soort Inbraakinstallatie

Fabricaat Honeywell

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering accu	Valkstraat 4	2,00 stk

Jaar 2020

Tag fm

Soort Accu lead

Fabricaat ES

Type 18-12

Capaciteit 18ah

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Valkstraat 4	1,00 stk

Jaar 2000

Tag fm

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

4 = Matig

Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	Valkstraat 4	1,00 stk
-------------	--	---------------------	-----------------

Jaar 2000

3 = Redelijk

Tag fm

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E15GV06	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Valkstraat 4	30,00 stk
-------------	--	---------------------	------------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort Bedieningspaneel

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking