

Elementenoverzicht

54611401 • Vm Bibliotheek

Herenhof 1
Geleen

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

53 Water

5310	Drinkwaterinstallaties meetstation	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2011
Tag fm
Soort Watermeter
Fabrikaat Itron
Type Aquadis
Capaciteit 1.5m3/h
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

53	Water		
5321	Boiler close-in 15 liter	VM Bibliotheek	1,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Close in boiler
Fabricaat daalderop
Type 07.02.24.634
Capaciteit 2200w 15L
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K3GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5411	Tussenmeter compleet	VM Bibliotheek	1,00 stk

Jaar 2004
Tag fm
Soort Warmtemeter EM12
Fabricaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

54	Gassen		
5411	Tussenmeter compleet	VM Bibliotheek	1,00 stk

Jaar 2004
Tag fm
Soort Warmtemeter EM8
Fabricaat Sensus
Type Polustat E
Capaciteit 7m3/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort Splitunit

Fabricaat Carrier

Type 41VVMC024N

Capaciteit 6.8kw

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie
-----------	--------------------------

56	Temperatuur meters	VM Bibliotheek	2,00 stk
-----------	---------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Temperatuur meter
Fabricaat Ubel
Type nb
Capaciteit 120 Gr
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K2GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie	
5641	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN VM Bibliotheek 25	2,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Afsluiter
Fabricaat KSB
Type NB
Capaciteit DN25
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K5EM01	Corrosie
--------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 1 - Incidenteel ($< 2\%$)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Corrosie op afsluiter van LBK grote zaal



56	Warmtedistributie		
5641	Membraamafsluiter warmtedistributie DN 25	VM Bibliotheek	2,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Afsluiter
Fabricaat NB
Type Membraamafsluiter
Capaciteit DN25
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	VM Bibliotheek	3,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Regelklep
Fabrikaat Siemens
Type SQS65
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	VM Bibliotheek	1,00 stk

Jaar	2002
Tag	fm
Soort	Circulatiepomp standaard
Fabricaat	Grundfos
Type	UPS 25-30 180
Capaciteit	80w
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 25	VM Bibliotheek	1,00 stk

Jaar 2004
Tag fm
Soort Standaard
Fabricaat Grundfos
Type UPS 25-55 180
Capaciteit 120w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	VM Bibliotheek	28,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Radiatorkaan
Fabrikaat Jager
Type Thermostaatkraan
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K13GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatorconvector	VM Bibliotheek	28,00 stk
-------------	--------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Convector
Fabrikaat NB
Type Radiatorconvector
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving


Gebrek	K13GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K13SC02	Beschadiging (deuken) in omkasting of beplating
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)	
Conditie	2 - Goed	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Radiatorconvector omkasting bevat vervomde afdekplaat.	

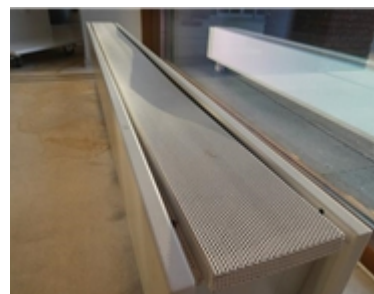

57 Luchtbehandeling

5741	Ventilatiekanalen binnen	Zalencentrum	1,00 stk
------	--------------------------	--------------	----------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	ventilatiekanaal
Fabricaat	NB
Type	geïsoleerd
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K1GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

Gebrek	K1GB02	Beschadigde isolatie
---------------	--------	----------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 1 - Incidenteel ($< 2\%$)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Beschadigde isolatie ventilatiekanalen

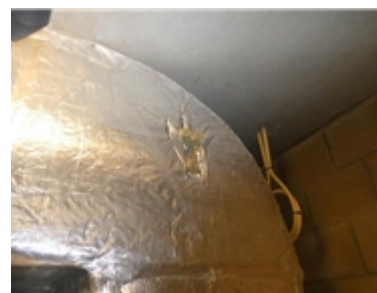

Gebrek	K1GA01	Beschadiging isolatie
---------------	--------	-----------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Beschadigde isolatie van luchtkanalen



57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer Bibliotheek	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Luchtbehandeling toevoer
Fabricaat GEA
Type ATP20.15IVBV
Capaciteit 11355 m3/h
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-OBO	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Groepenkast
Fabricaat Hager
Type uitvalautomaat
Capaciteit 20L 2K
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK-0B1	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Groepenkast Len K
Fabricaat	Hager
Type	uitvalautomaat
Capaciteit	23L 1K
Koelmiddel	

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311 Armaturen TL standaard reflector inbouw VM Bibliotheek 6,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type Inbouw reflectoren
Capaciteit 4x24w
Koelmiddel

4 = Matig

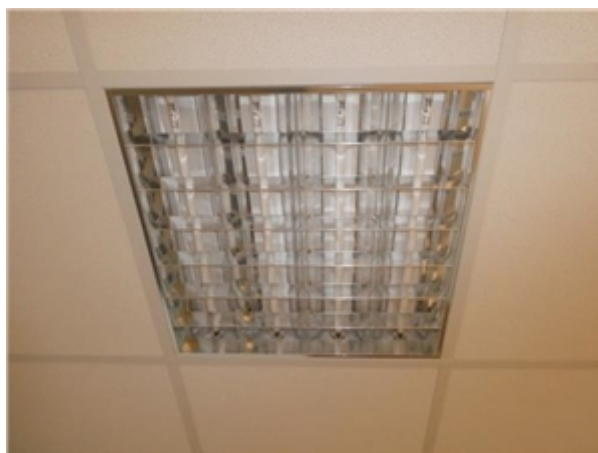

Omschrijving

Gebrek E7GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard 1x tube opbouw VM Bibliotheek	7,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar 2005
Tag mf
Soort TL armatuur
Fabrikaat NB
Type Opbouw
Capaciteit 1x49w
Koelmiddel

4 = Matig

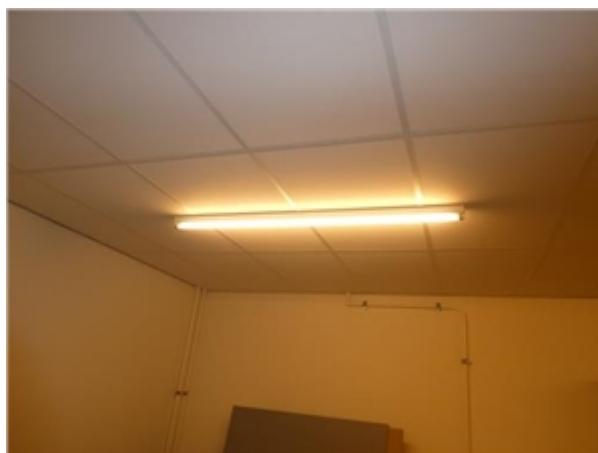

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard 2x tube opbouw VM Bibliotheek	22,00 stk
-------------	---	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabricaat NB
Type Opbouw
Capaciteit 2x49w
Koelmiddel

4 = Matig

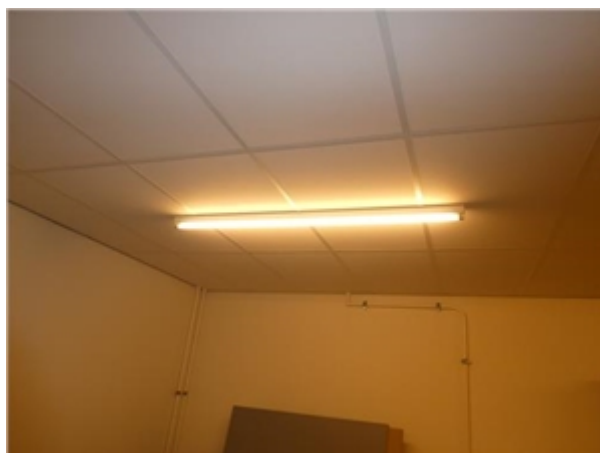

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort TL armatuur
Fabricaat NB
Type Spatwaterdicht
Capaciteit 1x49w
Koelmiddel

4 = Matig

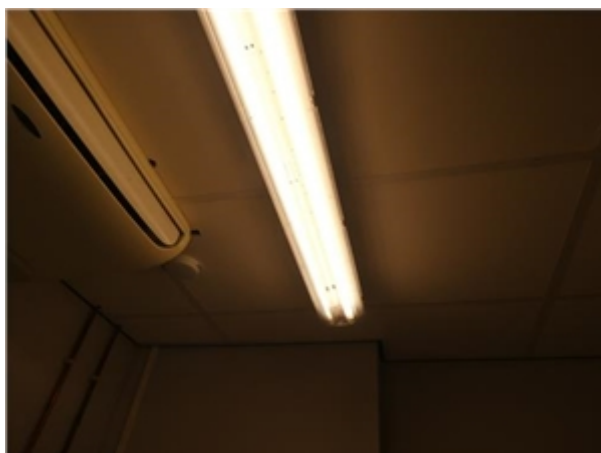

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL inbouw 1*38w	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag mf
Soort PL armatuur
Fabrikaat NB
Type Inbouw
Capaciteit 2x32W
Koelmiddel

4 = Matig

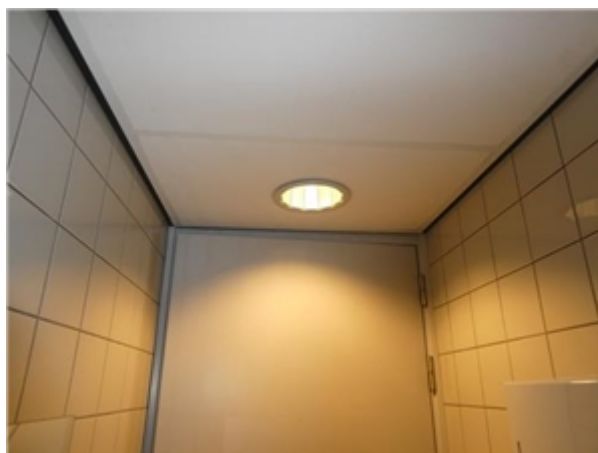

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL inbouw 2*38w	VM Bibliotheek	173,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-------------------

Jaar 2005
Tag mf
Soort PL armatuur
Fabrikaat NB
Type N
Capaciteit 2x32W
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armaturen PL opbouw	VM Bibliotheek	4,00 stk
-------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort PL armatuur
Fabricaat NB
Type Opbouw
Capaciteit 2x32W
Koelmiddel

4 = Matig

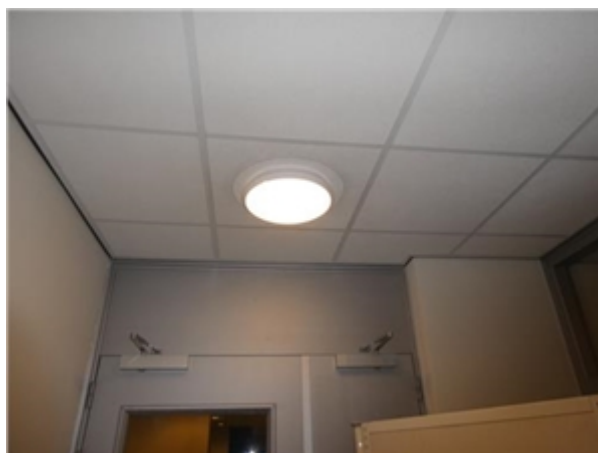

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen inbouwspot	VM Bibliotheek	12,00 stk
-------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Halogeen armatuur
Fabricaat NB
Type Inbouwspot
Capaciteit 35w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur hanglamp design	VM Bibliotheek	10,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort PL armatuur
Fabrikaat NB
Type Hanglamp
Capaciteit 40w
Koelmiddel

4 = Matig

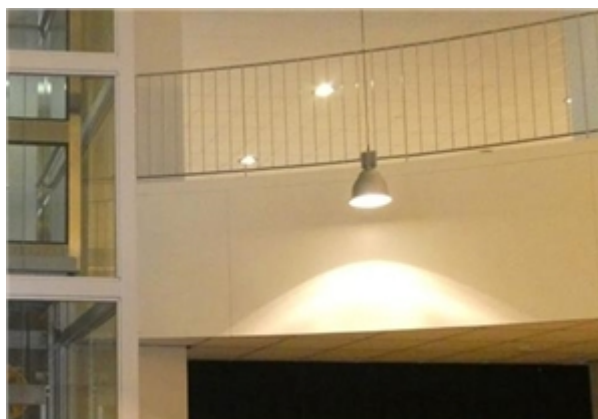

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig


Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6324	Noodverlichting armaturen Vluchtrouteaanduiding	VM Bibliotheek	9,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Vluchtrouteaanduiding
Fabricaat HBI
Type LEd
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig

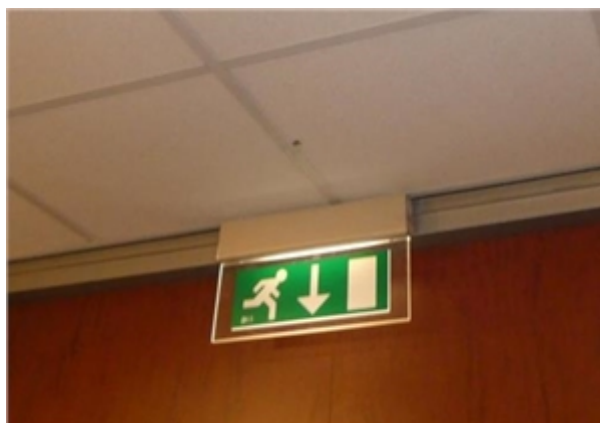

Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Noodverlichting armaturen Vluchtwegverlichting	VM Bibliotheek	15,00 stk
-------------	---	-----------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Vluchtwegverlichting
Fabricaat NB
Type Geïntegreerd bestaandearmaturen
Capaciteit 2x34W
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E8SW01	Defecte accuset
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	3 - Eindstadium	
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit		
Opmerking	Accuspanning laag of defecte accu	



64 Communicatie

6422	Intercom installatie deurintercom	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar	2005
Tag	fm
Soort	Deurintercom
Fabricaat	NB
Type	NB
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek E12GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431 CCTV-camera algemeen VM Bibliotheek 3,00 stk

Jaar 2005

Tag fm

Soort CCTV Camera


Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig

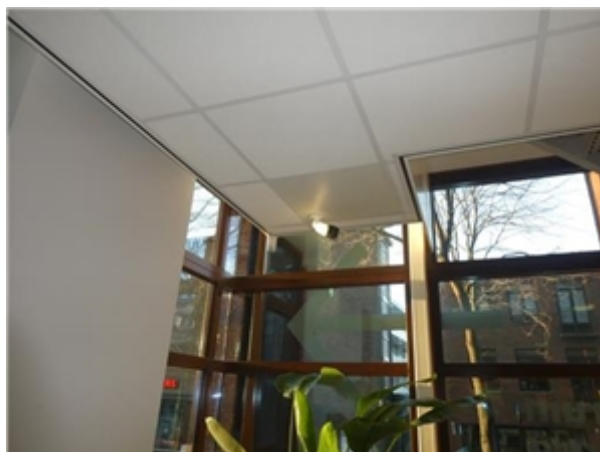

Omschrijving

Gebrek E14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

64 Communicatie

6432	CCTV-opname apparatuur	VM Bibliotheek	1,00 stk
------	------------------------	----------------	----------

Jaar	2021
Tag	fm
Soort	Opnameapparatuur en beeldscherm
Fabricaat	NB
Type	NB
Capaciteit	3 cameras
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

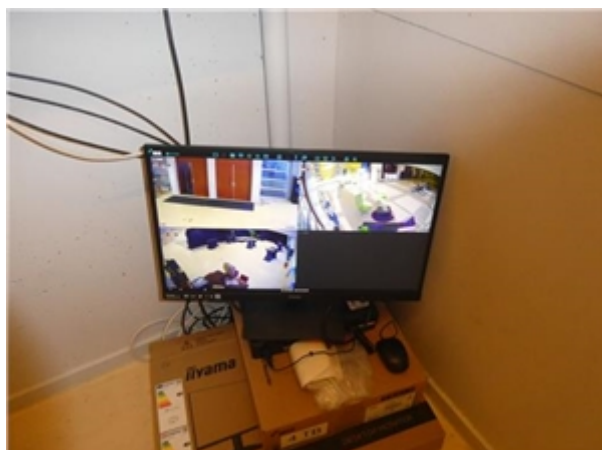

Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	VM Bibliotheek	15,00 stk
------	---------------------------------	----------------	-----------

Jaar	2023
Tag	fm
Soort	Optisch
Fabricaat	NB
Type	Met sirene
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder met sirene	VM Bibliotheek	45,00 stk
-------------	---	-----------------------	------------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Optisch
Fabrikaat NB
Type Met sirene
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	VM Bibliotheek	6,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Handbrandmelder
Fabrikaat Apollo
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	VM Bibliotheek	1,00 stk

Jaar 2023
Tag fm
Soort NB
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel


1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Inbraakinstallatie meldsirene	VM Bibliotheek	2,00 stk

Jaar 2023
Tag fm
Soort Inbaraakmelder
Fabrikaat NB
Type Slow woop
Capaciteit 95DB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

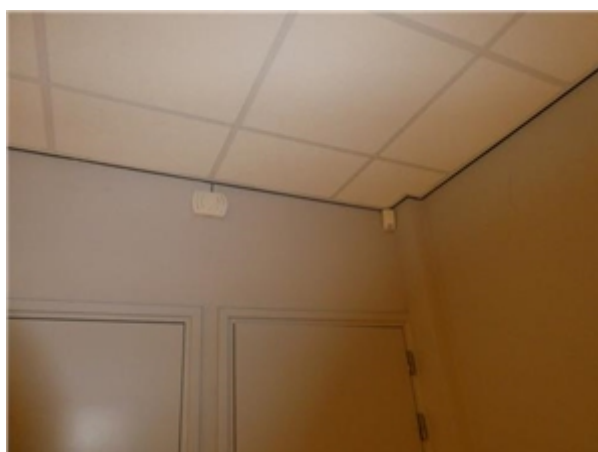

Omschrijving

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	VM Bibliotheek	25,00 stk
-------------	--	-----------------------	------------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Kleefmagneet
Fabrikaat NB
Type wandmiontage
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513	Handblusser sproeischuim	VM Bibliotheek	4,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2023
Tag fm
Soort Schuimblusser
Fabrikaat Paraat
Type Sproeischuim
Capaciteit 6L
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	VM Bibliotheek	6,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Haspel in kast
Fabrikaat Ajax
Type Opbouw
Capaciteit 25m
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraak-alarminstallatie centrale	VM Bibliotheek	1,00 pst
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Inbraakalarm
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraak-alarminstallatie bediening	VM Bibliotheek	1,00 pst
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Inbraakalarm
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	VM Bibliotheek	11,00 stk

Jaar 2005
Tag fm
Soort Bewegingsmelder
Fabricaat NB
Type Infrarood
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
 Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift algemeen	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift algemeen	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66 Transport

6611	Elektrische lift binnenvlichting	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	---	-----------------------	----------------

Jaar 2005

Tag m

Soort TL verlichting

Fabricaat NB

Type TL met afdekkap

Capaciteit 3x40w

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

66 Transport

6611	Elektrische lift liftkooi	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	----------------------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2005

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

66	Transport		
6611	Elektrische lift liftkooi	VM Bibliotheek	1,00 pm

Jaar 2005
Tag m
Soort NB
Fabrikaat Kone
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel


1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

66	Transport		
6611	Elektrische lift binnenbekleding	VM Bibliotheek	1,00 stk


Jaar 2005
Tag m
Soort NB
Fabrikaat Kone
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

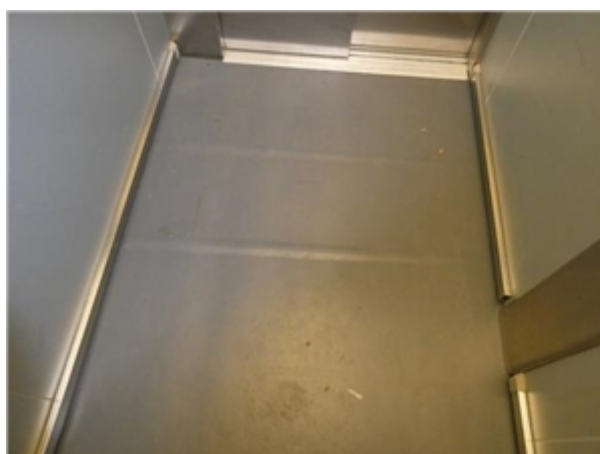

Omschrijving

Gebrek	T1SC01	Losgeraakte kooibekleding en/of -afwerking
Ernst	2 - Serieus	
Intensiteit	1 - Beginstadium	
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)	
Conditie	1 - Uitstekende conditie	
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Beleving & Esthetica - matig effect	
Opmerking	Ploovorming in de vloerafwerking van de lift	

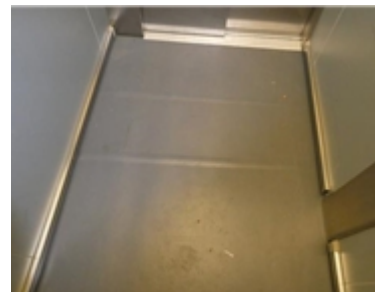

66 Transport

6611	Elektrische lift binnenbekleding	VM Bibliotheek	1,00 stk
------	----------------------------------	----------------	----------

Jaar	2005
Tag	m
Soort	NB
Fabricaat	Kone
Type	NB
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift constructies in schacht	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	---	-----------------------	----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	--------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift constructies in schacht	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	---	-----------------------	----------------

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	--------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische liftkabels en tractieschijf	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische liftkabels en tractieschijf	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift aandrijvingen en regelingen	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	---	-----------------------	----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift aandrijvingen en regelingen	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	---	-----------------------	----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift aandrijfmotor	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift aandrijfmotor	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift besturingen	VM Bibliotheek	1,00 pm
-------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort NB
Fabrikaat Kone
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift besturingen	VM Bibliotheek	2,00 st
-------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort NB
Fabrikaat Kone
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift relaisbesturing	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift relaisbesturing	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift elektr.besturing	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift elektr.besturing	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
----	-----------

6611	Elektrische lift schachttoegangen en signal.	VM Bibliotheek	1,00 pm
------	--	----------------	---------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66	Transport
----	-----------

6611	Elektrische lift schachttoegangen en signal.	VM Bibliotheek	2,00 st
------	--	----------------	---------

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

66 Transport

6611	Elektrische lift liftdeur in cabine	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort NB
Fabrikaat Kone
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift liftdeur in cabine	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit


Opmerking

66 Transport

6611	Elektrische lift liftdeur op bouwlaag	VM Bibliotheek	4,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort RVS
Fabrikaat Kone
Type Ecodisc
Capaciteit 4 stops
Koelmiddel

2 = Goed

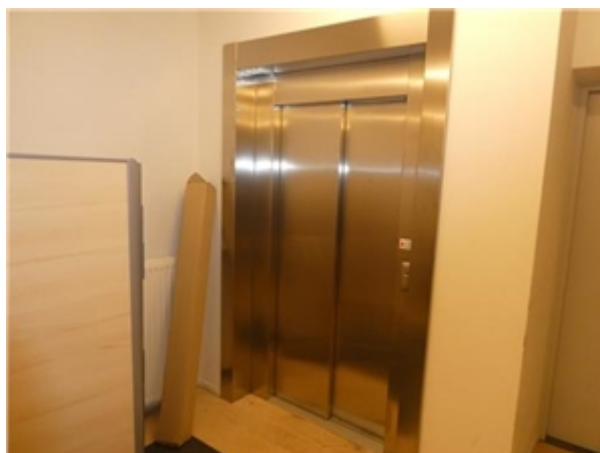

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit


Opmerking

66 Transport

6611	Elektrische lift liftdeur op bouwlaag	VM Bibliotheek	2,00 stk
-------------	--	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort RVS
Fabrikaat Kone
Type NB
Capaciteit 2 stops
Koelmiddel

3 = Redelijk

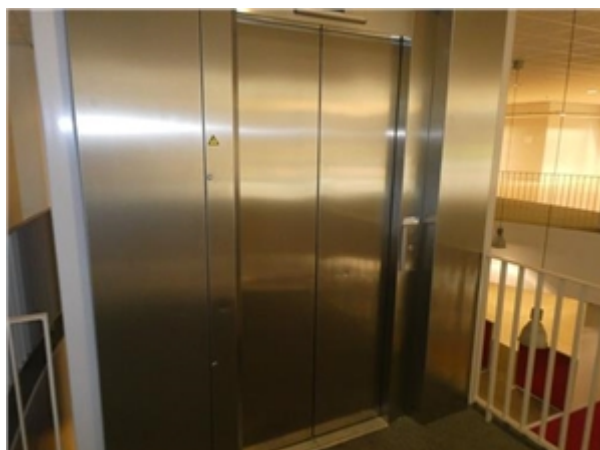

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit


Opmerking

Gebrek	T1SC04	Beschadiging (deuken)
---------------	--------	-----------------------

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Deuken in liftdeur en omkasting

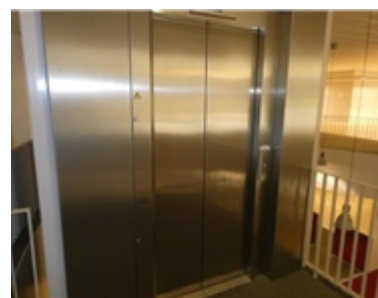

66 Transport

6611	Elektrische lift tableau in cabine	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005
Tag m
Soort NB
Fabricaat Kone
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift tableau in cabine	VM Bibliotheek	1,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift tableau op bouwlaag	VM Bibliotheek	4,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport
-----------	------------------

6611	Elektrische lift tableau op bouwlaag	VM Bibliotheek	2,00 stk
-------------	---	-----------------------	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag m

Soort NB

Fabricaat Kone

Type NB

Capaciteit n

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat/sanitair	VM Bibliotheek	4,00 stk
------	------------------------------------	----------------	----------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Thermstaat
Fabricaat NB
Type Ruimte regeling
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

74 Vaste sanitairvoorzieningen

7413	Tapkraan	VM Bibliotheek	2,00 st
------	----------	----------------	---------

Jaar 2005
Tag fm
Soort Tapkraan
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

4 = Matig

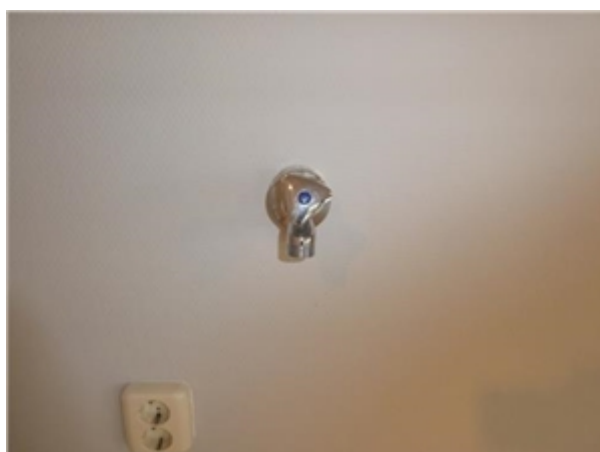

Omschrijving

Gebrek	K18EW01	Niet werkend doorspoelmechanisme
---------------	---------	----------------------------------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	4 - Matig

Risico/prioriteit



Opmerking Dood leidingeinde meer dan 1,5m bij nit gebruikte tapkraan (legionellabeheer)

