

Elementenoverzicht

54611402 • De Domeinen

**Kapittelstraat
Sittard**

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen			
3132	Schuifdeur elektrisch	Domijnen	1,00 st
Jaar	2018	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Schuifdeur		
Fabricaat	Assa Abloy		
Type	NB		
Capaciteit	150NM		
Koelmiddel			
Omschrijving			
			

31 Buitenwandopeningen			
3132	Schuifdeur elektrisch	Domijnen	1,00 st
Jaar	2018	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Schuifdeur		
Fabricaat	Portalp		
Type	NB		
Capaciteit	NB		
Koelmiddel			
Omschrijving			
			

31 Buitenwandopeningen

3132	Schuifdeur elektrisch	Domijnen	1,00 st
------	-----------------------	----------	---------

Jaar 2018

Tag fm

Soort Schuifdeur


Fabricaat Portalp

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

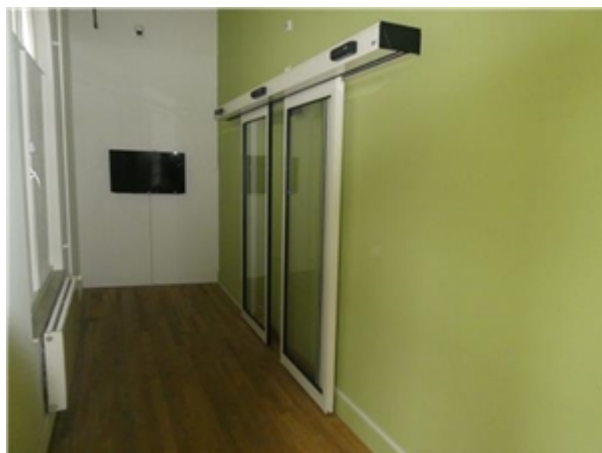

Omschrijving

52 Afvoeren

5236	Vuilwaterpomp afvalwater	Domijnen	1,00 stk
------	--------------------------	----------	----------

Jaar 2018

Tag

Soort Sanibroyeur

Fabricaat Sanislim

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

53 Water			
5310	Waterleidingnet compleet	Domijnen	1,00 pst
Jaar	2012	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Watermeter		
Fabricaat	Itron		
Type	Aquadis		
Capaciteit	2.5m3/h		
Koelmiddel			
Omschrijving			

53 Water			
5321	Boiler close-in 10 liter	Domijnen	1,00 stk
Jaar	2018	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	Close in elektrisch		
Fabricaat	Daalderop		
Type	Close in 10		
Capaciteit	10L 2200w		
Koelmiddel			
Omschrijving			

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Domijnen	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Close in elektrisch

Fabricaat Daalderop

Type 07.02.26.031

Capaciteit 2200w 10L

Koelmiddel



Omschrijving

54	Gassen		
5410	Gasmeter	Domijnen	1,00 m1

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag fm

Soort Gasmeter

Fabricaat Itron

Type G25 e WL

Capaciteit 40m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Domijnen	1,00 stk

Jaar 2012
Tag fm
Soort Splitunit binnenunit
Fabricaat Fuji
Type RSG09LECA
Capaciteit 2.5kw
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2015
Tag fm
Soort Binnenunit
Fabrikaat Fuji
Type RSG12LECA
Capaciteit 3.4kw
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2020
Tag fm
Soort Splitunit binnenunit
Fabrikaat Daikin
Type NB
Capaciteit
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem multisplit < 3 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2012
Tag fm
Soort Splitunit binnenunit
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit 2.5kw
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek K11GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5513 Rooftop-unit algemeen Domijnen 1,00 stk

Jaar 2021

Tag m

Soort Rooftopunit

Fabricaat Mitsubishi

Type PUYH-P200YNW-A1

Capaciteit NB

Koelmiddel R410a 6.5kg

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5513	Rooftop-unit algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2010
Tag m
Soort Rooftopunit
Fabricaat Daikin
Type CMSQ250A7W1B
Capaciteit NB
Koelmiddel R410a 12.5 kg

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5521	Schroef/scroll koelmachines algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2009
Tag fm
Soort Koelmachine Archief
Fabricaat Koeltex
Type IZ BD30KZE
Capaciteit NB
Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

R404a 3.92kg

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5521	Schroef/scroll koelmachines algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2012
Tag fm
Soort Koelmachine
Fabricaat Hexair
Type W0330/ 150229-24
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

R410 a 0.6kg

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5521	Schroef/scroll koelmachines algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2004
Tag fm
Soort Koelmachine
Fabrikaat Willems
Type W0330/150229-1
Capaciteit 4700w
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

R410a 0.435kg

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5521	Schroef/scroll koelmachines algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2012
Tag fm
Soort Koelmaschine Direktie
Fabricaat Willems
Type W330/150229-4
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

R410a .7kg

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5522	Absorptiekoelmachine	Domijnen	1,00 stk
-------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2010
Tag fm
Soort Koelmachine
Fabricaat Alfa Laval
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2017
Tag fm
Soort Wandketel
Fabrikaat Remeha
Type Quinta Pro 90
Capaciteit 89.5kw
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2017
Tag fm
Soort Wandketel
Fabrikaat Remeha
Type Quinta Pro 90
Capaciteit 89.5kw
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2017
Tag fm
Soort Wandketel
Fabrikaat Remeha
Type Quinta Pro 90
Capaciteit 89.5kw
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5622	Stoomgenerator < 200 kW	Domijnen	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009
Tag
Soort Stoombevochtiger
Fabrikaat Novap
Type 3000=834
Capaciteit 6.1kw 8.0kg/h
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5630	Expansievat CV-installatie 200 liter	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2016
Tag fm
Soort Expansievat
Fabricaat Flamco
Type Flexcon 2000/1.5
Capaciteit 200L
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K6GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2018
Tag fm
Soort inregelafsluiter
Fabrikaat Siemens
Type SSC 61
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Domijnen	1,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2018
Tag fm
Soort Toerengeregeld
Fabrikaat Grundfos
Type Alpha1 25-60 180
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Domijnen	1,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2018
Tag fm
Soort Toerengeregeld
Fabrikaat Wilo
Type Yonos Maxo 50/0.5-9
Capaciteit 15-490w
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5681	Thermostatische kraan radiator	Domijnen	55,00 stk
-------------	---------------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Thermostaatkraan
Fabrikaat Danfoss
Type NB
Capaciteit 2019
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5681	Plaatradiatoren algemeen	Domijnen	55,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2019

Tag fm

Soort Plaatradiatoren

Fabricaat NB

Type Plaat

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721	Pijpventilator algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2019

Tag fm

Soort Buisventilator

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721	Buisventilator personeelsruimte	Domijnen	1,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort buisventilator
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Domijnen	3,00 stk
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Boxventilatie
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Domijnen	1,00 stk
------	------------------------	----------	----------

Jaar 2018
Tag fm
Soort Boxventilator
Fabrikaat Orgon
Type NB
Capaciteit MVS 15R
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5731	Boxventilator algemeen	Domijnen	1,00 stk
------	------------------------	----------	----------

Jaar 2018
Tag
Soort Boxventilator
Fabrikaat Stork Air
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast toevoer + WTW < 0,6 m3/s	Domijnen	1,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Luchtbehandelingskast ventilatie

Fabricaat Wolf

Type CKL-iV-1300 Li

Capaciteit 700m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast afvoer Archief	Domijnen	1,00 stk

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Luchtbehandelingskast

Fabricaat Carrier

Type 39HQ 04.06

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling			
5771	VAV-box algemeen	Domijnen	8,00 stk
Jaar	2019	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	VAV binnenunit		
Fabricaat	Daikin		
Type	NB		
Capaciteit	NB		
Koelmiddel			
Omschrijving			





57 Luchtbehandeling	
5771	Luchtbehandeling luchtornamenten/slang Domijnen
	25,00 m1
Jaar	2009
Tag	fm
Soort	Luchtslang
Fabricaat	NB
Type	NB
Capaciteit	NB
Koelmiddel	
Omschrijving	

4 = Matig



Gebrek K15GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820 Centrale regelkast CV-installatie Domijnen 1,00 stk

Jaar 2018

Tag fm

Soort Regelkast

Fabricaat Eldon

Type RK1

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast cv/lb-installatie	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Regeling LB
Fabrikaat Halek
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Regeling koelinstallatie	Domijnen	12,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Thermostaat
Fabrikaat Daikin
Type Themp regeling
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Frequentieregelaar algemeen	Domijnen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort frequentieregelaar

Fabricaat Carrier

Type NB

Capaciteit 1.5kw

Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6100	Centrale elektrische voorziening E kwh meter	Domijnen	1,00 pst
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2017

4 = Matig

Tag fm

Soort Elektra meter

Fabricaat Sageacom

Type LTE cat 1

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E1GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6110	Noodstroomvoorzieningen UPS	Domijnen	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2019

Tag

Soort UPS

Fabricaat Huawei

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting	Domijnen	1,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2009
Tag fm
Soort Hoofdverdeler
Fabricaat Eaton
Type Smeltzekeringen
Capaciteit 10Hfdgr
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
-----------	---	--	--

6151	Regeling vuilwaterpompen	Domijnen	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort Timers verdeler

Fabricaat Eaton

Type Timers

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Domijnen	1,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag fm

Soort verdeelinrichting

Fabricaat Eaton

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 8L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK 3	Domijnen	1,00 stk
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009
Tag fm
Soort verdeelinrichting
Fabrikaat Merijn
Type Uitvalautomaat
Capaciteit L9
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting UPS	Domijnen	1,00 stk
-------------	------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Eaton

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 3L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting OVK-1	Domijnen	1,00 stk
-------------	--------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Kapp

Type Uitvalautomaat

Capaciteit 4L 4K

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK 5	Domijnen	1,00 stk
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Merijn

Type Uitvalautomaat

Capaciteit L19

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK 4	Domijnen	1,00 stk
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag fm

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Merijn

Type Uitvalautomaat

Capaciteit L18

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting LK 1	Domijnen	1,00 stk
-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag fm

Soort verdeelinrichting

Fabricaat Merijn

Type Uitvalautomaat

Capaciteit L23

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra timers	Domijnen	1,00 pst
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Trappenhuischakelingen

Fabricaat Finder

Type Schakelingen

Capaciteit 54s

Koelmiddel



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED 60x120	Domijnen	27,00 stk
-------------	--	-----------------	------------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag fm


Soort Ledbak

Fabricaat NB

Type 60x120

Capaciteit 25w

Koelmiddel

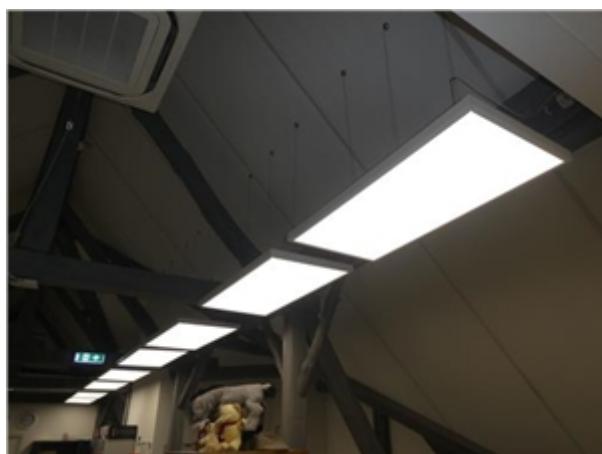

Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED 60x60	Domijnen	55,00 stk
-------------	---	-----------------	------------------

Jaar 2020

Tag fm

Soort Ledbak

Fabricaat NB

Type 60x60

Capaciteit 15w

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LEDspot op rail	Domijnen	126,00 stk
-------------	---	-----------------	-------------------

Jaar 2019

Tag

Soort ledspot


Fabricaat NB

Type Railmontage

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

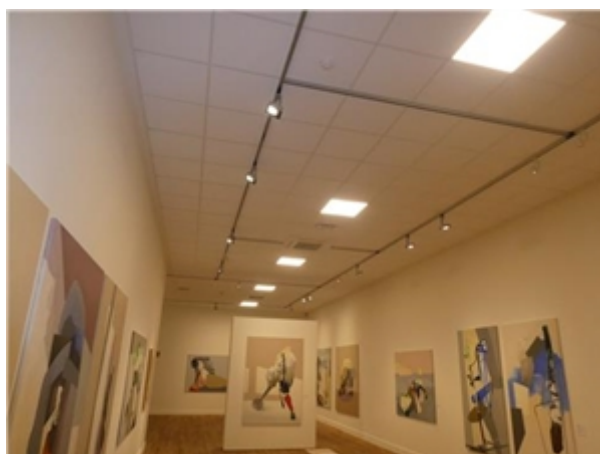


Omschrijving

63 Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnen LED	Domijnen	16,00 stk
Jaar	2019	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort	Ledspot		
Fabricaat	NB		
Type	Led		
Capaciteit	5w		
Koelmiddel			
Omschrijving			

63 Verlichting			
6311	Armaturen TL standaard montagebalk	Domijnen	40,00 stk
Jaar	2018	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort	TL opbouw tube		
Fabricaat	NB		
Type	Tube		
Capaciteit	2x 48w		
Koelmiddel			
Omschrijving			

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	

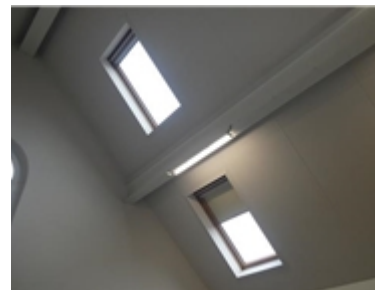

Opmerking	Defecte lampen
------------------	----------------

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard montagebalk	Domijnen	80,00 stk
	Archief		

Jaar	2018
Tag	m
Soort	TL opbouw tube
Fabricaat	NB
Type	Tube
Capaciteit	2x 48w
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie




Omschrijving

63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard lamel/gesloten	Domijnen	7,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2000
Tag fm
Soort TL armatuur inbouw
Fabricaat NB
Type Lamellen
Capaciteit 4*18W
Koelmiddel

4 = Matig

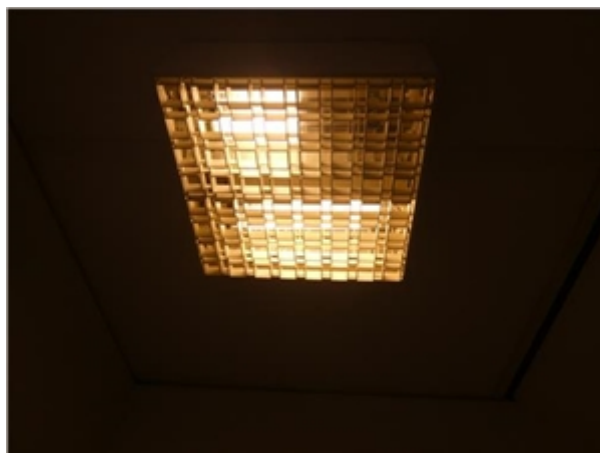

Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen PL eenvoudig 2x38w	Domijnen	4,00 stk

Jaar 2018

Tag fm

Soort Opbouwarmatuur

Fabricaat NB

Type PL armatuur

Capaciteit 2x38w

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
--------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Defecte PI lamp



63 Verlichting

6311	Armaturen PL eenvoudig 1x 38w	Domijnen	13,00 stk
-------------	--------------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2018
Tag fm
Soort Opbouwarmatuur
Fabricaat NB
Type PL armatuur
Capaciteit 1 x 38w
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit
Opmerking Defecte PI lamp



63 Verlichting

6311	Armaturen PL design	Domijnen	40,00 stk
-------------	----------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2018

Tag fm

Soort Hang armatuur

Fabricaat NB

Type U29

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Armaturen gloeilamp spot U27	Domijnen	22,00 stk
-------------	-------------------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2014

Tag fm

Soort Spot

Fabricaat NB

Type U27

Capaciteit 50w

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen inbouw Trap	Domijnen	7,00 stk
-------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2019

Tag fm

Soort Inbouw wand

Fabricaat NB

Type Traplicht

Capaciteit 15w

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6324	Vluchtverlichting Armaturen decentraal gev.	Domijnen	34,00 stk
-------------	--	-----------------	------------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Vluchtrouteaanduiding
Fabrikaat HBI
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

63 Verlichting

6324	Noodverlichting armaturen decentraal gevoed	Domijnen	30,00 stk
-------------	--	-----------------	------------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Vluchtwegverlichting
Fabrikaat HBI
Type TL
Capaciteit 8w
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

64 Communicatie

6431	CCTV-camera video	Domijnen	1,00 stk
-------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Opnameapparatuur
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit


Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera dome	Domijnen	18,00 stk
-------------	-------------------------	-----------------	------------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Cameras
Fabricaat NB
Type Dome camera
Capaciteit NB
Koelmiddel

2 = Goed

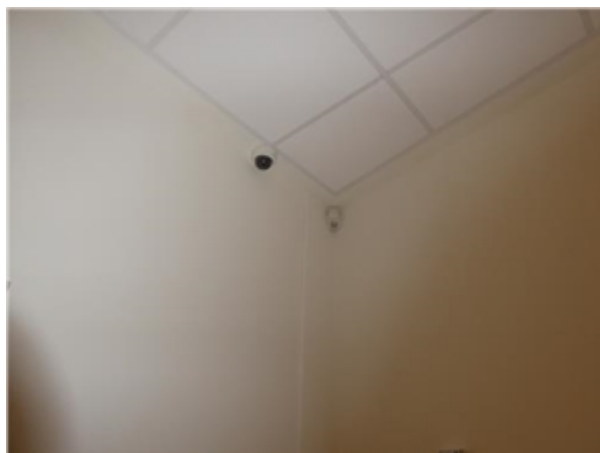

Omschrijving

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Domijnen	1,00 stk

Jaar 2201
Tag fm
Soort Brandmeldinstallatie
Fabrikaat Honeywell
Type Penta
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder met sirene	Domijnen	74,00 stk

Jaar 2020
Tag fm
Soort Rookmelder
Fabrikaat NB
Type Optisch
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Domijnen	12,00 stk
Jaar	2020	1 = Uitstekende conditie 	
Tag	fm		
Soort	Rookmelder		
Fabricaat	NB		
Type	Optisch		
Capaciteit	NB		
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Domijnen	12,00 stk
Jaar	2019	1 = Uitstekende conditie 	
Tag	fm		
Soort	Handmelder		
Fabricaat	Apollo		
Type	NB		
Capaciteit	NB		
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Domijnen	53,00 stk
-------------	--	-----------------	------------------

Jaar 2020
Tag fm
Soort Nevenindicator
Fabrikaat NB
Type Opbouw wit
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Domijnen	5,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Meldsirene
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging			
6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Domijnen	3,00 stk
Jaar	2019	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort	Flitser		
Fabricaat	NB		
Type	NB		
Capaciteit	NB		
Koelmiddel			
Omschrijving			





65 Beveiliging			
6513	Handblusser sproeischuim	Domijnen	19,00 stk
Jaar	2018	1 = Uitstekende conditie 	
Tag	fm		
Soort	Handblusser		
Fabricaat	Paraat		
Type	Schuimblusser		
Capaciteit	6L		
Koelmiddel			
Omschrijving			



65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel algemeen	Domijnen	3,00 stk
-------------	----------------------------------	-----------------	-----------------

Jaar 2019

2 = Goed

Tag

Soort Haspel

Fabricaat Saval/de vries

Type Zonder kast

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GO01	Vervuiling
---------------	----------------	-------------------

Ernst 1 - Ernstig


Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking Vervuiling

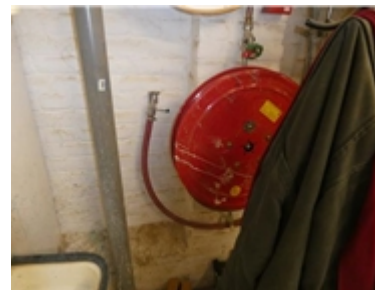

65	Beveiliging		
6513	Blusgasinstallatie algemeen	Domijnen	1,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort Gasblusinstallatie

Fabricaat Apollo

Type NB

Capaciteit 4x 200L

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit


Opmerking

65 Beveiliging

6513	Luchtk. brandventilatievoorz. brandklep	Domijnen	4,00 stk
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2009
Tag fm
Soort Brandklep
Fabrikaat NB
Type Ventilatie
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie

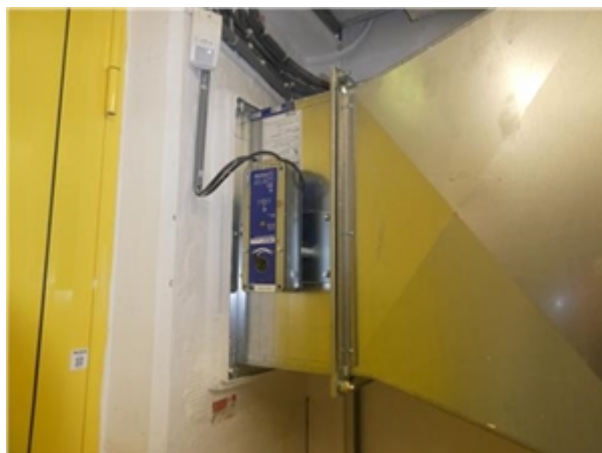

Omschrijving

65 Beveiliging

6521	Inbraak-alarminstallatie diverse zones 1-16	Domijnen	1,00 pst
-------------	--	-----------------	-----------------

Jaar 2019
Tag m
Soort Inbraakalarm
Fabrikaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale sirene	Domijnen	5,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Meldsirene

Fabricaat NB

Type NB

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Domijnen	30,00 stk
-------------	---	-----------------	------------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Bewegingssensor

Fabricaat EMEA

Type Infrarood

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging			
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Domijnen	3,00 stk
Jaar	2019	1 = Uitstekende conditie	
Tag	fm		
Soort			
Fabricaat			
Type			
Capaciteit			
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging			
6534	Overspanningsbeveiliging algemeen	Domijnen	1,00 pm
Jaar	2012	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort	Overspanningsbeveiliging		
Fabricaat	Dehnguard		
Type	NB		
Capaciteit	NB		
Koelmiddel			
Omschrijving			

65 Beveiliging

6535	Gassenbeveiliging algemeen	Domijnen	1,00 pm
------	----------------------------	----------	---------

Jaar 2019
Tag fm
Soort Gasafsluiter
Fabrikaat NB
Type Brandschakelaar
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

66 Transport

6611	Personenlift (Elektrische lift) 3 stops	Domijnen	1,00 stk
------	---	----------	----------

Jaar 2019
Tag Fm
Soort Elektrisch
Fabrikaat A.S.
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

66 Transport

6612	Goederenlift (Hydraulische lift)	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Goederenlift

Fabricaat Hidral

Type NB

Capaciteit

Koelmiddel

Omschrijving

90 Terrein

9063	Gevel- en plafondarmaturen klein	Domijnen	1,00 stk
-------------	---	-----------------	-----------------

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort Gevelarmatuur

Fabricaat NB

Type Spatwaterdicht

Capaciteit 38w

Koelmiddel



Omschrijving