

Elementenoverzicht

54611103 • Stadhuis Sittard

Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3130	Automatische schuifdeur(enkel)	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Record deuren

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

31 Buitenwandopeningen

3130	Automatische schuifdeur (dubbel)	Stadhuis Sittard	3,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 1988

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Besam

Type ASSA ABloy

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	B7SM02	Beschadiging kozijn
---------------	--------	---------------------

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



53	Water
-----------	--------------

5310	Leidingen drinkwaterinstallaties terugslagklep	Stadhuis Sittard	41,00 pst
-------------	---	-------------------------	------------------

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

53	Water		
5314	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Sterling Fluid Systems

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7EM01	Corrosie
--------	--------	----------


Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

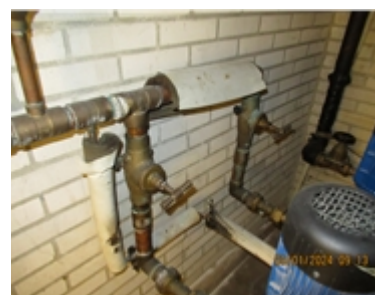

Opmerking

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

53 Water

5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UP 20 30 N150

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

53 Water

5321	Boiler close-in 10 liter	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Daalderop

Type Clos-in 10

Capaciteit 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

53 Water

5321	Boiler gas 80-250 liter	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat AO Smith

Type QE 115 N

Capaciteit 109 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3GO01	Uitwendige vervuiling
---------------	--------	-----------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	4 - Aanzienlijk (30-70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Beleving & Esthetica - gering effect

Opmerking

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar	2004
Tag	
Soort	
Fabricaat	Mitsubishi
Type	30 RB0302
Capaciteit	NB
Koelmiddel	R407 C - 4.9 kg

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem algemeen (buitenunit) Stadhuis Sittard 1,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type 30 RB0302

Capaciteit 7.7 kW

Koelmiddel R410A - 3.2 kg



Omschrijving

Gebrek K11EM02 Isolatie van bedrading uitgedroogd (beschadigd)

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Technische vervolgschade - gering effect



Opmerking



Gebrek K11GO03 Vervuiling

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2011

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type PU-p125Y HA

Capaciteit 6.8 kW

Koelmiddel R410A - 5 kg



Omschrijving

Gebrek	K11EM04	Afbrokkelen van lamel
---------------	----------------	------------------------------


Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

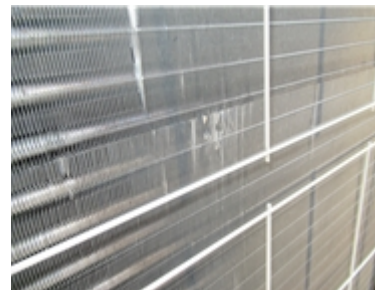

Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabrikaat Toshiba

Type RAV-SP1104AYTE1

Capaciteit 4.87 kW

Koelmiddel R410A - 3.1 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC03	Uitgedroogde, bros geworden isolatie
---------------	----------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Technische vervolgschade - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking



55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type RAV-SP1104AT-E

Capaciteit 4.87 KW

Koelmiddel R410A - 3.1 kg



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R407 C - 4.9 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type Inverter

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 2 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GO03	Vervuiling
---------------	---------	------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Beleving & Esthetica - gering effect



Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar	2008	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat	Fläkt	
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem algemeen (binnenunit) Stadhuis Sittard 20,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Airmec

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking			
5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Sittard	2,00 stk
Jaar	2017	1 = Uitstekende conditie	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Toshiba		
Type	RAV- SM1108CTP-E		
Capaciteit	0.185 kW		
Koelmiddel			
Omschrijving			





55 Koudeopwekking			
5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
Jaar	2008	4 = Matig	
Tag			
Soort			
Fabricaat	Mitsubishi		
Type	PCA - RP140GA		
Capaciteit	0.22 kW		
Koelmiddel			
Omschrijving			





Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5513 Computair algemeen (koelunit 5) Stadhuis Sittard 1,00 stk

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type PSA P6GA

Capaciteit 13.9 KW

Koelmiddel R407C-



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5513	Computair algemeen (koelunit 6)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type PSA P6GA

Capaciteit 13.9 kW

Koelmiddel R407C -



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5520	Luchtgekoelde condensor algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2006
Tag
Soort
Fabrikaat Carrier
Type 30 RB0302
Capaciteit NB
Koelmiddel R410A - 42.5 kg

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K12GO02	Vervuiling
---------------	---------	------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - gering effect



Opmerking

Gebrek	K12GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5520	Luchtgekoelde condensor algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type Chiller

Capaciteit 45.7 kW

Koelmiddel R407C - 13 kg



Omschrijving

Gebrek	K12GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5531	Inregelafsluiter HVAC	Stadhuis Sittard	41,00 stk
-------------	------------------------------	-------------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

55 Koudeopwekking

5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 50 toerenger.	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type MGE 90 SBI - 56C - 1A - 150

Capaciteit 1.5 kW

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) wand HR > 80 kW (Cascadeopstelling)	Stadhuis Sittard	10,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Buderus

Type GB 112-65 W

Capaciteit 65 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K2SW01	Lekkage keteldeel/romp niet door corrosie) Aan-afvoerleiding
--------	--------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K2GA01	Beschadiging (krassen)
--------	--------	------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - gering effect

Opmerking



Gebrek	K2GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5630	Expansievat CV-installatie > 200 liter	Stadhuis Sittard	3,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar	2022
Tag	
Soort	
Fabricaat	Flamco
Type	Flexcon
Capaciteit	300 liter
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2012

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type P50/125R

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K7EM01	Corrosie
--------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium


Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Technische vervolgschade - gering effect



Opmerking

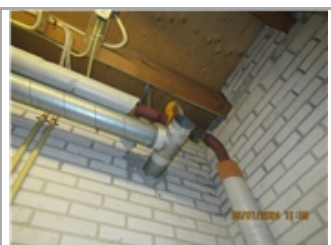

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 50	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar	2012
Tag	
Soort	
Fabricaat	Wilo
Type	Top S50/7
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 25	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Stratos 25 - 1 -6

Capaciteit 9 -80 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 32-800 180

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 32 - 60 180

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 40	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 40-80 20

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 40	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type YONOS MAXO 40/0.5-8

Capaciteit 10-305 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 50-60 F240

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 50-60 F240

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 50-60 F240

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 65	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 65 60 F340

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 80	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2019

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Stratos 80/1-12

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 80	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 80-100 F360

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie	Stadhuis Sittard	10,00 pst

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag x

Soort

Fabricaat Siemens/ Landis & Steafa

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K16SB01 Ontbreken van beschermkap stelmotor

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 1 - Incidenteel (<2%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



56 Warmtedistributie

5681 Thermostatische kraan radiator Stadhuis Sittard 68,00 stk

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Diverse

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde

Gebrek K13GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Ventilator is buiten gebruik

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	4,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Niet bereikbaar ijs op het dak

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Nedair

Type 400/4D

Capaciteit 0.67 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type L-LGQ 163

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2003

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type U-EDA 182

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14SB04	Defect aan flexibele aansluitmanchet
---------------	----------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aannanme.

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5721	Kanaalventilator algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5741	Afzuigventilator algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2010

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14EB01	Ontbreken van een onderdeel met functionele invloed
---------------	---------	---

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect



Opmerking

Gebrek	K14SB04	Defect aan flexibele aansluitmanchet van luchtbehandelingskast (poreus)
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit



Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast algemeen	Stadhuis Sittard	5,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Itho

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer + WTW noordgevel	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type HHWBC 650 D unit 144/143

Capaciteit 5.5 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast toevoer + WTW zuidgevel	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type HHWBC 1825D uit 144/143

Capaciteit 5.5 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Stoomopwekker 5 - 10 kW	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2009

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat VAPAC

Type LE 60 P

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast klimaat algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GB01	Provisorische kabelverbindingen in kast
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58	Regeling klimaat en sanitair		
5820	Centrale regelkast klimaat algemeen (RK3)	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Niet bereikbaar. Omschrijving
Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast CV-installatie RK 1 - 1, Stadhuis Sittard RK 1-2	2,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GB01	Provisorische kabelverbindingen in kast
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Technische vervolgschade - ernstig effect



Opmerking



58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast lb-installatie RK 1	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GB01	Provisorische kabelverbindingen in kast
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K17SW01	Brommend relais
---------------	---------	-----------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12 groepen + 10 3 fasen

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5SB09	Smeltpatronen niet in overeenstemming met leidingen
---------------	--------	---

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - matig effect



Opmerking

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting H1	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen OVK 2	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting H2	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting H3	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting H4	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Verdeelinrichting < 10 groepen OVK ICT Stadhuis Sittard 1,00 stk

Jaar 2007

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type FW31P

Capaciteit 2 groepen 3 fases

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting (Hertek)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het kastje is niet bereikbaar.
Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2014

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen (WCD-kast)	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2014

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 13 - 15 groepen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2009

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 18 - 21 groepen H2-012 Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-----------------

Jaar 1976

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 18 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5EM01	Corrosie
---------------	--------	----------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar	2009	2 = Goed
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 22 - 24 groepen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hager

Type FWQ52P

Capaciteit 22 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151 Verdeelinrichting 22 - 24 groepen H2-014 Stadhuis Sittard 1,00 stk

Jaar 2007

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 18 - 21 groepen H3-12	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12 groepen + 8 3 fases

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5EM01	Corrosie
---------------	---------------	-----------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 18 - 21 groepen H2-13	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12 groepen + 8 3 fases

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 18 - 21 groepen H3-11	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12 groepen + 8 3 fases

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 18 - 21 groepen	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12 groepen + 6 3 fases

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5EM01	Corrosie
---------------	---------------	-----------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6171	Uitwendige bliksemafl.installatie leidingen	Stadhuis Sittard	200,00 m1
-------------	--	-------------------------	------------------

Jaar 1976

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E2GB02	Loshangende leidingen
---------------	---------------	------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	E2EM01	Corrosie
---------------	--------	----------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Technische vervolgschade - ernstig effect



Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Stadhuis Sittard	444,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------

Jaar	2020
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

63 Verlichting

6311	Armaturen TL	Stadhuis Sittard	527,00 stk
-------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Jaar 2012

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen	Stadhuis Sittard	37,00 stk
-------------	--------------------------	-------------------------	------------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - gering effect

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Stadhuis Sittard	32,00 stk

Jaar 2015

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichting Armaturen centraal gevoed	Stadhuis Sittard	64,00 stk

Jaar 2015

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Diverse

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
--------	--------	-------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6411	Signaleringen algemeen (hoorn)	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 1974

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6411	Deurbelinstallaties	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	----------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2006

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie	Stadhuis Sittard	68,00 stk
-------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

64 Communicatie

6431	CCTV-camera video	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431 CCTV-camera dome Stadhuis Sittard 3,00 stk

Jaar 2015

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Samsung

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type GTV 50 nr R4525

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie paneel	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

Tag

Soort

Fabricaat Chubb Securiton

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie doormeldeenheid	Stadhuis Sittard	1,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Stadhuis Sittard	160,00 stk
-------------	--	-------------------------	-------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Stadhuis Sittard	24,00 stk
-------------	--	-------------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Stadhuis Sittard	73,00 stk
-------------	--	-------------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Stadhuis Sittard	35,00 stk
-------------	--	-------------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Stadhuis Sittard	7,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GB01	Melder(onderdeel) niet deugdelijk bevestigd Kapje ontbreekt
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Ontruimingsinstallatie algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6513	Brandslang haspel	Stadhuis Sittard	12,00 stk

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6513 Handblusser CO2 Stadhuis Sittard 31,00 stk

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde

65	Beveiliging		
6513	Blusgasinstallatie algemeen	Stadhuis Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Stadhuis Sittard	5,00 stk
-------------	---	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Stadhuis Sittard	28,00 stk
-------------	---	-------------------------	------------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65 Beveiliging

6522	Toegangscontrole kaartlezers	Stadhuis Sittard	15,00 stk
-------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is ee aaname

Gebrek E16GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6541 Invalidetoilet noodsignaal Stadhuis Sittard 1,00 stk

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is ee aaname

Gebrek E10GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport		
6612	Personenlift (Hydraulische lift) 7 stops, 7 deuren	Stadhuis Sittard	2,00 stk

Jaar

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T1GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
--------	--------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6714	Bediening en signalering overwerk signalering	Stadhuis Sittard	2,00 stk
-------------	--	-------------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Individuele klimaatregeling	Stadhuis Sittard	75,00 stk
-------------	------------------------------------	-------------------------	------------------

Jaar 2008

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Landys & Staefa

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K17GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

90 Terrein

9064 CCTV-camera terrein algemeen Stadhuis Sittard 8,00 stk

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9064	CCTV-camera terrein dome	Stadhuis Sittard	4,00 stk

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar s een aanname

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking