

Elementenoverzicht

54611110 • Vidar

Rijksweg Zuid 26
6131 AP Sittard

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3130	Automatische schuifdeur	Vidar Sittard	2,00 stk
------	-------------------------	---------------	----------

Jaar 2010

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

52 Afvoeren

5236	Regelkast en appendendages afvalwater/pompsysteem	Vidar Sittard	1,00 stk
------	---	---------------	----------

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Sulzer

Type ABS AS0830.160-S134/4

Capaciteit 3,2 kW - 56 m3/h

Koelmiddel



Omschrijving

53	Water		
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Comfort PM

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

53	Water		
5321	Boiler close-in 10 liter	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 2.200 W / 10 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

53	Water		
5321	Boiler gas 80-250 liter	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2011

Tag

Soort

Fabricaat AO Smith

Type EQ 155 N

Capaciteit 10,3 kW / 144 liter

Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Energie - matig effect

Opmerking

53	Water		
5321	Voorraadboiler elektrisch 120 l	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2015
Tag
Soort
Fabrikaat Daalderop
Type 07.14.28.053
Capaciteit 2.500 W / 120 liter
Koelmiddel

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek	K3GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen (>=70%)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Energie - matig effect
Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type SRC25ZM-S

Capaciteit 2,5 kW

Koelmiddel R410A / 0,75 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1994

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Carrier

Type

Capaciteit 2,5 kW

Koelmiddel R22 / 0,8 kg



Omschrijving

Volgens vermelding is per 11-2026 een lektest uitgevoerd.

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig 6 - 10 kW	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2007

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type FDCVA302HENR

Capaciteit 7,1 kW

Koelmiddel R410A / 2,95 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
--------	---------	--

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Energie - matig effect



Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5610	Afscheider warmtedistributie	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Complete cascade-opstelling	Vidar Sittard	1,00 pst

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Nefit

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

De bestaande cascade-opstelling is thans samengesteld met 6x Ecomline HR65 en 1x Ecomline HR43.

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect
Energie - ernstig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 18 - 25 liter	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1999

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 25/0.5

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K6GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie 200 liter	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2010
Tag
Soort
Fabrikaat Flamco
Type Flexcon
Capaciteit 200/1,0
Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K6GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 3 - Eindstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 4 - Matig
Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect
Opmerking

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie > 200 liter	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 425/1,5

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5640	Warmtemeter	Vidar Sittard	4,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Divers

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Klepafsluiter warmtedistributie DN 50	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar	1980	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat	Landis & Staefa	
Type	VXF 21.50	
Capaciteit	31 m3/u	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Membraamafsluiter warmtedistributie	Vidar Sittard	17,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

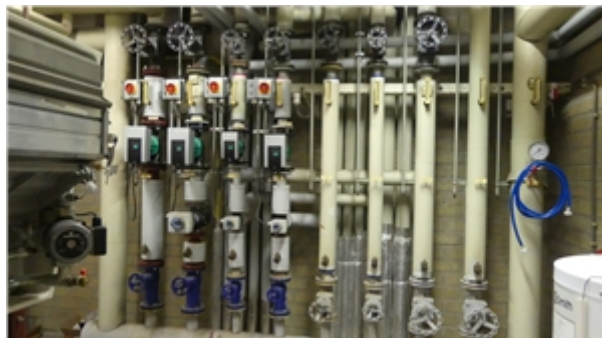

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Vidar Sittard	2,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat Wilo

Type Yonos Pico 30/1-6

Capaciteit 4-40 W

Koelmiddel

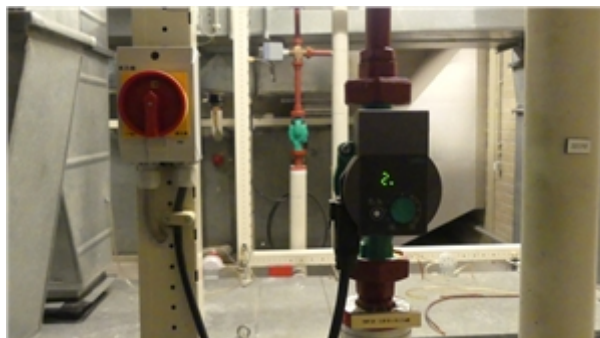

Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 40	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Yonos Maxo 40/0,5-4

Capaciteit 7-120 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Vidar Sittard	2,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Yonos Maxo 50/0,5-8

Capaciteit 10-305 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 65	Vidar Sittard	2,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Yonos Maxo 65/0,5-9

Capaciteit 15-600 W

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Vidar Sittard	6,00 stk

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type Divers

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Vidar Sittard	7,00 stk

Jaar 1997

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Belimo

Type Divers

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5681	Radiatorcranken	Vidar Sittard	9,00 stk
-------------	------------------------	----------------------	-----------------

Jaar	1980	4 = Matig
Tag		
Soort		
Fabricaat	Divers	
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5681	Thermostatische kraan radiator	Vidar Sittard	132,00 stk

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Divers

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K13GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1978

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating BV

Type H - CDA 150

Capaciteit 0,69 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1999

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating BV

Type H - CDA 200

Capaciteit 0,583 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5722	Luchtreiniger algemeen	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	-------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Extreameairproducts

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast toevoer < 0,6 m3/s	Vidar Sittard	2,00 stk

Jaar 1978

Tag

Soort

Fabricaat Klima Product

Type EH1

Capaciteit 0,555 m3/s

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1999

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Clima Roca York

Type RTC - 20 - A - 38

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast toevoer 2,8 - 5,6 m3/s	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1978

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Klima Product

Type EH4

Capaciteit 4,027 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast afvoer < 0,6 m3/s Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar 1978

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Klima Product

Type EV1

Capaciteit 0,555 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast afvoer 2,8 - 5,6 m3/s	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 1978

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Klima Product

Type EV3

Capaciteit 3,083 m3/s

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Stoomopwekker > 10 kW	Vidar Sittard	3,00 stk
-------------	---------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Condair

Type RS24

Capaciteit 24,2 kg/u

Koelmiddel



Omschrijving

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast klimaat algemeen (RK1)	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens een aanwezig revisierapport van EBG Building Control te Sittard gereviseerd in 2016.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodverlichtingsinstallatie	Vidar Sittard	1,00 pst
-------------	------------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2019

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. De accu-packs zijn vernieuwd 15-11-2022.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6141	Elektra-schakelaars	Vidar Sittard	8,00 stk
-------------	----------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2001

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit N

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E4GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning hoofdverdeelinrichting	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar	2001
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname; eventuele revisies zijn visueel niet waarneembaar.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Vidar Sittard	2,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 2004

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 5L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 3L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 10 - 12 groepen	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 1980

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 12L

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 13 - 15 groepen	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 15L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 16 - 18 groepen	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 18L

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 22 - 24 groepen	Vidar Sittard	2,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 18L / 3K

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 1980

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 33L

Koelmiddel

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6171	Bliksembeveiligingsinstallatie	Vidar Sittard	1,00 pst
-------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E2GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Technische vervolgschade - matig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen TL	Vidar Sittard	443,00 stk
-------------	------------------------------------	----------------------	-------------------

Jaar 1980

4 = Matig

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

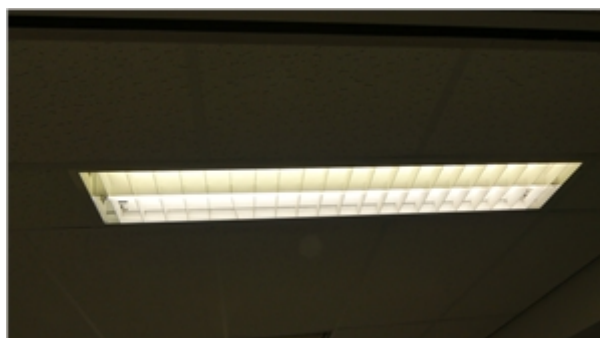

Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen binnen LED	Vidar Sittard	54,00 stk

Jaar 2010

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

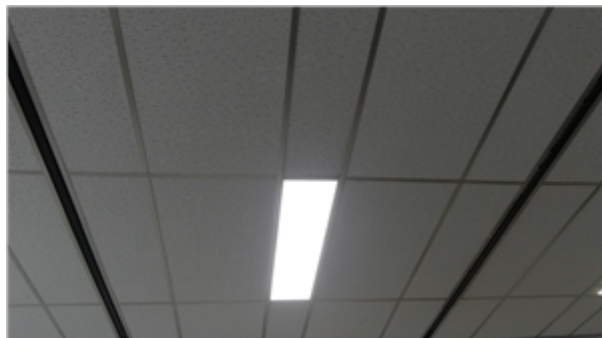

Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen binnenlamp	Vidar Sittard	32,00 stk

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buiten TL	Vidar Sittard	1,00 stk
-------------	------------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar	2010	1 = Uitstekende conditie
Tag		
Soort		
Fabricaat		
Type		
Capaciteit	NB	
Koelmiddel		



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63	Verlichting		
6311	Elektra armaturen buiten algemeen	Vidar Sittard	8,00 stk

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buiten algemeen	Vidar Sittard	2,00 stk
-------------	--	----------------------	-----------------

Jaar 2010

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen buiten LED	Vidar Sittard	3,00 stk
-------------	-------------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2010

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Ledvance

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63	Verlichting		
6311	Armaturen PL eenvoudig	Vidar Sittard	15,00 stk

Jaar 1980

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armatuur halogeen inbouwspot	Vidar Sittard	12,00 stk

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het gemiddelde bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armatuur nachtverlichting	Vidar Sittard	3,00 stk

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Vidar Sittard	27,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag


Soort

Fabricaat Van Lien

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

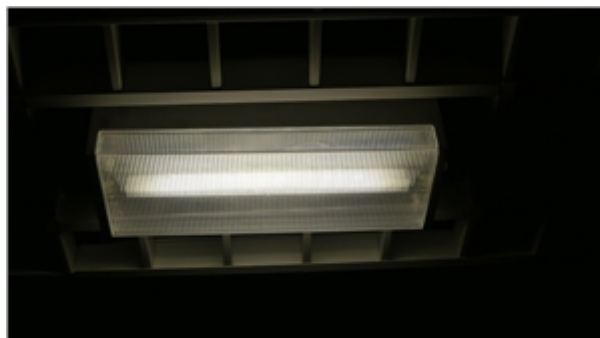

Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

63	Verlichting		
6354	Vluchtverlichtingarmaturen centraal gevoed	Vidar Sittard	44,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Zo te oordelen zijn twee armaturen in recente jaren vernieuwd, de overige armaturen vertonen hiernaast verouderde pictogrammen.

Gebrek	E8GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect
Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect
Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking

64 Communicatie

6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie	Vidar Sittard	5,00 stk
-------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera video	Vidar Sittard	11,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera dome	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Hertek

Type Penta 6400

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname. Volgens verkregen informatie is er doormelding naar de meldkamer brandweer.

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Vidar Sittard	58,00 stk

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Vidar Sittard	14,00 stk
-------------	--	----------------------	------------------

Jaar	2016	2 = Goed
-------------	------	----------

Tag

Soort

Fabricaat Apollo

Type XP95

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - gering effect Gebruik en bedrijfsproces - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Vidar Sittard	41,00 stk

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Vidar Sittard	23,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie flitslicht	Vidar Sittard	4,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Brandschakelaar	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser sproeischuim	Vidar Sittard	12,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type sproeischuim

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname en zover traceerbaar een gemiddelde.

65	Beveiliging		
6513	Brandslanghaspel algemeen	Vidar Sittard	9,00 stk

Jaar 2008

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Ajax / Paraat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering meldsirene	Vidar Sittard	2,00 stk
-------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - matig effect
Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder standaard	Vidar Sittard	27,00 stk

Jaar 1999

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Vidar Sittard	2,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6522	Toegangscontrole kaartlezers	Vidar Sittard	11,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Vidar Sittard	2,00 stk
-------------	---	----------------------	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag


Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

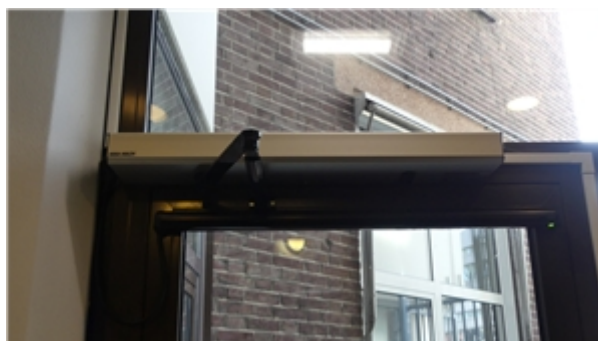

Omschrijving

65	Beveiliging		
6522	Elektrische deuropeners algemeen	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Kaba Gilgen

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

65 Beveiliging

6541	Invalidetoilet noodsignaal	Vidar Sittard	1,00 stk
------	----------------------------	---------------	----------

Jaar 2014

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

66 Transport

6611	Personenlift (Elektrische lift)	Vidar Sittard	1,00 stk
------	---------------------------------	---------------	----------

Jaar 1980

Tag

Soort

Fabricaat Hopman

Type Elektrisch / 4 stops

Capaciteit 630 kg

Koelmiddel

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	T1GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	--------	---------------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - matig effect Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting lichtmast	Vidar Sittard	3,00 stk

Jaar	1980
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect

Opmerking



90	Terrein		
9064	Intercom terrein algemeen	Vidar Sittard	1,00 stk

Jaar 2010

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Comelit

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E12GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - matig effect
Toename klachtenonderhoud - matig effect

Opmerking

54611110 • Vidar
Rijksweg Zuid 26 • Sittard

90	Terrein		
9064	CCTV-camera terrein video	Vidar Sittard	6,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type Direct IP

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.