


ASBESTINVENTARISATIE

conform Certificatieschema voor de Procescertificaten

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Opdrachtgever:	Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer
Adres onderzoekslocatie:	Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23, Legerplaats Ermelo
	Legering OFF, OO, KEK - 5ZA-BKA-SZT1-F1R
Opdrachtnemer:	SGS Search Ingenieursbureau B.V. (07-D070109)
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA):	Raymond Jansen (51E-220722-411982)
Intern Projectverantwoordelijke (IP):	Rob van der Heijden
Technisch Eindverantwoordelijke (TE):	Paul Verbossen (51E-150923-513015)
Datum rapport:	03-10-2023
Status rapport:	Definitief
Werkordernummer:	24.23.07191

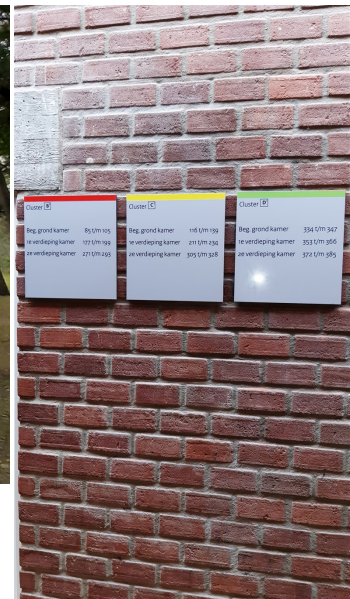

Reikwijdte onderzoek

- ☐ Gehele bouwwerk of gehele object
- ☒ Gedeelte van het bouwwerk of gedeelte van het object
- ☐ Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid rapport

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- ☐ Voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- ☒ Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ Voor volledige renovatie of totaalsloop

Projectgegevens

Adres onderzoekslocatie

Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23,
Legerplaats Ermelo

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Werkordernummer

Legering OFF, OO, KEK - 5ZA-BKA-SZT1-F1R
24.23.07191

Heeswijk (hoofdkantoor)
Meerstraat 2, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)

Datum onderzoek

02-10-2023

Amsterdam
Petroleumhavenweg 8
1041 AC Amsterdam

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer

Contactpersoon

Edwin Schaper

Bezoekadres

Postbus 16169

Postcode en plaats

2500 BD DEN HAAG

Telefoonnummer

+31 88-1158000

Groningen
Stavangerweg 21-23
9723 JC Groningen

Spijkenisse
Molledijk 18
3208 LA Spijkenisse

Tel. +31 (0)88 214 66 00
ingenieursbureau@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Contactpersoon opdrachtnemer

Astrid van Heeswijk

Bezoekadres

Meerstraat 2

Postcode en plaats

5473 ZH Heeswijk

Telefoonnummer

0413 241666

Fax

0413 241667

Website

www.sgssearch.nl

E-mail

nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com

Certificaatnummer

07-D070109

SCA-code

07-D070109.01

Deskundig Inventariseerder Asbest
(DIA)

Raymond Jansen (51E-220722-411982)

Details rapportage

Datum rapport

03-10-2023

Rapport geldig tot

03-10-2026

Gecontroleerd door

Rob van der Heijden

Opgesteld door

Raymond Jansen

Technisch Eindverantwoordelijke (TE)

Paul Verbossen

Handtekening technisch
eindverantwoordelijke

Niet-gerapporteerd asbest?

Mocht u onverhoopt niet-gerapporteerd asbest aantreffen, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen. Voor onze continue kwaliteitsverbetering verzoeken wij u niet-gerapporteerd asbest tevens te melden via nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com.

Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve asbestinventarisatierapport is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Normec Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties onder certificaatnummer 07-D070109. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van toepassing.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23, Legerplaats Ermelo.

Algemene informatie	
Aanleiding van het onderzoek:	de wens van de opdrachtgever om mogelijke asbesthoudende bronnen inzichtelijk te hebben, voor de voorgenomen werkzaamheden
Reikwijdte van het onderzoek:	De reikwijdte van het onderzoek betreft de badkamers en toiletten van het legeringsdeel B, C en D Het onderzoek zijn de badkamers en toiletten van kamers op de begane grond 101, 102, 104, 105 138 en 139. De eerste etage 198, 199, 233, 234, 353 en 354. Tweede etage 292, 293, 308, 309, 384 en 385. De overige badkamers en toiletten van legeringsdeel B, C en D zijn visueel gelijk aan de onderzochte badkamers.
Geschiktheid van het rapport:	Het rapport is geschikt voor de voorgenomen werkzaamheden.
Gebruik object/bouwwerk:	Legering OFF, OO, KEK
Object/bouwwerk in gebruik:	Ja
Tekeningen ter beschikking:	Ja
Algemene opmerkingen:	De wandtegels en de vloertegels in legeringsdeel B-C-D van het gebouw zijn in de specie gezet en gelegd. Boven de verlaagde plafonds zijn geen verdachte materialen aangetroffen. Het tegelwerk in de onderzochte ruimtes zijn allemaal identiek aan elkaar.

Bij het asbestonderzoek zijn geen asbesthoudende toepassingen aangetroffen.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VAN HET ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek zijn geen asbest houdende materialen aangetroffen.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen.

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1 Algemeen
- 1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek
- 1.3 Historisch onderzoek
- 1.4 Analysemethodiek

2. ASBESTINVENTARISATIE

- 2.1 Onderzoeksresultaten
 - 2.1.1 Overzicht bronnen
 - 2.1.2 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek

BIJLAGE I Plattegrond(en)

BIJLAGE II Analyserapport(en)

BIJLAGE III SMA-rt document(en)

BIJLAGE IV Foto's

BIJLAGE VI Diverse bijlagen

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23, Legerplaats Ermelo. De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling en NEN-EN-ISO 9001.

1.2. Aanleiding en doel van het onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om mogelijke asbesthoudende bronnen inzichtelijk te hebben, voor de voorgenomen werkzaamheden.

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van alle direct en deels niet direct waarneembare asbesthoudende bronnen om een eventuele sanering ervan mogelijk te maken, voor de voorgenomen werkzaamheden.

Tijdens het onderzoek zijn, naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald.

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd.

1.3 Historisch onderzoek

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar asbesthoudende materialen te verwachten zijn. Inspanning deskresearch en resultaat:

Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23, Legerplaats Ermelo - 5ZA-BKA-SZT1-F1R	
Oppervlakte	11143 m ²
Bouwjaar	1982
Data en aard eventuele verbouwingen	Geen verbouwingen bekend.
Inspanningen welke verricht zijn ten behoeve van de deskresearch	Raadplegen eigen database en opdrachtgever. In de bijgeleverde deskresearch zijn geen asbest houdende materialen aangetroffen.
Bijzonderheden bouwwerk (brandcompartimentering, geluidsisolatie, etc.)	Geen bijzonderheden,
Eerdere saneringen, data en locaties, eindcontrole / documenten	Geen saneringen bekend.
Zijn er zaken naar voren gekomen uit interviews op locatie?	Geen interview.

De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen

Deskresearch

Type document	Omschrijving	Referentie	Datum researchstuk	Opgesteld door
Rapport	Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23, Legerplaats Ermelo Legering OFF , OO , KEK	24.22.12320	26-01-2023	SGS Search Ingenieursbureau BV
Rapport	Leuvenumseweg 88 gebouw 35	P19-0641-008	13-11-2019	BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

1.4. Analysemethodiek

Materiaalmonsters:

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd.

2. ASBESTINVENTARISATIE

2.1. Onderzoeksresultaten

De volgende pagina's geven een presentatie per asbestverdachte bron. Per aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (Bijlage I) gezien te worden. De nummering van de bronnen en de nummering van de tekeningen komen overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een inschatting van de aangetroffen bronnen.

2.1.1 Overzicht bronnen

Bij het asbestonderzoek zijn geen asbesthoudende en/of -verdachte bronnen aangetroffen.


2.1.2 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn geen asbest houdende materialen aangetroffen.


SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen.

BIJLAGE I PLATTEGROND(EN)

Gebouw: Leuvenumseweg 88 te Ermelo, gebouw 35, 26H23, Legerplaats Ermelo - 5ZA-BKA-SZT1-F1R

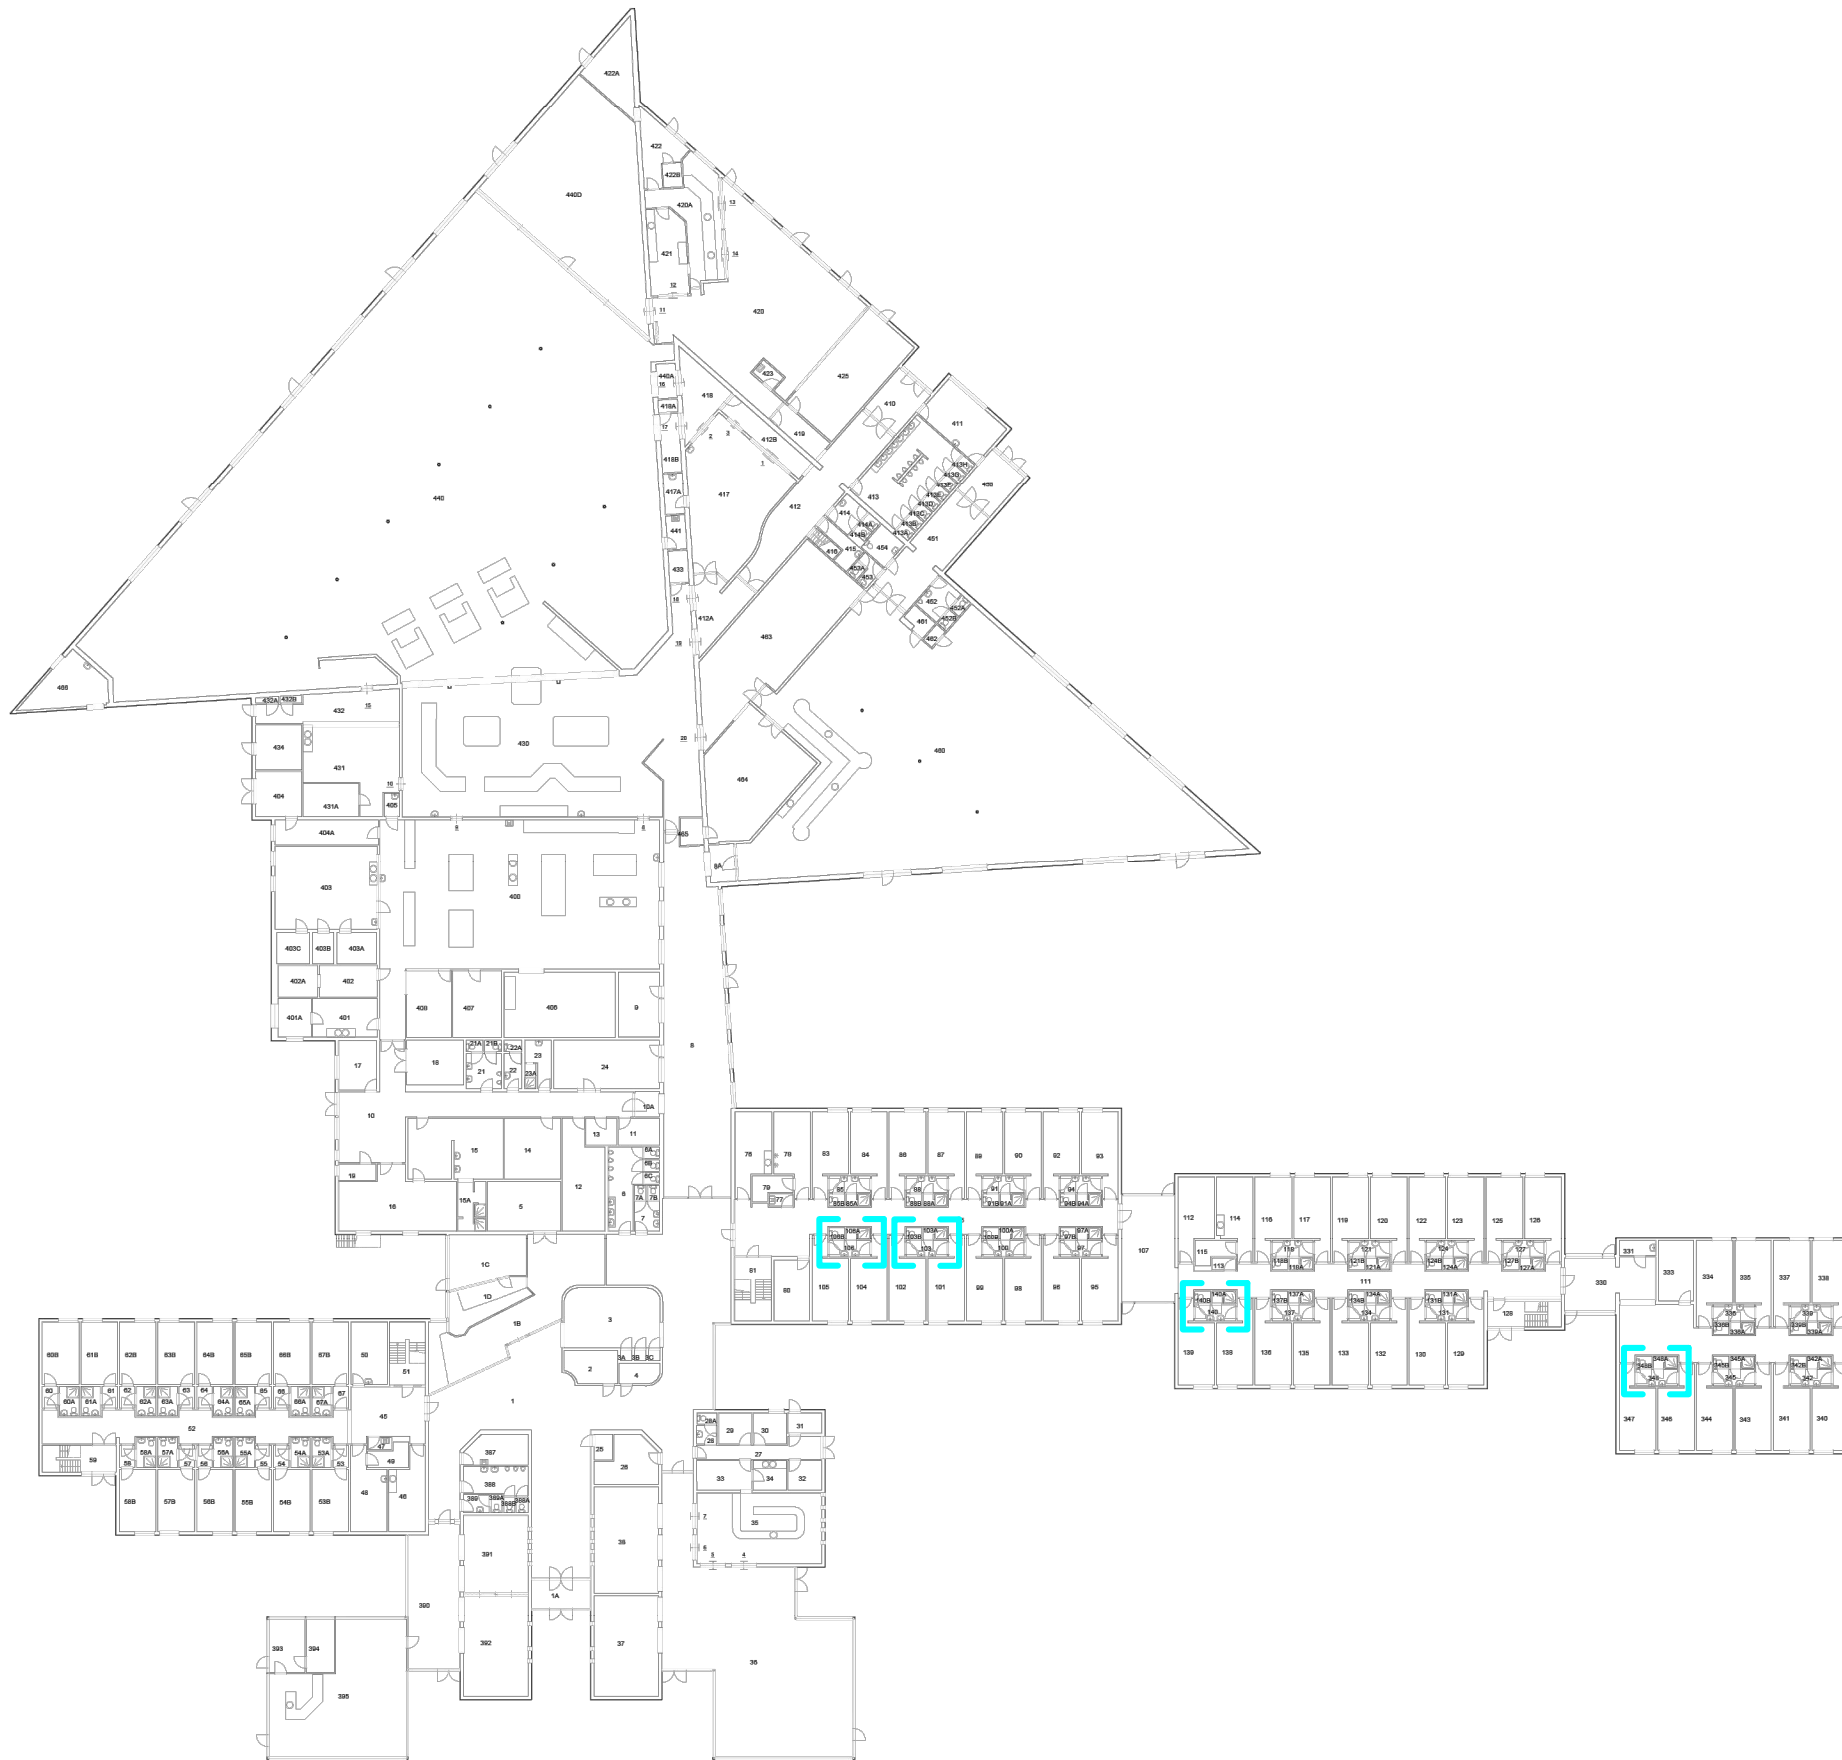

Ruimte	Opp.	Ruimte	Opp.	Ruimte	Opp.
1	289.87	87A	3.65	338	18.05
1A	15.35	87B	13.52	339	4.58
1B	62.39	76	72.69	339A	1.74
1C	18.12	76	18.12	339B	1.16
1D	18.82	77	1.79	340	18.05
2	18.12	78	18.12	341	18.05
3A	8.81	80	12.05	342A	1.74
3B	8.81	81	14.12	342B	1.74
3C	8.81	83	18.05	343	18.05
4	4.85	84	18.05	344	18.05
5	22.04	85	4.58	345	4.58
6	1.74	85A	1.74	345A	1.74
6A	1.05	88B	1.16	345B	1.16
6B	1.05	88	18.05	346	18.05
6C	1.05	87	4.58	347	18.05
7A	1.05	88	4.58	348	4.58
7B	1.05	88	1.74	349	1.74
7C	1.05	88B	1.16	349B	1.16
8	138.52	89	18.05	350	11.37
8A	9.94	90	18.05	351	18.05
9	4.58	91	4.58	351A	1.58
10	70.81	91A	1.74	351B	1.58
10A	1.74	91B	1.74	352	2.85
11	8.81	92	18.05	352A	1.27
12	28.84	93	18.05	353	44.81
13	5.15	94	4.58	354	38.21
14	28.84	94A	1.74	355	38.21
15	8.81	95	1.16	356	11.37
16A	8.81	96	18.05	357	9.13
17	11.32	97	4.58	400	285.37
18	18.82	97A	1.74	401	18.05
19	3.88	97B	1.58	401A	7.82
21	7.82	98	18.05	402	11.32
21A	1.16	99	18.05	402A	7.82
21B	1.16	100	4.58	403	81.81
22	3.76	100A	1.74	403A	7.82
23	1.22	100B	1.22	404	4.58
24	1.22	101	1.74	405	4.58
25A	1.74	102	18.05	406	12.87
26	38.52	103	4.58	406A	12.87
27	2.88	103A	1.74	407	2.16
28	1.16	103B	1.16	408	44.87
29	12.82	104	18.05	409	18.76
30	2.28	105	18.05	410	18.76
30A	1.35	106	4.58	411	13.85
31	8.24	106A	1.74	412	21.58
32	1.16	107	1.16	413	47.89
33	8.24	108	4.58	414	17.34
34	18.82	109	18.05	415	12.87
35	18.82	110	18.05	416	36.17
36	8.81	111	1.74	417	1.36
37	50.81	112	18.05	418	1.08
38	18.82	113	4.58	419	1.08
39	48.41	114	4.58	420	1.08
40	48.41	115	4.58	421	1.08
41	18.82	116	1.74	422	1.08
42	18.82	117	1.74	423	1.08
43	18.82	118	1.74	424	1.08
44	18.82	119	1.74	425	1.08
45	18.82	120	1.74	426	1.08
46	18.82	121	1.74	427	1.08
47	18.82	122	1.74	428	1.08
48	18.82	123	1.74	429	1.08
49	18.82	124	1.74	430	1.08
50	18.82	125	1.74	431	1.08
51	18.82	126	1.74	432	1.08
52	18.82	127	1.74	433	1.08
53	18.82	128	1.74	434	1.08
54	18.82	129	1.74	435	1.08
55	18.82	130	1.74	436	1.08
56	18.82	131	1.74	437	1.08
57	18.82	132	1.74	438	1.08
58	18.82	133	1.74	439	1.08
59	18.82	134	1.74	440	1.08
60	18.82	135	1.74	441	1.08
61	18.82	136	1.74	442	1.08
62	18.82	137	1.74	443	1.08
63	18.82	138	1.74	444	1.08
64	18.82	139	1.74	445	1.08
65	18.82	140	1.74	446	1.08
66	18.82	141	1.74	447	1.08
67	18.82	142	1.74	448	1.08
68	18.82	143	1.74	449	1.08
69	18.82	144	1.74	450	1.08
70	18.82	145	1.74	451	1.08
71	18.82	146	1.74	452	1.08
72	18.82	147	1.74	453	1.08
73	18.82	148	1.74	454	1.08
74	18.82	149	1.74	455	1.08
75	18.82	150	1.74	456	1.08
76	18.82	151	1.74	457	1.08
77	18.82	152	1.74	458	1.08
78	18.82	153	1.74	459	1.08
79	18.82	154	1.74	460	1.08
80	18.82	155	1.74	461	1.08
81	18.82	156	1.74	462	1.08
82	18.82	157	1.74	463	1.08
83	18.82	158	1.74	464	1.08
84	18.82	159	1.74	465	1.08
85	18.82	160	1.74	466	1.08
86	18.82	161	1.74	467	1.08
87	18.82	162	1.74	468	1.08
88	18.82	163	1.74	469	1.08
89	18.82	164	1.74	470	1.08
90	18.82	165	1.74	471	1.08
91	18.82	166	1.74	472	1.08
92	18.82	167	1.74	473	1.08
93	18.82	168	1.74	474	1.08
94	18.82	169	1.74	475	1.08
95	18.82	170	1.74	476	1.08
96	18.82	171	1.74	477	1.08
97	18.82	172	1.74	478	1.08
98	18.82	173	1.74	479	1.08
99	18.82	174	1.74	480	1.08
100	18.82	175	1.74	481	1.08
101	18.82	176	1.74	482	1.08
102	18.82	177	1.74	483	1.08
103	18.82	178	1.74	484	1.08
104	18.82	179	1.74	485	1.08
105	18.82	180	1.74	486	1.08
106	18.82	181	1.74	487	1.08
107	18.82	182	1.74	488	1.08
108	18.82	183	1.74	489	1.08
109	18.82	184	1.74	490	1.08
110	18.82	185	1.74	491	1.08
111	18.82	186	1.74	492	1.08
112	18.82	187	1.74	493	1.08
113	18.82	188	1.74	494	1.08
114	18.82	189	1.74	495	1.08
115	18.82	190	1.74	496	1.08
116	18.82	191	1.74	497	1.08
117	18.82	192	1.74	498	1.08
118	18.82	193	1.74	499	1.08
119	18.82	194	1.74	500	1.08
120	18.82	195	1.74	501	1.08
121	18.82	196	1.74	502	1.08
122	18.82	197	1.74	503	1.08
123	18.82	198	1.74	504	1.08
124	18.82	199	1.74	505	1.08
125	18.82	200	1.74	506	1.08
126	18.82	201	1.74	507	1.08
127	18.82	202	1.74	508	1.08
128	18.82	203	1.74	509	1.08
129	18.82	204	1.74	510	1.08
130	18.82	205	1.74	511	1.08
131	18.82	206	1.74	512	1.08
132	18.82	207	1.74	513	1.08
133	18.82	208	1.74	514	1.08
134	18.82	209	1.74	515	1.08
135	18.82	210	1.74	516	1.08
136	18.82	211	1.74	517	1.08
137	18.82	212	1.74	518	1.08
138	18.82	213	1.74	519	1.08
139	18.82	214	1.74	520	1.08
140	18.82	215	1.74	521	1.08
141	18.82	216	1.74	522	1.08
142	18.82	217	1.74	523	1.08
143	18.82	218	1.74	524	1.08
144	18.82	219	1.74	525	1.08
145	18.82	220	1.74	526	1.08
146	18.82	221	1.74	527	1.08
147	18.82	222	1.74	528	1.08
148	18.82	223	1.74	529	1.08
149	18.82	224	1.74	530	1.08
150	18.82	225	1.74	531	1.08
151	18.82	226	1.74	532	1.08
152	18.82	227	1.74	533	1.08
153	18.82	228	1.74	534	1.08
154	18.82	229	1.74	535	1.08
155	18.82	230	1.74	536	1.08
156	18.82	231	1.74	537	1.08
157	18.82	232	1.74	538	1.08
158	18.82	233	1.74	539	1.08
159	18.82	234	1.74	540	1.08
160	18.82	235	1.74	541	1.08
161	18.82	236	1.74	542	1.08
162	18.82	237	1.74	543	1.08
163	18.82	238	1.74	544	1.08
164	18.82	239	1.74	545	1.08
165	18.82	240	1.74	546	1.08
166	18.82	241	1.74	547	1.08
167	18.82	242	1.74	548	1.08
168	18.82	243	1.74	549	1.08
169	18.82	244	1.74	550	1.08
170	18.82	245	1.74	551	1.08
171	18.82	246	1.74	552	1.08
172	18.82	247	1.74	553	1.08
173	18.82	248	1.74	554	1.08
174	18.82	249	1.74	555	1.08
175	18.82	250	1.74	556	1.08
176	18.82	251	1.74	557	1.08
177	18.82	252	1.74	558	1.08
178	18.82	253	1.74	559	1.08
179	18.82	254	1.74	560	1.08
180	18.82	255	1.74	561	1.08
181	18.82	256	1.74	562	1.08
182	18.82	257	1.74	563	1.08
183	18.82	258	1.74	564	1.08
184	18.82	259	1.74	565	1.08
185	18.82	260	1.74	566	1.08
186	18.82	261	1.74	567	1.08
187	18.82	262	1.74	568	1.08
188	18.82	263	1.74	569	1.08
189	18.82	264	1.74	570	1.08
190	18.82	265	1.74	571	1.08
191	18.82	266	1.74	572	1.08
192	18.82	267	1.74	573	1.08
193	18.82	268	1.74	574	1.08
194	18.82	269	1.74	575	1.08
195	18.82	270	1.74	576	1.08
196	18.82	271	1.74	577	1.08
197	18.82	272	1.74	578	1.08
198	18.82	273	1.74	579	1.08
199	18.82	274	1.74	580	1.08
200	18.82	275	1.74	581	1.08
201	18.82	276	1.74	582	1.08
202	18.82	277	1.74	583	1.08
203	18.82	278	1.74	584	1.08
204	18.82	279	1.74	585	1.08
205	18.82	280	1.74	586	1.08
206	18.82				

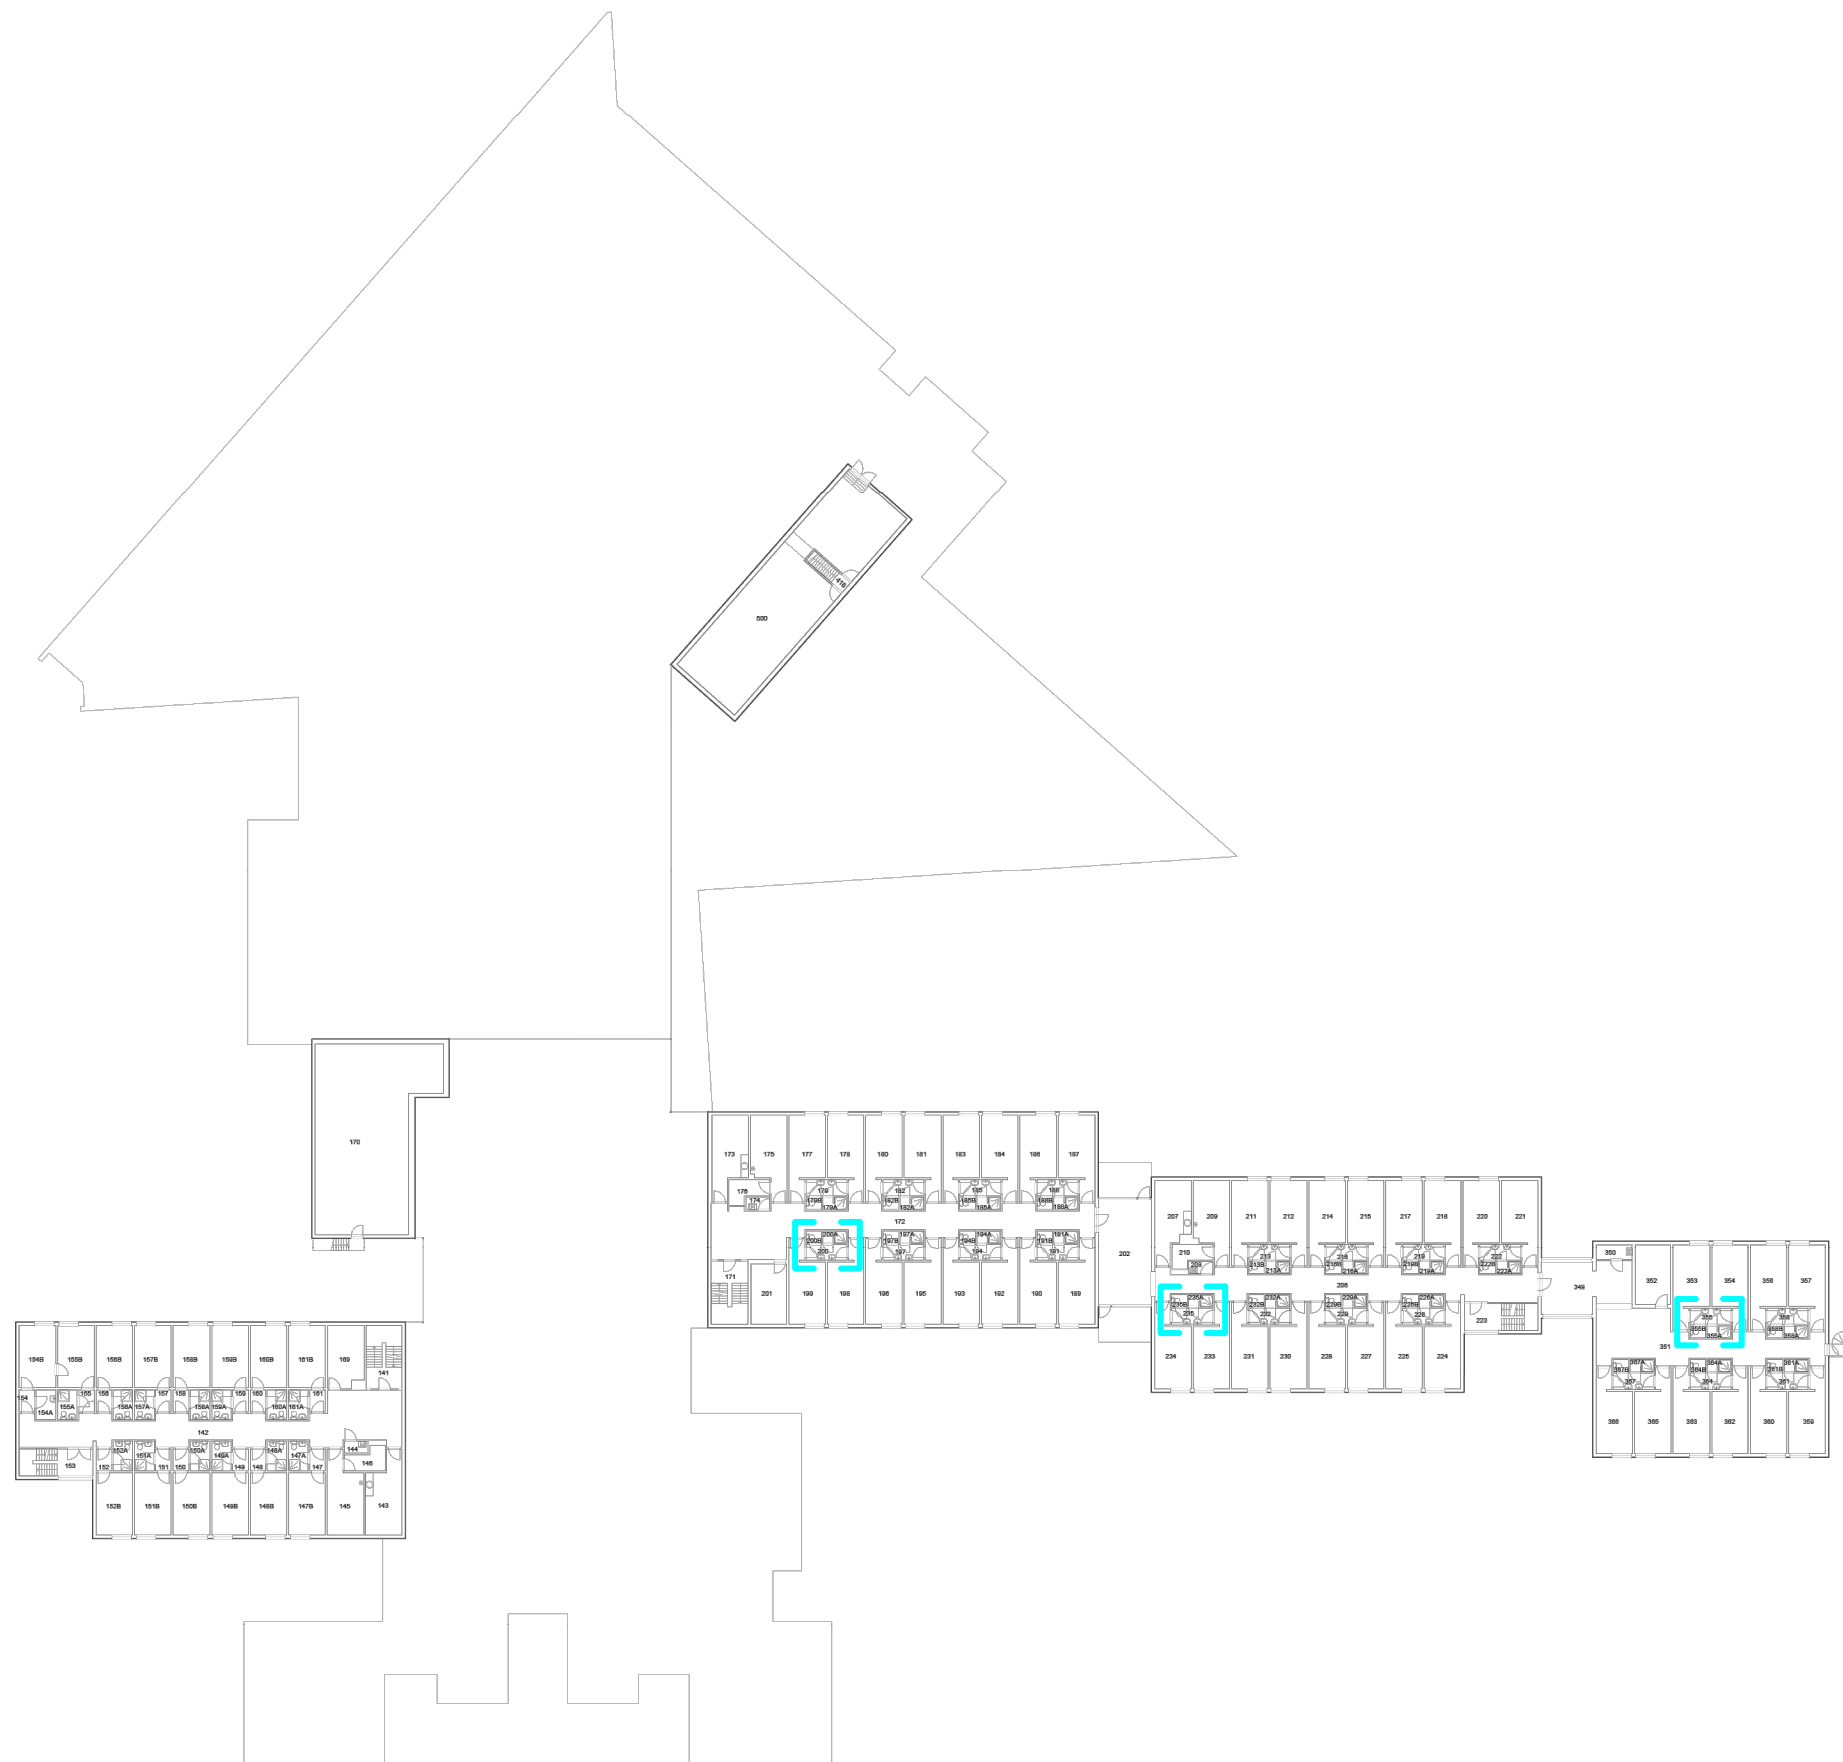

— — — geïnspecteerd gebied

Ruimte	Opp.	Ruimte	Opp.
141	12,74	199	18,05
142	12,02	197	4,05
143	10,02	197A	1,74
144	1,74	197B	1,05
145	18,12	198	18,05
146	4,07	199	18,05
147	2,10	200	1,74
147A	3,05	200A	1,74
148	18,05	200B	1,05
149	2,10	201	12,89
149A	3,05	202	34,44
149B	13,02	203	85,83
149	2,10	207	18,05
149B	13,02	208	18,05
149B	13,02	209	18,05
150	2,10	210	4,07
150A	3,05	211	18,05
150B	18,05	212	18,05
151	2,10	213	4,05
151A	3,05	214	1,74
151B	13,02	215B	1,15
152	2,10	216	18,05
152A	3,05	217	4,05
152B	13,02	218	1,74
153	2,11	219B	1,05
153A	12,08	219A	18,05
154	2,11	219B	1,74
154A	3,05	217	18,05
154B	13,02	218	18,05
155	2,11	219	4,05
155A	3,05	219A	1,74
156	18,05	219B	1,05
156A	2,11	220	18,05
156B	3,05	221	18,05
156B	13,02	222	4,05
157	2,11	222A	1,74
157A	3,05	222B	1,15
157B	13,02	223	12,89
158	2,11	224	18,05
158A	3,05	225	18,05
158B	13,02	226	18,05
159	2,11	226A	4,05
159A	3,05	227	1,74
159B	13,02	227	18,05
160	2,11	228	18,05
160A	13,02	228A	1,74
160B	3,05	229	18,05
161	2,11	230B	1,15
161A	3,05	231	18,05
161B	13,02	232	4,05
162	2,11	233	18,05
162A	13,02	234	1,74
162B	3,05	235	18,05
163	18,05	236	18,05
164	18,05	237	18,05
165	18,05	238	18,05
166	18,05	239	18,05
167	18,05	240	18,05
168	18,05	241	18,05
169	18,05	242	18,05
170	18,05	243	18,05
171	18,05	244	18,05
172	18,05	245	18,05
173	18,05	246	18,05
174	18,05	247	18,05
175	18,05	248	18,05
176	18,05	249	18,05
177	18,05	250	18,05
178	18,05	251	18,05
179	18,05	252	18,05
180	18,05	253	18,05
181	18,05	254	18,05
182	18,05	255	18,05
183	18,05	256	18,05
184	18,05	257	18,05
185	18,05	258	18,05
186	18,05	259	18,05
187	18,05	260	18,05
188	18,05	261	18,05
189	18,05	262	18,05
190	18,05	263	18,05
191	18,05	264	18,05
192	18,05	265	18,05
193	18,05	266	18,05
194	18,05	267	18,05
195	18,05	268	18,05
196	18,05	269	18,05
197	18,05	270	18,05

Basisplattegrond

1e Verdieping
35 Legering Off. OO. KEK
26H23 LEGERPLAATS ERMELD

Schaal 1:200
Datum 05-12-2020
BVD: 2.16.20-02 NVD: 1.05.21-02



De afgeleverde tekening is uitsluitend bestemd voor de afnemer en kan vertrouwelijk of anderszins beschermd zijn. Het is niet toegestaan de afgeleverde tekening te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken. Het is niet toegestaan de afgeleverde tekening te gebruiken voor andere dan de bestemde bestemming.

BIJLAGE II ANALYSERAPPORT(EN)

N.V.T.

BIJLAGE III SMA-rt DOCUMENT(EN)

N.V.T.

BIJLAGE IV FOTO'S

Algemene fotobijlage



Tegelwerk badkamer in de specie.



Tegelwerk Toilet in de specie.



Tegelwerk badkamer in de specie.



Tegelwerk badkamer in de specie.



Tegelwerk badkamer in de specie.



Tegelwerk boven verlaagd plafond in de specie.



Tegelwerk badkamer in de specie.



Tegelwerk badkamer in de specie.

BIJLAGE VI DIVERSE BIJLAGEN