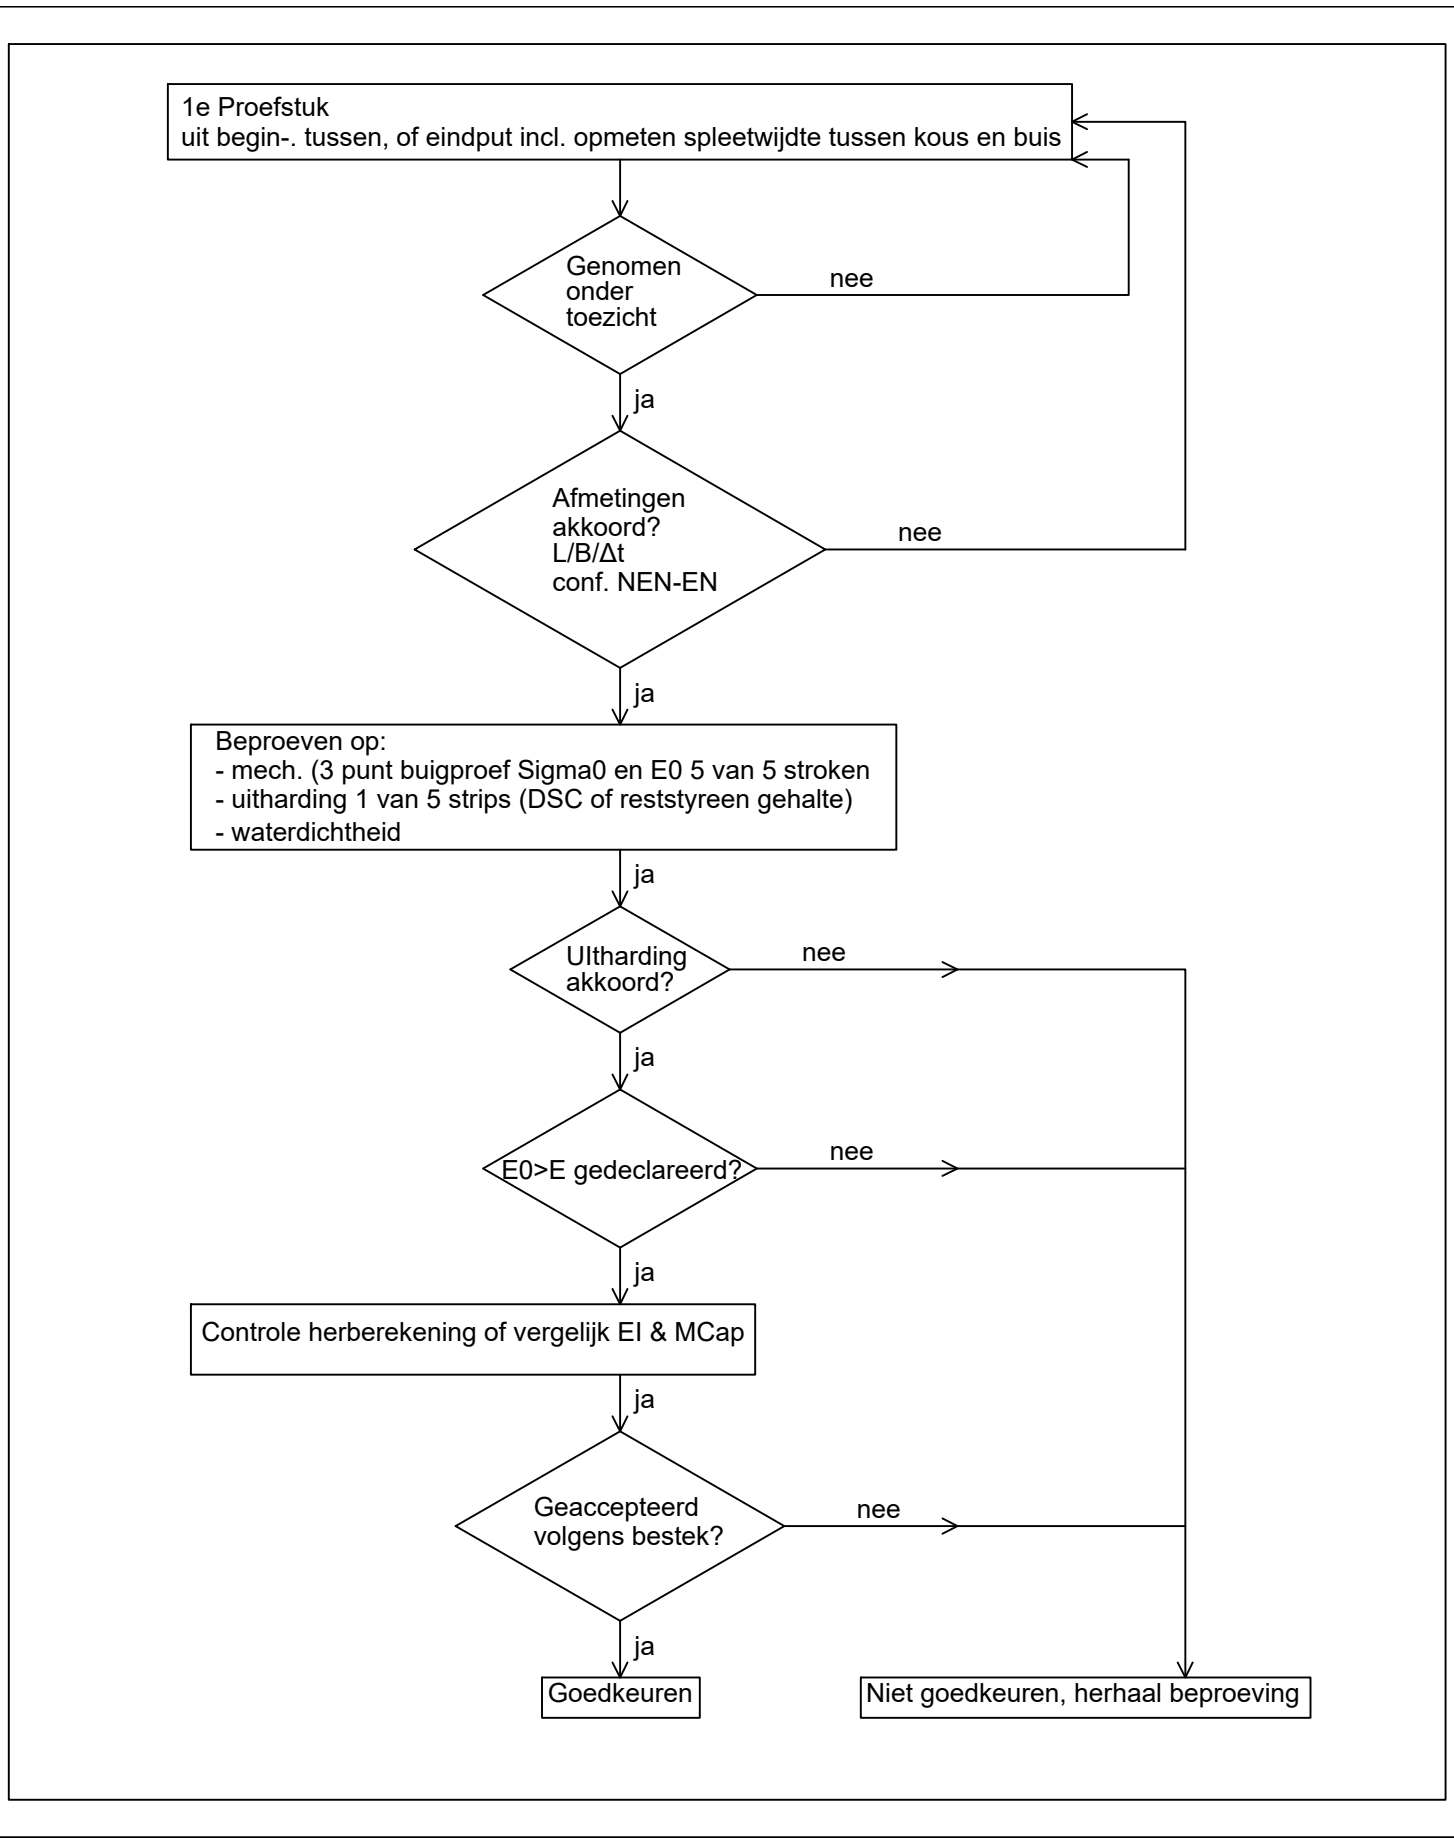

1e Proefstuk
uit begin-. tussen, of eindput incl. opmeten spleetwijdte tussen kous en buis
Genomen onder toezicht
nee
ja
Afmetingen akkoord? L/B/Δt conf. NEN-EN
nee
ja
Beproeven op:
- mech. (3 punt buigproef Sigma0 en E0 5 van 5 stroken
- uitharding 1 van 5 strips (DSC of reststyreen gehalte)
- waterdichtheid
ja
Ultharding akkoord?
nee
ja
E0>E gedeclareerd?
nee
ja
Controle herberekening of vergelijk EI & MCap
ja
Geaccepteerd volgens bestek?
nee
ja
Goedkeuren
Niet goedkeuren, herhaal beproeving