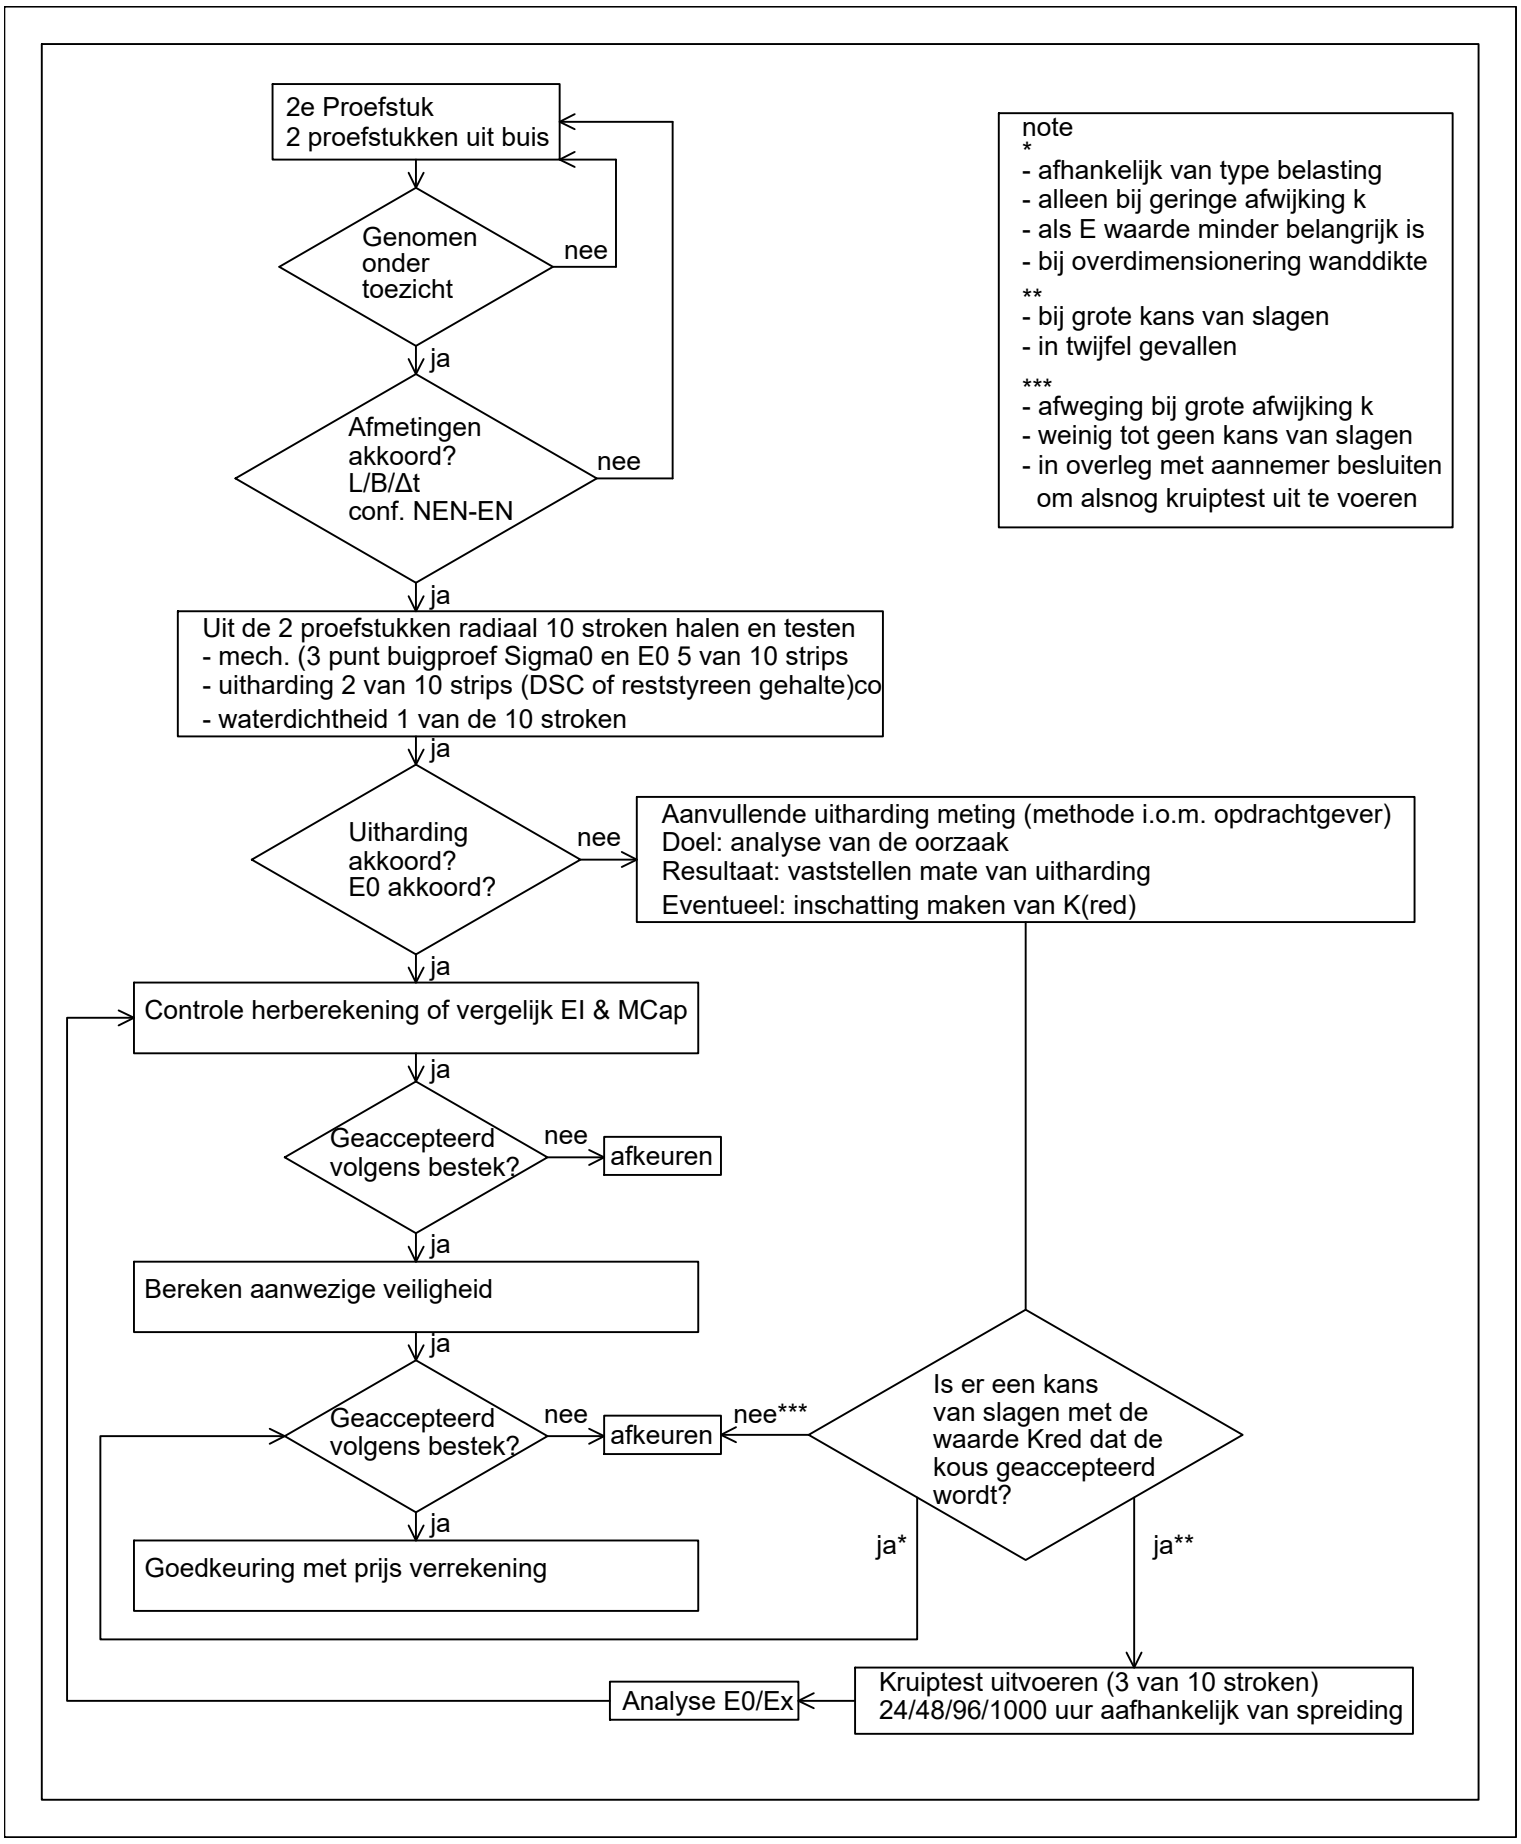

2e Proefstuk
2 proefstukken uit buis
Genomen onder toezicht
nee
ja
Afmetingen akkoord? L/B/Δt conf. NEN-EN
nee
ja
Uit de 2 proefstukken radiaal 10 stroken halen en testen
- mech. (3 punt buigproef Sigma0 en E0 5 van 10 strips
- uitharding 2 van 10 strips (DSC of reststyreen gehalte)co
- waterdichtheid 1 van de 10 stroken
ja
Uitharding akkoord? E0 akkoord?
nee
Aanvullende uitharding meting (methode i.o.m. opdrachtgever)
Doel: analyse van de oorzaak
Resultaat: vaststellen mate van uitharding
Eventueel: inschatting maken van K(red)
ja
Controle herberekening of vergelijk EI & MCap
ja
Geaccepteerd volgens bestek?
nee
afkeuren
ja
Bereken aanwezige veiligheid
ja
Geaccepteerd volgens bestek?
nee
afkeuren
nee***
Is er een kans van slagen met de waarde Kred dat de kous geaccepteerd wordt?
ja*
ja**
ja
Goedkeuring met prijs verrekening
Kruiptest uitvoeren (3 van 10 stroken)
24/48/96/1000 uur aafhankelijk van spreiding
Analyse E0/Ex
note
*
- afhankelijk van type belasting
- alleen bij geringe afwijking k
- als E waarde minder belangrijk is
- bij overdimensionering wanddikte
**
- bij grote kans van slagen
- in twijfel gevallen
***
- afweging bij grote afwijking k
- weinig tot geen kans van slagen
- in overleg met aannemer besluiten
om alsnog kruiptest uit te voeren