


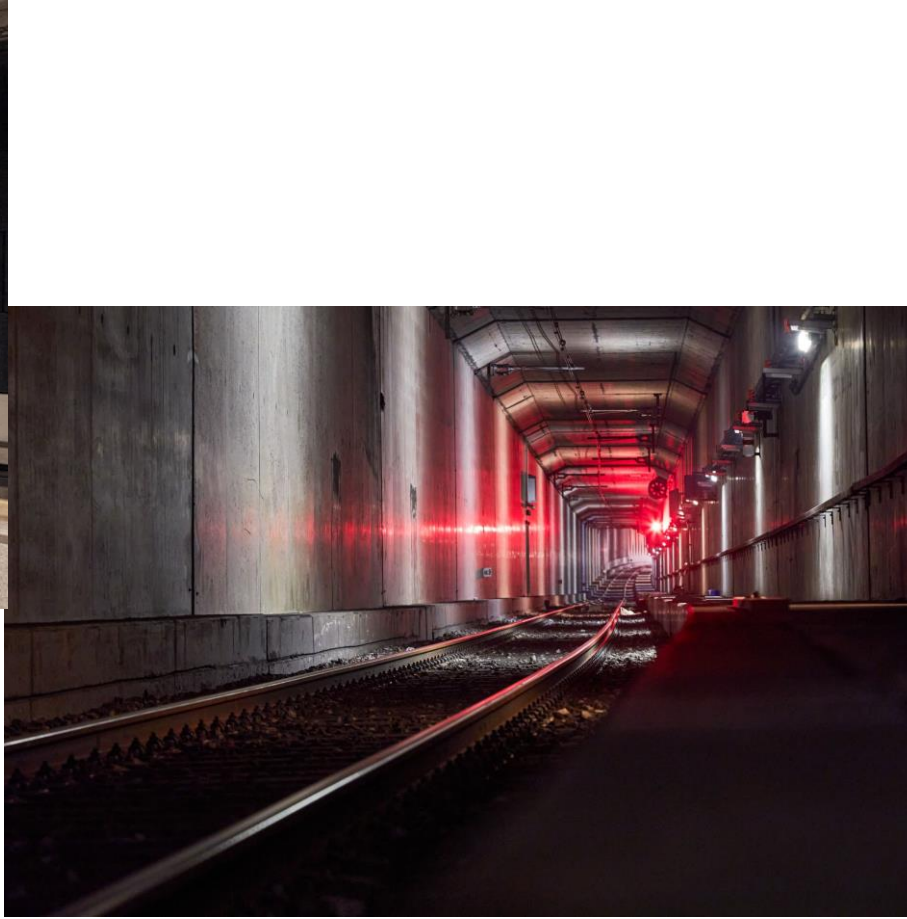

Aanbesteding BTTI

TN 453600

Nadere voorbeelden (foto's) PLC besturingskasten

Ter informatie 4-07-2024

ProRail

Vraag 46 Nota


Er is bewust voor gekozen om niet het complete dossier mee te sturen. Hiermee houden we het dossier overzichtelijk daarnaast is de prijsvorming grotendeels afhankelijk van de aantallen van de betreffende onderdelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:

1. PLC's;
2. Remote IO / Netwerkcomponenten;
3. Computers (engineeringstations, servers en clients).

Om een beeld te krijgen van de inhoud en opbouw van de PLC besturingskasten zijn ter informatie van een aantal PLC besturingskasten foto's toegevoegd in dit document.


Drontermerspoortunnel

voorbeeld PLC besturingskast

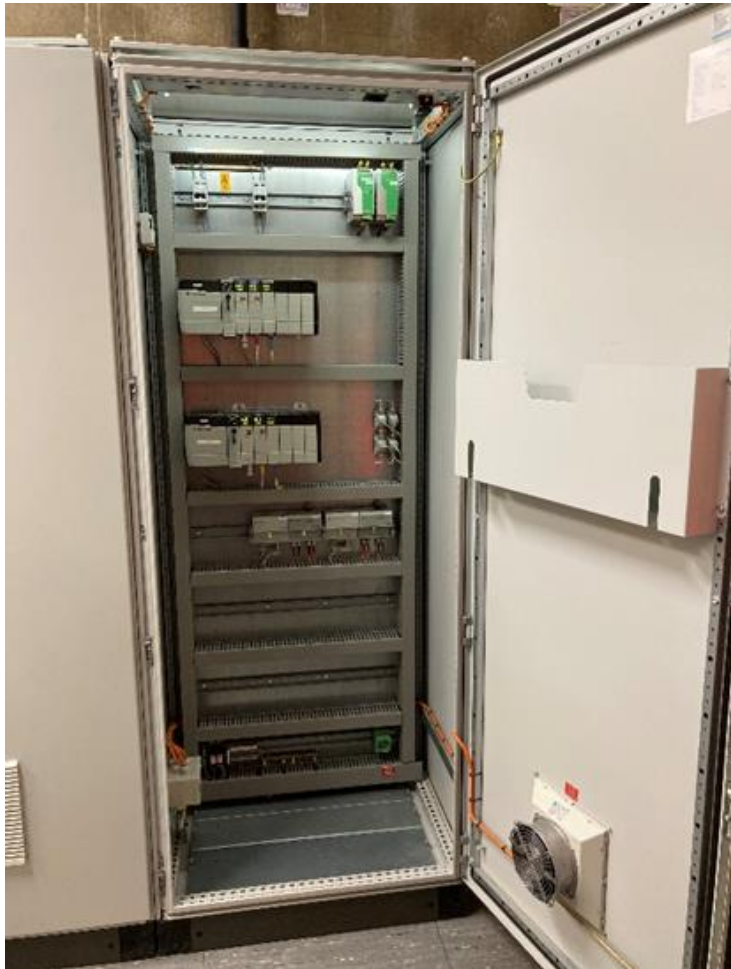

Hemspoortunnel

voorbeeld PLC besturingskast

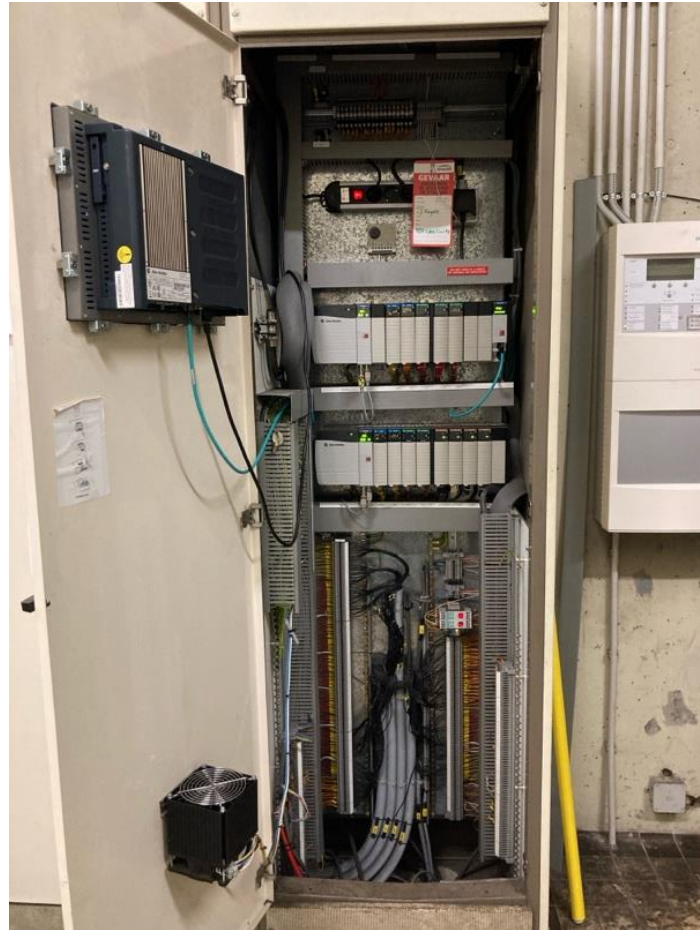


Sophiaspoortunnel

voorbeeld PLC besturingskast



Spoortunnel Nijverdalen

voorbeeld PLC besturingskast

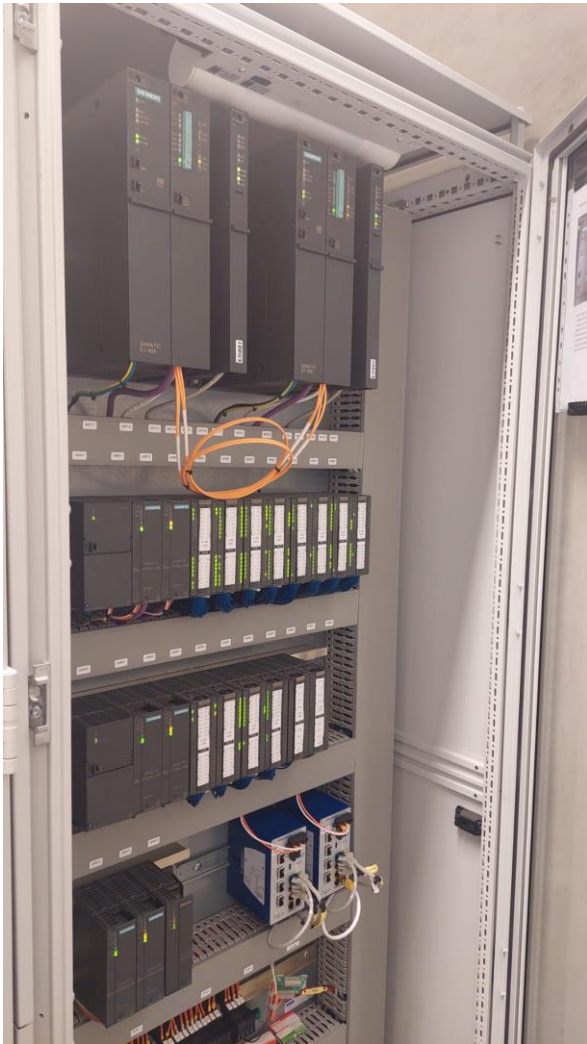

Willemsspoortunnel

voorbeeld PLC besturingskast



Velserspoortunnel

voorbeeld PLC besturingskast

