



*Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*



Inspectierapport steekproef brandveiligheid

14B03 COMPLEX NIEUWE HAVEN
N017, Kaiser

Versie: 3.0
23 april 2019

Legenda - ontwerp

Nieuwe brandscheiding met een brandwerendheid van ... minuten


Brandscheiding met een brandwerendheid van 20 minuten

Brandscheiding met een brandwerendheid van 30 minuten

Brandscheiding met een brandwerendheid van 60 minuten

Algemeen; In het gehele gebouw dienen de doorvoeringen, kanalen en sparingen door en naden t.h.v. de brandwerende vloer- en wandconstructies zodanig brandwerend te worden afgewerkt dat een **WBDBO** van ten minste **30** wordt behaald (ook in de schachten). Vervangen van steenwol/kippengaas rondom brandklep en vervangen voor een **geteste/gecertificeerde** brandwerende oplossing.

Ruimtefunctie	Dopp.
K-0-000Tischschicht	9,82
K-0-000Technische Ruimte	16,21
K-0-000Kantoor	85,56
K-0-000Bijz.	7,54
K-0-000Bijz.	9,56
K-0-000Bijz.	7,25
K-0-000Bijz.	5,39
K-0-000Bijz.	5,37
K-0-000Bijz.	25,34
K-0-000Bijz.	5,39
K-0-000Bijz.	5,41
K-0-000Bijz.	5,19
K-0-000Bijz.	4,00
K-0-000Bijz.	23,43
K-0-000Bijz.	4,79
K-0-000Bijz.	1,15
K-0-000Bijz.	15,36
K-0-000Bijz.	7,58
K-0-000Bijz.	29,32
K-0-000Bijz.	4,68
K-0-000Bijz.	23,27
K-0-000Bijz.	12,82

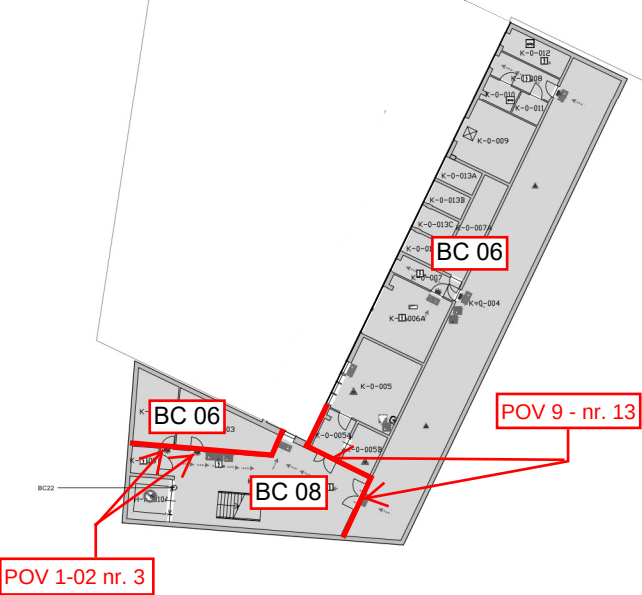

Legenda

Brandstanghulp

Brandblusser

Handbrandmelder

Uitgang

Vuutrichting rechtstreeks of naar boven

Vuutrichting rechtstreeks of naar beneden

Nevenindicator

Optische rookmelder

Eindig branderevent

Verkeerskanaal

Open spooten

Radioactieve stoffen

Laserstraal

Abluter gas

Abluter water

(bij brand) Lift niet gebruiken

Vuutroute

BC22 - 600m² (ruimtefunctie)

Beveiligingsgegevens
K-0-000 brandmelder: 3700 mm
K-0-000 brandmelder: 310,30 m2
K-0-000 brandmelder: 0

Theoretische grondslag
Brandveiligheid


K1 - 1e Kelder
N017 - Kaiser
14803 - COMPLEX NIEUWE HAVEN

Schaal: 1:200 (A0)
Datum: 23 april 2018



Rijksbrandveiligheidsdienst
Rijksbrandveiligheidsdienst
Rijksbrandveiligheidsdienst

Algemeen; In het gehele gebouw dienen de doorvoeringen, kanalen en sparingen door en naden t.h.v. de brandwerende vloer- en wandconstructies zodanig brandwerend te worden afgewerkt dat een WBDBO van ten minste 30 wordt behaald (ook in de schachten). Vervangen van steenwol/kippengaas rondom brandklep en vervangen voor een geteste/gecertificeerde brandwerende oplossing.

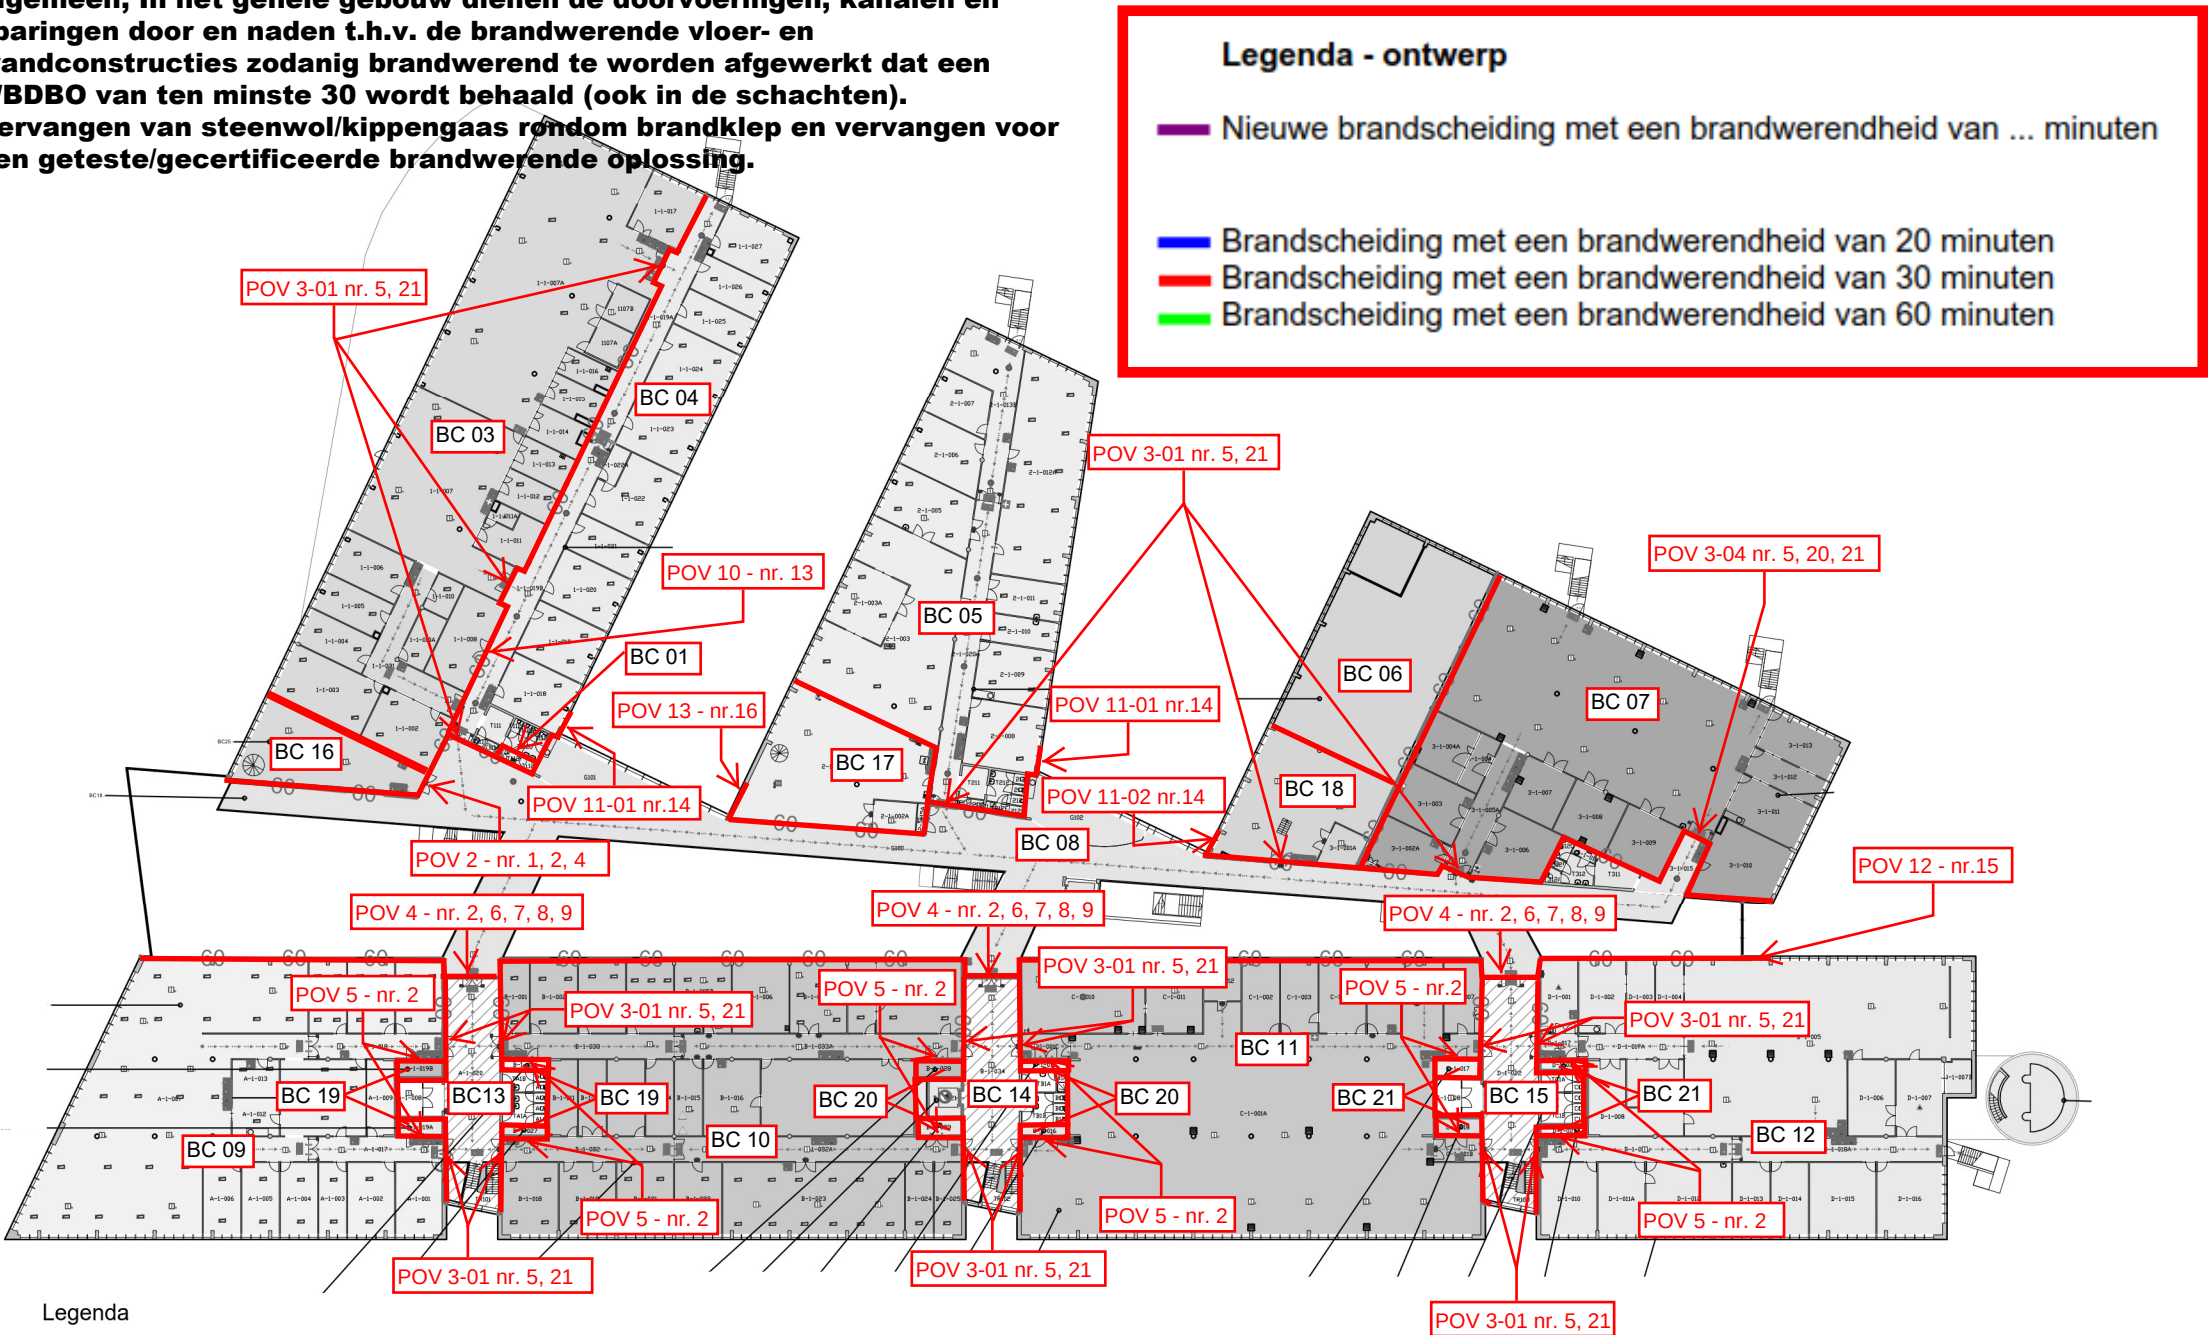

Ruimtefunctie	1000
1-1-001	1000
1-1-002	1000
1-1-003	1000
1-1-004	1000
1-1-005	1000
1-1-006	1000
1-1-007	1000
1-1-008	1000
1-1-009	1000
1-1-010	1000
1-1-011	1000
1-1-012	1000
1-1-013	1000
1-1-014	1000
1-1-015	1000
1-1-016	1000
1-1-017	1000
1-1-018	1000
1-1-019	1000
1-1-020	1000
1-1-021	1000
1-1-022	1000
1-1-023	1000
1-1-024	1000
1-1-025	1000
1-1-026	1000
1-1-027	1000
1-1-028	1000
1-1-029	1000
1-1-030	1000
1-1-031	1000
1-1-032	1000
1-1-033	1000
1-1-034	1000
1-1-035	1000
1-1-036	1000
1-1-037	1000
1-1-038	1000
1-1-039	1000
1-1-040	1000
1-1-041	1000
1-1-042	1000
1-1-043	1000
1-1-044	1000
1-1-045	1000
1-1-046	1000
1-1-047	1000
1-1-048	1000
1-1-049	1000
1-1-050	1000
1-1-051	1000
1-1-052	1000
1-1-053	1000
1-1-054	1000
1-1-055	1000
1-1-056	1000
1-1-057	1000
1-1-058	1000
1-1-059	1000
1-1-060	1000
1-1-061	1000
1-1-062	1000
1-1-063	1000
1-1-064	1000
1-1-065	1000
1-1-066	1000
1-1-067	1000
1-1-068	1000
1-1-069	1000
1-1-070	1000
1-1-071	1000
1-1-072	1000
1-1-073	1000
1-1-074	1000
1-1-075	1000
1-1-076	1000
1-1-077	1000
1-1-078	1000
1-1-079	1000
1-1-080	1000
1-1-081	1000
1-1-082	1000
1-1-083	1000
1-1-084	1000
1-1-085	1000
1-1-086	1000
1-1-087	1000
1-1-088	1000
1-1-089	1000
1-1-090	1000
1-1-091	1000
1-1-092	1000
1-1-093	1000
1-1-094	1000
1-1-095	1000
1-1-096	1000
1-1-097	1000
1-1-098	1000
1-1-099	1000
1-1-100	1000
1-1-101	1000
1-1-102	1000
1-1-103	1000
1-1-104	1000
1-1-105	1000
1-1-106	1000
1-1-107	1000
1-1-108	1000
1-1-109	1000
1-1-110	1000
1-1-111	1000
1-1-112	1000
1-1-113	1000
1-1-114	1000
1-1-115	1000
1-1-116	1000
1-1-117	1000
1-1-118	1000
1-1-119	1000
1-1-120	1000
1-1-121	1000
1-1-122	1000
1-1-123	1000
1-1-124	1000
1-1-125	1000
1-1-126	1000
1-1-127	1000
1-1-128	1000
1-1-129	1000
1-1-130	1000
1-1-131	1000
1-1-132	1000
1-1-133	1000
1-1-134	1000
1-1-135	1000
1-1-136	1000
1-1-137	1000
1-1-138	1000
1-1-139	1000
1-1-140	1000
1-1-141	1000
1-1-142	1000
1-1-143	1000
1-1-144	1000
1-1-145	1000
1-1-146	1000
1-1-147	1000
1-1-148	1000
1-1-149	1000
1-1-150	1000
1-1-151	1000
1-1-152	1000
1-1-153	1000
1-1-154	1000
1-1-155	1000
1-1-156	1000
1-1-157	1000
1-1-158	1000
1-1-159	1000
1-1-160	1000
1-1-161	1000
1-1-162	1000
1-1-163	1000
1-1-164	1000
1-1-165	1000
1-1-166	1000
1-1-167	1000
1-1-168	1000
1-1-169	1000
1-1-170	1000
1-1-171	1000
1-1-172	1000
1-1-173	1000
1-1-174	1000
1-1-175	1000
1-1-176	1000
1-1-177	1000
1-1-178	1000
1-1-179	1000
1-1-180	1000
1-1-181	1000
1-1-182	1000
1-1-183	1000
1-1-184	1000
1-1-185	1000
1-1-186	1000
1-1-187	1000
1-1-188	1000
1-1-189	1000
1-1-190	1000
1-1-191	1000
1-1-192	1000
1-1-193	1000
1-1-194	1000
1-1-195	1000
1-1-196	1000
1-1-197	1000
1-1-198	1000
1-1-199	1000
1-1-200	1000

Legenda

- | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | Brandslanghaspel | | K.C. Knopcilinder | | Laserstraal |
| | Brandblusser | | Tweezijdig rookwerend / zelfsluitend | | Schakelaar Elektra |
| | Handbrandmelder | | Ventilatiekanaal | | Noodschakelaar CV |
| | Uitgang | | Milieukast | | Afsluit water |
| | Vluchtrichting rechtdoor of naar boven | | Telefoon | | Noodstop |
| | Noodontgrendeling van deur | | EHBO post | | Schakelkast Electra |
| | Nevenindicator | | Evacuatie stoel | | Noodverlichting |
| | Slow Whoop | | Ogen spoelen | | Noodverlichting centrale |
| | Optische rookmelder | | Branddeken | | (bij brand) Lift niet gebruiken |
| | Kleefmagneet | | Oogspoelfles | | Vluchtroute |
| | Tweezijdig brandwerend / zelfsluitend | | Gevaarlijke stof | | Brand compartimentscheiding 60 min. WBDBO |
| | Eenzijdig brandwerend | | Brandgevaarlijke stoffen | | Subbrandcompartiment scheiding 30 min. WBD |
| | P.S. Panieksluiting | | Radioactieve stoffen | | BC1 - 841m² (Kantoorfunctie) |

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | BC2 - 7m² (Industriefunctie) | | BC15 - 4m² (Industriefunctie) |
| | BC3 - 7m² (Industriefunctie) | | BC16 - 4m² (Industriefunctie) |
| | BC4 - 4m² (Industriefunctie) | | BC17 - 1018m² (Industriefunctie) |
| | BC5 - 4m² (Industriefunctie) | | BC18 - 768m² (Overige gebruiksfunctie) |
| | BC6 - 1037m² (Industriefunctie) | | BC21 - 899m² (Industriefunctie) |
| | BC7 - 7m² (Industriefunctie) | | BC22 - 413m² (Industriefunctie) |
| | BC8 - 14m² (Industriefunctie) | | BC23 - 788m² (Industriefunctie) |
| | BC9 - 7m² (Industriefunctie) | | BC25 - 1057m² (Kantoorfunctie) |
| | BC10 - 4m² (Industriefunctie) | | BC26 - 513m² (Kantoorfunctie) |
| | BC11 - 4m² (Industriefunctie) | | Extra beschermde vluchtroute |
| | BC12 - 1037m² (Industriefunctie) | | |
| | BC13 - 7m² (Industriefunctie) | | |
| | BC14 - 7m² (Industriefunctie) | | |

Bouwlaag gegevens:
H. vloer boven meetniveau: 3299 mm
Gebruiksovername: 8951.92 m2
Maximaal aantal personen: 0

Theoretische grondslag Brandveiligheid

1 - 1e Verdieping
N017 - Kaiser
14B03 - COMPLEX NIEUWE HAVEN

Schaal: 1:500 (A2)
Datum: 23 april 2018



Rijksvastgoedbedrijf
Hoewel aan de totstandkoming van deze vastgoedgegevens de ultieme zorg is besteed, aanvaardt het
Rijksvastgoedbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onduidelijkheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Algemeen; In het gehele gebouw dienen de doorvoeringen, kanalen en sparingen door en naden t.h.v. de brandwerende vloer- en wandconstructies zodanig brandwerend te worden afgewerkt dat een WBDBO van ten minste 30 wordt behaald (ook in de schachten). Vervangen van steenwol/kippengaas rondom brandklep en vervangen voor een geteste/gecertificeerde brandwerende oplossing.


Legenda - ontwerp

Nieuwe brandscheiding met een brandwerendheid van ... minuten

Brandscheiding met een brandwerendheid van 20 minuten

Brandscheiding met een brandwerendheid van 30 minuten

Brandscheiding met een brandwerendheid van 60 minuten

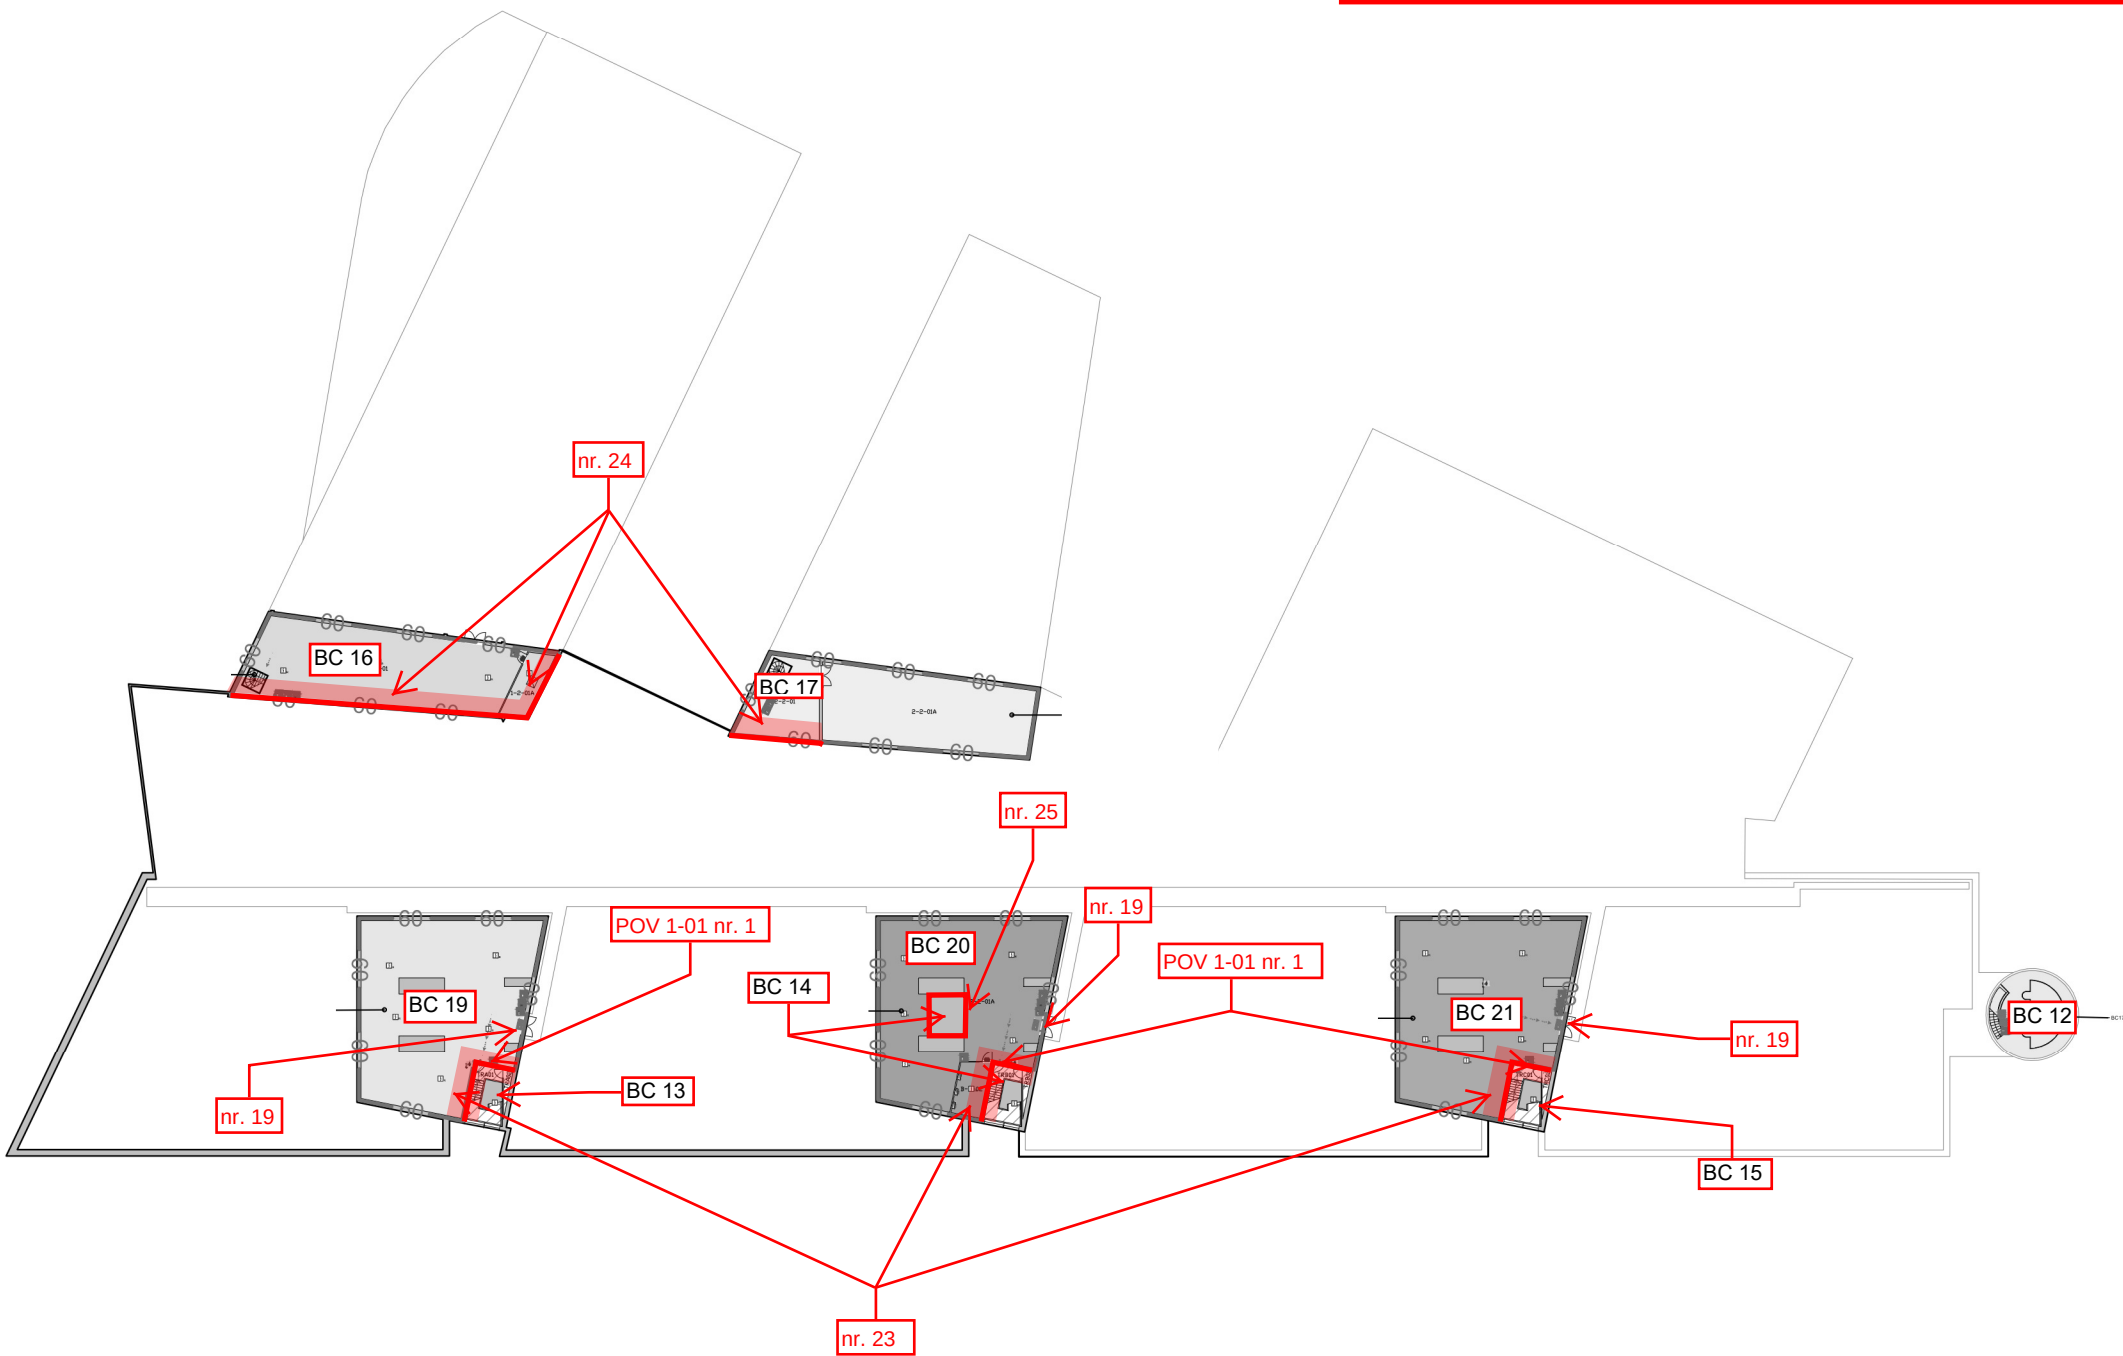

Ruimtefunctie	Opp.
1-0-01 Technische Ruimte	10,00
1-0-02 Technische Ruimte	10,00
1-0-03 Technische Ruimte	10,00
1-0-04 Technische Ruimte	10,00
1-0-05 Technische Ruimte	10,00
1-0-06 Technische Ruimte	10,00
1-0-07 Technische Ruimte	10,00
1-0-08 Technische Ruimte	10,00
1-0-09 Technische Ruimte	10,00
1-0-10 Technische Ruimte	10,00
1-0-11 Technische Ruimte	10,00
1-0-12 Technische Ruimte	10,00
1-0-13 Technische Ruimte	10,00
1-0-14 Technische Ruimte	10,00
1-0-15 Technische Ruimte	10,00
1-0-16 Technische Ruimte	10,00
1-0-17 Technische Ruimte	10,00
1-0-18 Technische Ruimte	10,00
1-0-19 Technische Ruimte	10,00
1-0-20 Technische Ruimte	10,00
1-0-21 Technische Ruimte	10,00
1-0-22 Technische Ruimte	10,00
1-0-23 Technische Ruimte	10,00
1-0-24 Technische Ruimte	10,00
1-0-25 Technische Ruimte	10,00
1-0-26 Technische Ruimte	10,00
1-0-27 Technische Ruimte	10,00
1-0-28 Technische Ruimte	10,00
1-0-29 Technische Ruimte	10,00
1-0-30 Technische Ruimte	10,00
1-0-31 Technische Ruimte	10,00
1-0-32 Technische Ruimte	10,00
1-0-33 Technische Ruimte	10,00
1-0-34 Technische Ruimte	10,00
1-0-35 Technische Ruimte	10,00
1-0-36 Technische Ruimte	10,00
1-0-37 Technische Ruimte	10,00
1-0-38 Technische Ruimte	10,00
1-0-39 Technische Ruimte	10,00
1-0-40 Technische Ruimte	10,00
1-0-41 Technische Ruimte	10,00
1-0-42 Technische Ruimte	10,00
1-0-43 Technische Ruimte	10,00
1-0-44 Technische Ruimte	10,00
1-0-45 Technische Ruimte	10,00
1-0-46 Technische Ruimte	10,00
1-0-47 Technische Ruimte	10,00
1-0-48 Technische Ruimte	10,00
1-0-49 Technische Ruimte	10,00
1-0-50 Technische Ruimte	10,00
1-0-51 Technische Ruimte	10,00
1-0-52 Technische Ruimte	10,00
1-0-53 Technische Ruimte	10,00
1-0-54 Technische Ruimte	10,00
1-0-55 Technische Ruimte	10,00
1-0-56 Technische Ruimte	10,00
1-0-57 Technische Ruimte	10,00
1-0-58 Technische Ruimte	10,00
1-0-59 Technische Ruimte	10,00
1-0-60 Technische Ruimte	10,00
1-0-61 Technische Ruimte	10,00
1-0-62 Technische Ruimte	10,00
1-0-63 Technische Ruimte	10,00
1-0-64 Technische Ruimte	10,00
1-0-65 Technische Ruimte	10,00
1-0-66 Technische Ruimte	10,00
1-0-67 Technische Ruimte	10,00
1-0-68 Technische Ruimte	10,00
1-0-69 Technische Ruimte	10,00
1-0-70 Technische Ruimte	10,00
1-0-71 Technische Ruimte	10,00
1-0-72 Technische Ruimte	10,00
1-0-73 Technische Ruimte	10,00
1-0-74 Technische Ruimte	10,00
1-0-75 Technische Ruimte	10,00
1-0-76 Technische Ruimte	10,00
1-0-77 Technische Ruimte	10,00
1-0-78 Technische Ruimte	10,00
1-0-79 Technische Ruimte	10,00
1-0-80 Technische Ruimte	10,00
1-0-81 Technische Ruimte	10,00
1-0-82 Technische Ruimte	10,00
1-0-83 Technische Ruimte	10,00
1-0-84 Technische Ruimte	10,00
1-0-85 Technische Ruimte	10,00
1-0-86 Technische Ruimte	10,00
1-0-87 Technische Ruimte	10,00
1-0-88 Technische Ruimte	10,00
1-0-89 Technische Ruimte	10,00
1-0-90 Technische Ruimte	10,00
1-0-91 Technische Ruimte	10,00
1-0-92 Technische Ruimte	10,00
1-0-93 Technische Ruimte	10,00
1-0-94 Technische Ruimte	10,00
1-0-95 Technische Ruimte	10,00
1-0-96 Technische Ruimte	10,00
1-0-97 Technische Ruimte	10,00
1-0-98 Technische Ruimte	10,00
1-0-99 Technische Ruimte	10,00
1-0-100 Technische Ruimte	10,00

Legenda

- Brandslanghaspel
- Brandblusser
- Handbrandmelder
- Vluchtrichting rechtdoor of naar boven
- Brandmeldcentrale
- Ontruimingspaneel
- Nevenindicator
- Optische rookmelder
- Tweezijdig brandwerend / zelfsluitend
- K.C. Knopcilinder
- Vluchtmasker
- Branddeken
- Schakelaar Elektra
- Noodverlichting centrale
- Vluchtroute
- Brand compartimentscheiding 60 min. WBDBO
- BC17 - 54m² (Industriefunctie)
- BC21 - 181m² (Industriefunctie)
- BC25 - 187m² (Industriefunctie)
- BC27 - 254m² (Industriefunctie)
- BC28 - 254m² (Industriefunctie)
- BC29 - 254m² (Industriefunctie)
- Extra beschermde vluchtroute

Bouwlaag gegevens:	
H. vloer boven meetniveau:	6298 mm
Gebruiksoppervlakte:	8951.92 m2
Maximaal aantal personen:	0

Theoretische grondslag Brandveiligheid

2 - 2e Verdieping
N017 - Kaiser
14B03 - COMPLEX NIEUWE HAVEN

Schaal: 1:500 (A2)
Datum: 23 april 2018



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf
Hoewel aan de totstandkoming van deze vastgoedgegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaardt het
Rijksvastgoedbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onduidelijkheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties