

Controle terugstroombeveiligingen Rodahal



Adres	Europaplein 1
Plaats	Kerkrade
Datum	23-08-2024
Opdrachtgever	Unica Building Services

Locatiegegevens:

Locatienaam	Rodahal
Adres	Europaplein 1
Postcode/plaats	6461 AJ Kerkrade

Opdrachtgever:

Naam opdrachtgever	Unica Building Services
Adres	
Postcode/plaats	

De terugstroombeveiligingen zijn gecontroleerd door Leon Breit en Milan Vranken tussen 19-07-2024 en 22-08-2024.

Aantal gecontroleerd:*	29
- waarvan type BA:	1
Aantal goedgekeurd:	29
Aantal afgekeurd:	0

Controle terugstroombeveiligingen

De controle van terugstroombeveiligingen is onderdeel van de verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties. Deze verplichting is in Waterwerkblad 1.4G en de NEN 1006 vanuit de achterliggende wetgeving nader uitgewerkt.

Terugstroombeveiligingen niet in orde of (deels) niet controleerbaar

Wanneer terugstroombeveiligingen zijn afgekeurd, dienen deze te worden verplaatst, geplaatst of vervangen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om welke beveiligingen het gaat, is te vinden in de lijst op de volgende pagina's.

Het beoordelingscriterium is hieronder weergegeven:

- Drukvast

* Onder gecontroleerde terugstroombeveiligingen vallen:

- Beveiligingen die daadwerkelijk gecontroleerd zijn op plaats, of type, of functie.
- Beveiligingen die op de (aangeleverde) lijst stonden, maar sinds vorige controle zijn verwijderd.

Gecontroleerde beveiligingen

Legenda bij de kolom 'Drukvast'			
V	Gecontroleerd en goedgekeurd	---	(Deels) niet kunnen controleren, indirect afgekeurd
X	Gecontroleerd en afgekeurd	---	Niet kunnen controleren: beveiliging of tappunt verwijderd of verkeerd in de lijst

Keerклеlabel	Over het tappunt				Gecontroleerd	Over de controle	
	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt		Drukvast	Opmerkingen
0063400	Bgg	Kantoor + Computer	1	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
0063399	Bgg	Ruimte Luchtbehandeling	2	CV-vulkraan >45kW	CA<15	V	---
3	Bgg	Koeling Grote hal + tribune	3	Tapkraan aan de andere kant	EA	---	Tappunt is verwijderd ---
0063341	Bgg	Koeling	4	Toevoer koud	EA	V	---
0059385	Bgg	Koeling	5	Aansluiting t.b.v. Bierspoelleiding	BA	Zie bijlage	---
6	Bgg	Koeling	6	Ijsblokjes machine	EA	---	Toestel en keerklep niet aanwezig. ---
0063418	Bgg	Koeling	7	Ijsblokjes machine	EA	V	---

Keerклеlabel	Over het tappunt				Gecontroleerd	Over de controle	
	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt		Drukvast	Opmerkingen
8	Bgg	Koeling APG Zaal	8	Toevoer koud tap/spoelbak/bierspoelleiding	??	---	Keerкле is in de tussentijd verwijderd Er dient een keerкле type EA geplaats te worden.
9	Bgg	Koeling	9	Tappunt	EA	---	Toestel en keerкле niet aanwezig. ---
006334 8	Bgg	Grote hal	10	Koffieautomaat 1ste koffieapparaat in de grote hal	EA	✓	---
11	Bgg	Grote hal	11	Koffieautomaat 2de koffieapparaat in de grote hal	EA	---	Keerкле is in de tussentijd verwijderd Keerкле EA dient geplaats te worden.
006334 2	Bgg	Rabobank zaal	12	Koffieautomaat 1ste koffieapparaat rabobank zaal	EA	✓	---
006334 6	Bgg	Rabobank zaal	13	Koffieautomaat 2de koffieapparaat rabobank zaal	EA	✓	---
006334 7	Bgg	APG-zaal	14	Koffieautomaat Apg Zaal	EA	✓	---
15	Bgg	Keuken Rabobank zaal	15	Steamer	EA	---	Toestel en keerкле niet aanwezig. ---
006334 3	Bgg	Keuken Rabobank zaal	16	Aanrecht (mengkraan)	EA	✓	---
006334 4					EA	✓	---

Keerkeplelabel	Over het tappunt				Gecontroleerd	Over de controle	
	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt		Drukvast	Opmerkingen
006334 5	Bgg	Keuken Rabobank zaal	17	Zeepdoseersysteem Voeding voor schoonmaakmiddel	CA	V	---
006334 9	Bgg	Hago Ruimte	18	Close-in boiler	EA	V	---
006336 0	Bgg	Hago Ruimte	19	Slangwartelkraan Vulkraan poetsmachine	EA	V	---
21	Bgg	Opslag west	20	Slangwartelkraan	EA	---	Tappunt is verwijderd ---
22	Bgg	Opslag west (aan plafond)	21	Tapkraan	EA	---	Tappunt is verwijderd ---
006335 1	Bgg	Opslag west (aan plafond)	22	Toevoer koud tbv poetsmachine	EA	V	---
006339 6	1eV	Ketelhuis	101	CV-vulkraan >45kW	CA<15	V	---
006339 7	1eV	Ketelhuis	102	Close-in boiler	INL	V	---
006339 8	1eV	Ketelhuis	103	Warm water circulatiepomp t.b.v. Retourleiding Boiler	EA	V	---
27	1eV	Keuken	104	Steamer	EA	---	Keerkelep is in de tussentijd verwijderd Er dient een keerkelep type EA op geplaatst te worden.

Keerkeplabel	Over het tappunt				Gecontroleerd	Over de controle	
	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt		Drukvast	Opmerkingen
006341 2	1eV	Keuken	105	Slangwartelkraan tbv vaatwasser met toevoeging	EA	V	---
006341 1	1eV	Keuken	106	Vaatwasser tbv vaatwasser met toevoeging	CA	---	Geen afsluiter aanwezig Niet controleerbaar. Er dient een afsluiter voor de CA-onderbreker geplaatst te worden.
006339 4	1eV	Keuken	107	Knijpdouche	EAmu	V	---
006339 5					EA	V	---
006339 3	1eV	Keuken	108	Aanrecht (mengkraan)	EA	V	---
006339 2					EA	V	---
006339 1	1eV	Keuken	109	Zeepdoseersysteem tbv Toevoeging Schoonmaakmiddel	CA	V	---
35	1eV	Keuken	110	Koffieautomaat	EA	---	Tappunt is verwijderd ---
006341 3	1eV	Foyer	111	Koffieautomaat	EA	V	---
006341 4	1eV	Kooiladder	112	Warm water circulatiepomp t.b.v. Warmwatercirculatiesysteem	EA	V	---

Keerkelelabel	Over het tappunt				Over de controle		
	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
006341 5	1eV	Kooiladder	113	Warmwaterbereider	INL	V	---
006341 6	1eV	Kooiladder	114	Toevoer koud tbv Boiler	EA	V	---
006341 7	1eV	Kooiladder	115	Ontharder	CA	---	Geen afsluiter aanwezig Niet controleerbaar. Er dient een afsluiter voor de CA-onderbreker geplaatst te worden.
41	1eV	Poetshok / Heren toilet (achterste deur)	116	Close-up boiler	LDMK	V	---

Bijlage I: Foto's genomen bij de controle van de terugstroombeveiligingen

Keerkleplabel	0063400
Locatieomschrijving	1 - Gescheiden brandslanghaspel installatie t.b.v. - Kantoor + Computer (verdieping Bgg)
Opmerking	---



Keerkleplabel	0063399
Locatieomschrijving	2 - CV-vulkraan >45kW t.b.v. - Ruimte Luchtbehandeling (verdieping Bgg)
Opmerking	---



Keerkleplabel 0063341
Locatieomschrijving 4 - Toevoer koud t.b.v. - Koeling (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0059385
Locatieomschrijving 5 - Aansluiting t.b.v. Bierspoelleiding- Koeling (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063418
Locatieomschrijving 7 - Ijsblokjes machine t.b.v. - Koeling (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063348
Locatieomschrijving 10 - Koffieautomaat t.b.v. - Grote hal (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 11
Locatieomschrijving 11 - Koffieautomaat t.b.v. - Grote hal (verdieping Bgg)
Opmerking Keerklep EA dient geplaatst te worden.



Keerkleplabel 0063342
Locatieomschrijving 12 - Koffieautomaat t.b.v. - Rabobank zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---




Keerkleplabel 0063346
Locatieomschrijving 13 - Koffieautomaat t.b.v. - Rabobank zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063347
Locatieomschrijving 14 - Koffieautomaat t.b.v. - APG-zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---




Keerkleplabel 15
Locatieomschrijving 15 - Steamer t.b.v. - Keuken Rabobank zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---

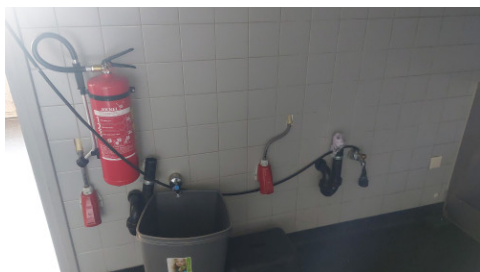

Keerklelabel 0063343
Locatieomschrijving 16 - Aanrecht (mengkraan) t.b.v. - Keuken Rabobank zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerklelabel 0063344
Locatieomschrijving 16 - Aanrecht (mengkraan) t.b.v. - Keuken Rabobank zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---

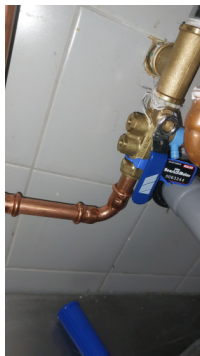

Keerklelabel 0063345
Locatieomschrijving 17 - Zeepdoseersysteem t.b.v. - Keuken Rabobank zaal (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063349
Locatieomschrijving 18 - Close-in boiler t.b.v. - Hago Ruimte (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063360
Locatieomschrijving 19 - Slangwartelkraan t.b.v. - Hago Ruimte (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063351
Locatieomschrijving 22 - Toevoer koud t.b.v. - Opslag west (aan plafond) (verdieping Bgg)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063396
Locatieomschrijving 101 - CV-vulkraan >45kW t.b.v. - Ketelhuis (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063397
Locatieomschrijving 102 - Close-in boiler t.b.v. - Ketelhuis (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063398
Locatieomschrijving 103 - Warm water circulatiepomp t.b.v. Retourleiding Boiler- Ketelhuis (verdieping 1eV)
Opmerking ---




Keerkleplabel	27
Locatieomschrijving	104 - Steamer t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking	Er dient een keerklep type EA op geplaatst te worden.



Keerkleplabel	0063412
Locatieomschrijving	105 - Slangwartelkraan t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking	---



Keerkleplabel	0063411
Locatieomschrijving	106 - Vaatwasser t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking	Niet controleerbaar. Er dient een afsluiter voor de CA-onderbreker geplaatst te worden.

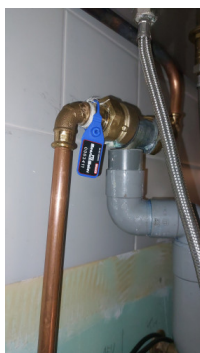

Keerkleplabel 0063394
Locatieomschrijving 107 - Knijpdouche t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063395
Locatieomschrijving 107 - Knijpdouche t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063393
Locatieomschrijving 108 - Aanrecht (mengkraan) t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063392
Locatieomschrijving 108 - Aanrecht (mengkraan) t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063391
Locatieomschrijving 109 - Zeepdoseersysteem t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 35
Locatieomschrijving 110 - Koffieautomaat t.b.v. - Keuken (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063413
Locatieomschrijving 111 - Koffieautomaat t.b.v. - Foyer (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063414
Locatieomschrijving 112 - Warm water circulatiepomp t.b.v. Warmwatercirculatiesysteem- Kooiladder (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063415
Locatieomschrijving 113 - Warmwaterbereider t.b.v. - Kooiladder (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063416
Locatieomschrijving 114 - Toevoer koud t.b.v. - Kooiladder (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Keerkleplabel 0063417
Locatieomschrijving 115 - Ontharder t.b.v. - Kooiladder (verdieping 1eV)
Opmerking Niet controleerbaar. Er dient een afsluiter voor de CA-onderbreker geplaatst te worden.



Keerkleplabel 41
Locatieomschrijving 116 - Close-up boiler t.b.v. - Poetshok / Heren toilet (achterste deur) (verdieping 1eV)
Opmerking ---



Bijlage II: BA Keerклеppen

BA-controle - Keerклеlabel: 0059385						
Locatieomschrijving: 5 - Aansluiting t.b.v. Bierspoelleiding - Koeling (Bgg)						
Datum: 22-08-2024						
Test resultaat: In orde						
Testnr.	Testklep / afsluiter	Druk voor (kPa)	Druk na (kPa)	Verschil (kPa)	Resultaat	Klep vervangen / reinigen
1	Controle 2e keerклеp	5.0 kPa	4.8 kPa	0.20000000 000000018	V	---
2	Test afsluiter na beveiliging	4.0 kPa	4.0 kPa	0.0 kPa	V	---
3	Controle 1e keerклеp	4.8 kPa	4.5 kPa	0.29999999 99999998	V	---
4	Controle ontlastklep	Lekt bij 14.0 kPa			V	---
Opmerkingen: ---						