


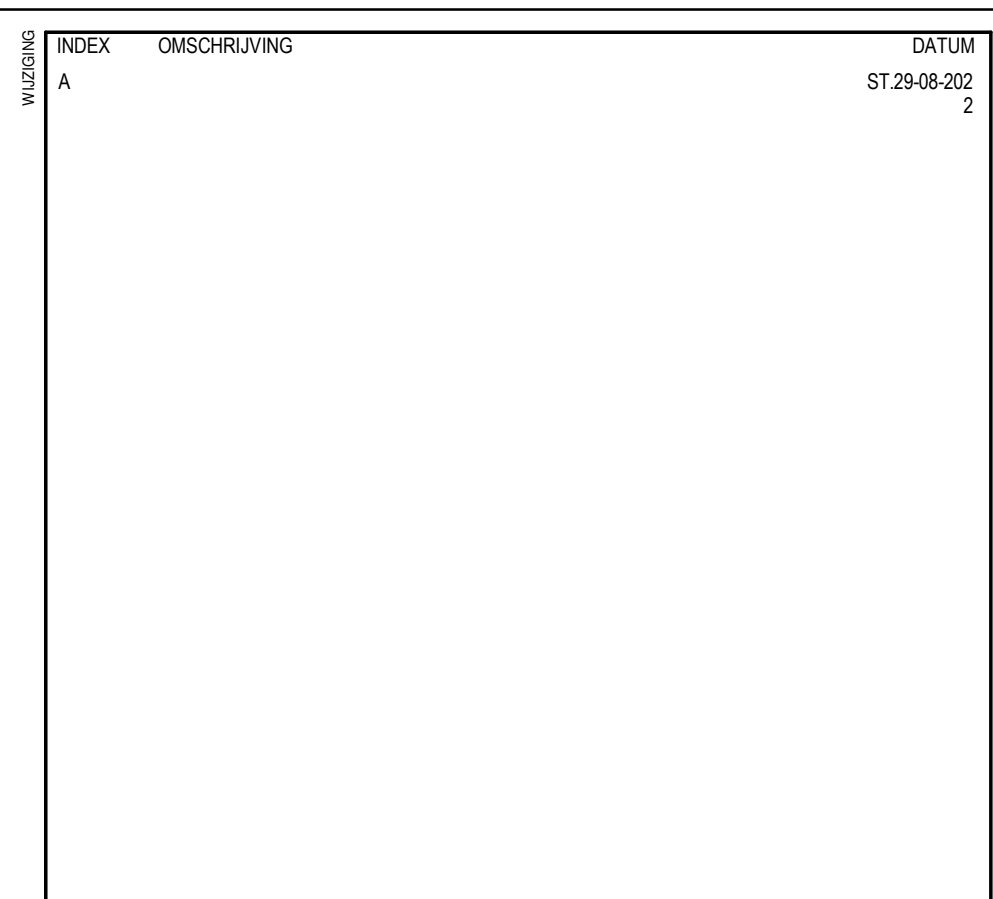

- scheidingstructuur brandcompartmenten WDBDO 60 minuten
- brandklasse toe te passen constructie-ordereleken constructie bouwbeuldeidingen 2.8 en 2.9
- balkvloeren toe te passen constructie-ordereleken constructie bouwbeuldeiding 2.9
- het gebouw wordt voorzien van een niet-autocht brandmeldinstallatie plastiek aangestuurd met ruitbewaking
- het gebouw wordt voorzien van een ontuiminginstallatie
- verbruikt voor meer dan 75 personen en besloten ruimten waardoor een vluchtroute moet, worden voorzien van rookdetectie
- het gebouw wordt voorzien van een ruit voor en ruit voor voor meer dan 50 personen worden voorzien van vluchtrouteaanduidingen
- de bouwbeuldeiding toe te passen constructies constructie bouwbeuldeiding 3.1 tm 3.4
- luchtscherm constructie bouwbeuldeiding 3.6 tm 3.8
- ze ook ventilatieberekeningen
- de bouwbeuldeiding toe te passen constructies bouwbeuldeiding 3.11EN2057
- ze ook dachpeltberekeningen
- Ri buizenwastand ≥ 4.7 mW/mK
- Ri dakvloeren ≥ 0.3 mW/mK
- Ri begane grondvloer ≥ 3.7 mW/mK
- Uitvoering kozijnen < 1.85 mW/mK
- definitieve Ri-waarden conform de BENG berekening
- bouwbeuldeiding volgens de BENG constructie
- technische installaties volgens opname installatieleuider