

AANSLUITSCHEMA 10kV-KABELS OP TRANSFORMATOR EN SCHAKELBATTERIJ

ALGEMENE OPMERKING:
DE UITKLEURING WORDT BEPAALD VAN LINKS NAAR RECHTS EN VAN VOREN NAAR ACHTEREN.


L3 = BLAUW

L2 = GEEL


L1 = ROOD

TRAFO

HOOGSPANNINGSZIJDE

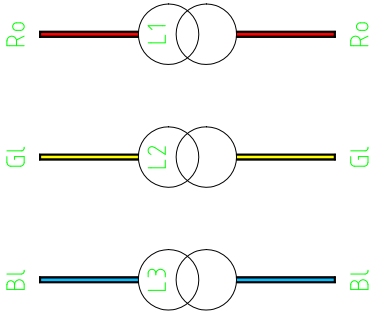


LAAGSPANNINGSZIJDE

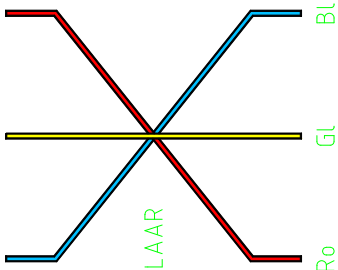

WISSELING VOOR DE LS TRAFO-SCHAKELAAR

RAIL / EINDSLUITINGEN

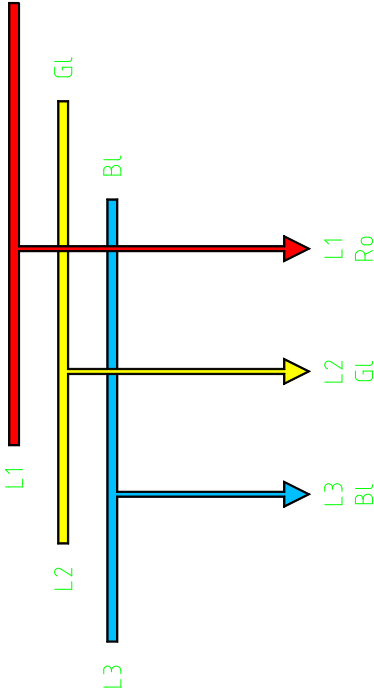

Energiecentrum
Van der Boechorststraat 5
1081 BT Amsterdam
telefoon. 020 - 59 85810
Fax. 020 - 59 85817

VU medisch centrum

Gebouw:	Energiecentrum	Datum	Bedrijf	Rev	Wijz. datum	Rev
Lokatie:	Energiecentrum - EC	17-07-2003	VU A'dam	0	24-04-2008	A
Inhoud:	Aansluitschema 10KV-kabels	Tek.nr:	1425-E-05-064		07-05-2010	B
		Bladnr:			05-04-2013	C
		Beestand:	Eco00004			