

- adams@purdue.edu, overleent@msu.edu, NEN 1594

een vluchtroute-deur met paniekbalk, overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125

zelfsluitende deur met een vrijloopdranger

zelsluitende deur met een vrijloopdranger aangesloten op, FM gemeenschappelijke gang en entree woning

weerstand branddoorslag brandoverslag 30 minuten

weerstand branddoorslag brandoverslag 60 minuten

N.V. verlichting voorzien van een noodstroomvoorziening

ontvingsinstallatie conform NEN 2535 en 2575.

brandmeldinstallatie paneel conform NEN 2535 en 2575, niet-automatische volledige bewaking

- | | |
|---|---------------------------|
|  | beton (in hot work opzet) |
|  | beton (geprefereerd) |
|  | zand cement dekkor |
|  | gewelven |
|  | kalkeursteen |
|  | natuursteen |
|  | breuklijn - vl |
|  | naalhout |
|  | aluminium |
|  | wandegiel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |
|  | meubel |

- [illegible]

- | | | |
|-------------|------------|-------------|
| datum | 16.12.2024 | wijziging d |
| wijziging a | 24.01.2025 | wijziging e |
| wijziging b | 07.02.2025 | wijziging f |
| wijziging c | | wijziging g |

de bestaande toestand is rechtstreeks overgenomen van bestaande tekeningen en vaststelde gegevens. XCO'S architecten bv heeft bijkomstige hulp verleent en heeft de plannen voor verbetering van de huidige staat van de bouwrijp, de afwerking en de afwerking van de plannen door (inter)aanpak o.a. tevens in het werk geacht en tevens de afwerking van de plannen.

vocus

architecten bureau

Herbestemming Kruisstraat 30-32 Haarlem

Kruisstraat 30-32, 2011 PZ Haarlem

opdrachtgever

Gemeente Haarlem


Zijvest 39, 2011VB Haarlem

onderwerp

Kelder

DO-090

DO-090

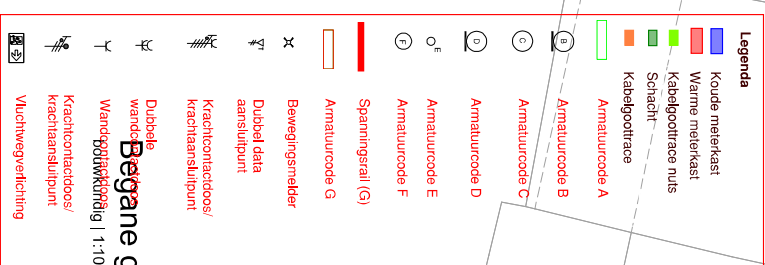

 aanduiding - vluchtroute, overeenkomstig NEN-EN-ISO 7010 en NEN 301

- wand-hoekmelder conform NEN 2555
- wand-hoekmelder conform NEN 2555, verbonden met vrijlooptrigger ontbrekt woning
- # hang en sluitwerk inclusief pui, inbraakversterkingsklasse 2

hoton (in hot work nostrat)

- | | |
|---|---------------|
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |
|  | schotlooppaai |

- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk

- [illegible]

datum	16.12.2024	wijziging d
-------	------------	-------------

- | | | |
|-------------|------------|-------------|
| wjzjgling a | 24.02.2025 | wjzjgling e |
| wjzjgling b | 07.02.2025 | wjzjgling f |
| wjzjgling c | 18.02.2025 | wjzjgling g |

de beschikte toestel is voor zekere overgenomen aan bestaande fittingen en aansluitingen. VOC's worden eraf haalt opgevoerd metingen verricht en neemt daarmee geen verantwoordelijkheid voor eventuele malafide wijzigingen. De huidige staat van de beschikking. Het meelvoert en de afgevoerde delen door (bodem)sluizen o.a. bevinden in het werk, goedgekeurd te worden, alvorens aan uitvoering of productiewerk.

project	architecten bureau van der Meulen
Houtsestrooming kruisstraat 30-32 Haarlem	bussamenlooping 1c busaanloop 1d
kruisstraat 30-32, 2011 PZ Haarlem	1406 xz busaanloop posthuis 107
ontwerper	1400 xz busaanloop t 035 698 91 35
Gemeente Haarlem	vocus@vocus.nl www.vocus.nl
	status
	CONCEPT
	1-1-00
	formaat
	B4 x 879
	getekend
	S98
	projectleider G5

onderwerp	projectnummer	tekeningsnummer
Begane grond	1131-ha	DO-100



 aanduiding - vluchtroute, overeenkomstig NEN-EN-ISO 7010 en NEN 3011

- | | |
|--|--|
| | anduiding - eenzins, overeenkomstig NEN-EN ISO 7010 en NEN 3011 |
| | anduiding - verzamelnaam, overeenkomstig NEN-EN ISO 7010 en NEN 3011 |
| | brandstapelhoogte, stanghoogte: maximaal 30 cm |
| | draagbaar, draagbaar: 0 kg voor kinderen |

X aansluitpunt droge blusleiding, overeenkomstig NEN 1594

een vluchtroute-deur met paneelbak, overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125

een vluchtroute-deur met paniebalk, overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125

zelfsluitende deur met een vrijloopdrangere

zelsluitende deur met een vrijloopdangter aansluiten op, RfM gemeenschalljke gang en entree woning

weerstand branddoorslag brandoverslag 30 minuten

NW verlichting voorzien van een noodstroomvoorziening

ontvrijdingsinstallatie conform NEN 2535 en 2575.

brandmeldinstallatie paneel conform NEN 2535 en 2575, **niet-automatische volledige bewaking**

Het Programma van Eisen / Uitgangspunten document, wordt bij de melding brandveilig gebruik ingediend:

wand-/vloekmelder conform NEN 2555

wand-/rookmelder conform NEN 2555, verbonden met vrijboordranger entree deur woning

hang en sluitwerk inclusief pui, inbraakwerendheidsklasse 2

renvoit . **Materialen** _____

- | | |
|--|---------------------|
| | sand |
| | schuifdecreet |
| | isolatie (mineraal) |
| | isolatie EPS-PI |
| | keramische panelen |
| | lichte schieding |
| | vloerplaat |
| | vloerbedekking |
| | metsel |
| | metaal-schildwand |
| | wanddijgel |

renvooi. Kwaliteit _____

- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-merk
- niet gelokt door te voldoen aan de slechte gesteld in de bouwbesluit
- minimum datum die voldaan aan EN 12769 en EN 12778
- huidige gangbare stelsels dienen te voldoen aan de voorschriften (AMM 2020) en NEN 1000
- gemeentelidk dat de voldoen aan de NEN 2135 en NEN 3216
- afschrijven/voorzieningen dienen te voldoen aan voorstellen UNCTO NUL NEN 1010 en tabel 5.5.B
- afbouw samen stellen van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NPRI 2058
- afbouw samen stellen van het gebouw dient te voldoen aan de NEN 2775
- voortzetten dient te voldoen aan de NEN 1087
- overtuigen met alle partijen "Buitenzon bouwen" maar gemeente dienen overnemen te worden
- ingepakt overeenkomst NEN 3569 tabel KCG-SG-QDQ-MWING 2017)
- constructie bouwkosten op stelling berekening
- bouwkosten berekeningen zie rapport
- bouwkosten berekeningen zie rapport

renvooi . wijzigingen _____

- | | | |
|-------------|------------|-------------|
| datum | 16.12.2024 | wijziging d |
| wijziging a | 24.01.2025 | wijziging e |
| wijziging b | 07.02.2025 | wijziging f |
| wijziging c | 18.02.2025 | wijziging g |

Vocational Definitief ontwerp

- | | | |
|---|---------------|------------------|
| project | project-id | CO |
| Heelbetoetsing Kruisstraat 30-32, Haarlem | preferred | RB |
| Kruisstraat 30-32, 2011 PZ Haarlem | formal | 994 x 979 |
| optical sign | serial | 1/100 |
| Genemte Haarlem | status | CONCEPT |
| Zilverst. 39, 2011VB Haarlem | | |
| proefwsp | proefnummer | bestuursnummer |
| | identifnummer | 1406 792 000000 |
| | | postbus 107 |
| | | 1400 ac bussum |
| | | 1 033 008 91 35 |
| | | voicemail@coo.nl |
| | | www.coo.nl |

Verdieping 1 1131-ha DO-110



 aanduiding - vluchtroute, overeenkomstig NEN-EN-ISO 7010 en NEN 3011

- X** aansluitpunt droge blusleiding, overeenkomstig NEN 1594

\$D een vluchtroute-deur met paniekbalk, overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125

een vluchtroute-deur met paniekbalk, overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125

zelsluitende deur met een vrijloopdranger

zelsluitende deur met een vrijloopranger aangesloten op, film gemeenschappelijke gang en entree woning

weerstand branddoorslag 30 minuten

~~weerstand branddoorslag brandoverslag 60 minuten~~

N.V. verlichting voorzien van een noodstroomvoorziening

ontvrijingsinstallatie conform NEN 2535 en 2675.

brandmeldingsinstallatie paneel conform NEN 2535 en 2575, niet-automatische volledige bewaking

Het Programma van Eisen / Uitgangspunten document, wordt bij de melding brandveilig gebruik ingediend:

wand-/vloekmelder conform NEN 2555

ward-frookmelder conform NEN 2555, verbonden met vrijloopdang erentredeur woning

hang en sluitwerk inclusief pui, imbraakwerendheidsklasse 2

renvooi . Materialen _____

- | | |
|--|--------------------------|
| | halen (in het werk gaan) |
| | halen (geprekeerd) |
| | zand armat stakker |
| | grieten |
| | kalkzandsteen |
| | natuursteen |
| | boortgat -nl |
| | naalhout |
| | aluminium |
| | wandtegels |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

renvooi. **Kwaliteit**_____

- alle producten worden voorzien te zijn van het CE-keurmerk.
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het Bouwbesluit
- mensuratie dient te voldoen aan de NEN 2768 en NEN 2778
- huidige aanbestedingsbasis vervallen te voldoen aan de voorstellen (AMM 2002) en NEN 1006
- benoeming dient te voldoen aan de NEN 2115 en NEN 2118
- elektrischevoorzieningen dienen te voldoen aan voorstellen UNETO VNI, NEN 1010 en tabel 5B.2
- de hanteerds stalen van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1008 en NEN 2058
- voorschrift dient te voldoen aan de NEN 1087
- ventilatie dient te voldoen aan de NEN 2779
- eventuele materialen/mutatoren bouwvermogen gemeente dienen overgenomen te worden
- begroting overschatten NEN 5598 tabel KCG-SVC-GBO-VWFO . 2011)
- constructieve beschikkingen te statische berekening
- bouwkwaliteit beoordelen te rapport
- brandveiligheidsplan te rapport

renvoi . wijzigingen _____

- | | | |
|-------------|------------|-------------|
| datum | 16.12.2024 | wijziging d |
| wijziging a | 24.01.2025 | wijziging e |
| wijziging b | 07.02.2025 | wijziging f |
| wijziging c | 18.02.2025 | wijziging g |

Vocational Definitief ontwerp

- | | | | |
|---|----------------------------|----|----------------------------|
| project | projectleider | CS | buitensamming naar te |
| Herbetsdinning Kruisstraat 30-32 Haalem | herbetsdinning | CS | herbetsdinning |
| Kruisstraat 30-32, 2011 PZ Haalem | Kruisstraat 30-32, 2011 PZ | CS | Kruisstraat 30-32, 2011 PZ |
| opdrachtgever | opdrachtgever | CS | opdrachtgever |
| Gemeente Haalem | Gemeente Haalem | CS | Gemeente Haalem |
| Zijlveit 39, 2011VB Haalem | Zijlveit 39, 2011VB | CS | Zijlveit 39, 2011VB |
| projechnummer | projechnummer | CS | projechnummer |
| identificatienummer | identificatienummer | CS | identificatienummer |

Verdieping 2 1131-ha DO-120



 aanduiding - vluchtroute, overeenkomstig NEN-EN-ISO 7010 en NEN 3011

- X** aansluitpunt droge blusleiding, overeenkomstig NEN 1594

\$p een vluchtroute-deur met paniekbalk, overeenkomst NEN-EN 179 of NEN-EN 1125

— — zelsluitende deur met een vrijloopdrangere

zelsluitende deur met een vrijloopdranger aangesloten op, Flm gemeenschappelijke gang en entree woning

weerstand branddoorslag 30 minuten

weerstand branddoorslag brandoverslag 60 minuten

ontvingsinstallatie conform NEN 2535 en 2575.

Het Programma van Eisen / Uilganspunten document, wordt bij de melding brandveilig gebruik ingediend.

hang en sluitwerk inclusief pui, inbraakwerendheidsklasse 2

- | | |
|---|---------------------------|
|  | loden (in het werk gazon) |
|  | loden (geveldekkeet) |
|  | zand cement dekbed |
|  | grijskleen |
|  | halvazandsteen |
|  | natuursteen |
|  | borfleg -vl |
|  | natuurhout |
|  | aluminium |
|  | verdiept |

- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk

- alle productievormen worden te zijn van het CE-keurmerk
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het bouwbesluit
- met name dient te voldoen aan de NEN 2769 en NEN 2778
- het gebouw moet voldoen aan de voorschriften (AVM 2002) en NEN 1006
- brandveiligheidsklasse dient te voldoen aan de voorschriften in NEN 3216
- brandinrichting dient te voldoen aan de NEN 3215 en NEN 3216
- elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften in IEC 60364-4-41
- de thermische isolatie aan het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NEN 2068
- voering dient te voldoen aan de NEN 2778
- verhuur dient te voldoen aan de NEN 1087
- eventuele materialen / uitrusten bouwer mag niet gemeente eisen overleggen te worden
- bepaling overeenkomst NEN 5550 (oudt KOC-SV-GBB-WMFG , 2011)
- constructie berekening zo statische berekening
- bouwsektie berekening zo rapport
- brandveiligheid zo rapport


datum	16.12.2024	wijziging d
wijziging a	24.01.2025	wijziging e
wijziging b	07.02.2025	wijziging f
wijziging c	18.02.2025	wijziging g

Vocus

de bestaande voorraad is rechtstreeks overgenomen van bestaande leveringen en kadastrale gegevens. WOOGS activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de informatievoorziening voor de landbouw en de landbouwsector. Het doel van WOOGS is om de landbouwsector te helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening en het verbeteren van de landbouwsector. Het doel van WOOGS is om de landbouwsector te helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening en het verbeteren van de landbouwsector.

project	projectleider	G3	bussumringnaweg 1c	attractie op de
Herborenning Kruisstraat 30-32 Haarlem	gebied	1406 x 2000m		
Kruisstraat 30-32, 2011 PZ Haarlem	formaat	59 x 679		
opdrachtgever	schied	1:100	postbus 107	
Gemeente Haarlem	status	CONCEPT	1400 x 2000m	
Zilverst 39, 2011VB Haarlem			t 023 689 91 35	
ontwerp	projectnummer		voceus@voceus.nl	
	tekeningennummer		www.voceus.nl	

Verdieping 3 1131-ha DO-130

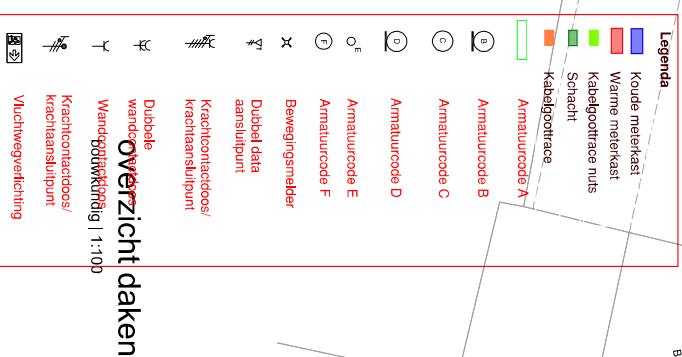

 aanduiding - vluchtroute, overeenkomstig NEN-EN-ISO 7010 en NEN 301

- aanduiding - entree, overeenkomstig NEN-EN ISO 7010 en NEN 3011
 aanduiding - verzamelplaats, overeenkomstig NEN-EN ISO 7010 en NEN 3011
 brandplaatgrootte, afmeting(en) maximaal 30 cm
 draagbaar blus toestel, 6 kg poederklasseur
 aanduiding - droog, bleekgeding, overeenkomstig NEN 1594
 een Multitool-derf zonder hulpmiddelen te openen, overeenkomstig NEN-EN 179 of NEN-EN 1125
 een Multitool-derf met paneeldek, overeenkomstig NEN-EN 179 of NEN-EN 1125
 zelfklevende oet met een vijllooppangeg
 zelfklevende oet met een vijllooppangeg aangesloten op, RM, gemeenschappelijke gang en entree woning
 weersand branddoortog branddoortog 30 minuten
 weersand branddoortog branddoortog 60 minuten
 verlichting voorzien van een noodvoorziening
 ontruimingsroute conform NEN 2535 en 2575.
 branddrempelwaarde paneel conform NEN 2535 en 2575, **niet-calamiteuze veldtoegang**
 Het Programma van Eisen / Uitgangspunten document, wordt bij de meting brandveilig gebruik ingesand.

hang en sluitwerk inclusief pui, inbraakwerendheidsklasse 2

- | | |
|---|----------------------------|
|  | bricks (in hie werk gazon) |
|  | beton (gepfeilceerd) |
|  | zand cement dekbor |
|  | geweisen |
|  | kalkzandsteen |
|  | radiation |
|  | loophigh -vl |
|  | naalhout |
|  | aluminium |
|  | wandtegel |
|  | strand |
|  | schroeflooppert |
|  | isolatie (mineraal) |
|  | isolatie EPS-PII |
|  | keramische pane |
|  | lichte schieding |
|  | vloerregel |
|  | vloerbedekking |
|  | meubel |
|  | metaal-schildwand |

- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk

- de producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit
- vermunt dient te voldoen aan de NEN 2769 en NEN 2778
- buitengevels/schalies dienen te voldoen aan de voorschriften (AM 2020 en NEN 1005
- aanbeveling dient te voldoen aan de NEN 3315 en NEN 3176
- buiteluchtvoorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften UNETO VNU, NEN 1070 en NEN 1088
- aanvoeringssels dienen te voldoen aan NEN 1088 en NEN 2068
- aanvoeringssels aan het gebouw dient te voldoen aan NEN 1088 en NEN 2068
- verantwoord te voldoen aan de NEN 2778
- verantwoord te voldoen aan de NEN 1087
- eventuele materialen/ bouwzaam bouwmaterialen dienen overgenomen te worden
- geplaatste overeenkomst NEN 3569 (oudt KGS-SVG-BBO-WIRP 2011)
- constructie berekeningen op staal en beton
- bouwdak berekeningen op rapport
- eventueel/verduidelijk te rapport

datum	16.12.2024	wijziging d
wijziging a	24.01.2025	wijziging e
wijziging b	07.02.2025	wijziging f
wijziging c	18.02.2025	wijziging g

de bestaande toestand is richtsnoers overgenomen van bestaande herengangen en vaststelde groeiverts. VOGLS architecten bna heeft boppen motinger vericht en heeft derhalve open veranroeding voor eventuele massawoning b.v., de huidige staat van de bouwring, 21e marktoering en ingangspunten oenen door (inter)aanmer b.v. bvervoer in het werk gecombineerd is worden. 400000 start uitroefing of productiewerk.

Vocus

architecten bureau

Herbestemming Kruisstraat 30-32 Haarlem

Kruisstraat 30-32, 2011 PZ Haarlem

opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Zijvest 39, 2011VB Haarlem

ondem

Overzicht daken

projectnummer	tekeningnummer
1131-ha	DO-140