



Huisregels Volkeraksluizen



Adres : Hellegatsweg 2c
Plaats : 4797 SM Willemstad Telefoon: 088-797 4990

Versie	:	2.0 (actualisatie personen)
Datum	:	Januari 2022
Opsteller	:	J. Romeijn – assetmanager Volkeraksluizencomplex P. Naaijen – objectcoördinator Volkeraksluizencomplex
Verificatie	:	- Arbo en Veiligheid Adviseur District Noord & Zuid
Autorisatie	:	J. Romeijn



0. Inleiding

Met deze huisregels willen wij je bekend maken met de Volkeraksluizen.

Deze huisregels beschrijven de basisregels die gelden voor de Volkeraksluizen die moeten leiden tot prettig en veilig (samen)werken op de Volkeraksluizen. In aanvulling op de huisregels kunnen aanvullende / specifieke door Rijkswaterstaat en / of jouw werkgever gestelde regels van toepassing zijn.

Wij hopen dat deze regels bijdragen aan een kwalitatief goede, efficiënte en veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Wij zijn er van overtuigd dat je, ongeacht jouw functie, zult bijdragen aan een goede, gezonde en veilige uitvoering van jouw werk. Ons motto is: **“We werken veilig of We werken niet”** Houd je daaraan! We rekenen op jouw inzet en hopen dat je hier met plezier zult werken.

1. Instructie huisregels

- Rijkswaterstaat WNZ instrueert eigen medewerkers / bezoekers ten aanzien van de op hen van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften.
- Rijkswaterstaat verstrekt de huisregels aan gecontracteerde aannemers.
- Gecontracteerde aannemers instrueren eigen medewerkers en / of onderaannemers ten aanzien van de huisregels voor aanvang van de werkzaamheden op het Volkeraksluizen complex.
- Bezoekers van Rijkswaterstaat en bezoekers van aannemers mogen niet zonder voor aanmelding bij de beheerder van het terrein van de Volkeraksluizen komen.

2. Toegang terrein / bedieningsgebouw:

- Het niet vooraf aanmelden betekent weigering voor het betreden van het object.
- Uitzondering hierop zijn calamiteiten, storingen, aan veiligheid gerelateerde incidenten of onaangekondigde veiligheidsrondes.
- Zich vooraf per e-mail hebben aangemeld bij de RWS WNZ (beheerder);
- Zich hebben te gelegitimeerd;
- Hebben gemeld in opdracht van welke organisatie zij de Volkeraksluizen bezoeken en het doel van het bezoek;
- Hebben gemeld wie hun Rijkswaterstaat contactpersoon of contactpersoon van de onderhoudsaannemer is. Indien nodig verifieert hij dit bij de Rijkswaterstaat contactpersoon.
- Als genoemde Rijkswaterstaat contactpersoon niet aanwezig is, dan is de C.A-sluismeester vooraf over het bezoek geïnformeerd, dan wel verifieert hij bij de Rijkswaterstaat contactpersoon voordat hij bezoek toelaat in het bedieningsgebouw. Derden moeten op de hoogte worden gebracht van de voor hen van toepassing zijnde huisregels en veiligheidsvoorschriften, voordat met de werkzaamheden gestart mag worden.
- De bezoekers zal gevraagd worden de huisregels te ondertekenen waarmee voor toekomstige werkzaamheden/bezoeken aan de Volkeraksluizen wordt vastgelegd dat deze bekend is met de huisregels. Dit ondertekende exemplaar zal door Rijkswaterstaat WNZ worden beheerd.

..



Bedienruimte :

Toegang bedienruimte dient vooraf afgestemd te worden met de beheerder, de teamleiding van VWM bediening of de dienstdoende CA-sluismeester. Pas na verkregen toestemming mag de bedienruimte betreden worden.

Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat men een operationele ruimte betreedt waar communicatie met scheepvaart plaatsvindt.

3. Handhaving huisregels en veiligheid voorschriften:

- Personeel Rijkswaterstaat WNZ is bevoegd om nadere aanwijzingen te geven of maatregelen te nemen ter voorkoming van gevaar of risicovolle situaties.
 - Alle personen op het terrein van de Volkeraksluizen dienen de aanwijzingen van Rijkswaterstaat medewerkers te allen tijde op te volgen.
 - Rijkswaterstaat medewerkers hebben de taak toe te zien op het naleven van de huisregels en veiligheids voorschriften. Bij het niet naleven van de huisregels of veiligheids voorschriften, kan de toegang tot het terrein worden ontzegt.

4. Verkeersveiligheid op het terrein:

- Maximumsnelheid 30 Km / uur. wegenverkeerswet is van toepassing.
- Niet parkeren bij blus- en reddingsmiddelen
- Doorgaande wegen dienen vrijgehouden te worden.
- Parkeren is alleen toegestaan op het parkeerterrein aan de overzijde van de weg (t.o.v. slagboom bediengebouw), of daartoe aangewezen parkeergelegenheid;
- Niet parkeren voor in- en uitgangen zodanig dat vluchtroutes geblokkeerd worden.



5. Algemene regels:

- Op het gehele terrein van de Volkeraksluizen geldt een verbod voor roken en openvuur. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.
- Al het uitvoerende personeel dient een geldige VCA verklaring te bezitten.
- Op het gehele terrein geldt een verbod op het bezit en gebruik alsmede het onder invloed verkeren van alcohol en drugs.
- Het is personen die onder invloed zijn van medicijnen die de rijvaardigheid en bedieningshandelingen negatief beïnvloeden niet toegestaan deze activiteiten uit te voeren op het terrein van de Volkeraksluizen.
- Eten en drinken is niet toegestaan in de buurt van de technische installaties.
- Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan wanneer dit geen gevaar voor de beller of andere personen oplevert;
- Voor aanvang van de werkzaamheden dienen deze afgestemd te worden met de contactpersonen namens Rijkswaterstaat en / of de onderhoudsaannemer.
- Elke sleutelbezitter is verantwoordelijk voor het weer sluiten van de te betreden ruimte(s) en terrein(en). Sleutels en toegangsdruppels worden uitgegeven door de objectcoördinator van Rijkswaterstaat (legimitatie)
- Rondleidingen door Rijkswaterstaat zijn alleen toegestaan na aanvraag bij de objectcoördinator en onder de voorwaarde dat de benodigde PBM's gebruikt worden.
- Arbeidsmiddelen zoals: machines, apparaten, (elektrisch-) hand- gereedschap en klimmiddelen, welke tijdens werkzaamheden worden gebruikt, dienen te voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen en dienen aantoonbaar periodiek te zijn gekeurd;
- Geopende luiken dienen te worden afgezet met een deugdelijke afzetting;
- De verlichting dient bij het verlaten van de technische ruimten en de gebouwen door bedienend-, en/of onderhoudspersoneel uitgeschakeld te worden.





Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, District Zuid (verder te noemen 'WNZ') is bevoegd om nadere aanwijzingen te geven of maatregelen te laten treffen, ter voorkoming van gevaar of risicovolle situaties. Alle geconstateerde afwijkingen of bijzondere situaties dienen doorgegeven te worden aan de objectcoördinator of zijn vervanger.

6. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

Navolgende normen vormen de basis aan regels ten aanzien van het toepassen van CE goedgekeurde PBM. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, locatie en duur van de werkzaamheden dient het juiste PBM te worden vastgesteld en toegepast te worden.

- Veiligheidshelm (juiste kleur), -schoenen, reflecterend vest of jas is op het gehele terrein van de Volkeraksluizen (zie plattegrond) voor al het uitvoerend,- en toezichthoudend personeel verplicht.
 - Om de herkenbaarheid van verschillende groepen te borgen is een kleurcode systeem voor helmen ingevoerd: medewerker RWS wit, vaste aannemer blauw, RWS bezoeker geel, (zie bijlage op blz. 8).
 - Het dragen van een reddingsvest is verplicht bij alle werkzaamheden waarbij de mogelijkheid bestaat te water te geraken, te weten langs de kade van de sluiskolken binnen 1 meter van de randscheiding en bij het betreden van de remmingswerken.
- Bij werkzaamheden op hoogte waarbij geen of onvoldoende collectieve valbescherming aanwezig is, dient (zo nodig tijdelijk) doelmatige valbescherming te worden aangebracht. In die gevallen waarbij het niet mogelijk is om doelmatige collectieve valbescherming te plaatsen, is men verplicht persoonlijke valbescherming te gebruiken.
- Gehoorbescherming is verplicht bij alle werkzaamheden waarbij een hoger geluidsniveau wordt geproduceerd dan 85 dBA én op plaatsen waar dit is aangegeven met een pictogram.

7. Bediening:

- Bedieningshandelingen mogen alleen worden verricht door daartoe door RWS WNZ en VWM aangewezen personen.

8. Melden van incidenten:

Op diverse plaatsen zijn alarmkaarten opgehangen. Deze alarmkaarten beschrijven de handelwijze in geval van een calamiteit.

Handelwijze ingeval van een ongeval en / of brand:

- **Bel 112 .**
- **Er is geen BHV organisatie op het object Volkeraksluizen complex.**
- **Bel** bediening Volkeraksluizen 088-7974990 (24 uur) en meldt hierbij:
 - Aard van het ongeval.
 - Plaats van het ongeval.
 - Aantal gewonden.
 - Benodigde hulpdiensten.

9. Ontruiming verzamelplaatsen:

Zijn te vinden op de Hellegatsweg tegen over het bediengebouw, Volkerakbrug en op het midden eiland.



AED :
In het bedieningsgebouw op de 2^e verd. beschikbaar.



EHBO :
In het bedieningsgebouw op de 1^e verd. en de werkplaats gebouw D is een verbandtrommel beschikbaar.

Locatiegegevens:

- Adres Volkeraksluizen:
- Bedieningsgebouw, Hellegatsweg 2c, 4797 SM Willemstad.
- Telefoon 088-7974990 (24 uur)

9. Waarschuwingssignalen:

De hieronder aangegeven waarschuwingssignalen kunnen gegeven worden. Op waarschuwingssignalen dient men direct te reageren:

Bedieningsgebouw:

- **Brandalarm: akoestisch (slow whoop):**
- Directe actie: bedieningsgebouw onmiddellijk verlaten volg aanwijzingen van de BHV of bedienend personeel.
- In de technische ruimten van de Volkeraksluizen zitten automatische-, en / of handbrandmelders die een akoestisch ontruimingssignaal geven. Bij een dergelijk signaal dient men het object zo snel mogelijk te verlaten en naar een veilige verzamelplaats te gaan.
- **Betreden van Sluisdeuren :**
- Bij het openen van sluisdeuren wordt dit kenbaar gemaakt door gele knipperwaarschuwingsslampen en een akoestisch signaal.
- Bij knipperende lampen deuren niet betreden.

10. Contactpersonen:

Beheerder.

Peter Naaijen (WNZ, objectcoördinator)	:	06 – 50 166 006
John Romeijn (WNZ adviseur)	:	06 – 50 127 179

Bediening.

Arthur Versluijs (VWM, hoofd bediening)	:	06 – 50 197 087
---	---	-----------------



11. Foto en Plattegrond Volkeraksluizen complex :





Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht op het gehele complex.



Medewerkers Rijkswaterstaat.

RWS Logo op helm,
Indien object bekendheid mogen zich zelfstandig op het terrein begeven,



Medewerker vaste aannemer.

Bedrijfs naam (volgens contract) + achternaam op helm,
Indien object bekendheid dan mogen zich zelfstandig op het terrein begeven.

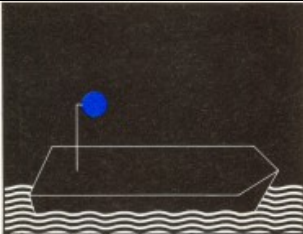
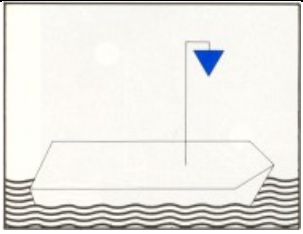
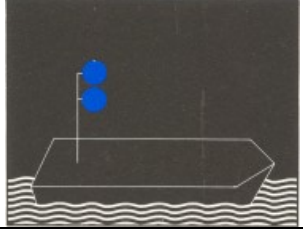
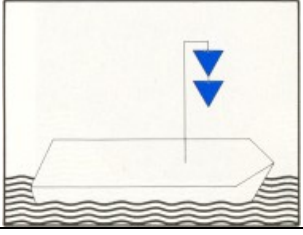
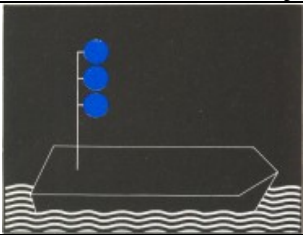
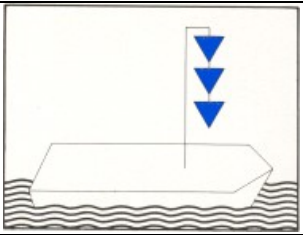


Bezoekers.

Tekst "bezoeker" op helm niet object bekend allen onder
Begeleiding. (door witte of blauwe helm)

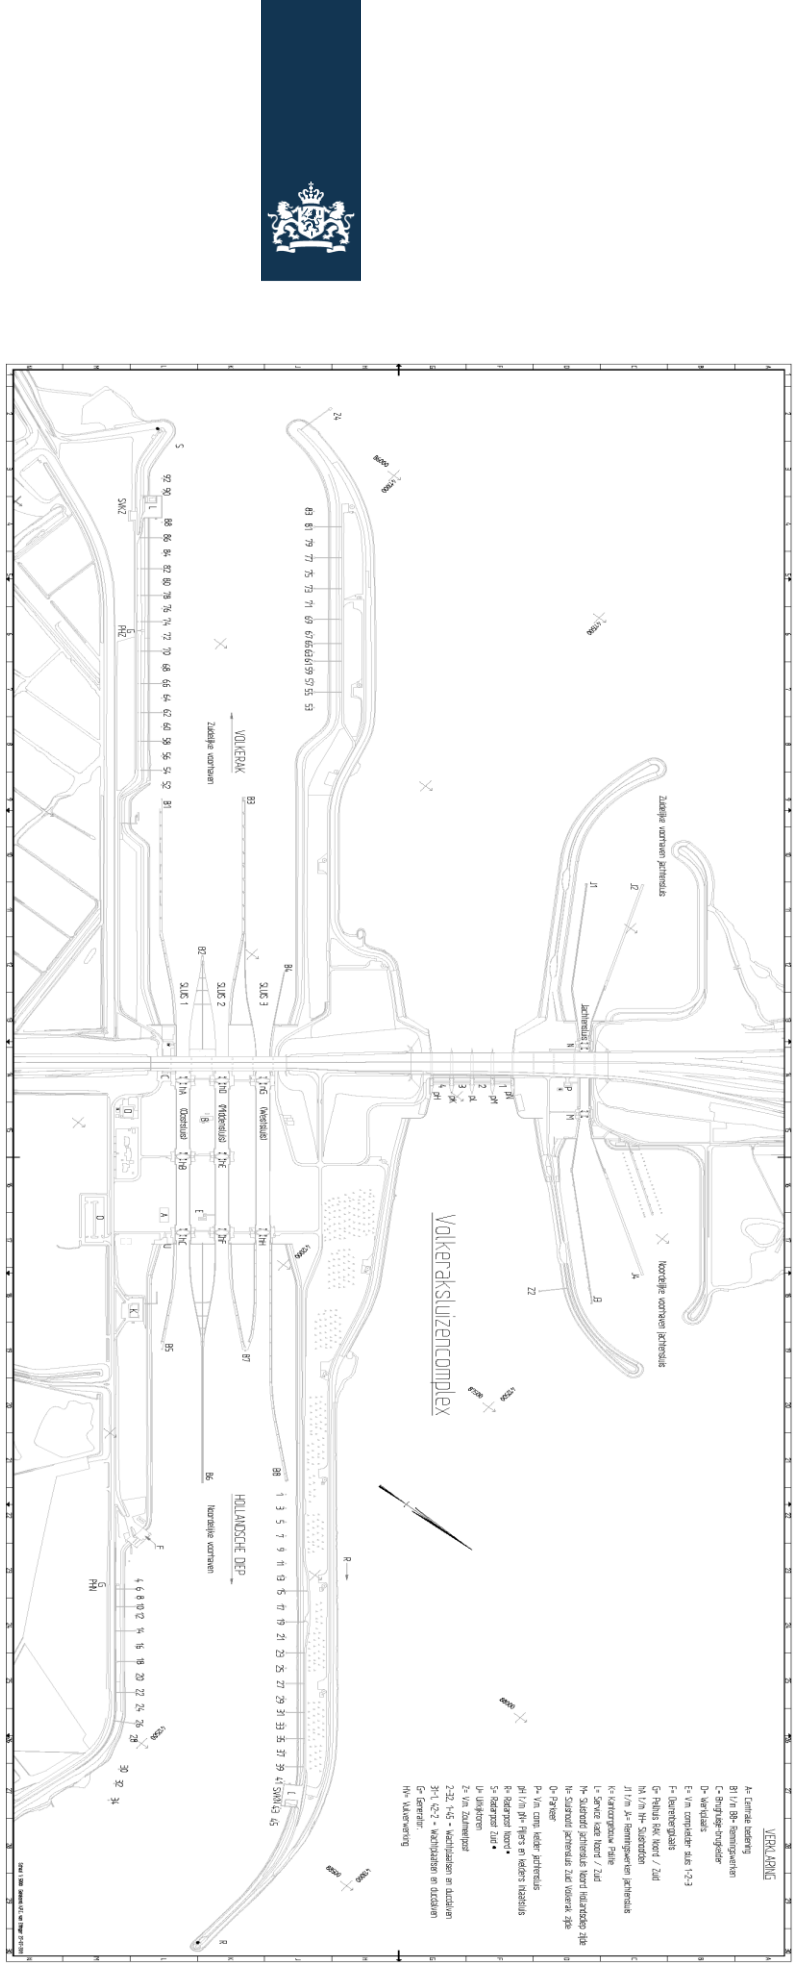


**Verklaring van tekens op herkenbaarheid van schepen die
gevaarlijke stoffen vervoeren
volgens het BPR (binnenvaart politie reglement)**

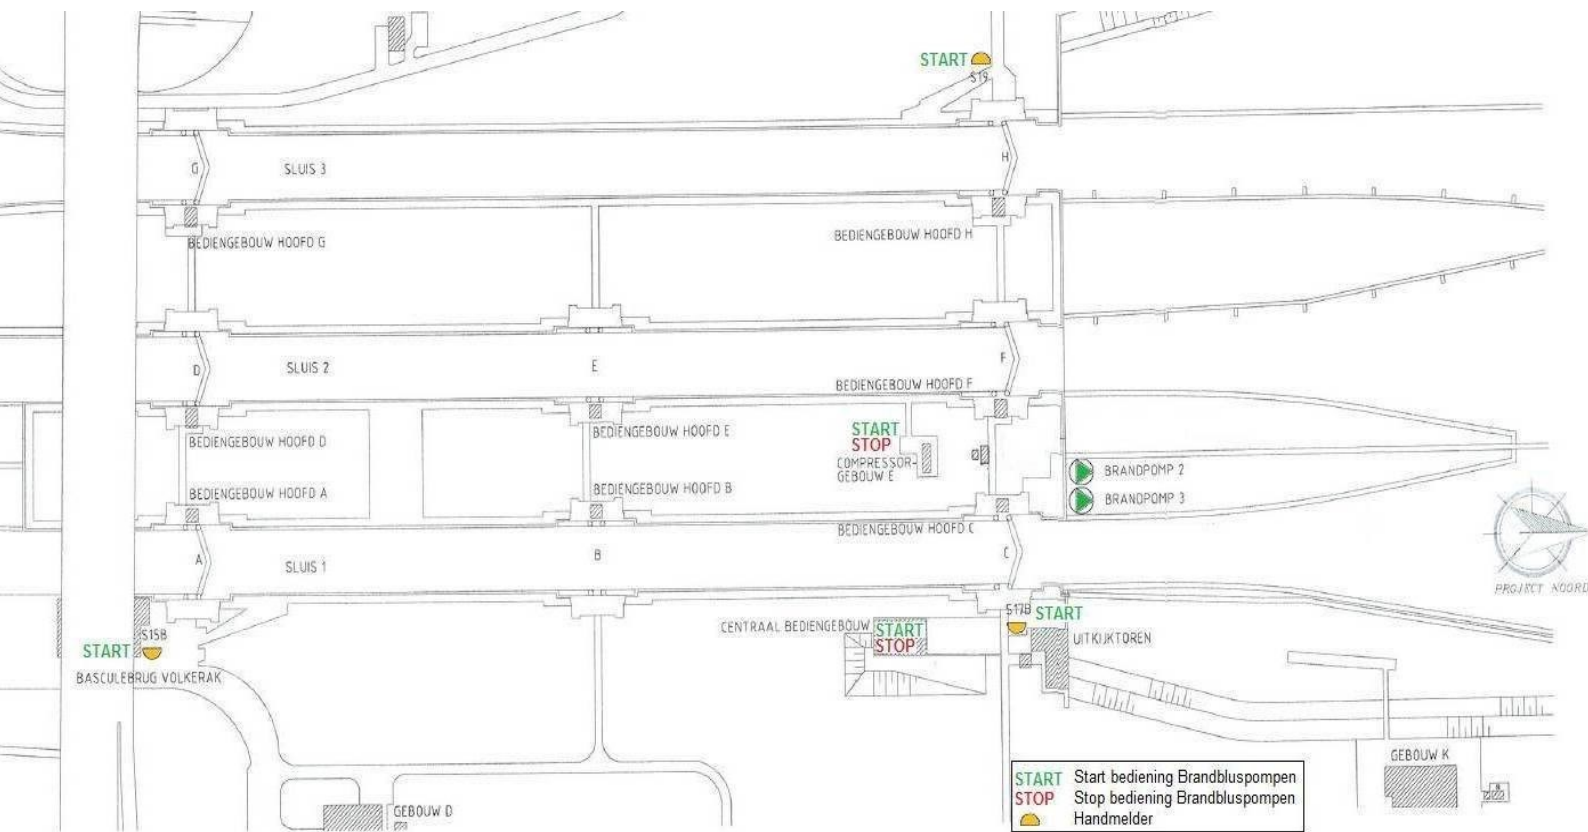
Lichten	Schets	Dagtekens
	31a	
1 blauwe licht - brandbare stoffen - 1 blauwe kegel		
	32a	
2 blauwe lichten schadelijk voor de gezondheid.		
	33	
3 blauwe lichten ontploffbare stoffen.		



Overzicht tekening Brandblussysteem Beroepsvaartsluizen:



Versie 2022.01



Aanvullend op de algemene regels voor iedereen.



- Rondleidingen worden begeleid door een RWS medewerker of een door RWS speciaal aangewezen persoon die aan toonbaar met het object bekend is.
- De objectbeheerder wijst contactpersoon / rondleider aan.
- Bij bezoek van school klassen met kinderen in de leeftijd beneden de 18 jaar, dient minimaal per 10 kinderen
- 1 begeleider aanwezig te zijn naast de begeleider van RWS.
- Toegang tot (delen) van ruimten of terreinen waar gelijktijdig

Werkzaamheden plaatsvinden of als risicovol zijn aangemerkt is niet toegestaan voor kinderen in de leeftijd beneden de 18 jaar.

Voor overige bezoekers is daarnaast uitdrukkelijke toestemming van de object beheerder en/of aanwezige opdracht nemer en /of technisch installatie verantwoordelijke nodig , voor het betreden van (delen) van deze ruimtes of terreinen kunnen voor bezoekers aanvullende PBM's zijn vereist.

Bij voorkeur dienen de loop-en verblijfroutes duidelijk gemarkeerd te zijn en dienen niet te betreden ruimtes af gesloten te zijn.

- Het maken van foto- of filmopname is zonder toestemming van de object beheerder niet toegestaan.