

Button niet bedienbaar

Button bedienbaar

Processtap actief

OVERZICHTSCHERM

SS1

RD1

GE2

RD3

SS2

RD1

GE2

RD3

ASB1

VIP1

SVS1

RD3

GR2

RD1

SVS4

RD3

GR2

RD1

SVS2

RD3

GR2

RD1

SVS3

RD3

GR2

RD1

VIW1

ASB3

SS4

RD1

GE2

RD3

SS3

RD1

GE2

RD3

LOKALE BEDIENING

ENCODER

POS

400

SNELH

0

BRUG

SNELH

0

STROOM

0,0

DRAAIUREN

0

OPENINGEN

1

REM

VAST

1

LOS

0

TD

OVERZICHT

SAFETY

INSTELLINGEN

ENCODER

COMM

ALARM

ALARMLOG

F1

F2

F3


F4

F5

F6

F7

F8

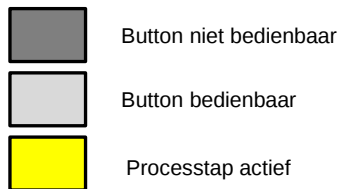


SAFETY-SCHERM

<table><tr><td colspan="2">ENCODER</td></tr><tr><td>OP</td><td>31000</td></tr><tr><td></td><td>OPEN</td></tr><tr><td>VOP-OP</td><td>29500</td></tr><tr><td></td><td>VOPEN</td></tr><tr><td>VVOP-VOP</td><td>29000</td></tr><tr><td></td><td>VVOPEN</td></tr><tr><td>MID-VVOP</td><td>27000</td></tr><tr><td></td><td>MID</td></tr><tr><td>VVNEER-MID</td><td>4000</td></tr><tr><td></td><td>VVDICHT</td></tr><tr><td>VNEER-VVNEER</td><td>2000</td></tr><tr><td></td><td>VDICHT</td></tr><tr><td>NEER-VNEER</td><td>1500</td></tr><tr><td></td><td>DICHT</td></tr><tr><td>NEER</td><td>600</td></tr><tr><td>Maximaal verschil</td><td>1000</td></tr><tr><td>Maximale nominale snelheid</td><td>99</td></tr><tr><td>Maximale kruipsnelheid</td><td>22</td></tr><tr><td>Actuele positie</td><td>8817</td></tr><tr><td>Actuele snelheid</td><td>0</td></tr></table>	ENCODER		OP	31000		OPEN	VOP-OP	29500		VOPEN	VVOP-VOP	29000		VVOPEN	MID-VVOP	27000		MID	VVNEER-MID	4000		VVDICHT	VNEER-VVNEER	2000		VDICHT	NEER-VNEER	1500		DICHT	NEER	600	Maximaal verschil	1000	Maximale nominale snelheid	99	Maximale kruipsnelheid	22	Actuele positie	8817	Actuele snelheid	0	<table><tr><td colspan="2">Frequentieregelaar</td></tr><tr><td>Maximale SS1 afoertijd</td><td>3000 ms</td></tr><tr><td>Delay voeding afschakelen</td><td>2000 ms</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Rem</td></tr><tr><td>Rem maximale reactietijd</td><td>3000 ms</td></tr><tr><td>Tijd val stop -> rem</td><td>3000 ms</td></tr><tr><td>Tijd encoder stilstand -> rem</td><td>3000 ms</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Retarderen</td></tr><tr><td>Minimale tijd VVOP actief</td><td>1000 ms</td></tr><tr><td>Minimale tijd VVNEER</td><td>1000 ms</td></tr></table>	Frequentieregelaar		Maximale SS1 afoertijd	3000 ms	Delay voeding afschakelen	2000 ms	Rem		Rem maximale reactietijd	3000 ms	Tijd val stop -> rem	3000 ms	Tijd encoder stilstand -> rem	3000 ms	Retarderen		Minimale tijd VVOP actief	1000 ms	Minimale tijd VVNEER	1000 ms	<table><tr><td colspan="2">Seinen</td></tr><tr><td>TM-tijd SVS rood</td><td>2000 ms</td></tr><tr><td>TM-tijd OVS</td><td>2000 ms</td></tr><tr><td>Tijd VWS -> SS</td><td>6000 ms</td></tr><tr><td>Tijd SS -> ASB</td><td>6000 ms</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Communicatie</td></tr><tr><td>Safety communicatie timeout</td><td>2000 ms</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Algemeen</td></tr><tr><td>TM-tijd relais</td><td>3000 ms</td></tr></table>	Seinen		TM-tijd SVS rood	2000 ms	TM-tijd OVS	2000 ms	Tijd VWS -> SS	6000 ms	Tijd SS -> ASB	6000 ms	Communicatie		Safety communicatie timeout	2000 ms	Algemeen		TM-tijd relais	3000 ms
ENCODER																																																																																		
OP	31000																																																																																	
	OPEN																																																																																	
VOP-OP	29500																																																																																	
	VOPEN																																																																																	
VVOP-VOP	29000																																																																																	
	VVOPEN																																																																																	
MID-VVOP	27000																																																																																	
	MID																																																																																	
VVNEER-MID	4000																																																																																	
	VVDICHT																																																																																	
VNEER-VVNEER	2000																																																																																	
	VDICHT																																																																																	
NEER-VNEER	1500																																																																																	
	DICHT																																																																																	
NEER	600																																																																																	
Maximaal verschil	1000																																																																																	
Maximale nominale snelheid	99																																																																																	
Maximale kruipsnelheid	22																																																																																	
Actuele positie	8817																																																																																	
Actuele snelheid	0																																																																																	
Frequentieregelaar																																																																																		
Maximale SS1 afoertijd	3000 ms																																																																																	
Delay voeding afschakelen	2000 ms																																																																																	
Rem																																																																																		
Rem maximale reactietijd	3000 ms																																																																																	
Tijd val stop -> rem	3000 ms																																																																																	
Tijd encoder stilstand -> rem	3000 ms																																																																																	
Retarderen																																																																																		
Minimale tijd VVOP actief	1000 ms																																																																																	
Minimale tijd VVNEER	1000 ms																																																																																	
Seinen																																																																																		
TM-tijd SVS rood	2000 ms																																																																																	
TM-tijd OVS	2000 ms																																																																																	
Tijd VWS -> SS	6000 ms																																																																																	
Tijd SS -> ASB	6000 ms																																																																																	
Communicatie																																																																																		
Safety communicatie timeout	2000 ms																																																																																	
Algemeen																																																																																		
TM-tijd relais	3000 ms																																																																																	

TD

OVERZICHT	SAFETY	INSTELLINGEN	ENCODER	COMM		ALARM	ALARMLOG
-----------	--------	--------------	---------	------	--	-------	----------

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
----	----	----	----	----	----	----	----

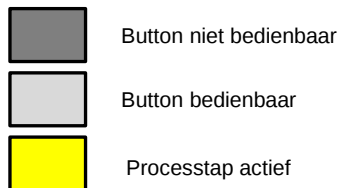

INSTELLINGENSCHERM

Brugval						OPZETWERK		Seinen	
	OP			NEER					
Doelpositie	3000	31000	29500	1000	1500	Max	Max TM-tijd	3000 ms	
					100	Min			
Start positie	1000	31000		3000	31000	Max	Wachttijd na ASB	2000 ms	
hoge snelheid		100			100	Min			
Start positie	28500	31000		2500	31000	Max	Wachttijd na VAL	2000 ms	
kruipsnelheid		100			100	Min			
Hoge snelheid	80	100 %		80	100 %	Max	Afsluitbomen Bewakingstijd OP 10000 ms Bewakingstijd NEER 10000 ms Beltijd voor aanvang beweging 3000 ms		
100% = 55 Hz		10 %			10 %	Min			
Kruipsnelheid	10	22 %		10 %	22 %	Max			
100% = 55 Hz		5 %			5 %	Min			
Looptijd bewaking	70 s			70 s					
	ACCELERATIE		DECELERATIE						
Versnelling 0 - 100%	3000 ms	9,9 s		3000 ms	9,9 s	Max	Algemeen Knopvertraging 750 ms Runtime stoppen Log out		
		0 s			0 s	Min			
Beltijd voor aanvang beweging	3000 ms								

TD

OVERZICHT	SAFETY	INSTELLINGEN	ENCODER	COMM		ALARM	ALARMLOG
-----------	--------	--------------	---------	------	--	-------	----------

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
----	----	----	----	----	----	----	----



Button niet bedienbaar



Button bedienbaar



Processtap actief

ENCODER INITIALISEREN SCHERM

Encoder initialiseren

Doelwaarde

0

Set

Actuele positie

400

Vrijgave

Nee

TD

OVERZICHT	SAFETY	INSTELLINGEN	ENCODER	COMM		ALARM	ALARMLOG
-----------	--------	--------------	---------	------	--	-------	----------

F1

F2

F3


F4

F5


F6

F7

F8

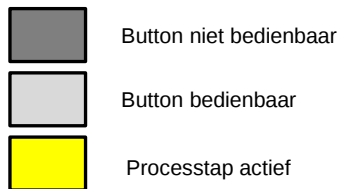

COMMUNICATIESCHERM

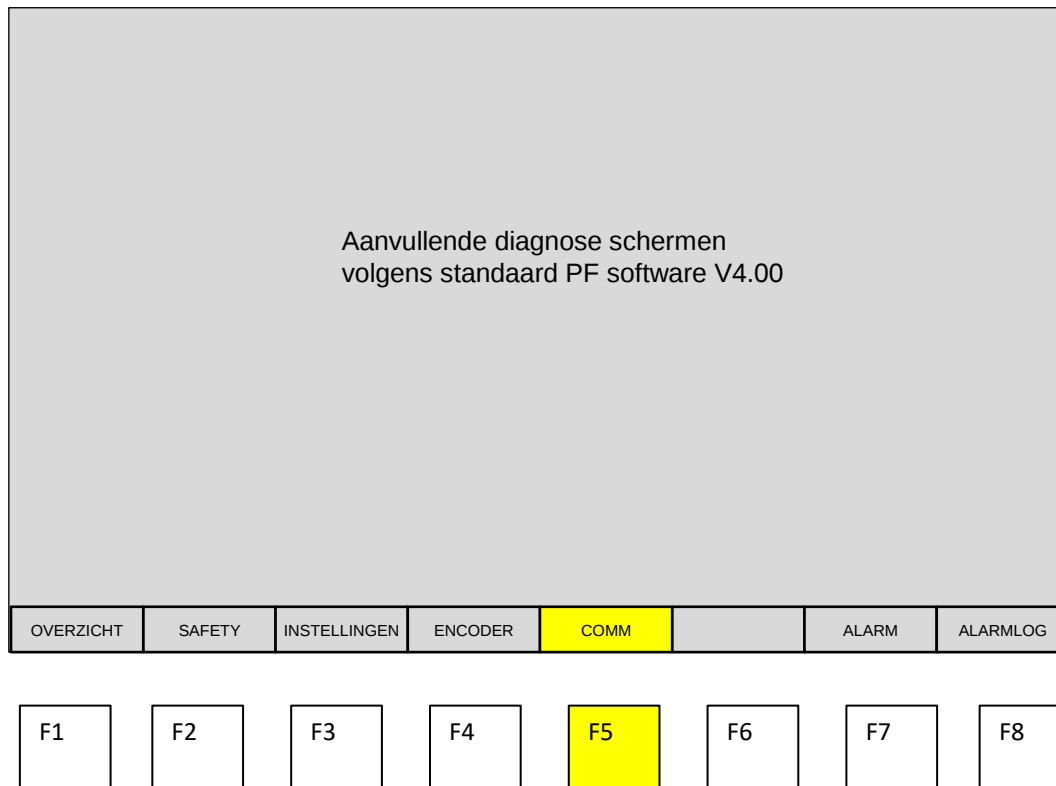

Button niet bedienbaar

Button bedienbaar

Processtap actief

ALARMSCHERM

Tijd	Datum	Omschrijving
10:01:23	01-01-2019	Xxxxxx
10:01:23	01-01-2019	Xxxxxx

Reset Safety

Reset Storing

10:01:23
01-01-2019

TD

OVERZICHT

SAFETY

INSTELLINGEN

ENCODER

COMM

ALARM

ALARMLOG

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8



Button niet bedienbaar



Button bedienbaar



Processtap actief

ALARMLOGSCHERM

Tijd	Datum	Omschrijving
10:01:23	01-01-2019	Xxxxxx
10:01:23	01-01-2019	Xxxxxx

TD

OVERZICHT	SAFETY	INSTELLINGEN	ENCODER	COMM		ALARM	ALARMLOG
-----------	--------	--------------	---------	------	--	-------	----------

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8