

000_Ruimteoverzicht Turmac V0					
Nummer	Ruimte	Opp	Pers.	Gebruiks functie	Bouwbesluit terminologie
0.56a	Conc op	43,5 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.56b	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.56c	Gedruide en kluiejs	2,5 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.56d	Informel vesting	4,4 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56e	Tafel deken	5,1 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56f	Tafel twee	5,4 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56g	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56h	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56i	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56j	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56k	Hydrolor	4,6 m²		Kantoorruimte	technische ruimte
0.61a	Reinigt	4,6 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.62	Ramp	6,6 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.63	Kofkruite	6,0 m²	1	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.64	Keukengruite	13,9 m²	2	Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.65	Conc. pijk	6,5 m²	1	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.66	Keukengruite	6,5 m²	2	Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.67	Conc. pijk	6,5 m²	1	Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.68	Archief	9,1 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.69	Ople werkplek	15,8 m²	20	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.70		6,4 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.71a	Vergadering	8,4 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.71b	Conc. pijk	7,7 m²	2	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.72	Conc. pijk	7,8 m²	2	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.73	Internat. Tagetherm	25,5 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.74	Schacht	0,9 m²		Kantoorruimte	Afsluitingsputruimte/verbruiksruimte

000_Ruimteoverzicht Turmac V0					
Nummer	Ruimte	Opp	Pers.	Gebruiks functie	Bouwbesluit terminologie
0.56a	Conc op	43,5 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.56b	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.56c	Gedruide en kluiejs	2,5 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.56d	Informel vesting	4,4 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56e	Tafel deken	5,1 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56f	Tafel twee	5,4 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56g	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56h	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56i	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56j	WC	1,2 m²		Kantoorruimte	Taakruimte
0.56k	Hydrolor	4,6 m²		Kantoorruimte	technische ruimte
0.61a	Reinigt	4,6 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.62	Ramp	6,6 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.63	Kofkruite	6,0 m²	1	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.64	Kofkruite	13,9 m²	2	Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.65	Conc. pijk	6,5 m²	1	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.66	Conc. pijk	6,5 m²	2	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.67	Conc. pijk	6,5 m²	2	Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.68	Archief	9,1 m²		Kantoorruimte	Overnoemde ruimte
0.69	Ople werkplek	15,8 m²	20	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.70		6,4 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.71a	Vergadering	8,4 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.71b	Conc. pijk	7,7 m²	2	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.72	Conc. pijk	7,8 m²	2	Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.73	Internat. Tagetherm	25,5 m²		Kantoorruimte	verbruiksruimte
0.74	Schacht	0,9 m²		Kantoorruimte	Afsluitingsputruimte verbruiksruimte

Renvooi Bouwkundig

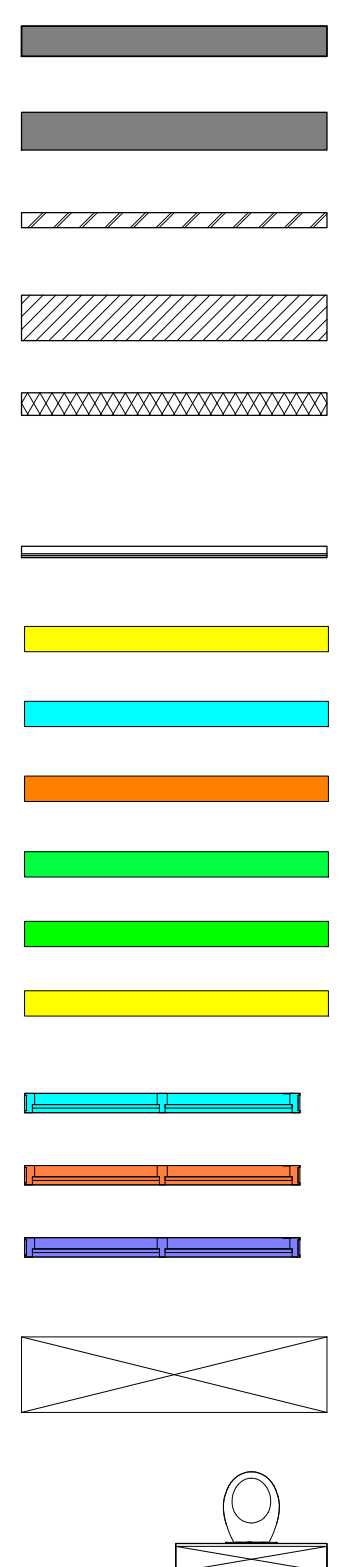


Diagram illustrating the construction layers of a concrete slab on ground:

- prefab beton
- in het werk gegalst
- metselewerk baksteen
- metselewerk kalkzandsteen
- isolatie
- m
- lichte scheidingwand voorzehend kalkzandsteen d=40mm


MSV93/40.1AA Voorzetwand

MS100/1.75.1	R'w 30dB - 30min. WBD60
MS100/1.75.1A	R'w 38dB - 30min. WBD60
MS100/2.50.2A	R'w 43dB - 60min. WBD60
MS125/2.75.2A	R'w 45dB - 30min. WBD60
MS Comi 125/2.75.2A	R'w 51dB - 60min. WBD60

Kozijn/Deur	Rw 28dB
Kozijn/Deur	Rw 33dB
Kozijn/Deur	Rw 38dB

schacht
Inbouwtoilet

Renvooi Brandveiligheid

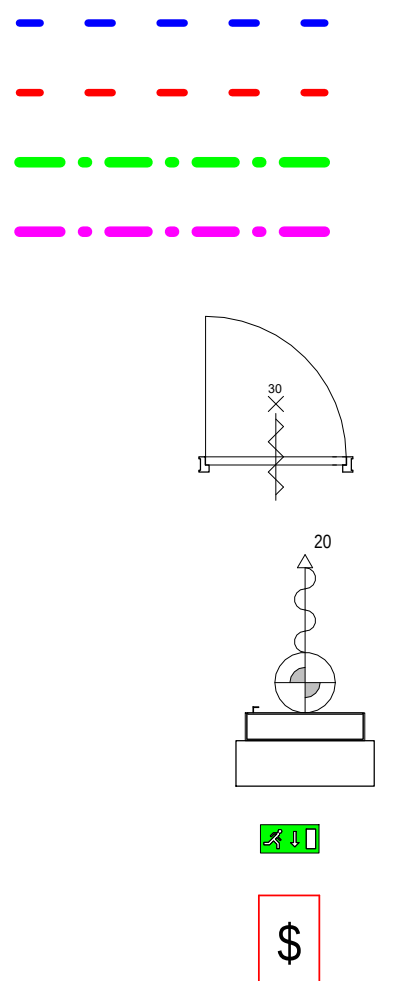

WBDO brandscheiding 20min.
WBDO brandscheiding 30min.
WBDO brandscheiding 60min.
WBDO brandscheiding 120min.

Brandslanghaspel in opbouw met lengte worp

Vluchtweg aanduiding

Parieksluiting op af te sluiten deuren, indien niet aangegeven bij een deur in de vluchtweg dan is deze deur niet afsluitbaar