


LOGBOEK

Laadpalen

Project: Spaarnelanden
Minckelersweg 40
2031 EM Haarlem



TERREIN INDELING

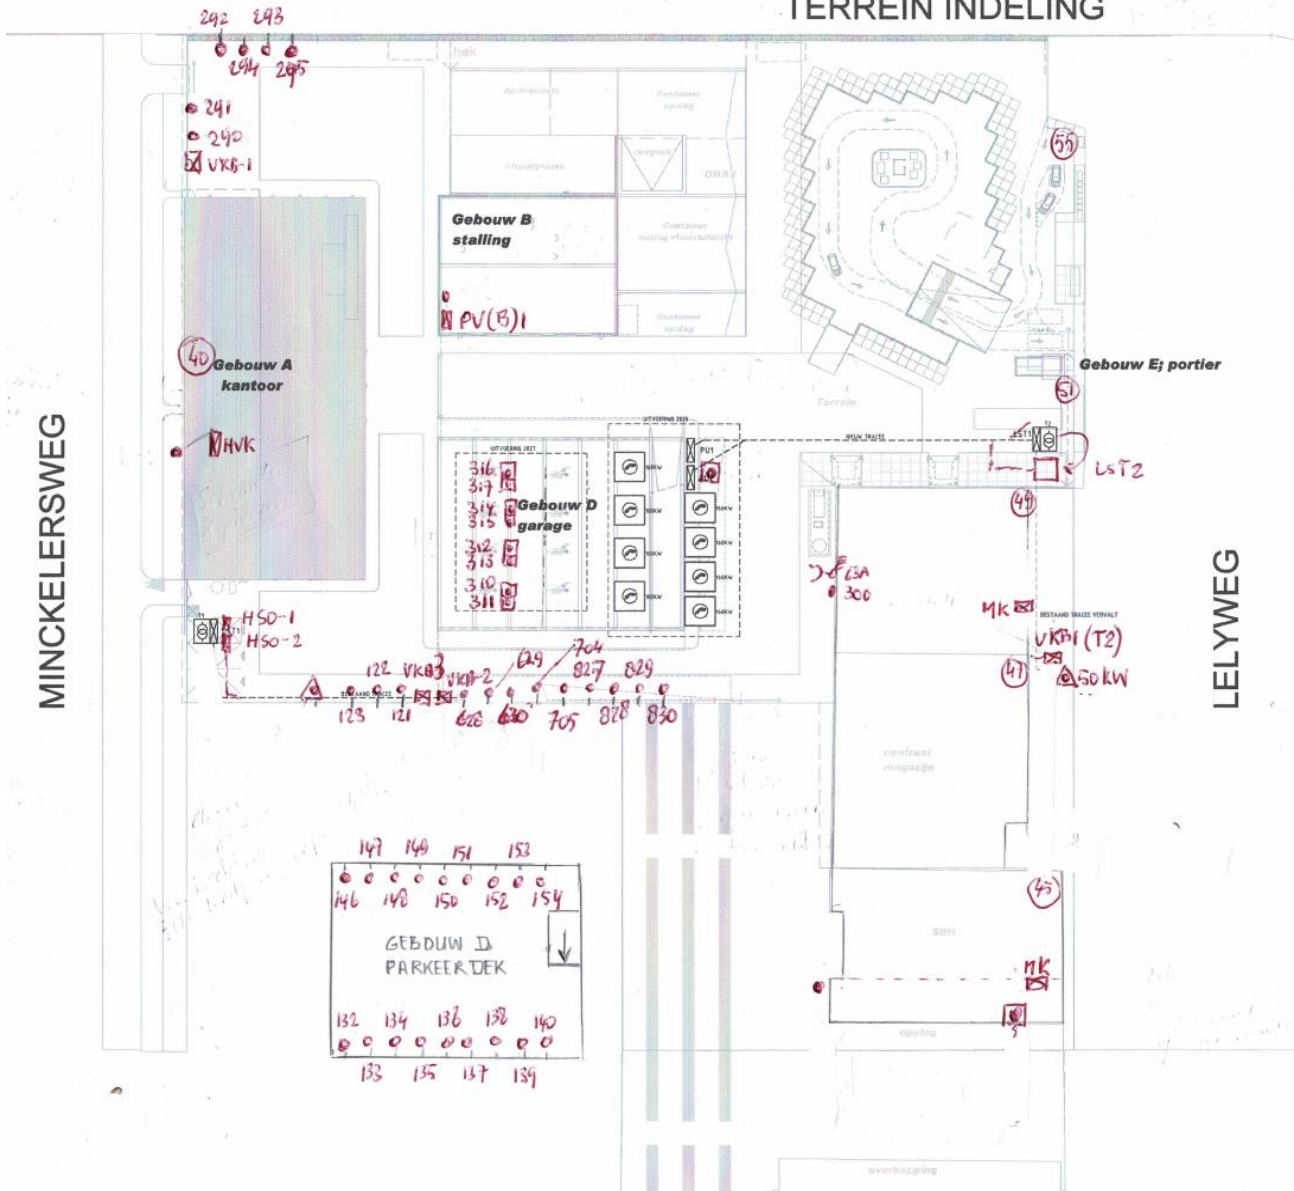

Renvoer

Symbol	Omschrijving
	Aansluitpunt 3 fasen, nul en beschermingscontact
	Transformator
	Verdeelinrichting

- ⊙ huisnummer
- laadpaal (bestaand)
22Kw (2x11kw)
- ⊠ laadpaal 11kw
- △ laadpaal 50kw

Registratie Laadpalen

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

laadpaal	bladzijde	locatie	verdeelkast
121	5	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-3
122	6	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-3
123	7	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-3
132	8	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
133	9	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
134	10	Gebouw D parkeerdek	VKB-2
135	11	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
136	12	Gebouw D parkeerdek	VKB-2
137	13	Gebouw D parkeerdek	VKB-2
138	14	Gebouw D parkeerdek	VKB-2
139	15	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
140	16	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
146	17	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
147	18	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
148	19	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
149	20	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
150	21	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
151	22	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
152	23	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
153	24	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
154	25	Gebouw D parkeerdek	VKB-3
290	26	Oplaadstrook links van kantoorgebouw tegen muur voorzijde	VKB-1
291	27	Oplaadstrook links van kantoorgebouw tegen muur voorzijde	VKB-1
292	28	Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde	VKB-1
293	29	Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde	VKB-1
294	30	Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde	VKB-1
295	31	Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde	VKB-1
300	32	Gebouw 49, achterzijde	VKB1 (T2)
310	33	Gebouw D, garage	VKB-2
311	34	Gebouw D, garage	VKB-3
312	35	Gebouw D, garage	VKB-2
313	36	Gebouw D, garage	VKB-3
314	37	Gebouw D, garage	VKB-3
315	38	Gebouw D, garage	VKB-2
316	39	Gebouw D, garage	VKB-2
317	40	Gebouw D, garage	VKB-3
LP G Oprit	41	Gebouw D, garage, laadpaal nabij oprit parkeerdek	?
628	42	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
629	43	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
630	44	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
704	45	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
705	46	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
827	47	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
828	48	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
829	49	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
830	50	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
res		Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
res		Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
res		Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-2
50kW	51	Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek	VKB-3
?	52	Kantoorgebouw, bezoekers	HVK ?
?	53	Gebouw B, Stalling	PV(B)1
50kW	54	Gebouw 47/49 voorzijde	VKB1 (T2)
?	55	Gebouw 45, achterkant	Eigen kWh
?	56	Gebouw 45, in pand	Eigen kWh

Registratie Laadpalen

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

VKB-2 (links)-T1



Aangehouden groepenindeling VKB-2. (Engie tek. Kast K0-1)

VKB-3 (rechts)-T1



Aangehouden groepenindeling VKB-3 (Engie tek. Kast K0-2)

Registratie Laadpaalnr.: 121

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	69444R010	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 22-3-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID:	Geen sticker	Object ID:	69444R010
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3 (T1)	groep:	5	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 122

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	69444R011	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 22-3-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: Geen sticker Object ID: 69444R011

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3 (T1)	groep:	6	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 123

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	69444R012	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 22-3-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: Geen sticker Object ID: 69444R012

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3 (T1)	groep:	10	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 132

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R010	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID:	72481R010
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	13	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 133

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R011	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: 72481R011
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	14	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 134

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R011	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: 72481R011
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	11	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 135

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R013	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: 72481R013
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	15	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 136

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R014	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID:	72481R014
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	5	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 137

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R015	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID:	72481R015
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	12	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 138

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelerweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R016	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: 72481R016
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	6	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 139

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72481R017	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 12-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: 72481R017
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	16	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 140

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen		
Objectnummer:	72919R010	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 22-6-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001		IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE		IK: 10
Type:	904461001-0004	32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht		

Sticker op laadpaal

CPID:	<u>geen sticker</u>	Object ID:	<u>72919R010</u>
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	17	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 146

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001023	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID:	ACE0001023
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	18	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 147

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001024 4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 5-9-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004 32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: ACE0001024
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	19	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 148

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001025	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID:	ACE0001025
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	20	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 149

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001026	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT datum: 5-9-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: ACE0001026
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	21	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 150

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001027	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: ACE0001027
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	22	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 151

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001028 4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT	datum: 5-9-2018
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004 32A	
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID: ACE0001028
Telefoonnr:		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	23	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 152

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001029	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: ACE0001029
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	24	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 153

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

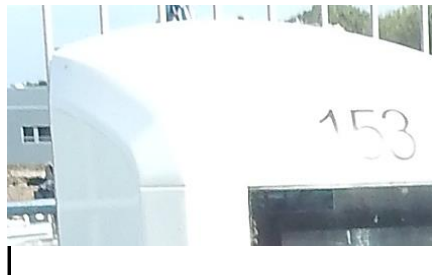

Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001030	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID: geen sticker Object ID: ACE0001030
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	25	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 154

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0001031	4461.400V.50Hz.64A.3F+N+PE.2x32A.RMNGT
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.64A.3F+N+PE	IK: 10
Type:	904461001-0004	32A
Omschrijving:	Alfen, type Eve model 2017, 2x type 2 stopcontact, 3-fase, max. 1x32A ingangsstroom, RCD type A, 6mA detectie, Display, Load balancing verplicht	

Sticker op laadpaal

CPID:	geen sticker	Object ID:	ACE0001031
Telefoonnr:			

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	26	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 290

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

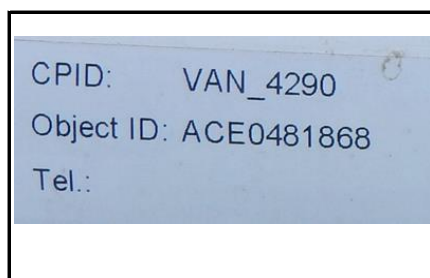

Locatie

Oplaadstrook links van kantoorgebouw tegen muur met hekwerk voorzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0481868	datum: 10-3-2023
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V 50Hz 32A 3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4290 Object ID: ACE0481868
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-1	groep:	6	aansl. fase	L3-L1-L2
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		VAN_624
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch. 40A, 30mA, 10kA	Instal aut.	B32/4p, 6kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 291

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

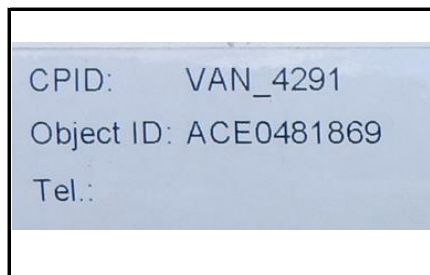

Locatie

Oplaadstrook links van kantoorgebouw tegen muur met hekwerk voorzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0481869	datum: 10-3-2023
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V 50Hz 32A 3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4291 Object ID: ACE0481869
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-1	groep:	5	aansl. fase	L2-L3-L1
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		VAN_623
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch. 40A, 30mA, 10kA	Instal aut.	B32/4p, 6kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 292

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0481870	datum: 9-3-2023
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V 50Hz 32A 3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_4292	Object ID: ACE0481870
Telefoonnr:		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-1	groep:	4	aansl. fase	L1-L2-L3
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		VAN_622
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch. 40A, 30mA, 10kA	Instal aut.	B32/4p, 6kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 293

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

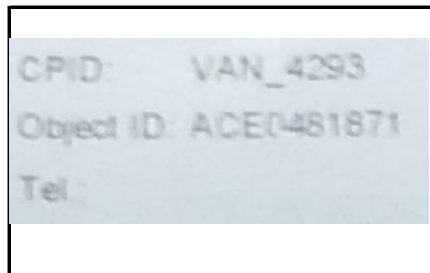

Locatie

Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0481871	datum: 9-3-2023
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V 50Hz 32A 3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4293 Object ID: ACE0481871
Telefoonnr:

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-1	groep:	2	aansl. fase	L2-L3-L1
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		VAN_620
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch. 40A, 30mA, 10kA	Instal aut.	B32/4p, 6kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 294

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0481872	datum: 10-3-2023
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V 50Hz 32A 3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4294 Object ID: ACE0481872
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-1	groep:	3	aansl. fase	L3-L1-L2
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		VAN_621
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch. 40A, 30mA, 10kA	Instal aut.	B32/4p, 6kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Kabelberekeningen, inspectie rapporten en schema's hoofd- en stroomstroom niet aanwezig.

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 295

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook links van kantoorgebouw aan de waterzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0481872	datum: 10-3-2023
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V 50Hz 32A 3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4295 Object ID: ACE0481873
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Klepje linker sockel staat open.

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-1	groep:	1	aansl. fase	L1-L2-L3
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		VAN_619
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch. 40A, 30mA, 10kA	Instal aut.	B32/4p, 6kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 300

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

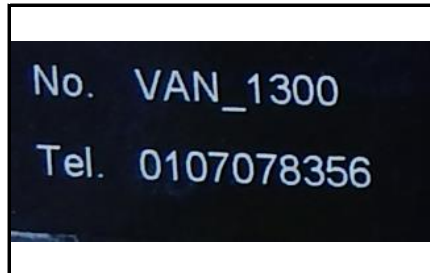

Locatie

Pand 49 achterzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant Alfen

Objectnummer: datum: 2019?

Modelnaam OCCP laadpunt:

Rating:

Type:

Omschrijving:

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_1300

Object ID:

Telefoonnr: 010-7078356

Opmerkingen bij visuele opname

Links van laadpaal 300 zit een 63A wcd die hoogst waarschijnlijk ook van kast VKB1 (T2) gr. 16 of 17 komt.

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB1 (T2)	groep:	16 of 17	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	B32/4p, 6kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 310

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360310	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4240 Object ID: ACE0360310
Telefoonnr:

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	9	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 311

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

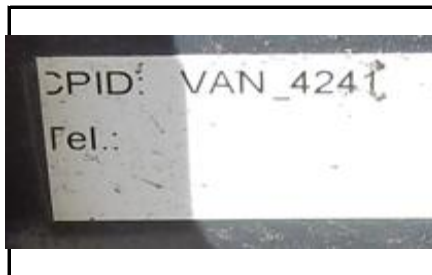

Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360311	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4241 Object ID: ACE0360311
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	8	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 312

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

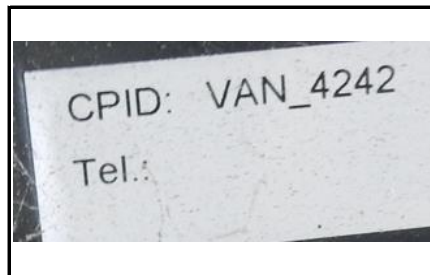

Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360312	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4242 Object ID: ACE0360312
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	10	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 313

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

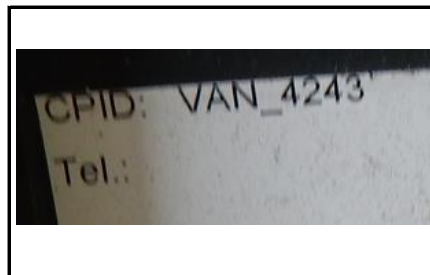

Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360313	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4243 Object ID: ACE0360313
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	9	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 314

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

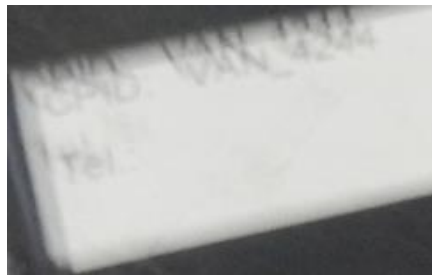

Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360314	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25 °C +40 °C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4244 Object ID: ACE0360314
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	11	aansl. fase
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE	
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA	
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:			

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 315

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

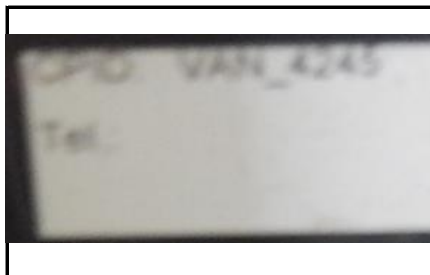

Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360315	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4245 Object ID: ACE0360315
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	7	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 316

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

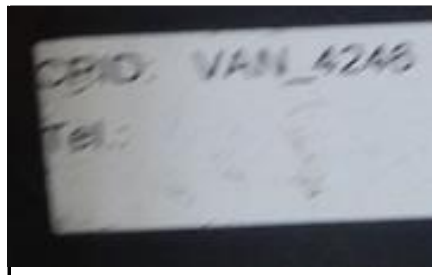

Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360316	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4246 Object ID: ACE0360316
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	8	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 317

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0360317	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60023	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460023	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line wit type 2 Socket 3-fase 11kW RFID	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_4247 Object ID: ACE0360317
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	12	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: Laadpaal garage bij oprit parkeerdek

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

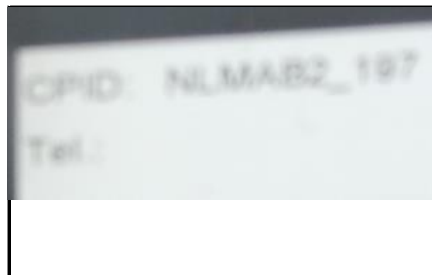

Locatie

Gebouw D garage, laadpaal nabij oprit parkeerdek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0014757	datum: 7-11-2019
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60027	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460027	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Cable 3-fase 22kW RFID LBA	

Sticker op laadpaal

CPID: _____

Object ID: _____

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Laadpaal voorzien van een vaste laadkabel

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:		groep:		aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.			
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 628

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0081973	datum: 19-3-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2628	Object ID:	ACE0081973
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	21	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 629

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0081974	datum: 19-3-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2629	Object ID:	ACE0081974
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	20	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 630

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0081975	datum: 19-3-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2630	Object ID:	ACE0081975
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	19	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 704

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0092175	datum: 28-4-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2704	Object ID:	ACE0092175
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	18	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 705

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0092176	datum: 28-4-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2705	Object ID:	ACE0092176
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	17	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 827

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0115887	datum: 12-7-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2827	Object ID:	ACE0115887
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	22	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 828

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

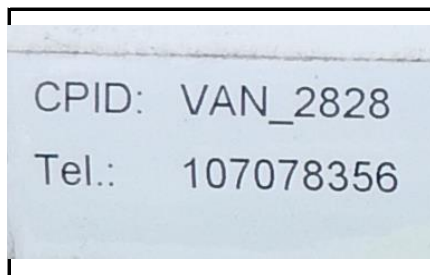

Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0115888	datum: 12-7-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2828	Object ID:	ACE0115888
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	23	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 829

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0115889	datum: 9-7-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2829	Object ID:	ACE0115889
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	24	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: 830

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

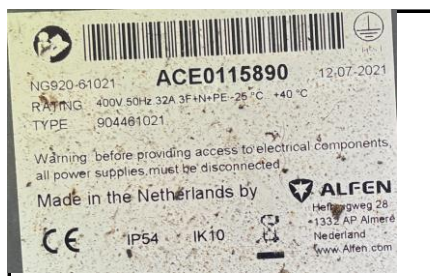

Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0115890	datum: 9-7-2021
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID:	VAN_2830	Object ID:	ACE0115890
Telefoonnr:	107078356		

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-2	groep:	13	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: LP 50kW T1

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Oplaadstrook rechts bij gebouw D tegen hek

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant Tritium

Objectnummer:

datum:

Modelnaam OCCP laadpunt:

IP: 65

Rating:

400V.50Hz.78A.3F+N+PE -20°C +45°C

IK:

Type:

Veefil-RT50/50kW

Omschrijving:

125A CCS1/CCS2 and 125A CHAdeMO connectors

Sticker op laadpaal

CPID: _____

Object ID: _____

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

De snellader is defect en zal z.s.m. uitgewisseld worden met de snellader die voor pand 47/49 staat.

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB-3	groep:	7	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C125/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: Laadpaal voor gebouw A

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Kantoorgebouw A, straatkant

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0676616	datum: 29-7-2024
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_5770 Object ID: ACE0676616
Telefoonnr: 107078356

Opmerkingen bij visuele opname

In het display van de laadpaal staat max. 3,7kW. De laadpaal is beveiligd met gG DII patronen 25A
Laadpaal staat ter ver van de parkeerplaats. Als er een langsnoer wordt gebruikt dan struikelt men daarover.

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	HVK	groep:	20	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	gG	25A		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: Laadpaal in gebouw B - Stalling

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024

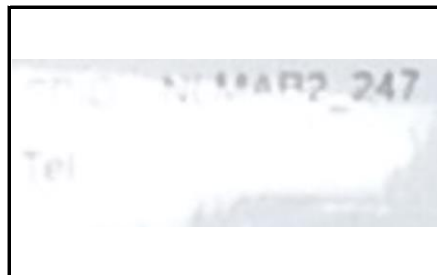

Locatie

Kantoorgebouw B, naast verdeelkast PV(B)1

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0036338	datum: 28-4-2020
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61001	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461001	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: _____ Object ID: ACE0036338

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	PV(B)1	groep:	5	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C32A		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast


Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: LP 50kW T2

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkelaarsweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw 47/49 straatzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant Tritium

Objectnummer:

datum:

Modelnaam OCCP laadpunt:

IP: 65

Rating: 400V.50Hz.78A.3F+N+PE -20°C +45°C

IK:

Type: Veefil-RT50/50kW

Omschrijving: 125A CCS1/CCS2 and 125A CHAdeMO connectors

Sticker op laadpaal

CPID: _____

Object ID: _____

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Deze snellader zal z.s.m. uitgewisseld worden met de snellader die voor gebouw D tegen hek staat.

Let op: deze paal staat geregistreerd als publieke laadpaal.

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	VKB1 T2	groep:	9	aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.	C125/4p, 25kA		
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: Laadpaal gebouw 45 achterkant

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw 45 achterzijde

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0206145	datum: 13-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG920-61021	IP: 54
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904461021	
Omschrijving:	Alfen, Eve Double Pro-line, 3-Fase, 32A-22kW, 2x T2, 1-Voeding kabel, RFID, E-Flux, RCD B Grijs	

Sticker op laadpaal

CPID: VAN_3744 Object ID: ACE0206145
Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	in MK pand 45	groep:		aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.			
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	

Registratie Laadpaalnr.: Laadpaal gebouw 45 in pand

Project: Spaarnelanden Haarlem

Adres: Minkeliersweg 40/Ir. Lelyweg 45 t/m 55

datum: 11-9-2024



Locatie

Gebouw D garage

Identificatielabel op laadpaal

Fabrikant	Alfen	
Objectnummer:	ACE0162225	datum: 30-5-2022
Modelnaam OCCP laadpunt:	NG910-60027	IP: 55
Rating:	400V.50Hz.32A.3F+N+PE -25°C +40°C	IK: 10
Type:	904460027	
Omschrijving:	Alfen Laadstation Eve Single Pro-line Cable 3-fase 22kW RFID LBA	

Sticker op laadpaal

CPID: _____ Object ID: ACE0162225

Telefoonnr: _____

Opmerkingen bij visuele opname

Laadpaal voorzien van een vaste laadkabel

Schakel- en verdeelkast Laadpalen

Aangesloten op verdeelkast:	in MK pand 45	groep:		aansl. fase	
Distributiekabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Groepskabel type		1 of 3 F+N+PE:	3F+N+PE		
Beveiliging	Aardleksch.	Instal aut.			
NEN 1010 / 3140	laatste inspectie/keuring datum:				

Patchkast

Patchkast in ruimte:		Locatie	
backofficesysteem	ja/nee	Locatie	
Data connector ID		Rij-H-	