
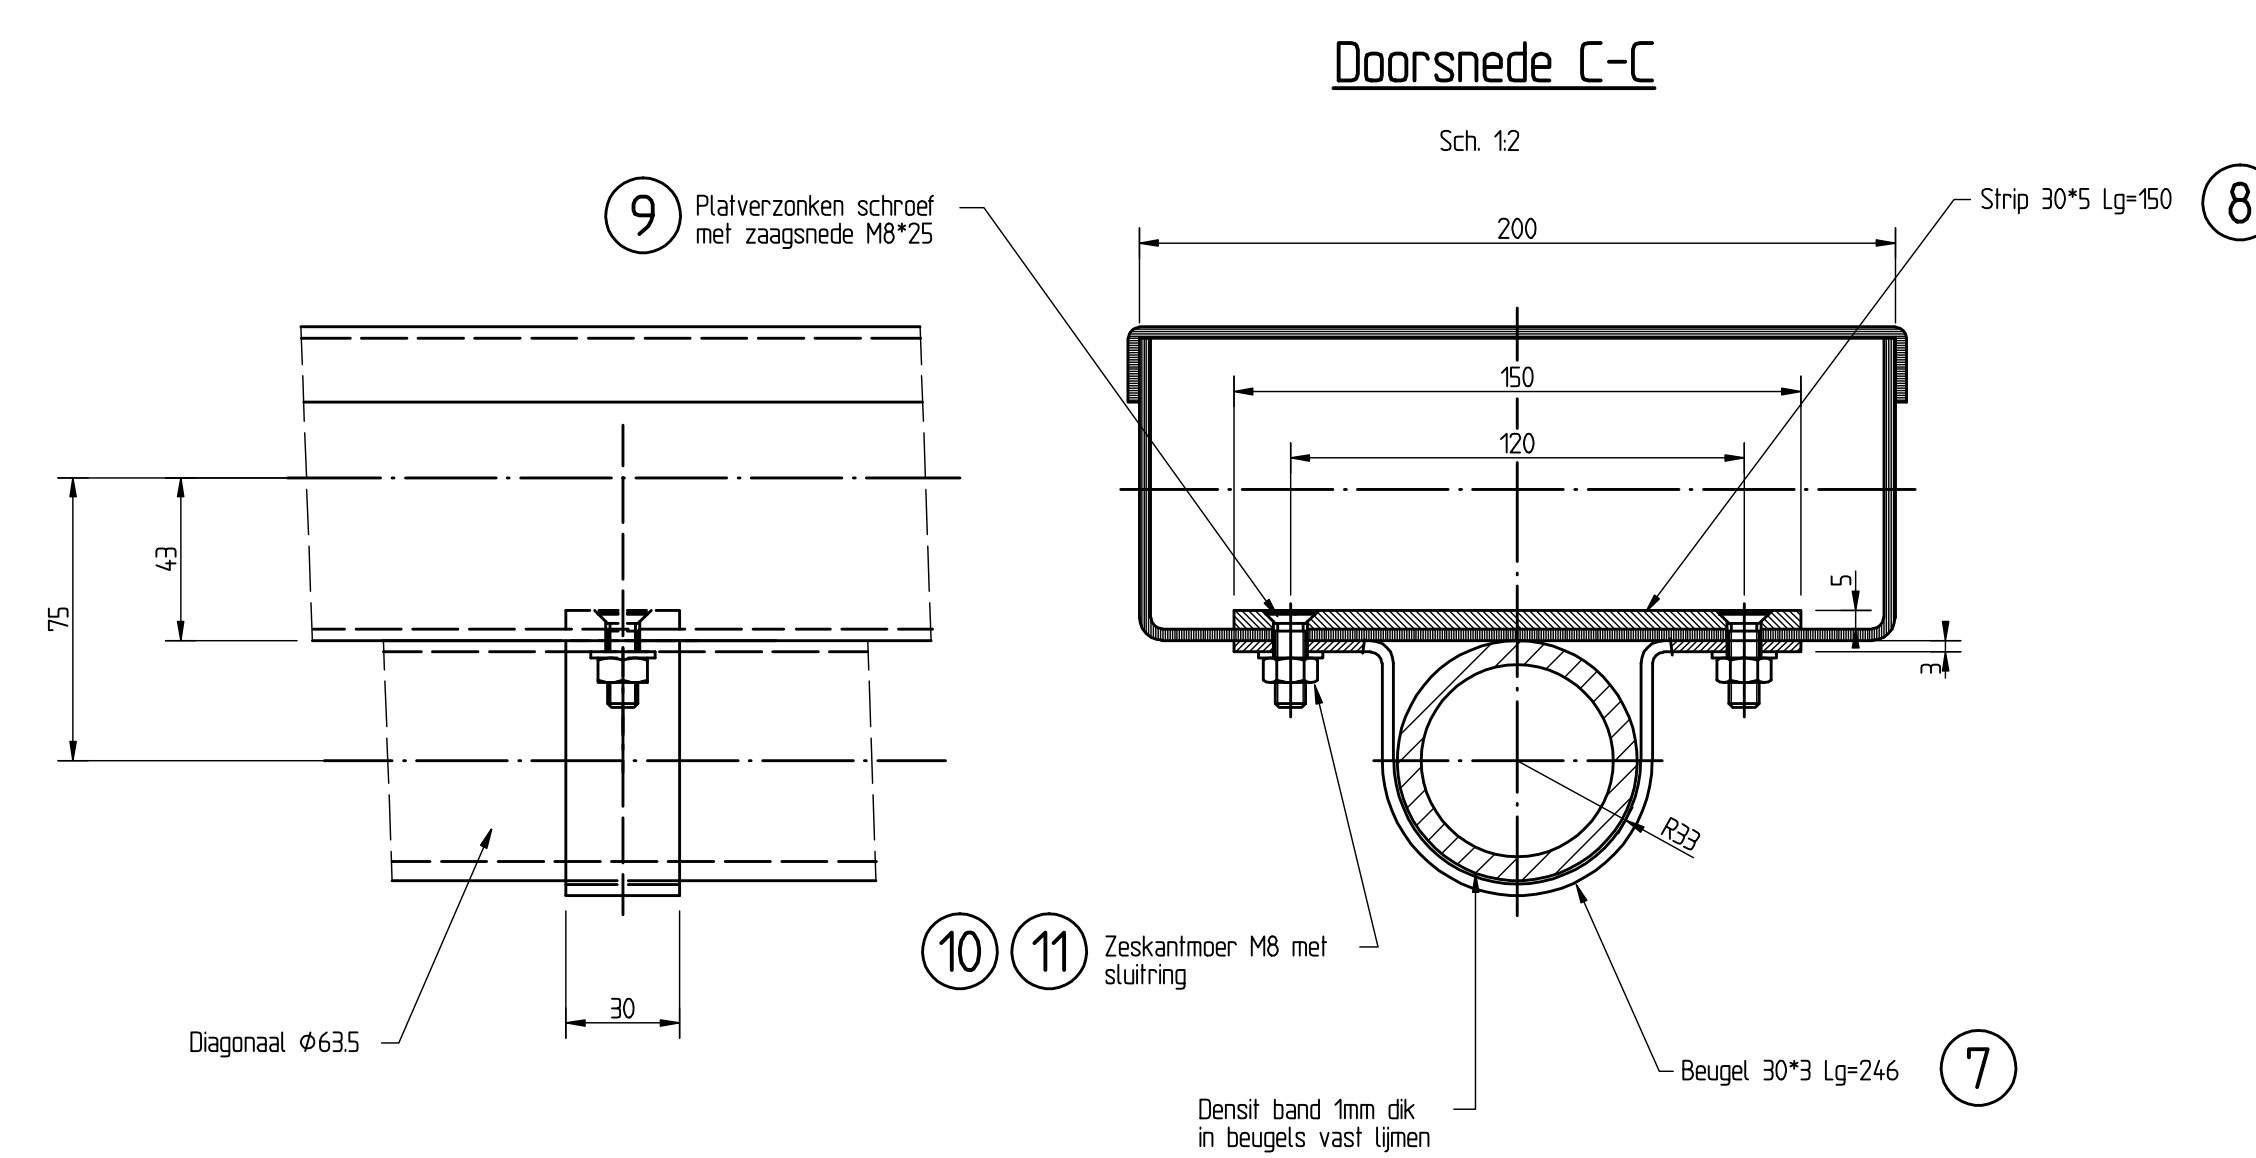
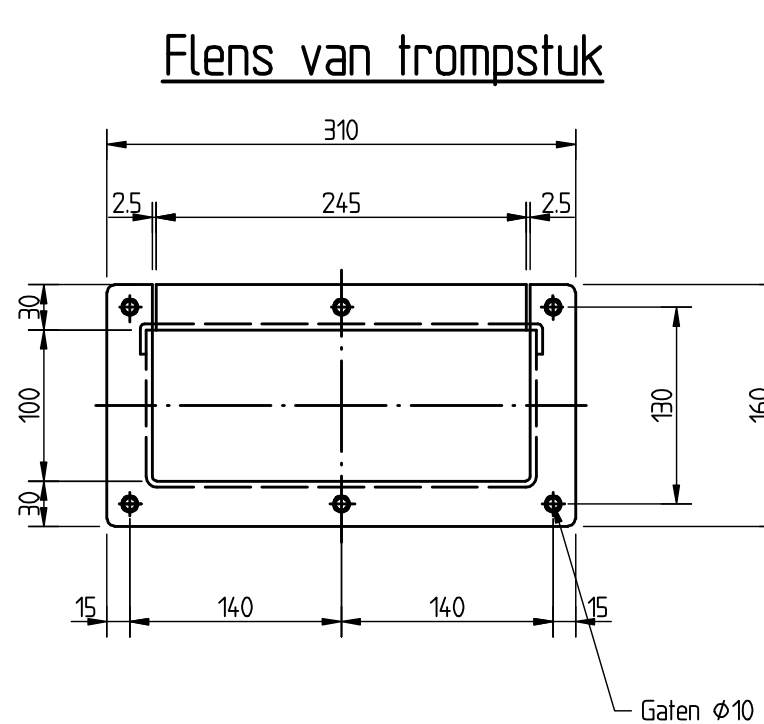
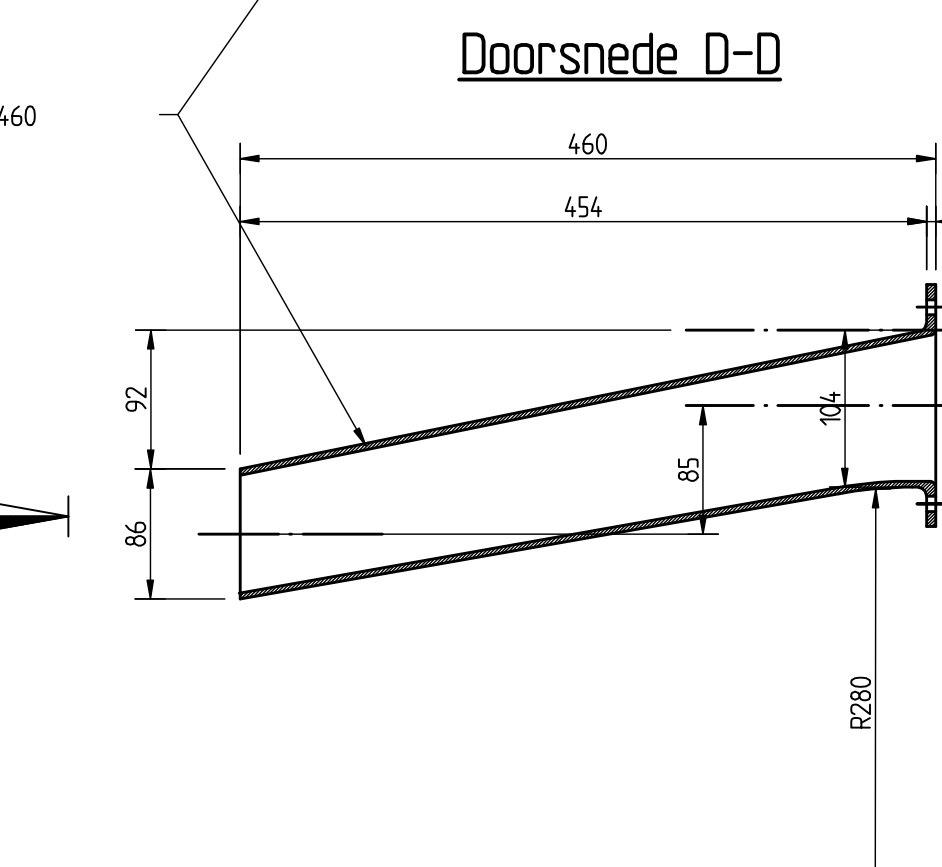
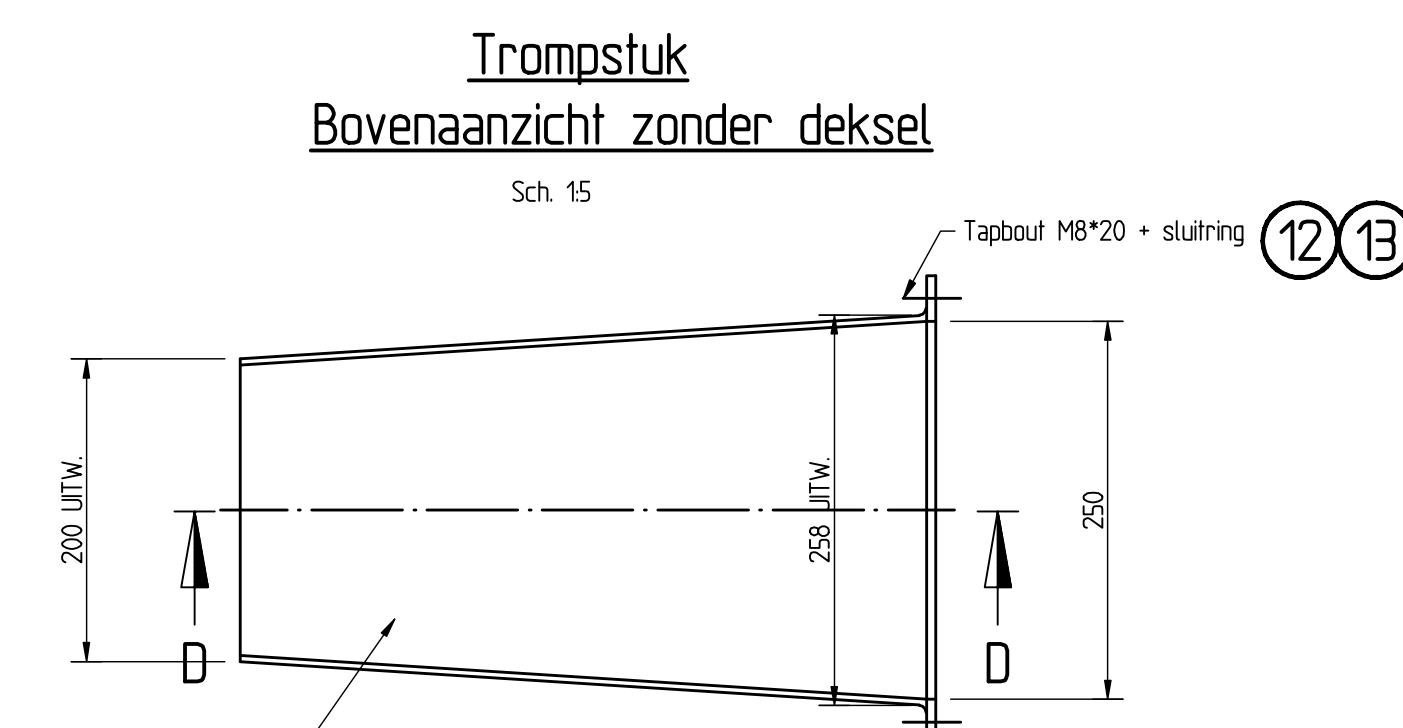


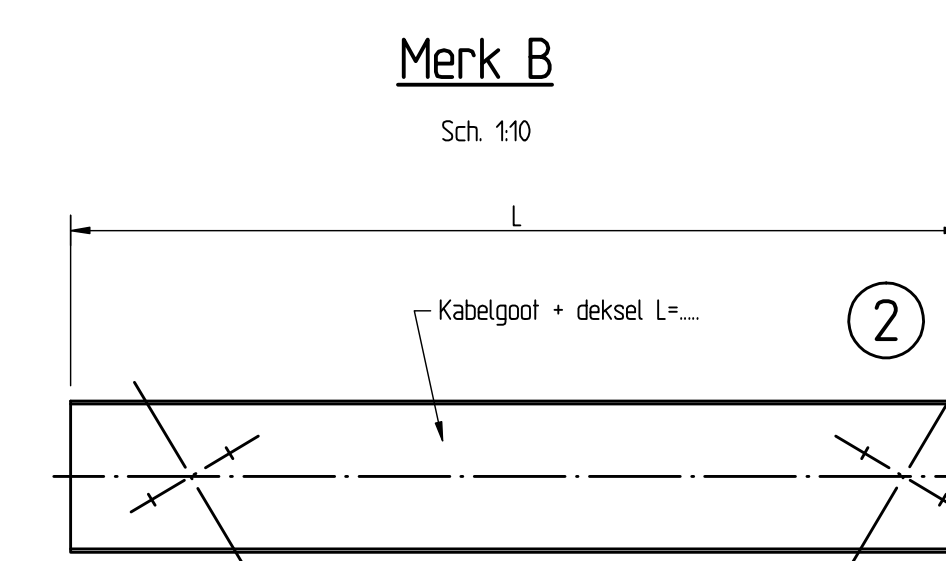

- Voor de bevestiging van de deksels op de kabelgoten per gooteenheid van 2500mm lengte 3 stuks en bij het trompstuk 1 stuks RVS klemband aanbrengen.

POS	AANT	BENAMING	AANLIJND/MATERIAAL	GEWICHT (KG)	OPMERKING
1	2	Trompsluk + deksel			
2	...	Kabelgoot + deksel L=2500			Merck A
3	1	Kabelgoot + deksel L=...			Merck B
4					
5					
6	...	Klemband (wormschroef slangklei)			L*B=650*9
7	...	Beugel 30*3 Lg=246	RVS AGI 366		
8	...	Strop 15*3 Lg=50	RVS AGI 366		
9	...	Platvez. schroef M8*25	A6-70		
10	...	Zeskranmbout M8	A6-70		
11	...	Sluitring M8	A4		
12	12	Zeskranmbout M8*20	8.8+12h		
13	12	Sluitring M8	S1+12h		

 Rijksuniversiteit Groningen Universiteit van wetenschap en leven		hoofdafdeling afdeling		bureau uitbesteding PT Structural	
Standaardisatie portalen standaard 2011					
15m 1/m 50m Combinatoriaal Kabelgoot				akk. per. behoort bij	
In bladen, blad nr. formaat: A0 aantal 120					
getekend	DDS EE	per.	d.d. 01-09-2011	projectcode	
gecontroleerd	PT Structural	per.	d.d.	doorlooptcode	
verigegenwoordigd	RWS 2011	per.	d.d.	elmentcode	
status		versie	A	mg.nr.	116968