



HUMBLE

NEN 2767 inspectie

Driven by Knowledge

NEN 2767 - Assetlijst met foto
Gemeente Gouda | Huis van
de stad

Elektrotechnisch ■
Werktuigbouwkundig ■
Bouwkundig ■
Transportinstallaties □

Versie: 1.0
Datum: 31-07-2025

1 Algemene informatie

Project	NEN2767 inspectie
Betreft	Assetlijst met foto
Opdrachtgever	Gemeente Gouda
Object	Gemeente Gouda Huis van de stad
	
Objectcode	Hvds
Adres	Burgermeester Jamesplein 1
Postcode	2803 PG
Plaats	Gouda
BVO	13852.00 M2
Bouwjaar	2012

2 NL/SfB hoofdcodes en legenda

2.1 NL/SFB HOOFDCODES

In onderstaand overzicht worden de in het object voorkomende NL/SfB hoofdcodes weergegeven.

NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	Aantal elementen
31	Buitenwandopeningen	3
32	Binnenwandopeningen	1
51	Warmte-opwekkingsinstallaties	9
52	Afvoeren / rioleringsinstallaties	1
53	Waterinstallaties	13
54	Gasinstallaties	1
55	Koelingsinstallaties	18
56	Warmtedistributie-installaties	27
57	Luchtbehandelingsinstallaties	16
58	Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	11
61	Centrale elektrotechnische installaties	26
63	Verlichtings-installaties	3
64	Communicatie-installaties	3
65	Beveiligings- en brandbestrijdings-installaties	15
66	Transport-installaties	1
72	Vaste gebruikersvoorzieningen	3
73	Vaste keukenvoorzieningen	3
74	Vaste sanitaire voorzieningen	3
75	Vaste onderhoudsvoorzieningen	3

2.2 LEGENDA

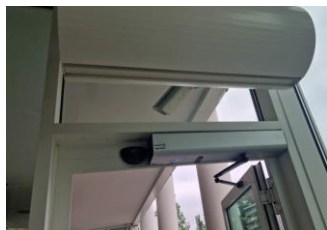
In onderstaande tabellen worden de in de elementenlijst gehanteerde eenheden toegelicht.

Capaciteit eenheid	
fase	Fasen elektra
Watt	Wattage
A	Ampère
pm	Pro memorie (verzameling)
ltr.	Liter
n.v.t.	Niet van toepassing
mtr	Meter
m3/s	Kubieke meter per seconde
m3/h	Kubieke meter per uur
groepen	Groepen elektra
bar	Druk
kg	Kilogram
personen	Personen
kVA	Kilovoltampère
kW	Kilowatt
l/s	Liter per seconde
-Onbekend-	Niet bekend

Aantal eenheid	
st	Stuks
m1	Meter
m2	Vierkante meter
BVO	Bruto vloeroppervlak
n.v.t.	Niet van toepassing
pm	Pro memorie (verzameling)
-Onbekend-	Niet bekend

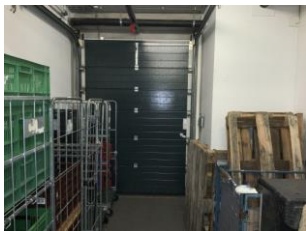
3 Totaaloverzicht geïnspecteerde elementen met foto

In onderstaand overzicht worden de geïnspecteerde elementen weergegeven. In het overzicht is de locatie weergegeven, evenals de omschrijving van het element, het type en bouwjaar. In de laatste kolom vindt u de samengestelde conditie of geaggregeerde conditiescore van het element. De samengestelde conditie is de conditie van het element.

Element	NL/SfB groep: 31 - Buitenwandopeningen				Conditie: 3.00
Code: 0004216	NL/SfB: 313100 - Buitenwandopeningen gevuld met deuren draaideuren automatisch				
Omschrijving:	Buitenwandopeningen gevuld met deuren draaideuren automatisch				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Assa Abloy		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 31 - Buitenwandopeningen				Conditie: 3.00
Code: 0004215	NL/SfB: 313200 - Buitenwandopeningen gevuld met deuren schuifdeuren automatisch				
Omschrijving:	Buitenwandopeningen gevuld met deuren schuifdeuren automatisch				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Assa Abloy		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 31 - Buitenwandopeningen				Conditie: 1.00
Code: 0004324	NL/SfB: 313400 - Buitenwandopeningen gevuld met deuren tourniquets automatisch				
Omschrijving:	Buitenwandopeningen gevuld met deuren tourniquets automatisch				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Boon Edam		Type:	TQSR4502	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 32 - Binnenwandopeningen				Conditie: 3.00
Code: 0004214	NL/SfB: 323500 - Binnenwandopeningen gevuld met deuren overheaddeuren automatisch				
Omschrijving:	Binnenwandopeningen gevuld met deuren overheaddeuren automatisch				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004588	NL/SfB: 512180 - Stoomgenerator				
Omschrijving:	Stoombevochtiger (gasgestookt) B				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Condair		Type:	GS-E240-OC	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	240.00	kg/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004589	NL/SfB: 512180 - Stoomgenerator				
Omschrijving:	Stoombevochtiger (gasgestookt) A				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Condair		Type:	GS-E240-OC	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	240.00	kg/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004596	NL/SfB: 512400 - Rookgasafvoeren ketel				
Omschrijving:	Rookgasafvoeren ketel				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	9.00	m1	
Fabrikaat:	Samengesteld		Type:	RVS	

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 2.00
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	0.00	-Onbekend-	
Opmerking:	Gelijktijdig vervangen met de ketel.				

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004442	NL/SfB: 513110 - Tegenstroomapparaat				
Omschrijving:	Tegenstroomapparaat tussenkoeler				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Sondex		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	Inclusief rk2				

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004316	NL/SfB: 513110 - Tegenstroomapparaat				
Omschrijving:	Tegenstroomapparaat overname noodkoeling Mer/Ser				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Sondex		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004427	NL/SfB: 513300 - Stoomvormer indirect gestookt				
Omschrijving:	Stoomvormer indirect gestookt				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Condair		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004244	NL/SfB: 514600 - Warmte warmtewisselaar warmtekraftkoppeling				
Omschrijving:	warmtewisselaar warmtekraftkoppeling				

Element	NL/SfB groep: 51 - Warmte-opwekkingsinstallaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	XGC-C016-M4-P-169 D	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

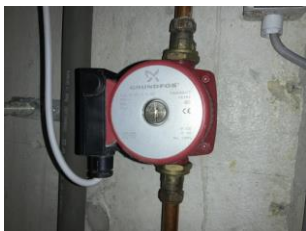
Element	NL/SfB groep: 52 - Afvoeren / rioleringsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004221	NL/SfB: 523610 - Afvoerpompen afvalwater				
Omschrijving:	Afvoerpompen afvalwater				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	t.p.v. brandweerlift Bgg (2012).				



Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004218	NL/SfB: 531400 - Drukverhoging installaties drinkwater				
Omschrijving:	Drukverhoging installaties drinkwater Hydrofoor				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Duijvelaar		Type:	DPVE6	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004219	NL/SfB: 531400 - Drukverhoging installaties drinkwater				
Omschrijving:	Drukverhoging installaties drinkwater Hydrofoor				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Duijvelaar		Type:	DPV 4/6 B	
Bouwjaar:	2019	Capaciteit:	1.10	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004217	NL/SfB: 531400 - Drukverhoging installaties drinkwater				
Omschrijving:	Drukverhoging installaties drinkwater Hydrofoor				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Duijvelaar		Type:	DPVE2/4B	
Bouwjaar:	2017	Capaciteit:	1.10	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004235	NL/SfB: 532020 - Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Omschrijving:	Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Locatie:	2e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UP 20-30 N 150	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	75.00	Watt	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004236	NL/SfB: 532020 - Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Omschrijving:	Pompen warm-tapwaterinstallaties				
Locatie:	1e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UP 20-30 N 150	
Bouwjaar:	2018	Capaciteit:	75.00	Watt	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004624	NL/SfB: 532110 - Voorraadboiler direct verwarmd				
Omschrijving:	Voorraadboiler direct verwarmd - Quooker				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2023	Capaciteit:	0.00	kW	

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties			Conditie: 2.00
Opmerking:				

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties			Conditie: 2.00
Code: 0004630	NL/SfB: 532110 - Voorraadboiler direct verwarmd			
Omschrijving:	Voorraadboiler - close-in boilers 15L			
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	5.00	st
Fabrikaat:			Type:	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW
Opmerking:				



Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties			Conditie: 3.00
Code: 0004225	NL/SfB: 532120 - Voorraadboiler elektrisch			
Omschrijving:	Voorraadboiler elektrisch			
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st
Fabrikaat:	Daalderop		Type:	Mono-plus koper
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	30.00	ltr.
Opmerking:				



Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties			Conditie: 1.00
Code: 0004327	NL/SfB: 532120 - Voorraadboiler elektrisch			
Omschrijving:	Voorraadboiler elektrisch			
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13.00	st
Fabrikaat:	Daalderop		Type:	Mono 3 koper
Bouwjaar:	2023	Capaciteit:	30	ltr.
Opmerking:				



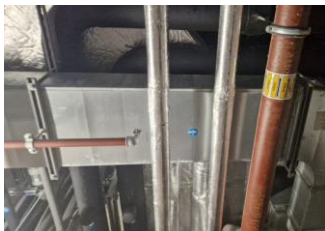
Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties			Conditie: 2.00
Code: 0004222	NL/SfB: 535020 - Waterontharders pekel simplex/duplex			
Omschrijving:	Waterontharders			
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st
Fabrikaat:	CondairSoft		Type:	0805

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004223	NL/SfB: 535020 - Waterontharders pekel simplex/duplex				
Omschrijving:	Waterontharders				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Kinetico		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00	
Code: 0004224	NL/SfB: 535030 - Demi installaties					
Omschrijving:	Demi installaties					
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st		
Fabrikaat:	CondairPure		Type:	D50-V		
Bouwjaar:	2017	Capaciteit:	1.50	kW		
Opmerking:						

Element	NL/SfB groep: 53 - Waterinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004317	NL/SfB: 535040 - Bijzondere waterbehandelingsinstallaties				
Omschrijving:	Bijzondere waterbehandelingsinstallaties omgekeerde Osmose				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	CondairPure		Type:	D50-V	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	1.50	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 54 - Gasinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004445	NL/SfB: 541010 - Leidingen brandstofinstallatie gas				
Omschrijving:	Leidingen brandstofinstallatie gas				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	m1	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004626	NL/SfB: 551200 - Split systemen algemeen				
Omschrijving:	Split systemen algemeen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	11.00	st	
Fabrikaat:	HC Holland Aermac FCS 42U, t.p.v. SER-ruimte (2012).		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004590	NL/SfB: 552040 - Luchtgekoelde condensor				
Omschrijving:	Luchtgekoelde condensor				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Friga Bohn		Type:	BP8D0MA30	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	T.b.v. keuken.				

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004591	NL/SfB: 552040 - Luchtgekoelde condensor				
Omschrijving:	Luchtgekoelde condensor				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Friga Bohn		Type:	-	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	T.b.v. keuken. Typeplaatje onleesbaar.				

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004587	NL/SfB: 552050 - Dry cooler				
Omschrijving:	Dry cooler				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Günther profile		Type:	onbekend	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	Bouwjaar is aanname. Geen leesbaar typeplaatje. In 2021 onderhouden (Altena Group). Op de sticker is niet duidelijk af te lezen wat de werkzaamheden zijn geweest.				

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004226	NL/SfB: 552130 - Centrifugaalkoelmachine				
Omschrijving:	Centrifugaalkoelmachine				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Aermec		Type:	NRL03050 F E 03	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	82.00	kW	
Opmerking:	R410A, 2x 9.0 kg. Voorzien van QR-sticker (GEMEENTE GOUDA). 4-2019 Chemisch- technisch gereinigd en gecoat (AQ).				

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004436	NL/SfB: 553120 - Leidingen gekoeld water				
Omschrijving:	Leidingen gekoeld water				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13852.00	BVO	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004435	NL/SfB: 553130 - Verdeler/verzamelaar gekoeld water				
Omschrijving:	Verdeler/verzamelaar gekoeld water MER/SER				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004443	NL/SfB: 553130 - Verdeler/verzamelaar gekoeld water				
Omschrijving:	Verdeler/verzamelaar gekoeld water droge koeler				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004227	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004439	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	MGE90LC2-FF165-G1	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.20	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004440	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	A501 v2	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	275.00	Watt	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004441	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	MGE90LC2-FF165-G1	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.20	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004444	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	MGE100LB4	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.20	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004315	NL/SfB: 553150 - Pompen gekoeld water				
Omschrijving:	Pompen gekoeld water				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technisch e ruimte 10e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	Varia 50-15	
Bouwjaar:	2022	Capaciteit:	1.50	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004647	NL/SfB: 553170 - Expansievoorzieningen koudedistributie				
Omschrijving:	Expansievoorzieningen koudedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2023	Capaciteit:	800.00	ltr.	

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties	Conditie: 1.00
Opmerking:		

Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties	Conditie: 1.00
Code: 0004228	NL/SfB: 553170 - Expansievoorzieningen koudedistributie	
Omschrijving:	Expansievoorzieningen Twincoilsysteem	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal: 2.00 st
Fabrikaat:	Flamco	Type: Flexcon
Bouwjaar:	2023	Capaciteit: 18.00 ltr.
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties	Conditie: 2.00
Code: 0004318	NL/SfB: 553170 - Expansievoorzieningen koudedistributie	
Omschrijving:	Expansievoorzieningen koudedistributie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal: 2.00 st
Fabrikaat:	Pentair	Type: WM0060 CPVC Drain
Bouwjaar:	2016	Capaciteit: 55.00 ltr.
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 55 - Koelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004646	NL/SfB: 553180 - Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	
Omschrijving:	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:		Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004437	NL/SfB: 561010 - Leidingen cv installatie				
Omschrijving:	Leidingen cv installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13582.00	m2	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004319	NL/SfB: 561020 - Verdeler/verzamelaar cv-installatie				
Omschrijving:	Verdeler/verzamelaar cv-installatie LBK				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004611	NL/SfB: 561030 - Expansievoorzieningen cv-installatie				
Omschrijving:	Expansievoorzieningen cv-installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Pneumatec		Type:		
Bouwjaar:	2022	Capaciteit:	25.00	ltr.	
Opmerking:	T.b.v. CV-ketel.				

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004649	NL/SfB: 561030 - Expansievoorzieningen cv-installatie				
Omschrijving:	Expansievoorzieningen cv-installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Pneumatec		Type:		

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Bouwjaar:	2019	Capaciteit:	4.00	ltr.	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004594	NL/SfB: 561030 - Expansievoorzieningen cv-installatie				
Omschrijving:	Expansievoorzieningen cv-installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Flamco		Type:	Flexcon 25/0,5	
Bouwjaar:	2022	Capaciteit:	25.00	ltr.	
Opmerking:	T.b.v. CV-ketel.				

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004598	NL/SfB: 561030 - Expansievoorzieningen cv-installatie				
Omschrijving:	Ontgassings- en automatisch bijvulstelsel CV-installatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Reflex		Type:	Servitec 35/90°	
Bouwjaar:	2025	Capaciteit:	0.35	m3/h	
Opmerking:					

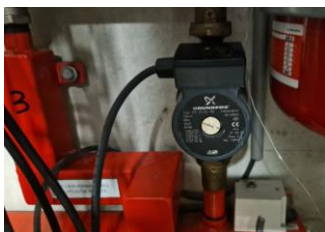


Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004237	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie	
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie	

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	Modula 50-10 270 RED	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004321	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UPS 25-50 180	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	50.00	Watt	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004322	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UPS 25-50 180	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	50.00	Watt	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004323	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	UPS 25-50 180	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	50.00	Watt	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004604	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	3.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004605	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	Q3HFLAL90L2C62	
Bouwjaar:	2022	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

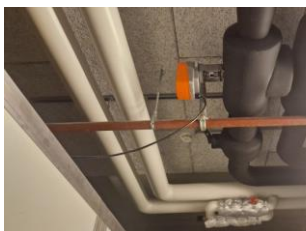
Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004606	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:	onbekend	
Bouwjaar:	2024	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004607	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Biral		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004612	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	Niet zichtbaar	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004615	NL/SfB: 561040 - Circulatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Circulatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Grundfos		Type:	Niet zichtbaar	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004231	NL/SfB: 561050 - Fundatiepompen warmtedistributie				
Omschrijving:	Fundatiepompen warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	WKO-ruimte				

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004238	NL/SfB: 561060 - Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				
Omschrijving:	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	29.00	st	
Fabrikaat:			Type:	DN40	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004243	NL/SfB: 561200 - Convector				
Omschrijving:	Wandconvector				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Dimplex		Type:	PLX 1000	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004240	NL/SfB: 561300 - Vloerverwarmingen				
Omschrijving:	Vloerverwarmingen Centrale Balie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	6.00	groepen	
Opmerking:					

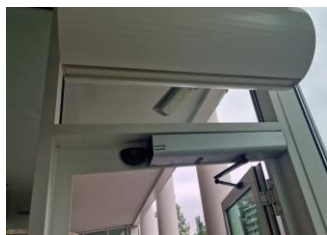
Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004241	NL/SfB: 561300 - Vloerverwarmingen				
Omschrijving:	Vloerverwarmingen Postkamer				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	4.00	groepen	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004242	NL/SfB: 561300 - Vloerverwarmingen				
Omschrijving:	Vloerverwarmingen trainingsruimte				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	2.00	groepen	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004252	NL/SfB: 563100 - Ventilatorconvectors				
Omschrijving:	Ventilatorconvectors				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	18.00	st	
Fabrikaat:	HC Holland		Type:	FCS 62PONL9	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:	t.p.v. stadstoezicht				

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004253	NL/SfB: 563100 - Ventilatorconvectors				
Omschrijving:	Ventilatorconvectors				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	11.00	st	
Fabrikaat:	HC Holland		Type:	Aermac FCS 42U	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004448	NL/SfB: 563210 - Luchtverwarmers indirect verwarmd				
Omschrijving:	Luchtgordijn				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004449	NL/SfB: 563210 - Luchtverwarmers indirect verwarmd				
Omschrijving:	Luchtgordijn				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 56 - Warmtedistributie-installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004625	NL/SfB: 563220 - Inductie-units				
Omschrijving:	Inductie-units				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	664.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004580	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG OVERIGE RUIMTES				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Rucon		Type:	RDM 31-3540-MDR	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	-Onbekend-	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica). Geen leesbaar typeplaatje.				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004581	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG VOORBEREIDINGSKEUKEN				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Systemair		Type:	DVC 355-S + REV	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	4149.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica).				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004582	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG WARMTE UITGIFTE				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Systemair		Type:	DVC 355-S + REV	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	4149.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica).				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004583	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG VOORBEREIDING WARMTE UITGIFTE				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Systemair		Type:	DVC 450-S	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	6862.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica).				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004584	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG TOILETTEN				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Rucon		Type:	RDA 31-5671-NDR	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	-Onbekend-	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica). Geen leesbaar typeplaatje.				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004585	NL/SfB: 572100 - Lokale mechanische afzuiginstallatie				
Omschrijving:	Dakventilator AFZUIG SPOELKEUKEN				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Rucon		Type:	RDM 31-3540	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	5320.00	m3/h	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud uitgevoerd in 2023 (laatst mogelijke jaar op OH-sticker Unica). Geen leesbaar typeplaatje.				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004438	NL/SfB: 575120 - Luchtkanalen centrale ventilatie				
Omschrijving:	Luchtkanalen centrale ventilatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13582.00	m2	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/s	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004429	NL/SfB: 575120 - Luchtkanalen centrale ventilatie				
Omschrijving:	Luchtafblaaskap t.b.v. LBK's				
Locatie:	Dak	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Solid Air		Type:	BDYN	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	-Onbekend-	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004428	NL/SfB: 575210 - Centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning				
Omschrijving:	Centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning LB UNIT STADSTOEZICHT				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	J.E. StorkAir		Type:	WHR DA 9400	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	3800.00	m3/h	
Opmerking:	Voorzien van Koelbatterij, Filtersecties en Tegenstroomwisselaar met een rendement van 90%. Toevoersectie: 3800 m3/h en Retoursectie: 4000 m3/h.				

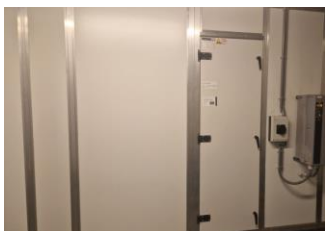
Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004239	NL/SfB: 577110 - Naverwarmers				
Omschrijving:	Naverwarmers				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	29.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	19.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004254	NL/SfB: 577110 - Naverwarmers				
Omschrijving:	Naverwarmers				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	19.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	25.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004648	NL/SfB: 577130 - VAV-boxen				
Omschrijving:	VAV-boxen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/s	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004258	NL/SfB: 577140 - Luchtbehandelingskast				
Omschrijving:	Luchtbehandelingskast Afzuigkast Oost				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hctn		Type:	NA2004/T120	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	Filterklasse: F7 Filters: 6x Hi-flo R7-534-04 F7 36-534 (287x592x534mm) 9x Hi-Hlo P7-534-08 F7 66-534 (592x592x534mm) Begindrukverlies: 68 Pa Einddrukverlies/vervangen: 200Pa Danfoss VLT HVAC Drive frequentieregelaar				



Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004259	NL/SfB: 577140 - Luchtbehandelingskast				
Omschrijving:	Luchtbehandelingskast Toevoer Oost				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	HCTN		Type:	NA2004 /T140	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	LBK toevoer bestaande uit: Kleppensectie, Filtersectie, Koelsectie, Verwarmersectie, Bevochtigingssectie, Twincoil (WTW) en Ventilatorsectie (met frequentieregelaar). Filterklasse: F7 Filters: 4x Hi-flo R7-534-04 F7 36-534 (287x592x534mm) 12x Hi-flo P7-534-08 F7 66-534 (592x592x534mm) Begindrukverlies: 75 Pa Einddrukverlies/vervangen: 200Pa Danfoss VLT HVAC Drive frequentieregelaar. Capaciteit niet kunnen achterhalen.				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004260	NL/SfB: 577140 - Luchtbehandelingskast				
Omschrijving:	Luchtbehandelingskast Afzuigkast West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hctn		Type:	NA2004/T120	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	Filterklasse: F7 Filters: 6x Hi-flo R7-534-04 F7 36-534 (287x592x534mm) 9x Hi-Hlo P7-534-08 F7 66-534 (592x592x534mm) Begindrukverlies: 68 Pa Einddrukverlies/vervangen: 200Pa Danfoss VLT HVAC Drive frequentieregelaar				

Element	NL/SfB groep: 57 - Luchtbehandelingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004261	NL/SfB: 577140 - Luchtbehandelingskast				
Omschrijving:	Luchtbehandelingskast Toevoerkast West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	HCTN		Type:	NA2004 /T140	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	m3/h	
Opmerking:	LBK toevoer bestaande uit: Kleppensectie, Filtersectie, Koelsectie, Verwarmersectie, Bevochtigingssectie, Twincoil (WTW) en Ventilatorsectie (met frequentieregelaar). Filterklasse: F7 Filters: 4x Hi-flo R7-534-04 F7 36-534 (287x592x534mm) 12x Hi-Hlo P7-534-08 F7 66-534 (592x592x534mm) Begindrukverlies: 75 Pa Einddrukverlies/vervangen: 200Pa Danfoss VLT HVAC Drive frequentieregelaar				

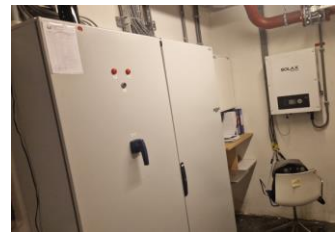


Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004597	NL/SfB: 581100 - Stelmotoren luchtklep				
Omschrijving:	Stelmotoren luchtklep t.b.v. LBK's				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	6.00	st	
Fabrikaat:	Belimo		Type:	SF24A	
Bouwjaar:	2011	Capaciteit:	5.00	Watt	

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004430	NL/SfB: 581200 - Naregelkringen compleet	
Omschrijving:	Naregelkringen compleet	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 466.00 st
Fabrikaat:	Onbekend	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 5.00
Code: 0004263	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal	
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal RK-10	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:	Compri	Type: HX
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:	3x R06mos 2x R08 4x A04M 4x Ui8 1x Hx-xm1 4x Di12S	



Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 5.00
Code: 0004264	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal	
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal RK1	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:	Compri	Type: HX
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 5.00
Code: 0004265	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal	
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal rk0	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:	Compri	Type: HX

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 5.00
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004420	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	Regelkasten per verdieping				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	11.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	FP82QS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					



Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004603	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	Regelkasten klimaat centraal RK-2				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Compri		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					



Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004421	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LAK Oost				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		



Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004422	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LBK Oost				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004423	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LBK West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004424	NL/SfB: 582010 - Regelkasten klimaat centraal				
Omschrijving:	frequentieregelaar LAK West				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Danfoss		Type:	VLT HVAC Drive	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		

Element	NL/SfB groep: 58 - Klimaat- en sanitair-regelingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004284	NL/SfB: 611110 - Noodstroomaggregaat	
Omschrijving:	Noodstroomaggregaat	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:	FG Wilson	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 180.00 kVA
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties	Conditie: 3.00
Code: 0004285	NL/SfB: 611120 - Nobreak-installatie	
Omschrijving:	Nobreak-installatie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:	Socomec	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00 kW
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties	Conditie: 2.00
Code: 0004313	NL/SfB: 611130 - Photo-voltage-cellen	
Omschrijving:	Photo-voltage-cellen	
Locatie:	Dak	Aantal: 119.00 st
Fabrikaat:	Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co	Type: UL-270M60
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 270.00 Watt
Opmerking:	2x Omvormer in de TR. Deze zijn separaat opgenomen.	



Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties	Conditie: 1.00
Code: 0004592	NL/SfB: 611130 - Photo-voltage-cellen	
Omschrijving:	Omvormers t.b.v. PV-panelen	

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	2.00	st	
Fabrikaat:	Growatt		Type:	MID 20KTL3-X(H)	
Bouwjaar:	2023	Capaciteit:	20.00	kW	
Opmerking:					

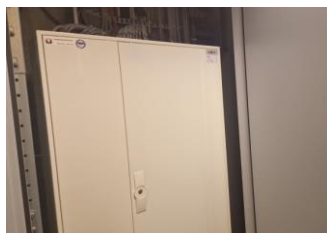
Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004287	NL/SfB: 612100 - Veiligheidsaarding				
Omschrijving:	Veiligheidsaarding				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	m1	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004447	NL/SfB: 613210 - Kabelgoten / ladderbanen				
Omschrijving:	Kabelgoten / ladderbanen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13852.00	BVO	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004267	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen IK10-1				
Locatie:	10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	45.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica).				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004266	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen PV Panelen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad Technische ruimte 10e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2016	Capaciteit:	2.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica).				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004272	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk9-1				
Locatie:	9e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	48.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 80A, 44x Licht, 4x Kracht, 3x ALS, 1x KNX-module, 1x OSB.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004273	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk8-1				
Locatie:	8e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	40.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 80A, 36x Licht, 4x Kracht, 3x ALS, 1x OSB, 2x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004274	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk7-1 Lkn7-1				
Locatie:	7e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	

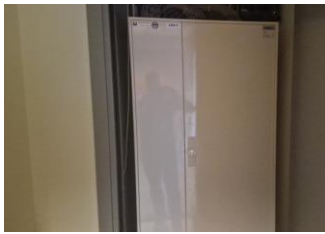
Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	48.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 80A, 44x Licht, 4x Kracht, 1x 63A magneetschakelaar, 1x OSB, 3x ALS, 2x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004275	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk6-1				
Locatie:	6e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	40.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 63A, 38x Licht, 2x Kracht, 1x OSB, 3x ALS, 1x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004276	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk5-1				
Locatie:	5e verdiepin g	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	48.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 63A, 43x Licht, 5x Kracht, 1x OSB, 3x ALS, 1x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004277	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen LKN4-3				
Locatie:	4e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	71.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 160A, 71x Licht, 1x OSB, 1x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004278	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen LKN4-2				
Locatie:	4e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	16.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 400A, 2x Krachtgroep 160A, 7x Krachtgroep 63A, 7x Licht, 1x OSB,				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004279	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk4-1 LKN4-1				
Locatie:	4e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	53.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 100A, 49x Licht, 4x Kracht, 1x OSB, 7x ALS, 2x KNX-module, 1x Magneetschakelaar.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004280	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen LK3-1				
Locatie:	3e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	40.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 63A, 38x Licht, 2x Kracht, 1x OSB. 5x ALS, 1x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004281	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen K2-1				
Locatie:	2e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	7.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 100A, 4x Licht, 3x Kracht, 1x ALS, 1x OSB.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004282	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk2-1				
Locatie:	2e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	44.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 63A, 42x Licht, 2x Kracht, 5x ALS, 1x KNX-module, 1x OSB,				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004593	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen K2-2				
Locatie:	2e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	46.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 250A, 29x Licht, 17x Kracht, 2x ALS, 1x OSB.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004283	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen Lk1-1				
Locatie:	1e verdieping	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	47.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 63A, 45x Licht, 2x Kracht, 1x OSB, 5x ALS, 1x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004268	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen HvK				
Locatie:	Begane Grond	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Eaton		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	23.00	groepen	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004269	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen LK-WKO				
Locatie:	Begane Grond	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	5.00	groepen	
Opmerking:	1x HS 630A, 1x HS 400A, 5x Krachtgroepen, 3x kwh-meter, 6x smeltpatroon, 8x relais.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004271	NL/SfB: 615120 - (hoofd)verdeelinrichtingen				
Omschrijving:	(hoofd)verdeelinrichtingen LK0-1 LKN0-1				
Locatie:	Begane Grond	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Hager		Type:	UNIVERS	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	64.00	groepen	
Opmerking:	Laatste zichtbare onderhoud/inspectie: 04-05-2022 (Unica). 1x HS 100A, 57x Licht, 7x Kracht, 4x ALS, 1x OSB, 2x KNX-module.				

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 2.00
Code: 0004286	NL/SfB: 617100 - Bliksemafleiding				
Omschrijving:	Bliksemafleiding				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	m1	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 61 - Centrale elektrotechnische installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004586	NL/SfB: 617100 - Bliksemafleiding				
Omschrijving:	Bliksemafleiding				
Locatie:	Dak	Aantal:	1500.00	m2	
Fabrikaat:	Samengesteld		Type:	Bliksembeveiliging	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	1500.00	m2	
Opmerking:	Oppervlakte bepaald vanaf Google Maps. Volgende controle voor: 4-2026 (Jules Goossens).				

Element	NL/SfB groep: 63 - Verlichtings-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004288	NL/SfB: 632410 - Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)				
Omschrijving:	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	712.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 63 - Verlichtings-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004326	NL/SfB: 632410 - Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)				
Omschrijving:	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) met vluchtwegaanduiding				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	27.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 63 - Verlichtings-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004434	NL/SfB: 634130 - Verlichtingsarmaturen (standaard bewaakt)				
Omschrijving:	Verlichtingsarmaturen (standaard bewaakt)				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13852.00	BVO	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 64 - Communicatie-installaties				Conditie: 1.00
Code: 0004289	NL/SfB: 642210 - Intercominstallaties				
Omschrijving:	Intercominstallaties				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	20.00	st	
Fabrikaat:	IP Wallmount Stations		Type:		
Bouwjaar:	2021	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 64 - Communicatie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004425	NL/SfB: 642210 - Intercominstallaties				
Omschrijving:	Intercominstallaties				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	20.00	st	
Fabrikaat:	IP Wallmount Stations		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 64 - Communicatie-installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004290	NL/SfB: 643110 - CCTV-binnencamera's met leidingen				
Omschrijving:	CCTV-binnencamera's met leidingen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Onbekend		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004296	NL/SfB: 651110 - Brandmeldinstallatie				
Omschrijving:	Brandmeld-installatie Sprinkler				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Honeywell		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdings- installaties				Conditie: 3.00
Code: 0004297	NL/SfB: 651110 - Brandmeldinstallatie				
Omschrijving:	Brandmeldinstallatie Nevenpaneel				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		

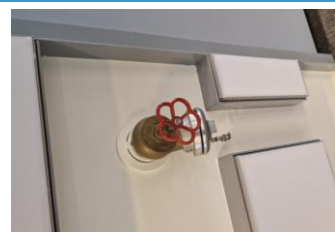
Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004431	NL/SfB: 651110 - Brandmeldinstallatie	
Omschrijving:	Brandmeld-installatie blus controlepaneel	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabriikaat:	Honeywell	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 2.00
Code: 0004295	NL/SfB: 651120 - Omroep- en ontruimingsinstallatie	
Omschrijving:	Omroep- en ontruimingsinstallatie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 13852.00 BVO
Fabriikaat:	Hacousto	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 1.00
Code: 0004294	NL/SfB: 651310 - Droge stijgleiding	
Omschrijving:	Droge stijgleiding	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 pst
Fabriikaat:	Onbekend	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 1.00
Code: 0004302	NL/SfB: 651315 - Brandslanghaspel	
Omschrijving:	Brandslanghaspels	

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 1.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	20.00	st	
Fabrikaat:	Ajax		Type:	30mtr x 19mm zwenkbaar in inbouwkast.	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	30.00	m1	
Opmerking:	Gekeurd/onderhouden tot: 3-2026. 2 stuks per verdieping.				

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 1.00
Code: 0004301	NL/SfB: 651316 - Brandblusser				
Omschrijving:	Brandblusser				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	24.00	st	
Fabrikaat:	Diverse		Type:	6 Liter SCHUIM	
Bouwjaar:	2025	Capaciteit:	6.00	ltr.	
Opmerking:	Gekeurd/onderhouden tot: 6-2026 (Smeba brandbeveiliging). Diverse bouwjaren (2020-2025).				

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004298	NL/SfB: 651340 - Blusgasinstallaties				
Omschrijving:	Blusgasinstallaties				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Ajax chubb		Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:	Argonite				

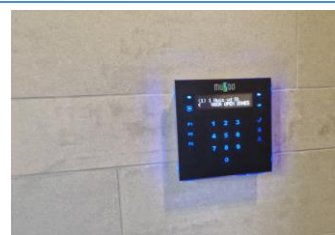
Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004446	NL/SfB: 651360 - Pompen sprinklerinstallatie				
Omschrijving:	sprinklerinstallatie				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	13582.00	BVO	
Fabrikaat:	Tyco	Type:			
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00	l/s	

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Opmerking:		

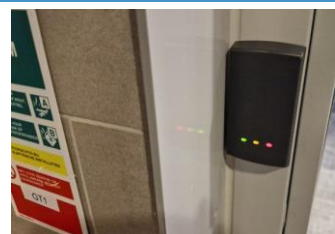
Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004433	NL/SfB: 651380 - Brandventilatievoorziening	
Omschrijving:	Brandkleppen	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 29.00 st
Fabrikaat:		Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00 m3/s
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004291	NL/SfB: 652140 - Inbraaksignaleringsinstallatie	
Omschrijving:	Inbraaksignaleringsinstallatie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 1.00 st
Fabrikaat:		Type:
Bouwjaar:	2025	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



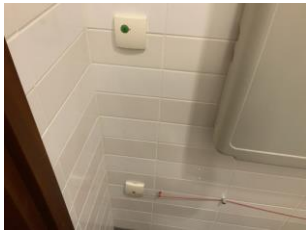
Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004292	NL/SfB: 652210 - Toegangscontrole-installatie	
Omschrijving:	Toegangscontrole-installatie	
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal: 11.00 st
Fabrikaat:	Keyprocessor iProtect Aurora	Type:
Bouwjaar:	2012	Capaciteit: 0.00
Opmerking:		



Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties	Conditie: 3.00
Code: 0004293	NL/SfB: 652220 - Elektrische deuropeners	
Omschrijving:	Elektrische deuropeners	

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 3.00
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	11.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 3.00
Code: 0004299	NL/SfB: 653100 - Zonweringinstallaties				
Omschrijving:	Zonweringinstallaties Raadszaal				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	8.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 65 - Beveiligings- en brandbestrijdingsinstallaties				Conditie: 2.00
Code: 0004635	NL/SfB: 654100 - Signalering invalidentoiletten				
Omschrijving:	Signalering invalidentoiletten				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	10.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen				Conditie: 1.00
Code: 0004599	NL/SfB: 741110 - Toiletten				
Omschrijving:	Toiletten				
Locatie:	10e verdiepin g	Aantal:	77.00	st	
Fabrikaat:	Villeroy & Boch / Geberit		Type:	Zwevend met inbouwreservoir	
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen				Conditie: 1.00
Code: 0004622	NL/SfB: 741130 - Wastafels				
Omschrijving:	Wastafels				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	40.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen				Conditie: 1.00
Code: 0004621	NL/SfB: 741140 - Uitstortgootstenen				
Omschrijving:	Uitstortgootstenen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	10.00	st	
Fabrikaat:			Type:		
Bouwjaar:	2012	Capaciteit:	0.00		
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 75 - Vaste onderhoudsvoorzieningen				Conditie: 3.00
Code: 0004303	NL/SfB: 751300 - Gevelonderhoudvoorzieningen				
Omschrijving:	Gevelonderhoudvoorzieningen Binnen				
Locatie:	Gemeente Gouda Huis van de stad	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Powerclimber		Type:	EMB 92	
Bouwjaar:	2013	Capaciteit:	0.75	kW	
Opmerking:					

Element	NL/SfB groep: 75 - Vaste onderhoudsvoorzieningen				Conditie: 1.00
Code: 0004314	NL/SfB: 752300 - Gemechaniseerde gevelonderhoudvoorzieningen				
Omschrijving:	Gemechaniseerde gevelonderhoudvoorzieningen				
Locatie:	Dak	Aantal:	1.00	st	
Fabrikaat:	Skylevel		Type:	SL 12-40-045	
Bouwjaar:	2023	Capaciteit:	240.00	kG	
Opmerking:	Volgende keuring voor: 7-2026 (GEVEL LIFT keuring). Inclusief railsysteem.				

